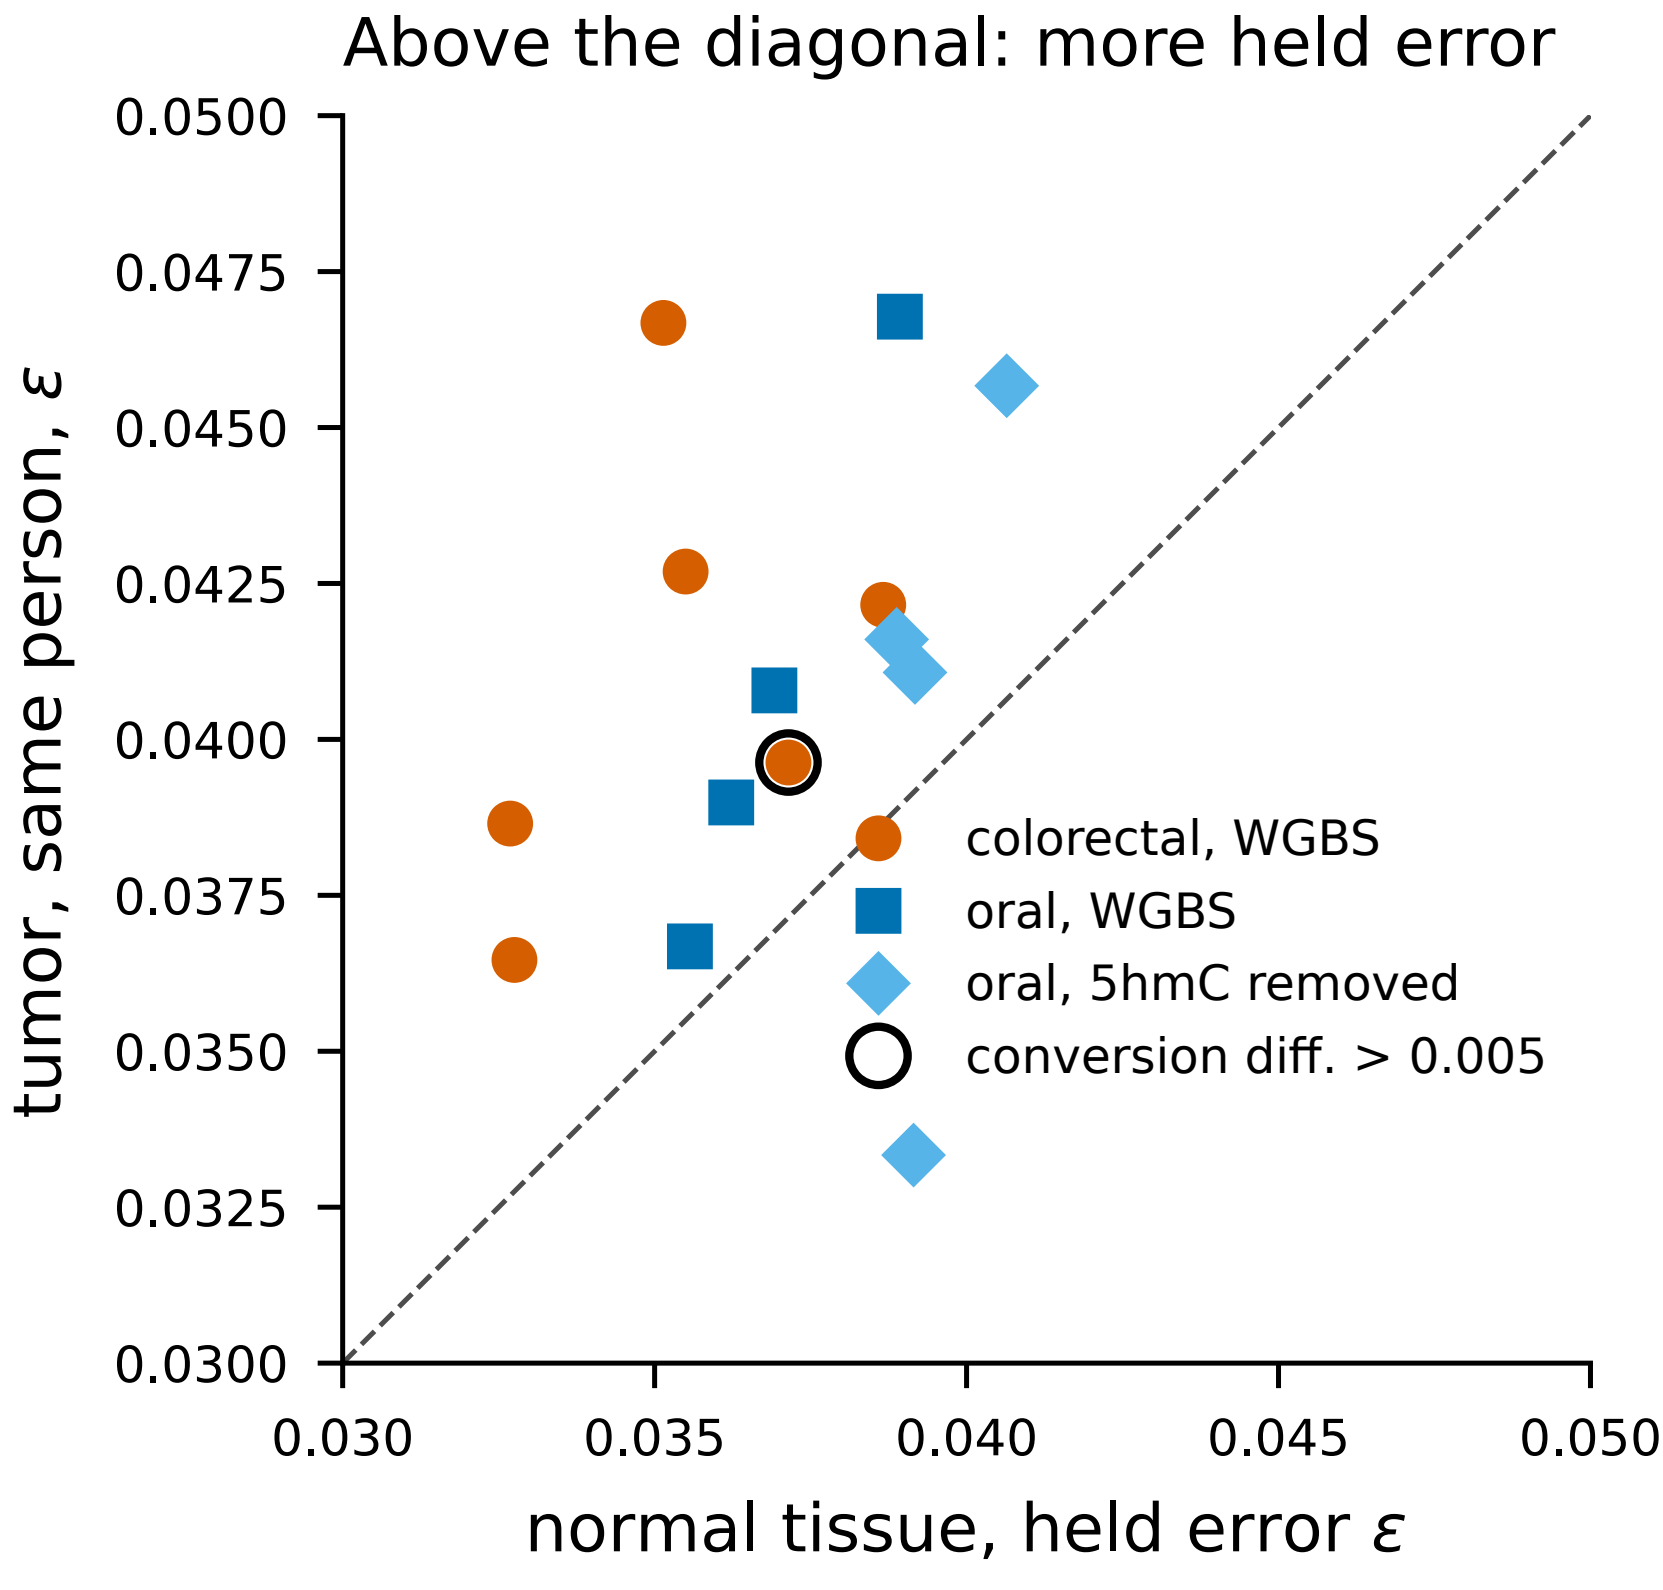
Above the diagonal: more held error
0.0500
0.0475
0.0450
0.0425
0.0400
0.0375
0.0350
0.0325
0.0300
tumor, same person, ε
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
normal tissue, held error ε
colorectal, WGBS
oral, WGBS
oral, 5hmC removed
conversion diff. > 0.005