


specific humidity



CONTOUR INTERVAL = $5.000\text{E}-03$

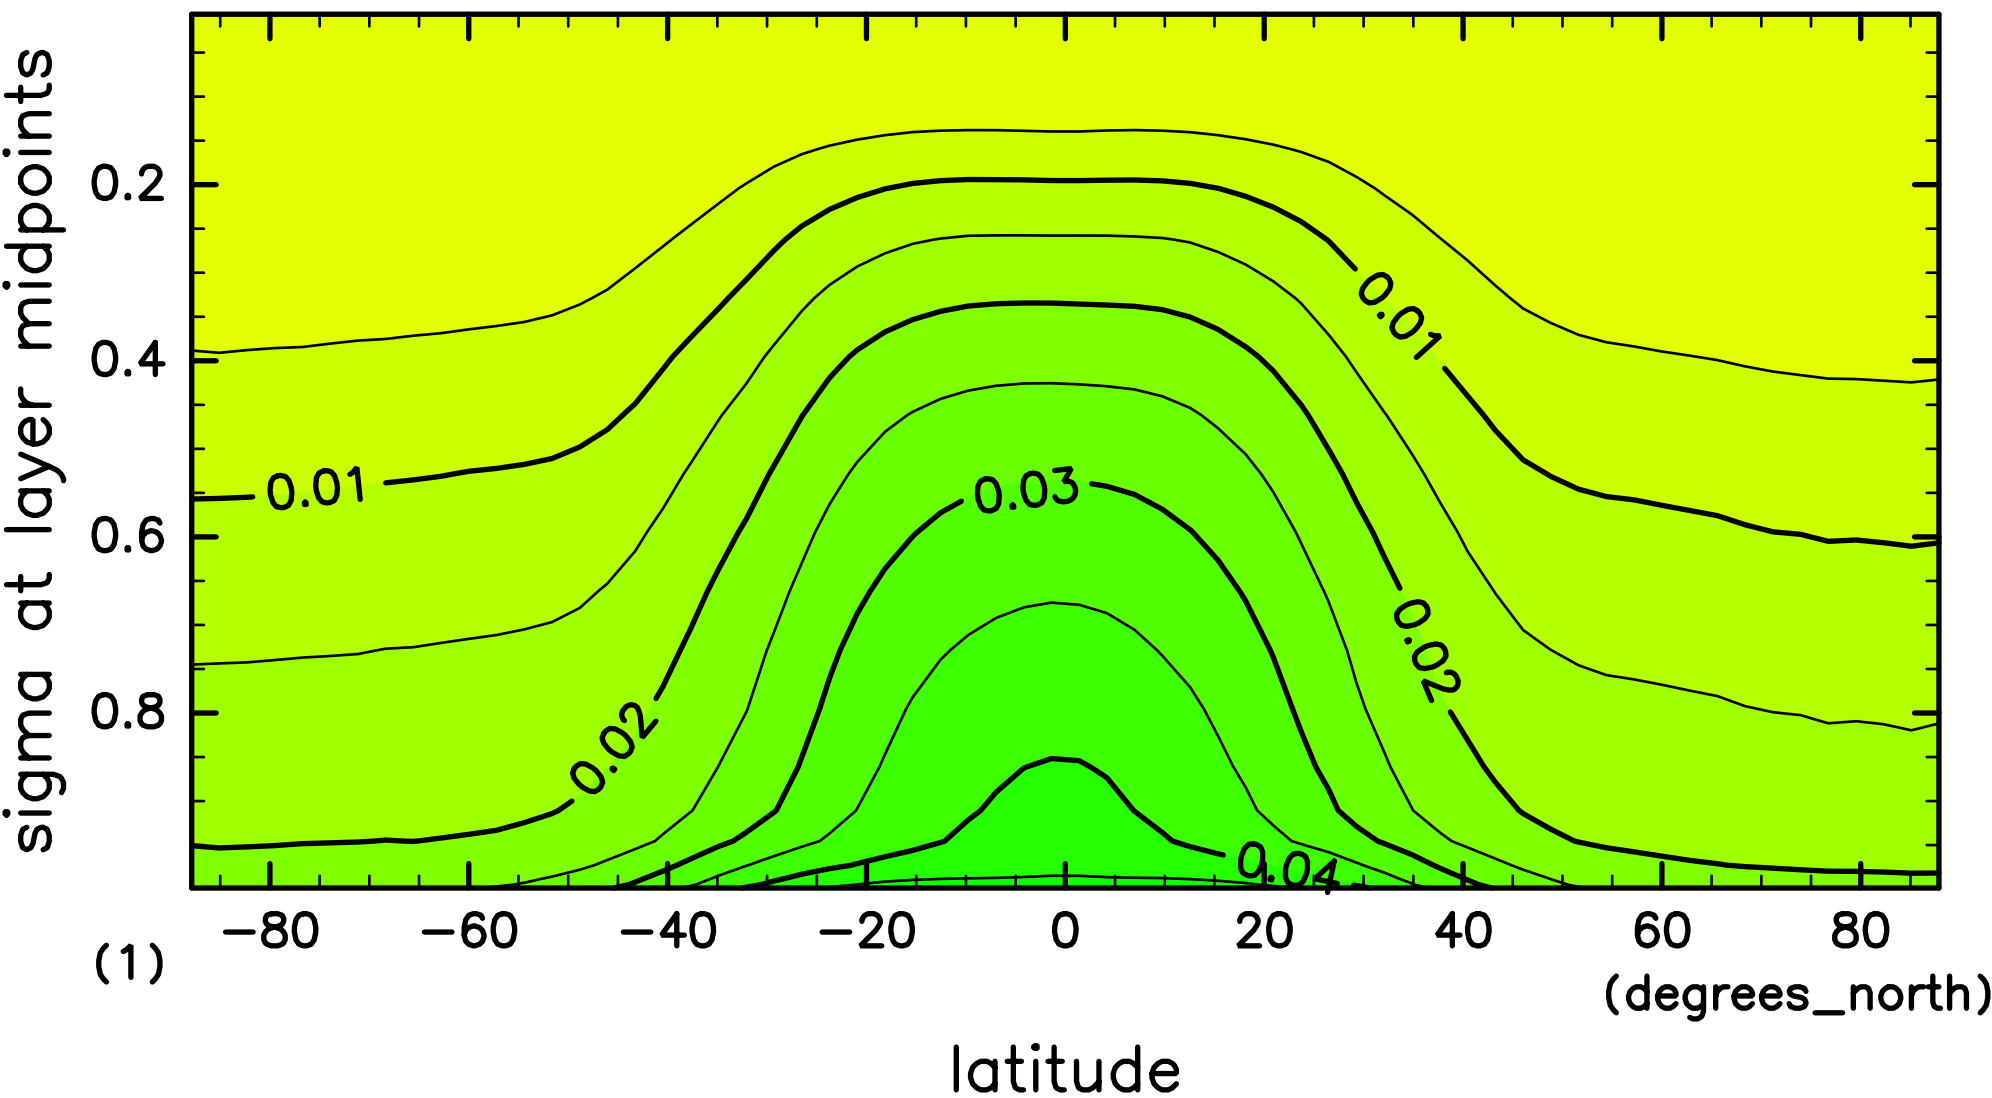