


specific humidity



CONTOUR INTERVAL = $5.000\text{E}-03$

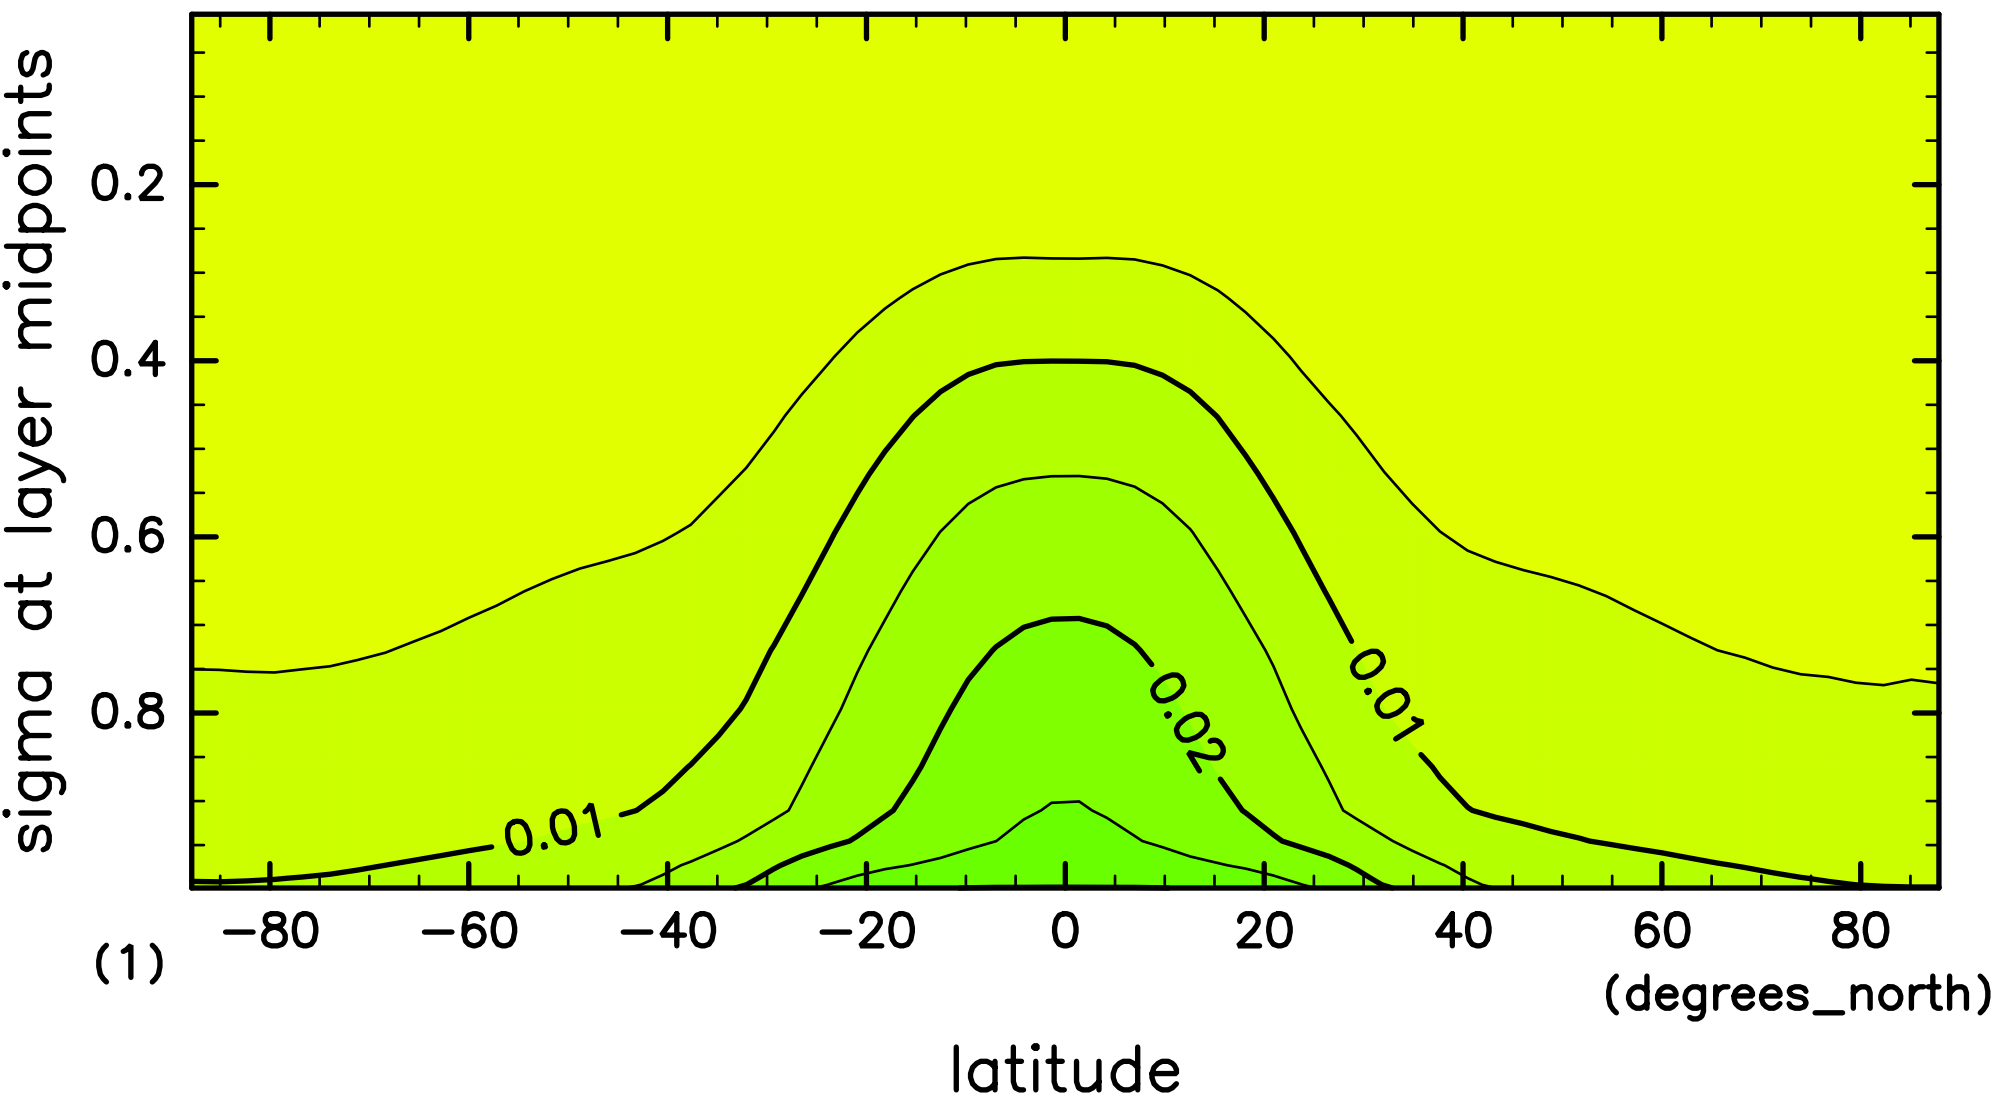

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1