


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỦ PCCC
KHI CHUÔNG REO TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XẢY RA CHÁY

KHÁCH SẠN

XỬ LÝ BÊN NGOÀI TỦ

CHUYỂN CÔNG TẮC VỀ VỊ TRÍ **STOP** Ở CÁC VỊ TRÍ

MAIN BELL, REGIONAL BELL, RESET

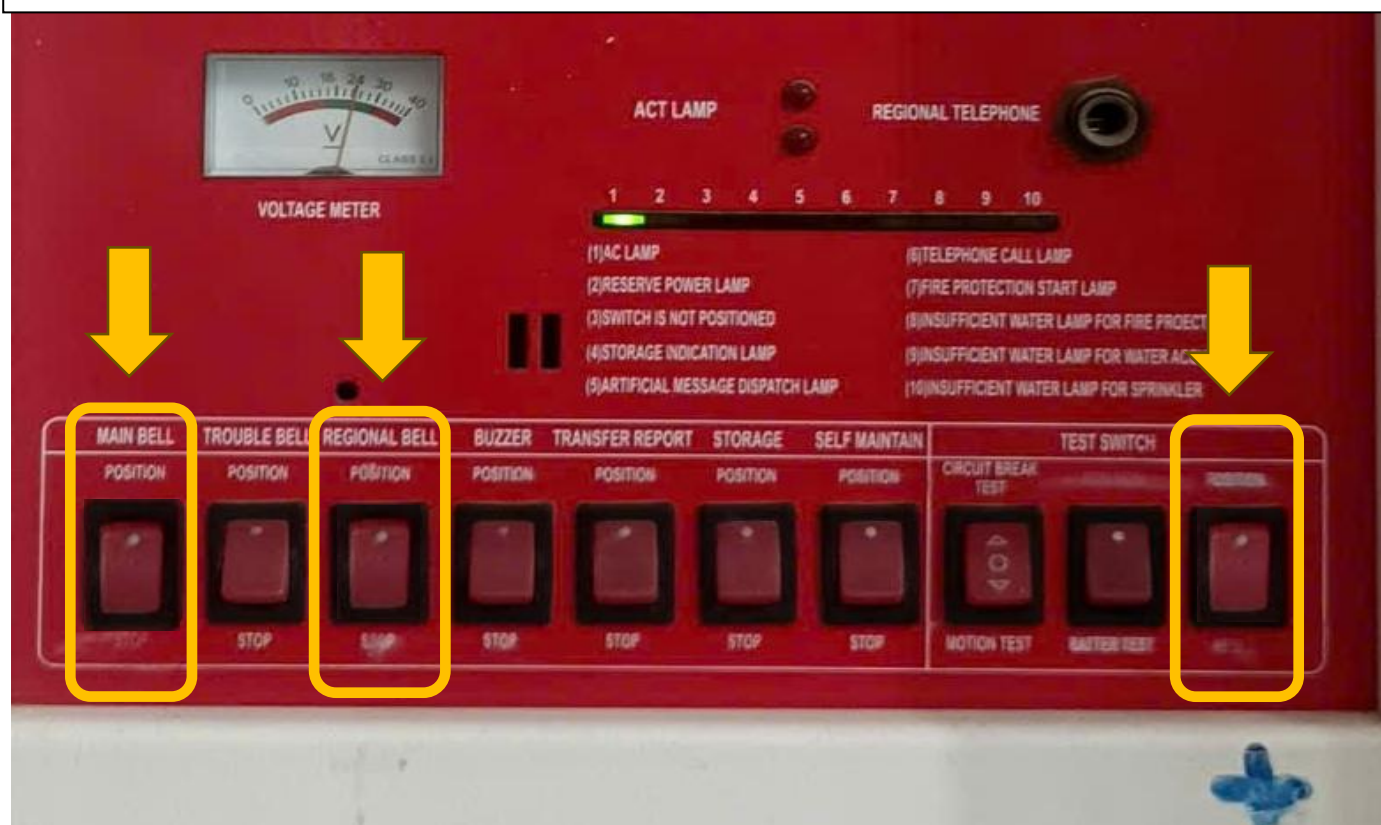

- **NẾU CHUÔNG VẪN CÒN REO THÌ
XỬ LÝ BÊN TRONG TỦ**

XỬ LÝ BÊN TRONG TỦ

CHUYỂN CÔNG TẮC VỀ VỊ TRÍ OFF

