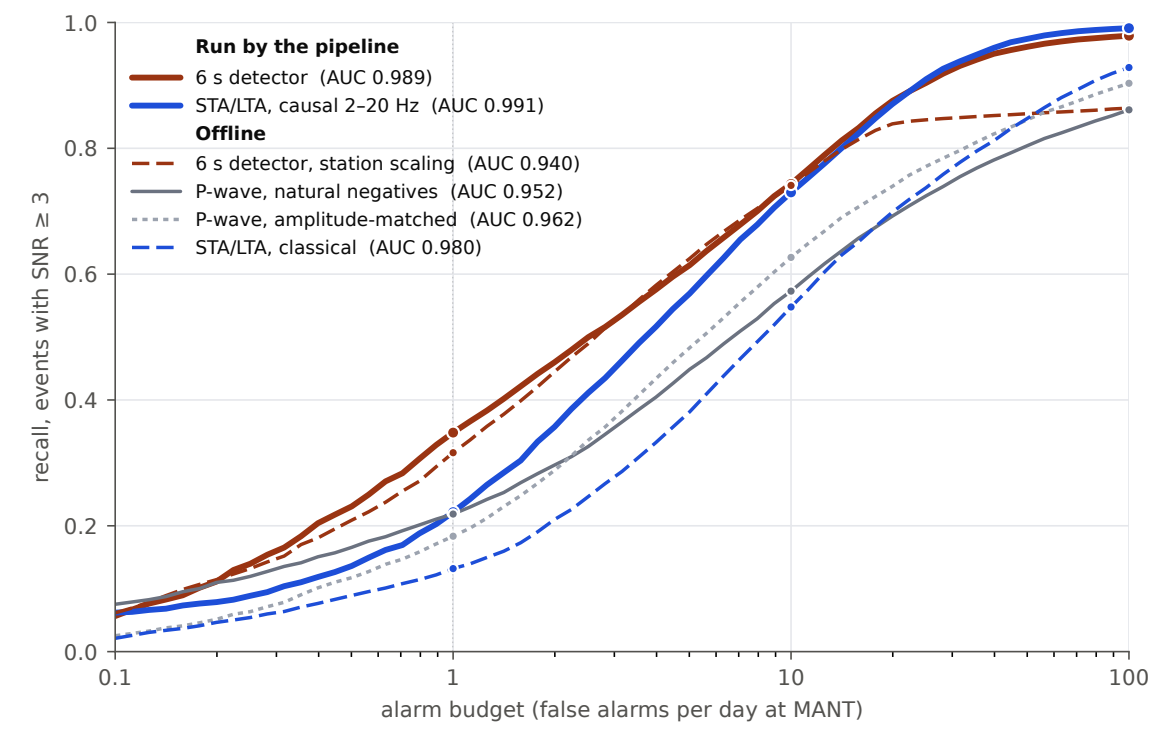
Run by the pipeline
6 s detector (AUC 0.989)
STA/LTA, causal 2–20 Hz (AUC 0.991)
Offline
6 s detector, station scaling (AUC 0.940)
P-wave, natural negatives (AUC 0.952)
P-wave, amplitude-matched (AUC 0.962)
STA/LTA, classical (AUC 0.980)
recall, events with SNR ≥ 3
alarm budget (false alarms per day at MANT)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
1
10
100