



0043SAM, moulin à grains, juillet

20 journées, plaque 7 500 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 7,5 % ≤ 20,0	LDC 5,6 % ≤ 19,1	FFT 11,5 % ≤ 20,0	Énergie −3,3 % ≤ 20,0	Pointe −15,3 % ≤ 20,0
Fact. de charge 5,9 % ≤ 16,5	CORR_h 0,5 % ≤ 10,0	TVD_h 2,7 % ≤ 15,3	EXT_prof 12,4 % ≤ 32,8	Heure des pics 3,0 h > 1,5
Forme 1 h 1,2 σ ≤ 3,7	Forme 2 h 0,8 σ ≤ 3,3	Pire écart 1 h 12,4 % ≤ 55,9	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 6 501 / 6 941 W

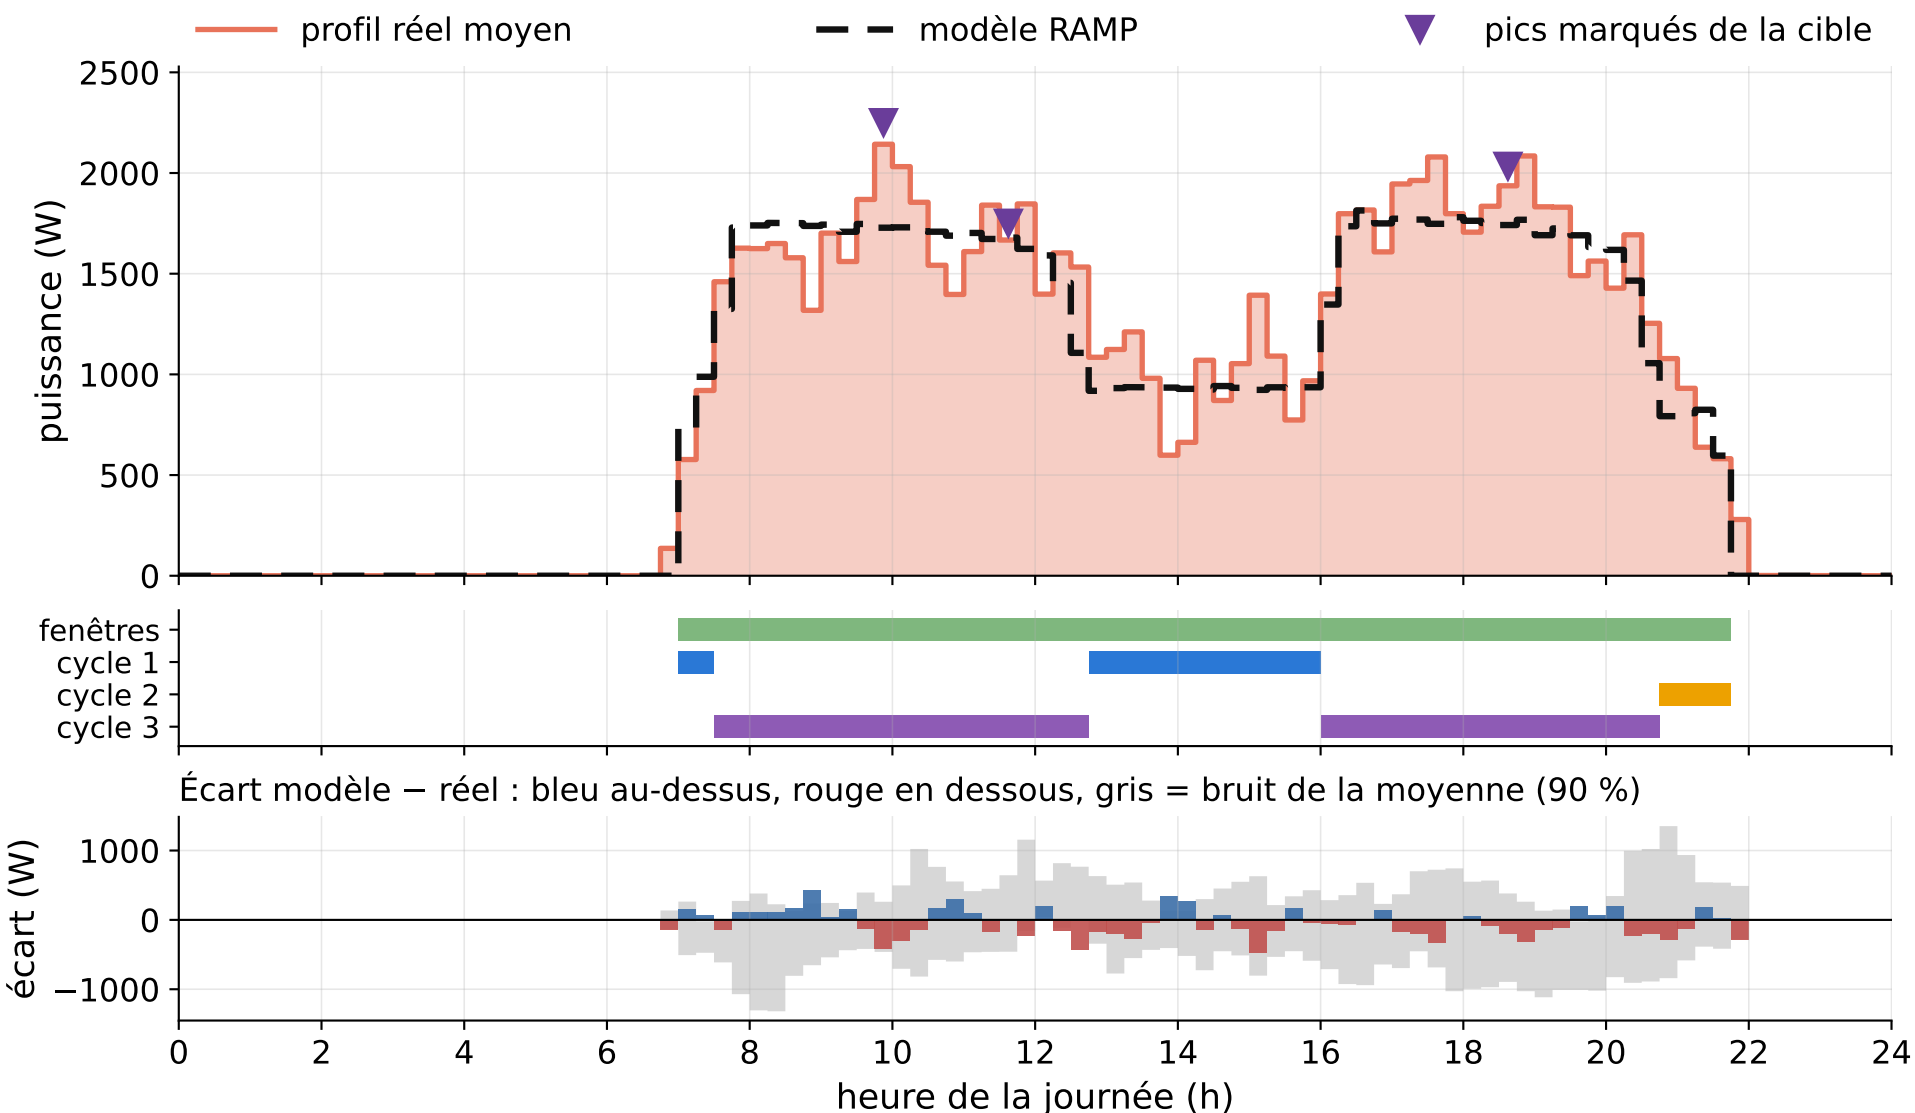

Courbe classée, LDC 5,6 %

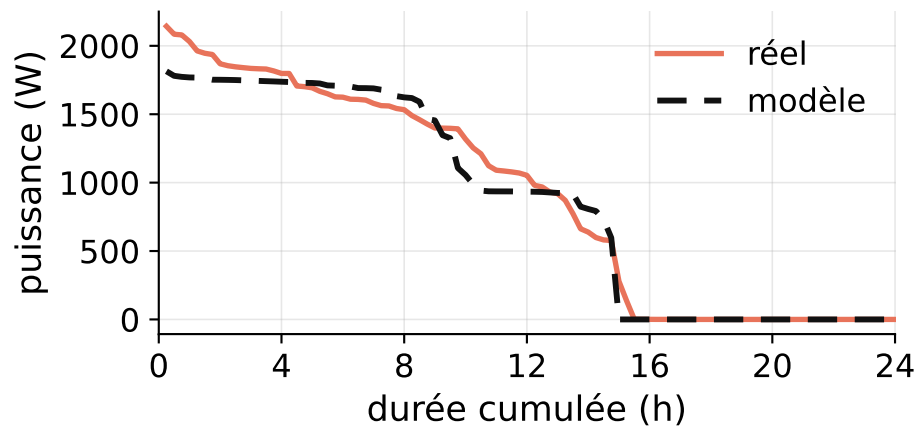

Harmoniques, FFT 11,5 %

