



0043SAM, moulin à grains, juin

27 journées, plaque 7 500 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 9,8 % ≤ 20,0	LDC 5,5 % ≤ 20,0	FFT 8,4 % ≤ 20,0	Énergie −0,5 % ≤ 20,0	Pointe −19,7 % ≤ 20,0
Fact. de charge 8,6 % ≤ 16,7	CORR_h 1,4 % ≤ 10,0	TVD_h 5,0 % ≤ 16,0	EXT_prof 14,7 % ≤ 50,0	Heure des pics 3,0 h > 2,0
Forme 1 h 2,3 σ ≤ 3,6	Forme 2 h 1,2 σ ≤ 3,3	Pire écart 1 h 17,1 % ≤ 59,8	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 5 502 / 6 355 W

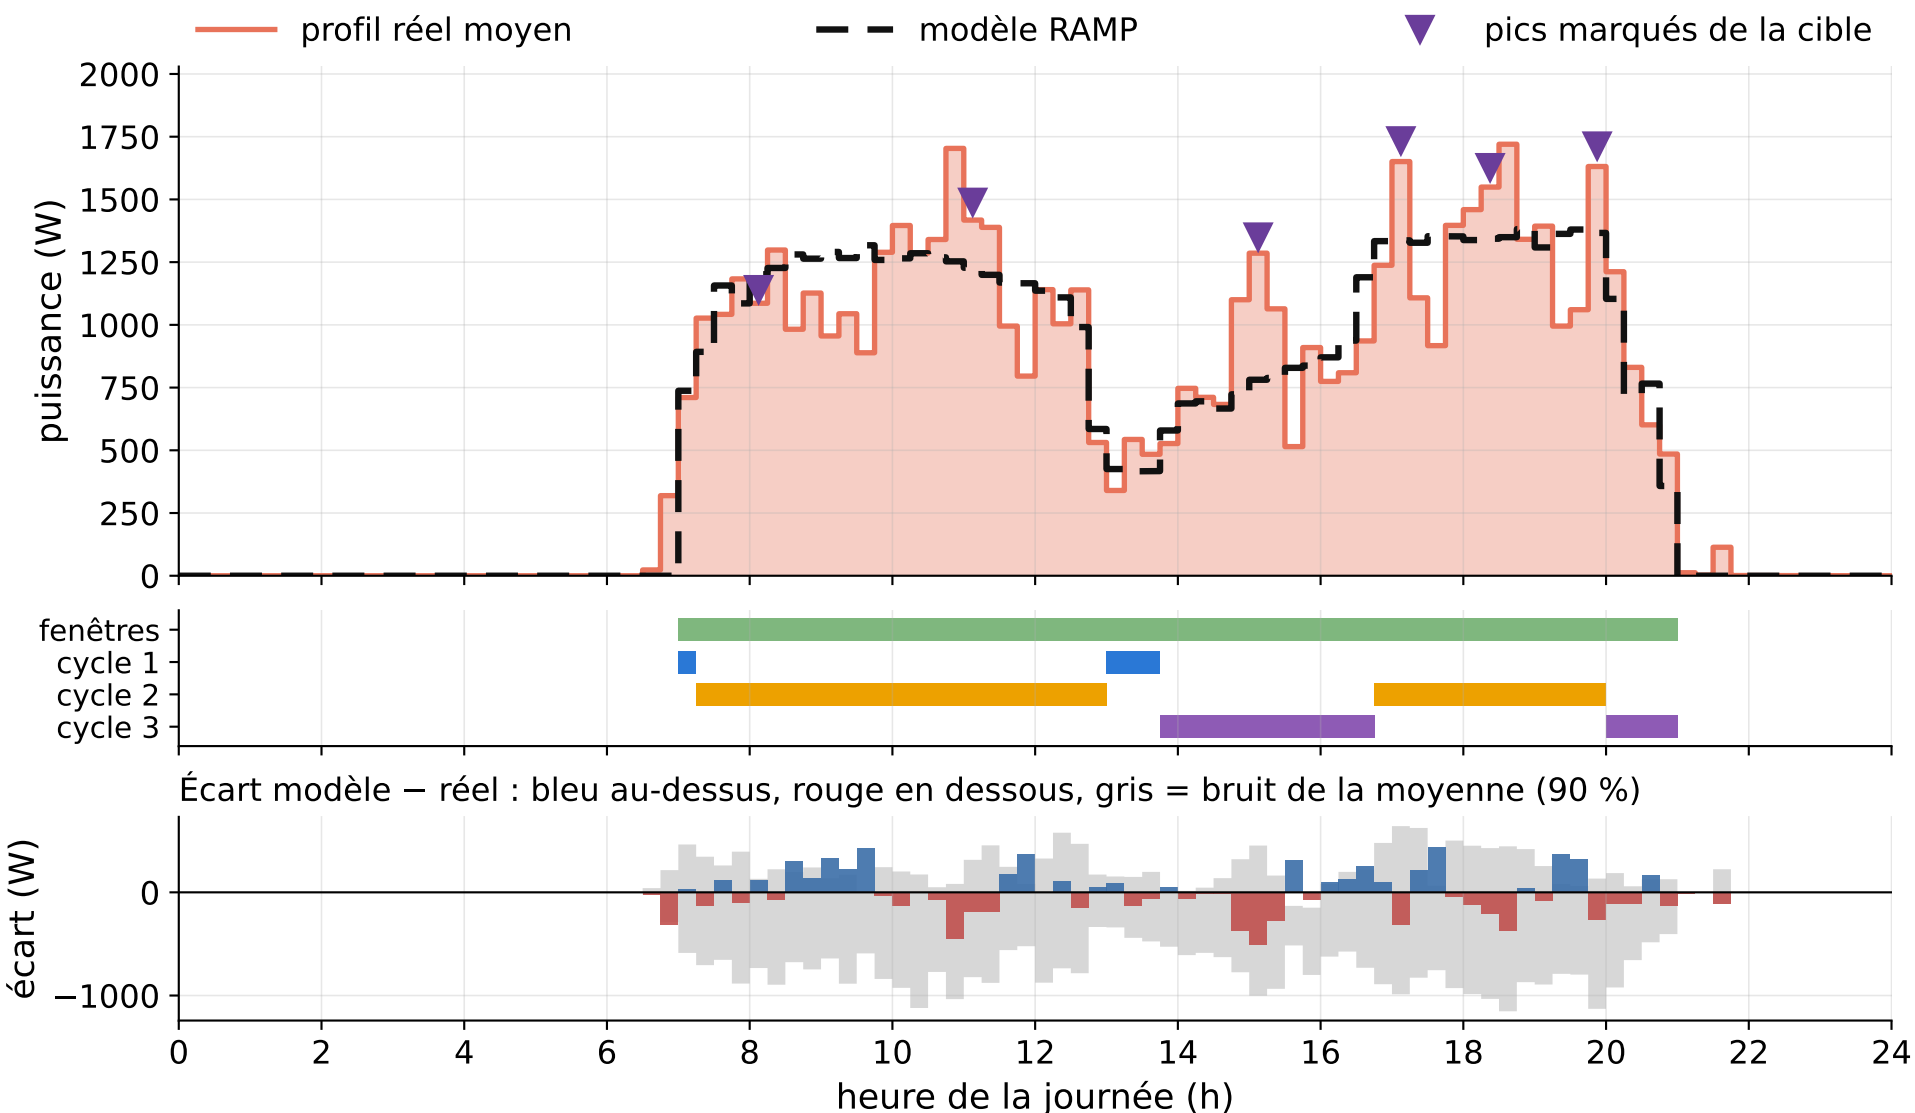

Courbe classée, LDC 5,5 %

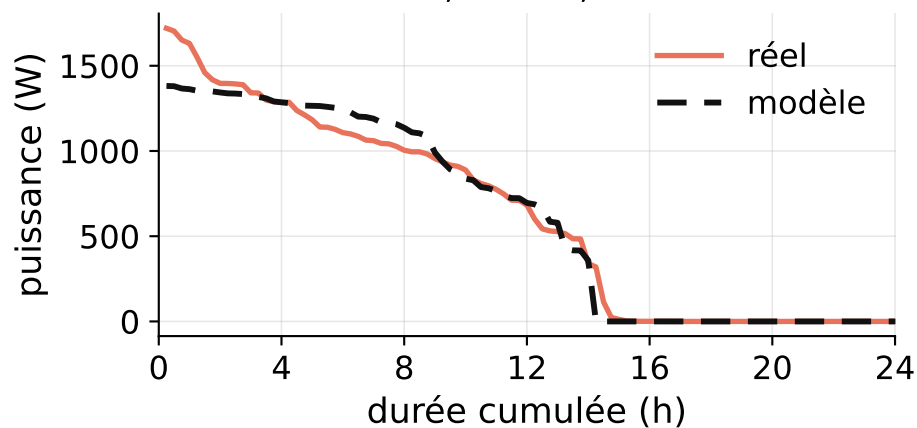

Harmoniques, FFT 8,4 %

