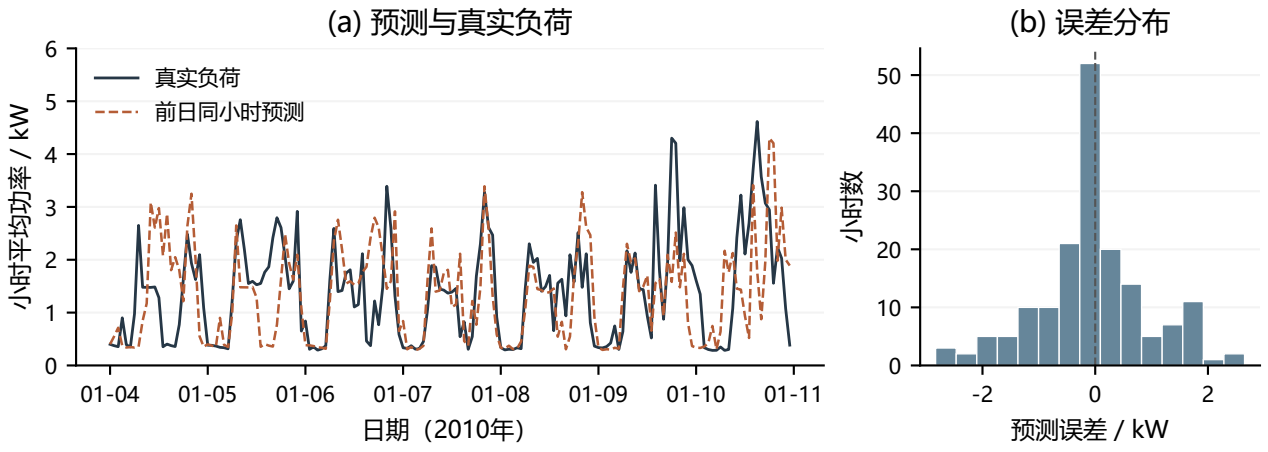
(a) 预测与真实负荷
真实负荷
前日同小时预测
小时平均功率 / kW
0
1
2
3
4
5
6
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08
01-09
01-10
01-11
日期（2010年）
(b) 误差分布
小时数
0
10
20
30
40
50
-2
0
2
预测误差 / kW