

LEVEL 5	No. Informasi Terdokumentasi	0003.DOK/BA/HAR/UITJBT/2024	Berlaku Efektif	05 Maret 2024
	Status	Edisi : 01 / Revisi : 00	Halaman	1 dari 1
	BERITA ACARA PEMELIHARAAN ALAT UJI / ALAT KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH			

BERITA ACARA PEKERJAAN

No. : 005/BAPS/NWTBN/ULTG-BKSI/IV/2026

AKTIVASI TRIPPING 1 DAN 2 RELAY LINE DIFFERENTIAL BAY JATIWARINGIN #1 GIS 150 kV NEW TAMBUN

Untuk peningkatan kehandalan sistem proteksi, maka pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2026** pukul **14.00 WIB** PT PLN (Persero) UIT JBT, UPT BEKASI, ULTG BEKASI, Sub-bidang Pemeliharaan Proteksi, Meter dan Otomasi telah melaksanakan pekerjaan **Aktivasi Tripping 1 dan 2 Relay Line Differential Bay Jatiwaringin #1 GIS New Tambun** sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan:

“TELAH SELESAI DILAKSANAKAN”

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di lokasi pekerjaan dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 29 April 2026

Pelaksana :

1. Rizky Wira H
2. Edwar Dendy V.
3. Riki H

Mengetahui,

TL JarGIS New Tambun



(M. JAENAL M.)

TL HarProMet & Otomasi



(ERVAN JAGI M. W.)

LEVEL 5	No. Informasi Terdokumentasi	0003.DOK/BA/HAR/UITJBT/2024	Berlaku Efektif	05 Maret 2024
	Status	Edisi : 01 / Revisi : 00	Halaman	1 dari 1
	BERITA ACARA PEMELIHARAAN ALAT UJI / ALAT KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH			

A. PERALATAN TERPASANG

1. Relay Line Differential Merk Siemens 7SL87

B. LANGKAH KEGIATAN

1. Melakukan scanning wiring tripping
2. Melakukan pengaturan logic PSL untuk menambahkan tripping 2
3. Melakukan penambahan hard wiring ke tripping 2
4. Melakukan uji fungsi

C. ANOMALI

Nihil

D. LANGKAH PERBAIKAN

Nihil

E. PEKERJAAN TERTUNDA


Nihil

F. KESIMPULAN DAN SARAN KEGIATAN


1. Telah dilakukan pekerjaan **Aktivasi Tripping 1 dan 2 Relay Differential Bay Jatiwaringin #1 GIS New Tambun** untuk menambah keandalan sistem proteksi sesuai dengan rekomendasi dengan hasil uji baik.

LEVEL 5	No. Informasi Terdokumentasi	0003.DOK/BA/HAR/UITJBT/2024	Berlaku Efektif	05 Maret 2024
	Status	Edisi : 01 / Revisi : 00	Halaman	1 dari 1
	BERITA ACARA PEMELIHARAAN ALAT UJI / ALAT KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH			

G. LAMPIRAN DOKUMENTASI

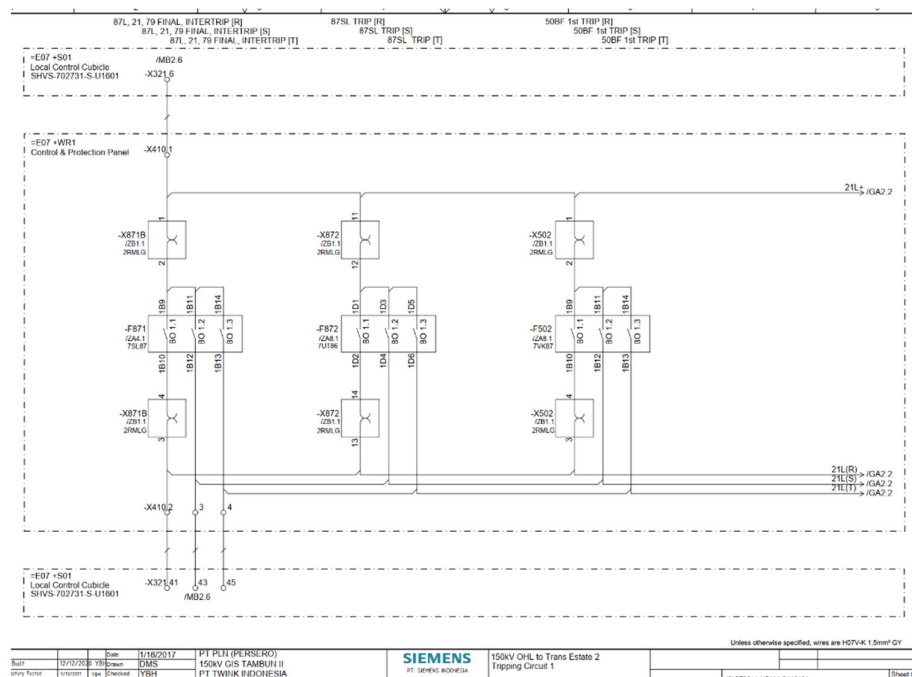

Desain tripping 1 dari BO rele MPU

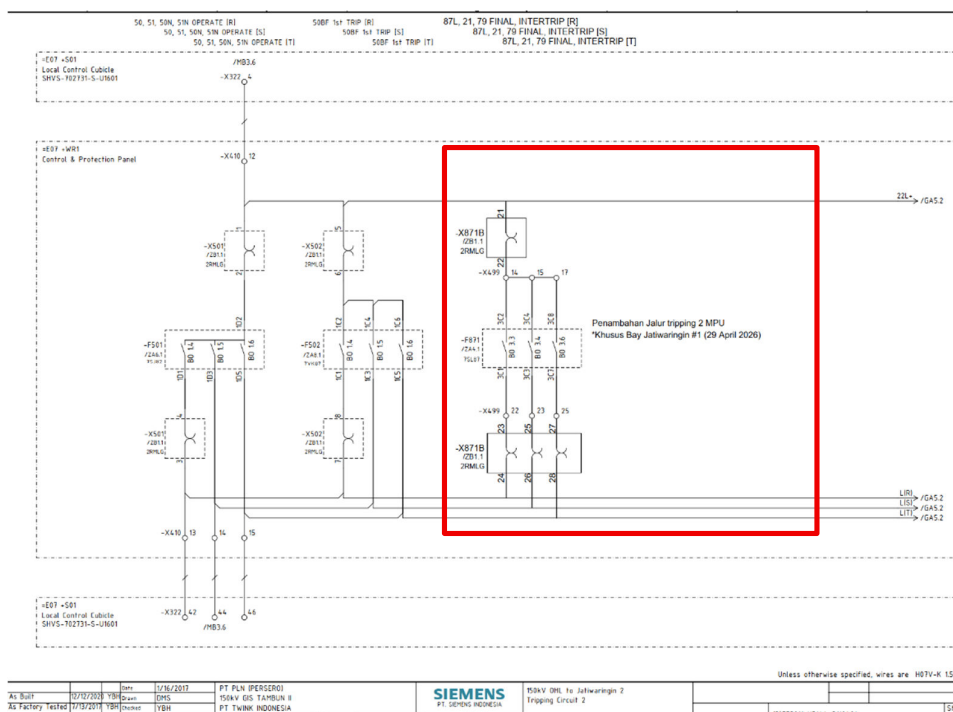

Penambahan desain tripping 2 dari BO Rele MPU

LEVEL 5	No. Informasi	0003.DOK/BA/HAR/UITJBT/2024	Berlaku	05 Maret 2024
	Terdokumentasi		Efektif	
	Status	Edisi : 01 / Revisi : 00	Halaman	1 dari 1
BERITA ACARA PEMELIHARAAN ALAT UJI / ALAT KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH				

Signals	Fav	Number	Type	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
(All)		(All)																					
Security		1331																					
J:Onboard Ethernet		101																					
F:USART-AD-1FO		103																					
E:ETH-BB-2FO		102																					
Line 1		21		*	*	*	*		*				*	*			*	*	*	*	*	*	*
Circuit breaker 1		301		*	*	*	*	*	*	*					*				*	*		*	*
Trip logic		301.5341		*	*	*	*	*											*	*		*	*
Trip indication		301.5341.300	ACT	*	*	*	*	*											*	*		*	*
Circuit break.		301.4261		*	*	*	*	*	*	*					*				*	*		*	*
>Ready		301.4261.500	SPS																				
>Acquisition blocking		301.4261.501	SPS																				
>Reset switch statist.		301.4261.502	SPS																				
External health		301.4261.503	ENS																				
Health		301.4261.53	ENS																				
Position 3-pole		301.4261.58	DPC																				
Position 1-pole phsA		301.4261.459	DPC																				
Position 1-pole phsB		301.4261.460	DPC																				
Position 1-pole phsC		301.4261.461	DPC																				
Trip/open cmd. 3-pole		301.4261.300	SPS		U	U	U												U	U		U	
Trip only pole A		301.4261.401	SPS	X															X				
Trip only pole B		301.4261.402	SPS		X																		
Trip only pole C		301.4261.403	SPS			X																	
Close command		301.4261.301	SPS						X						X							X	
Command active		301.4261.302	SPS																				
Definitive trip		301.4261.303	SPS				U		U														
Alarm suppression		301.4261.304	SPS																				
Op.ct.		301.4261.306	INS																				
Op.ct. A		301.4261.407	INS																				
Op.ct. B		301.4261.408	INS																				
Op.ct. C		301.4261.409	INS																				
Brk.		301.4261.307	BCR																				

F:USART-AD-1FO	103																						
E:ETH-BB-2FO	102																						
Line 1	21		*	*	*	*	*		*				*	*			*	*	*	*	*	*	*
General	21.9001																						
Group indicat.	21.4501																						
Reset LED Group	21.7381																						
Fault locator	21.8671																						
Mes.v.fail.det	21.2671																						
68 P.swing blk	21.5311																						
Process monitor	21.1131																						
Operational values	21.761																						
Fund./sym.comp.	21.771																						
Energy	21.1021																						
87 Line diff. prot.	21.831		*	*	*	*	*		*										*	*		*	*
Group indicat.	21.831.4501		*	*	*	*	*												*	*		*	*
Pickup	21.831.450...	ACD																					
Operate	21.831.450...	ACT	*	*	*	*	*												*	*		*	*
general		SPS																					
phs A		SPS	U																U				
phs B		SPS		U																U			
phs C		SPS			U																	U	
gnd		SPS																					
1-phase		SPS																					
2-phase		SPS	U	U	U																		
2-phase + gnd		SPS	U	U	U																		
3-phase		SPS				U																	
General	21.831.2311																						
I-DIFF	21.831.3451							*															
Remote trip.	21.831.5551							*															
I-DIFF fast	21.831.3481							*															
21 Distance prot. 1	21.901		*	*	*	*	*	*					*	*			*	*	*	*	*	*	*

LEVEL 5	No. Informasi Terdokumentasi	0003.DOK/BA/HAR/UITJBT/2024	Berlaku Efektif	05 Maret 2024
	Status	Edisi : 01 / Revisi : 00	Halaman	1 dari 1
	BERITA ACARA PEMELIHARAAN ALAT UJI / ALAT KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH			

Signals	Fav	Number	Type	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
(All)		(All)																					
▶ Group indicat.		21.901.4501					*																
▶ General		21.901.2311																					
▶ Pickup Z<		21.901.3661																					
▼ Z 1		21.901.3571		*	*	*			*				*					*	*				*
▶ >Block stage		21.901.357...	SPS																				
▶ >Block ph-g loops		21.901.357...	SPS																				
▶ >Block ph-ph loops		21.901.357...	SPS																				
▶ Inactive		21.901.357...	SPS																				
▶ Behavior		21.901.357...	ENS																				
▶ Health		21.901.357...	ENS																				
▶ Pickup		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop AG		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop BG		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop CG		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop AB		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop BC		21.901.357...	ACD																				
▶ Pickup loop CA		21.901.357...	ACD																				
▶ Operate delay exp..		21.901.357...	ACT																				
▼ Operate		21.901.357...	ACT	*	*	*			*				*					*	*				*
▶ general			SPS						U				U										
▶ phs A			SPS	U														U					
▶ phs B			SPS		U															U			
▶ phs C			SPS			U																	U
▶ 1-phase			SPS																				
▶ 2-phase			SPS	U	U	U																	
▶ 3-phase			SPS																				
▶ Mode (controllable)		21.901.357...	ENC																				
▶ Z 2		21.901.3572					*		*				*										
▶ Z 3		21.901.3573					*		*						*								
▶ Z 4		21.901.3574																					
▶ 85-21Perm.overr.		21.1291					*											*			*	*	

Penambahan Logic PSL di Rele MPU