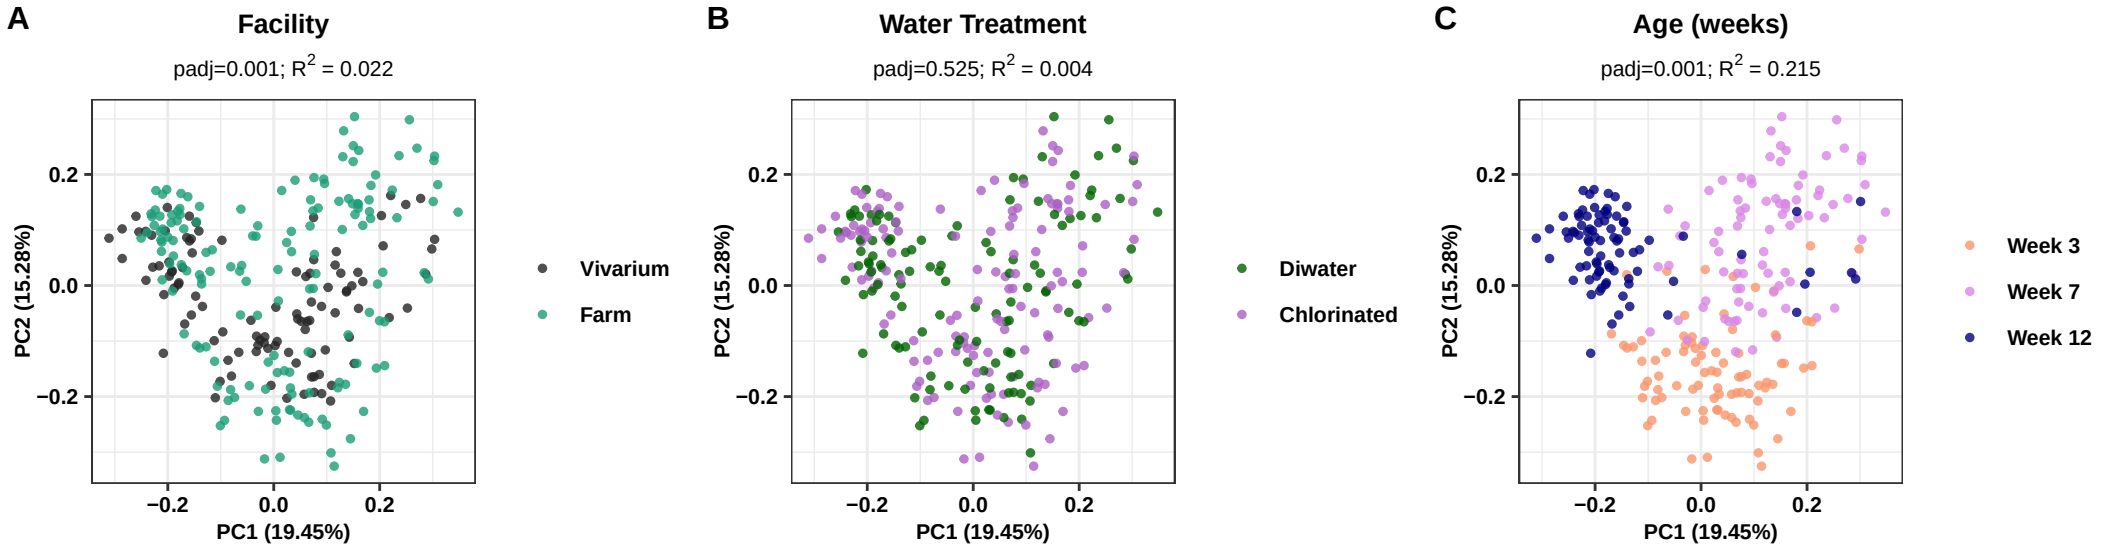
A
Facility
padj=0.001; R2 = 0.022
PC2 (15.28%)
PC1 (19.45%)
0.2
0.0
−0.2
Vivarium
Farm
B
Water Treatment
padj=0.525; R2 = 0.004
Diwater
Chlorinated
C
Age (weeks)
padj=0.001; R2 = 0.215
Week 3
Week 7
Week 12