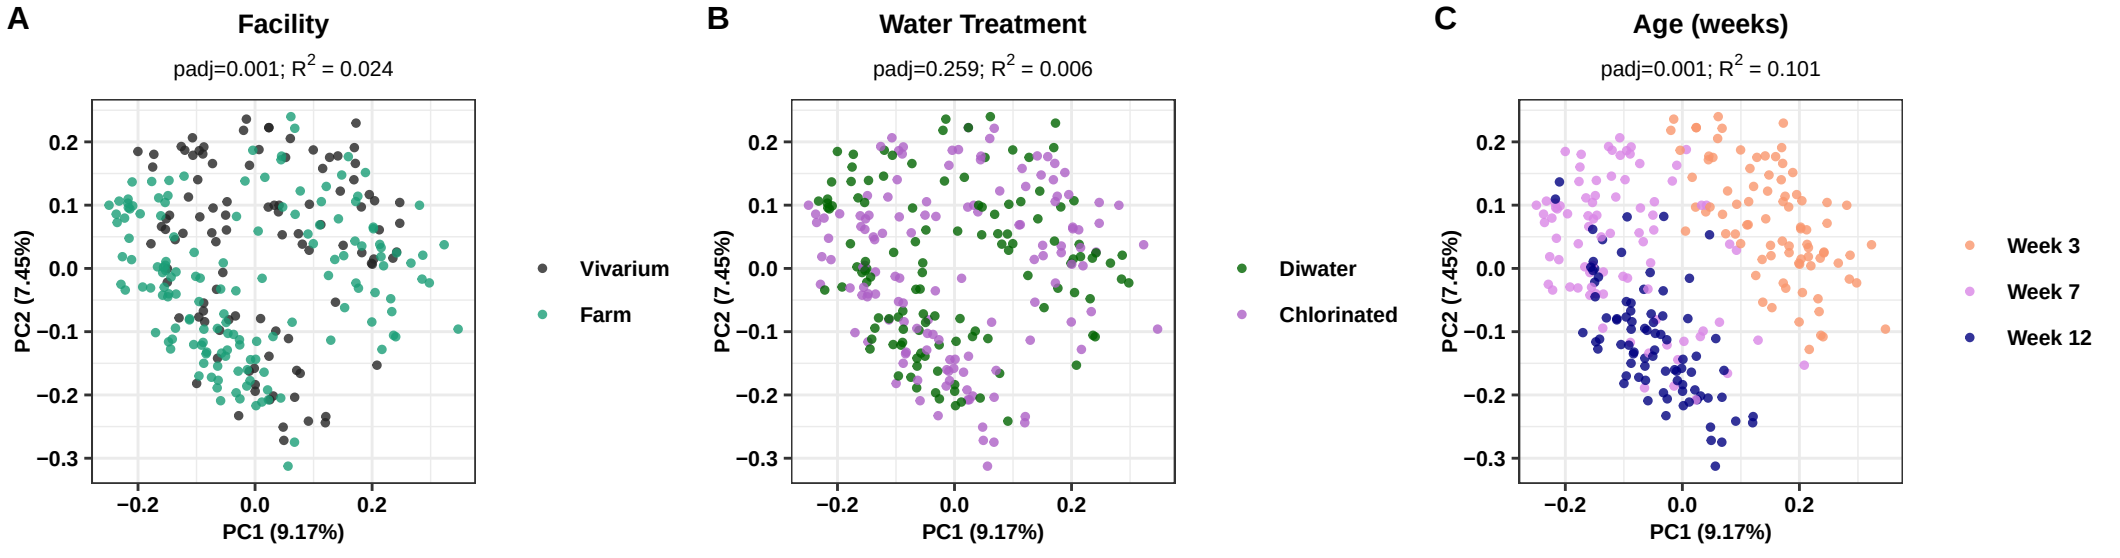
A
Facility
padj=0.001; R2 = 0.024
PC2 (7.45%)
PC1 (9.17%)
Vivarium
Farm
B
Water Treatment
padj=0.259; R2 = 0.006
PC2 (7.45%)
PC1 (9.17%)
Diwater
Chlorinated
C
Age (weeks)
padj=0.001; R2 = 0.101
PC2 (7.45%)
PC1 (9.17%)
Week 3
Week 7
Week 12