

# FÁBRICA DE PRODUTOS METÁLICOS, S.A.

RUA 1.º DE MAIO, 450 (Alto de Vilar) • 4445-245 ALFENA TELEFS. 22 969 80 90/5 FAX: 22 967 31 14 www.scabe.pt

# PORTAS CORTA FOGO DE CORRER METÁLICAS SCABE-boullet 30.60.90.120 MINUTOS

## Descrição técnica geral:

#### PAINEL


- Constituído por 1 ou mais módulos ISOPLAN com 54mm de espessura revestido por chapa de aço galvanizada de 1mm. A sua União é assegurada por soldadura de pontos, nas travessas superior e inferior e colada sobre o isolante. Um isolante com várias camadas, aparafusado, de um lado e do outro, à armação metálica interior, confere ao painel, um alto grau de resistência mecânica e uma perfeita rigidez.
- A ligação entre os módulos, é assegurada por peças de junção c/ 80x20, constituídos por um isolante, reforçado c/ chapa de aço galvanizada de 1mm. Manobra manual por puxador embutido, de grande dimensão, encastrado num e outro lado do painel.

#### MECANISMO E FUNCIONAMENTO

- Carrinhos em aço tratado com dois pares de rolamentos, em número suficiente, deslizam numa calha perfilada de aço galvanizado. A fixação da calha em plano inclinado, é assegurada por suportes em aço galvanizado com parafusos e buchas metálicas, podendo esta fixação ser regulável.
- O guiamento da Porta é assegurado por uma guia de dupla entrada, em chapa de aço galvanizada de 3mm, quinada e fixada no solo por parafusos e buchas metálicas.
- A estanquicidade do perímetro da porta, está assegurada por duplas chicanes e batente de recepção, em chapa de aço galvanizada, fixadas à parede por parafusos e buchas metálicas, e ao painel por parafusos autoroscantes.

#### UTILIZAÇÃO

 Porta normalmente aberta, fecho por gravidade e desprendimento automático em caso de ruptura do fusível térmico de 70°C.

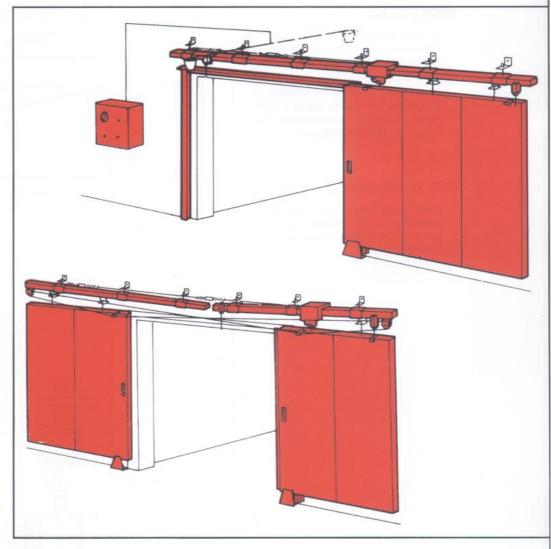

# HOMOLOGAÇÃO

As Portas Corta Fogo SCABE - boullet são homologadas por processo verbal, executado pelo C.S.T.B. ou C.T.I.C.M. (França), e reconhecidas pela Assembleia das Sociedades Seguradoras (França), pelo Ministério da Defesa (França) e são objecto de um controle de conformidade e qualidade, passado, pelo organismo G.I.F. (França), reconhecido pelo Ministério do Interior (França) sobre o n.º 16 - 01.



### EQUIPAMENTO STANDARD

- Paineis Modulares
- Peças de Junção
- Chicanes Murais
- Batente de Recepção
- Guia no Solo
- Calha com Suportes
- Retentor Mecânico com
- fusível de 70°C.


   Fecho por Gravidade
- Manobra Manual por Puxador Embutido.

#### **PROTECÇÃO**

- A chapa galvanizada de 1.ª qualidade utilizada no nosso fabrico, não deverá excluir os preparativos convenientes, antes da pintura definitiva.
- Estas Portas deverão ser colocadas ao abrigo das intempéries, águas e humidade, devido à composição dos isolantes que as constituem.

#### RECOMENDAÇÕES

 Estas Portas deverão ser controladas, verificadas e reguladas, uma vez por ano, para responderem à actual regulamenteção.

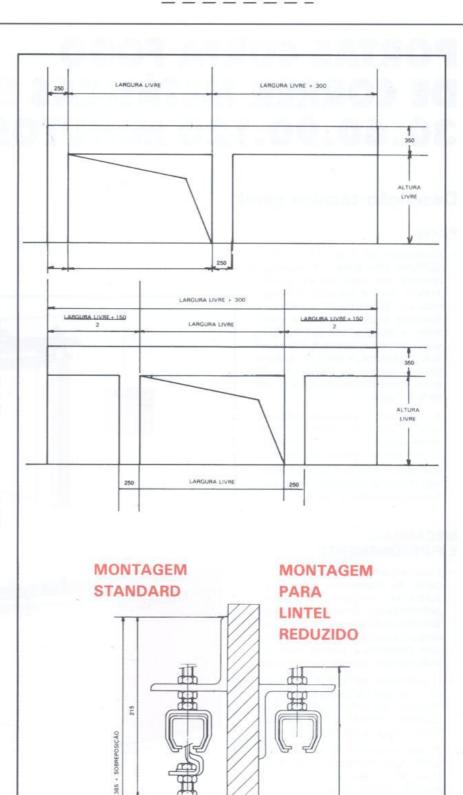

DE