

TR

T.C. ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI

BETON KARIŞIM TASARIMI VE KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME
RAPORU

PROJE ADI: Antigravity Enriched Test
YÜKLENİCİ: BAHADIR GRUP
BETON SINIFI: C30/37
TEKNİK SANTRAL: KGM-ARGE TEST
TARİH: 09-02-2026
REVİZYON: R2-Final

Bu rapor TS EN 206, TS 802 ve KTS 2016 standartları çerçevesinde
AI Destekli Beton Teknolojisi Platformu tarafından üretilmiştir.

T.C. ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI

KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU - TEKNİK RAPOR SISTEMI

1. RAPOR AMACI VE DAYANAGI

Bu rapor, TS EN 206 'Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk', TS 802 'Beton karışım hesabı esasları' ve Karayolları Teknik Şartnamesi (KTS 2016) hükümleri doğrultusunda, belirtilen beton sınıfı için yapılan karışım tasarımı ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. MALZEME ANALIZI

Litolojik Koken: Bazalt | ASR Riski: İnert | Maruziyet: XC4

Bileşen	Ozgul Ağırlık	Su Emme (%)	Asınma (LA)	Metilen (MB)
No:2 (15-25)	2.780	1.70	17.0	0.00
No:1 (5-15)	2.770	2.10	0.0	0.00
K.Kum (0-5)	2.710	4.60	0.0	1.00
D.Kum (0-7)	2.690	4.40	0.0	1.75

3. KARISIM ORANLARI (1 m3)

Cimento: 390 kg Su: 137 Lt W/C Oranı: 0.42
Katki: 3.12 kg Kul: 0 kg Hava: %2.0

4. TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KARAR



SONUC: TEKNİK OLARAK UYGUN

TS EN 206 Tablo 11 (Uygunluk Kriterleri) ve Karayolları Teknik Şartnamesi (KTŞ 2016) Bölüm 406.4 hükümleri çerçevesinde yapılan teknik inceleme sonucunda; tasarım parametrelerinin ve kalite kontrol toleranslarının ilgili standart limitlerini tam olarak karşıladığı ve 'TEKNİK OLARAK UYGUN' olduğu mütalaa edilmiştir.

5. AI MUHENDISLIK VE DURABILITE ANALIZI

Su Telafisi (Emme): %3.03 Asınma (LA): %6.8
Toplam Su Çekme: 59.6 Lt Kirlilik (MB): 0.60 g/kg

6. İLERİ ANALİTİK GÖRSELLEŞTİRME (8-18 & SHILSTONE)

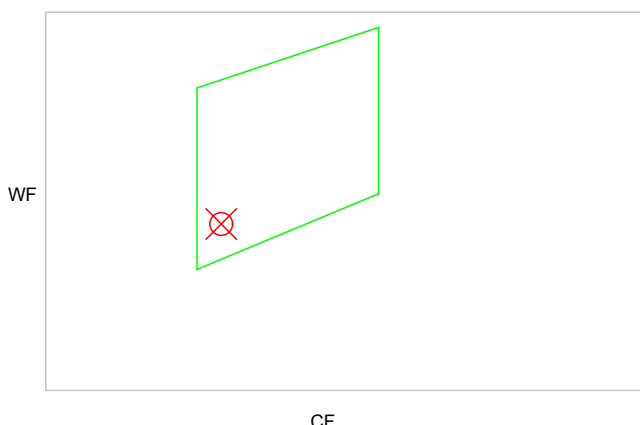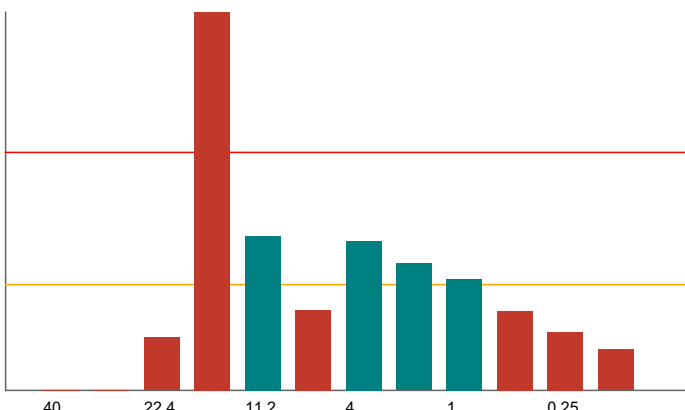

T.C. ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI

KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU - TEKNİK RAPOR SISTEMI

HAZIRLAYAN

KONTROL

ONAYLAYAN

(İmza / Kase)

(İmza / Kase)

(Mühür / İmza)