

Palantir Technologies Inc. (PLTR) - OGM Diagnostika

ZAVRNJENO (NE USTREZA FILTROM)

1. Temeljni Filtri & Diagnoza

Market Cap: \$364.80B (Pogoj: > 20B)

Pričakovana rast prihodkov: 84.7 % (Pogoj: > 10%)

Zakaj delnica ni na radarju?

- Skupni OGM Score (50.7) je pod mejo 65 točk.

Tehnični opozorilni znaki:

Faza padanja (20MA < 200MA): NE ✓

Zlomljen dolgoročni trend: NE ✓

2. Anatomija OGM Faktorja (Zakaj takšna ocena?)

50.7 / 100

Osnova (Fundamenti): 45.0 točk

Trend (Oddaljenost od 200-MA): 0.0 / 35.0 točk

Dejanska oddaljenost: +132.0%


Razlaga algoritma: Delnica je preveč oddaljena od povprečja (>50%). Je 'pregreta' (overextended) in visoko tvegana za popravek, zato izgubi točke.

Momentum (RSI 14-tedenski): 5.7 / 10.0 točk

Dejanski RSI: 56.3

Razlaga algoritma: RSI kaže na zdrav in stabilen momentum brez pregrevanja.

Zgodovina cene in OGM ocene (10 Let)

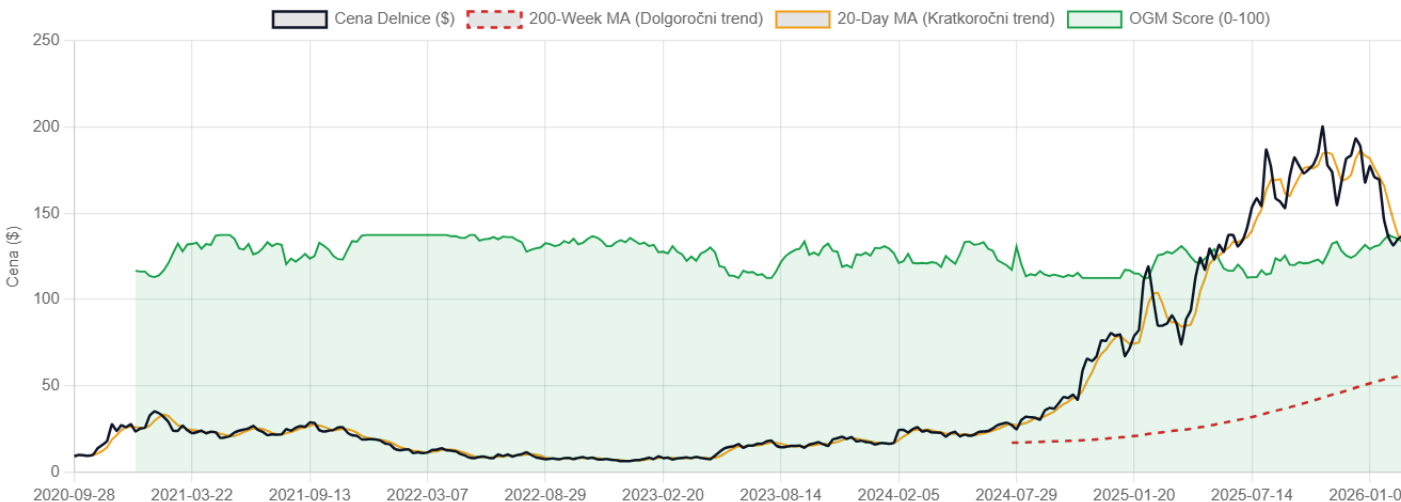

3. Uspešnost preteklih prebojev OGM > 80 (Backtest 10 Let)

Datum preboja	Cena ob signalu	Maksimalna cena v 12m	Maksimalen 12m donos
Ni zabeženih preteklih signalov v zadnjih 10 letih.			