

SAP S4 Hana	Como consultar expansão de tipo de avaliação do material para centro	KB0034986
-------------	--	-----------


Problema: Situações em que o usuário tenta executar um processo de negócio e recebe uma mensagem informando que o tipo de avaliação exemplo Q.PURCHASE não existe ou qualquer outro tipo, ou registra um chamado relatando que deseja incluir o tipo de avaliação faltante para o sistema SAP S/4HANA, com exceção dos casos de VLPOD para o tipo de avaliação OWN.

Ambiente: SAP S4P, SAP BRP e SAP MDG

Solução: Verificar na tabela MBEW (que armazena os dados de tipo de avaliação dos materiais por centro) se existe um registro correspondente ao material informado pelo usuário e ao respectivo centro.

Passo 1: É necessário iniciar a análise inicial, para obter as informações do código do material e da planta no ambiente ECC para verificar inicialmente a expansão no sistema BRP, que atua como sistema mandante. O time de MDG só pode proceder com a replicação caso os dados já existam no BRP. Além disso, é necessário solicitar ao usuário o código do material e a planta no ambiente S/4HANA.

Passo 2: Vamos nos basear num caso onde o usuário deseja criar o tipo de avaliação PRODUCED para um material específico, acessar o SAP BRP

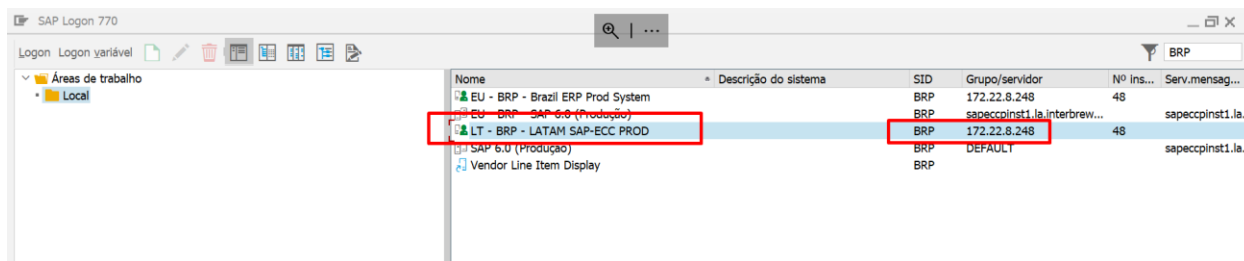

Passo 3: Entrar com seu usuário e senha

SAP

New password

Client

User

Password

Language

Information

BRP - Production System/Available Clients:

OO 100: Production Client

1) Only Authorized users are allowed to gain access.
SAP account is to be used in accordance with ABI policies
and Standards Covering appropriate conduct

2) [http://acsxecc07.la.interbrew.net:8048/sap/bc/bsp/sap/zuser_reset/lan
g.htm](http://acsxecc07.la.interbrew.net:8048/sap/bc/bsp/sap/zuser_reset/lan
g.htm)

Passo 4: Acessar transação ZX_SE16

GHQ_WVD_Aurora - Área de Trabalho Remota

Menu Processar Favoritos Suplementos Sistema Ajuda

✓ ZX_SE16

SAP Easy Access

Favorites

- ★ Display Customer (Centrally)
- ★ Display Customer (Centrally)





Passo 5: Digitar o nome da tabela “MBEW” e pressionar a tecla “ENTER”





Data Browser: 1ª tela

Nome da tabela

Passo 6: Inserir o código do material ECC e a planta, e em seguida clicar no ícone de execução exibido no exemplo abaixo.

Data Browser: tabela MBEW: tela de seleção

    Nº de entradas

Material	<input type="text" value="50078281"/>	até	<input type="text"/>	
Área avaliação	<input type="text" value="BR22"/>	até	<input type="text"/>	
Tipo avaliação	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Tip.avaliação	<input type="checkbox"/>	até	<input type="checkbox"/>	
Largura da listagem	<input type="text" value="50"/>			
Nº máx.ocorrências	<input type="text" value="500"/>			

SAP >> | BRP (1) 100

Passo 7: Caso a tabela não retorne tipo de avaliação solicitado, conforme ilustrado na imagem abaixo dessa seção, o usuário deve ser orientado a entrar em contato com o time de CSC para que

a expansão seja realizada no ambiente ECC, uma vez que este é o sistema mandante, e os dados não devem ser cadastrados diretamente no S/4HANA.

Existe um **KB de contatos do ECC**, organizado por tipo de problema, cujo link será disponibilizado nas informações gerais. Após a expansão no ECC, o sistema requer um prazo de até **4 horas** para replicar as informações. Caso a replicação não ocorra após esse período, o usuário deve ser instruído a registrar um novo ticket.

Data Browser: Tabela MBEW 4 acertos

Tabela verificação..

Mdt	Material	ÁrAv	Tp.aval.	TAv	Estoque total	Valor total	Prç	PMM	Prç.standard	por	ClAv.	Val./preço	PMM	EstTotal	PerPre.	Val.total	Prç	PMM
100	000000000050078281	BR22			0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z181		0,00	0,000		0,00	V	1.000,00
100	000000000050078281	BR22	Q.IMPORTED		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z181		0,00	0,000		0,00	V	1.000,00
100	000000000050078281	BR22	Q.PURCHASE		0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z181		0,00	0,000		0,00	V	1.000,00
100	000000000050078281	BR22	REFURBISH		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z181		0,00	0,000		0,00	V	1.000,00

SAP

BRP (1) 100


Passo 8: Se o cenário acima retornar dados, devemos realizar o mesmo processo no ambiente SAP MDG (GDP).

Passo 9: Acessar SAP MDG(GDP)


GDP

Nome	Descrição do sistema	SID	Grupo/servidor	Nº ins...	Serv.mensag...
S4H - GDP - Global - MDG		GDP	SPACE		ABGBPRMDCS0:

Passo 10: Acessar a transação SE16

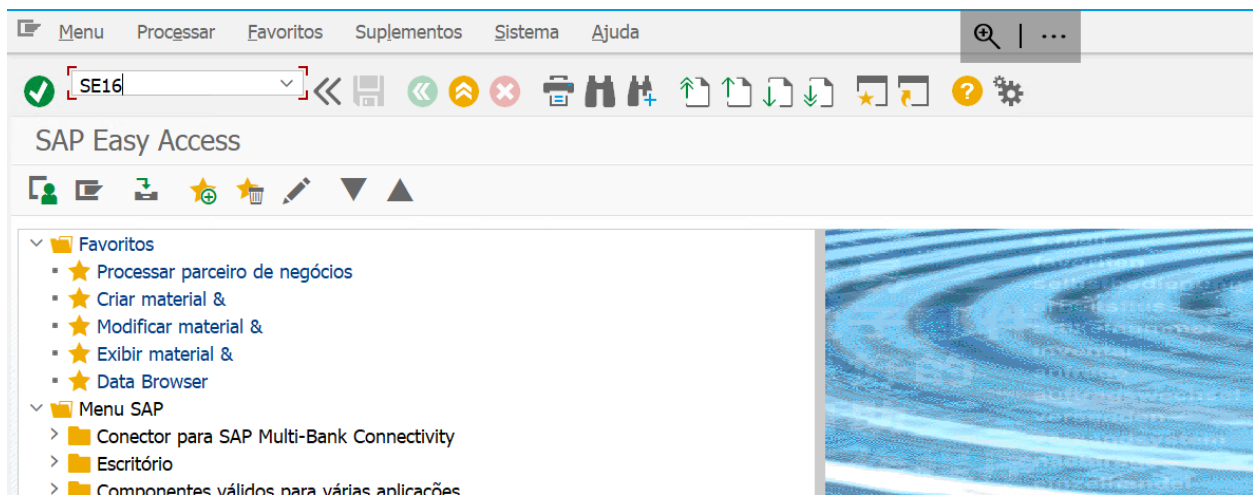



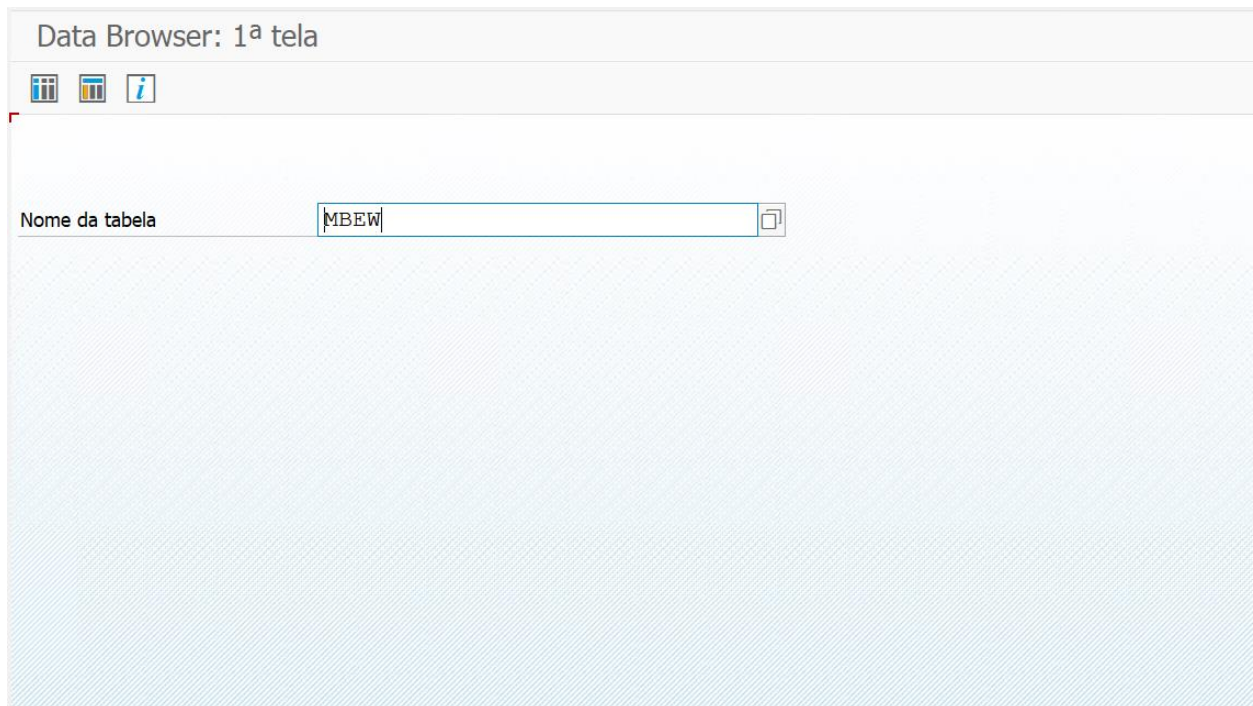












Passo 11: Digitar o nome da tabela “MBEW” e pressionar a tecla “ENTER”



Passo 12: Digitar o código do material S4, planta, e executar.



















Data Browser: tabela MBEW: tela de seleção

    Nº de entradas

Material	50064873		
Área avaliação	BR22	até	
Tipo avaliação		até	
Tip.avaliação		até	
Controle preço		até	
Preço standard		até	
Ctg.avaliação		até	
Status atualiz.		até	
Determ.preço		até	
Utiliz.material		até	
Largura da listagem	50		
NºMáxOcorr.	200		


Passo 13: Caso no MDG não exista o tipo de avaliação solicitado pelo usuário que no nosso caso estamos buscando PRODUCED conforme ilustrado na imagem abaixo, o chamado deve ser encaminhado para a fila de MDG L2 para que seja realizado o estímulo no ECC.

Data Browser: Tabela MBEW 4 acertos

  Tabela verificação..                

Mdt	Material	ÁrAv	Tp.aval.	TAV	Estoque total	Valor total	Prç	PMM	Prç.standard	por CIAv.	Val./preço PMM	EstTotalPerPre.	Val.total	Prç	PN
300	000000000050064873	BR22			0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,00	850.946,6
300	000000000050064873	BR22	Q.IMPORTED		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,00	1.000,0
300	000000000050064873	BR22	Q.PURCHASE		0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,00	850.946,6
300	000000000050064873	BR22	Q.REFURBIS		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,00	1.000,0


< > --

 >> | GDP (1) 300 >

Passo 14: Se no cenário acima forem exibidos dados, devemos acessar o SAP o S4 Hana (S4P)

<div> <input type="text" value="S4P"/> </div>					
Nome	Descrição do sistema	SID	Grupo/servidor	Nº ins...	Serv.mensag...
S4H - S4P - STOUT - S4 2021 S4H Central S...		S4P	GUI		ABSTPRS4CS01

Passo 15: Acessar transação SE16

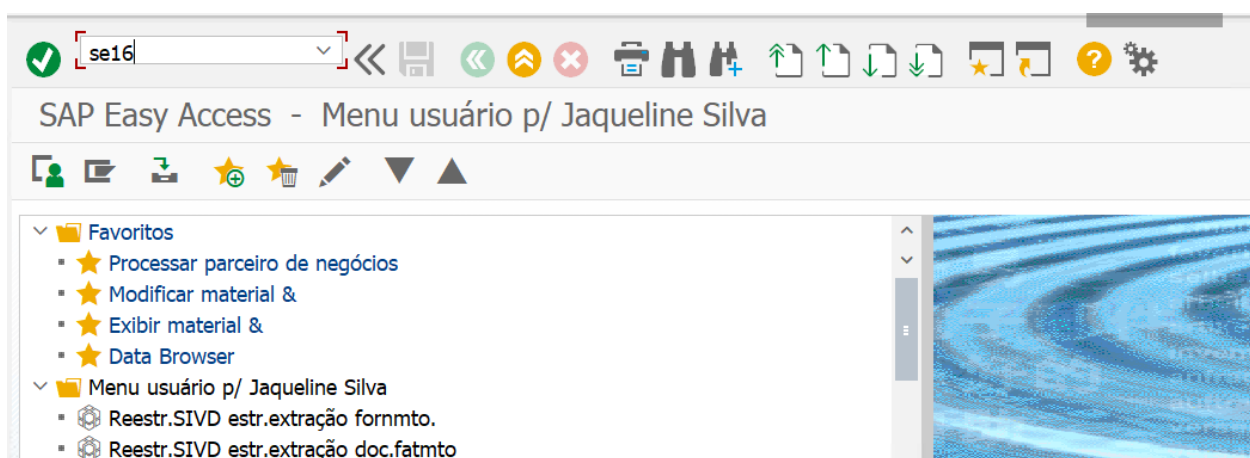





Passo 16: Digitar o nome da tabela “MBEW” e pressionar a tecla “ENTER”

Data Browser: 1ª tela

Nome da tabela

Passo 17: Digitar o código do material S4, planta, e pressionar o ícone execução:

Data Browser: tabela MBEW: tela de seleção





 Nº de entradas

Material	50064873			
Área avaliação	BR22	até		
Tipo avaliação		até		
Tip.avaliação		até		
Controle preço		até		
Preço standard		até		
Ctg.avaliação		até		

Passo 18: Caso não exista a avaliação solicitada no S4, que no nosso caso é PRODUCED, conforme ilustrado na imagem abaixo, o chamado deve ser encaminhado para o time de MDG para execução da replicação.

Data Browser: Tabela MBEW 4 acertos

Tabela verificação..

Mdt	Material	ÁrAv	Tp.aval.	TAv	Estoque total	Valor total	Prç	PMM	Prç.standard	por	ClAv.	Val./preço	PMM	EstTotalPerPre.	Val.total	Prç	PN
300	000000000050064873	BR22			0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,000	0,00	V	850.946,6
300	000000000050064873	BR22	Q.IMPORTED		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,000	0,00	V	1.000,0
300	000000000050064873	BR22	Q.PURCHASE		0,000	0,00	V	850.946,67	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,000	0,00	V	850.946,6
300	000000000050064873	BR22	Q.REFURBIS		0,000	0,00	V	1.000,00	1.000,00	1.000	Z13A	0,00	0,000	0,000	0,00	V	1.000,0

Passo 19: Se forem exibidos dados, significa que o material está corretamente expandido e o chamado deve ser encerrado.

Informações gerais:

Link KB contatos CSC: https://abinbevwww.service-now.com/abiex?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026409

Metadados:

Autor: Jaqueline Gomes

Data de criação: 20/01/2024

Data de modificação: 20/01/2024