

线路材料厂

225

分

頁

共 3 頁

注

2250KV

工頻試驗裝置

接 $\phi 100 \times \phi 1500$ 均壓環

$\phi 500$ 均壓環

南京電力金具設計研究所

一九八二·十

南京线路器材厂

2250KV工频试验装置

图纸一览表

部·分

名称

第 1 页

共 3 页

序号	图 号	名 称	規 格	数量	备 注
1	保J-2250	保护电阻组装示意图			
2	保J-2250-1	引出线均压管	$\Phi 470 \times 1500$ $\Phi 470 \times 3000$	2 1	图合用
3	保J-2250-1-1	悬吊头			
4	保J-2250-1-2	衬圈			
5	保J-2250-1-3	圆锥销			
6	保J-2250-2	均压环	$\Phi 100 \times \Phi 1500$	26	
7	保J-2250-3 ✓	均压环	$\Phi 700 \times \Phi 2500$	4 ✓	
8	保J-2250-4 ✓	均压环	$\Phi 700 \times \Phi 3500$	1 ✓	
9	保J-2250-5 ✓	支架		78	连接 $\Phi 100 \times \Phi 1500$ 均压环
10	保J-2250-6 ✓	电阻法兰		31	
11	保J-2250-7 ✓	支架		15	连接 $\Phi 700 \times \Phi 2500$ $\Phi 700 \times \Phi 3500$ 均压环
12	引J-2250-18 ✓	联板		1	
13	引J-2250-19 ✓	联板		1	
14	引J-2250-20 ✓	联板		1	
15	引J-2250-21 ✓	联板		1	
16	引J-2250-22 ✓	联板		1	
17	引J-2250-23 ✓	联板		1	
18	引J-2250-24	联板		4 ✓	
19	引J-2250-27 ✓	联板		4 ✓	
20	引J-2250-28 ✓	联板		2 ✓	

南京线路材料厂

2250KV工频试验装置

部 分

名 称

图 纸 一 览 表

第 2 页

共 3 页

图 号	名 称	规 格	数 量	备 注
1 引J-2250-29 ✓	联板		2 ✓	✓
2 引J-2250-30 ✓	联板		1 ✓	
3 引J-2250-31	联板		1 ✓	
4 引J-2250-32	联板		1 ✓	
5 引J-2250-33 ✓	联板		1 ✓	
6 引J-2250-34	联板		1 ✓	
7 引BJ-2250-35	屏蔽环	$\phi 350 \times \phi 1500$	11	17
8 引BJ-2250-35-1	支架铝角			
9 引BJ-2250-36	屏蔽环	$\phi 700 \times \phi 3500$	6	6 ?
10 引BJ-2250-36-1	支架铝角			
11 引BJ-2250-37	屏蔽环	$\phi 1000 \times \phi 5000$	2 ✓	
12 引J-2250-38 ✓	12 分裂间隔棒	$\phi 80 \times \phi 1200 \times 12$	4	2+2
13 引J-2250-38-1	框圈			
14 引J-2250-38-2	夹头杆			
15 引J-2250-38-3	夹头			
16 引J-2250-38-4	支撑抱古			
17 引J-2250-38-5	支撑板			
18 引J-2250-38-6	抱古			
19 引J-2250-39 ✓	10 分裂间隔棒	$\phi 60 \times \phi 800 \times 10$	10	5+5
20 引J-2250-39-1	框圈			

南京线路器材厂

2250KV工频试验装置

部 分





名 称

图 纸 - 览 表

第 3 页

共 3 页

图 号	名 称	规 格	数 量	备 注
引J-2250-39-2	夹头杆			
引J-2250-39-3	夹头			
引J-2250-39-4	支撑抱古			
引J-2250-39-5	抱古			
引J-2250-39-6	支撑板			
引J-2250-40 ✓	6 分裂间隔棒	$\phi 40 \times \phi 400 \times 6$	16	9+7
引J-2250-40-1	框圈			
引J-2250-40-2	夹头杆			
引J-2250-40-3	夹头			
引J-2250-40-4	支撑抱古			
引J-2250-40-5	抱古			
引J-2250-40-6	支撑板			
引J-2250-41	端部固定线夹	$\phi 80 \times \phi 1200 \times 12$	2	✓
引J-2250-42	端部固定线夹	$\phi 60 \times \phi 800 \times 10$	12	✓
引J-2250-43	端部固定线夹	$\phi 40 \times \phi 400 \times 6$	16	✓
引J-2250-44	管导线封头	$\phi 40$	96	9+1
引J-2250-45	管导线封头	$\phi 60$	120	12+3
引J-2250-46	管导线封头	$\phi 80$	24	2+9

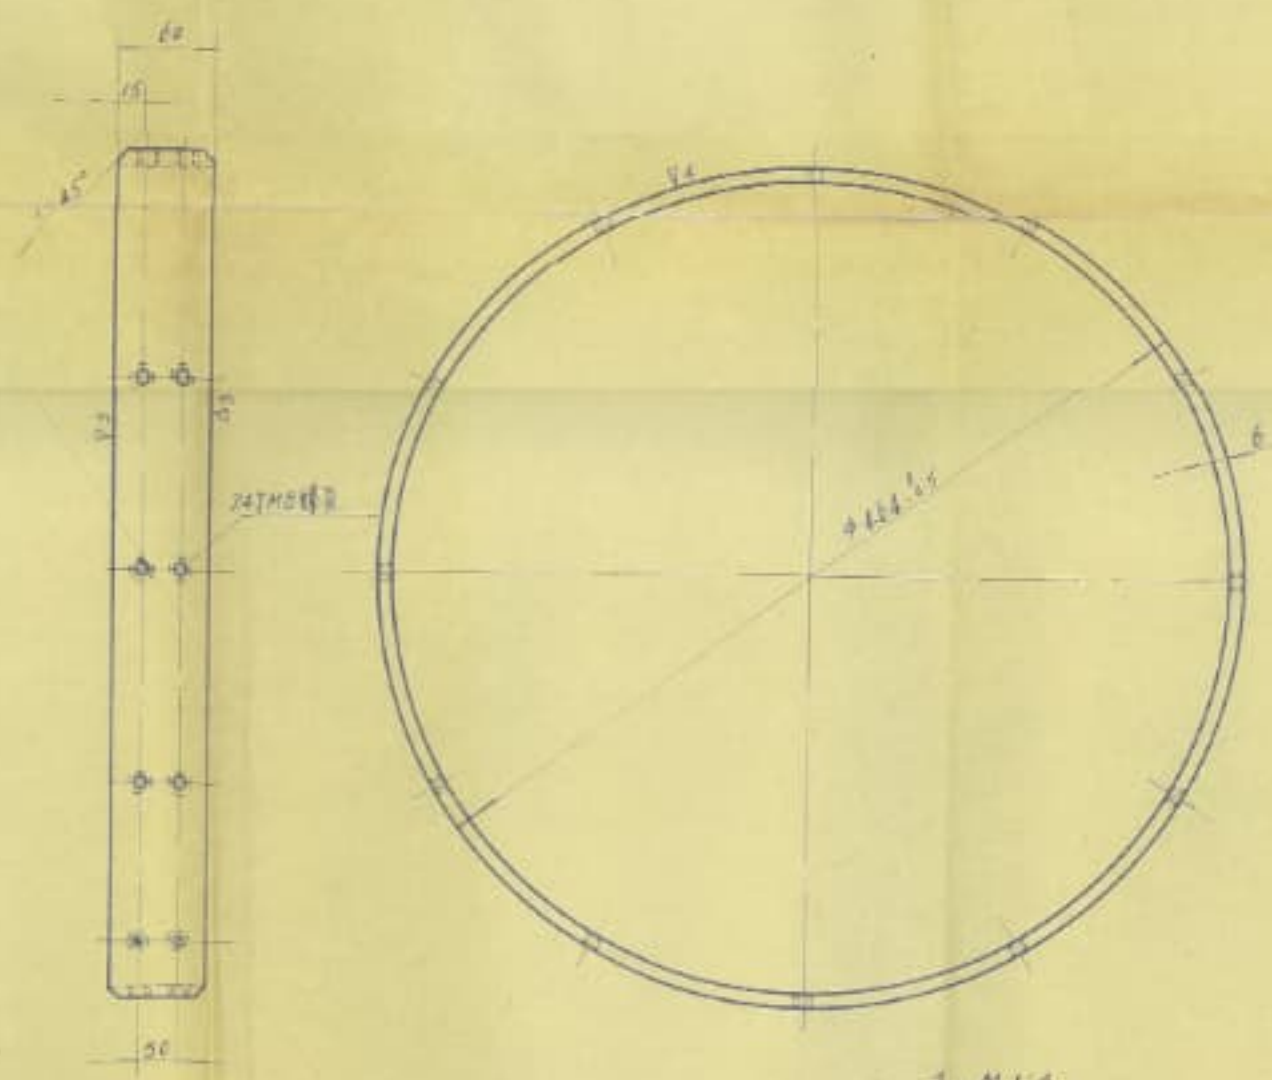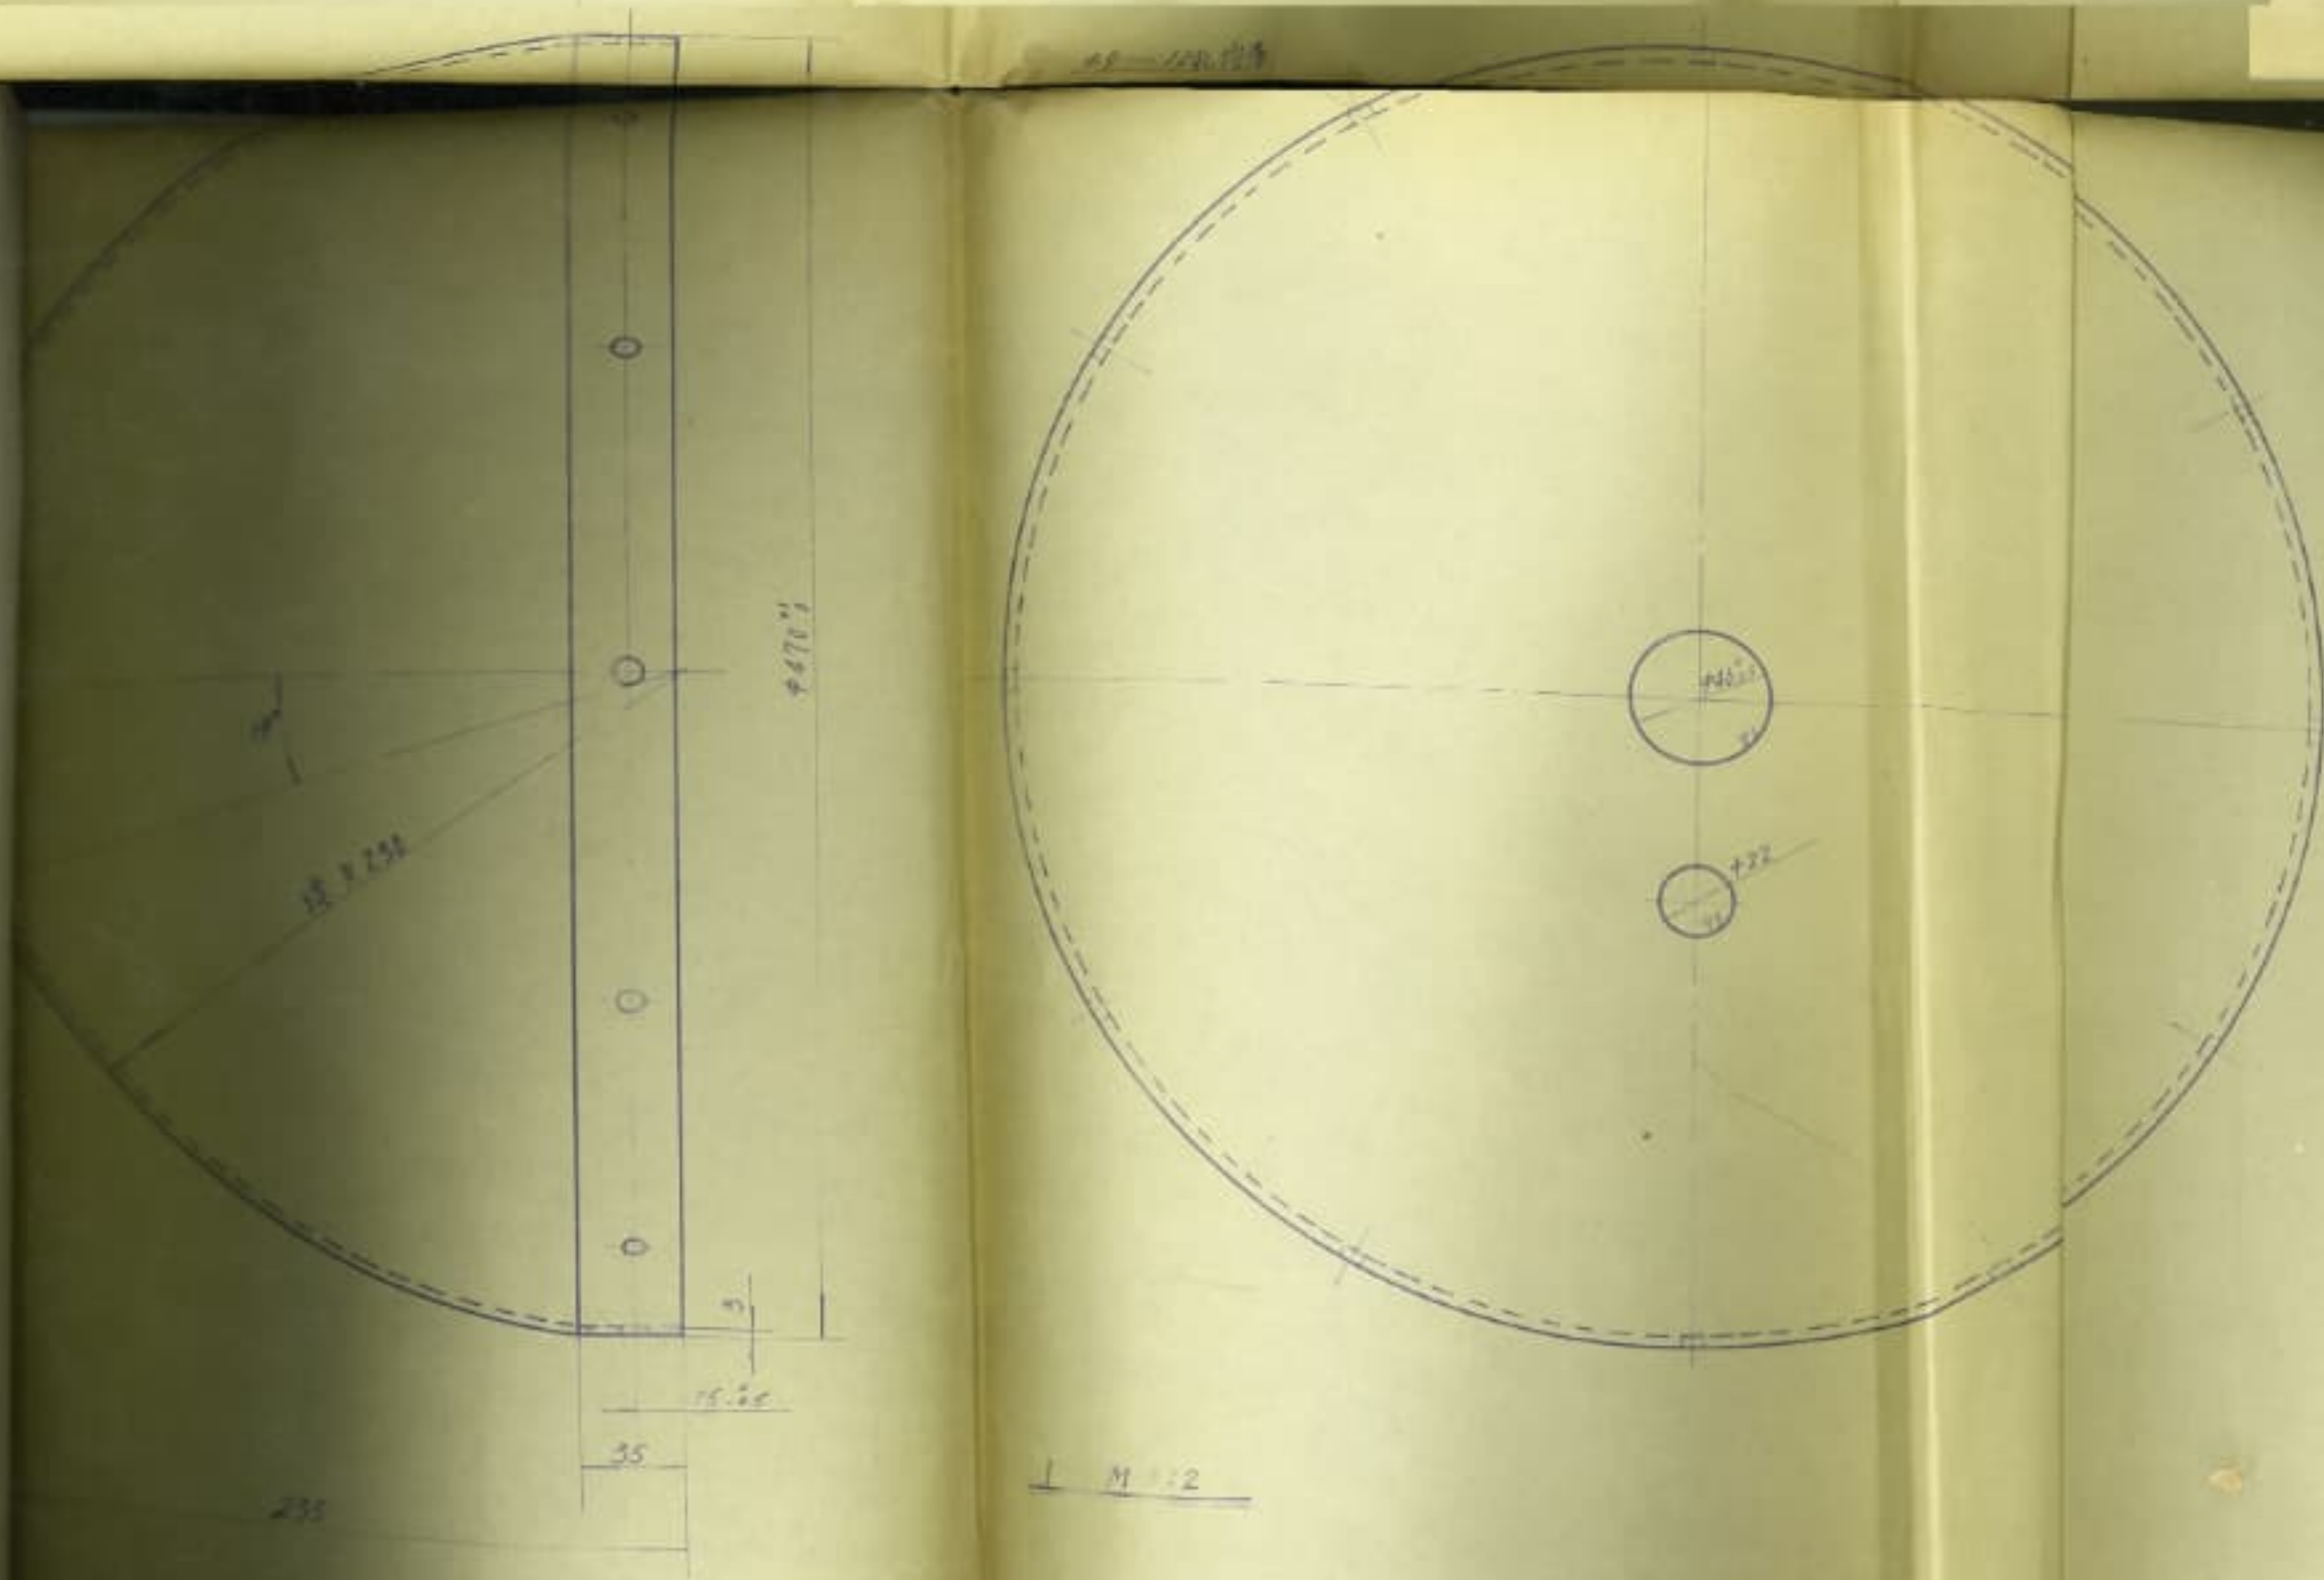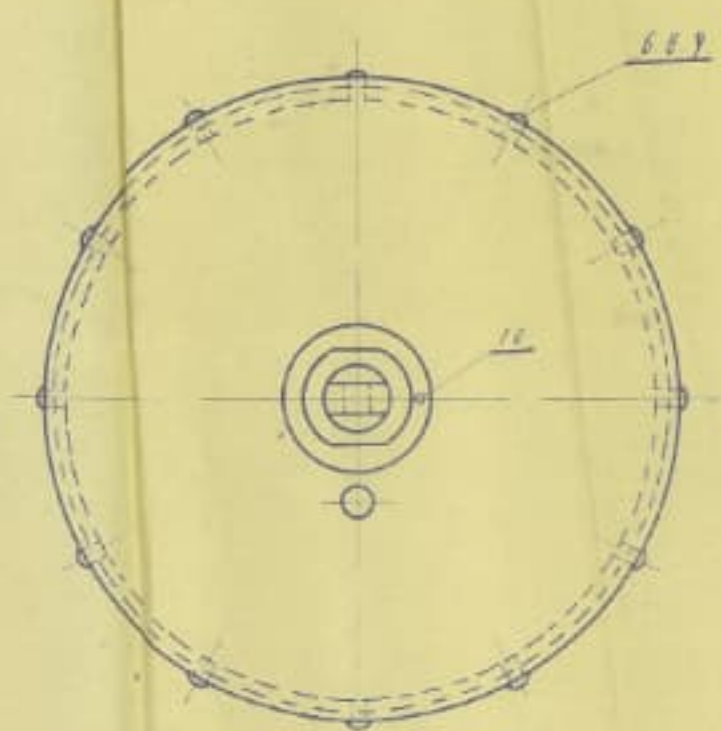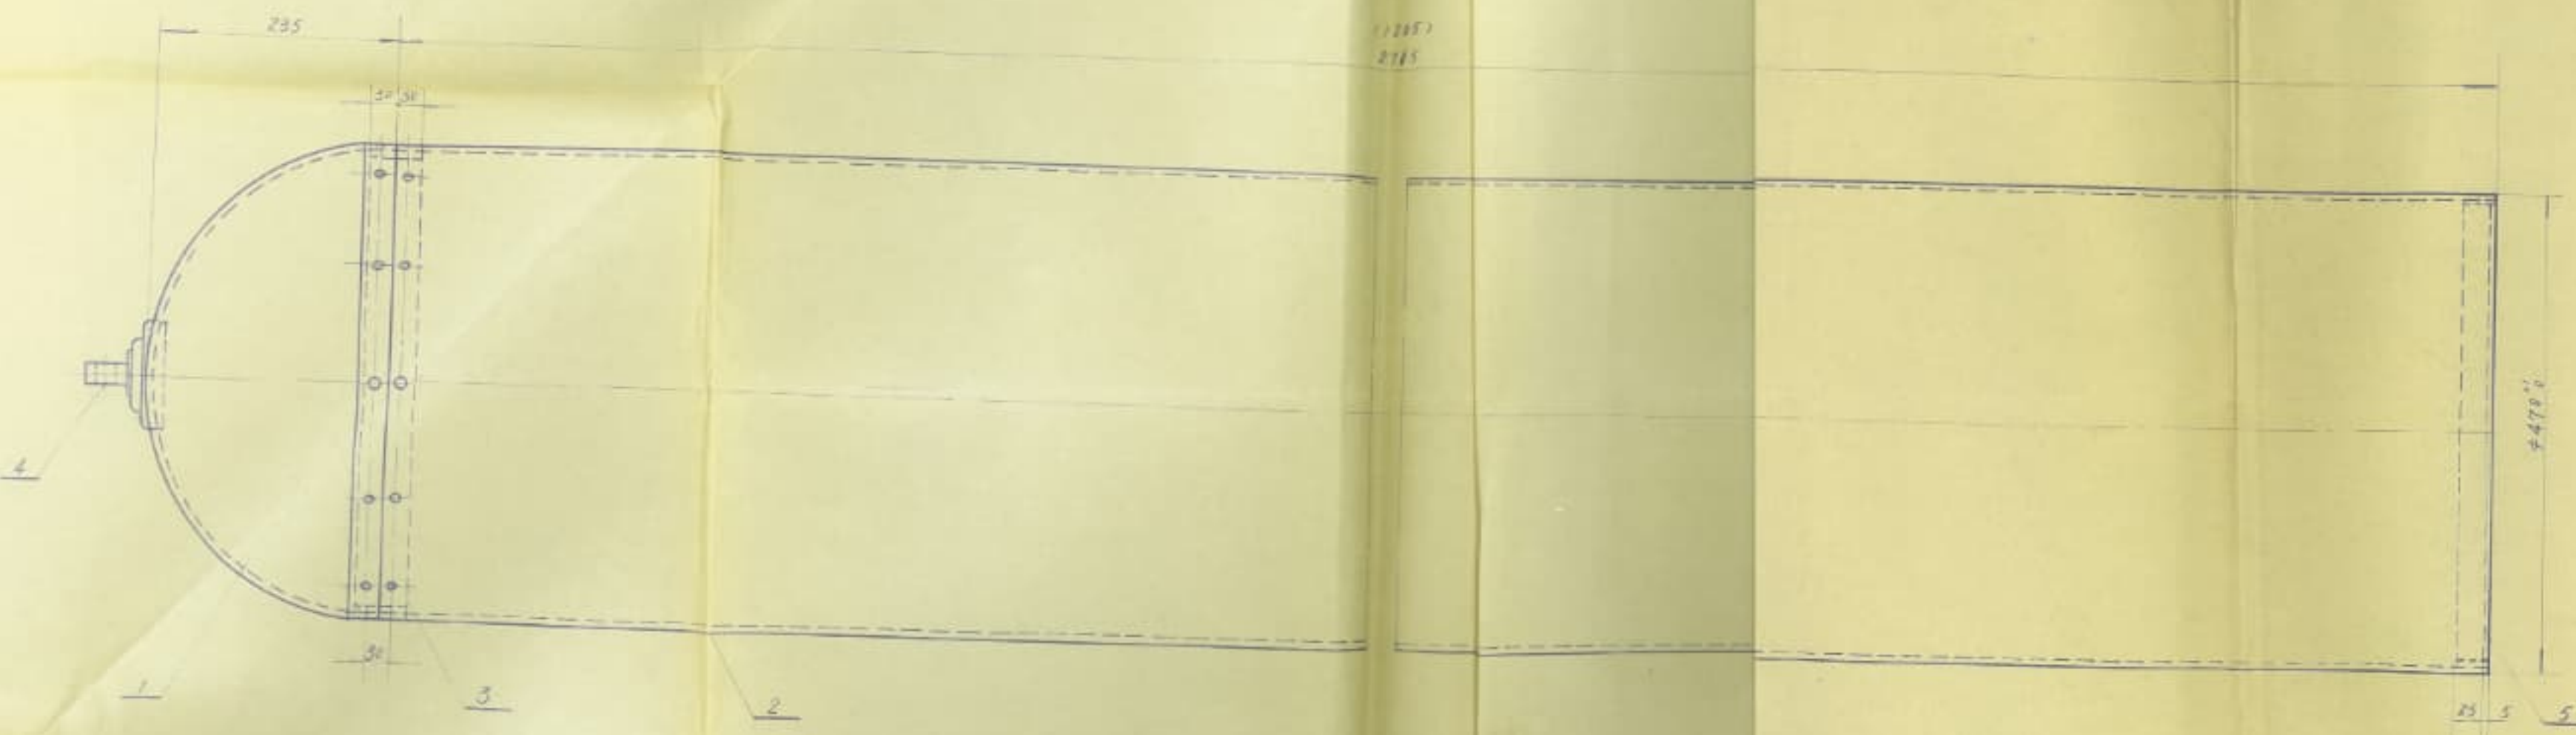

说明
 1. 件号3连接圈热镀锌。M8螺孔先点孔镀锌后进行攻丝。热镀锌圈上变形过多，并要求整圆，用10毫米厚钢板制作，以便加工。
 2. M8螺钉可以用不锈钢的，但件号3螺孔要配合。
 3. 件号1、2表面不允许有碰、划底漆，保持光滑。
 4. 1500长（）指号尺寸制内套。
 5. 以放样及实际弯制力准。
 6. 5号封圈内边间隔焊，间隔120 焊时大20。

序号	代号	名称	数量	材料	规格	备注
1	GB 47-78	螺 母	1	A ₃ M8	GB 47-78	热镀锌
2	GB 2250-1-3	圆 柱 套	1	20° 钢	GB 2250-1-3	热镀锌
3	GB 93-78	弹 簧 垫 圈	24	65Mn Φ	GB 93-78	热镀锌
4	GB 95-78	垫 圈	24	A ₃ Φ	GB 95-78	热镀锌
5	74355	U 形 挂 环	1	U ₁ -6	0.5	定制设计
6	GB 67-78	半 圆 头 螺 钉	25	A ₃ M8×18	GB 67-78	热镀锌
7	GB 2250-1-2	封 圈	1	L ₂ 5	0.01	0.05
8	GB 2250-1-1	吊 钩	1	A ₃	1.575	1.575
9		连 接 圈	1	A ₃	4.071	4.071
10		管 件	1	L ₂ 3 镀锌	31.6	31.6
11		半 球 形 顶 罩	1	L ₂ 3 镀锌	2.842	2.842

2250KV 保护电阻 件号 2250-1







引出线 均压管

设计 审核 批准 日期

工程 设计 审核 批准 日期

材料 规格 数量 备注

南京铁路材料厂

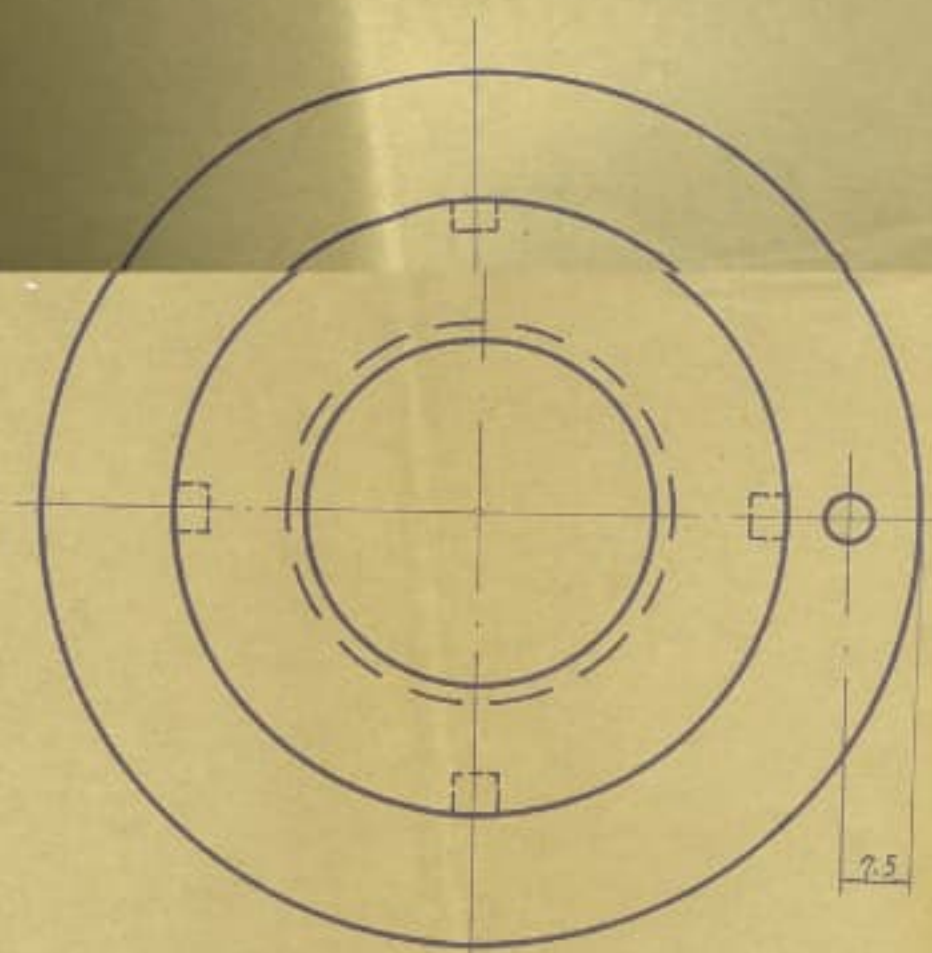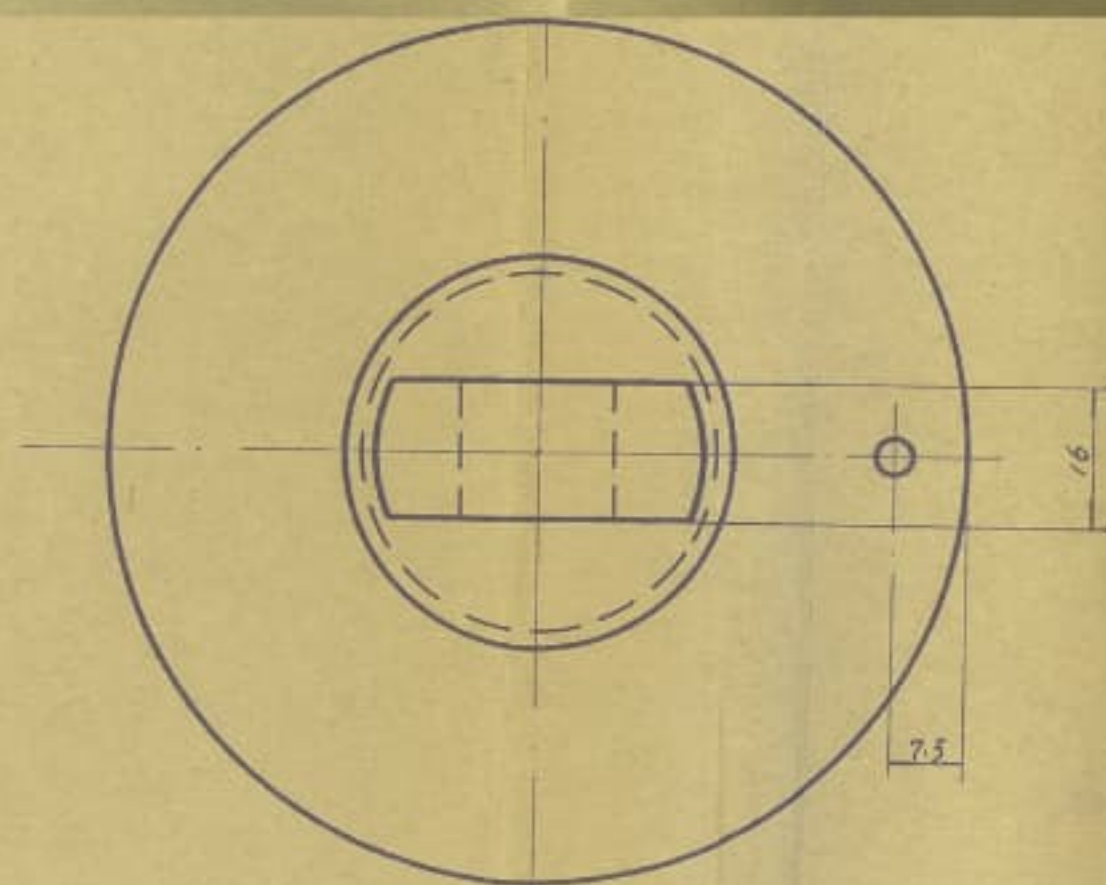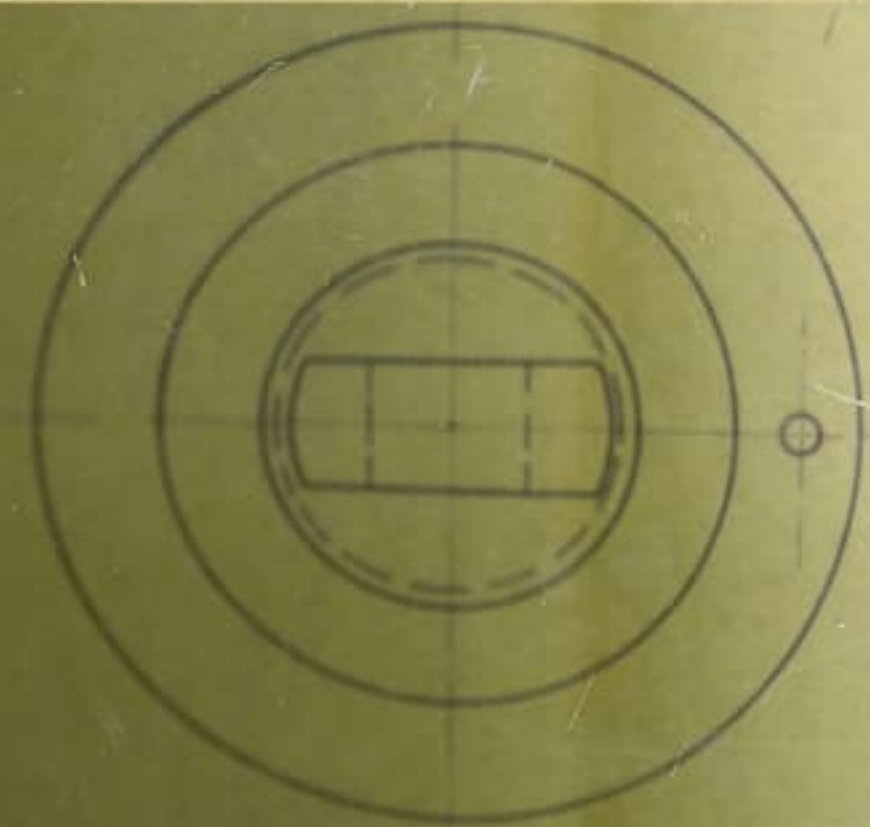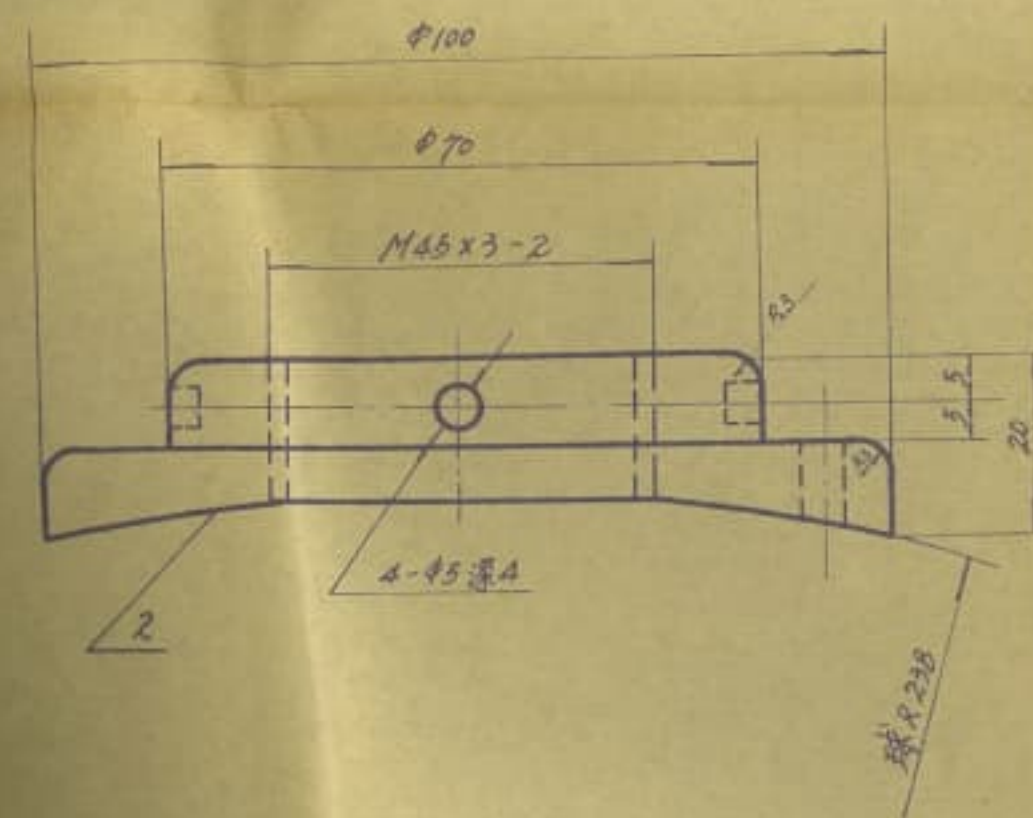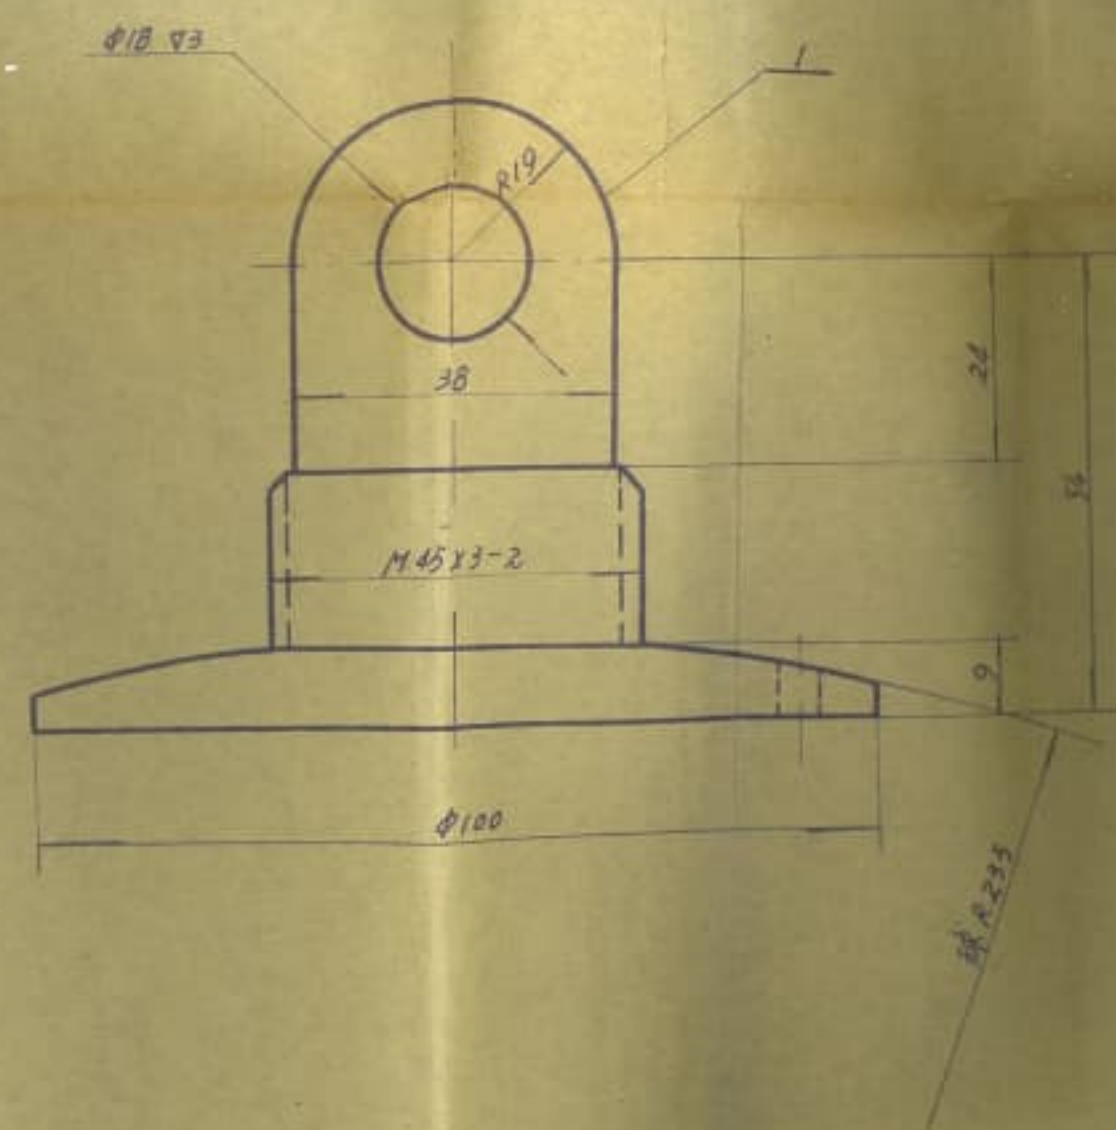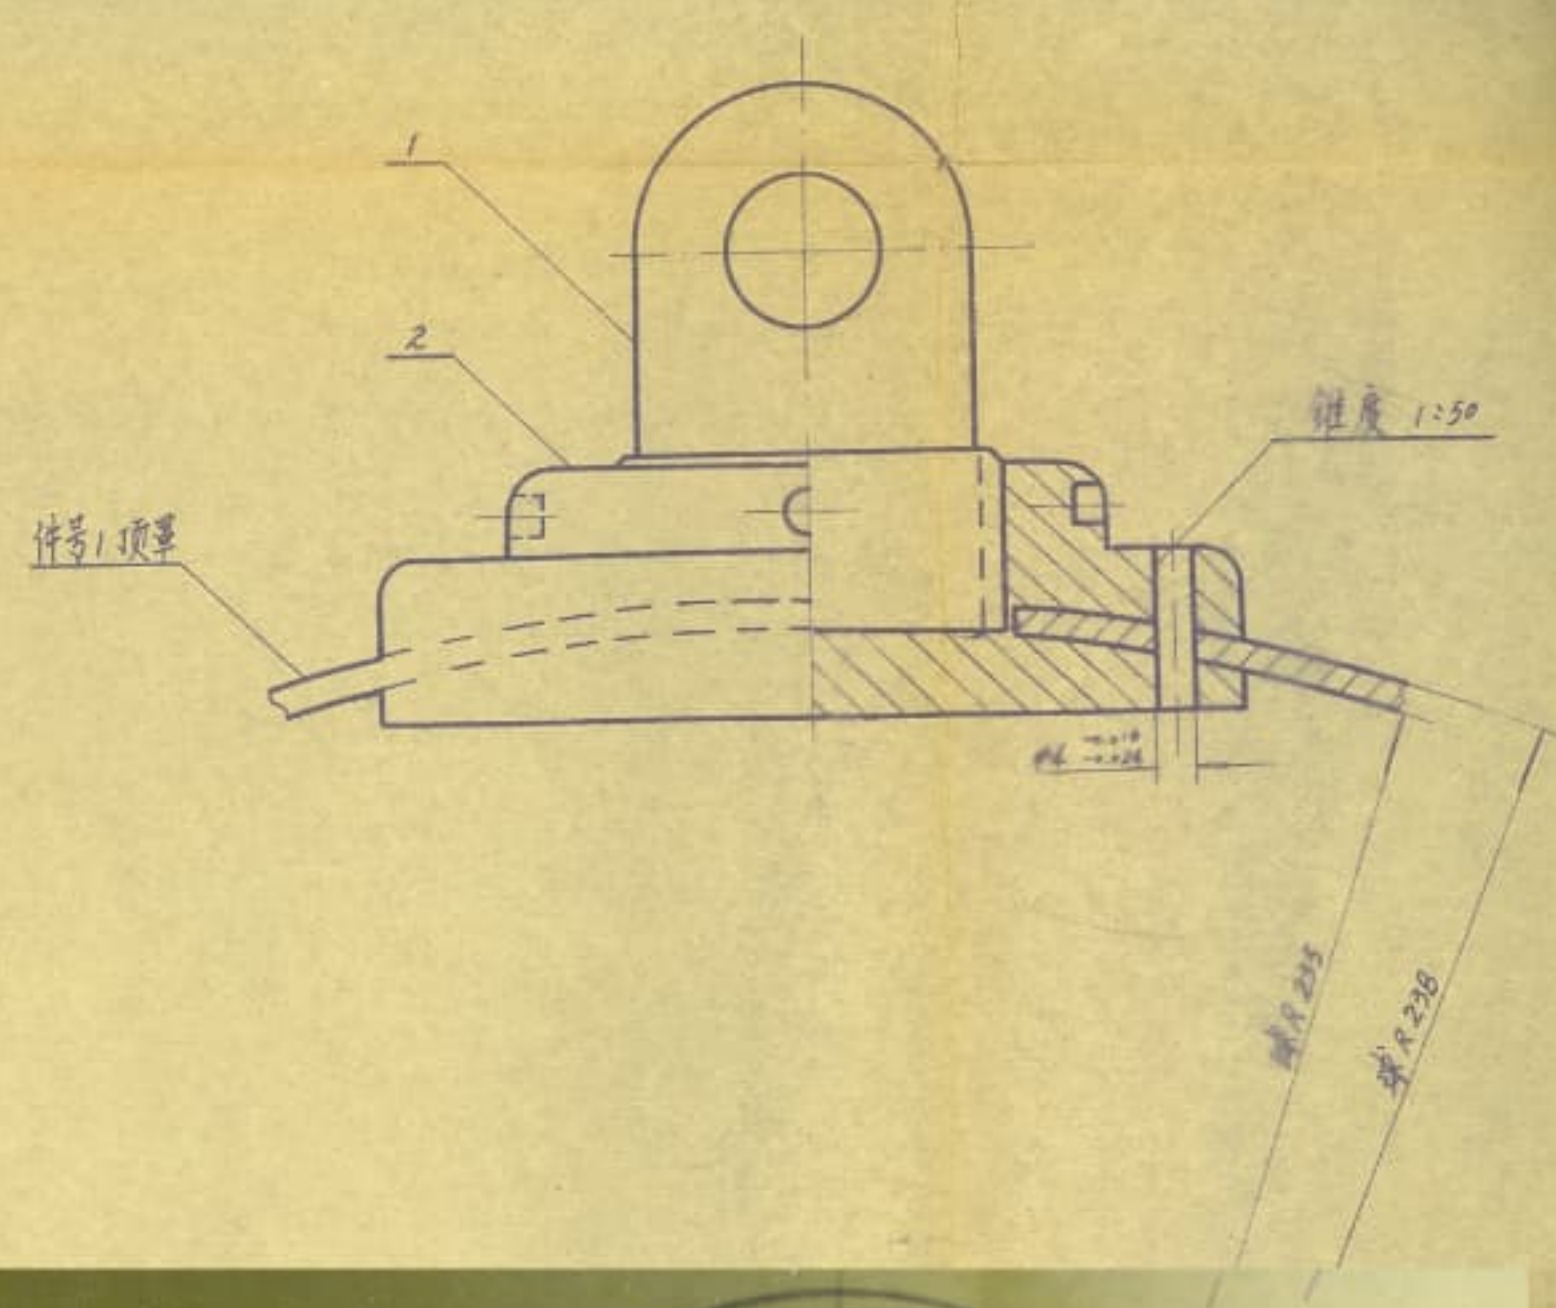


說明：

1. 组装起来加工圆锥孔。
2. 热镀锌。螺母螺口后加工。
3. 数量三套。

2		螺	母	1	A ₃	0.523	0.523				
1		吊	头螺杆	1	A ₃	0.85	0.85				
序号	代	号	名	称	数量	材	料	单重 重	全重 量	附	注
				2250KV 保护电阻							
				引压线 管内压管							
				悬吊头							
标记处数	文件号	签字	日期	保丁-2250-1-1							
设计	薛福成	校对	宋科林	件	号	数量	重量	比例			
绘图		审定					1.373	1:1			
制图	李峰	日期	80.2.25	共	张	第	张				
				材料				南京线路器材厂			

南京线路器材厂

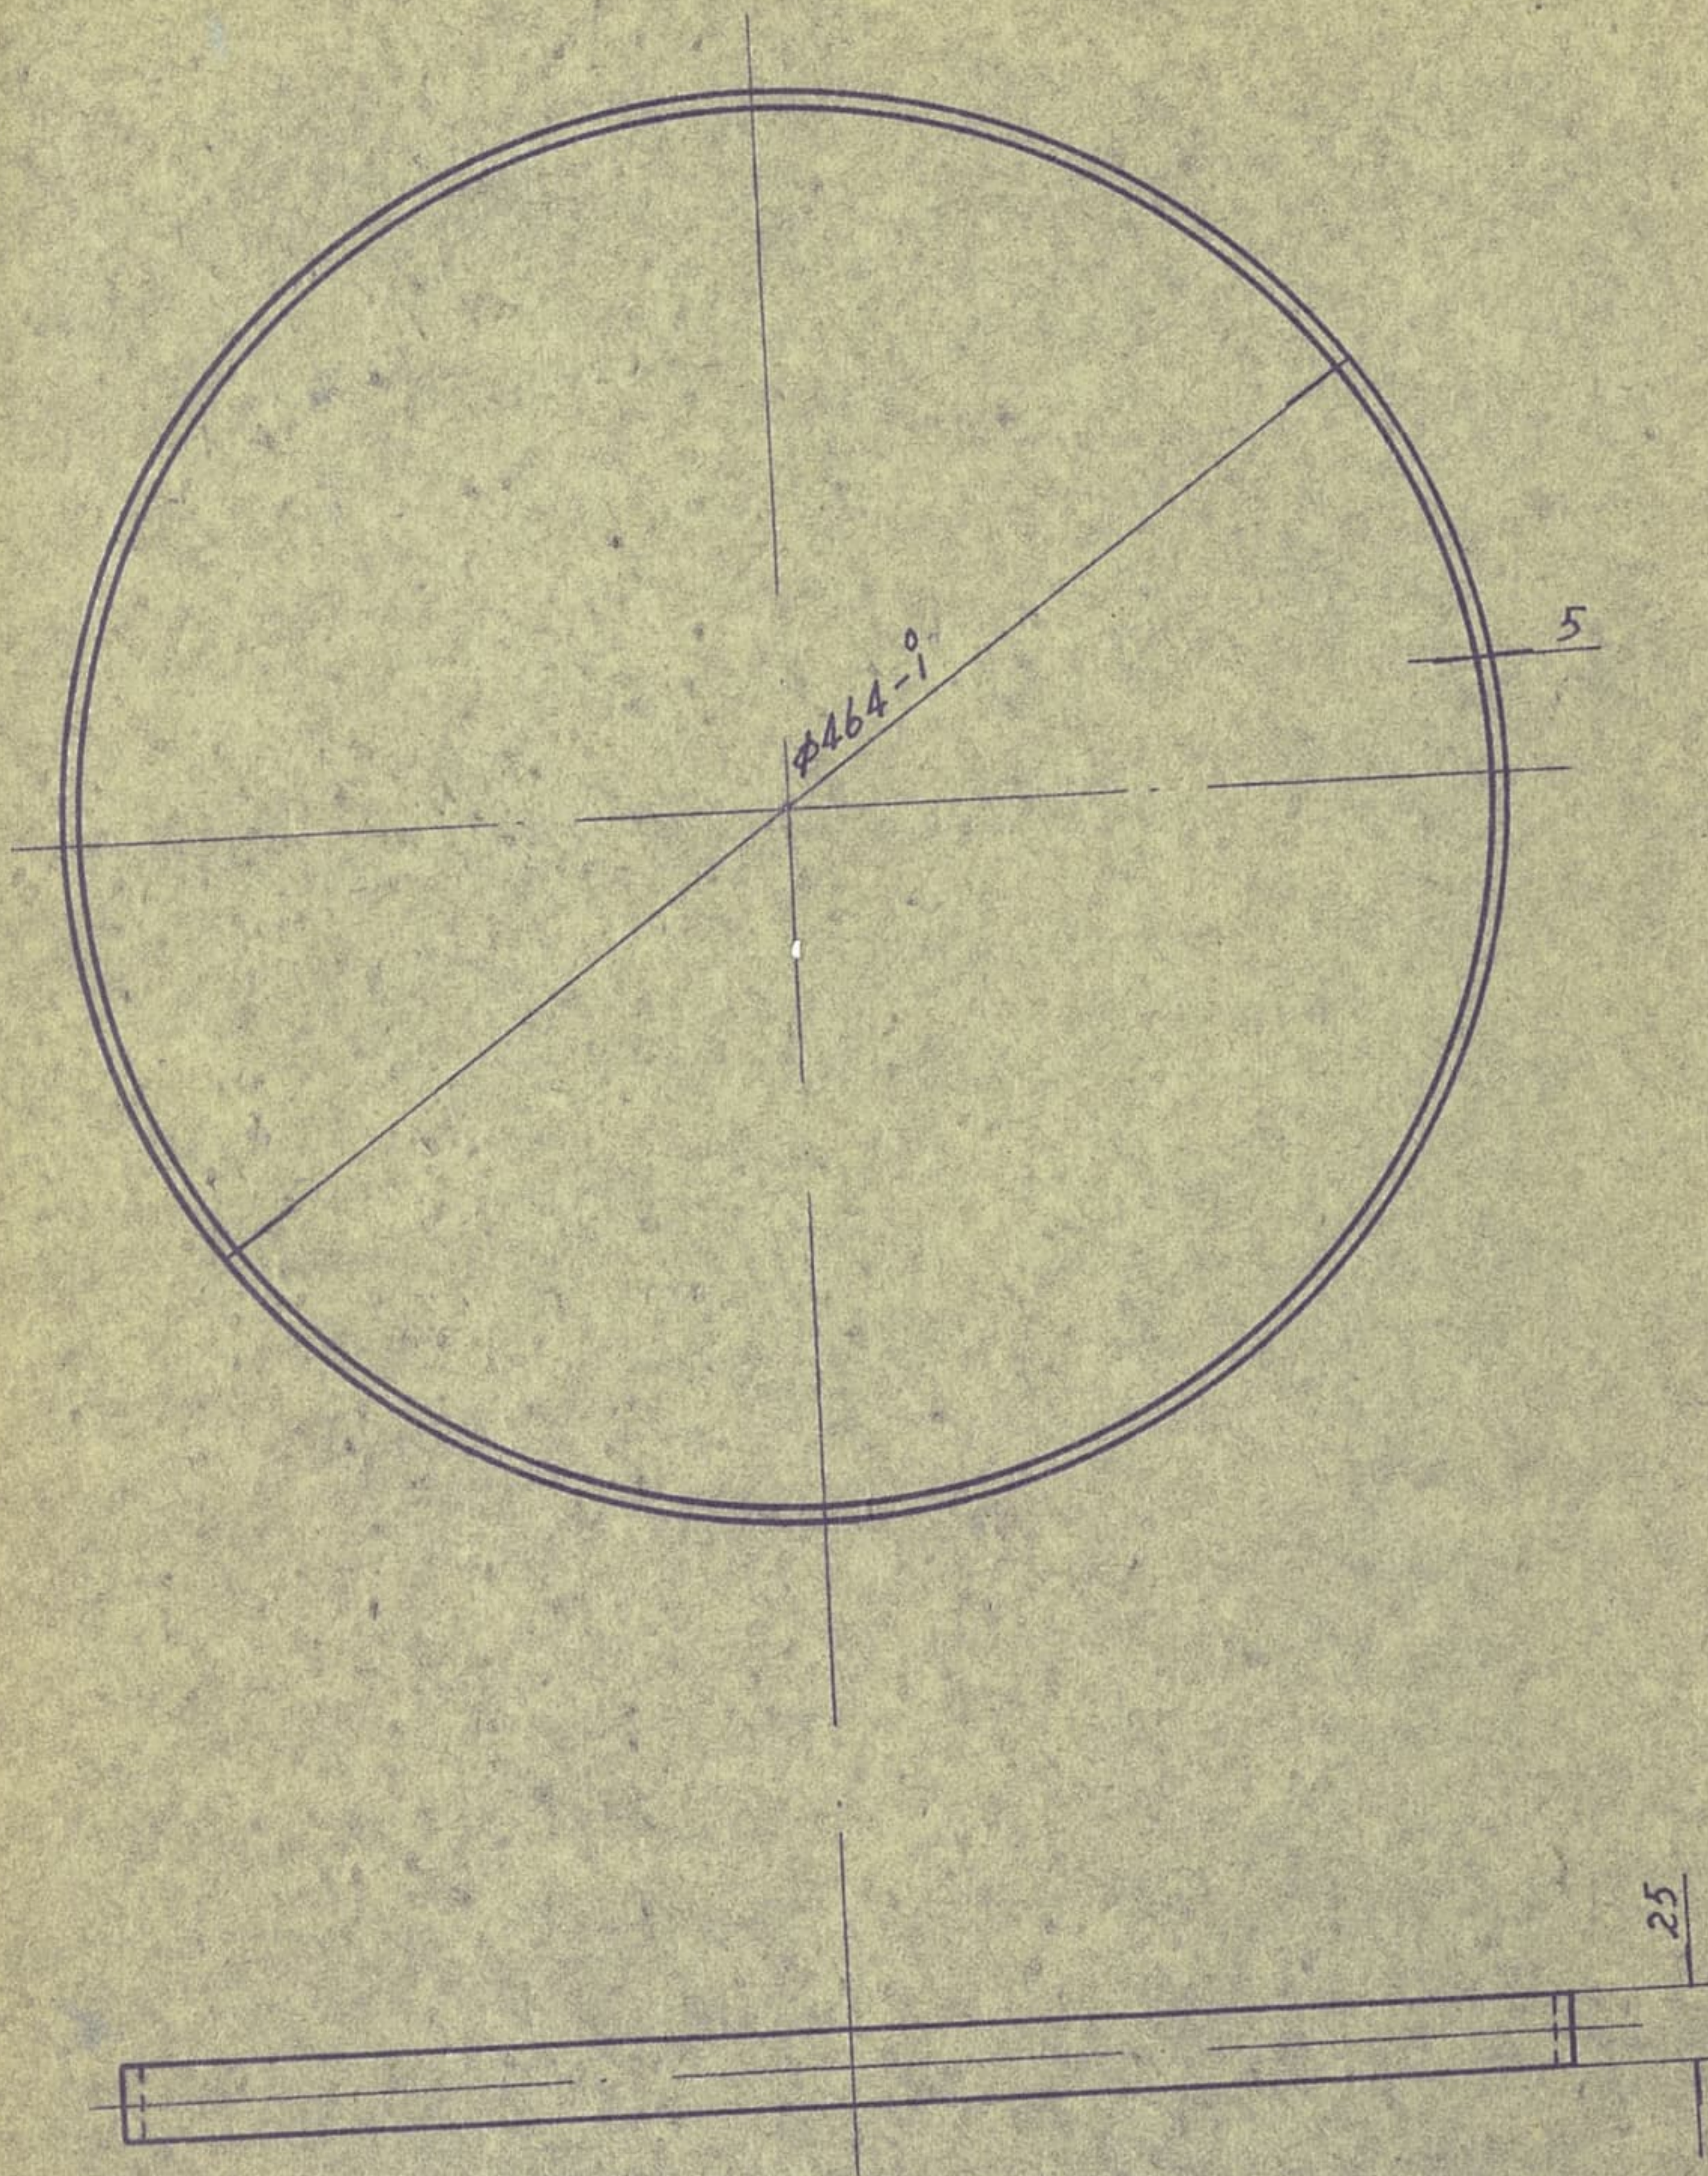

2250 KV 保护电阻
引出线均压管
衬圈

保丁-2250-1-2

图样标记	数量	重量	比例
		0.49	1:1

共 张 第 张




电力工业部
南京线路器材厂

设计	文件号	签字	日期
蒋福海		审定	
宋祥林		批准	
王		描图	82.7.24
标		日期	82.7.24

材料

L3


其余 74

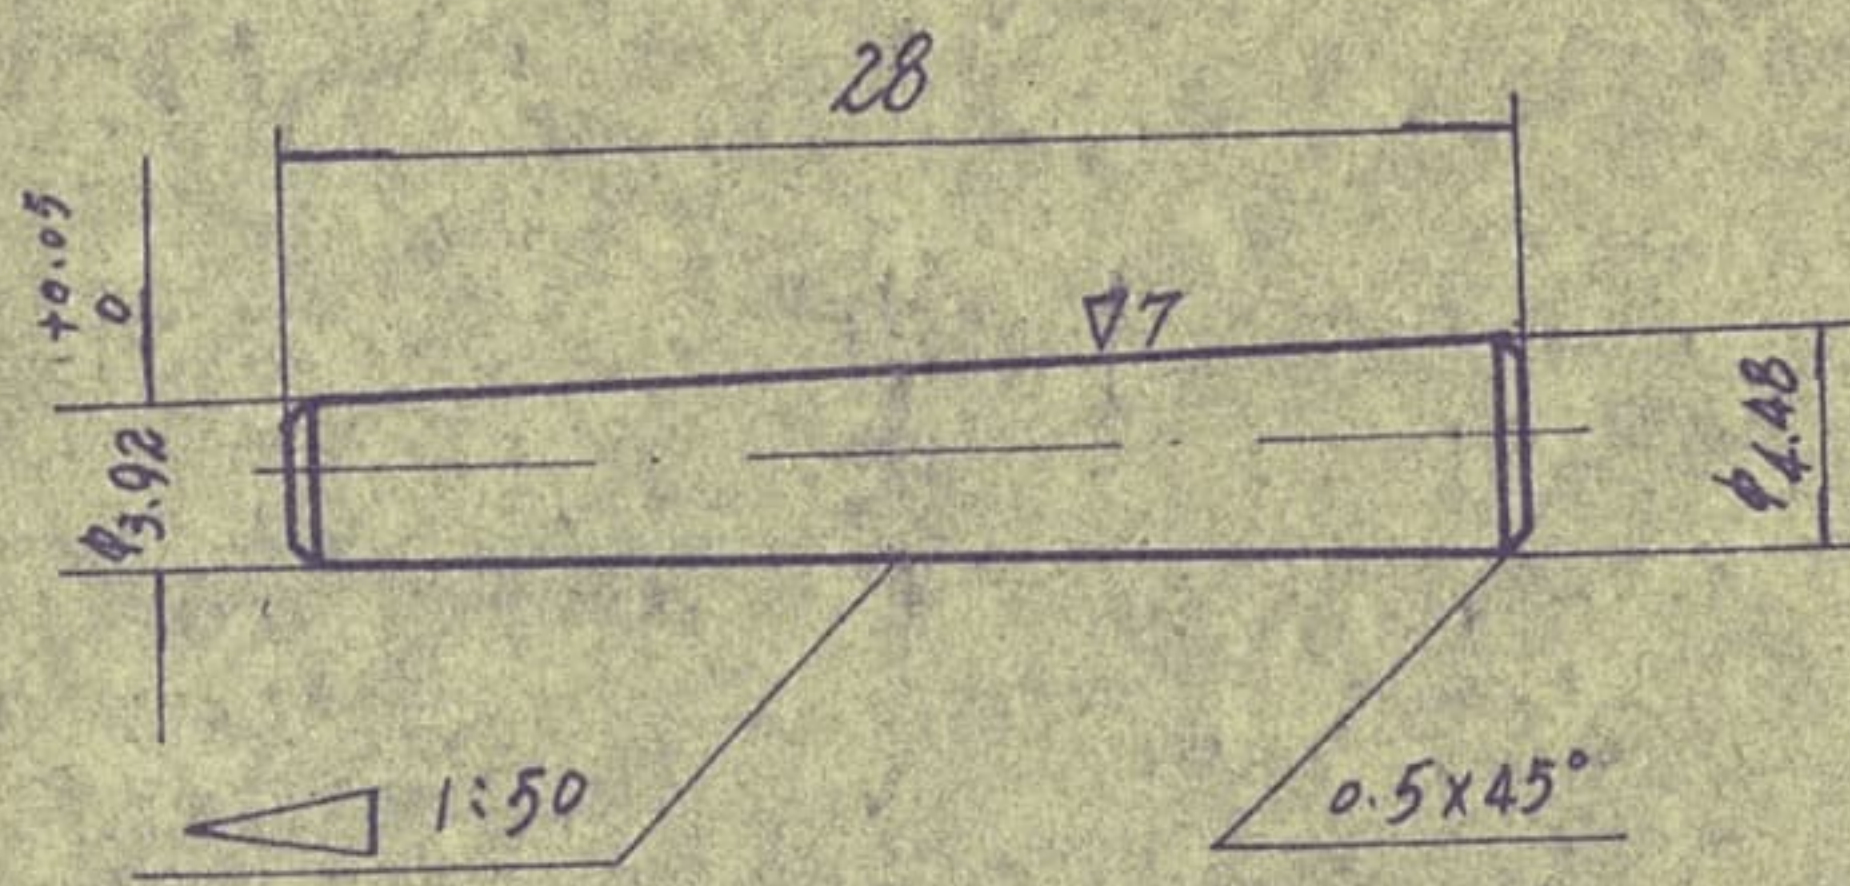

说明:




1. HRC 28~38
2. 数量 3件

文件号		签字	日期	2250 kV 保护电阻 引出线均压管 圆锥销		保丁-2250-1-3	
审核		批准	日期	材料		图样标记	数量
宋祥林		李永红	82.7.24	35#钢			0.003
						共	张
						第	张
						电力工业部	
						南京线路器材厂	


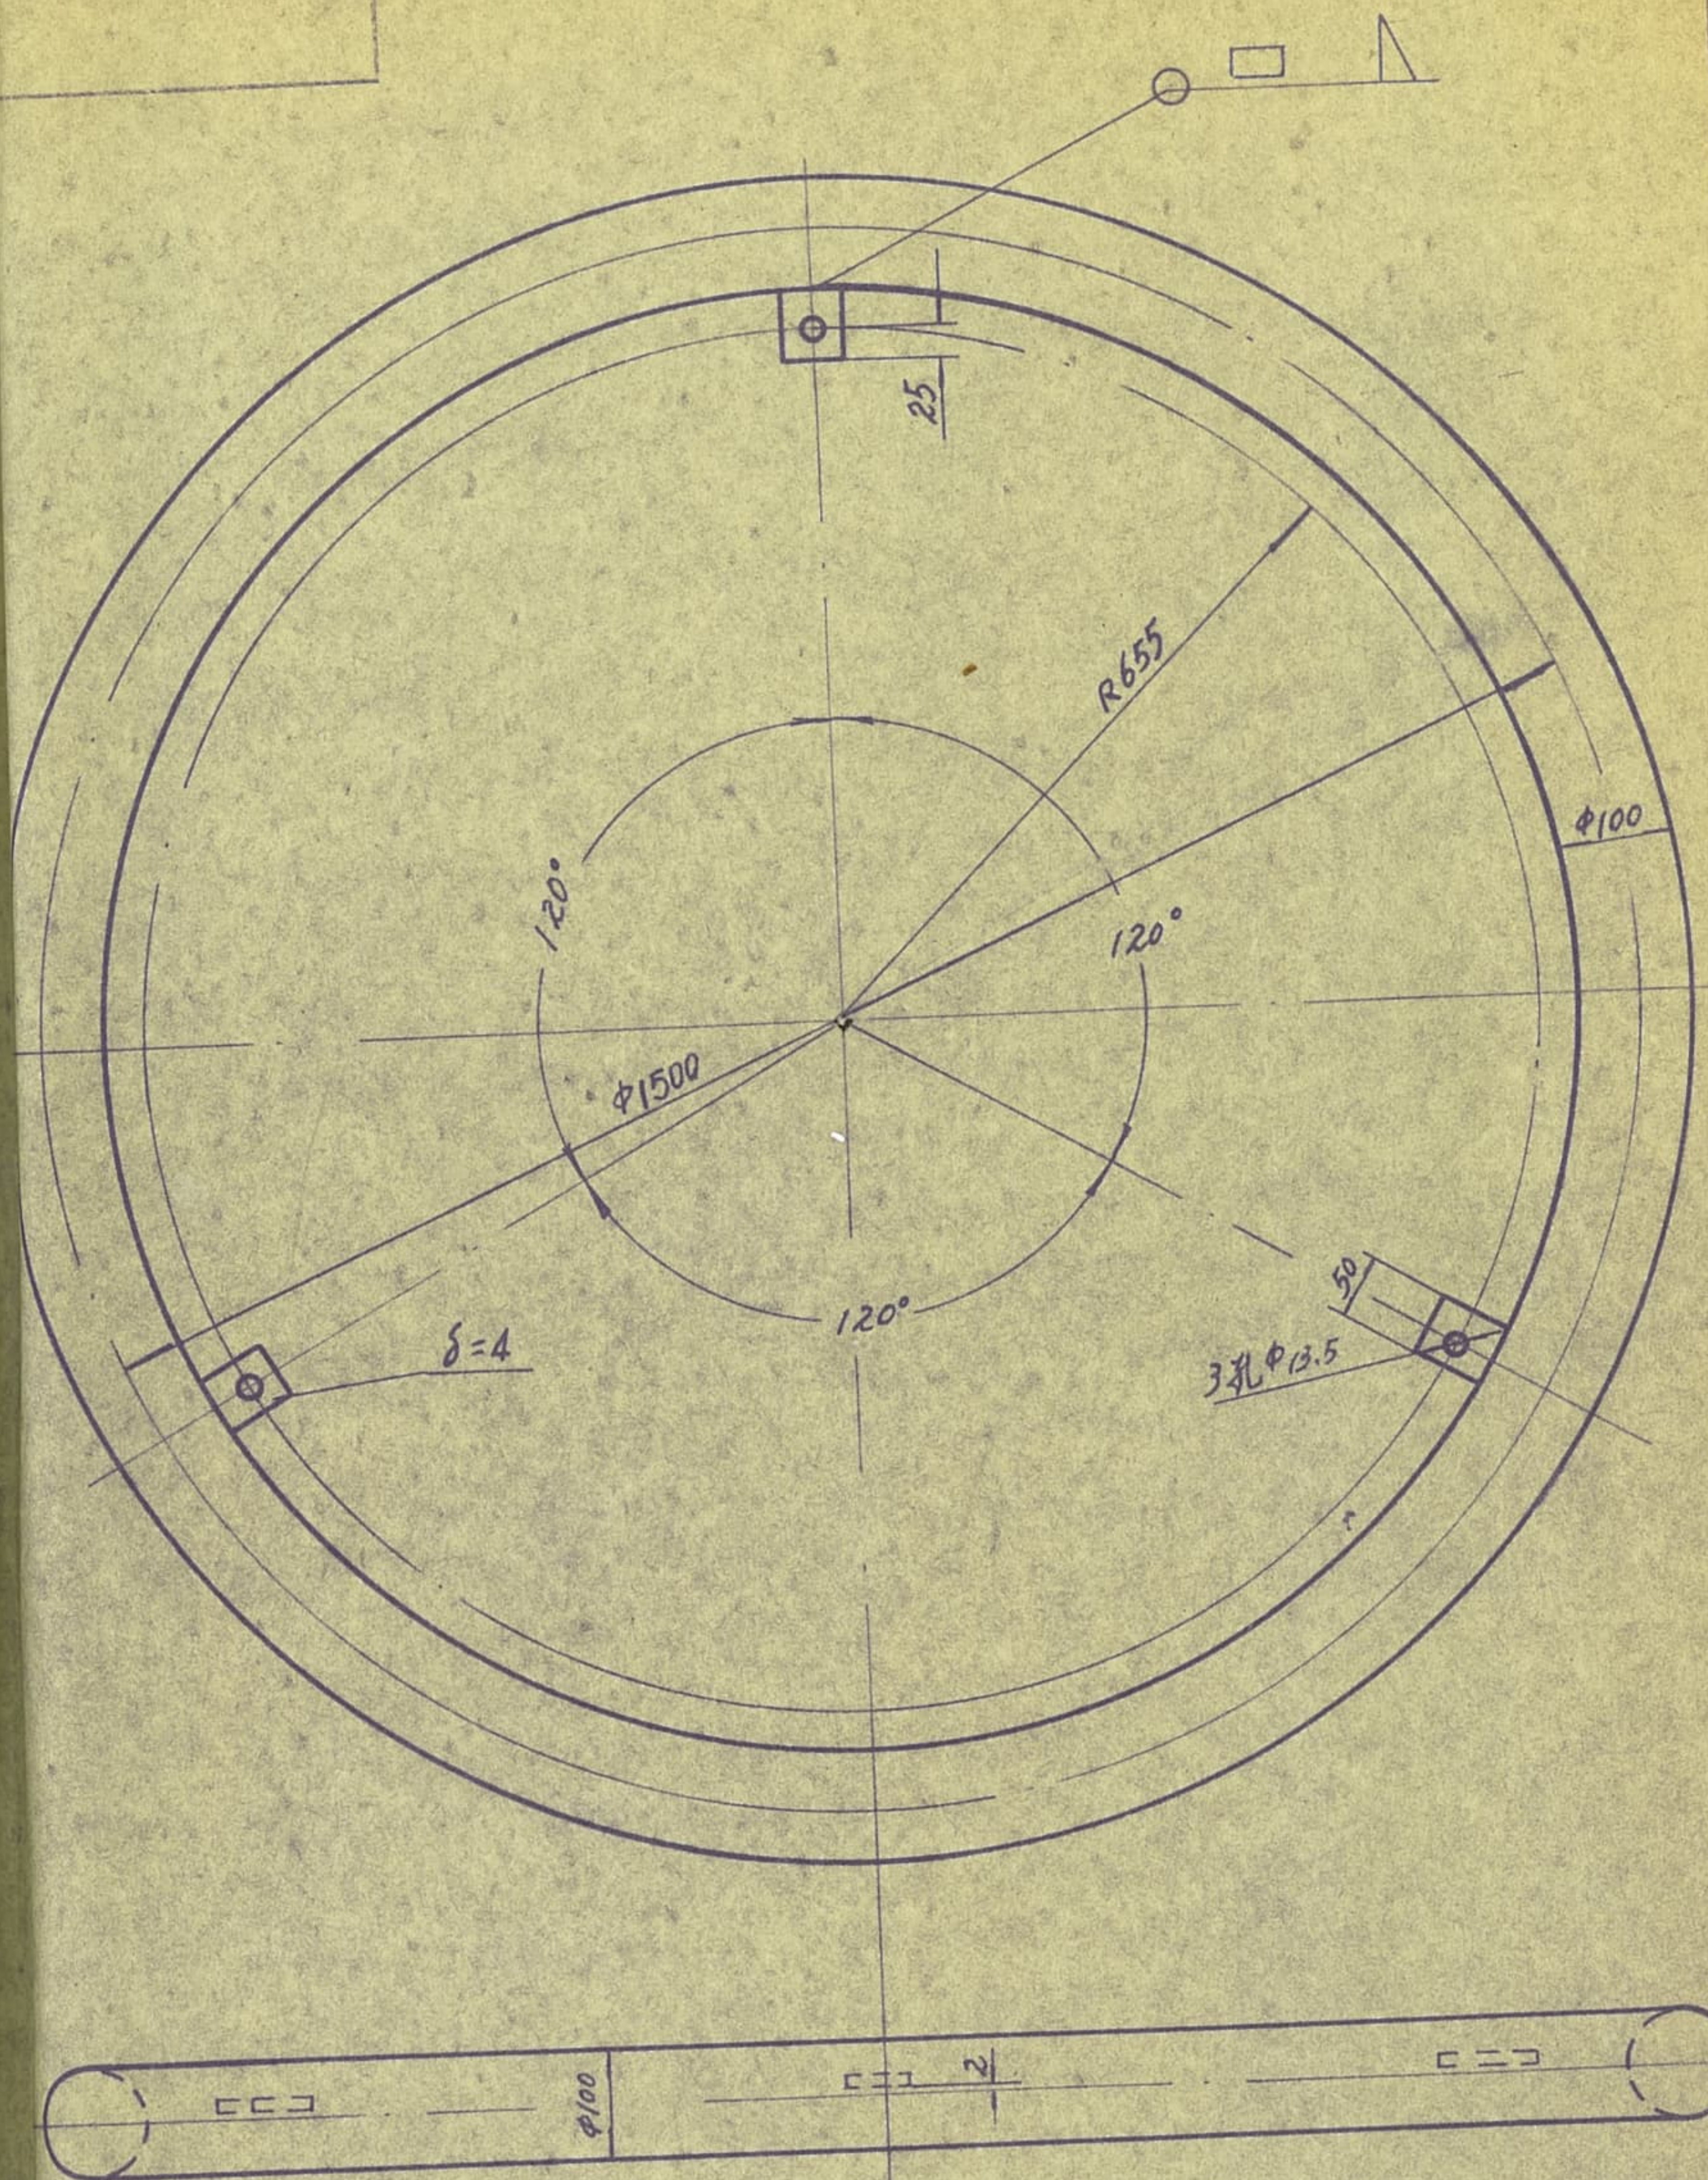


注：① 环接头焊接后必须加工光滑。
 ② 环表面要求光滑
 ③ 环的椭圆度不得影响三孔装配。

2250 千伏工频试验装置 保护电阻 均压环				保丁-2250-2			
图样标记				数量	重量	比例	
					12.32	1:10	
共				张	第	张	
				电力工业部			
				南京线路器材厂			
设计	文件号	签字	日期				
校核	审核	批准					
工艺	描图	日期					
材料	L3 -4 φ100x3						


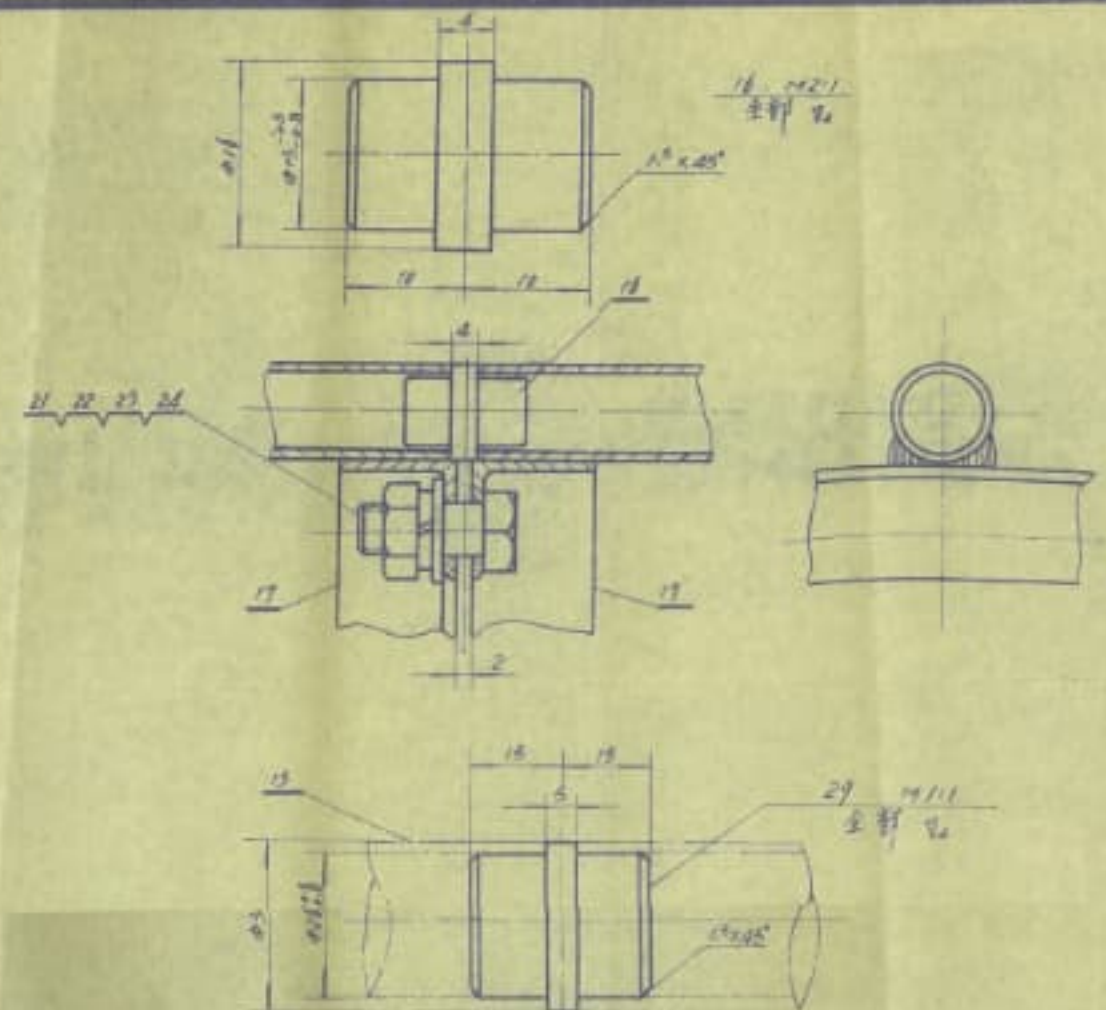
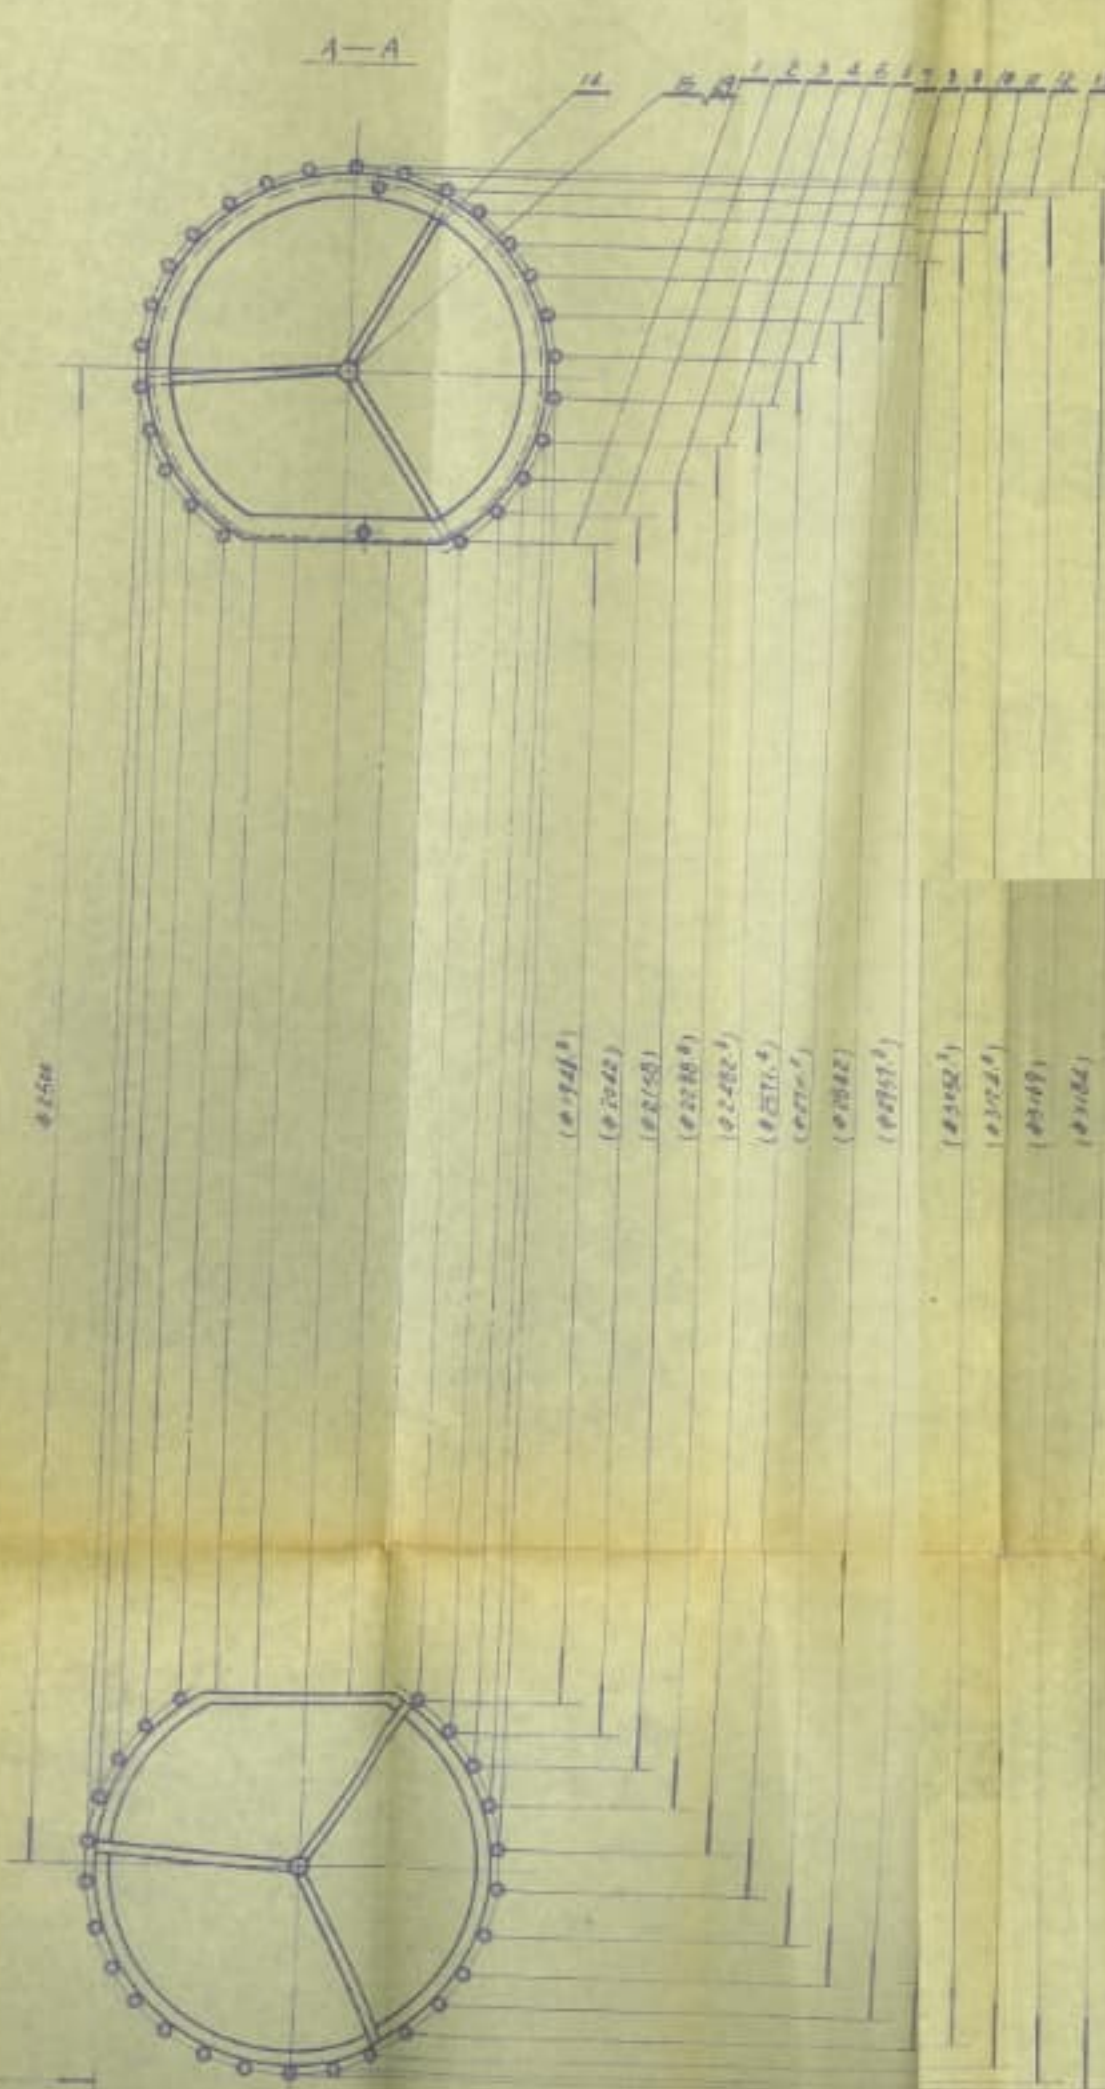
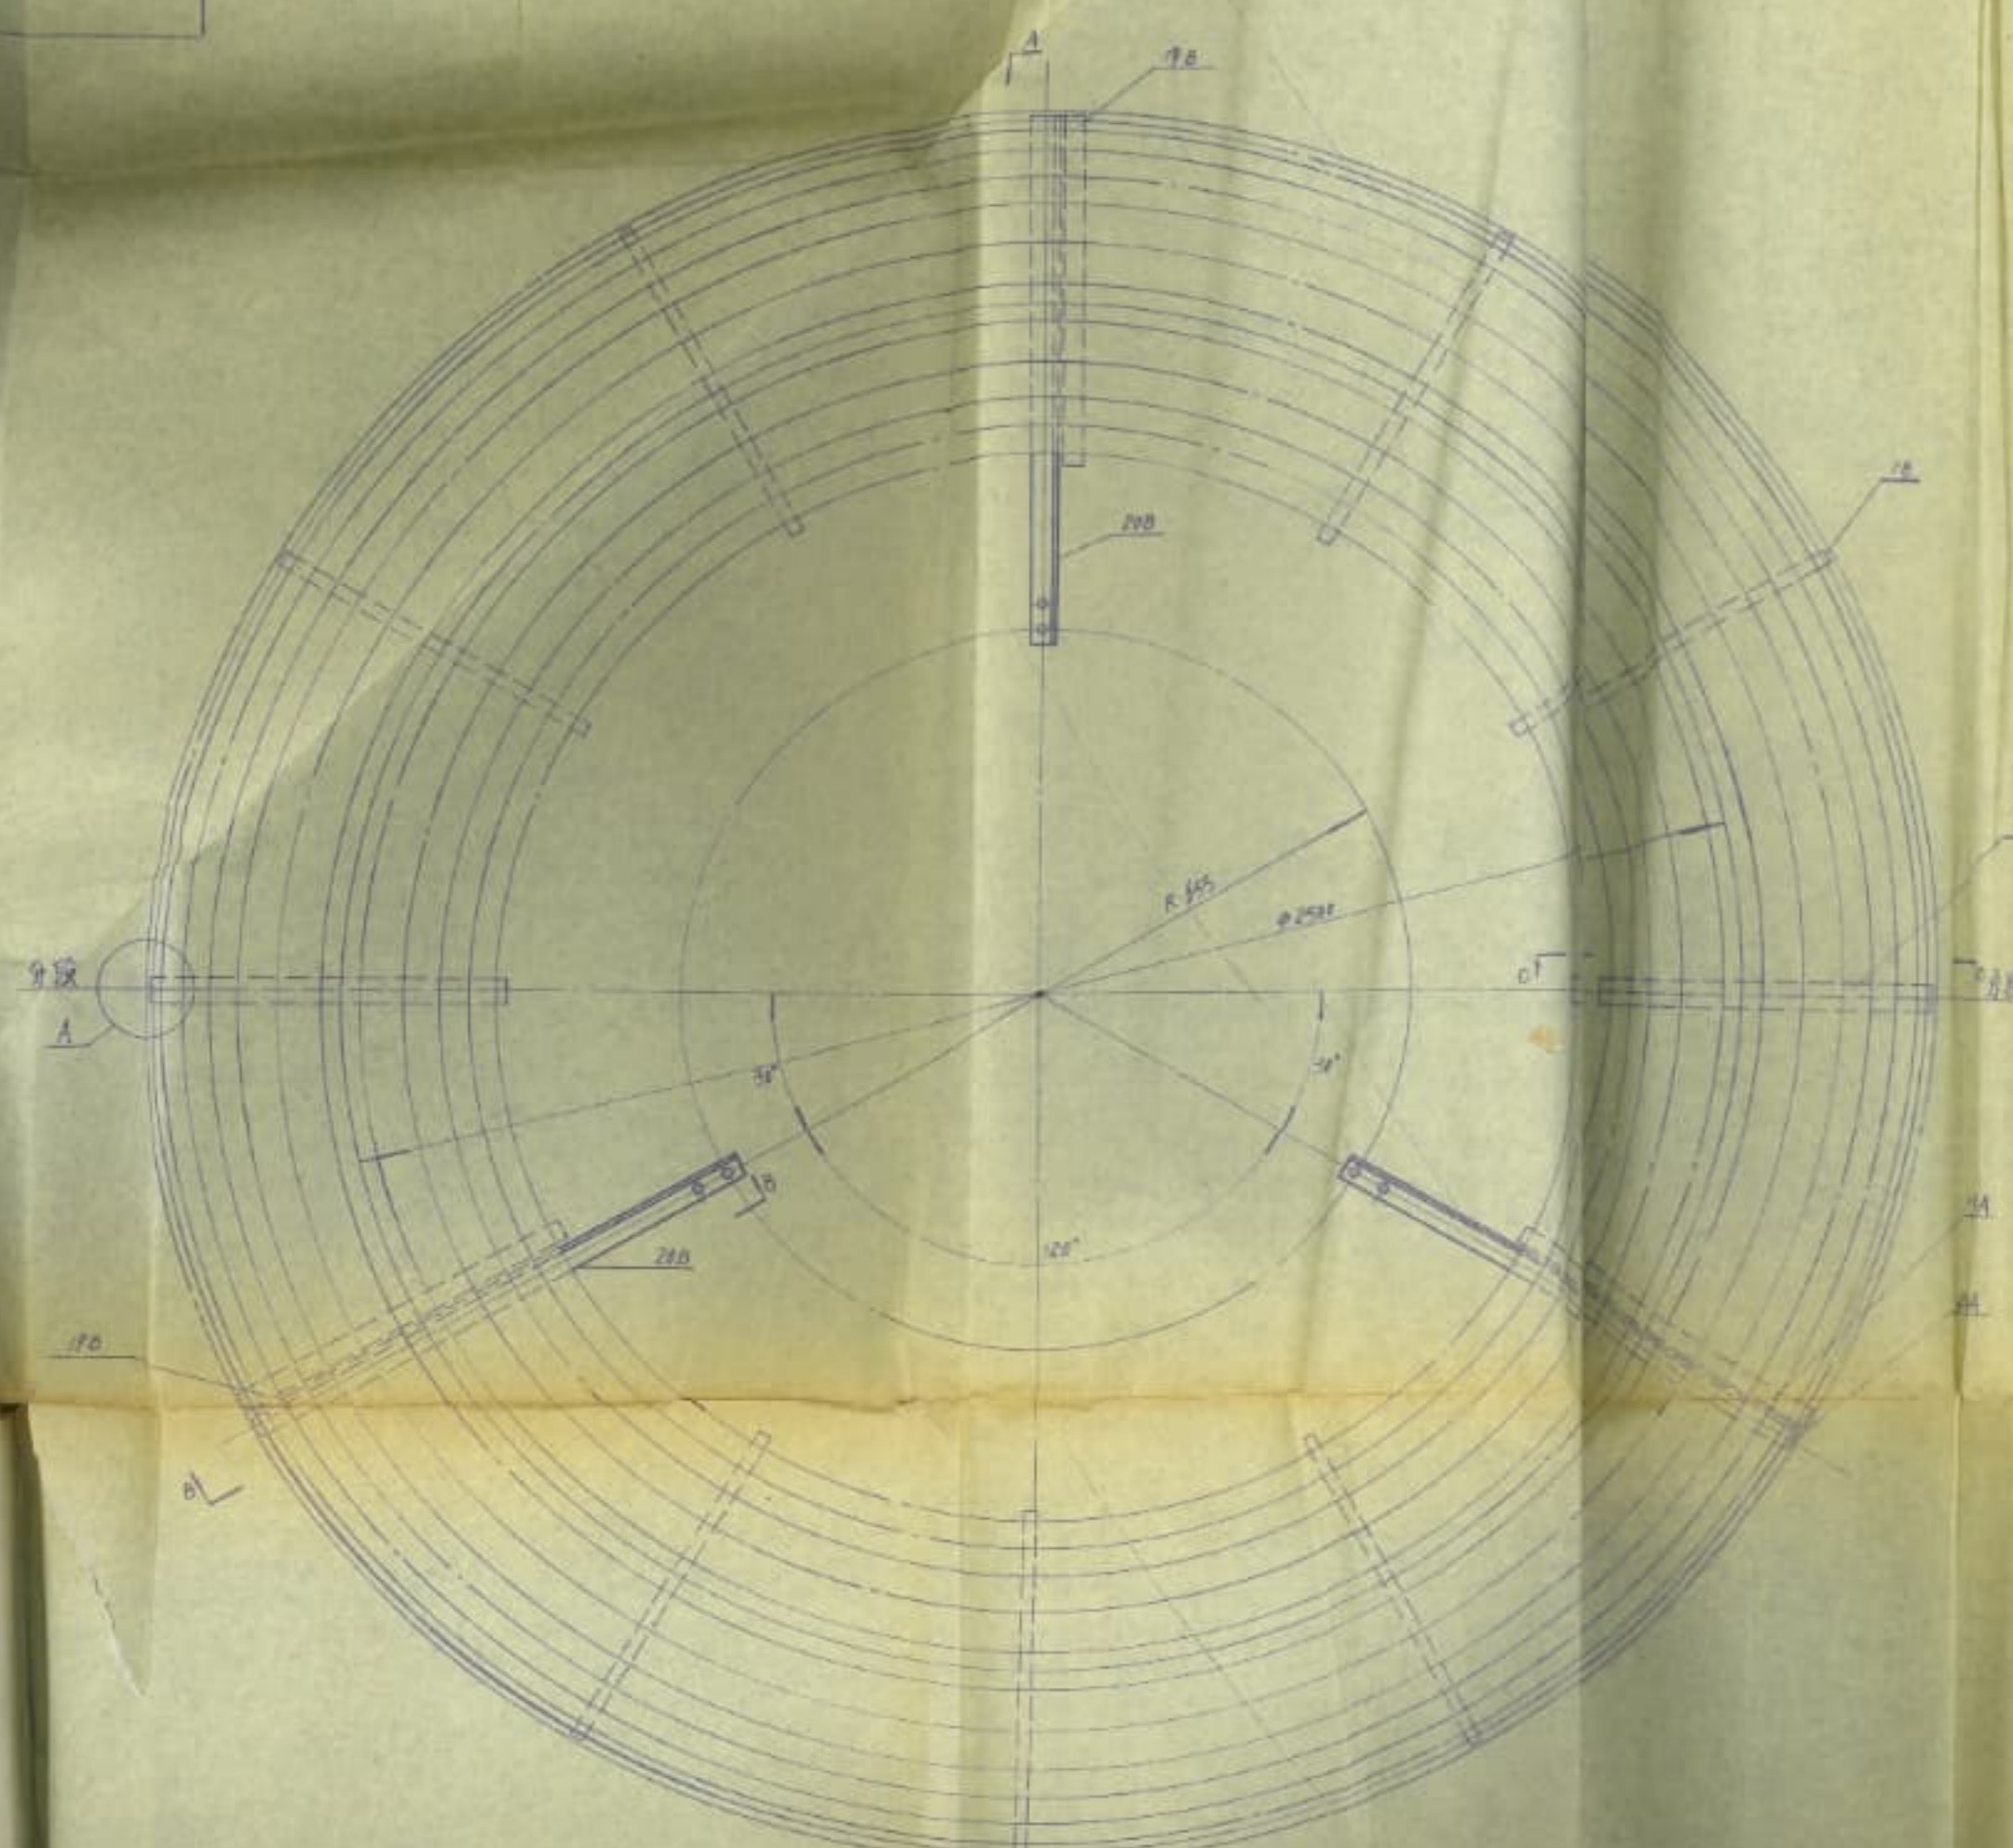


- 说明
1. 均在环内焊接结构, 无焊, 直缝焊或其他工艺焊接, 并保证焊接质量。
 2. 20号角钢角不焊, 其中A-一根日二块, 与孔要作对。
 3. 为便于运输, 分两段制造。
 4. 1~19号角钢角长度允许对接, 但焊缝要加工光滑。
 5. 18、29号角钢材料要作热处理。
 6. 18号角钢, 螺母允许采用不锈钢的。
 7. 从实际材料, 另制尺寸图。

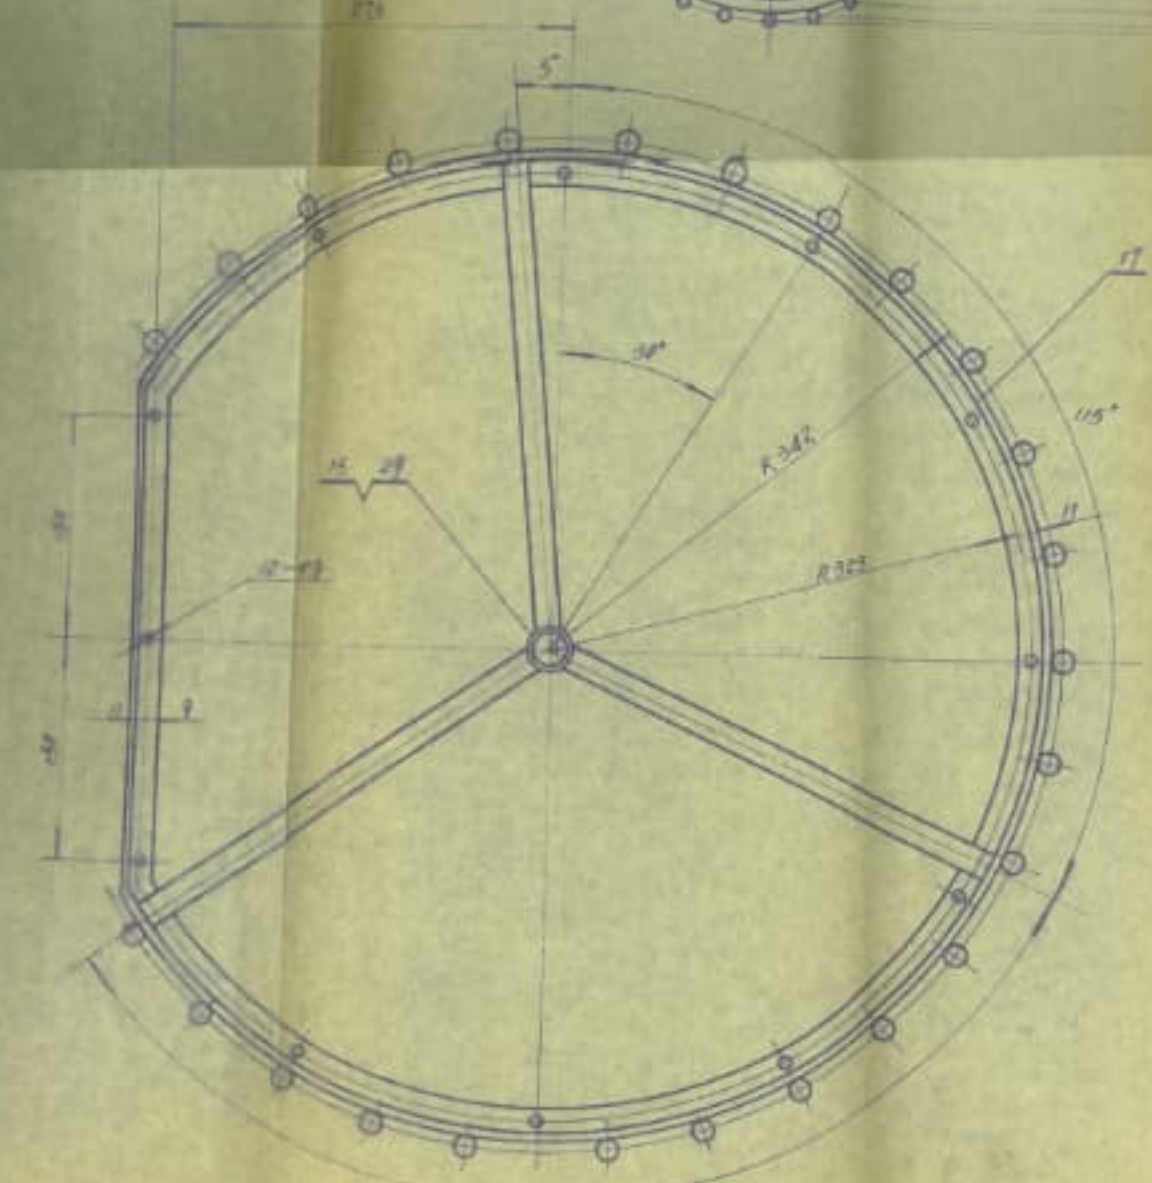
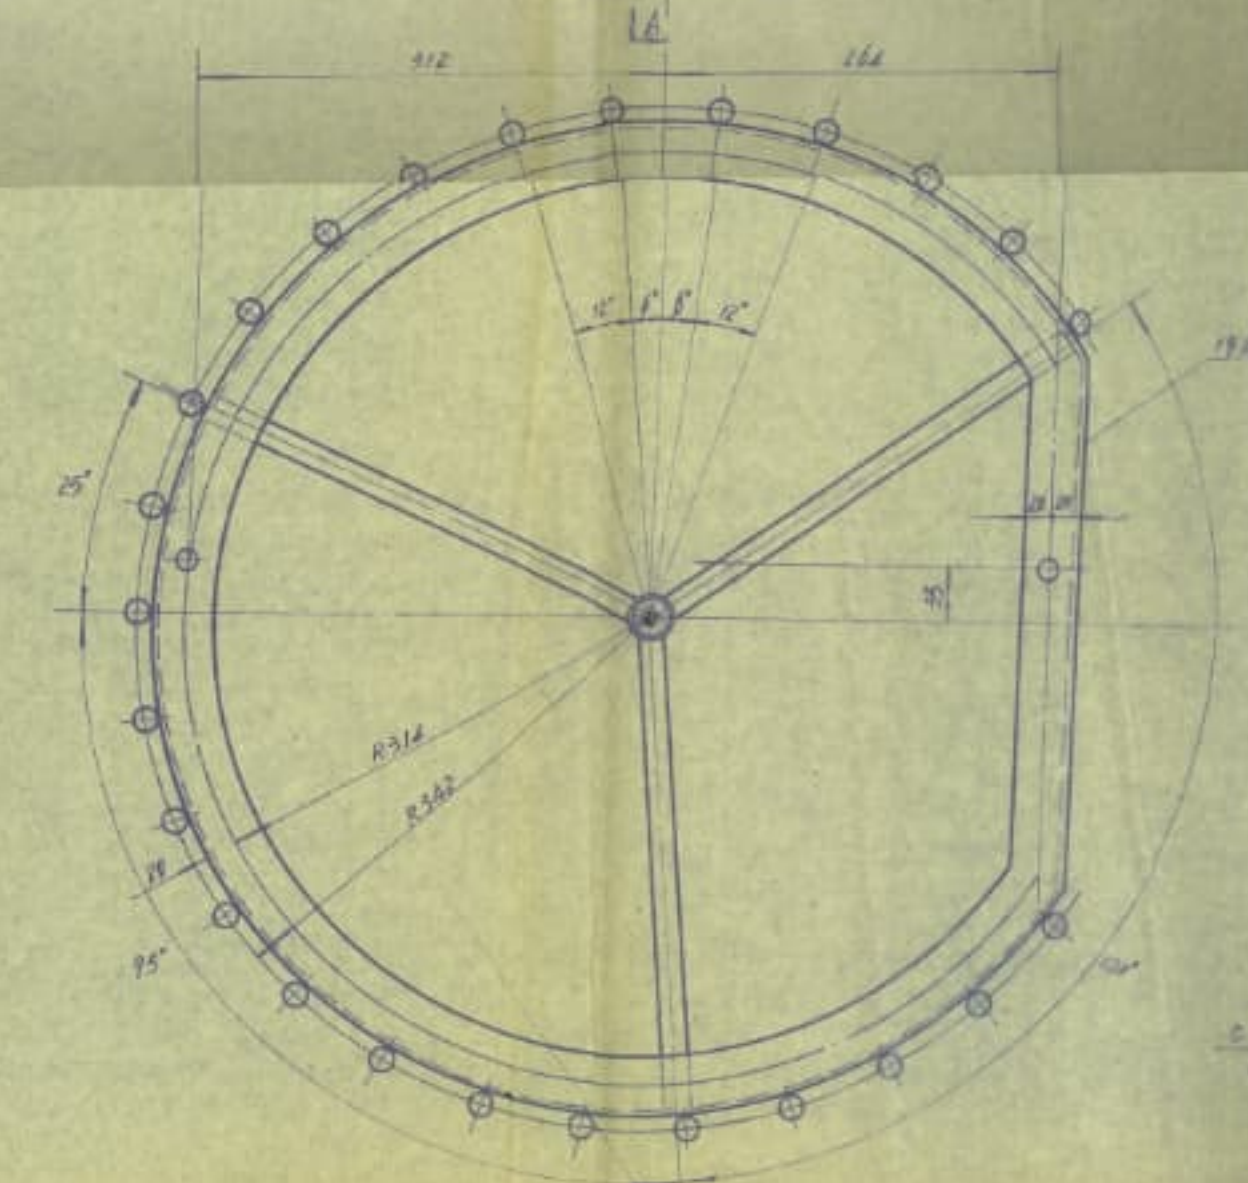


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
29	GB 93-70	中心管接头	3	L ₂ 30	0.157	0.172 见材料明细表
28	GB 93-70	螺母	6	A ₂ 12	0.005	0.030 热镀锌
27	GB 93-70	垫圈	6	A ₂ 12	0.008	0.028 热镀锌
26	GB 51-70	螺母	6	A ₂ 12	0.016	0.093 热镀锌
25	GB 51-70	垫圈	6	A ₂ 12	0.001	0.006 热镀锌
24	GB 75-70	螺母	24	A ₂ 12	0.005	0.024 热镀锌
23	GB 75-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.007	0.029 热镀锌
22	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.007	0.027 热镀锌
21	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.011	0.044 热镀锌
20	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.004	0.016 热镀锌
19	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.001	0.006 热镀锌
18	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
17	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
16	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
15	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
14	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
13	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
12	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
11	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
10	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
9	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
8	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
7	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
6	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
5	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
4	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
3	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
2	GB 51-70	螺母	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌
1	GB 51-70	垫圈	24	A ₂ 12	0.002	0.008 热镀锌




保护电阻
2250 X 0.711
保丁-2250-3
同材料 数量 重量 备注
50 150 1/10
共 10 组
本图电力部
南京线路材料厂

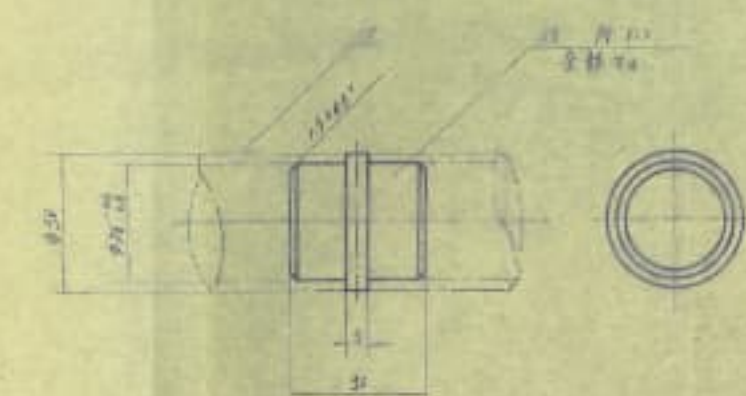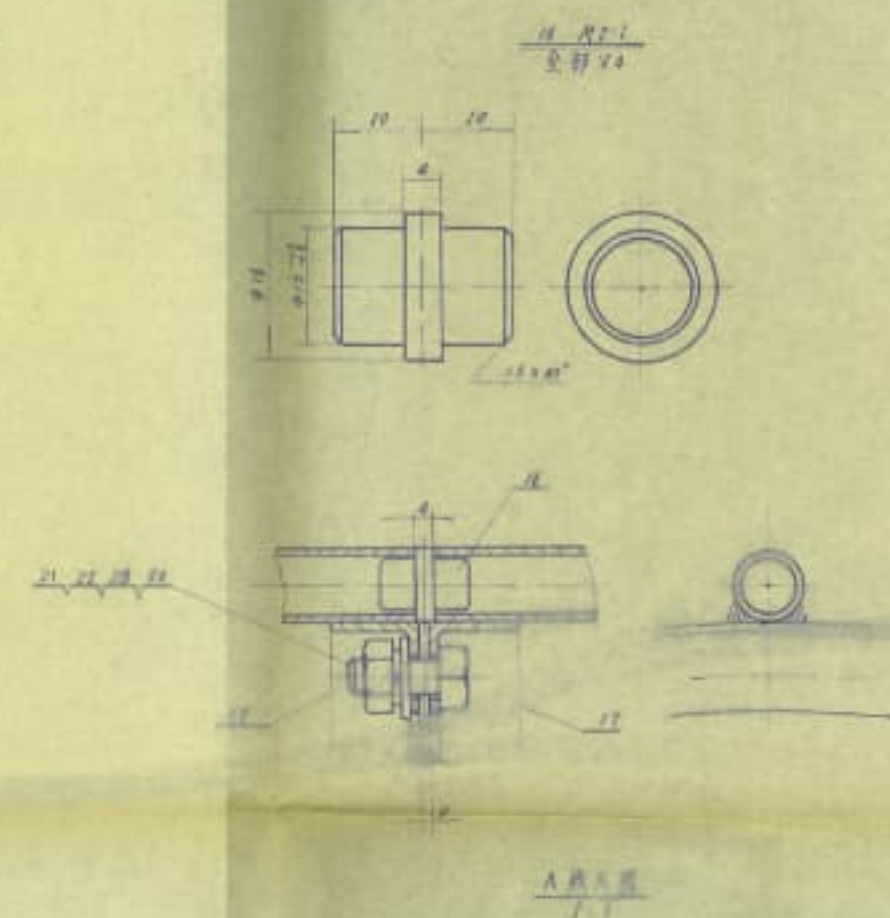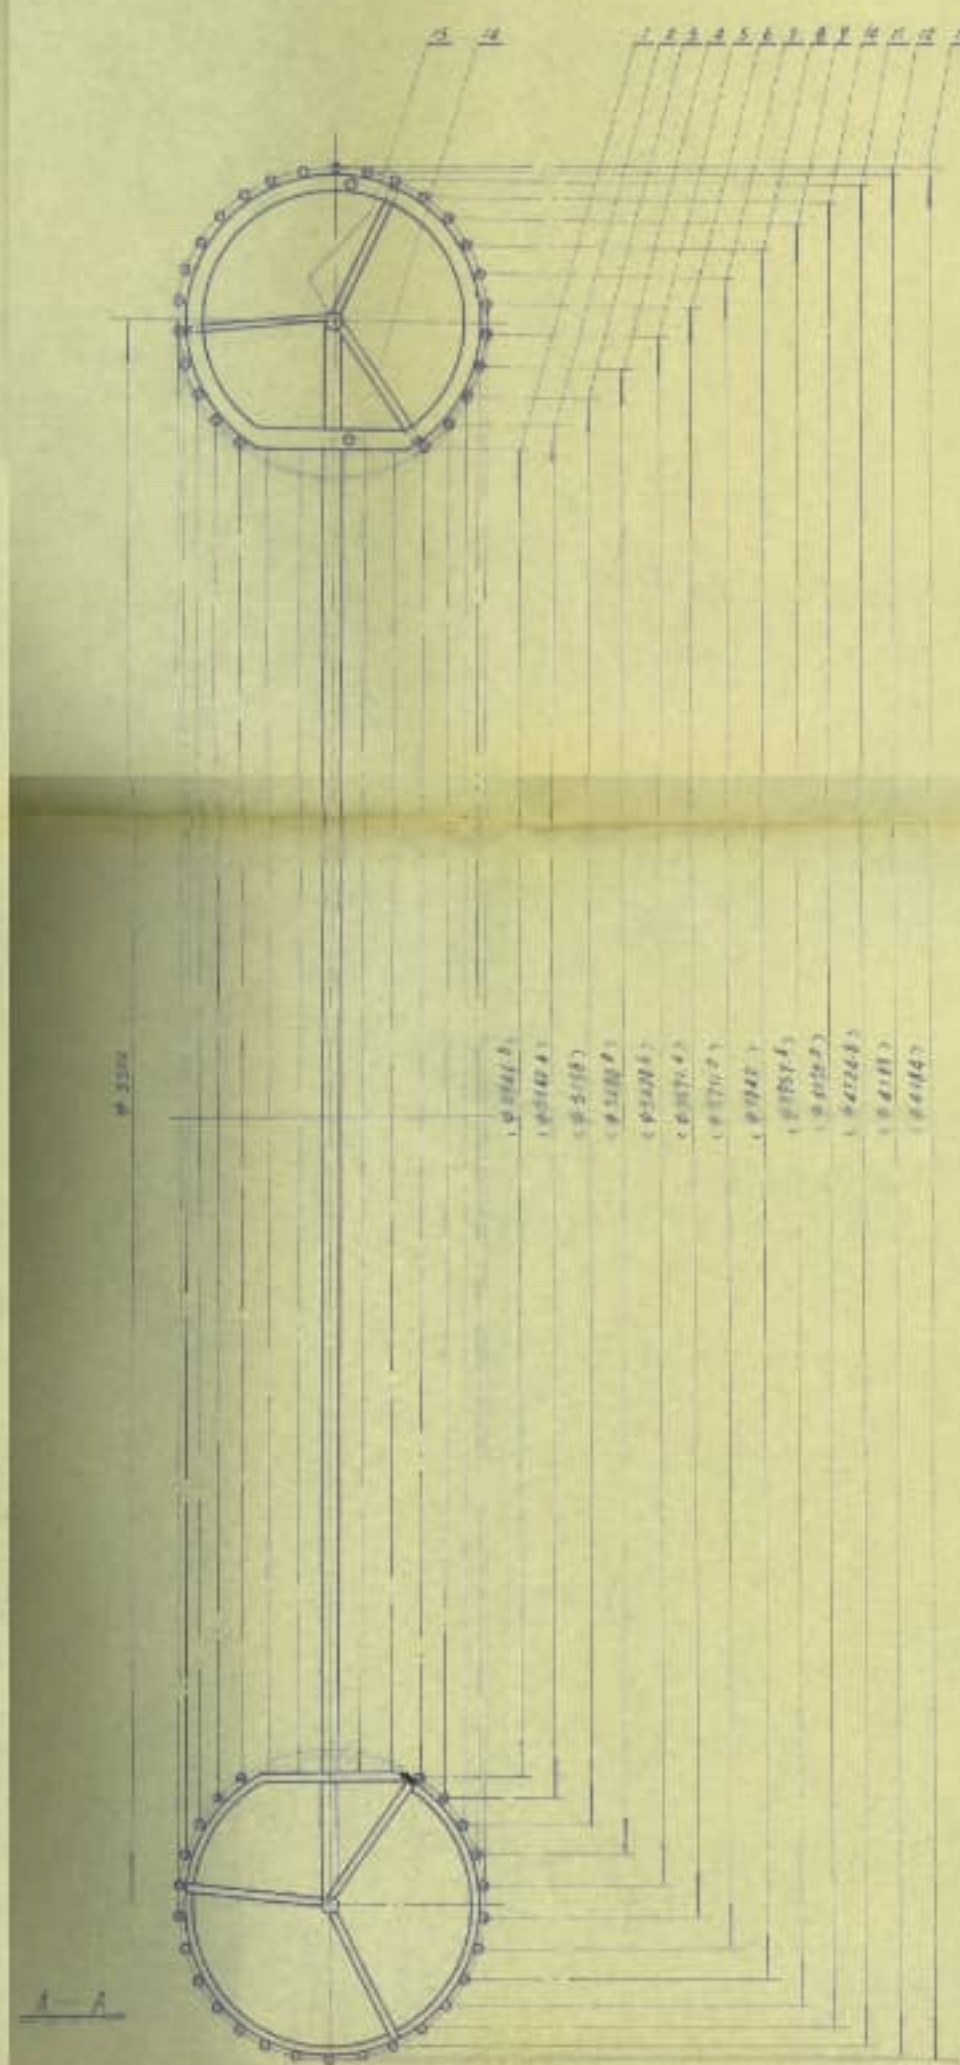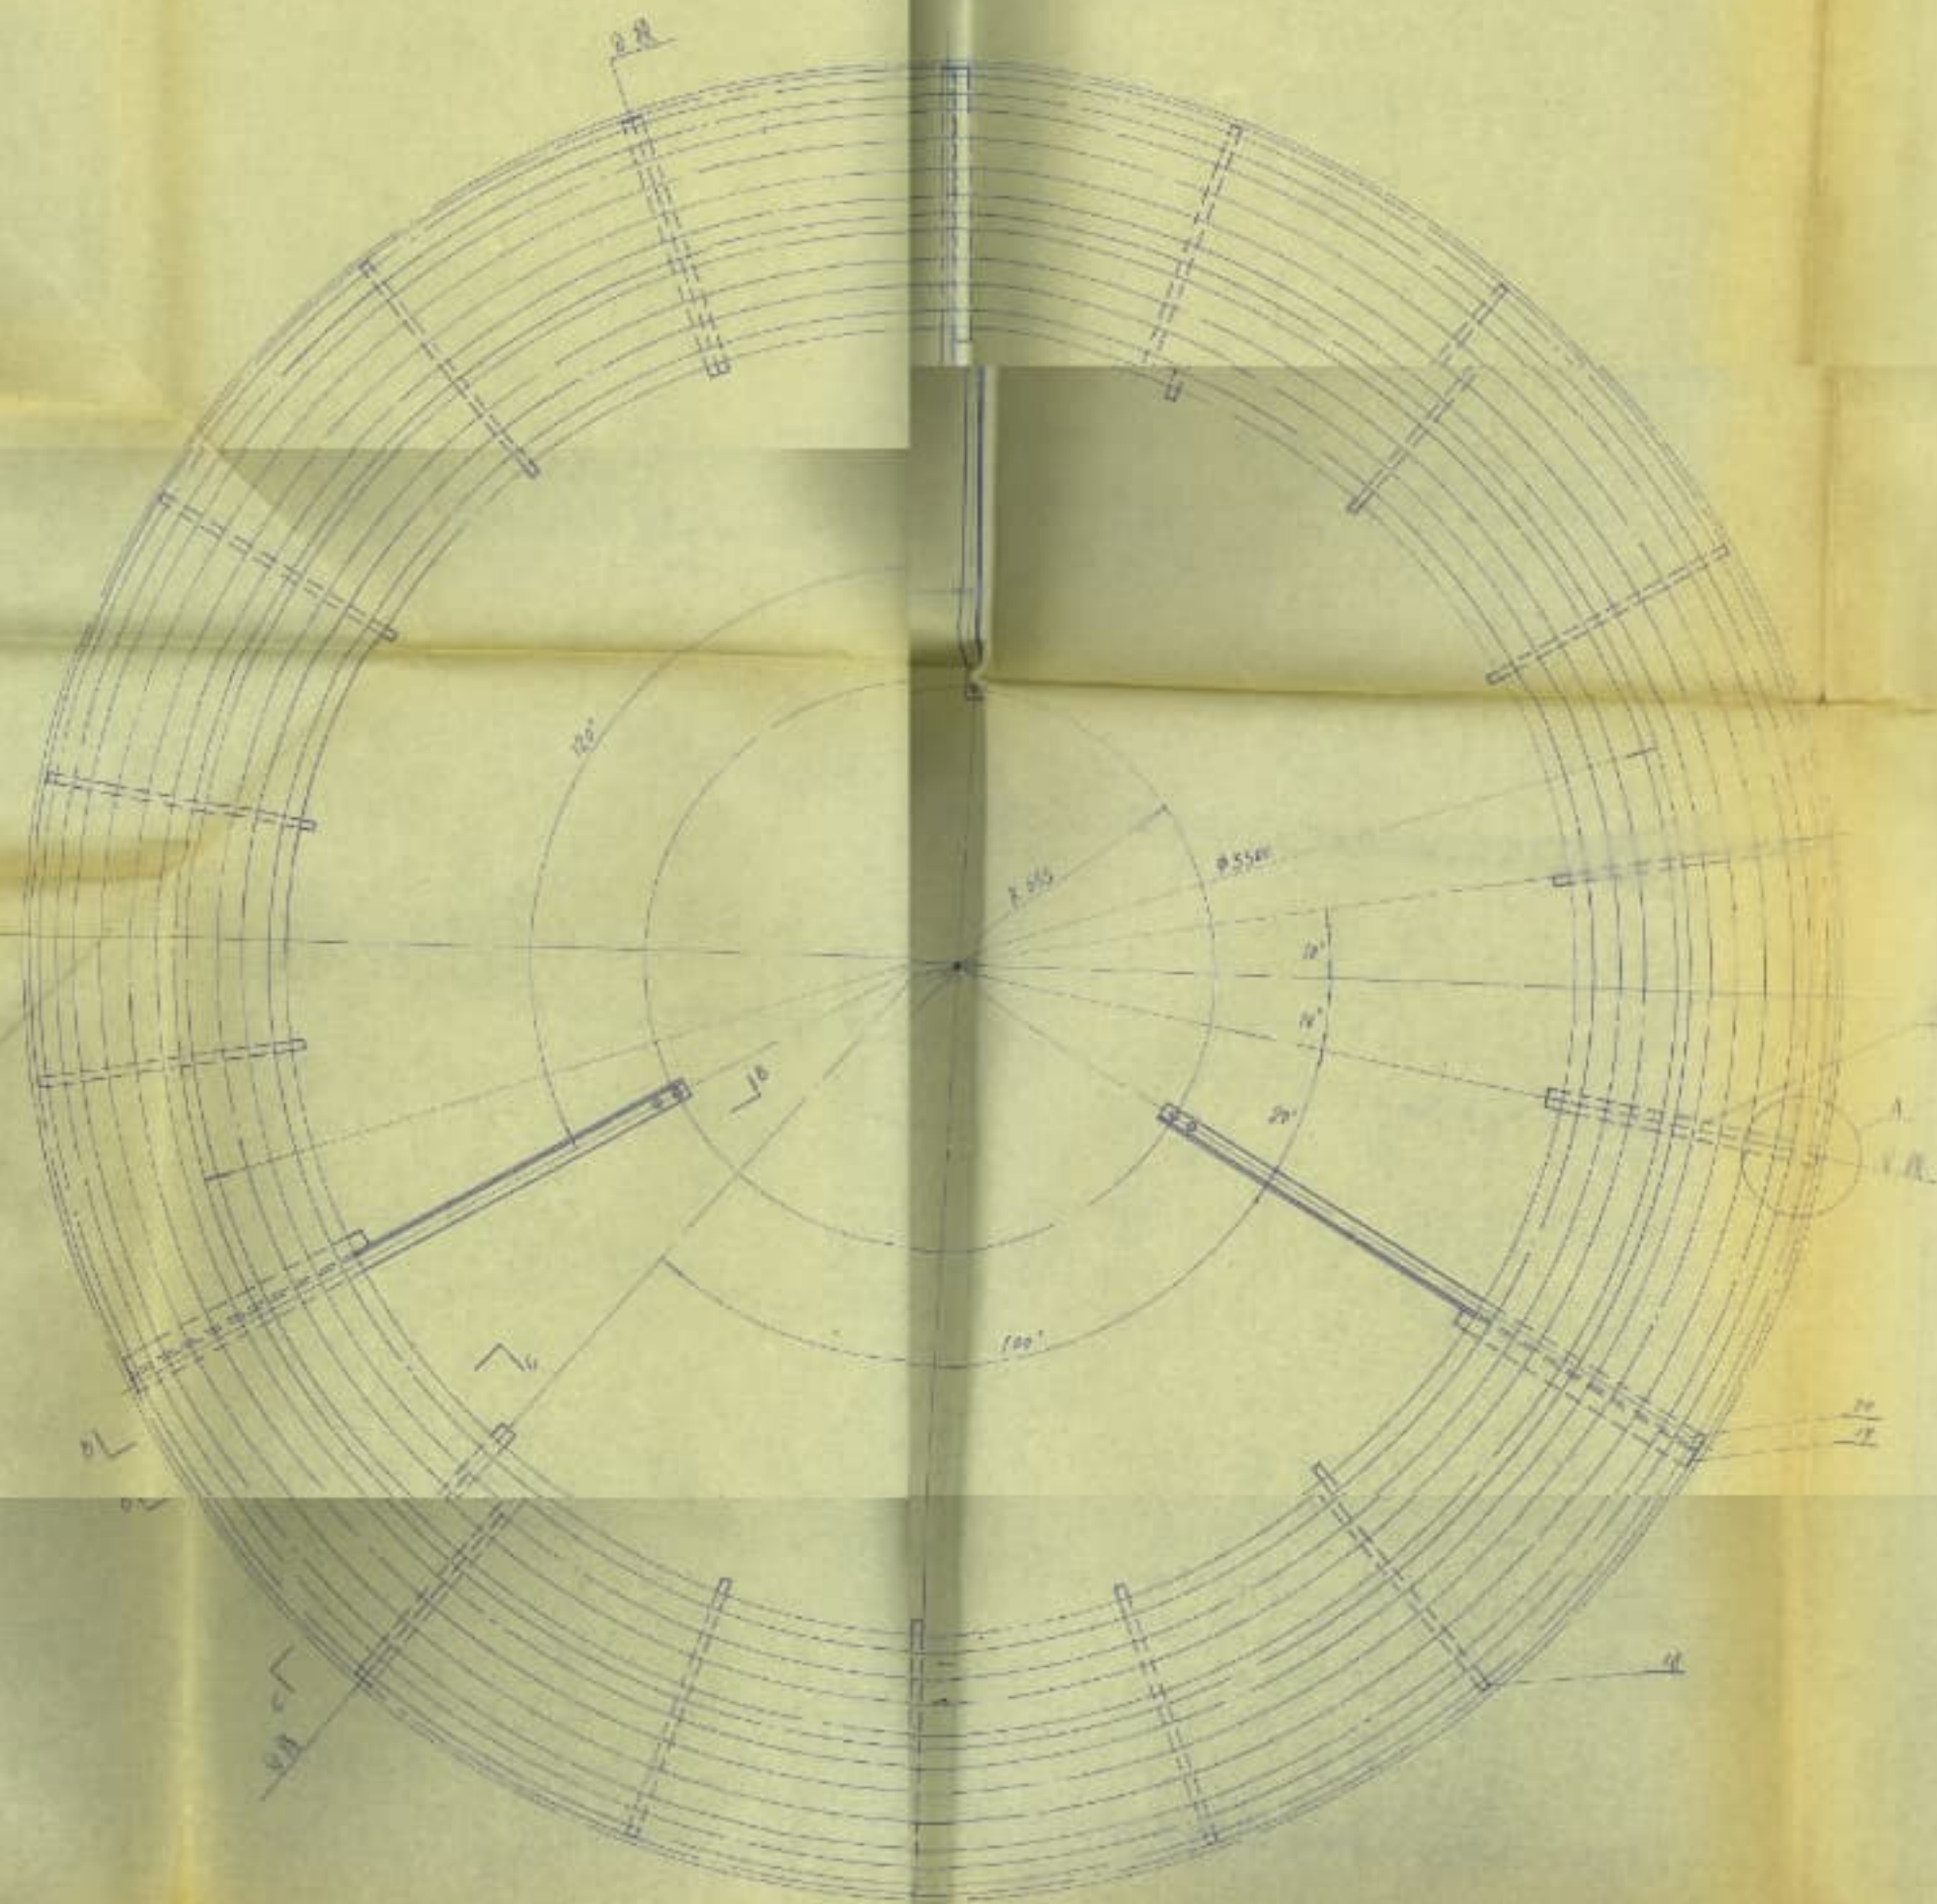

- 说明
1. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 2. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 3. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 4. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 5. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 6. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 7. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 8. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 9. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。
 10. 该图系为设计图，其材料、规格或其他工艺均按设计图为准。

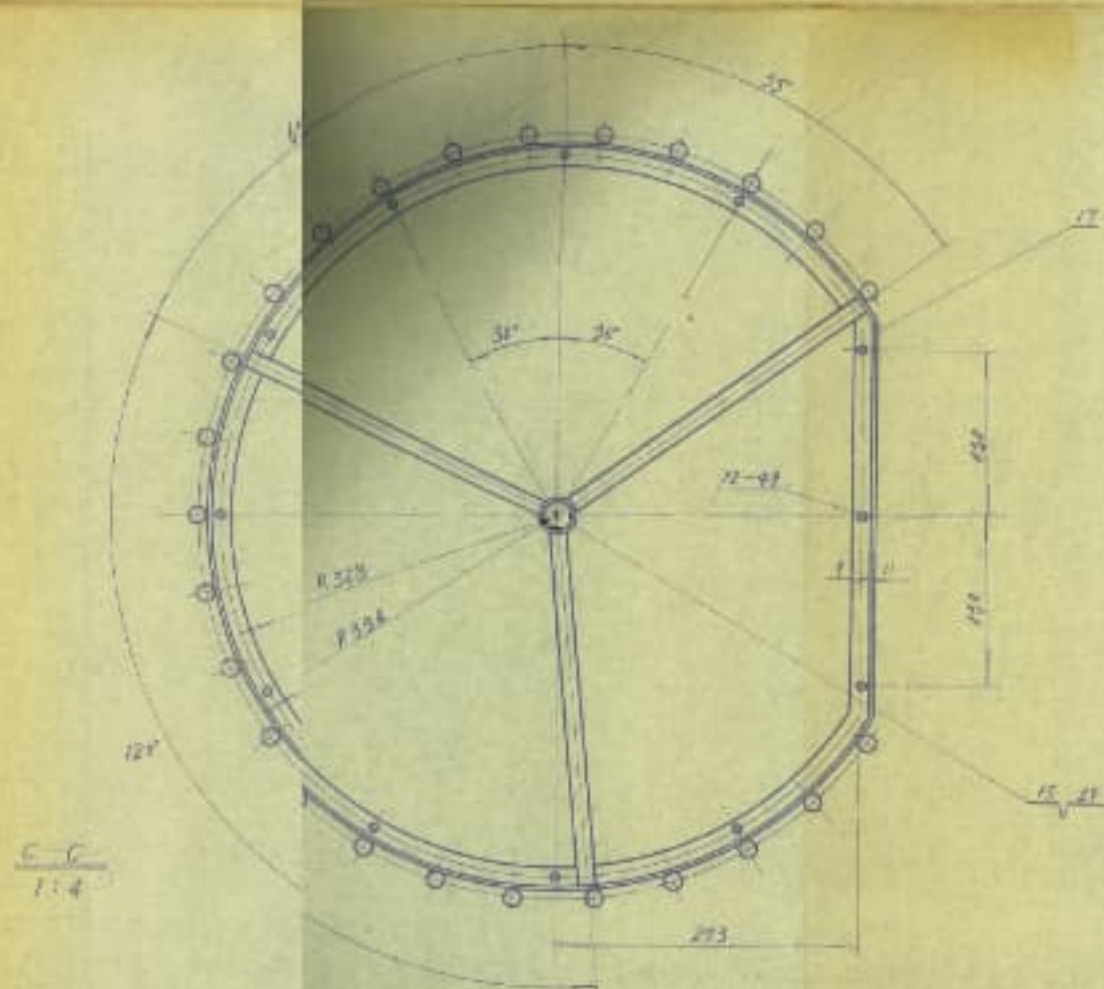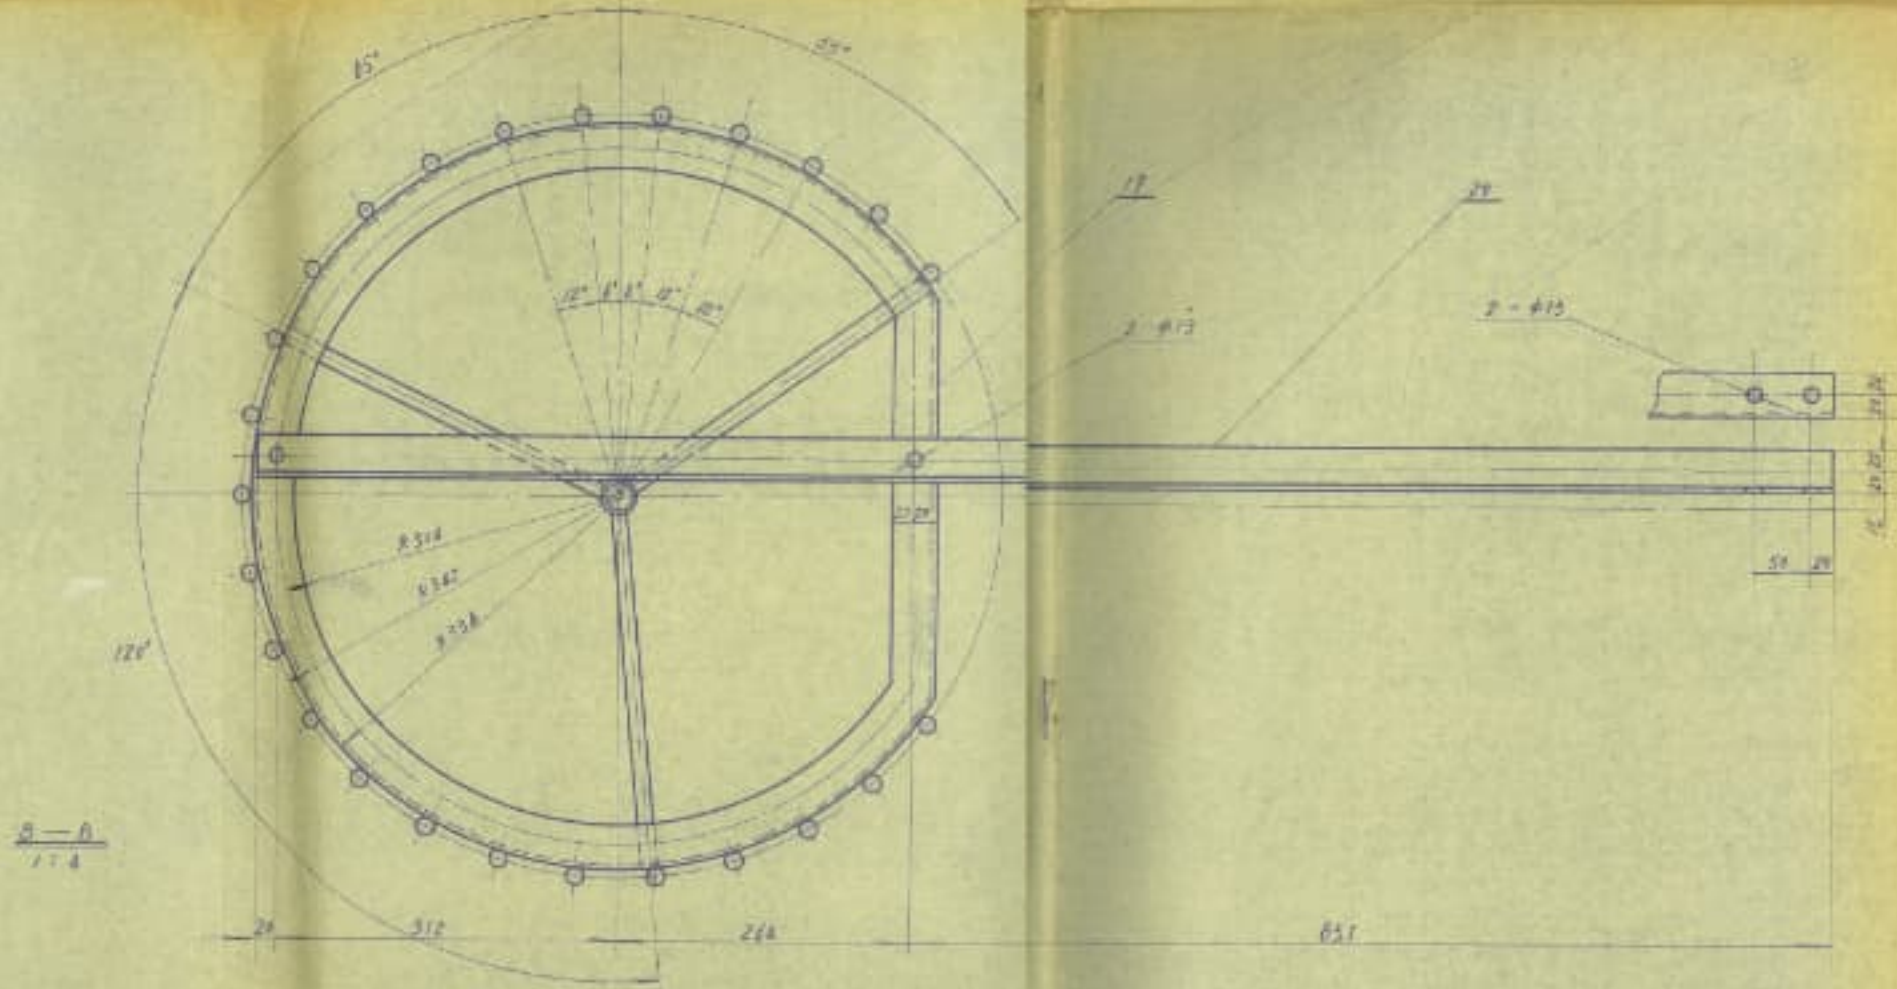


序号	名称	规格	数量	备注
1	中心管	φ100	1	
2	管箍	φ100	1	
3	管箍	φ100	1	
4	管箍	φ100	1	
5	管箍	φ100	1	
6	管箍	φ100	1	
7	管箍	φ100	1	
8	管箍	φ100	1	
9	管箍	φ100	1	
10	管箍	φ100	1	
11	管箍	φ100	1	
12	管箍	φ100	1	
13	管箍	φ100	1	
14	管箍	φ100	1	
15	管箍	φ100	1	
16	管箍	φ100	1	
17	管箍	φ100	1	
18	管箍	φ100	1	
19	管箍	φ100	1	
20	管箍	φ100	1	
21	管箍	φ100	1	
22	管箍	φ100	1	
23	管箍	φ100	1	
24	管箍	φ100	1	
25	管箍	φ100	1	
26	管箍	φ100	1	
27	管箍	φ100	1	
28	管箍	φ100	1	
29	管箍	φ100	1	
30	管箍	φ100	1	
31	管箍	φ100	1	
32	管箍	φ100	1	
33	管箍	φ100	1	
34	管箍	φ100	1	
35	管箍	φ100	1	
36	管箍	φ100	1	
37	管箍	φ100	1	
38	管箍	φ100	1	
39	管箍	φ100	1	
40	管箍	φ100	1	
41	管箍	φ100	1	
42	管箍	φ100	1	
43	管箍	φ100	1	
44	管箍	φ100	1	
45	管箍	φ100	1	
46	管箍	φ100	1	
47	管箍	φ100	1	
48	管箍	φ100	1	
49	管箍	φ100	1	
50	管箍	φ100	1	
51	管箍	φ100	1	
52	管箍	φ100	1	
53	管箍	φ100	1	
54	管箍	φ100	1	
55	管箍	φ100	1	
56	管箍	φ100	1	
57	管箍	φ100	1	
58	管箍	φ100	1	
59	管箍	φ100	1	
60	管箍	φ100	1	
61	管箍	φ100	1	
62	管箍	φ100	1	
63	管箍	φ100	1	
64	管箍	φ100	1	
65	管箍	φ100	1	
66	管箍	φ100	1	
67	管箍	φ100	1	
68	管箍	φ100	1	
69	管箍	φ100	1	
70	管箍	φ100	1	
71	管箍	φ100	1	
72	管箍	φ100	1	
73	管箍	φ100	1	
74	管箍	φ100	1	
75	管箍	φ100	1	
76	管箍	φ100	1	
77	管箍	φ100	1	
78	管箍	φ100	1	
79	管箍	φ100	1	
80	管箍	φ100	1	
81	管箍	φ100	1	
82	管箍	φ100	1	
83	管箍	φ100	1	
84	管箍	φ100	1	
85	管箍	φ100	1	
86	管箍	φ100	1	
87	管箍	φ100	1	
88	管箍	φ100	1	
89	管箍	φ100	1	
90	管箍	φ100	1	
91	管箍	φ100	1	
92	管箍	φ100	1	
93	管箍	φ100	1	
94	管箍	φ100	1	
95	管箍	φ100	1	
96	管箍	φ100	1	
97	管箍	φ100	1	
98	管箍	φ100	1	
99	管箍	φ100	1	
100	管箍	φ100	1	

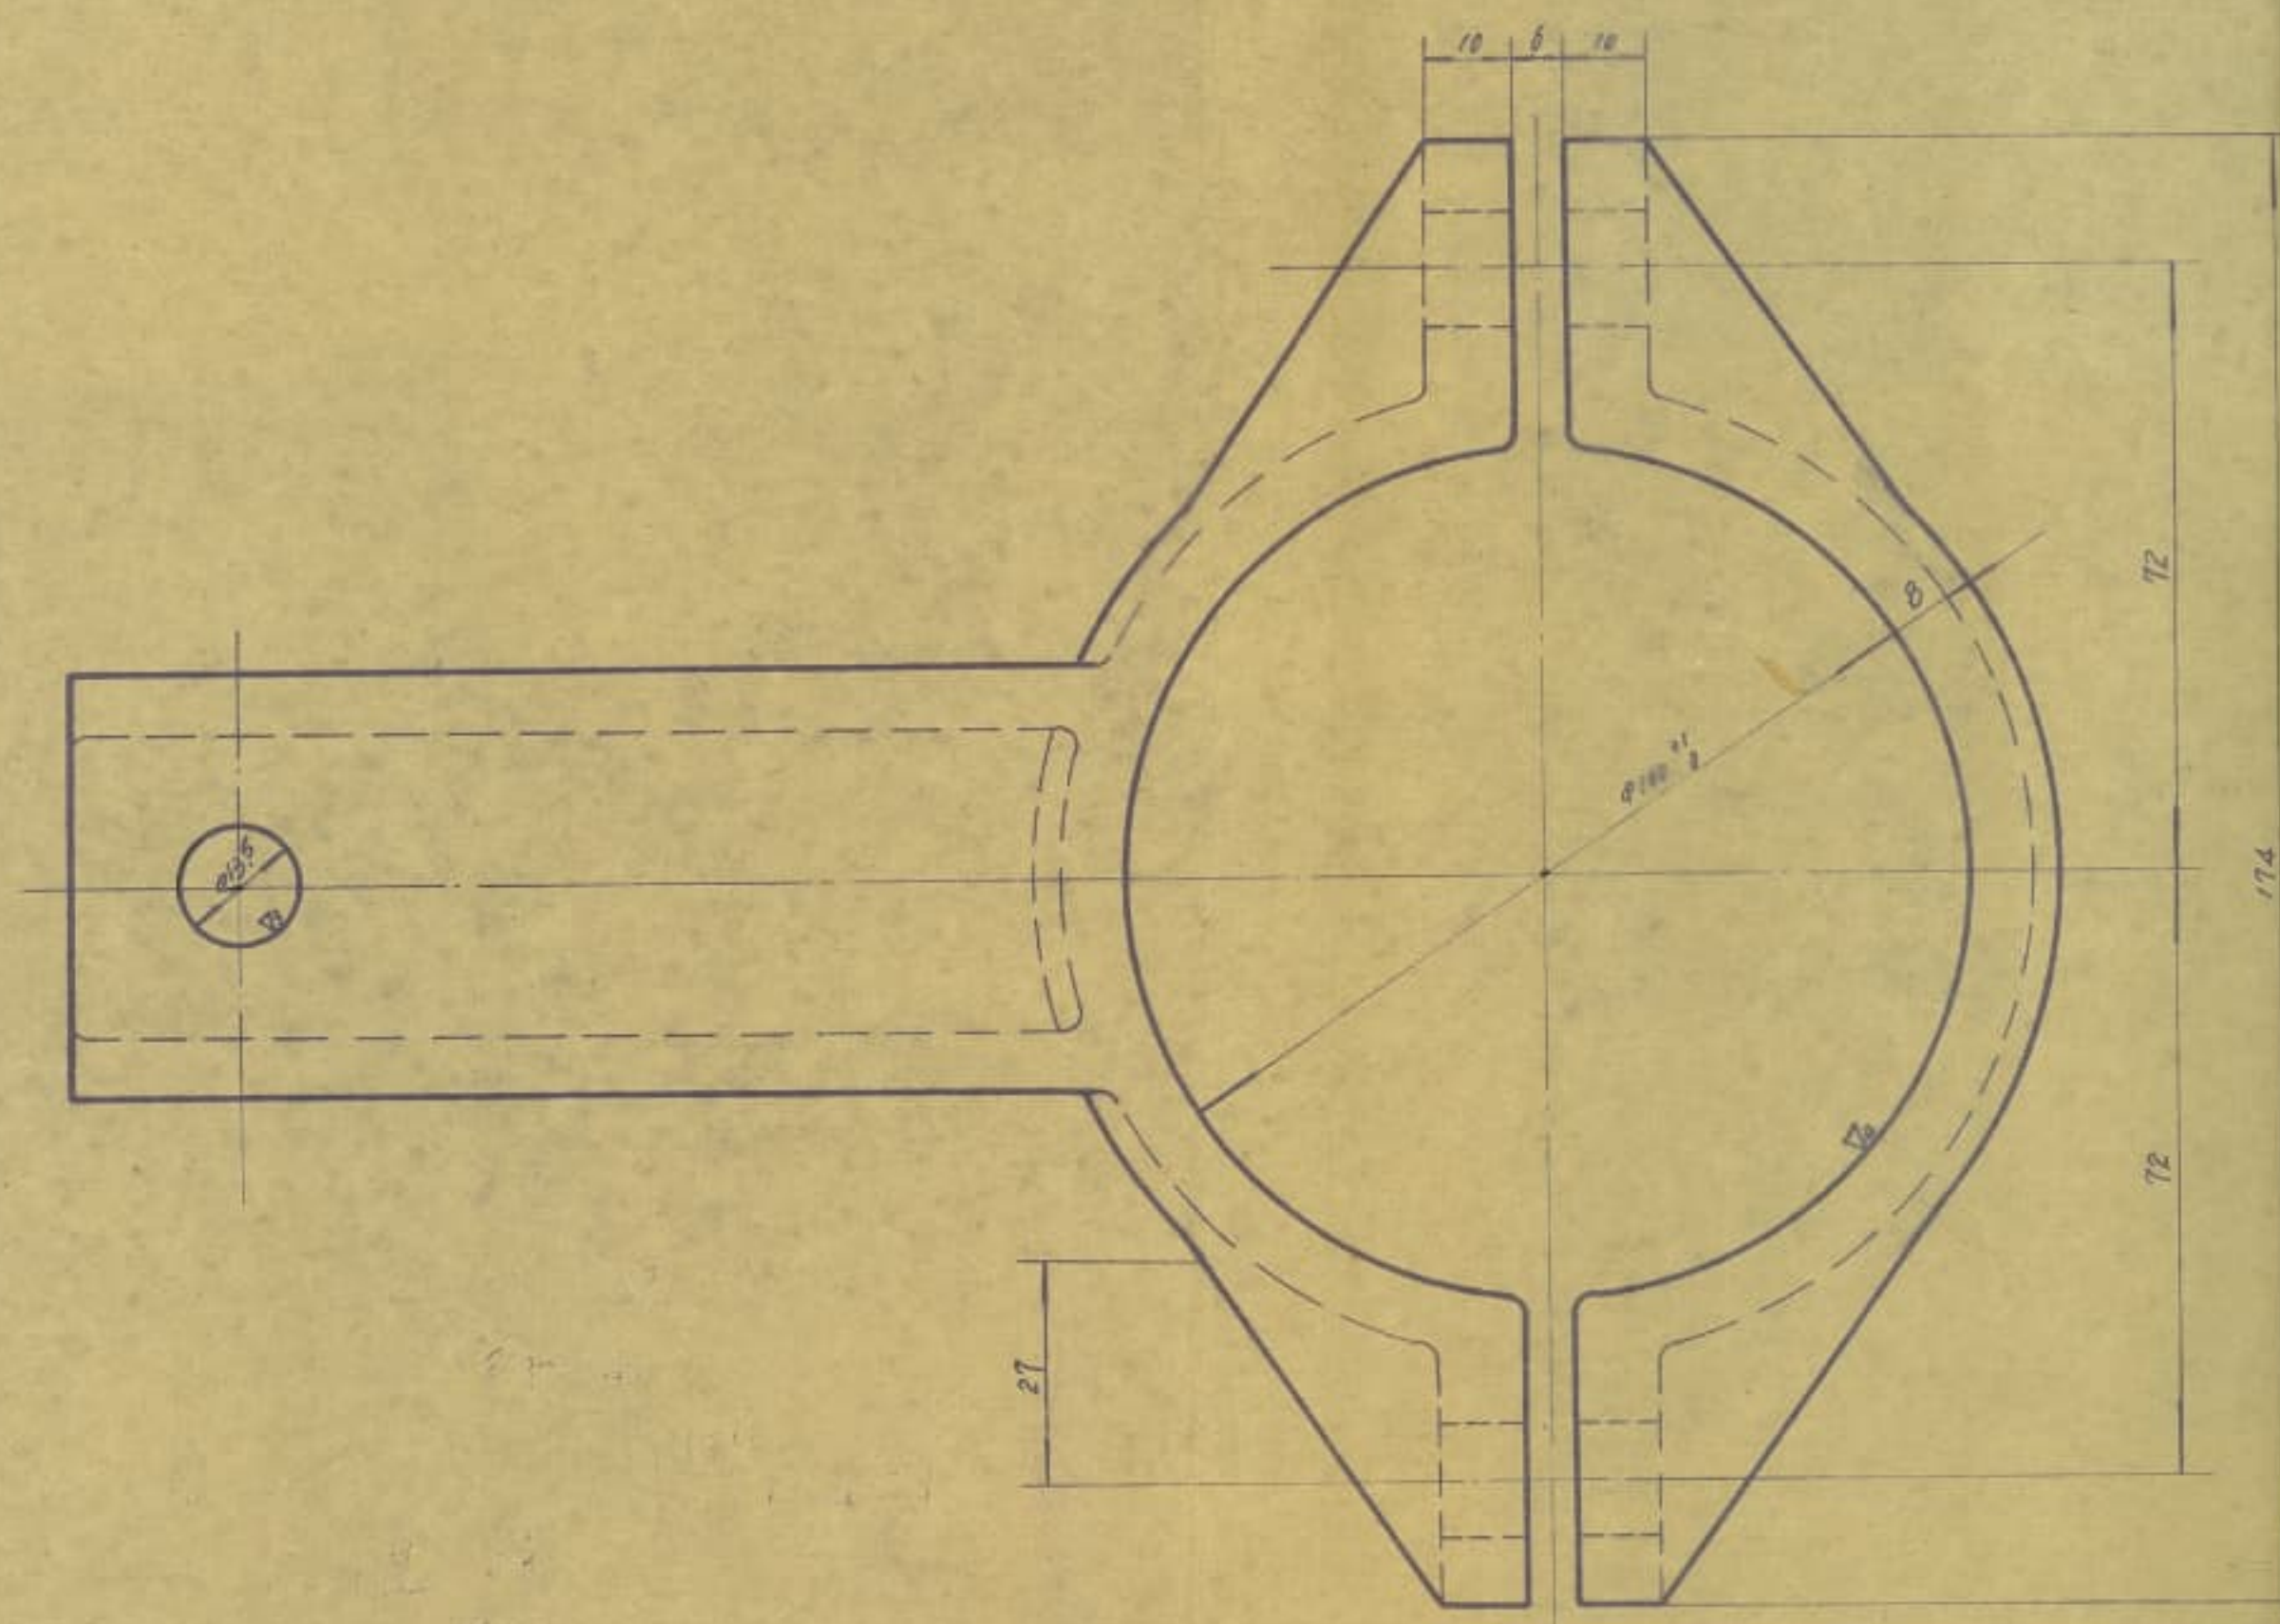
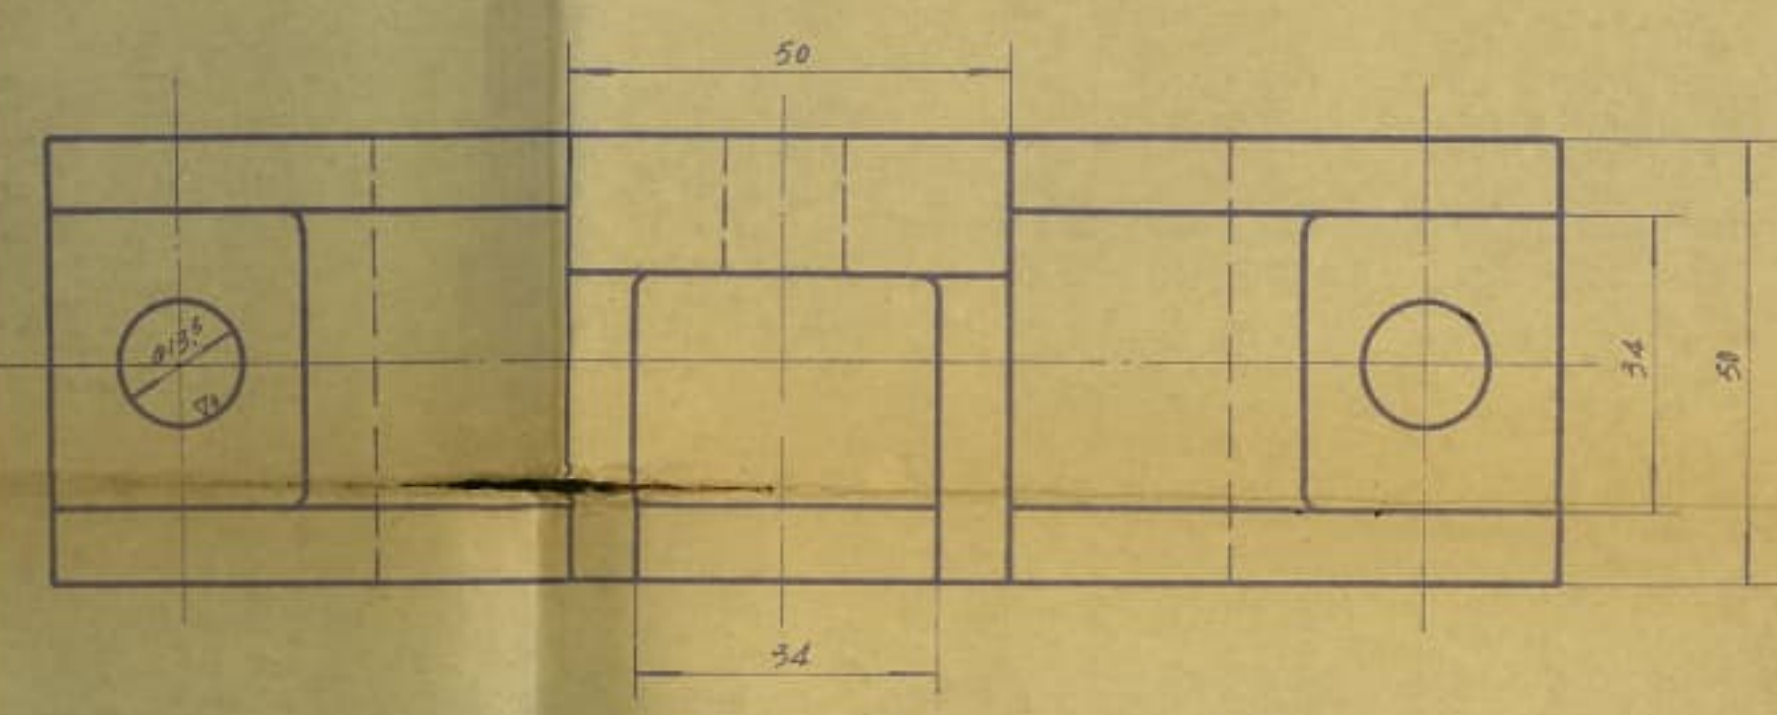
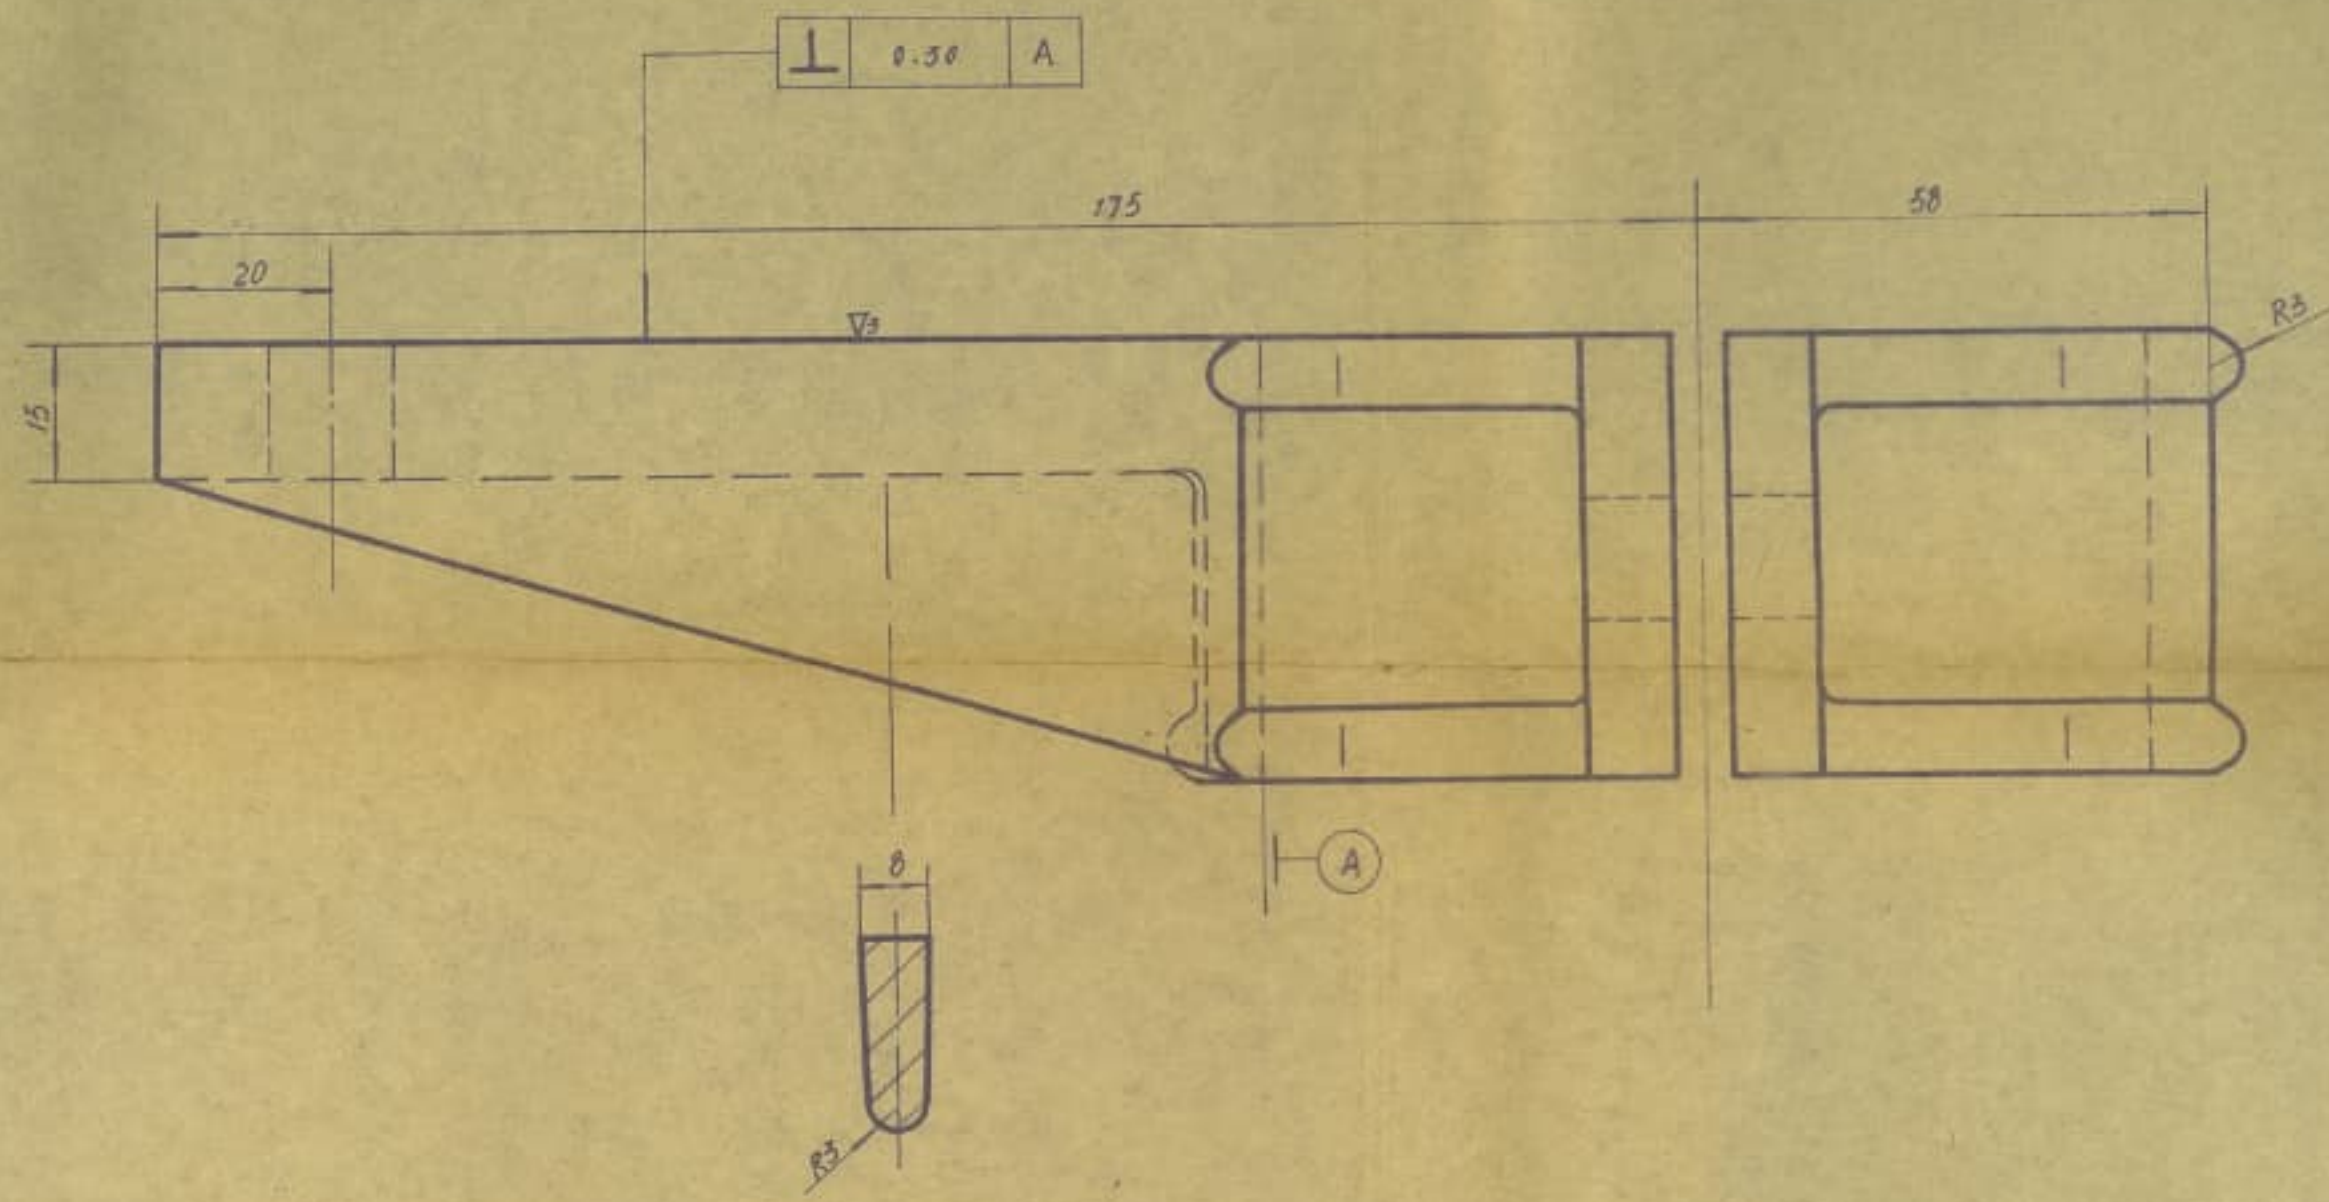


说明:

1. 未注R均为2。
2. 铸造表面粗糙度 ~ 5 。
3. 本支架用于 $\phi 1500 \times \phi 100$ 均压环。
4. 材料强度不低于 14 kg/mm^2 , 要求变质处理。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
		2250 KV I 型试验装置					
		保护电阻					
设计	李福波	校对	李祥林	日期			
绘图	李福波	审核	杜兆克	日期			
制图	李福波	日期	82.5.30	材料	ZL102		
					单重	全重	附注
					70	1.811	1:1
					共	张	第
					南京线路器材厂		

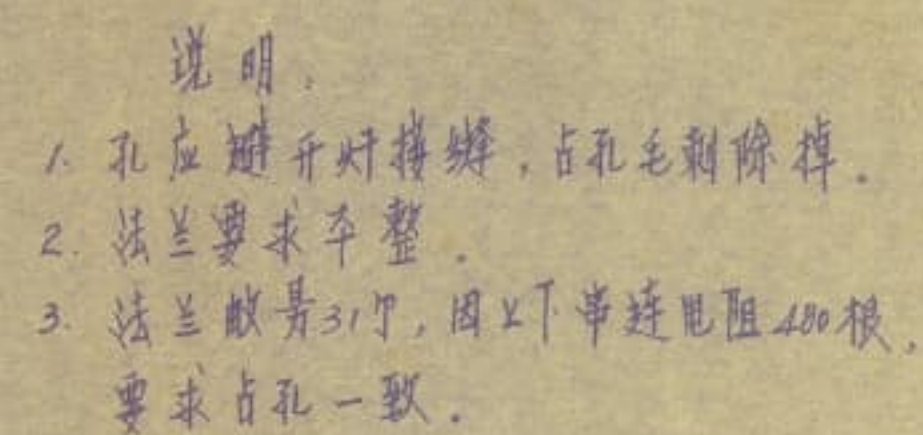

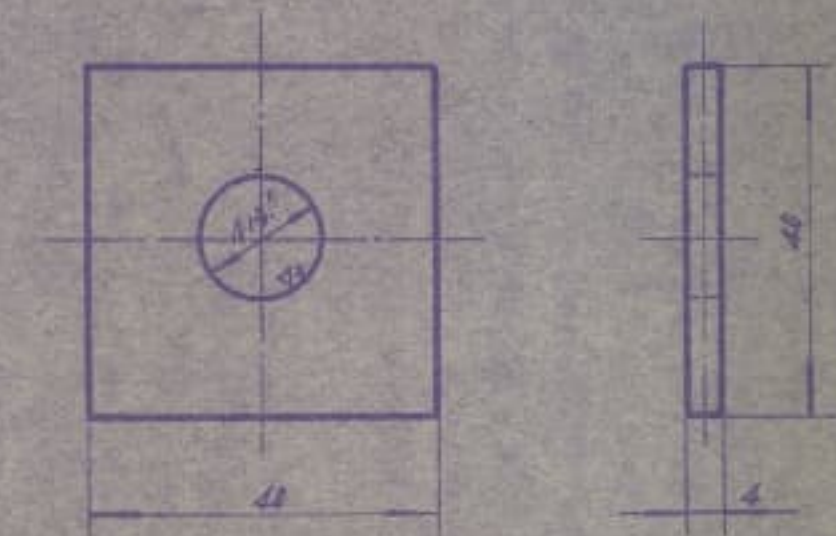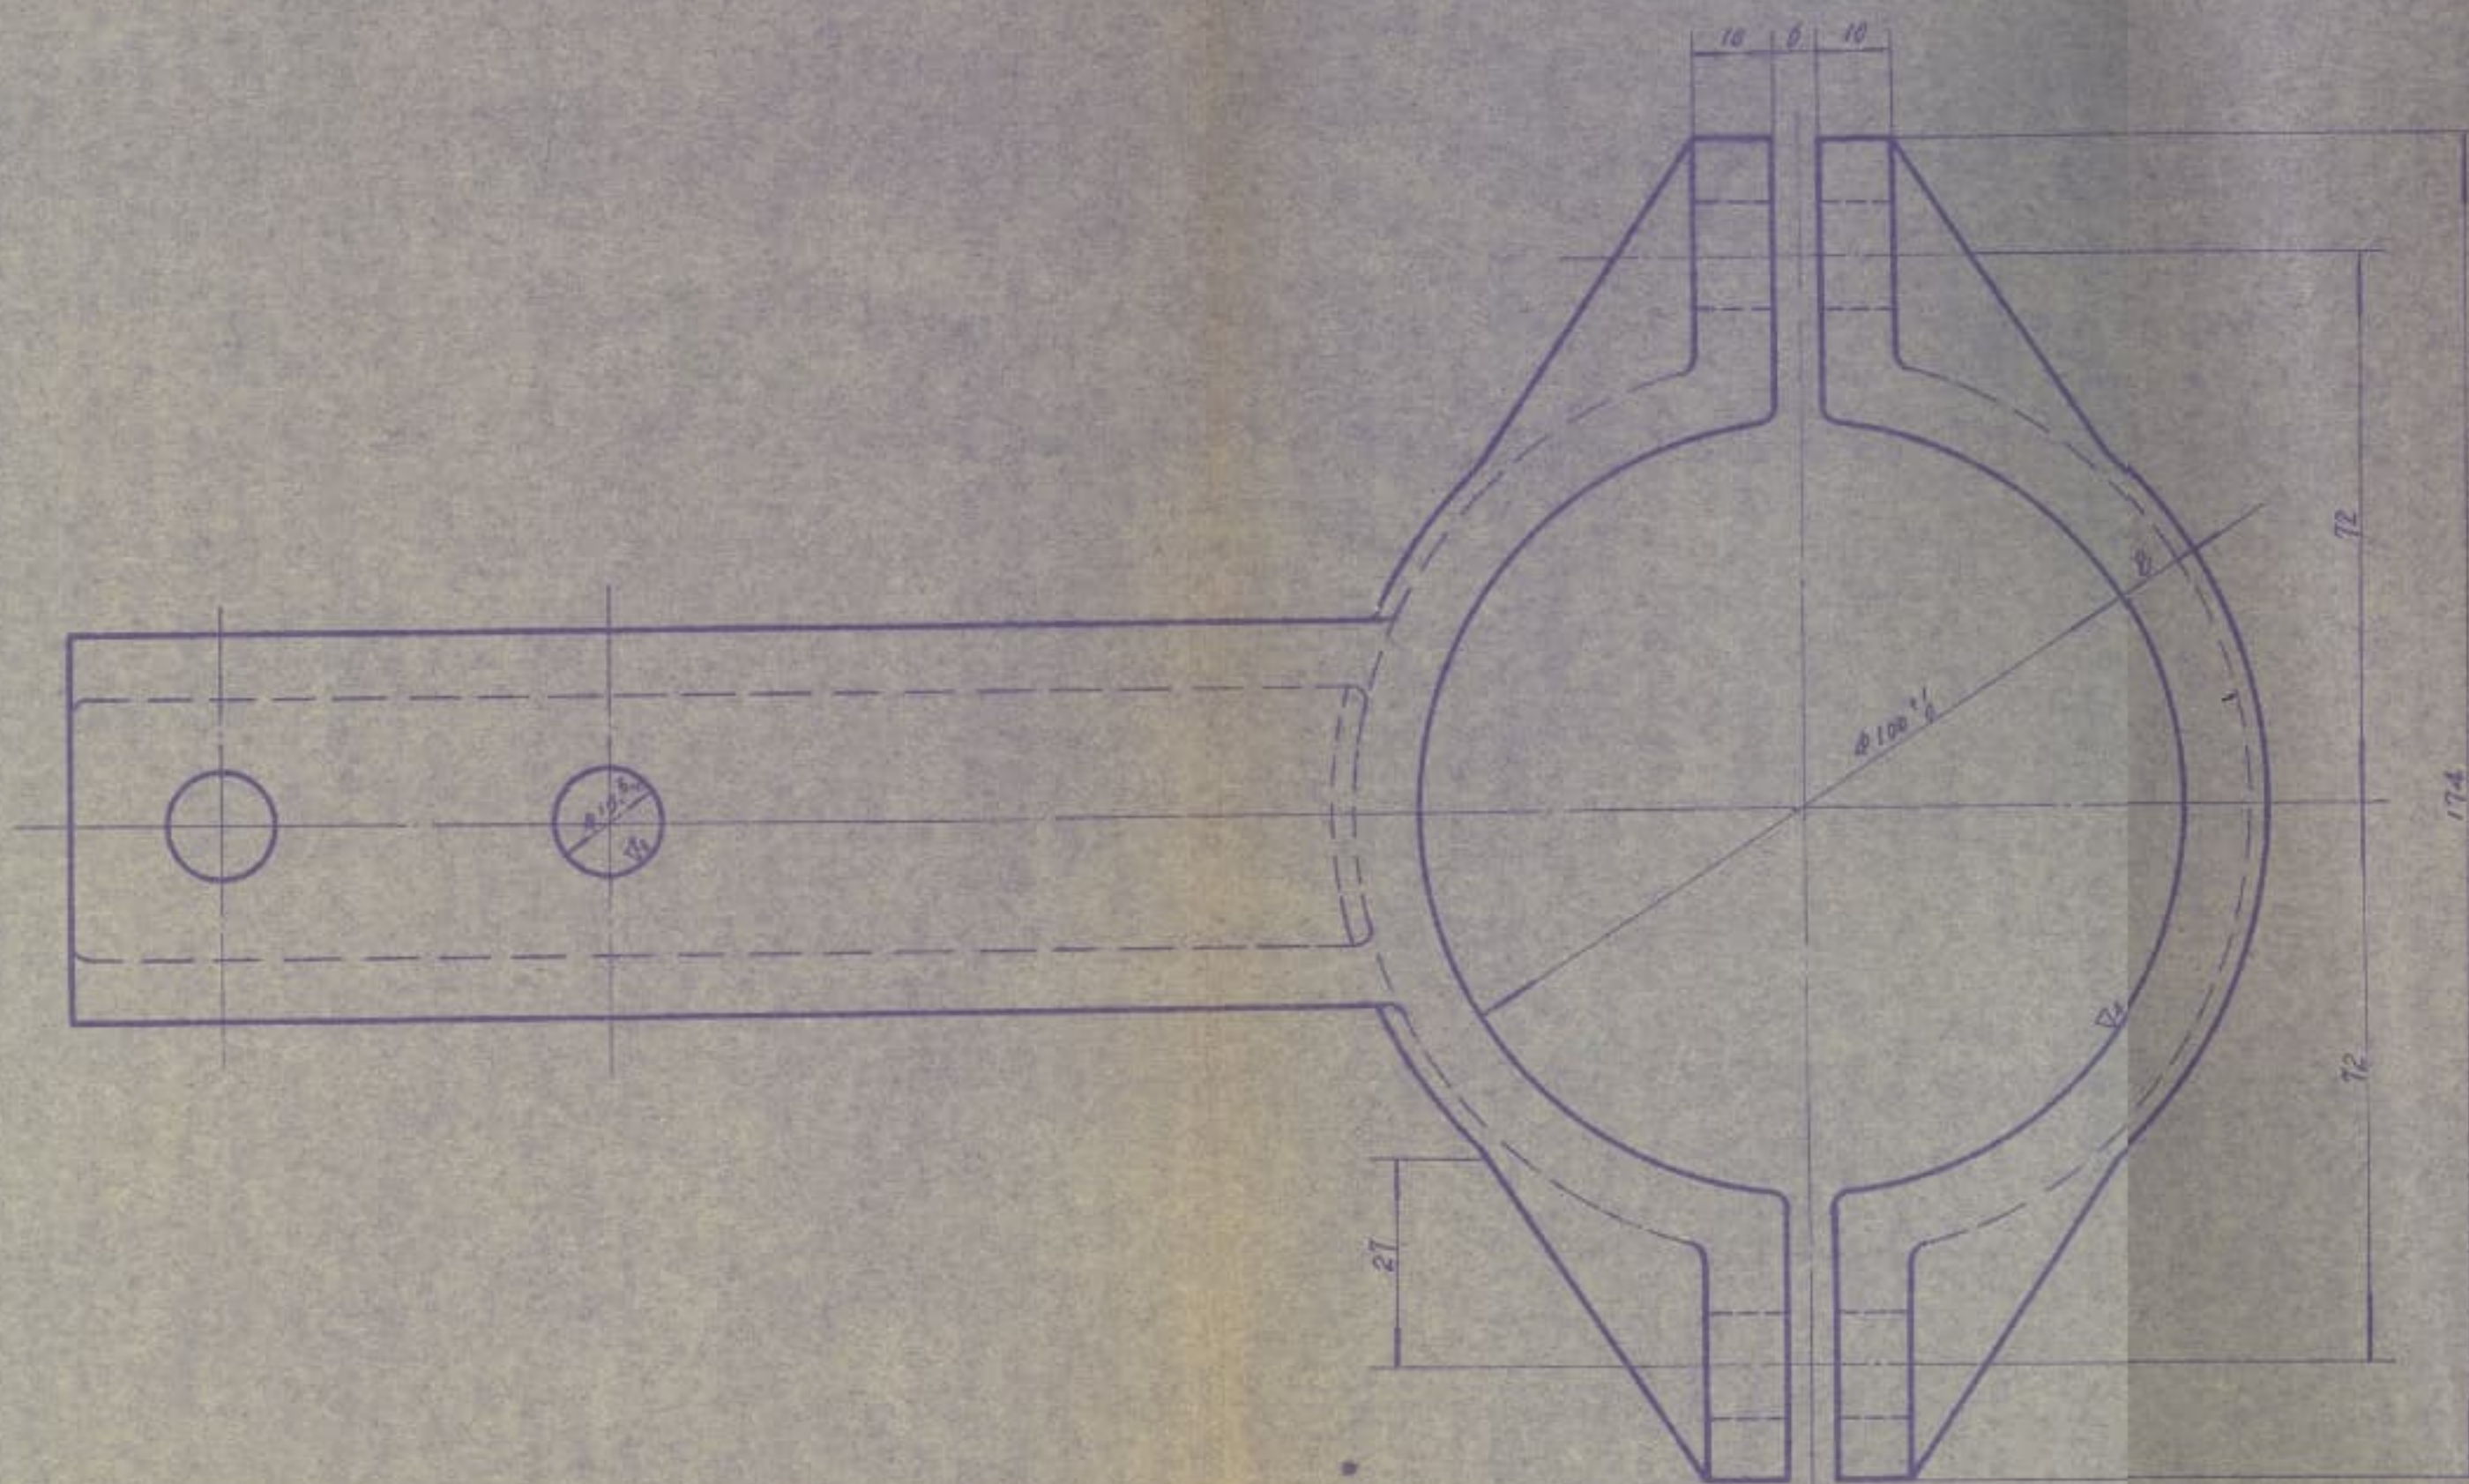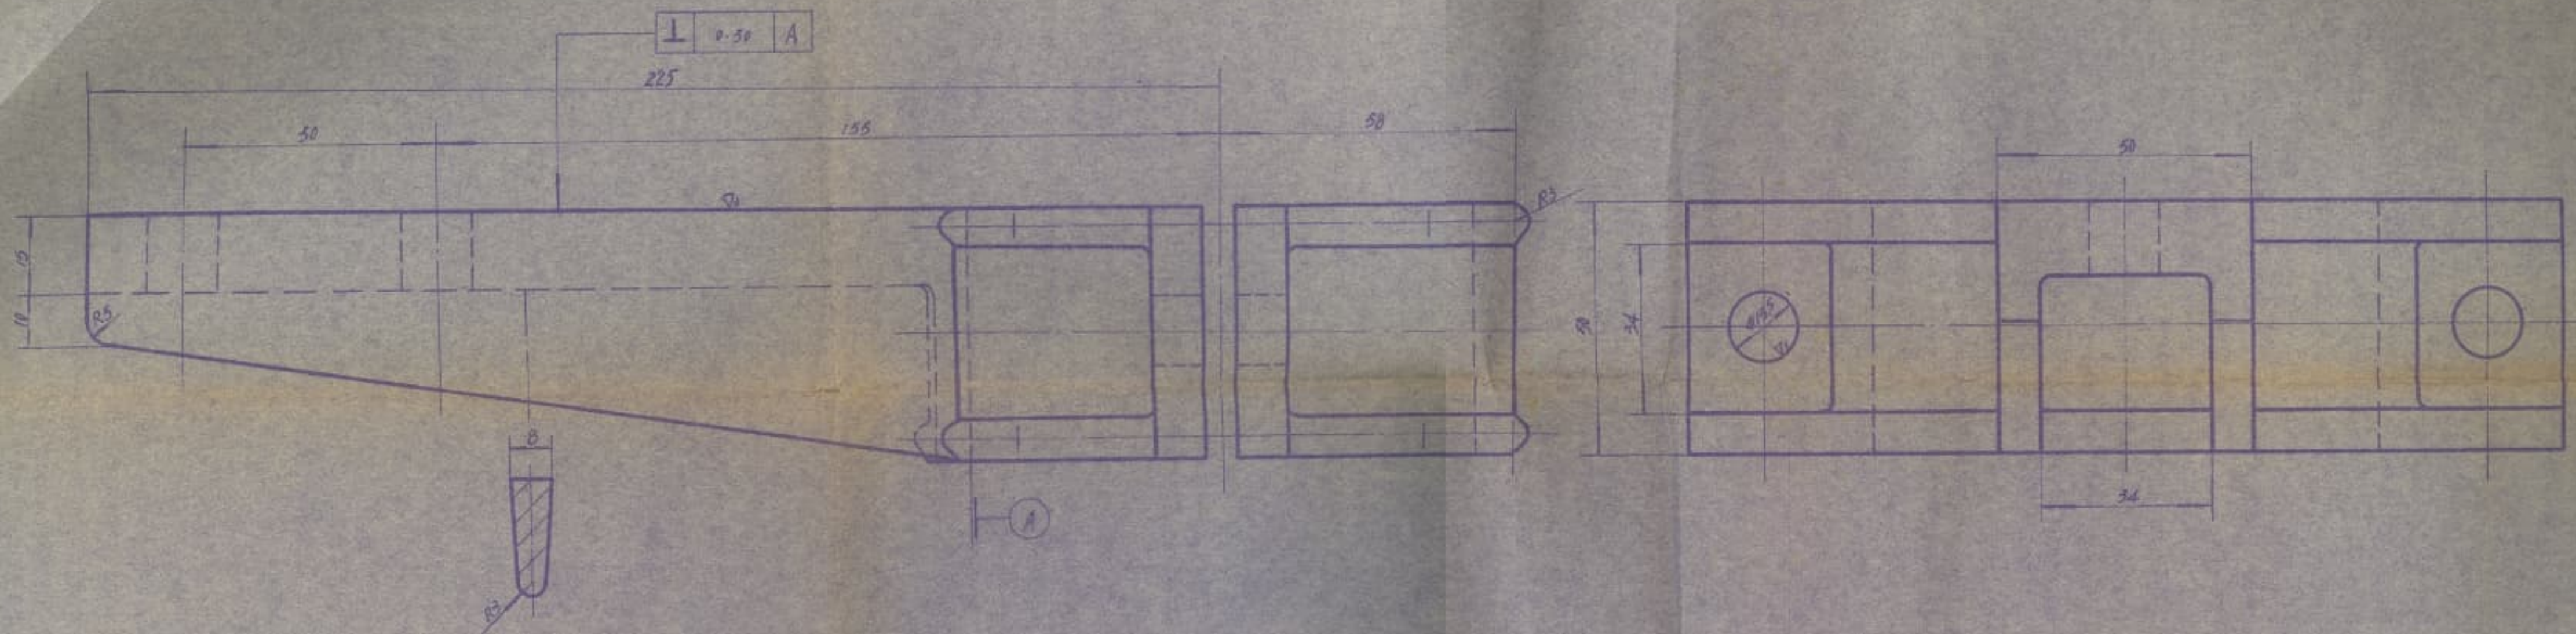


垫片
材料: L₂

说明:



1. 未注R均为R₂。
2. 铸造表面光洁度$\nabla 5$。
3. 如电阻法兰材料变动, 垫片也随之变动, 数量每只支架一块。
4. 本支架用于$\phi 350 \times \phi 700$、$\phi 250 \times \phi 700$均压环。
5. 材料强度不低于$14 \times 3 / \text{mm}^2$, 变质处理。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	全重	附注
		2250 KV工频试验装置 保护电阻					保丁-2250-7
		电阻法兰、均压环支架					件号数量重量比例
							15 2.94 1:1
							共张第张
							南京线路器材厂
							ZL 102

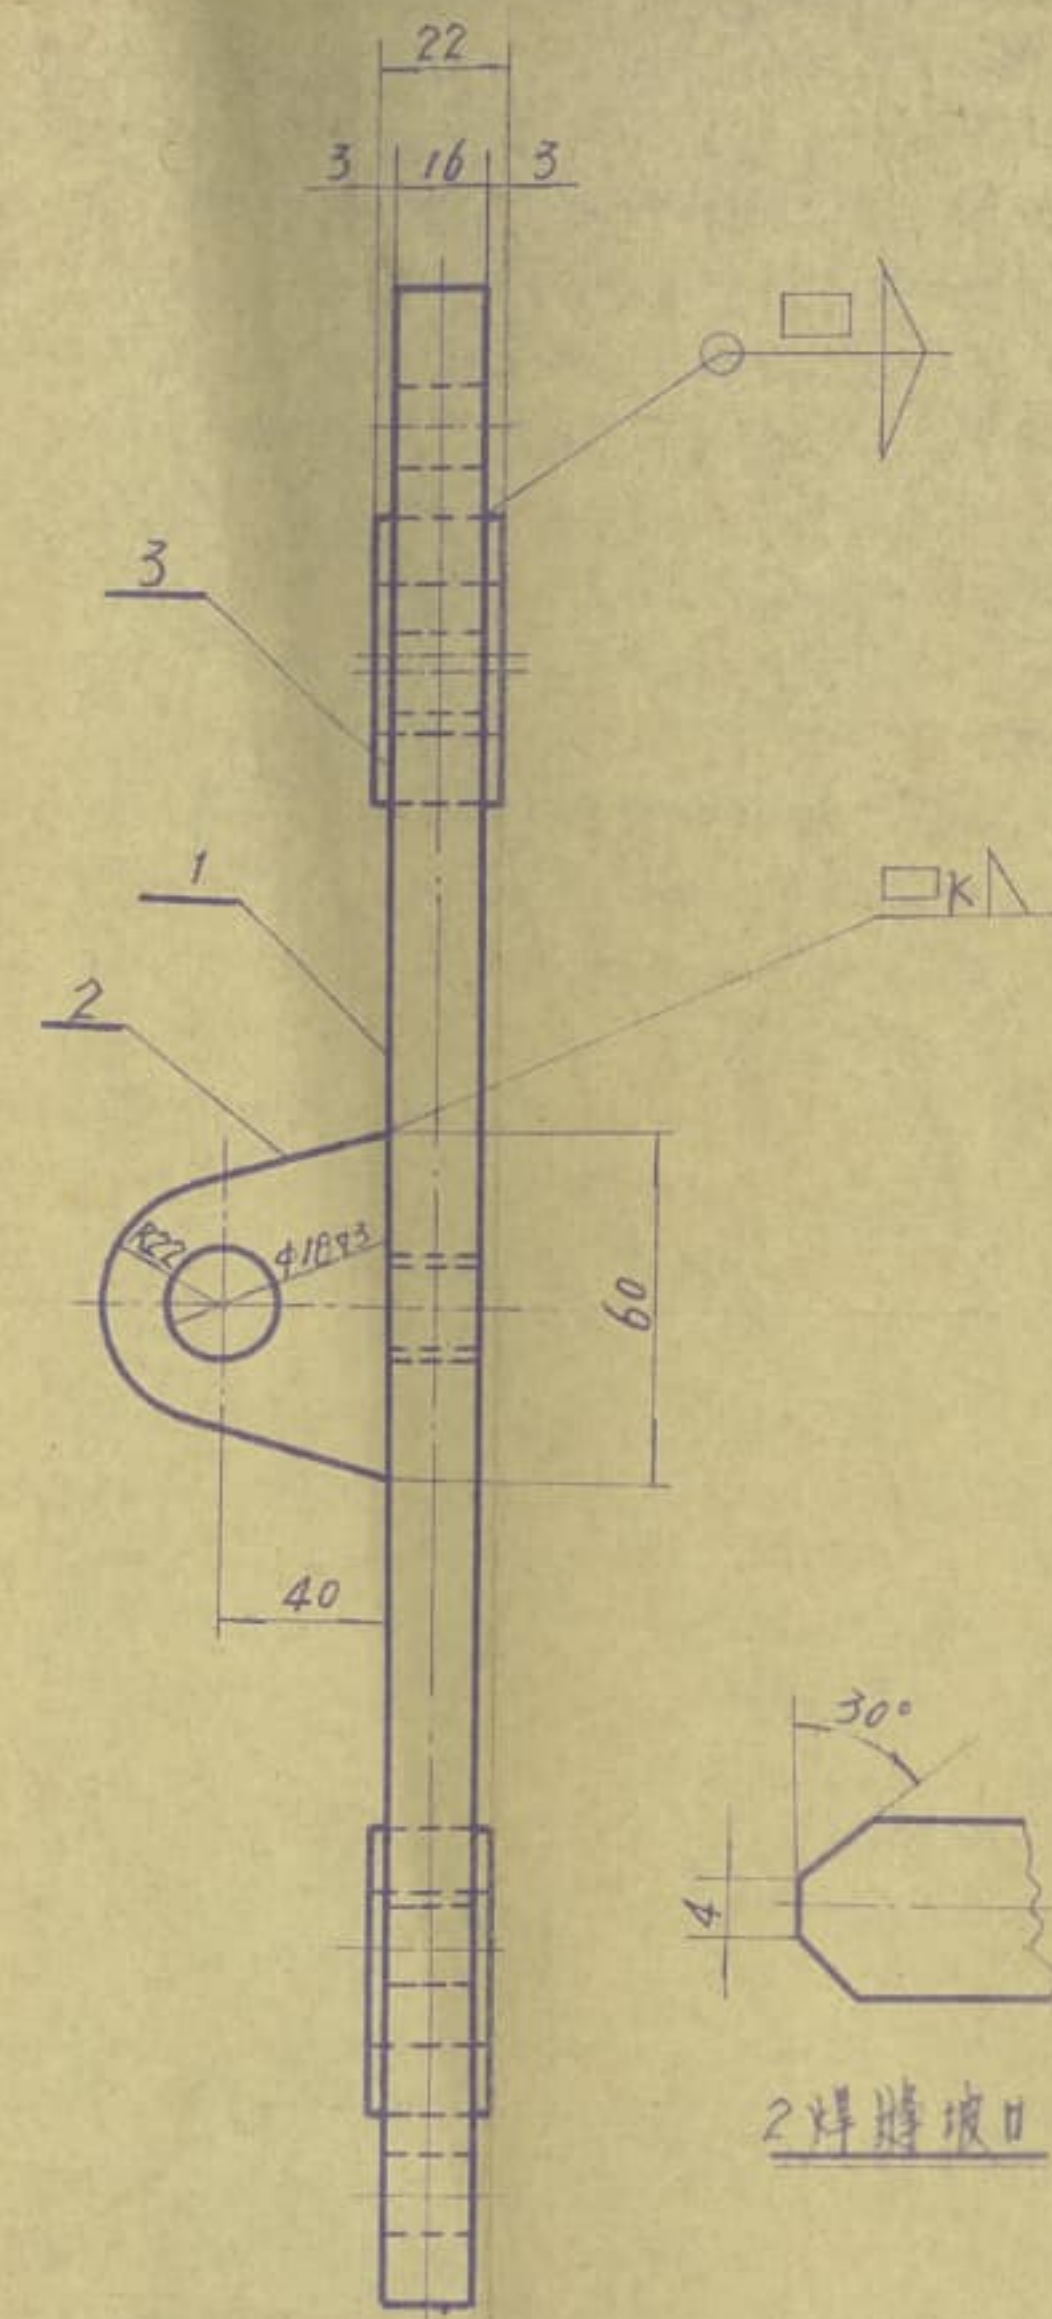


技术要求
一般技术条件
应符合 GB2314-80
标准。
2 打厂标记及标记
18。
3 全部热镀锌。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	全重	附注
2250千伏工频试验装置 φ3500×φ700均压环用					JLJ-2250-18		
联板					图样标记 数量 重量 比例		
					1 13.386 1:2		
					共 张 第 张		
					电力工业部		
					南京线路器材厂		

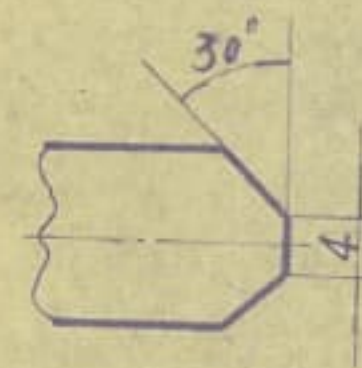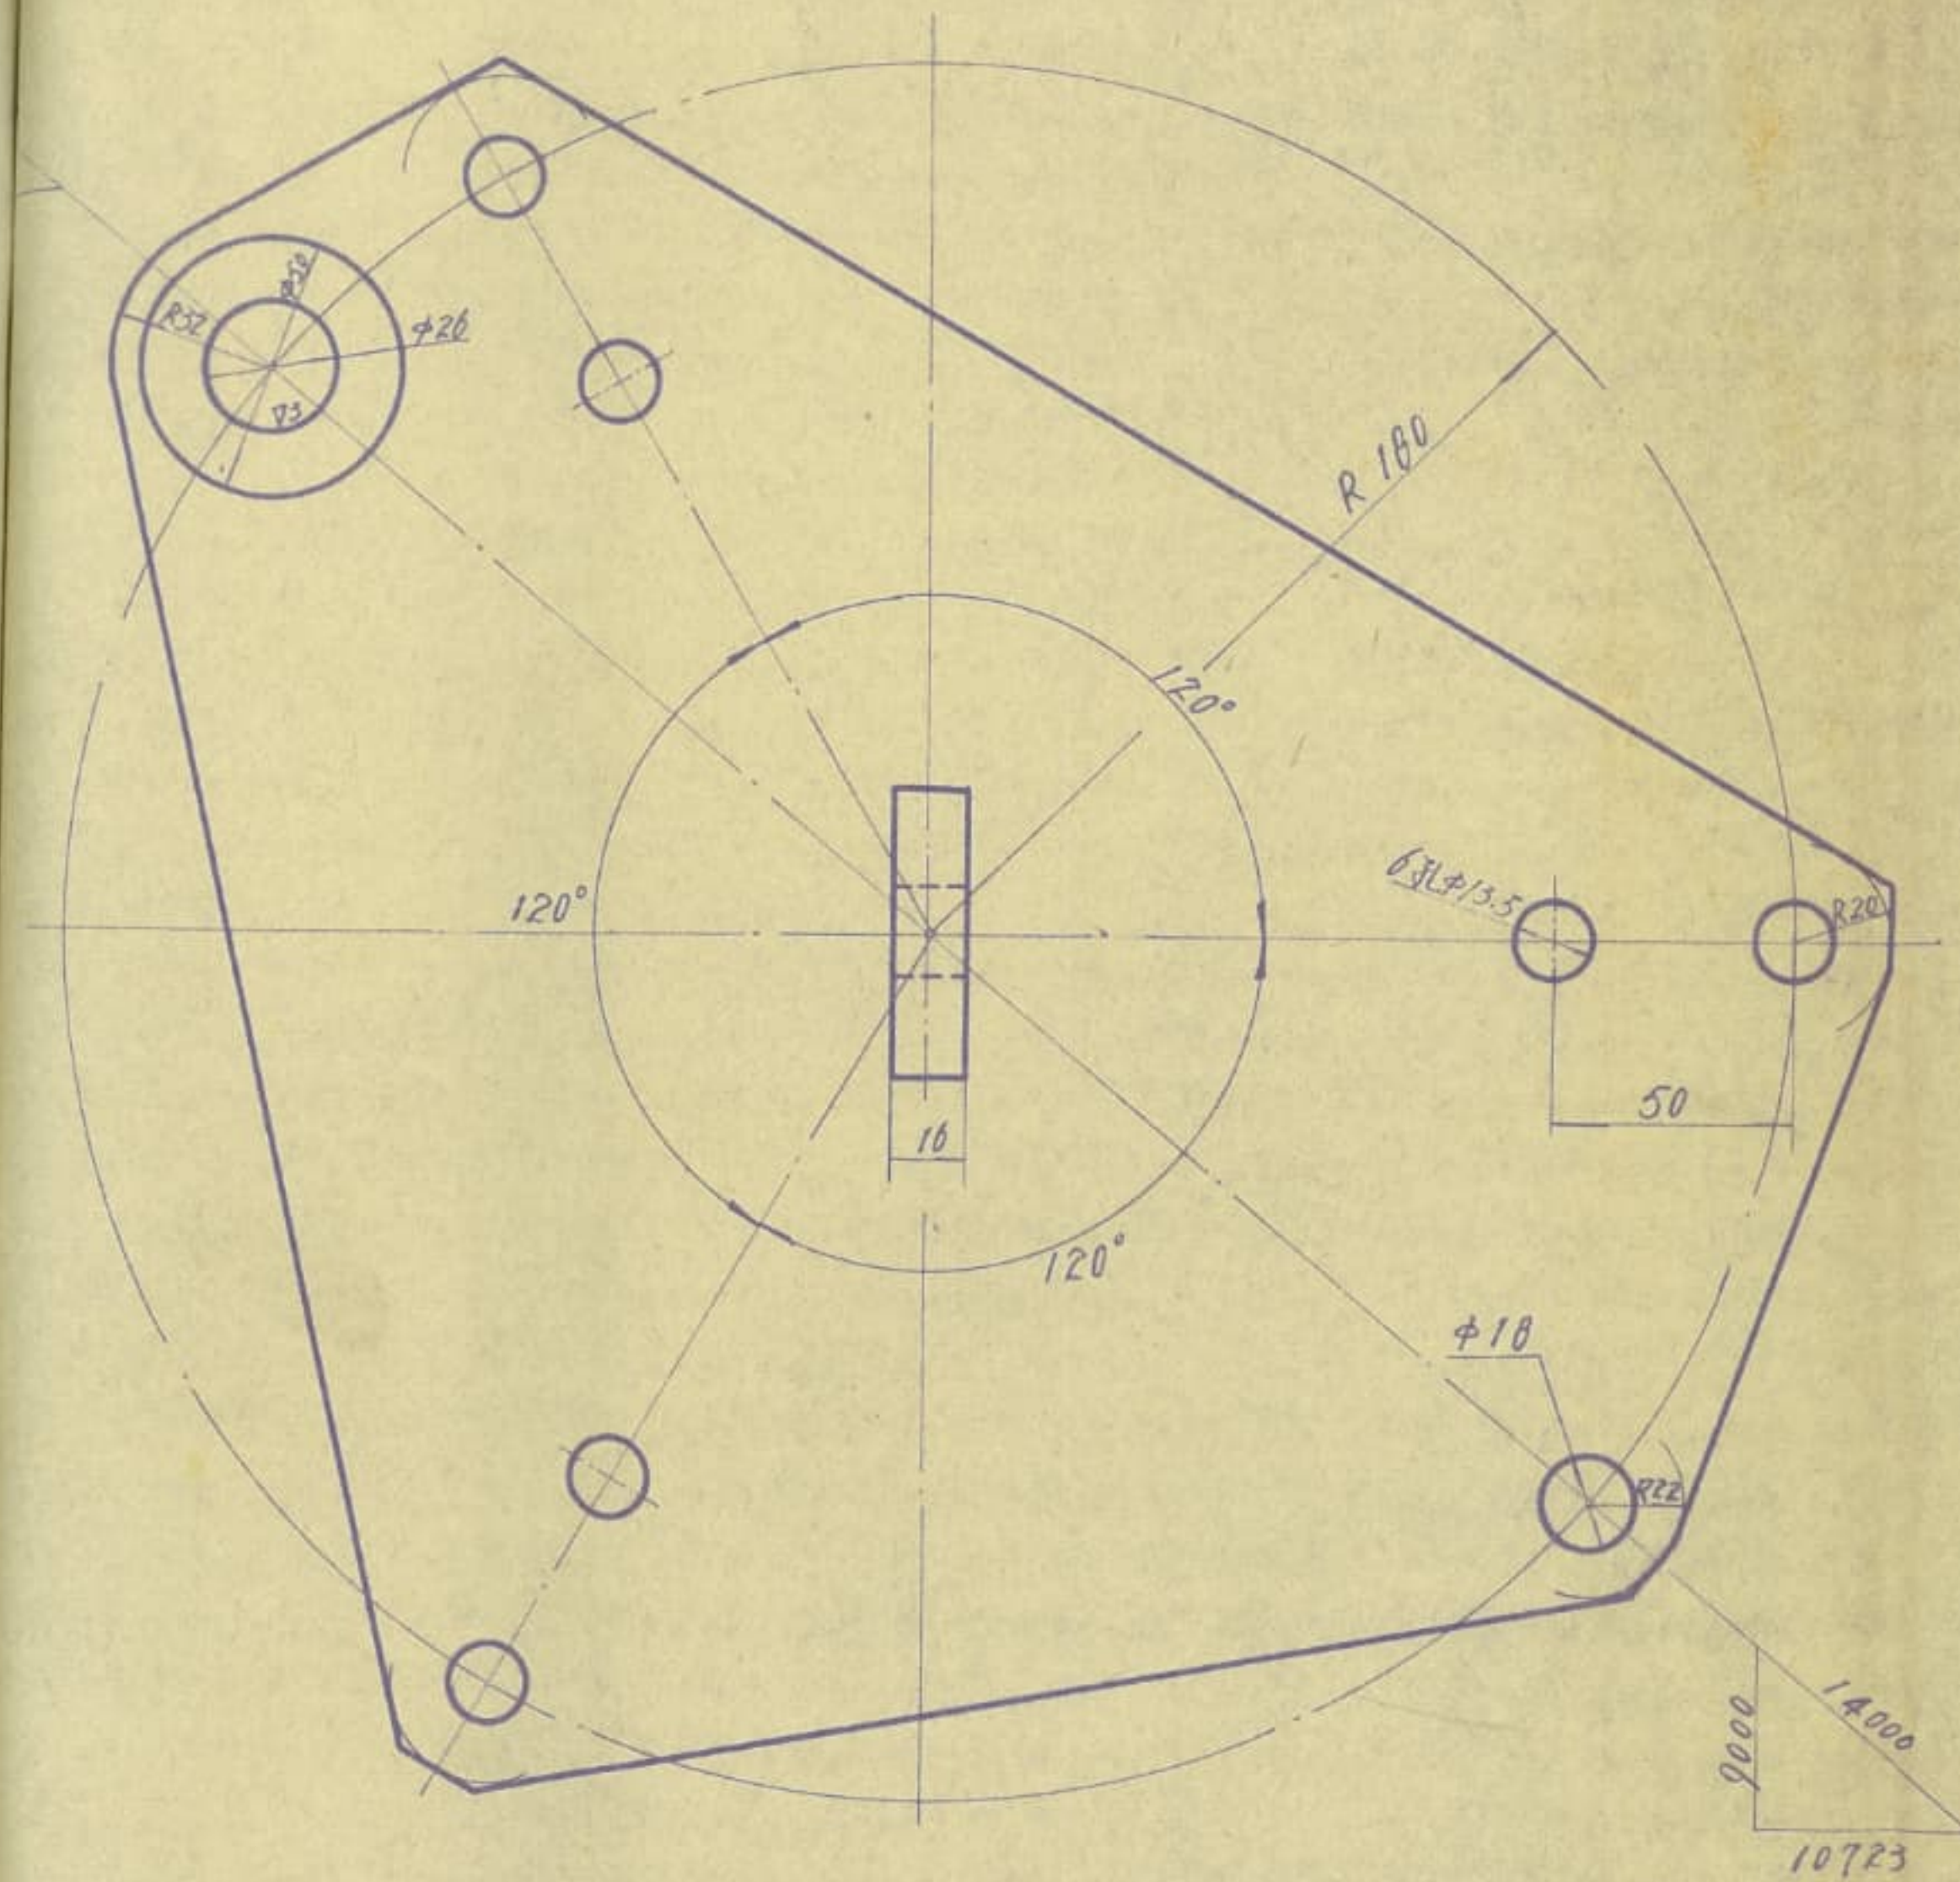

2. 焊缝坡口

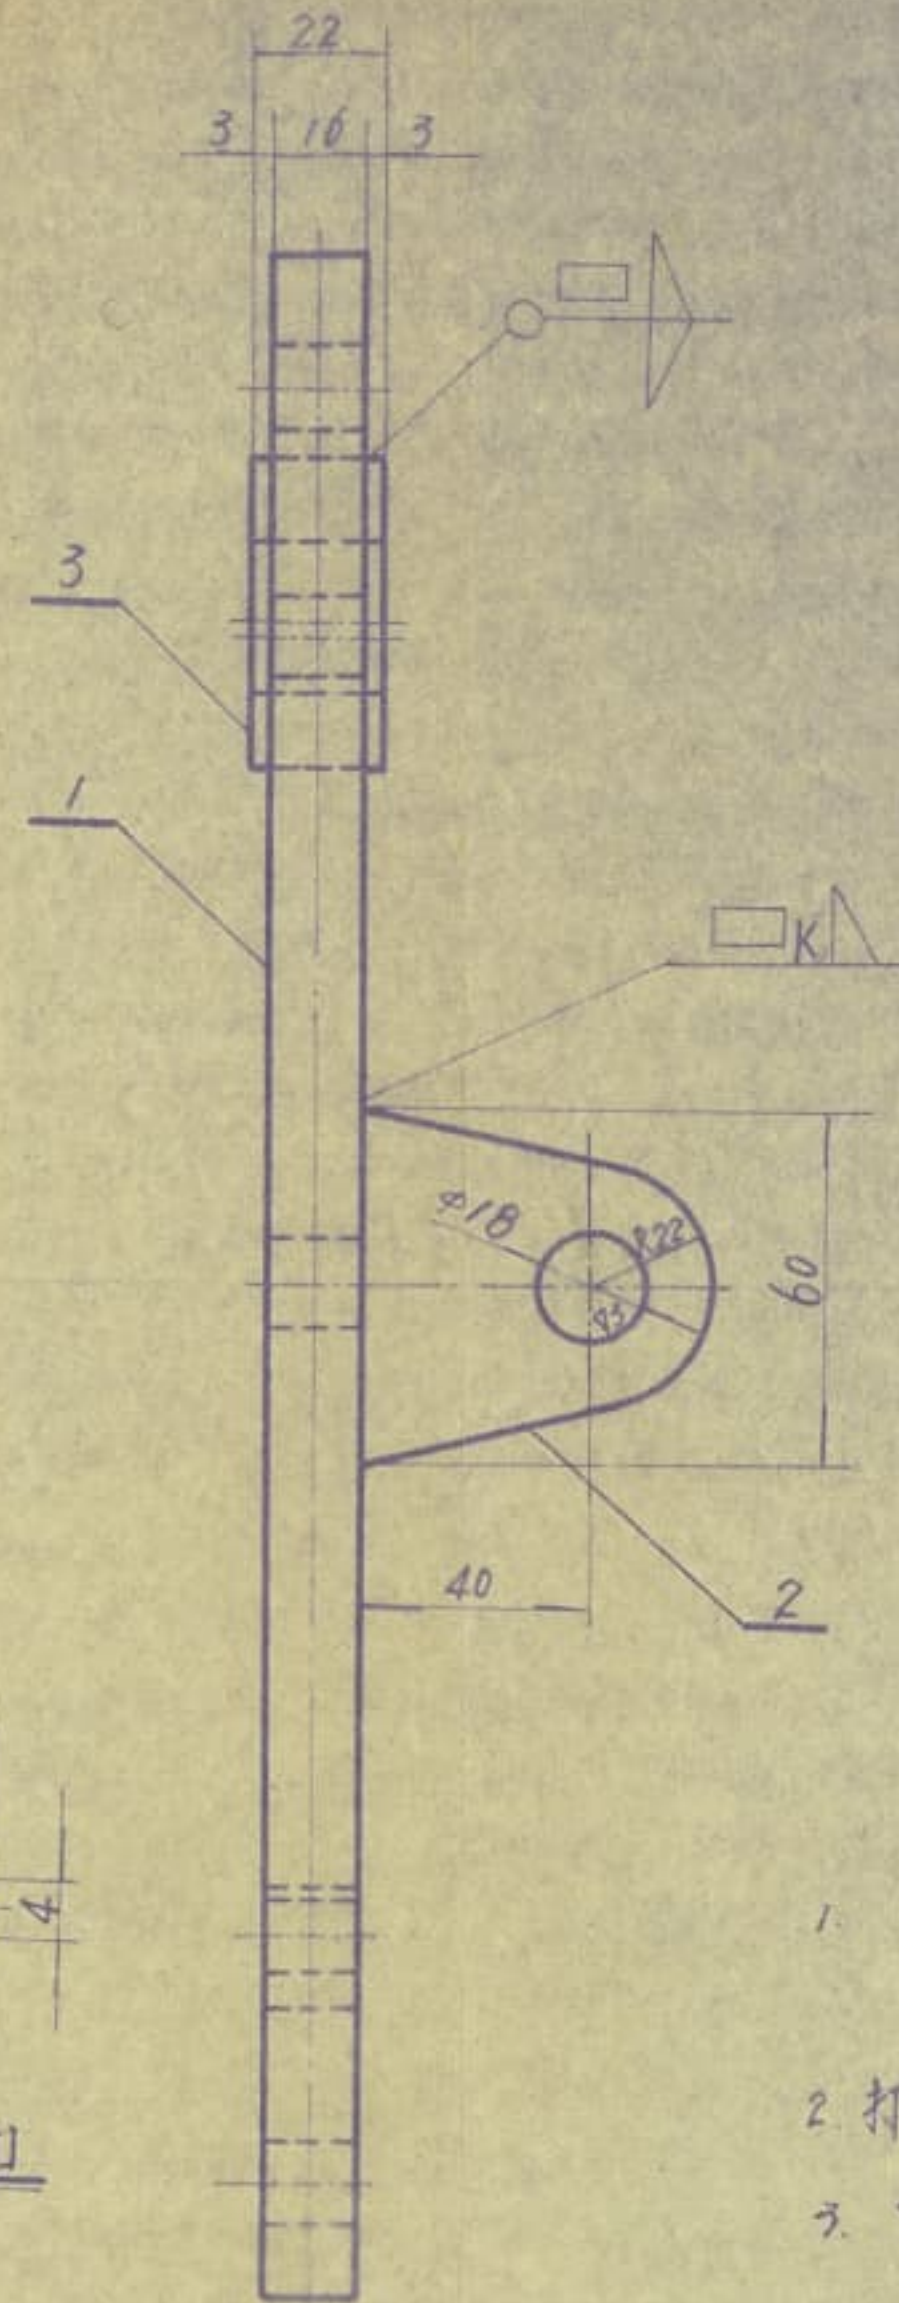


技术要求

1. 一般技术条件应符合 GB 2314—80 标准。
2. 打厂标及标记 19。
3. 热镀锌。

7	GB 93—76	弹簧垫圈	6	65Mn 12	0.0047	0.0282
6	GB 95—76	垫圈	6	A3 12	0.0067	0.0402
5	GB 41—76	螺母	6	A3 M12	0.016	0.096
4	GB 5—76	螺栓	6	A3 M12×45	0.053	0.318
3		套管	1	A3 φ50 无铜	0.2473	0.2473
2		侧向连接板	1	A3-16 钢板	0.344	0.344
1		联板	1	A3-16 钢板	10.209	10.209


序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
2250 千伏工频试验装置 φ3500×φ700 均压环用 联板							
标记处数	文件号	签字	日期	设计	审核	工艺	材料
1	11.246	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
共	张	第	张	共	张	第	张
电力工业部 南京线路器材厂							

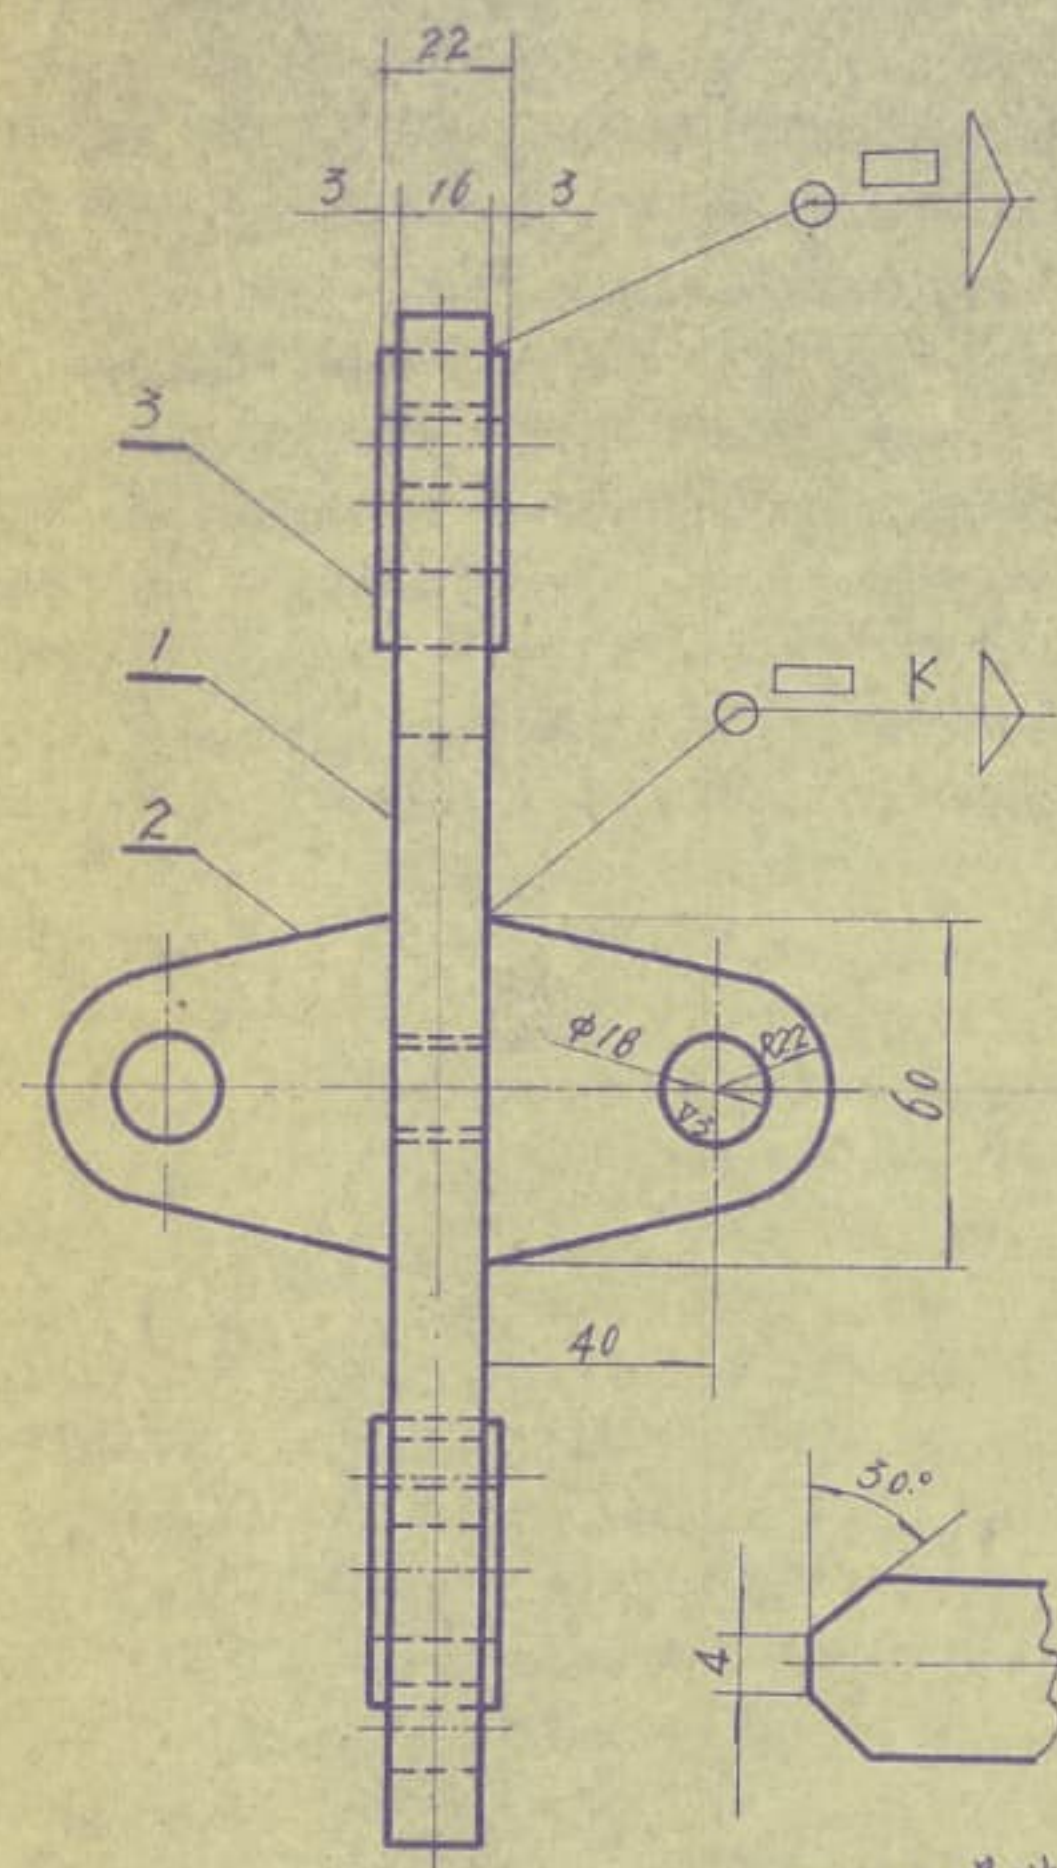


1. 一般技术条件应
符合 GB2314-80 标准。
2. 打厂标及林记 20。
3. 全部热镀锌。

2. 焊缝坡口

序号	代	号	名	称	数量	材	料	重量 全重 重 量	附	注	
					2250千伏工頻試驗裝置 Φ1500×Φ350均压环用				引丁—2250—20		
标记处数	文件号	签字	日期					图样标记	数量	重量	比例
设计	柳福海	工艺	丁金根						1	9383	1:2
绘图		标准						共	张	第	张
描图	沈海华	审定	杜世尧						电力工业部		
校对	梁祥林	日期	1981.3.24	材料					南京线路器材厂		

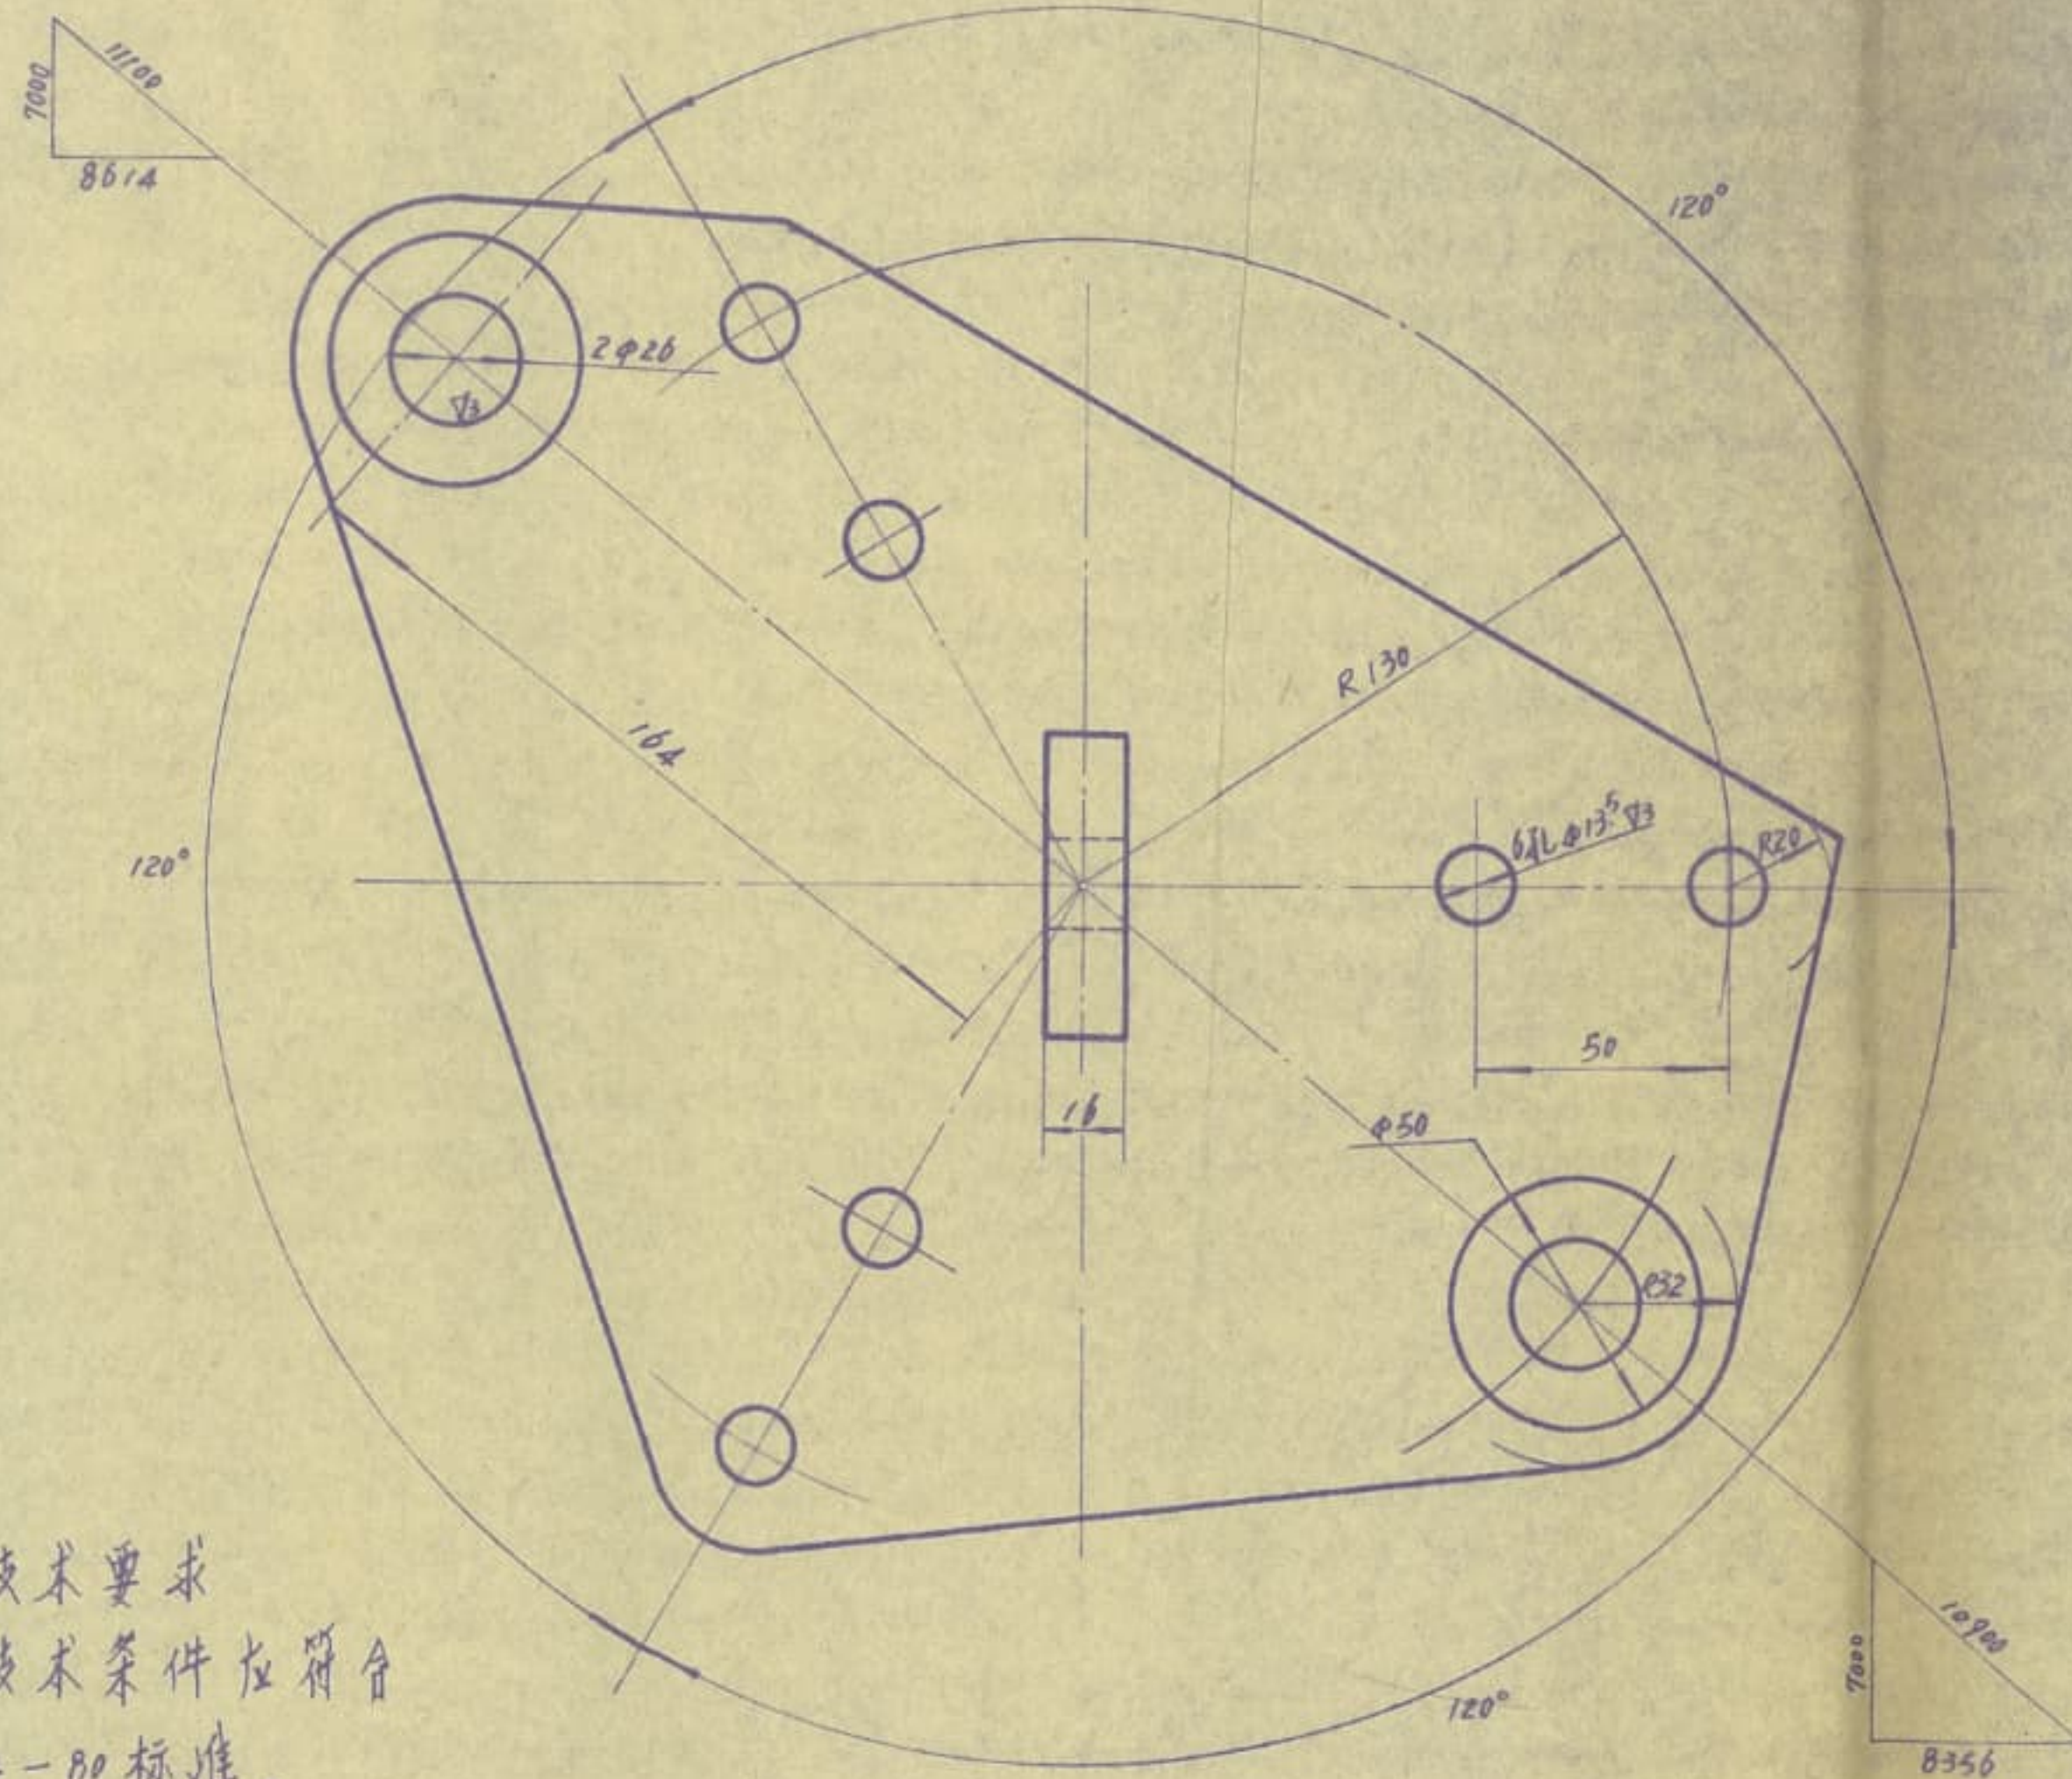

技术要求
般技术条件应符合
2314-80标准。
丁标及标地21
下热镀锌。

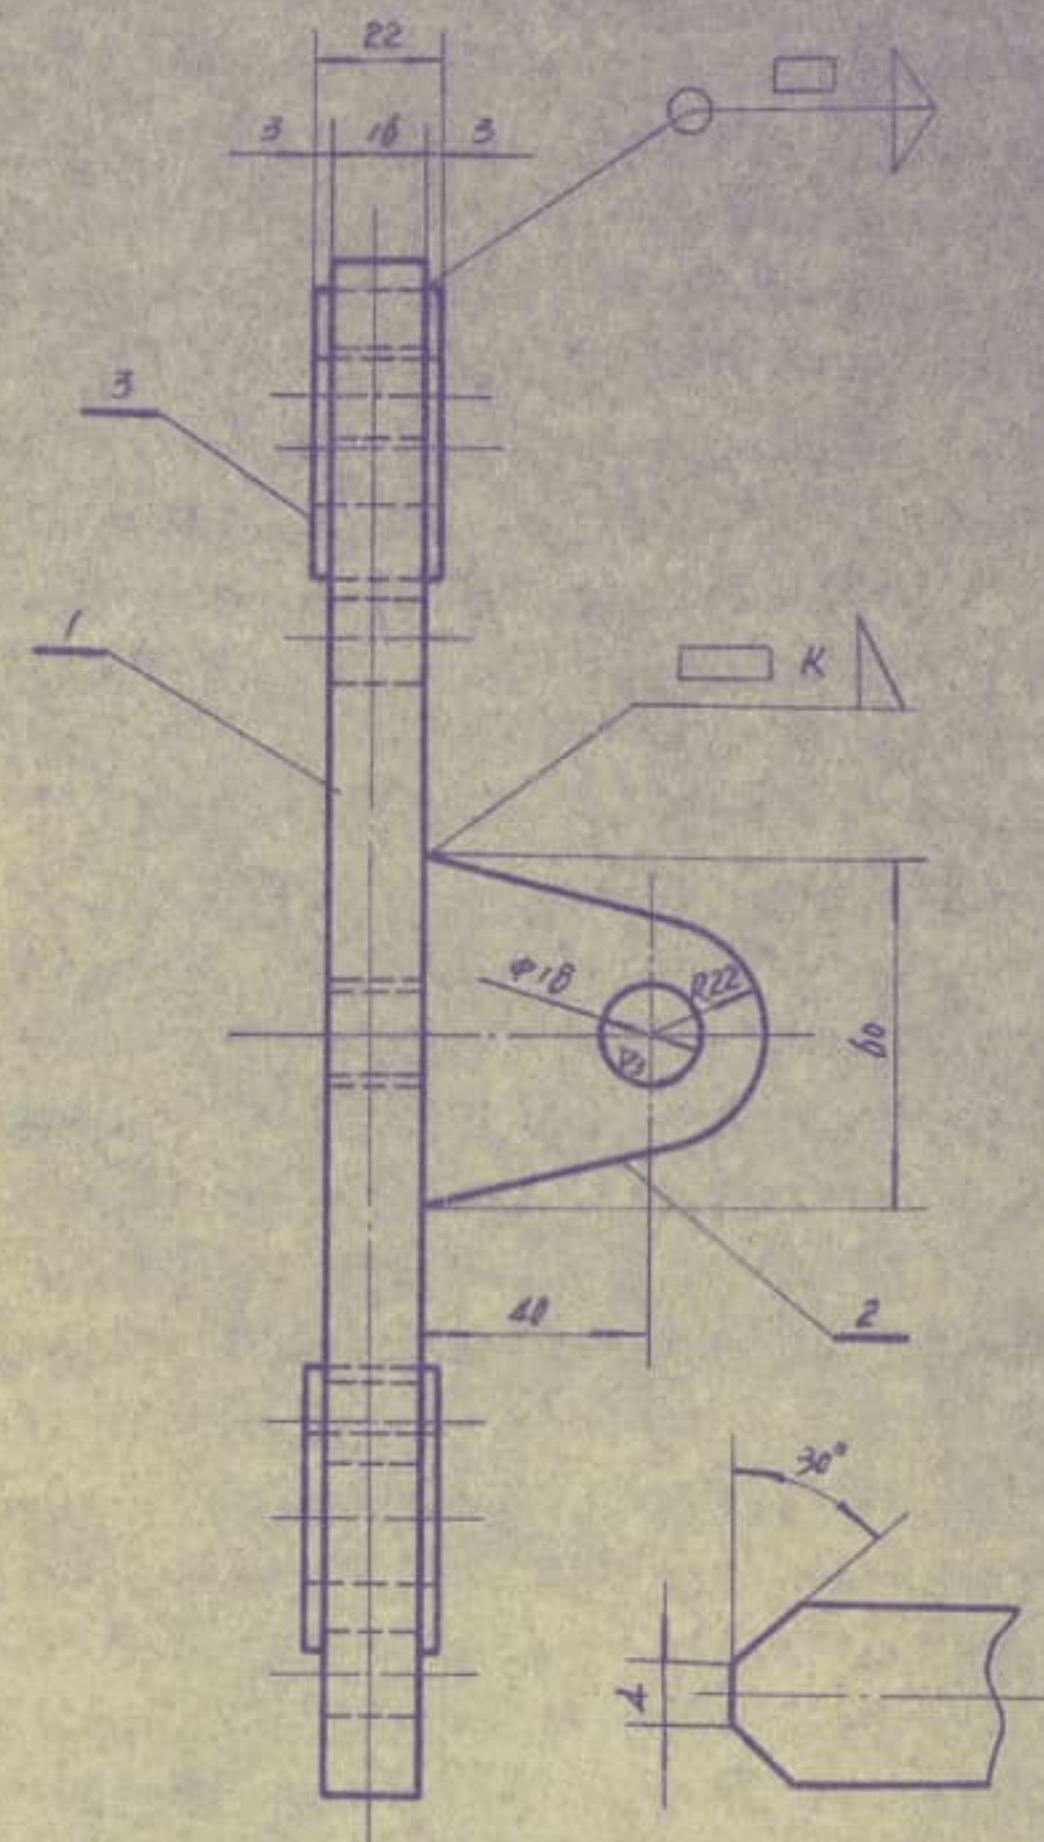

2. 焊缝坡口

序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附
7	GB93-76	弹簧垫圈	6	65Mn 12	0.0147	0.0282	
6	GB95-76	垫圈	6	A3 12	0.0067	0.0402	
5	GB41-76	螺母	6	A3 M12	0.016	0.096	
4	GB5-76	螺栓	6	A3 M12×45	0.053	0.318	
3		套	2	A3 φ50 光圆	0.2473	0.4946	
2		侧向连接板	1	A3 -16 钢板	0.344	0.344	
1		联板	1	A3 -16 钢板	7.2614	7.2614	

标记处数 文件号 签字 日期

设计 蒋福成 工艺 丁金松

制图 刘黑琴 标准 杜世光

审核 宋祥林 日期 81.3.25

2250千伏工频试验装置

φ1500×φ350均压环用

联板

引丁-2250-21


图样标记 数量 重量 比例

1 8.583 1:2

共 张 第 张

电力工业部

南京线路器材厂

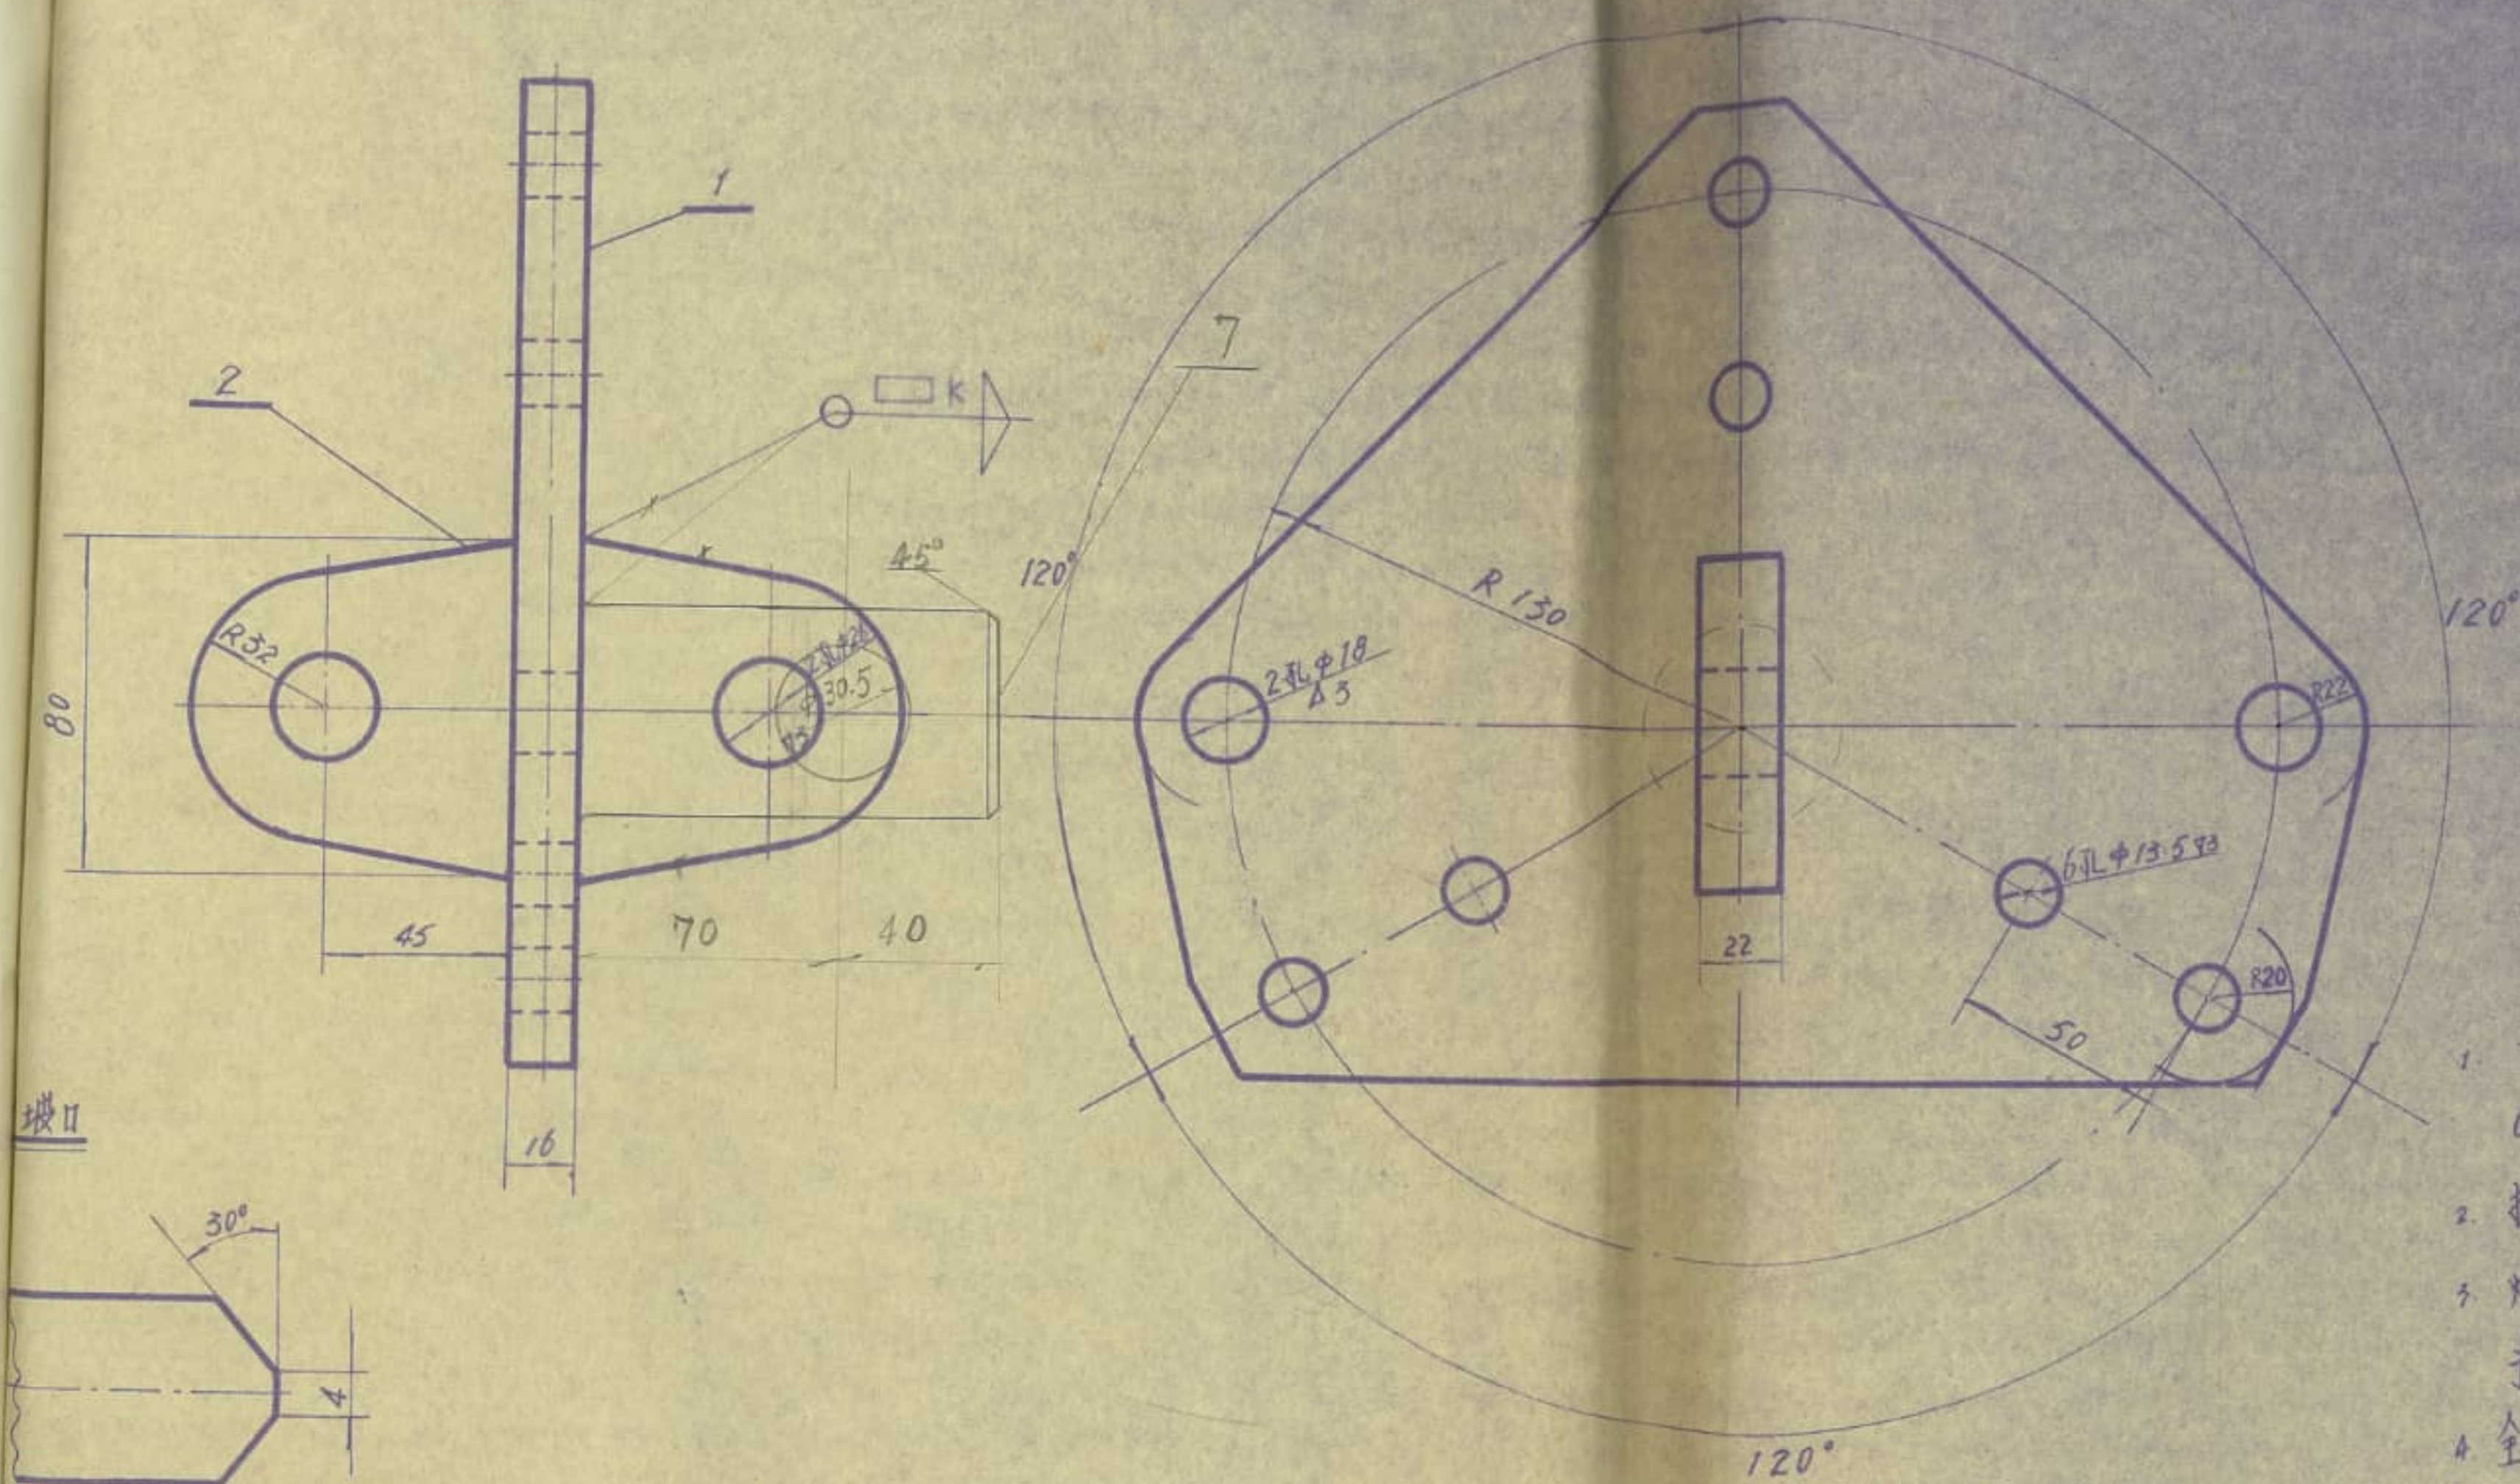



技术要求


1. 一般技术条件应符合 GB 2314-8 标准。
2. 打厂标及标记 23。
3. 焊接(2) 破坏强度不小于 16000 公斤。
4. 全部热镀锌。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
7		侧向连接杆	1	A ₃		
6	GB93-76	弹簧垫圈	6	65Mn 12	0.0047	0.0282
5	GB95-76	垫圈	6	A ₃ 12	0.0067	0.0402
4	GB41-76	螺母	6	A ₃ M12	0.016	0.096
3	GB5-76	螺栓	6	A ₃ M12×45	0.053	0.318
2		侧向连接板	2	A ₃ -22 钢板	0.803	1.606
1		联板	1	A ₃ -16 钢板	6.294	6.294



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
		2250 千伏工频试验装置				
		φ1500 × φ350 均压环用				
		联板				
标记处数	文件号	签字	日期			
设计	审核	工艺	丁金			
绘图	标准化					
描图	审定	杜世				
校对	日期	1981.3.23				

图样标记	数量	重量	比例
1	0.583	1.2	
共	张	第	张
电力工业部			
南京线路器材厂			

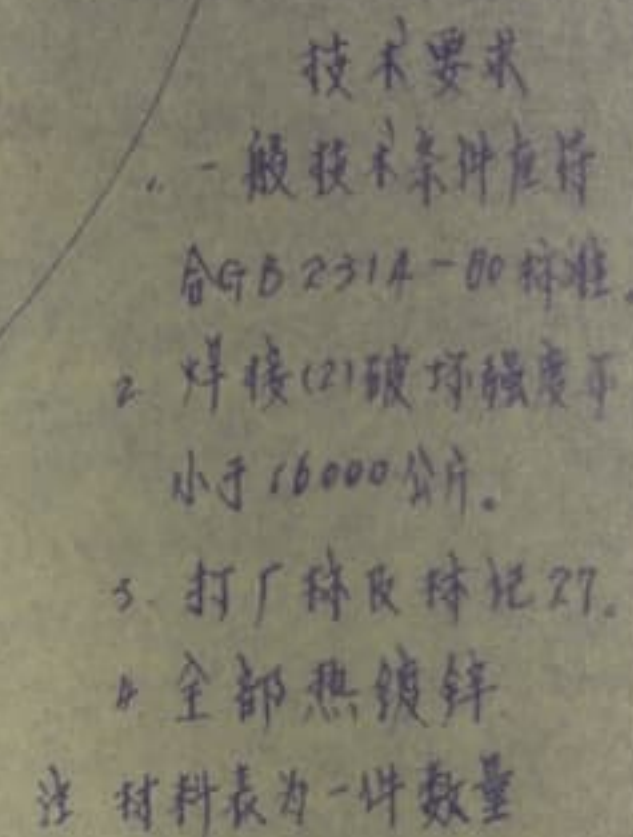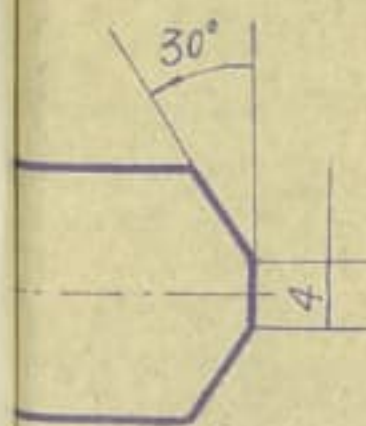[illegible]

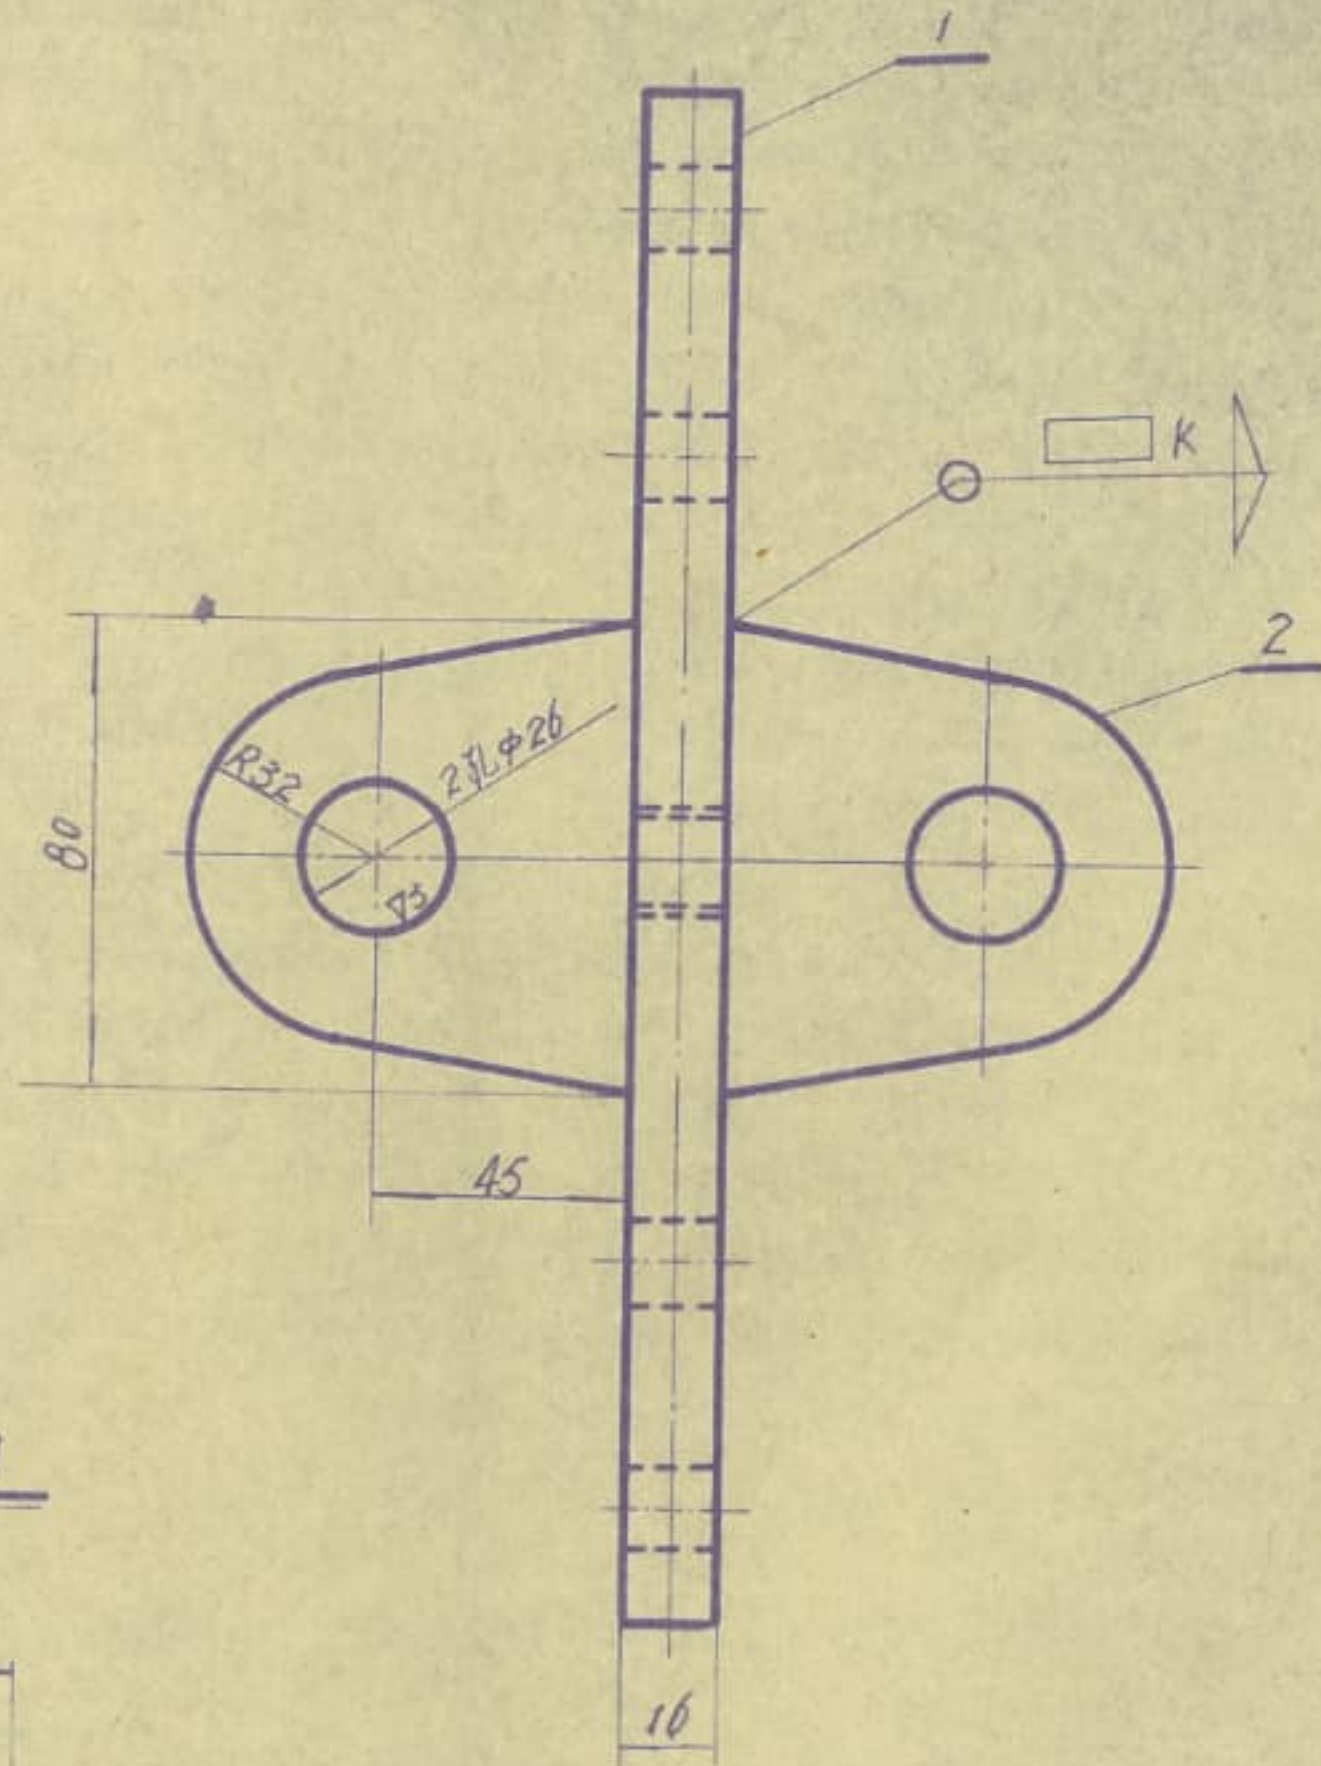

2 焊缝坡口

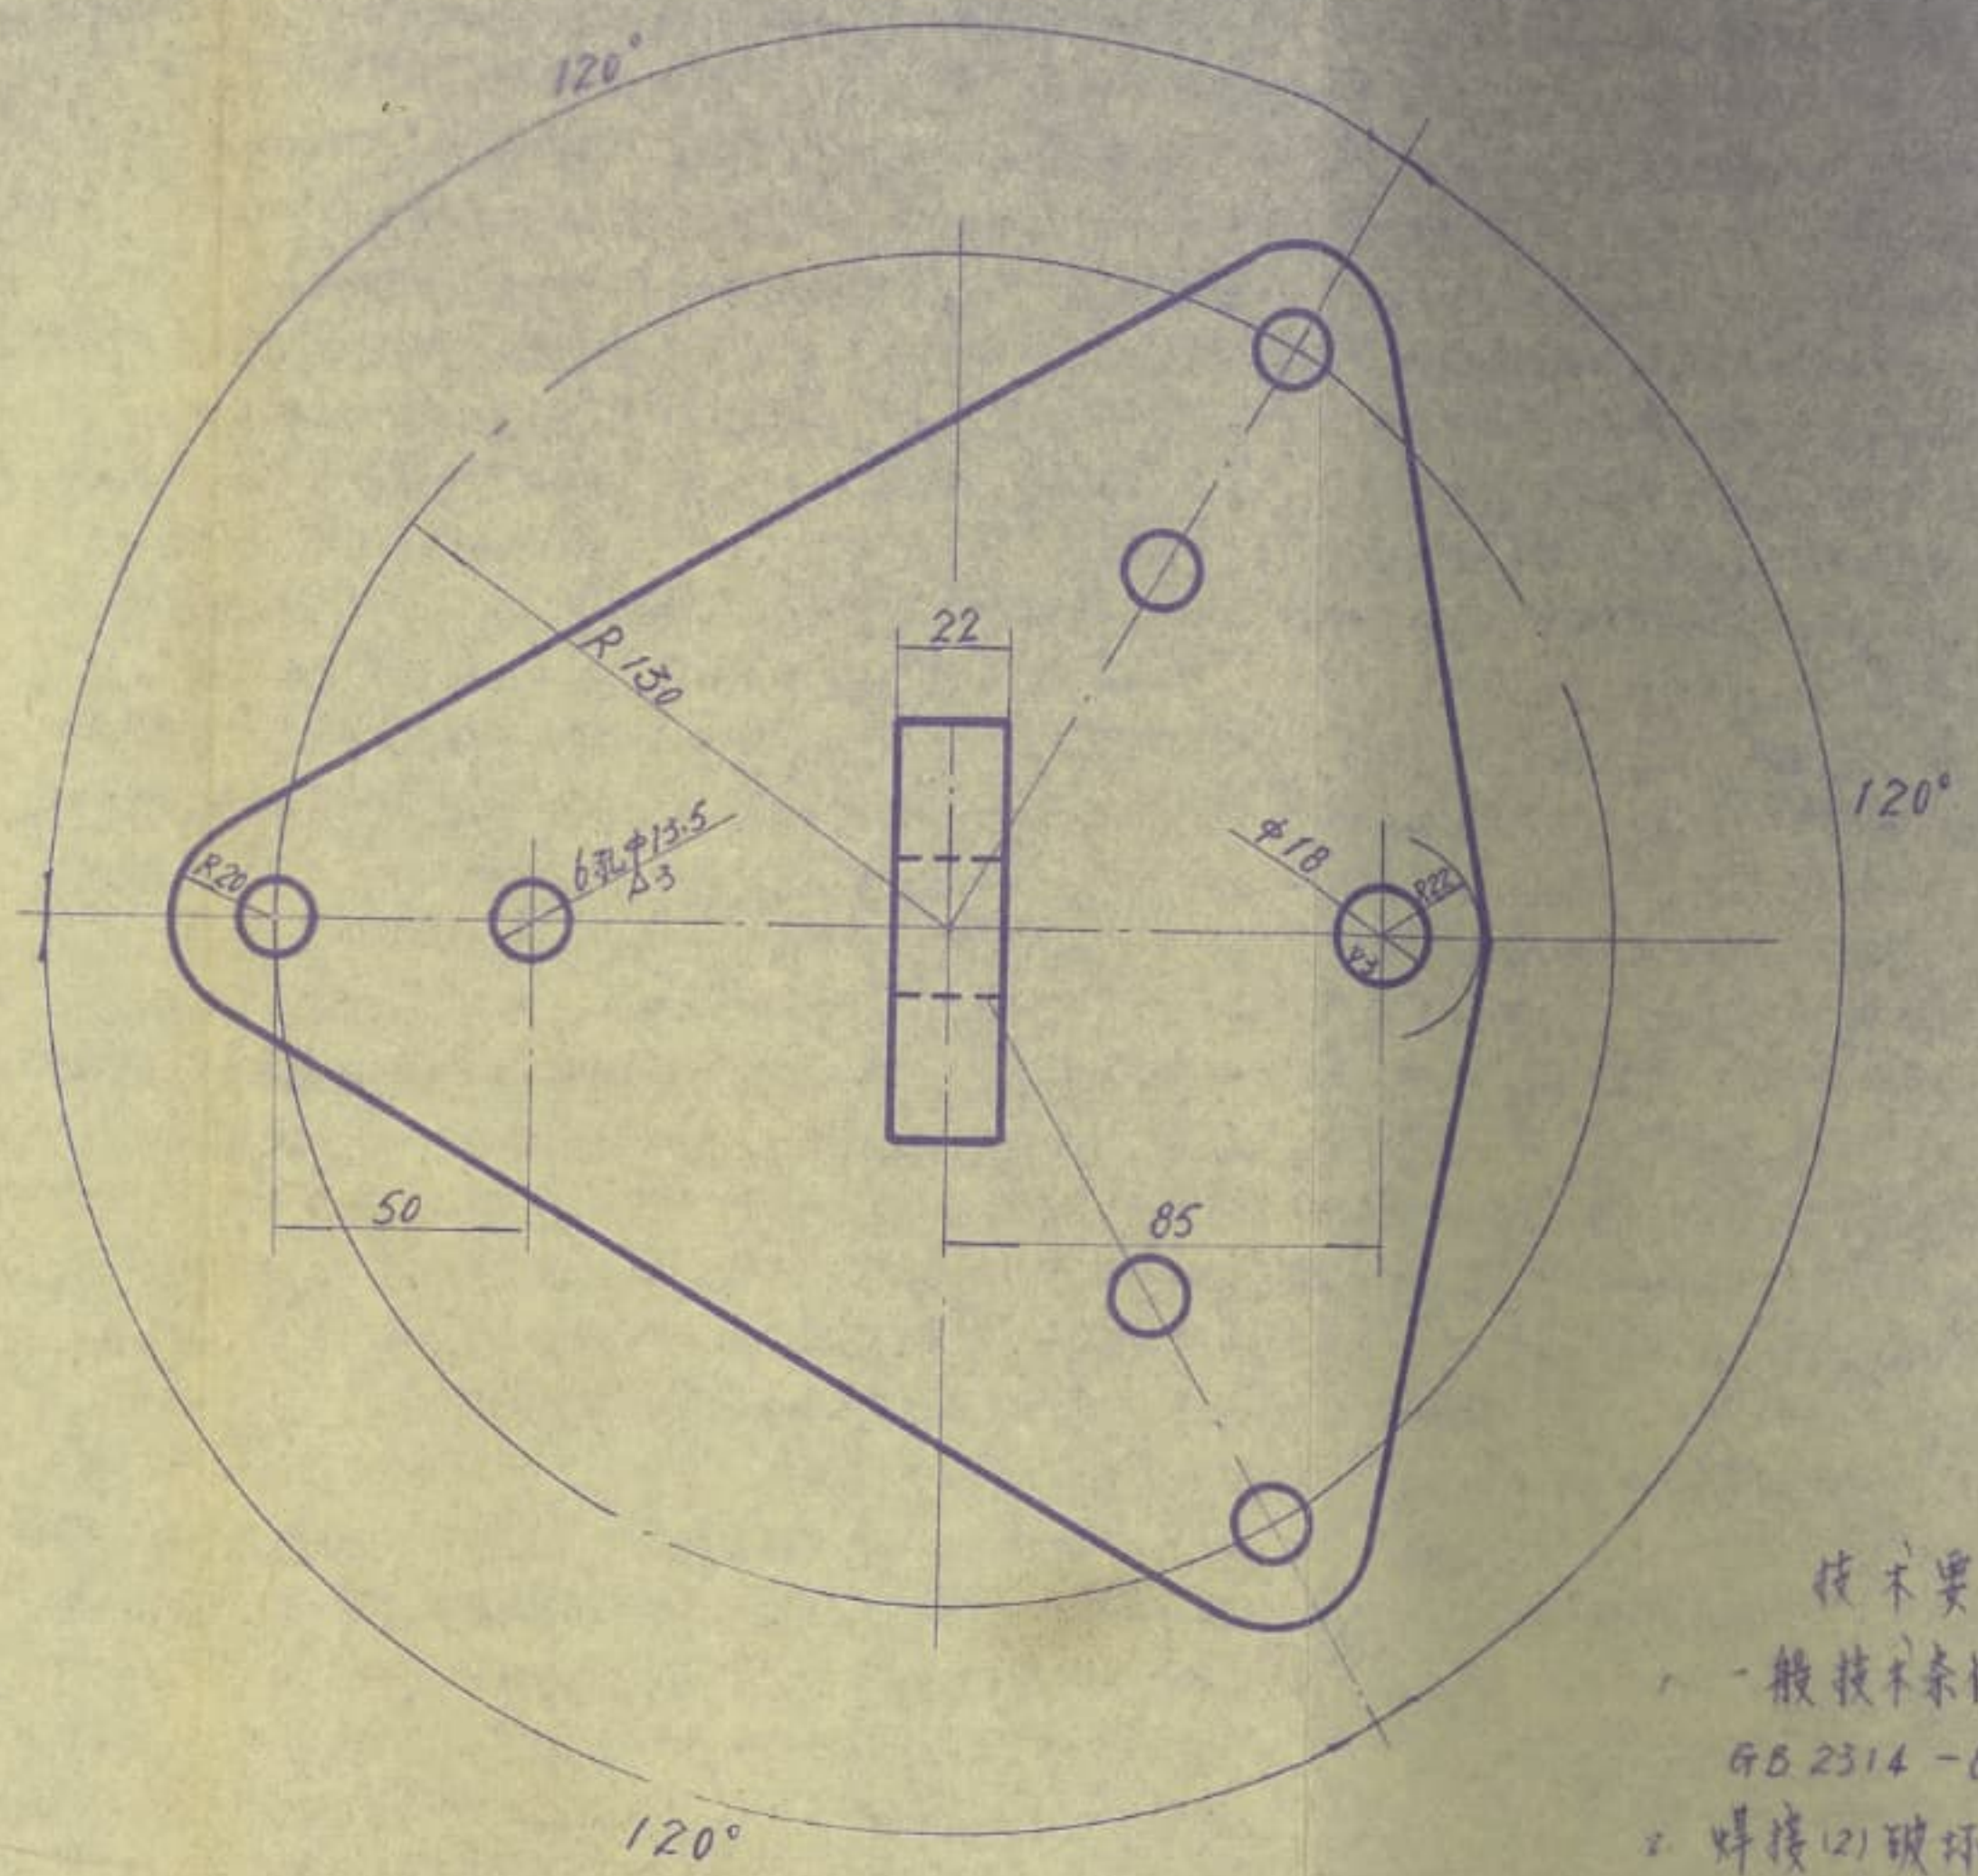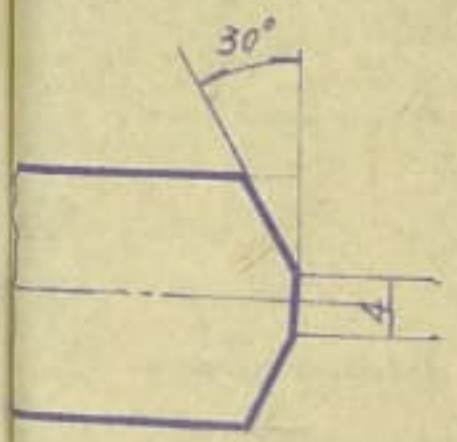


技术要求


1. 一般技术条件应符合 GB 2314-80 标准。
 2. 焊接(2) 破环强度不小于 16000 公斤。
 3. 打厂标及标记 20。
 4. 全部热镀锌。
- 注: 材料表为一件数量。

6	GB93 — 76	弹簧垫圈	6	65Mn 12	0.0047	0.0282
5	GB95 — 76	垫圈	6	A3 12	0.0067	0.0402
4	GB41 — 76	螺母	6	A3 M12	0.016	0.096
3	GB5 — 76	螺栓	6	A3 M12X45	0.053	0.0318
2		侧向连接板	2	A3-22 钢板	0.803	1.606
1		联板	1	A3-16 钢板	5.194	5.194

序号	代号	名称	数量	材料	重量	全重	附注
2250 千伏工频试验装置					引 J-2250-28		
中 1500 x 350 均压环用					图样标记数量重量比例		
联板					2	7.283	1:2
					共	张	第 张
					电力工业部		
					南京线路器材厂		

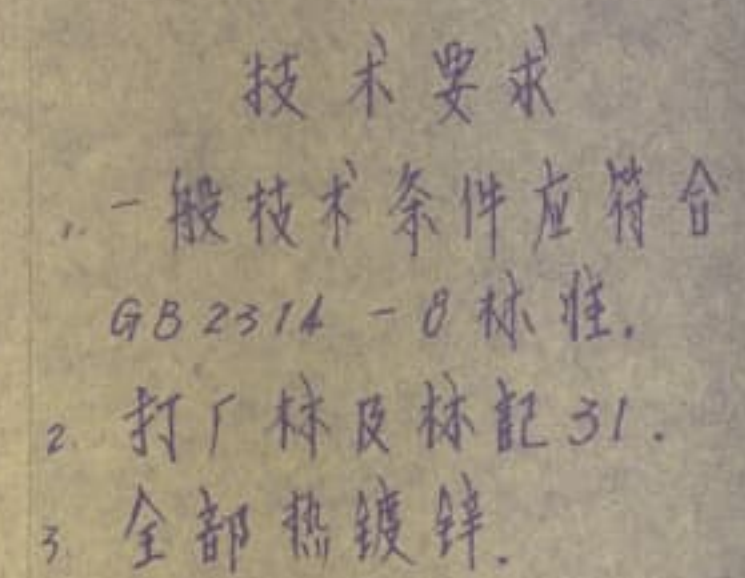





2250 千伏工频试验装置		引丁 — 2250 — 31	
Φ5000 × Φ1000 均压环用		图样标记 数量 重量 比例	
16T Y 型串联板		1 34.070 1:4	
共 张 第 张		电力工业部	
南京线路器材厂		南京线路器材厂	

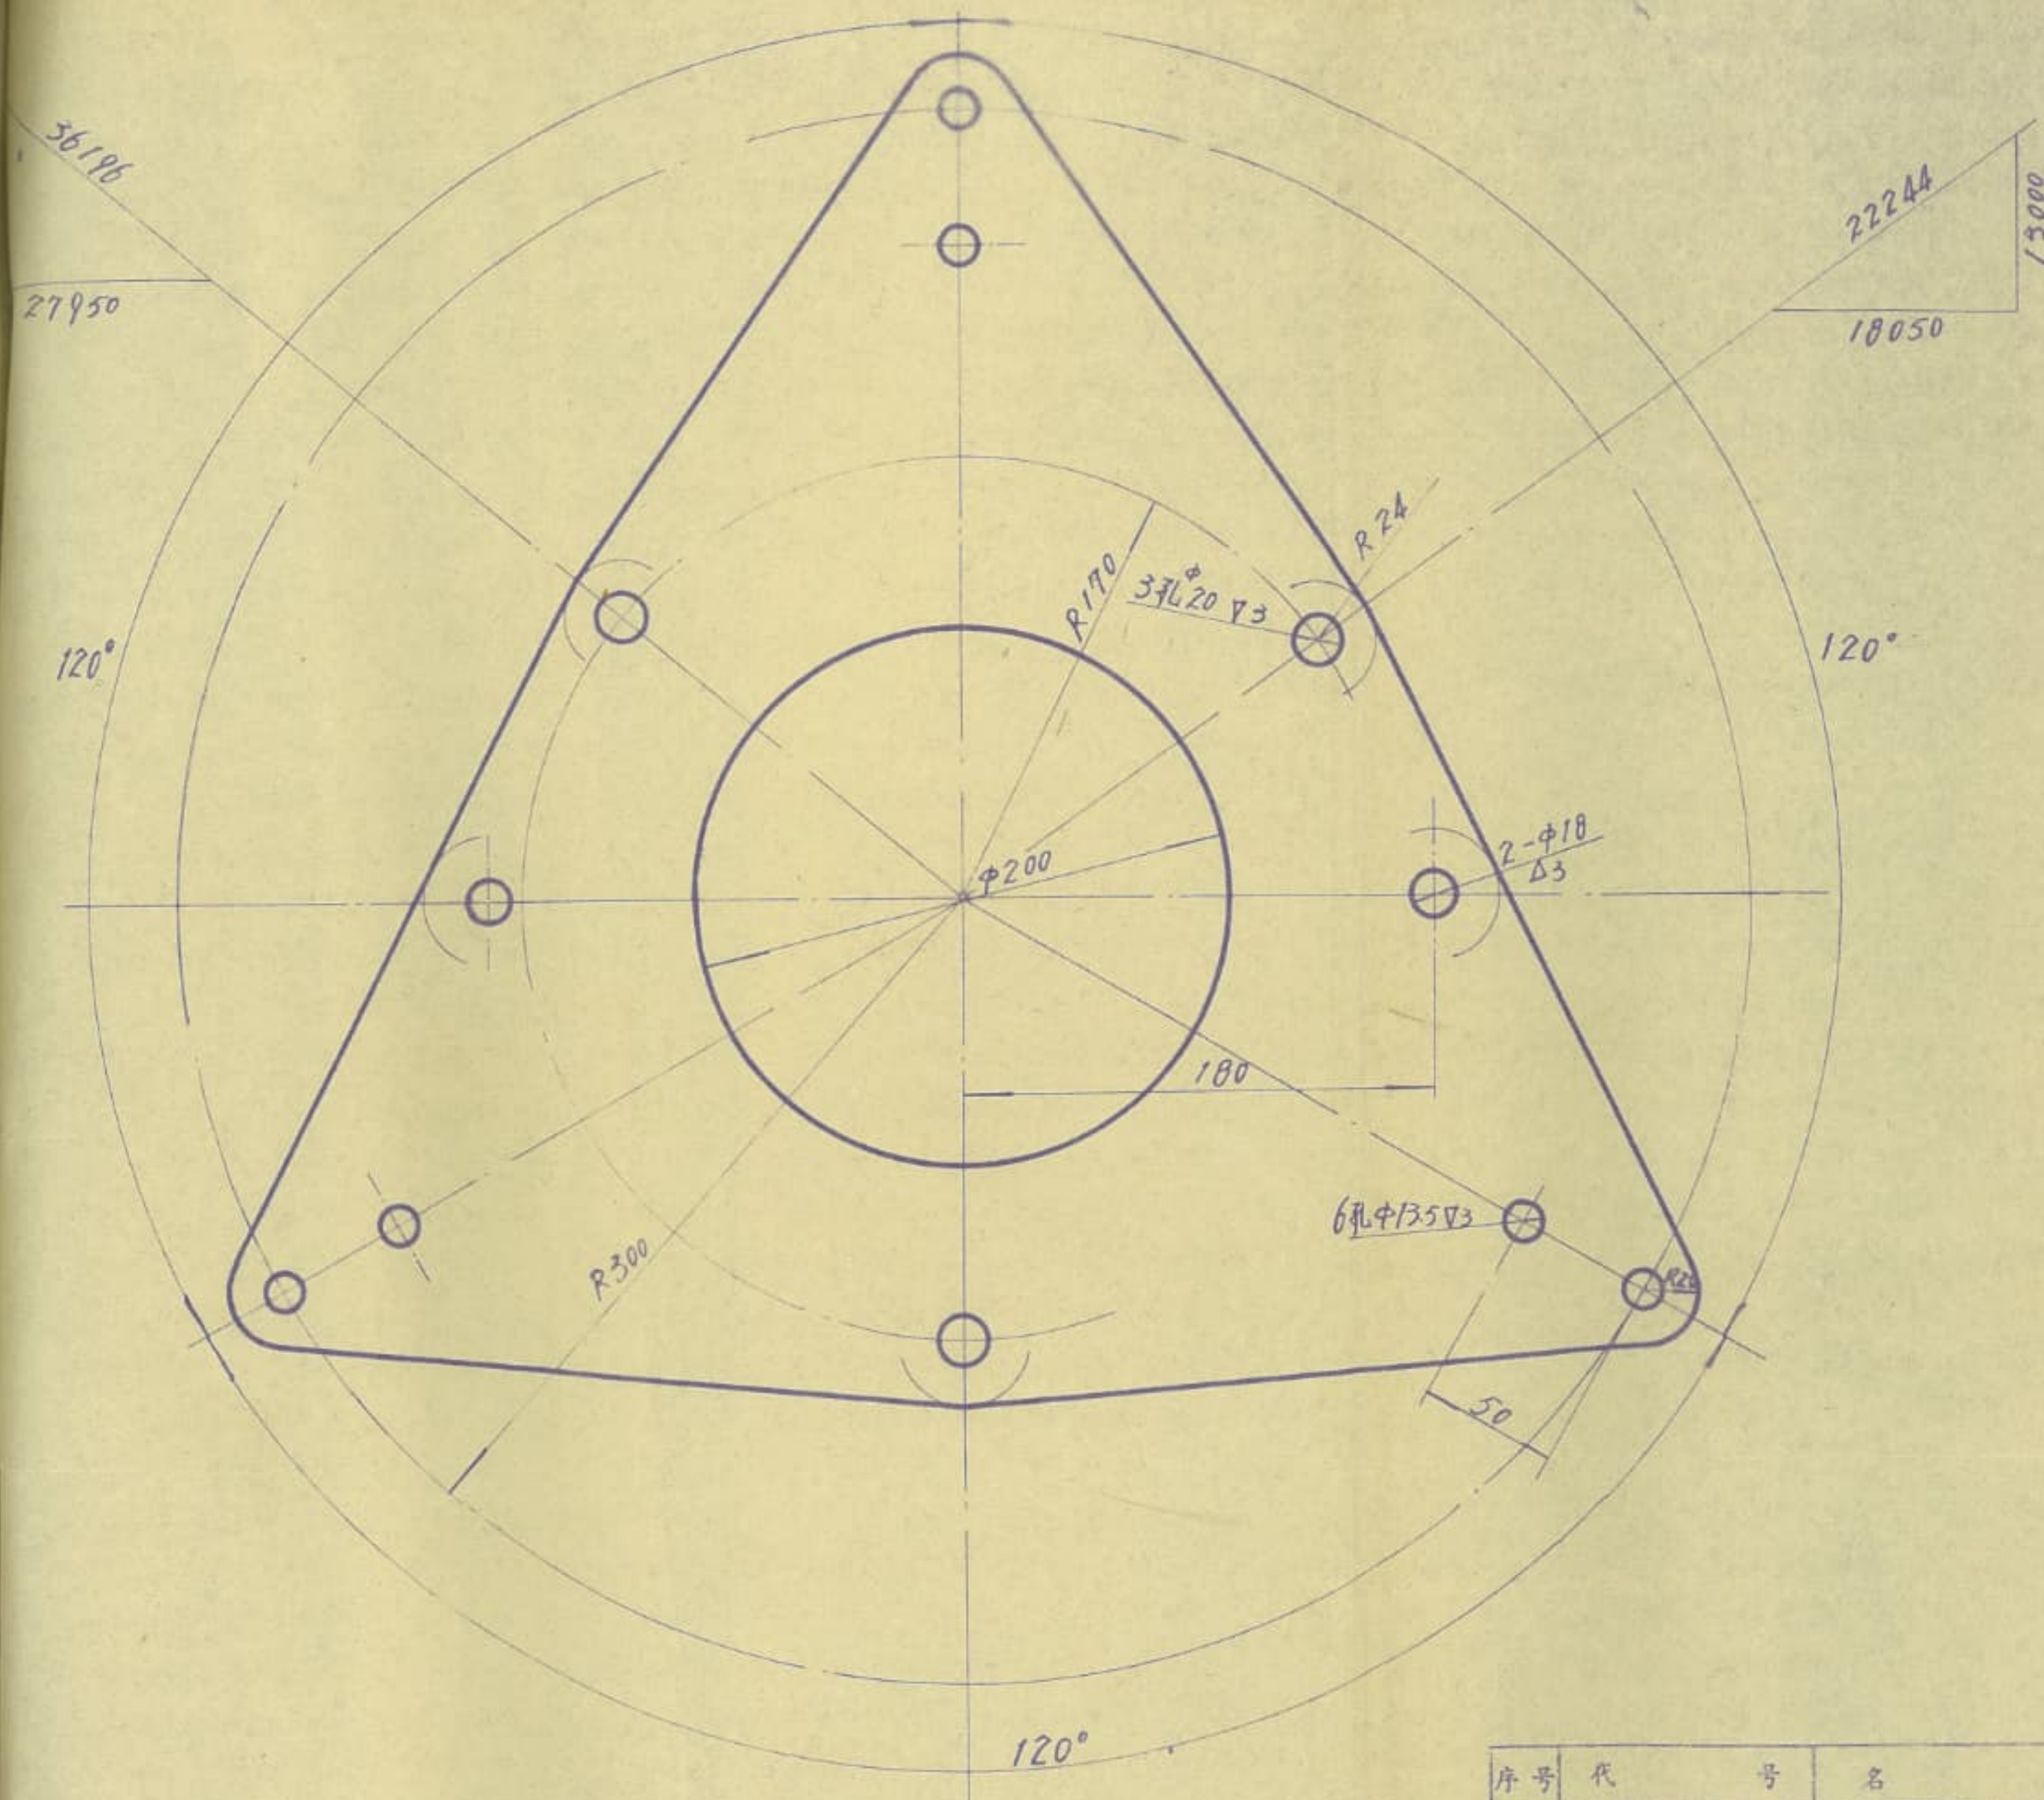

说明
 1. 一般技术条件应符合
 GB 2314-80 标准。
 2. 打厂标及标记 32。
 3. 全部热镀锌。

5	GB 93-76	弹簧垫圈	6	65Mn 12	0.0047	0.0282
4	GB 95-76	垫圈	6	A3 12	0.0067	0.0402
3	GB 41-76	螺母	6	A3 M12	0.016	0.096
2	GB 5-76	螺栓	6	A3 M12x45	0.053	0.318
1		联板	1	A3-16钢板	10	10



序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
		2250 千伏工频试验装置					
		Φ3500 × Φ700 均压环用					
		10T Y 型串联板					
标记处数	文件号	签字	日期				
设计	蒋福海	工艺	丁金凤				
绘图		标准化					
描图	仇珍	审定	杜世光				
校对	宋祥林	日期	1981.5.28				
				材料			
				引J-2250-32	图样标记	数量	重量
						1	10.483
						1	1.5
						共	张
						第	张
						电力工业部	
						南京线路器材厂	

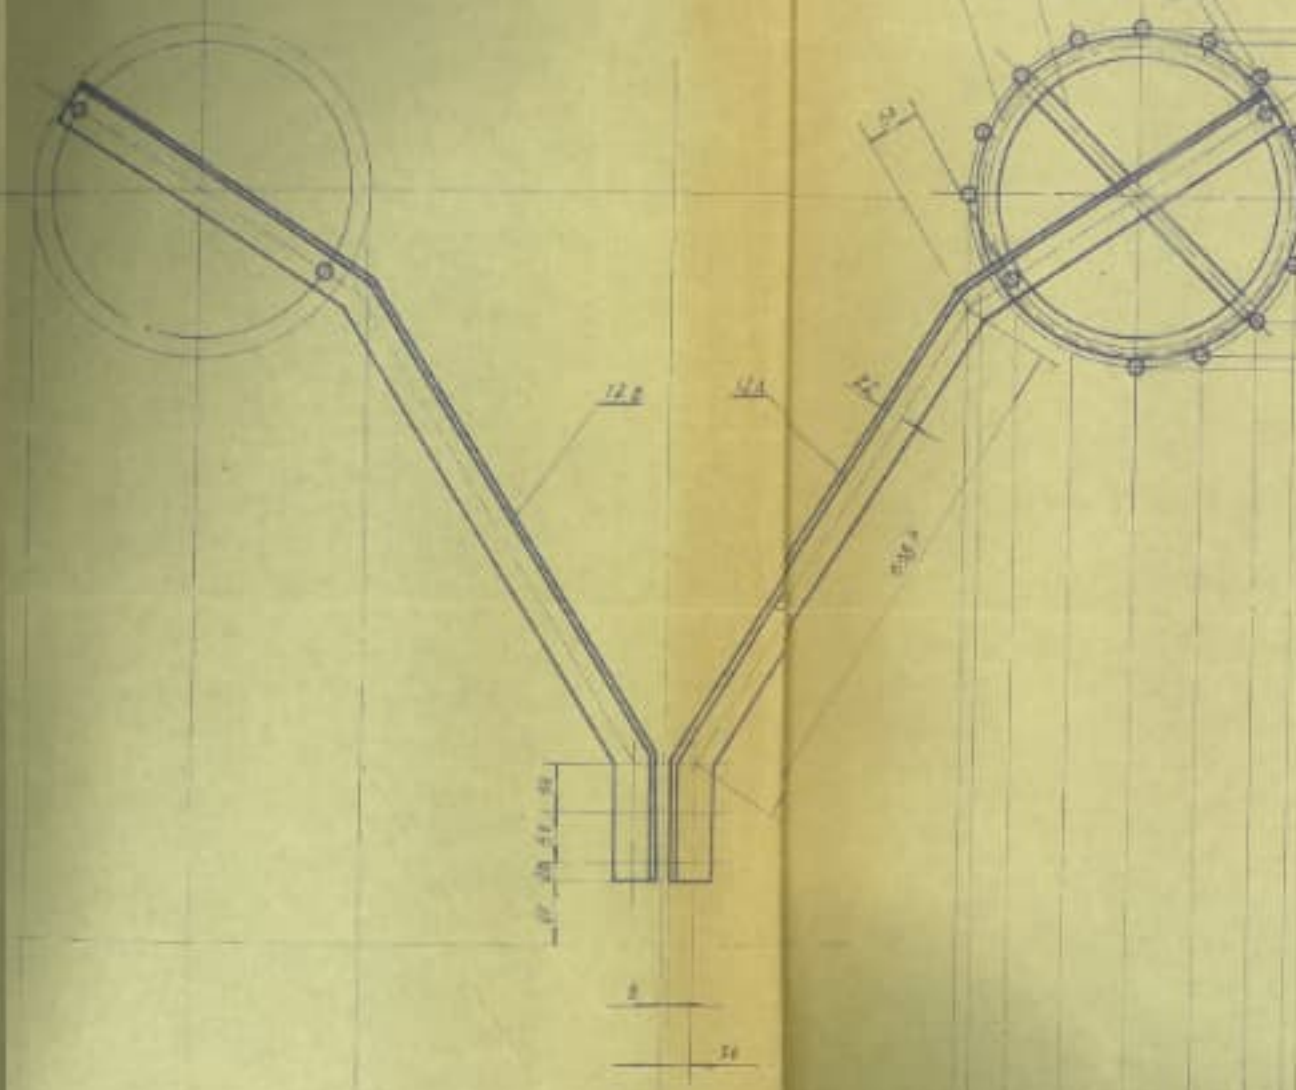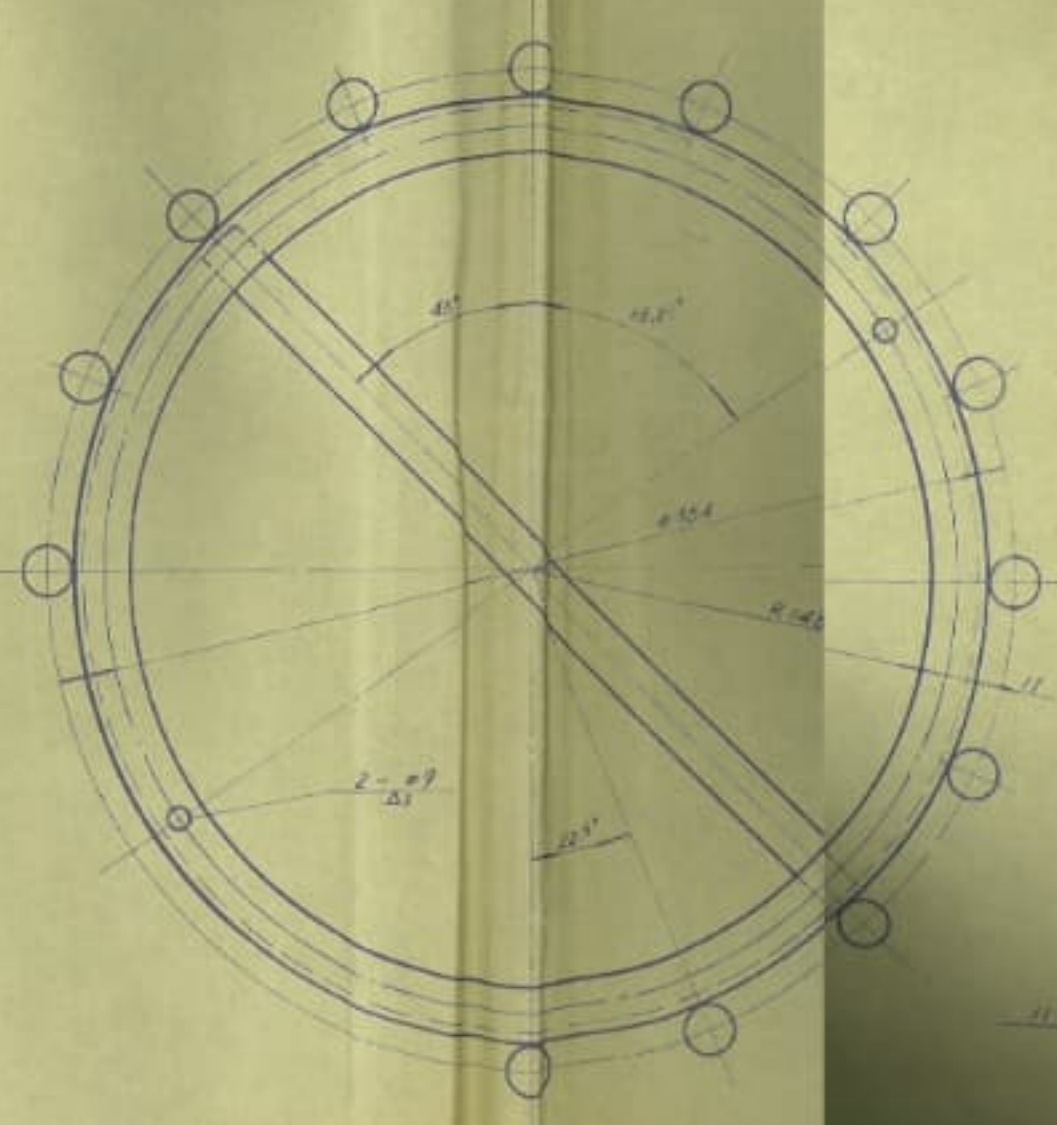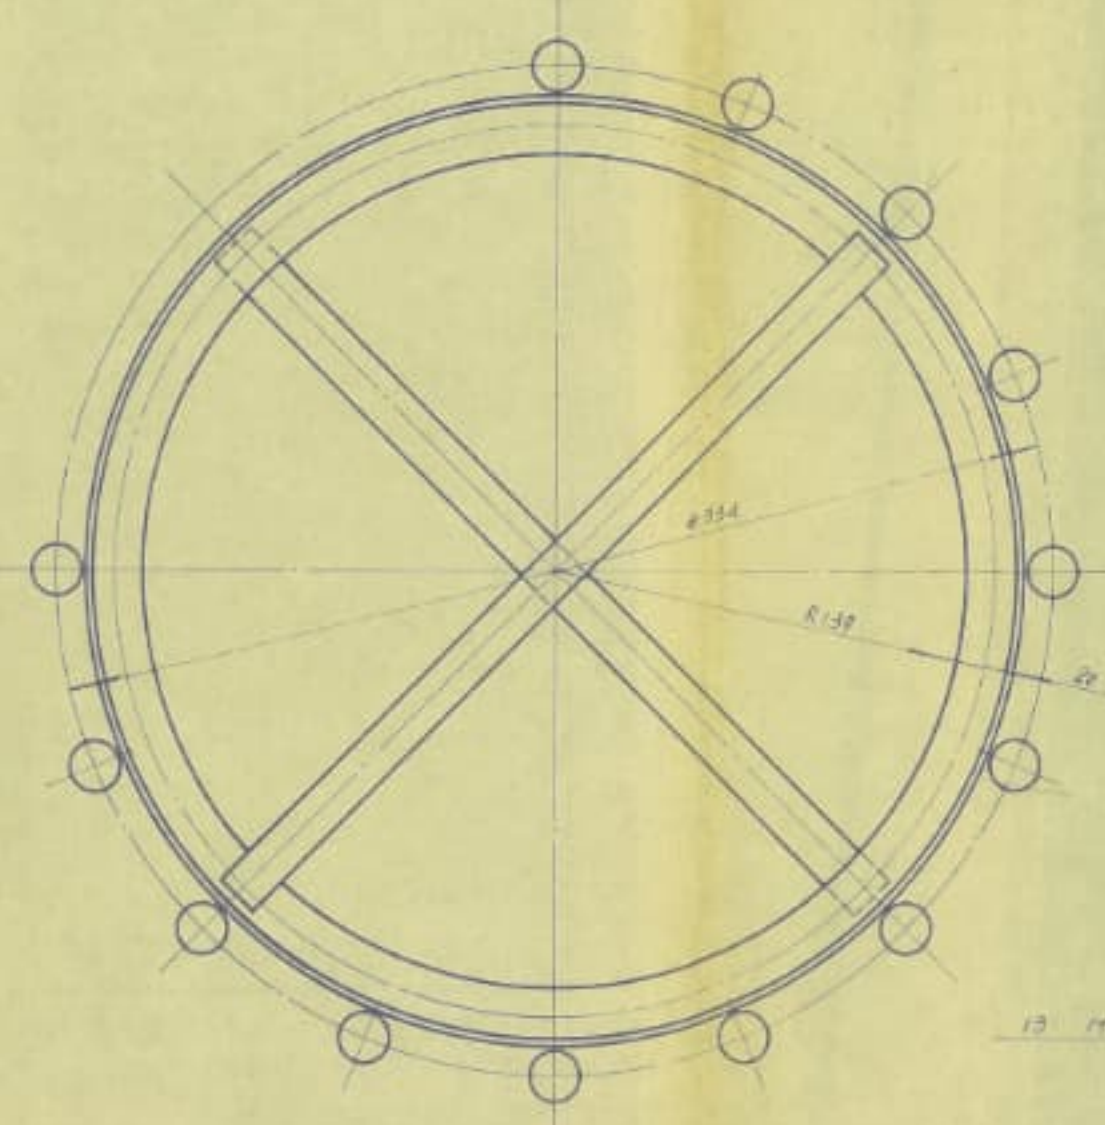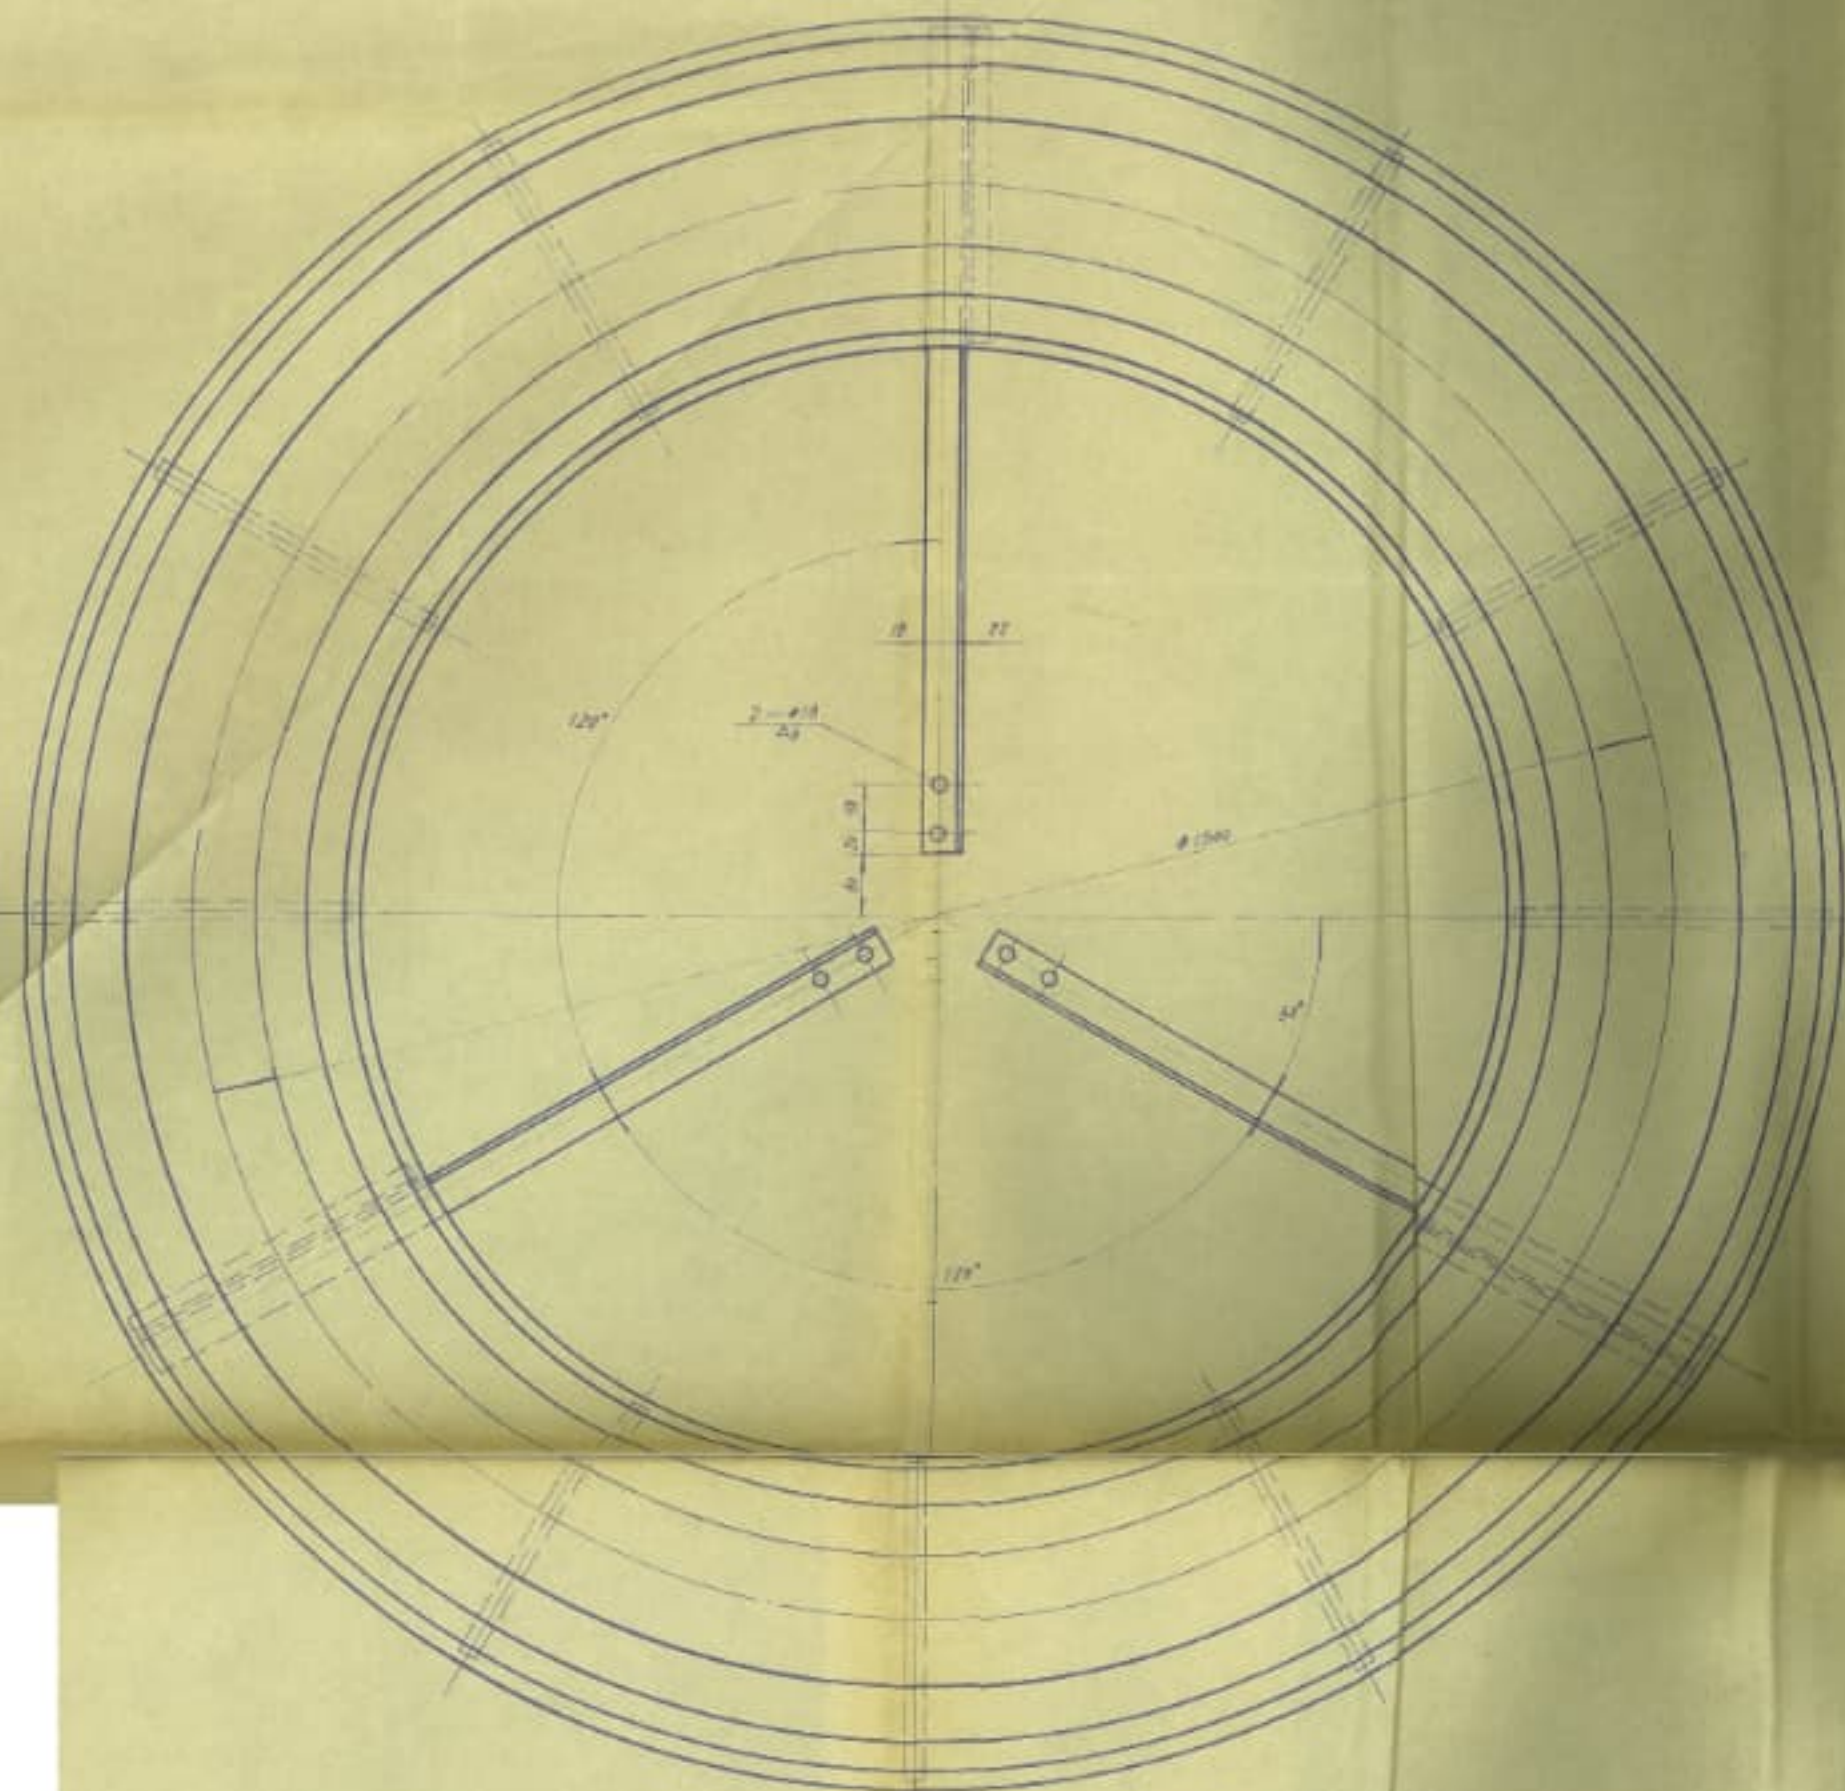

(φ116)
 (φ116)
 (φ124)
 (φ124)
 (φ124)
 (φ124)
 (φ124)
 (φ124)




说明
 1. 均止时材料结构, 凡开孔或加工, 均按, 详图时按图。
 2. 凡开孔或加工, 均按, 详图时按图。
 3. 1-2号管口, 均按, 详图时按图。
 4. 凡开孔或加工, 均按, 详图时按图。
 5. 此角钢环, 均按, 详图时按图。
 6. 凡开孔或加工, 均按, 详图时按图。
 7. 凡开孔或加工, 均按, 详图时按图。

20	GB 93	76	管	管	管	1	85.74	12	0.047	1.025	无	并
20	GB 93	76	管	管	管	1	85.74	12	0.047	1.025	无	并
19	GB 41	76	管	管	管	1	85.74	12	0.047	1.025	无	并
18	GB 41	76	管	管	管	1	85.74	12	0.047	1.025	无	并
17	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
16	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
15	GB 41	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
14	GB 41	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
13	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
12	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
11	GB 41	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
10	GB 41	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
9	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
8	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
7	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
6	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
5	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
4	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
3	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
2	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并
1	GB 93	76	管	管	管	12	85.74	12	0.047	1.025	无	并

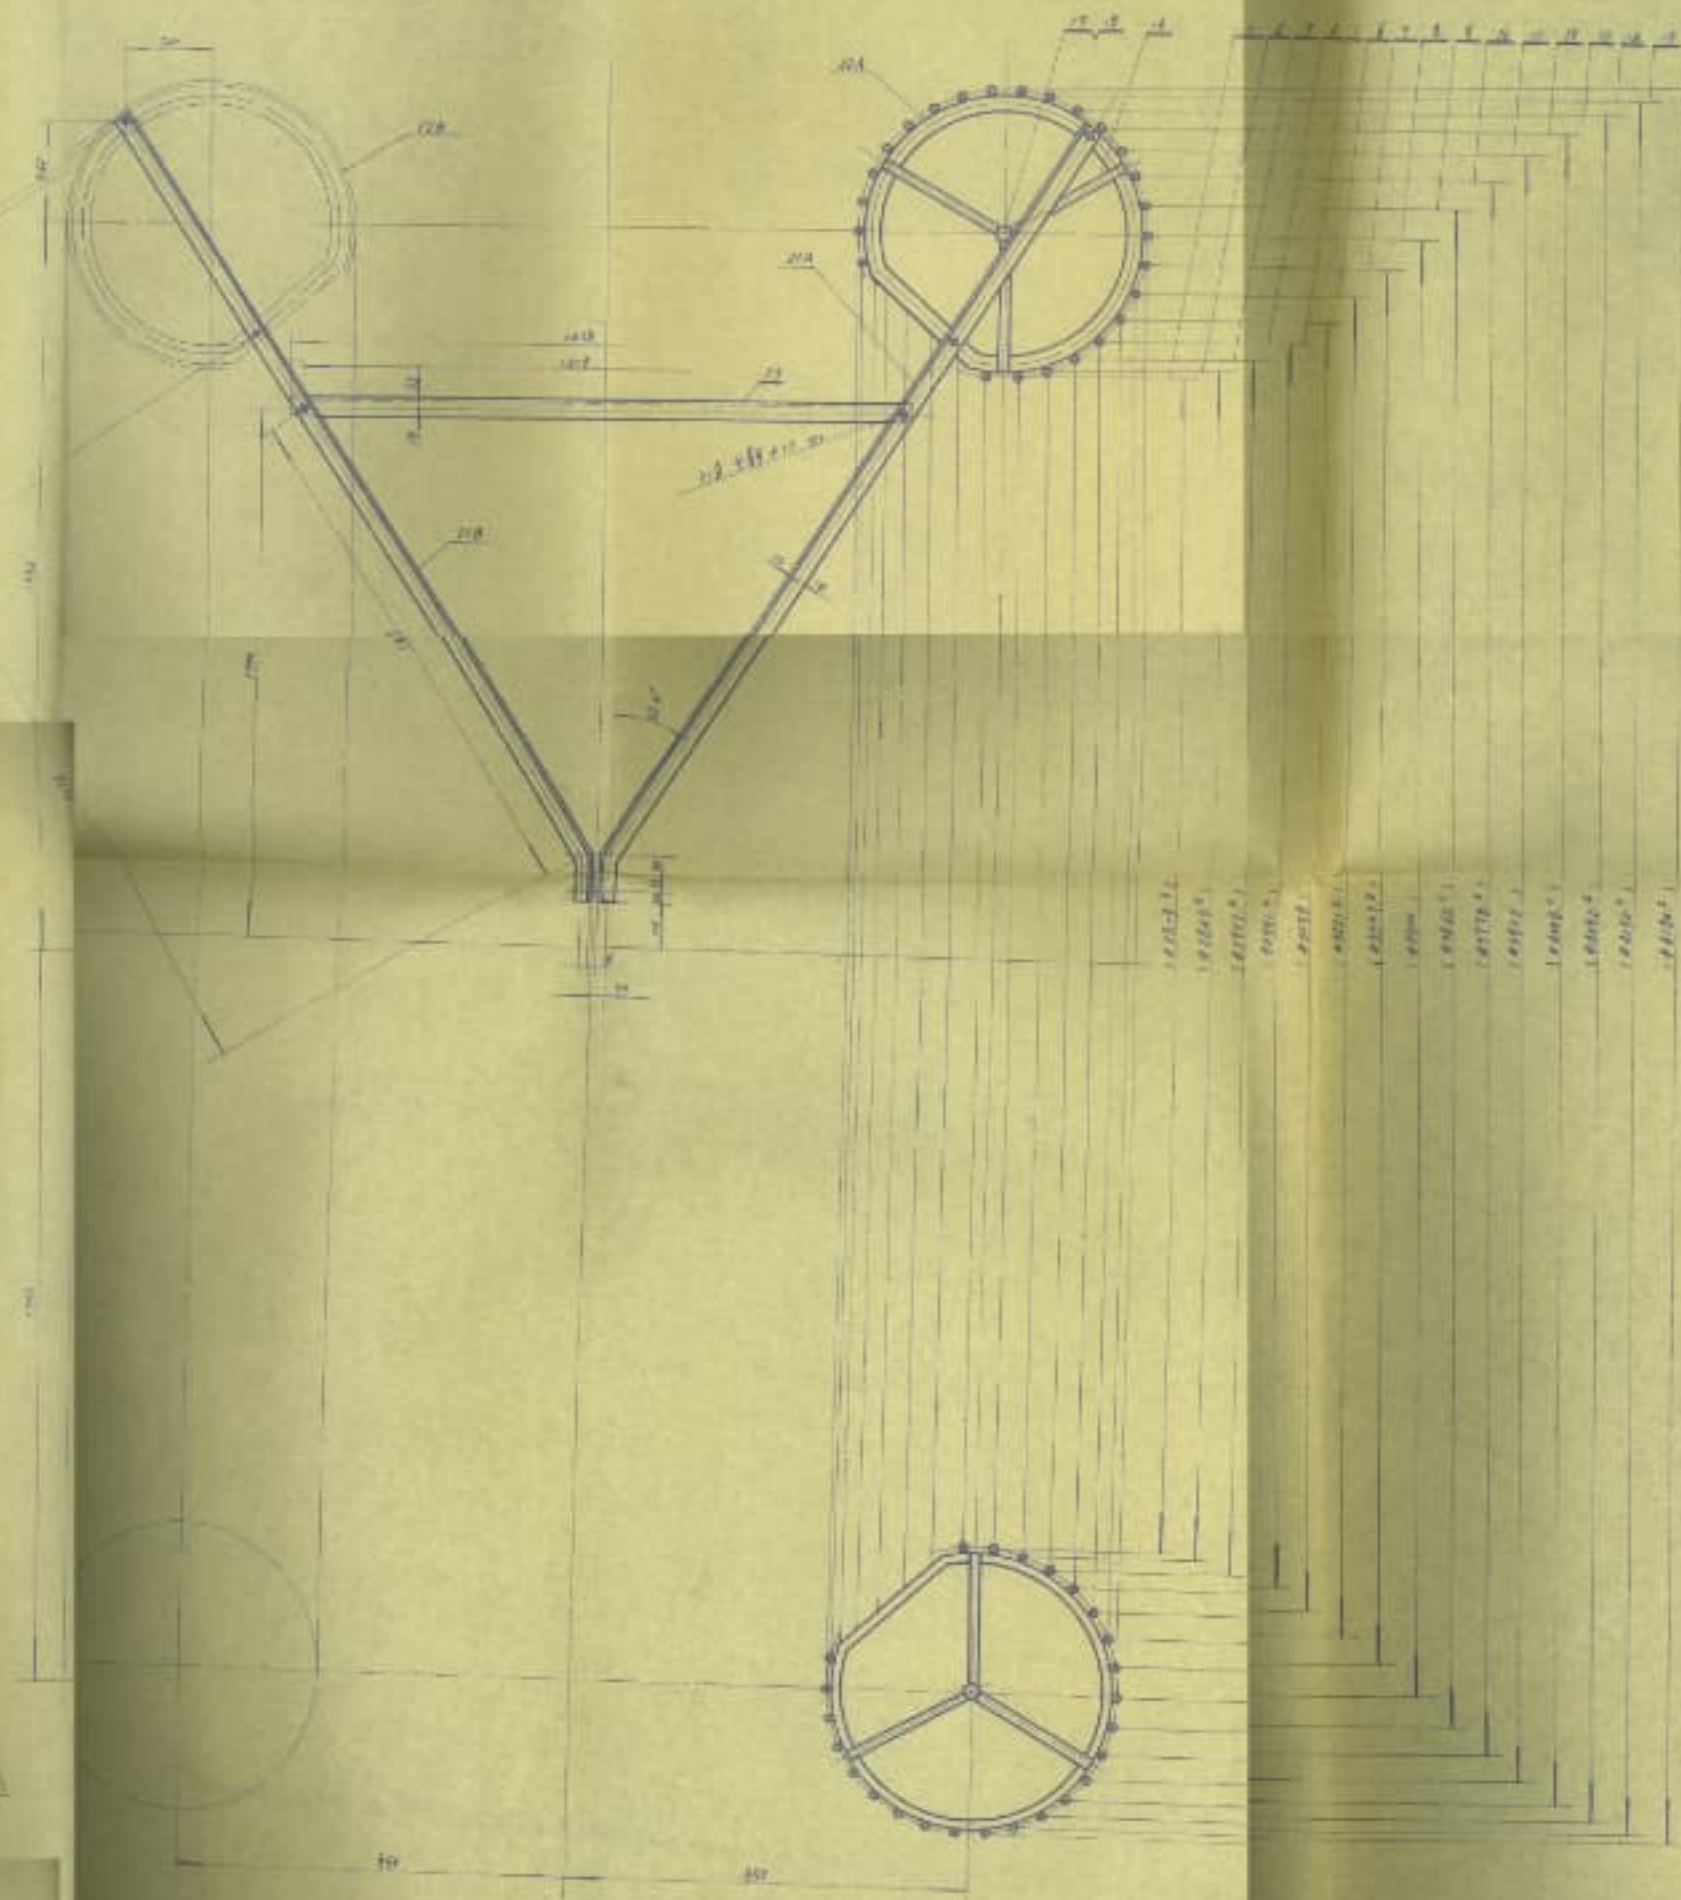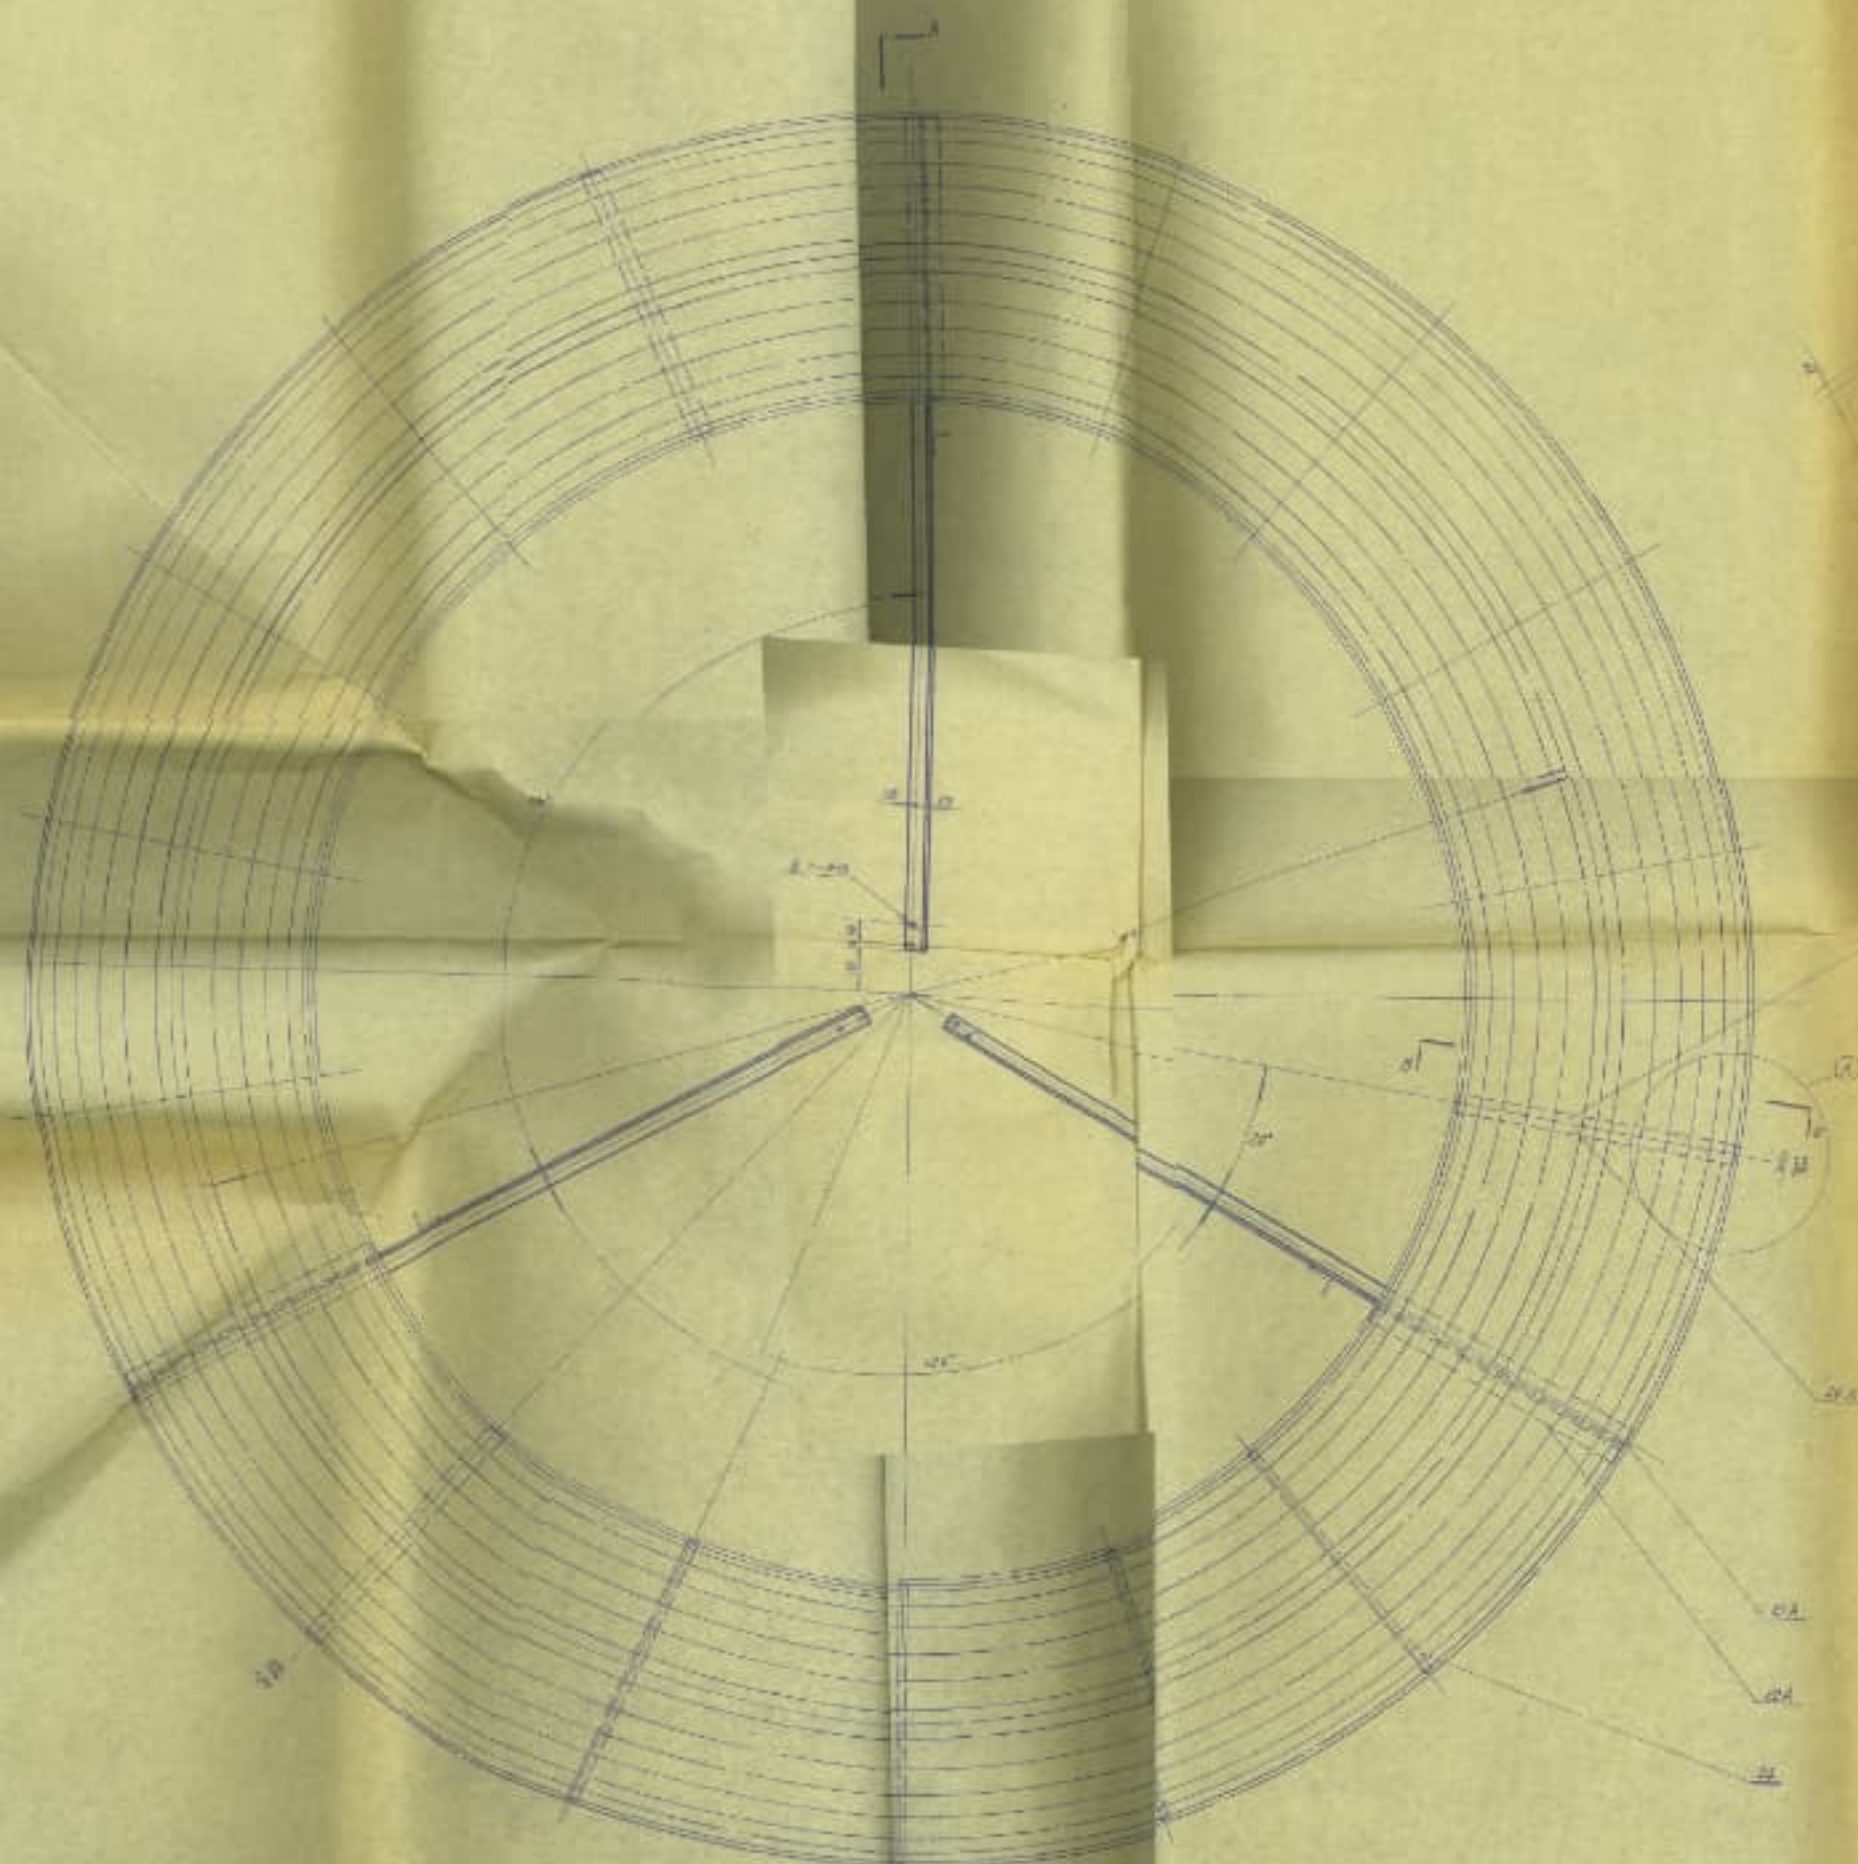


说明

1. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
2. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
3. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
4. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
5. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
6. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
7. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
8. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
9. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。
10. 所有零件均按图样尺寸制造，公差按图样标注。

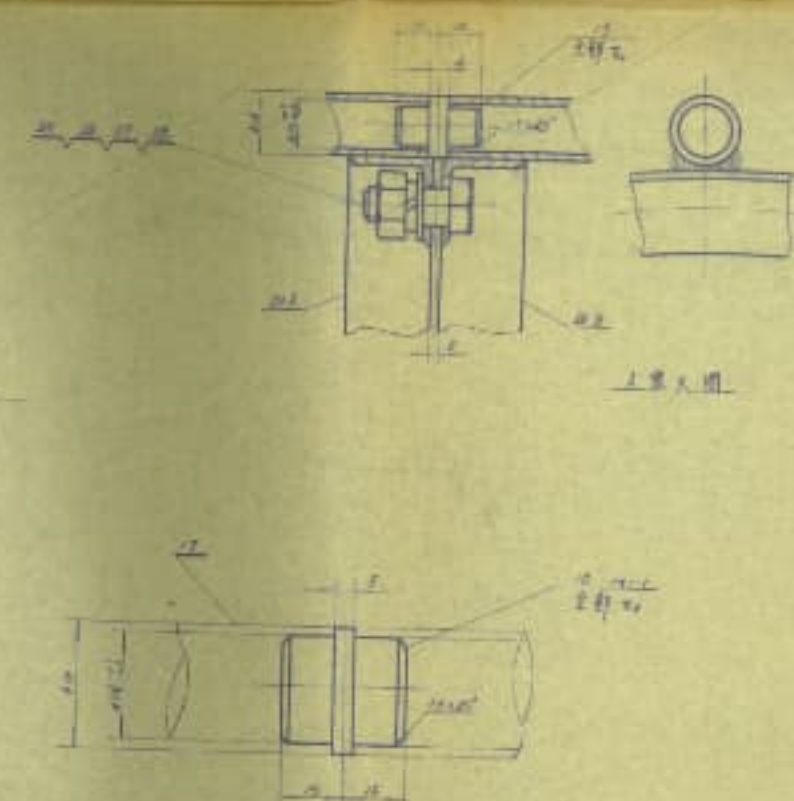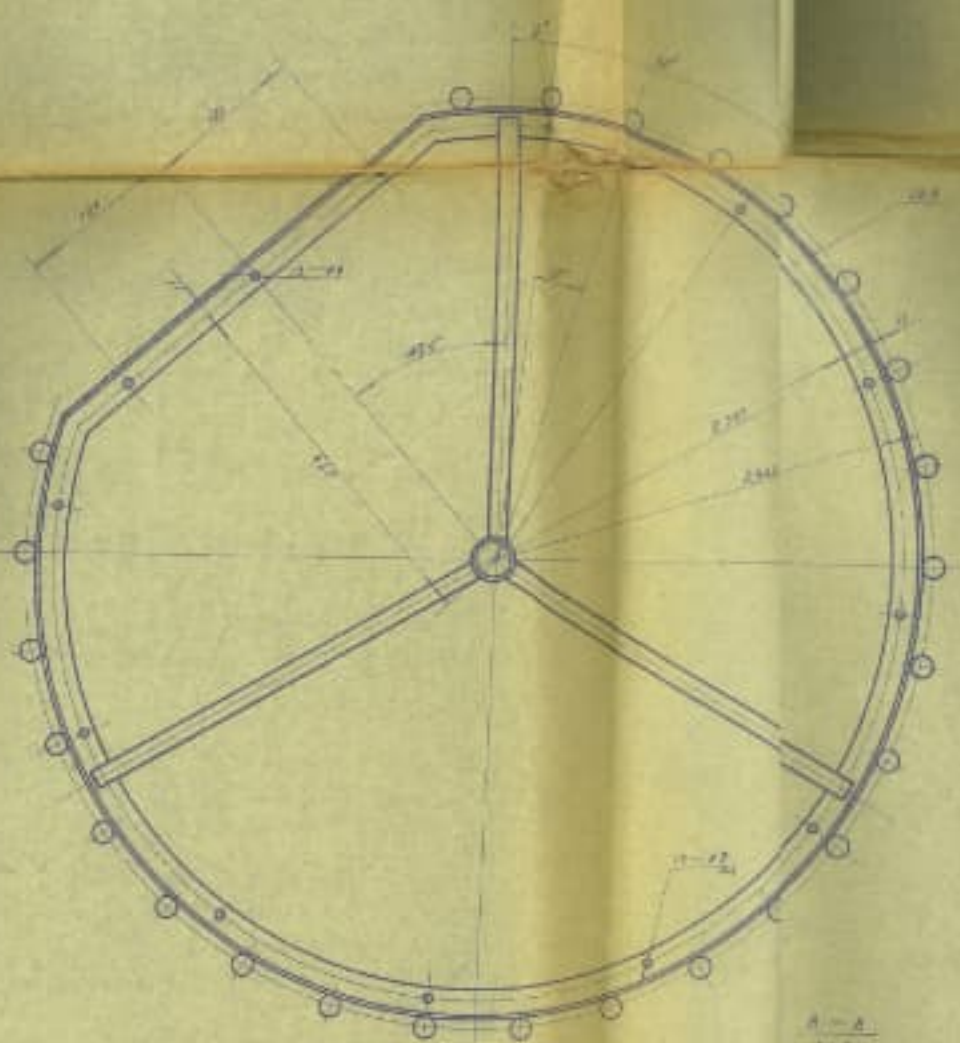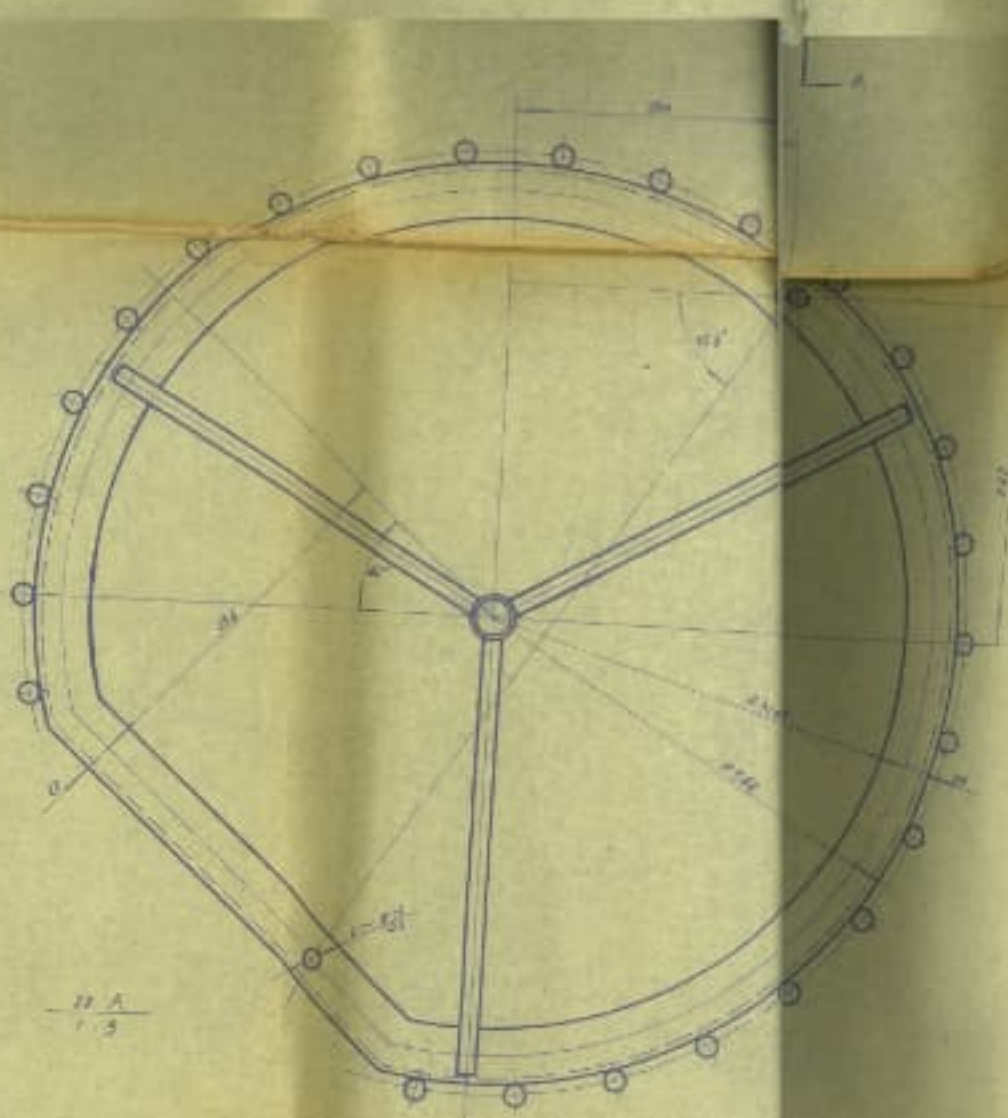






序号	名称	规格	数量	备注
1	轴	φ40	1	
2	齿轮	模数 2.5	2	
3	飞轮	φ100	2	
4	螺栓	M8	16	
5	螺母	M8	16	
6	垫圈	φ8	16	
7	键	16	2	
8	销	φ4	2	
9	挡圈	φ4	2	
10	密封垫	φ40	2	
11	润滑油	32#	1	
12	清洗剂	1	1	
13	工具	1	1	
14	材料	1	1	
15	零件	1	1	
16	附件	1	1	
17	备件	1	1	
18	耗材	1	1	
19	辅料	1	1	
20	其他	1	1	

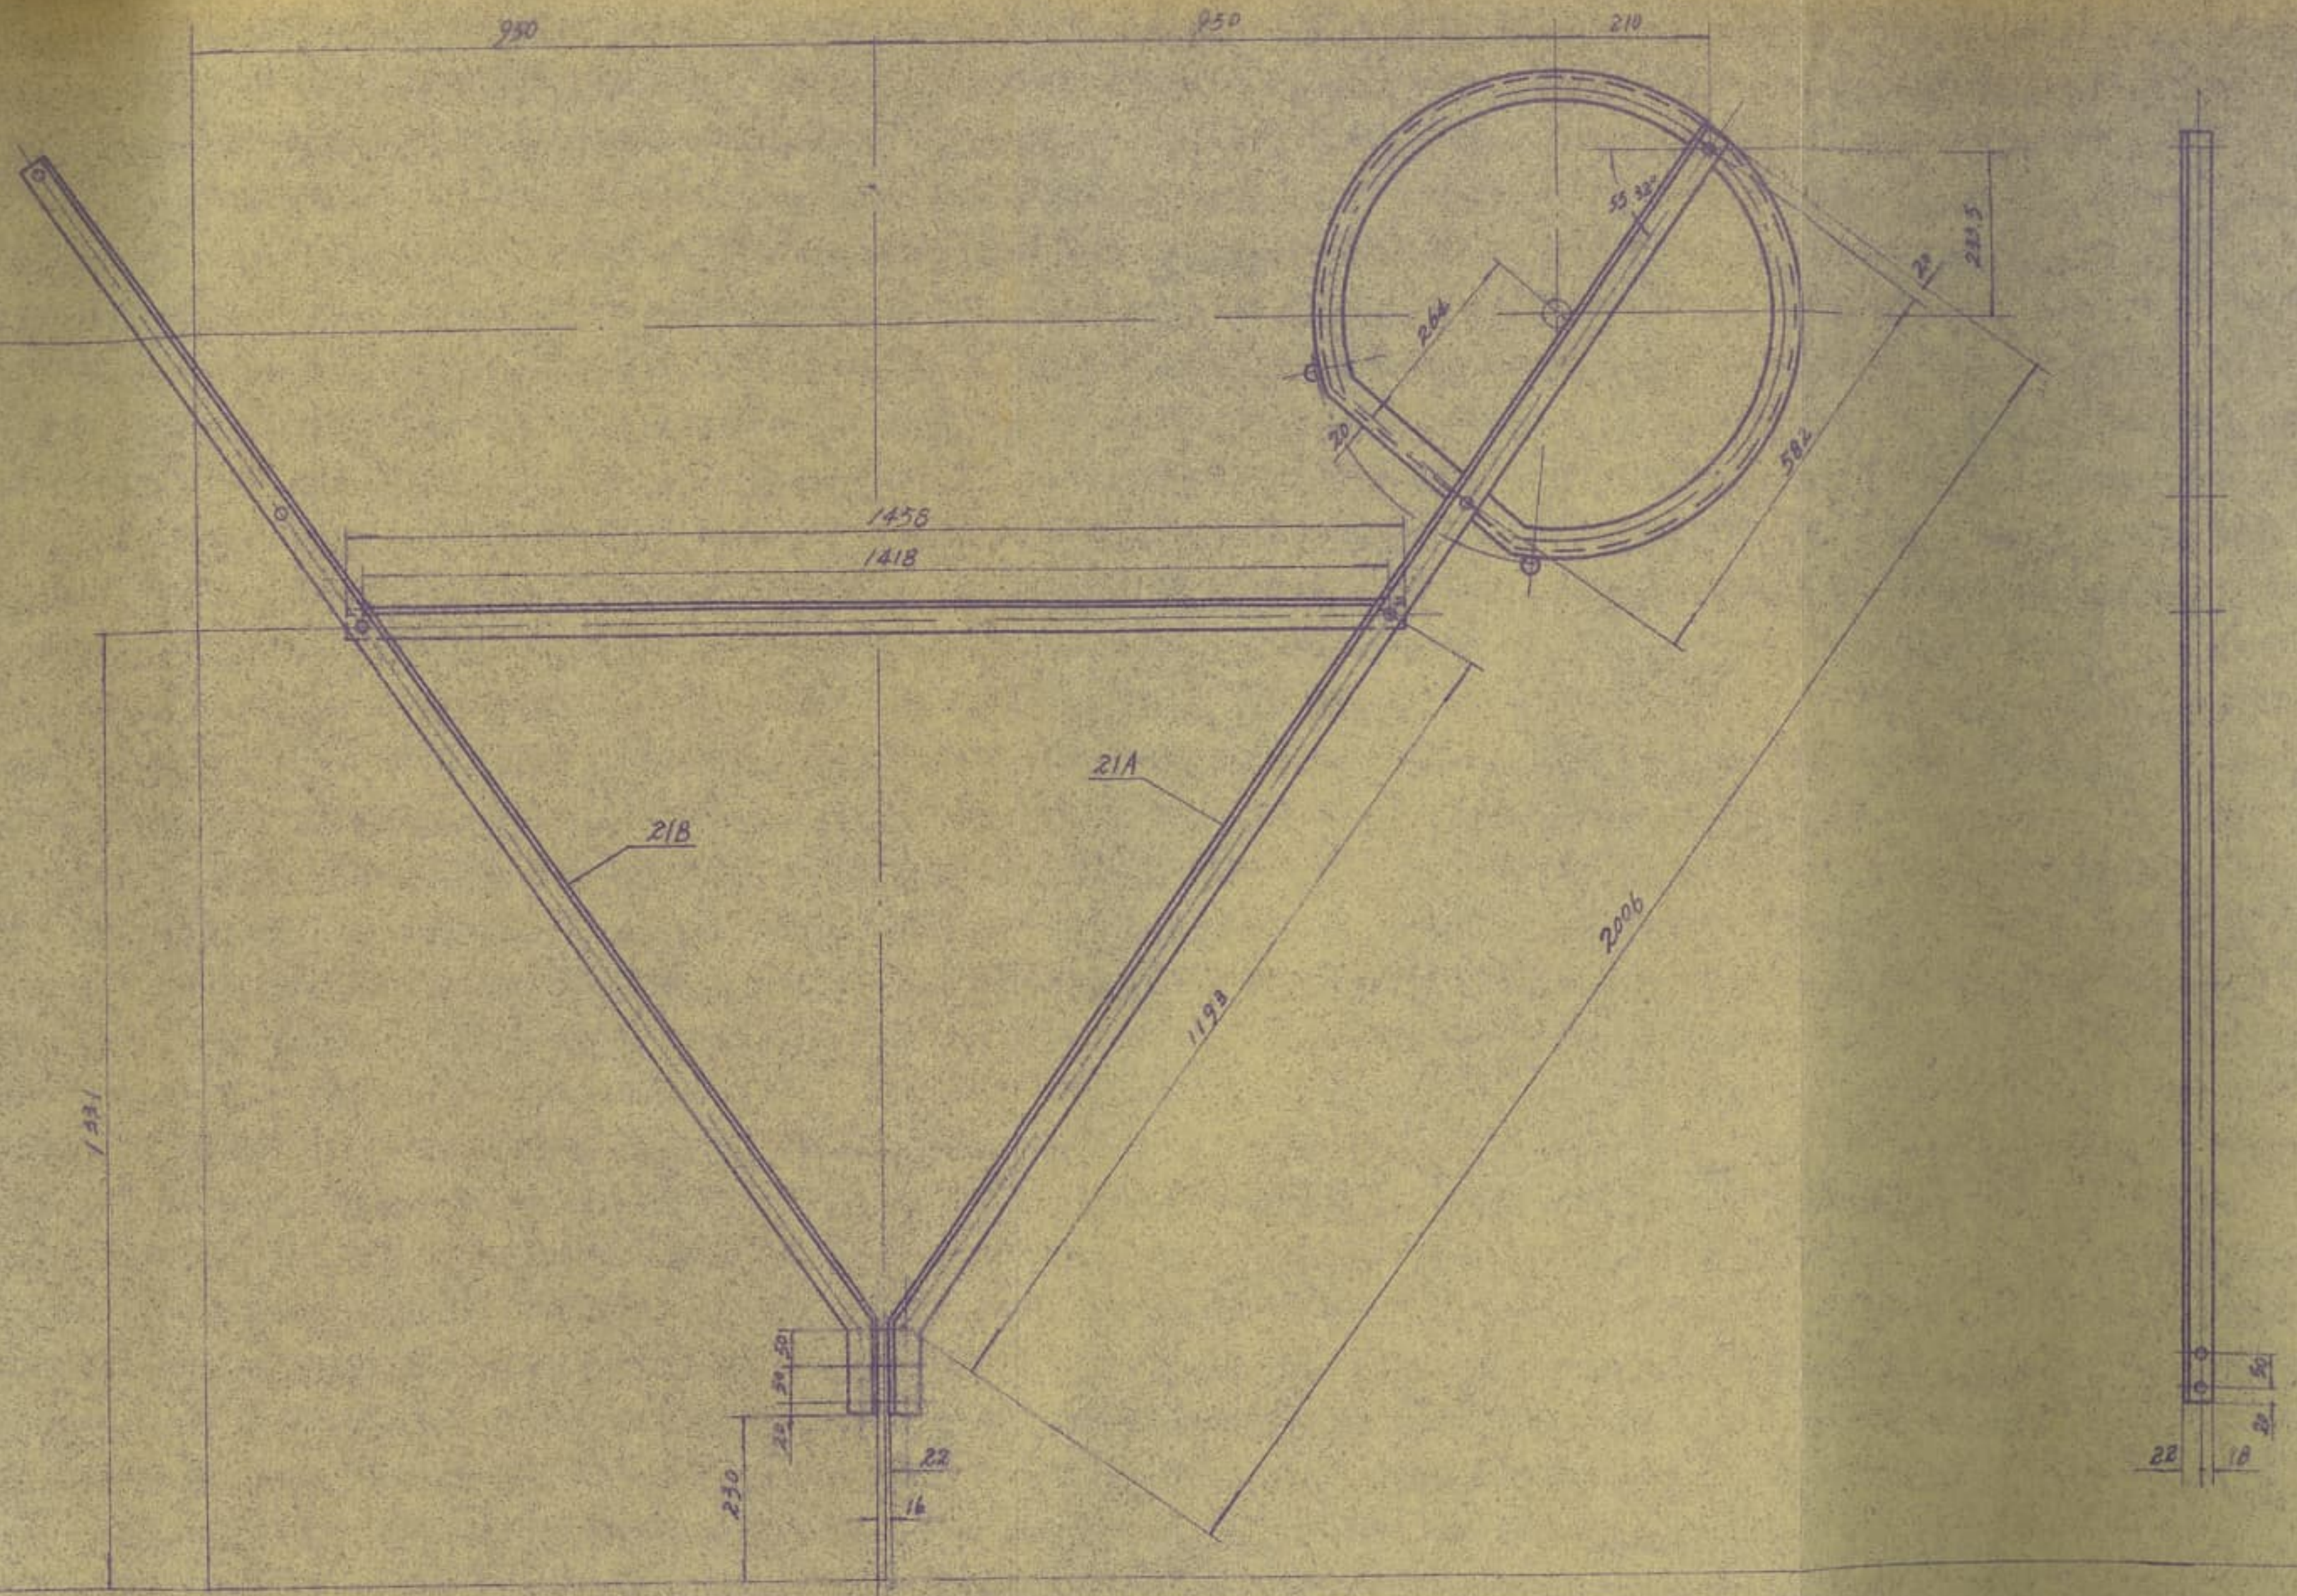

说明:


1. 本21A支架端角连接于底座32 详参设备图BJ-2250-36
2. 孔全部为 $\phi 13.5$ V3
3. 以放样及弯出实际尺寸为准。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
2250KV工频试验装置 $\phi 3500 \times \phi 700$ 屏蔽环用 支架端角							31BJ-2250-36-1
标记处数	文件号	签字	日期	设计	工艺	丁振X	图样标记数量重量比例
设计	李德仁	工艺	丁振X	制图	标准化	林世光	13 1.807 1:10
审核	李德仁	审核	林世光	校对	日期	80.11.11	共 张 第 张
材料 LY11 L40X4							电力工业部 南京线路器材厂

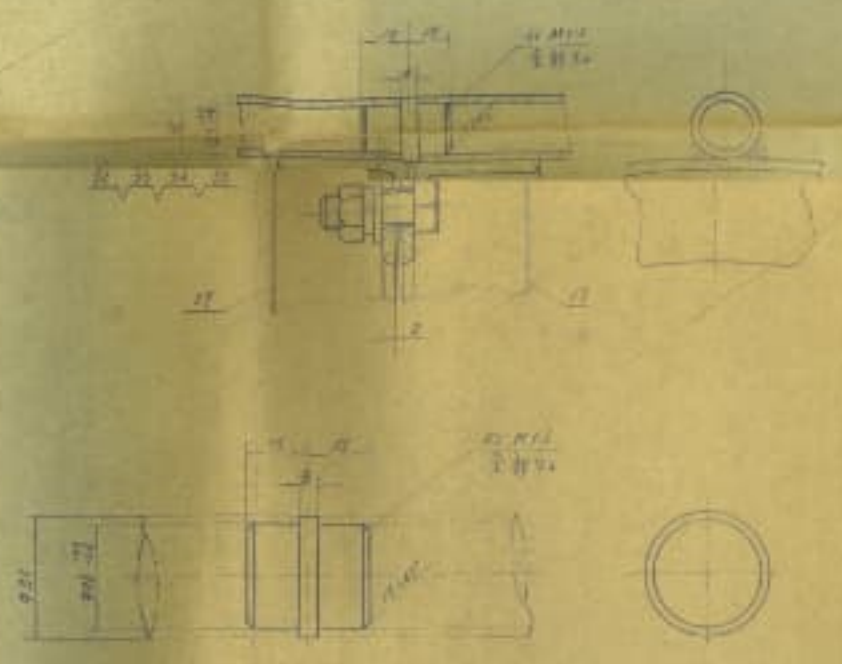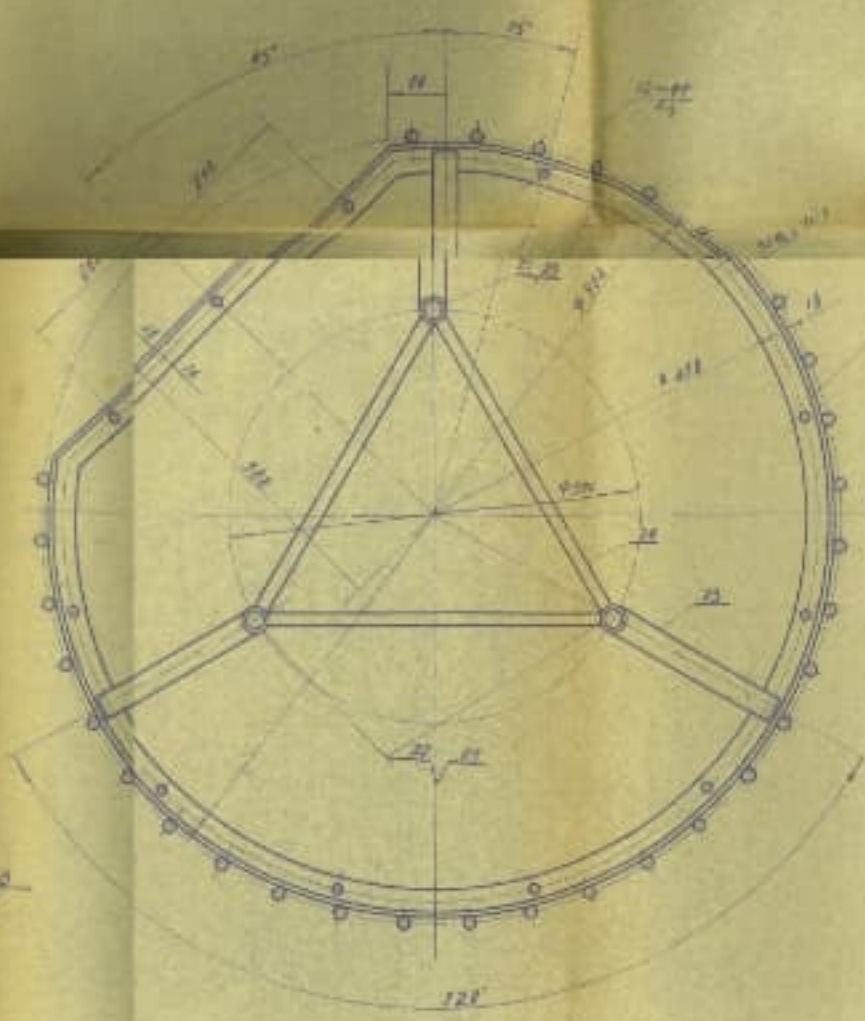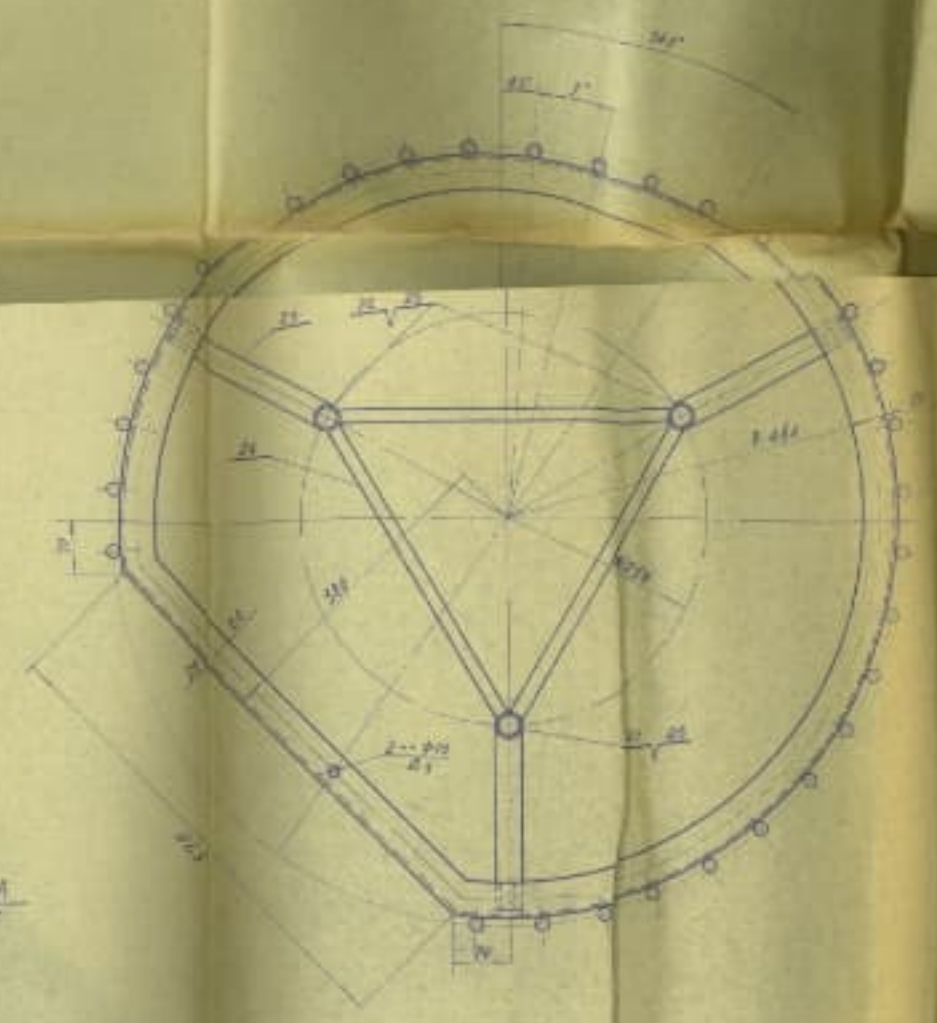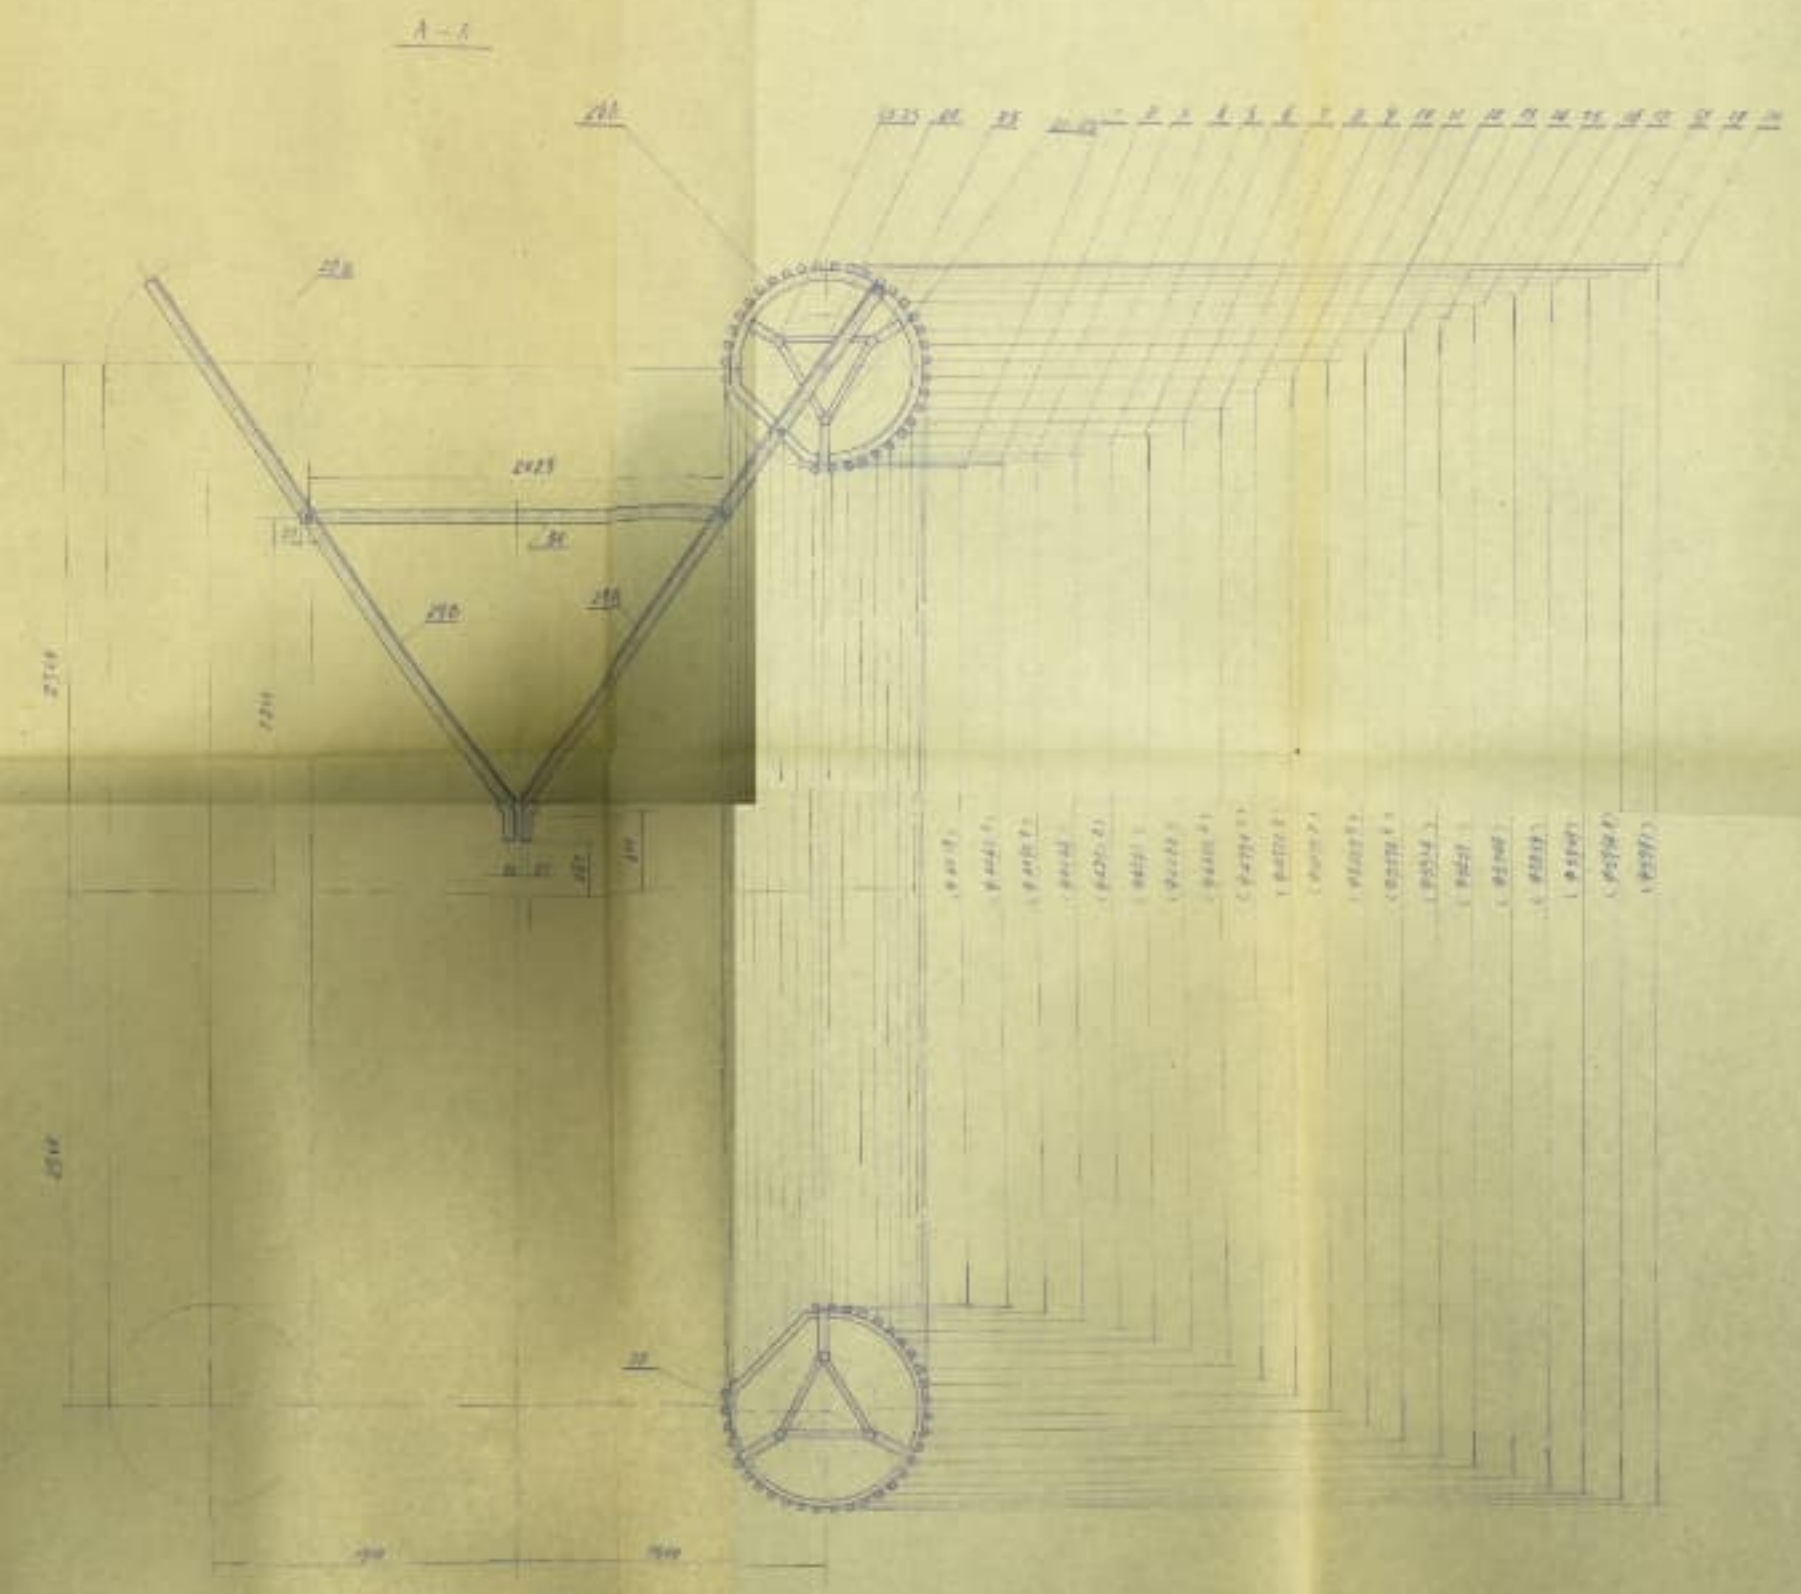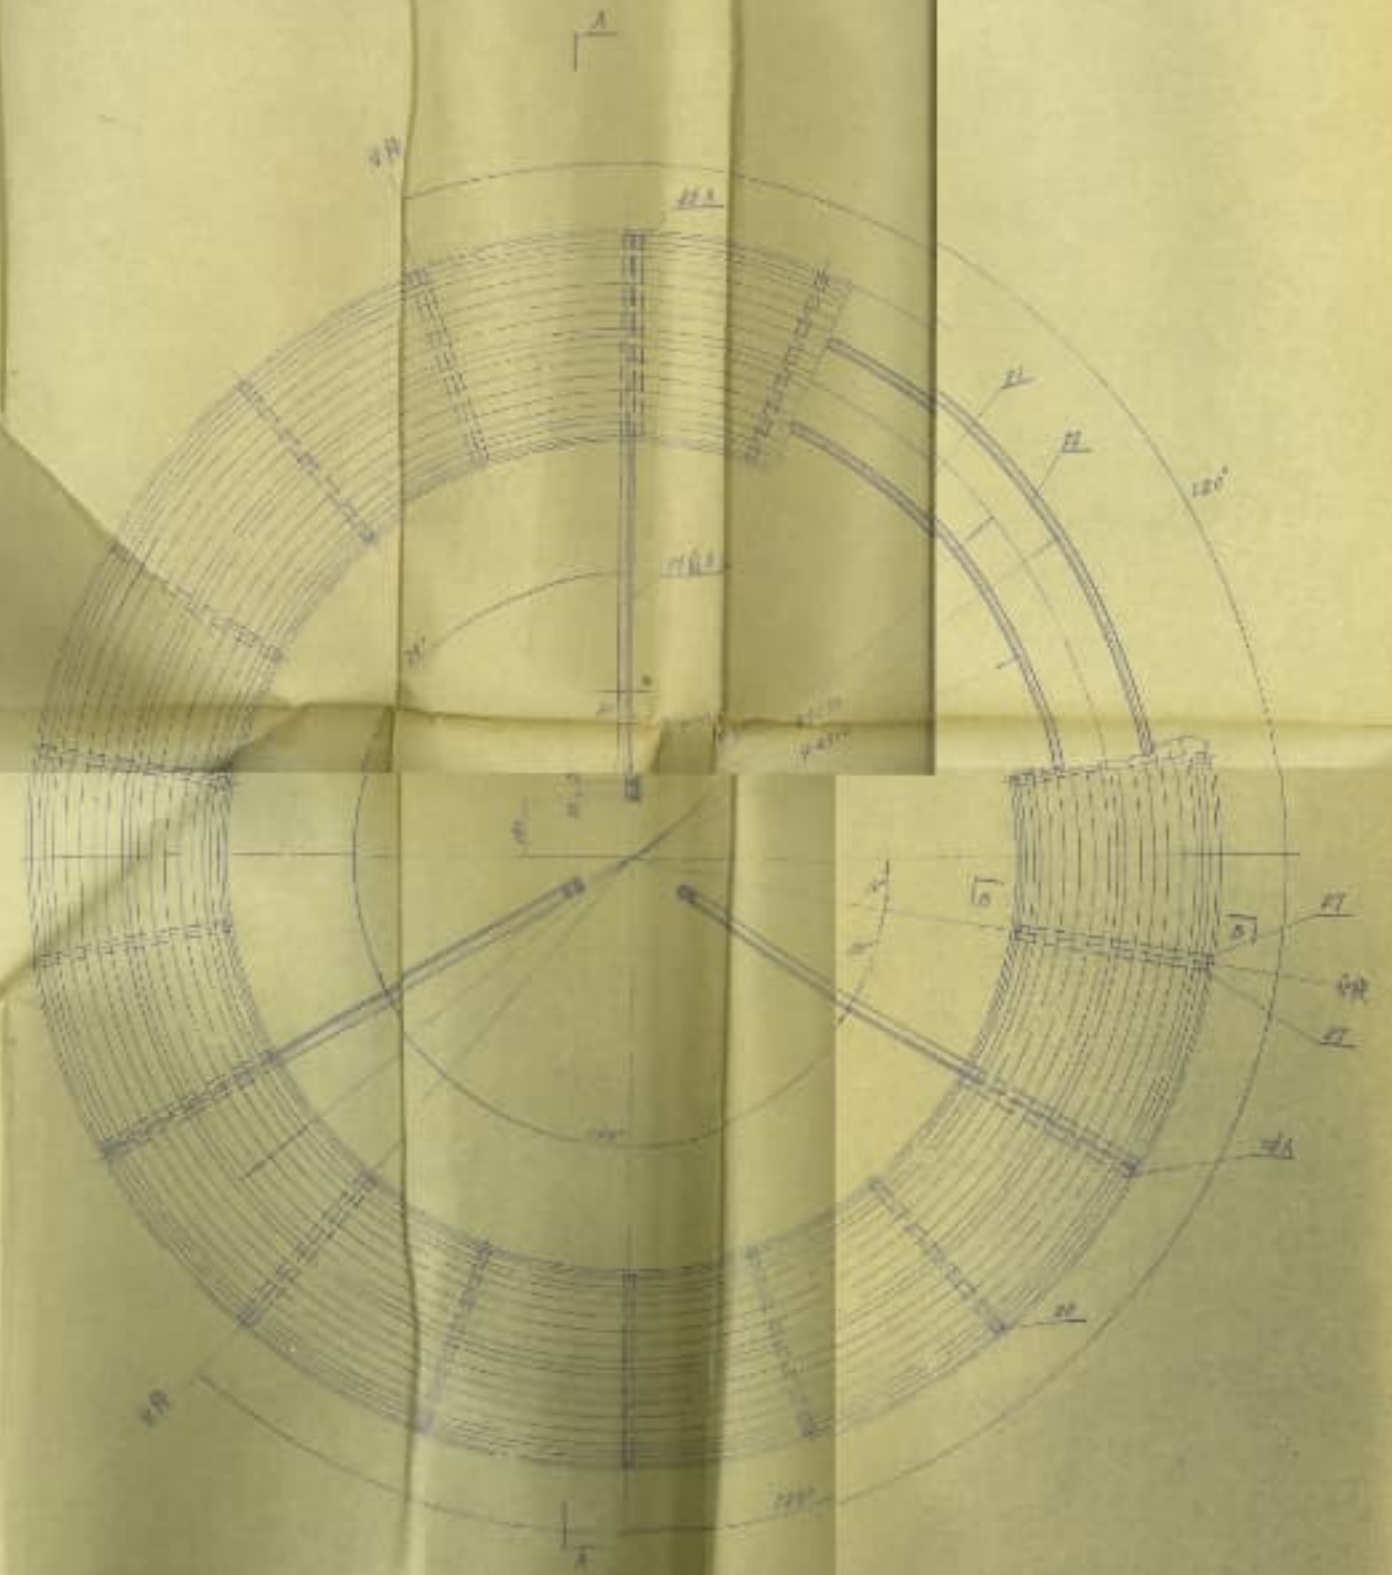

说明
 1. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 2. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 3. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 4. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 5. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 6. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 7. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 8. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 9. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。
 10. 本图系根据设计院提供之数据编制而成，其准确性由设计单位负责。


序号	名称	单位	数量	备注
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

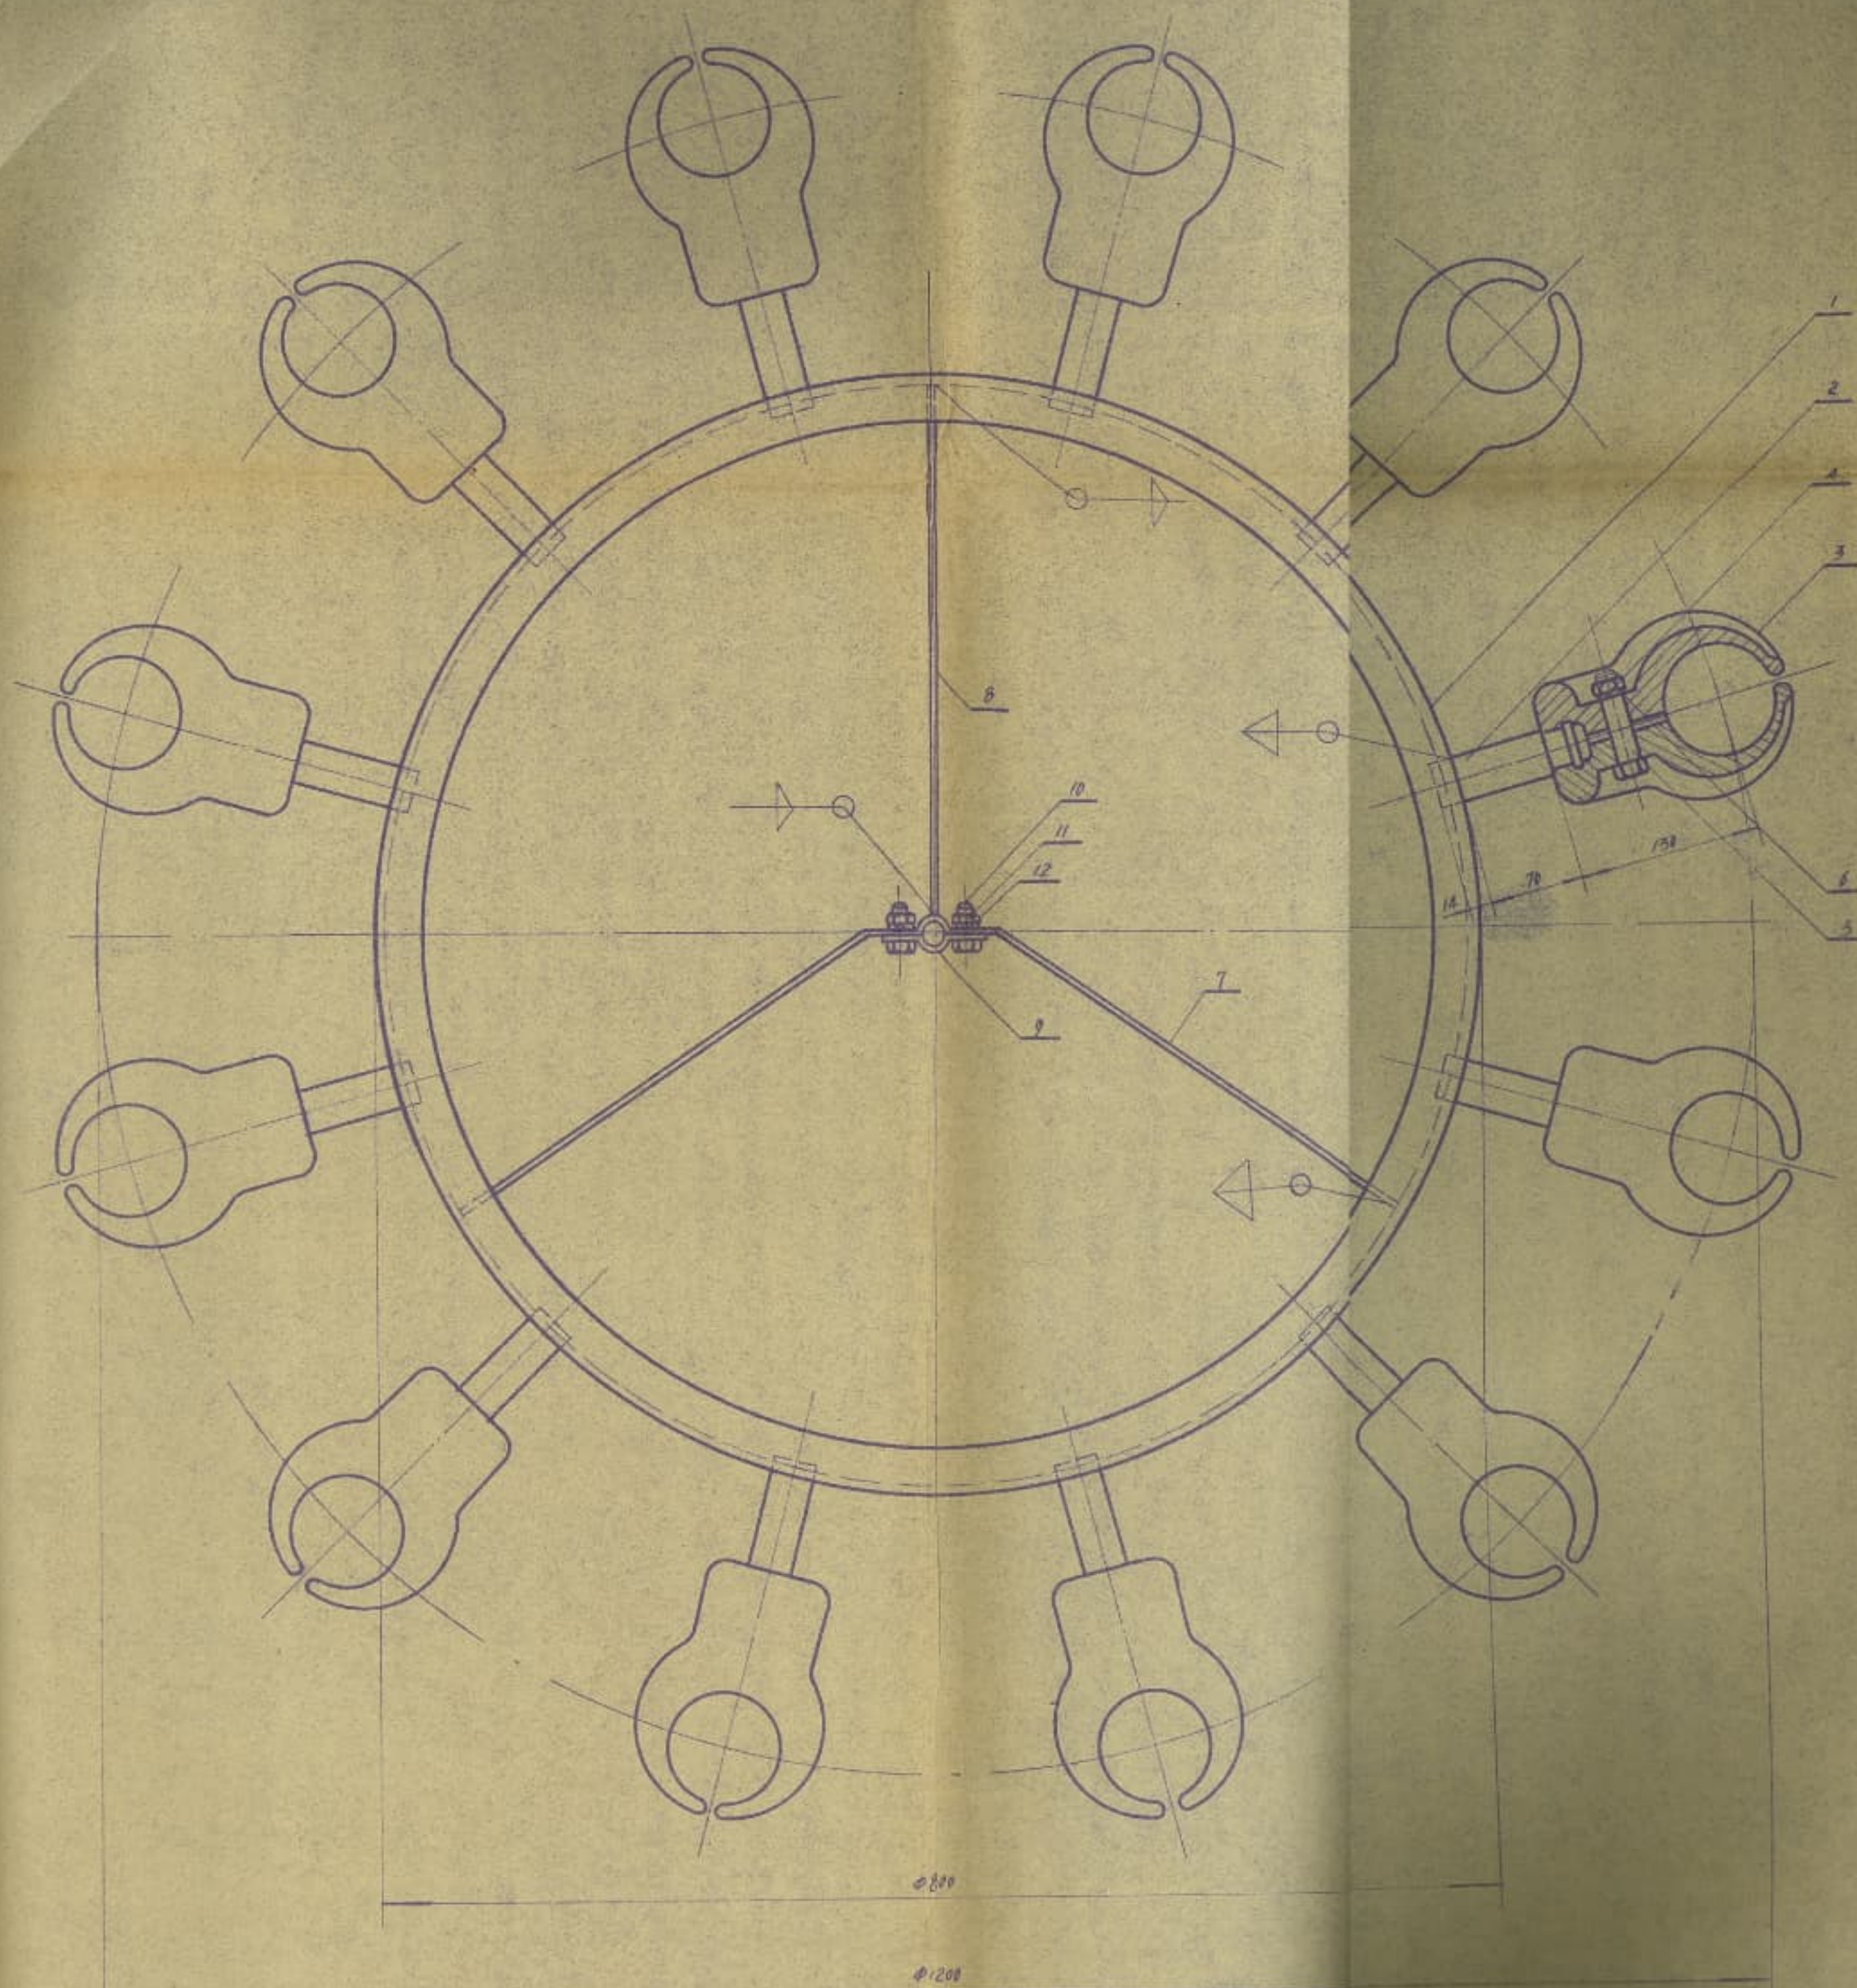

全部焊接热镀锌。


12	GB 93-76	螺母	12	65Mn	12	0.004	0.008		
11	GB 41-76	垫圈	2	A ₂	M12	0.016	0.032		
10	GB 5-76	螺栓	2	A ₂	M12×35	0.037	0.074		
9	引J-2250-38-0	抱箍	1	A ₂	8×50	0.268	0.268		
8	引J-2250-38-5	支撑板	1	A ₂	5×50	0.75	0.75		
7	引J-2250-38-4	支撑板	1	A ₂	5×50	1.57	1.57		
6	GB 93-76	螺母	12	65Mn	12	0.008	0.008		
5	GB 5-76	螺栓	12	A ₂	M16×80	0.12	1.44		
4	GB 41-76	垫圈	12	A ₂	M16	0.031	0.372		
3	引J-2250-38-3	夹头	12	ZL102		2.5	30		
2	引J-2250-38-2	夹头	12	18° 42×5		0.16	4.32		
1	引J-2250-38-1	抱箍	1	A ₂	3	5.697	5.697		
A号		号	号	号	号	号	号	号	号
2250千伏工频试验装置									
Φ80 硬导线									
12分裂间隔棒图									
引J-2250-38									
44.828 1.4									
南京线路器材厂									

设计 审核 日期 3.5




不允许有任何裂纹。

33

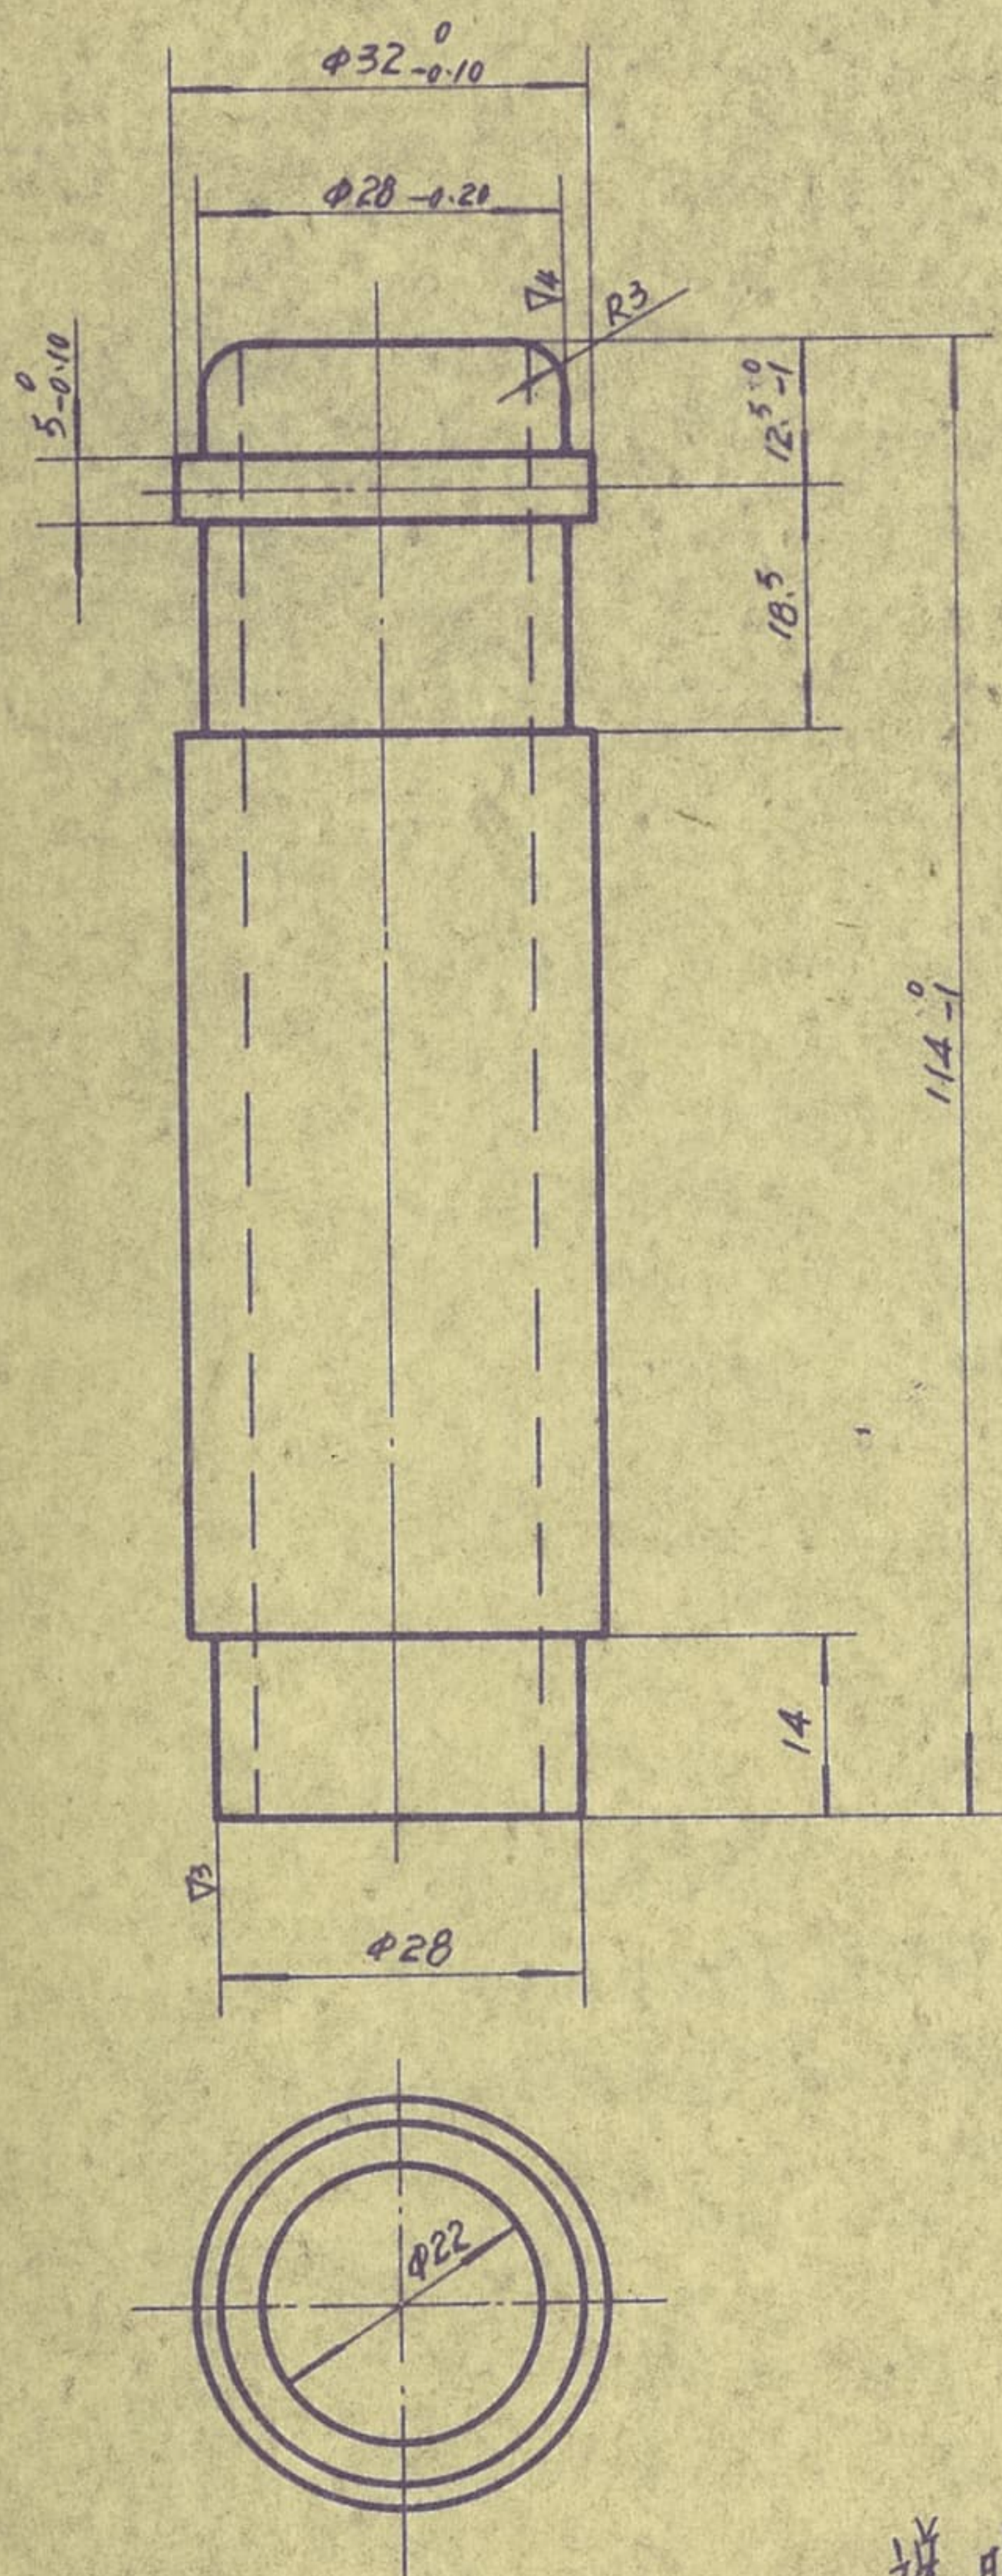


说明：
 凡件 A₃ 无铜加工。其余
 均为 V₃

2250 千伏工频域试验装置		引丁 - 2250 - 38 - 2	
φ80, 12 分裂间隔棒		图样标记 数量 重量 比例	
头头杆		0.36 1:1	
材料 10# φ32x5 无缝钢管		共 张 第 张	
文件号 签字 日期		电力工业部	
审核 批准 日期		南京线路器材厂	
设计 制图 日期		34	

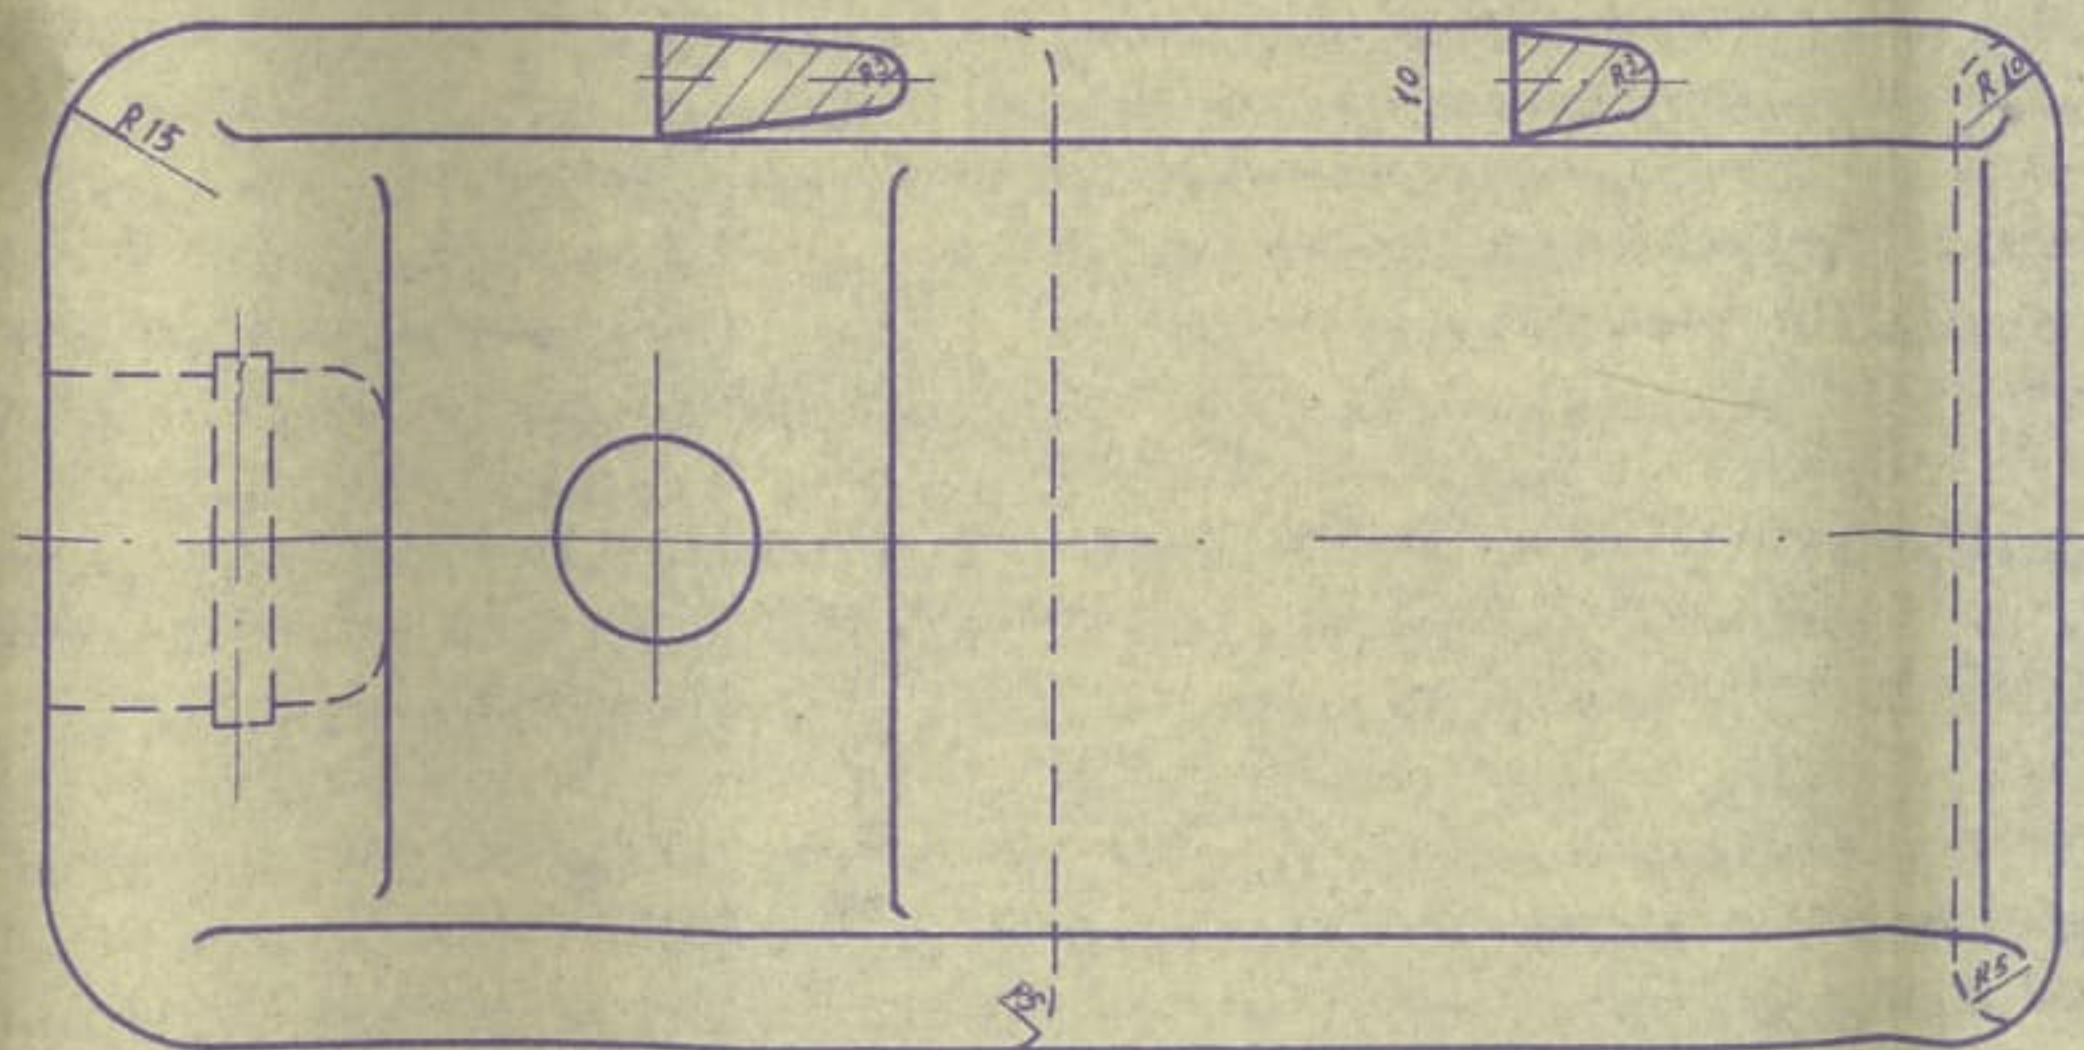

1. 尖头外表面不得有棱角
2. 一般技术条件应符合 GB 2314-80 标准。
3. 材料强度不低于 14 kg/mm^2 变质处理。

序号	代号	名称	数量	材料	单重 重量	全重 重量	附注
		2250千伏工频试验装置 Φ80、12分裂间隔棒					引J-2250-3B-3
标记处数	文件号	签字	日期		图样标记	数量	重量
设计	柳福海	工艺	丁金成	夹头			2.5
绘图		标准化			共	张	第 张
描图	李德	审定	何元			电力工业部	
校对	李德	日期	82.7.26.	材料 ZL102		南京线路器材厂	

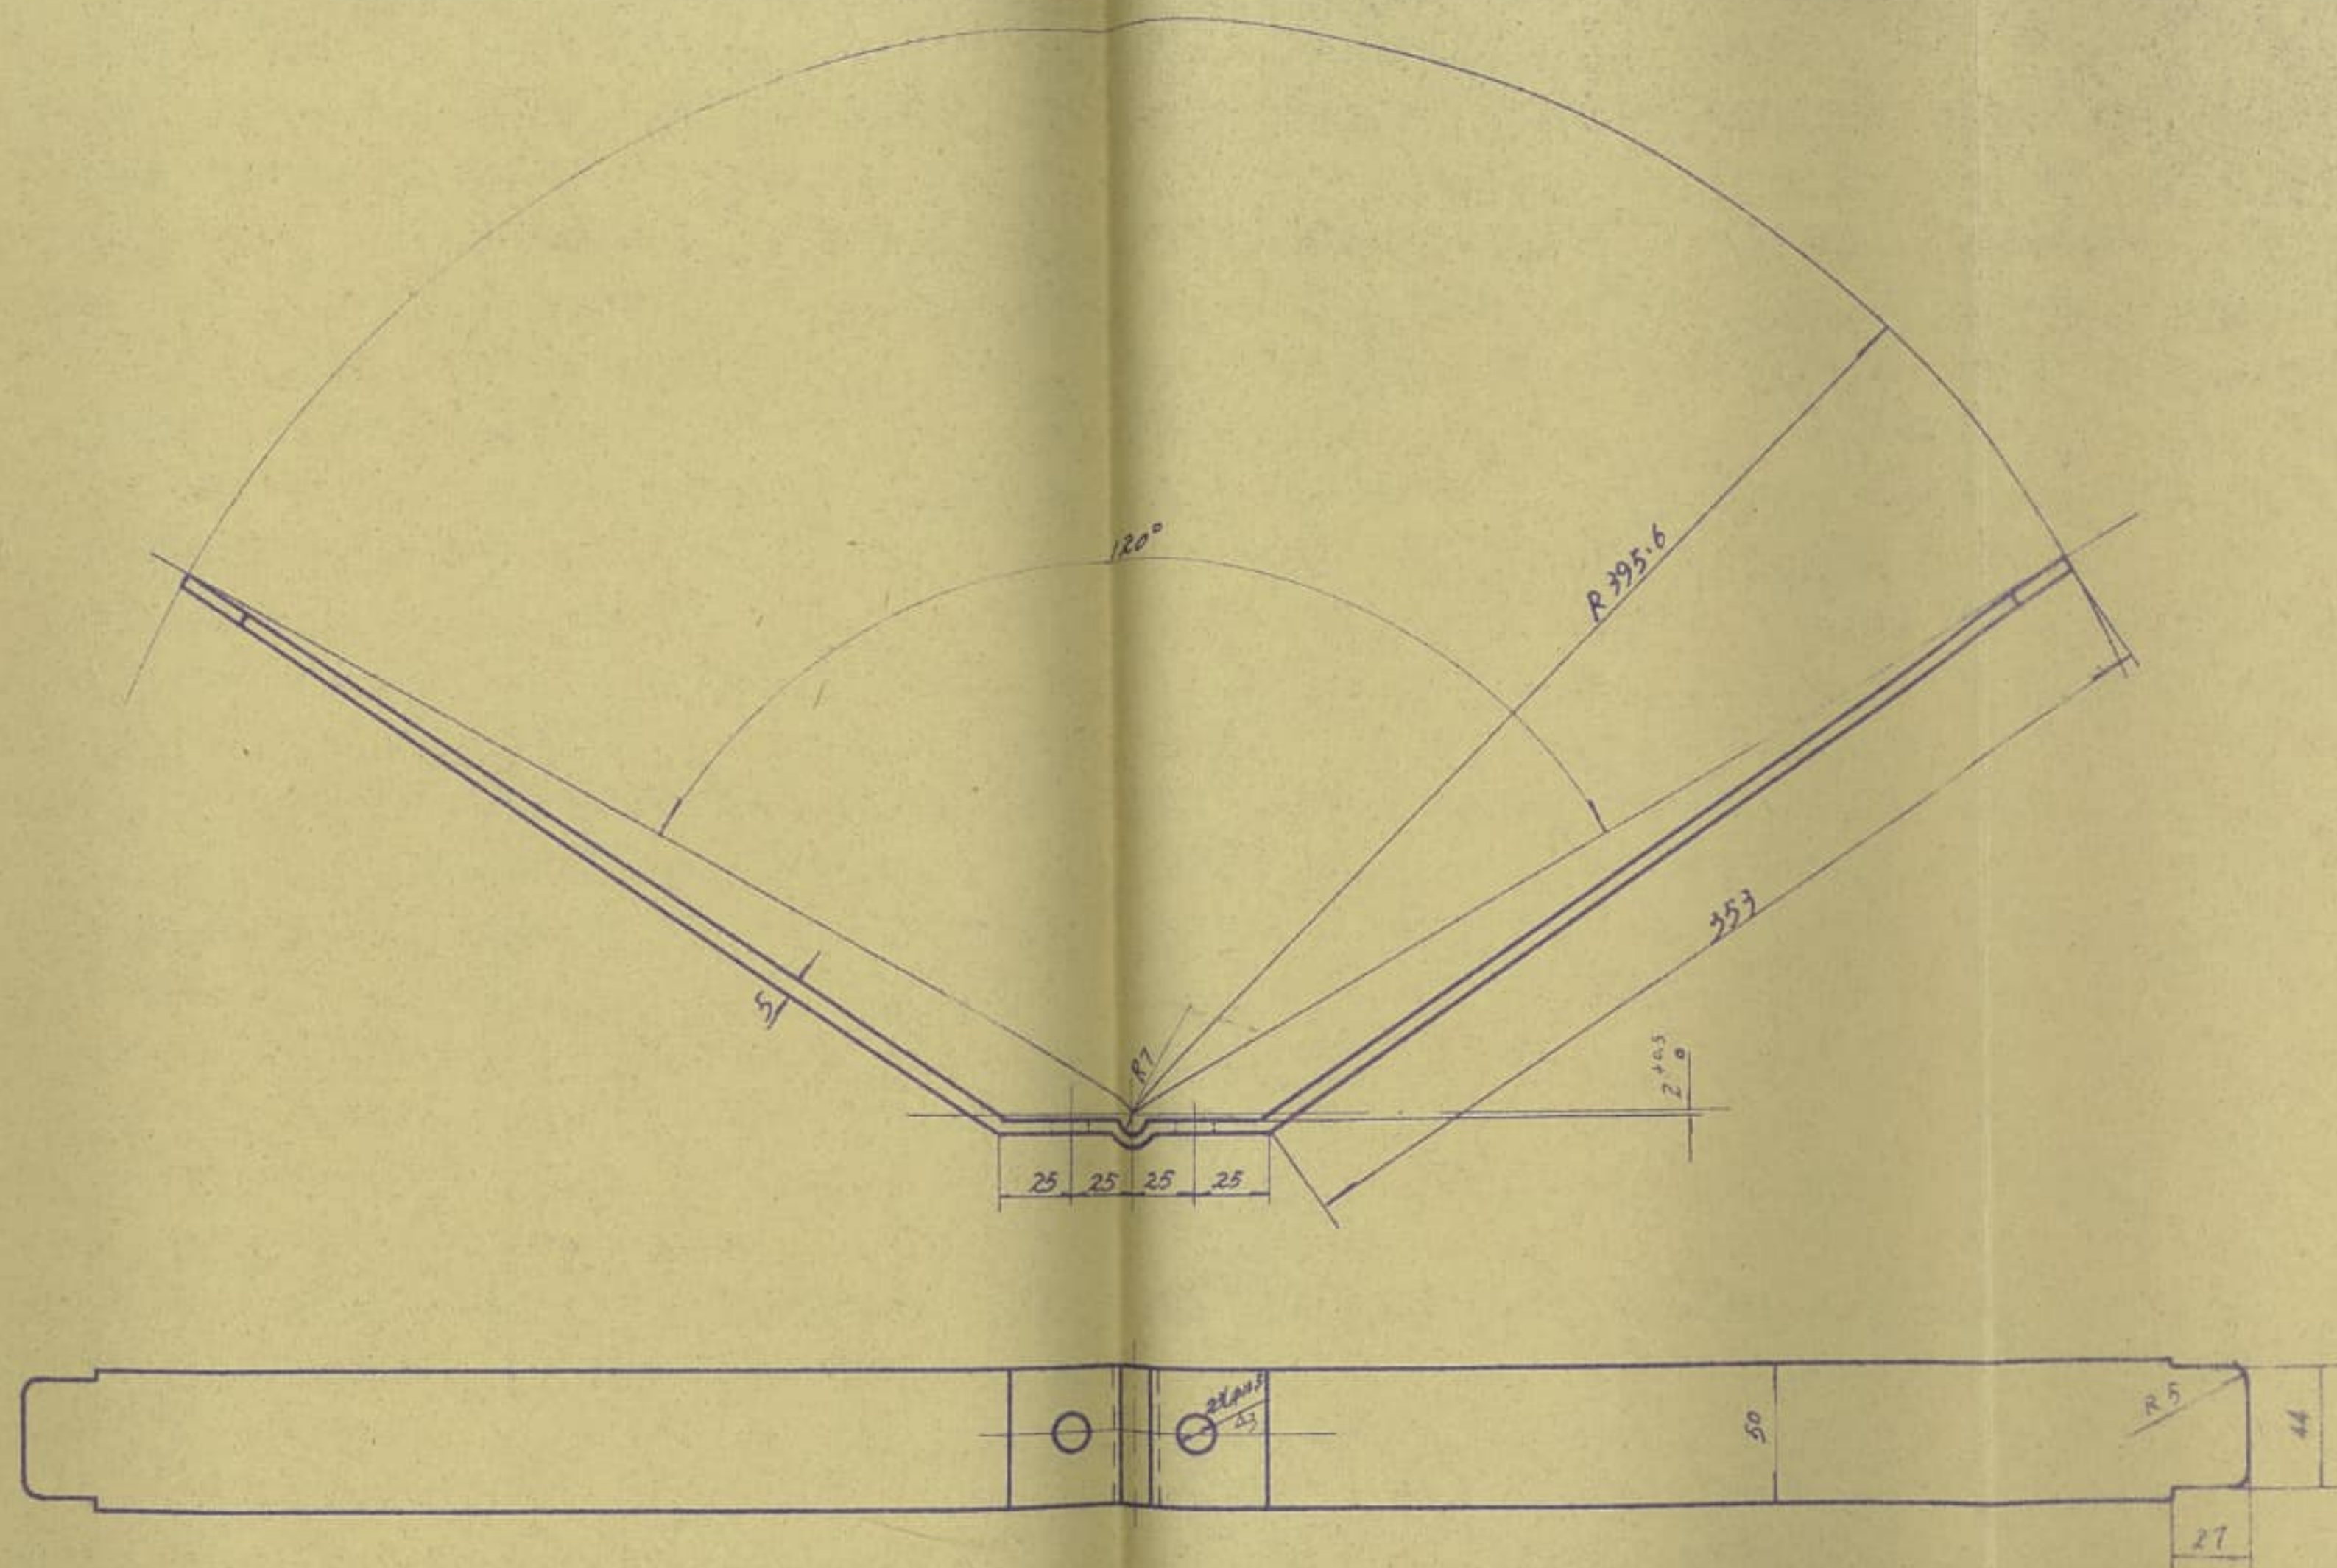


说明:
展开尺寸以放样为准。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
		2250千伏工频试验装置 Φ80. 12分型间隔棒					31J-2250-38-4
		支撑抱古					图样标记 数量 重量 比例
							1.58 1:3
							共 张 第 张
							电力工业部
							南京线路器材厂
标记处数	文件号	签字	日期	材料			
设计	设计	工艺	丁金根				
绘图	绘图	标准化	杜世尧				
描图	描图	审定	杜世尧				
校对	校对	日期	80.2.26	A3 -5x50扁钢			




文件号		签字		日期		2250千伏工频域试验装置		引丁-2250-38-5	
审核		批准		制图		480.12分裂间隔棒		图样标记 数量 重量 比例	
李根代		刘惠琴		81.3.5		支撑板		0.75 1:1	
材料		A ₃		-5x50扁钢		共		张 第 张	
						电力工业部		南京线路器材厂	

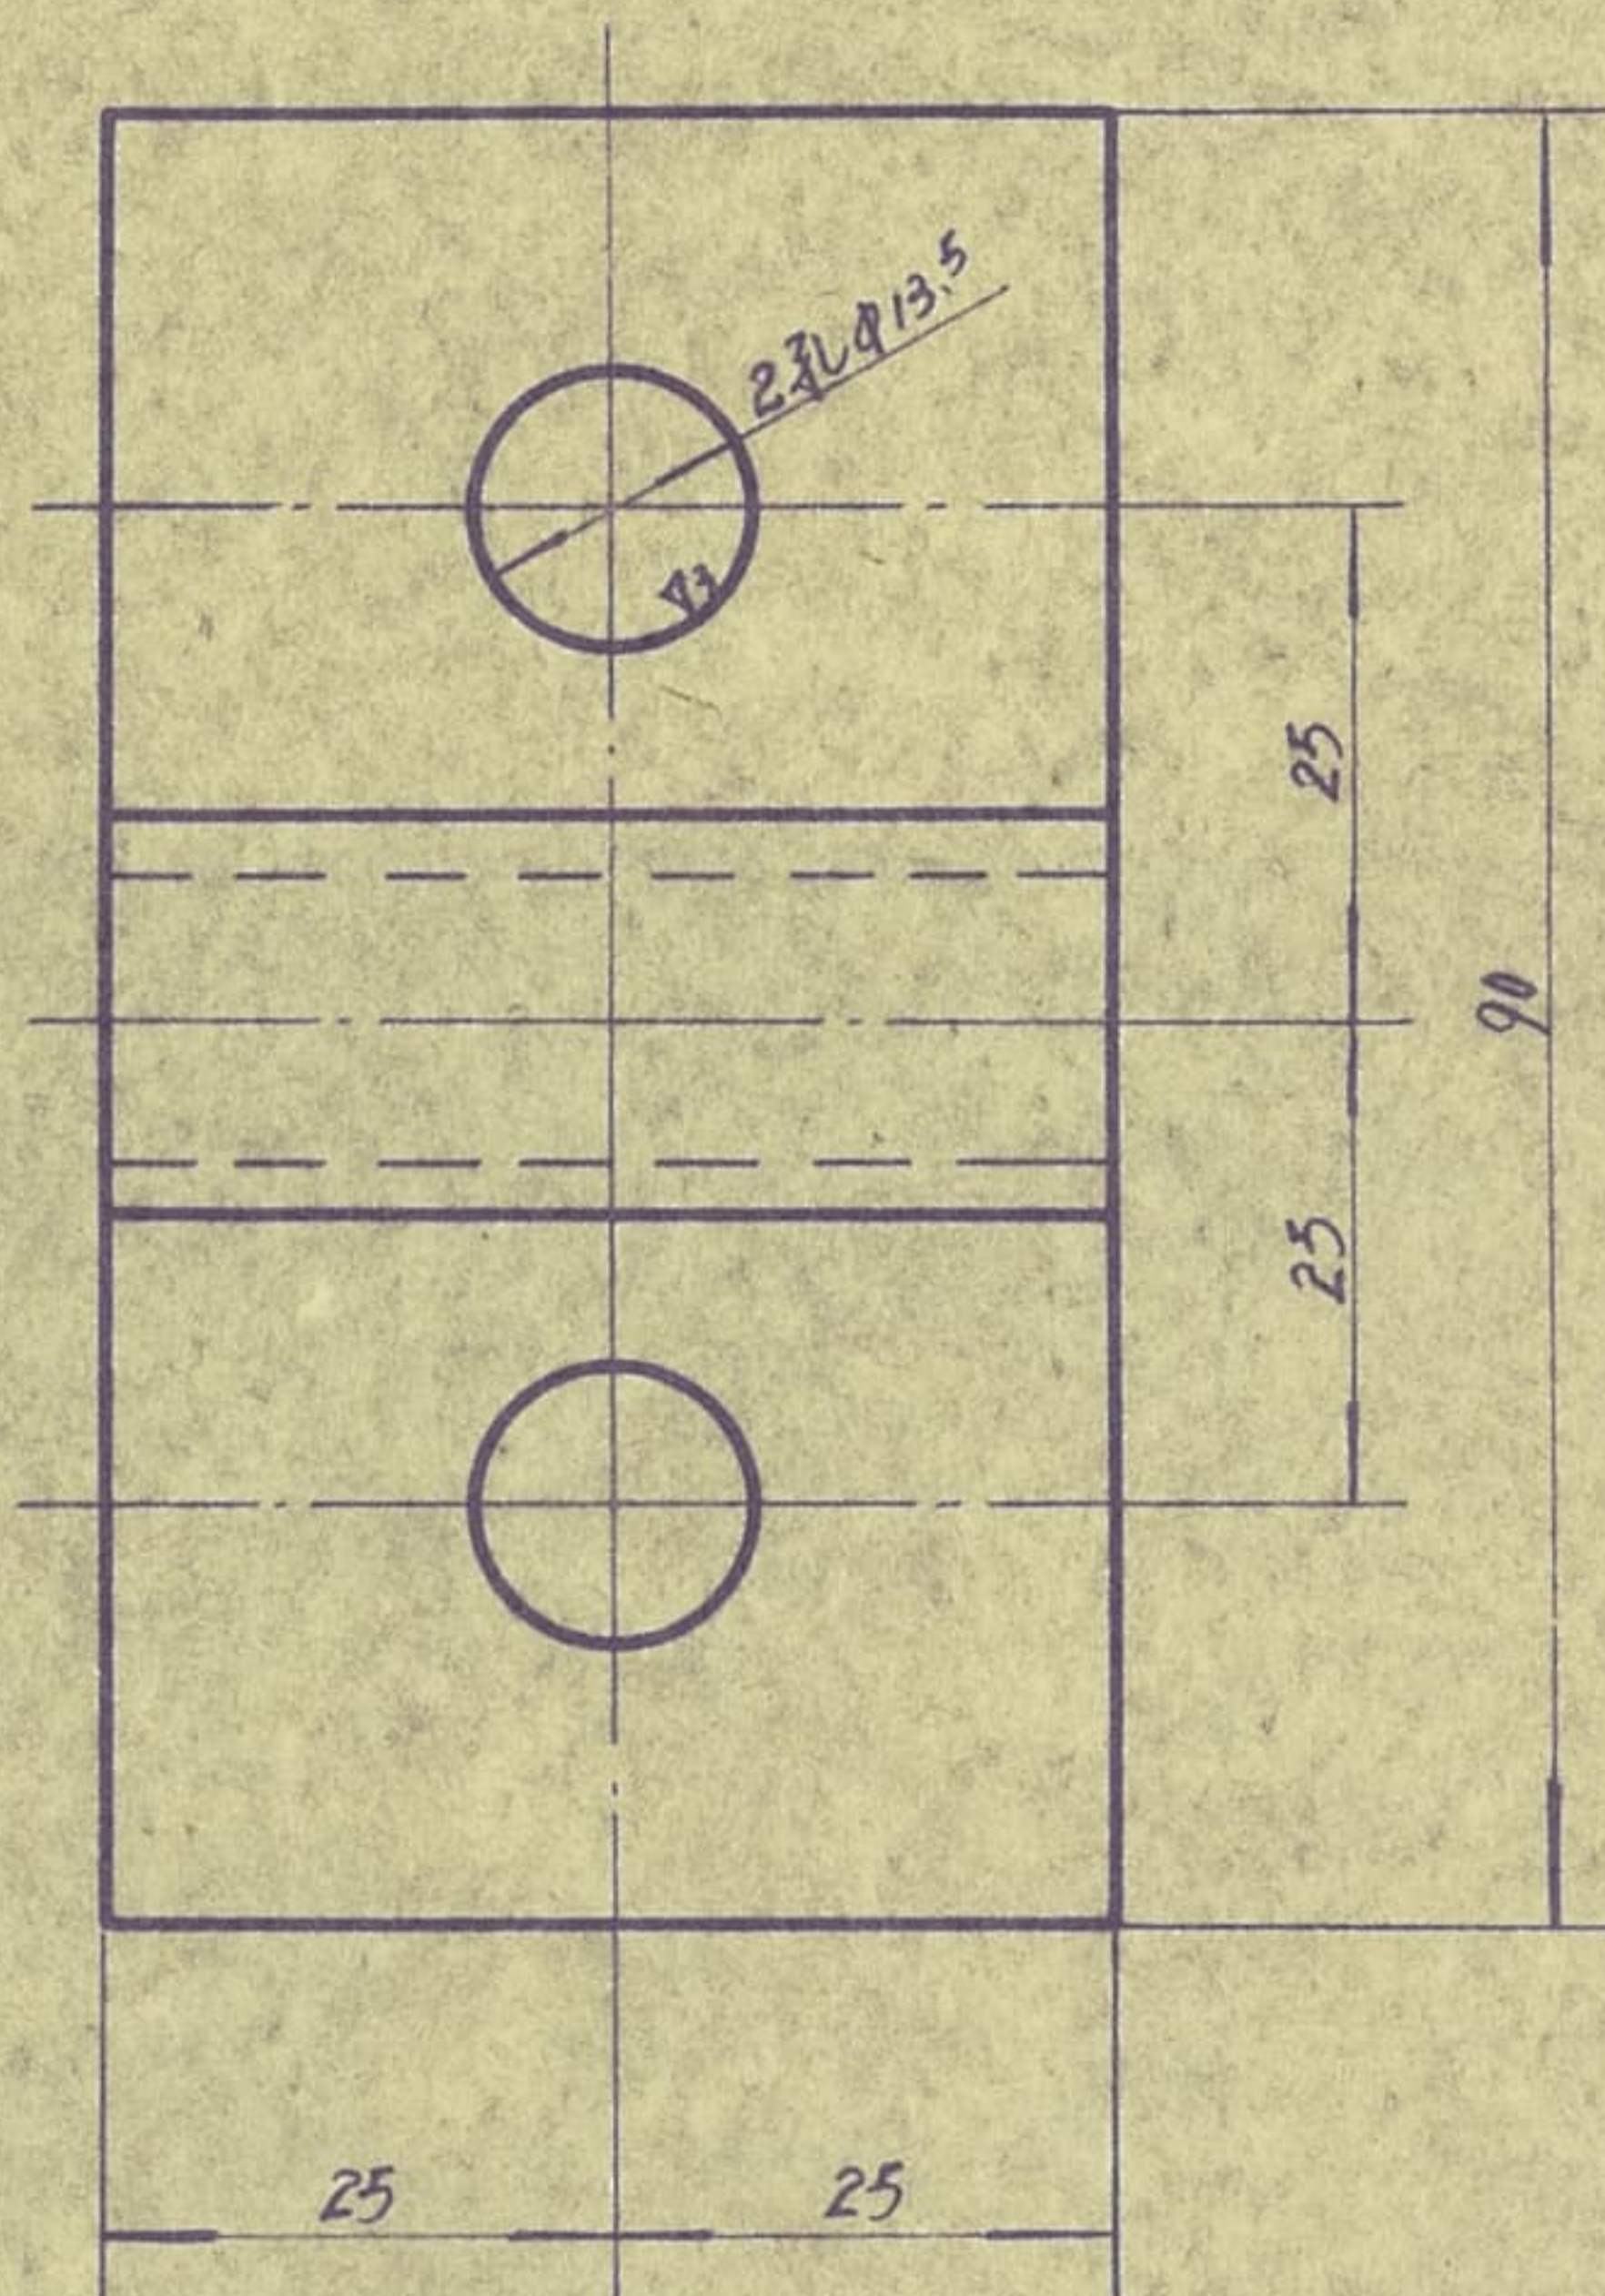

注：热镀锌

文件号		签字		日期		2250千伏工频试验装置		引丁-2250-38-6	
李福海		杜先		81.3.5		Φ80、12分裂间隔棒		图样标记 数量 重量 比例	
李福海		杜先		81.3.5		抱古		0.268 1:1	
丁金根		刘惠琴		81.3.5		材料		共 张 第 张	
丁金根		刘惠琴		81.3.5		A ₂ 8x50扁钢		电力工业部 南京线路器材厂	

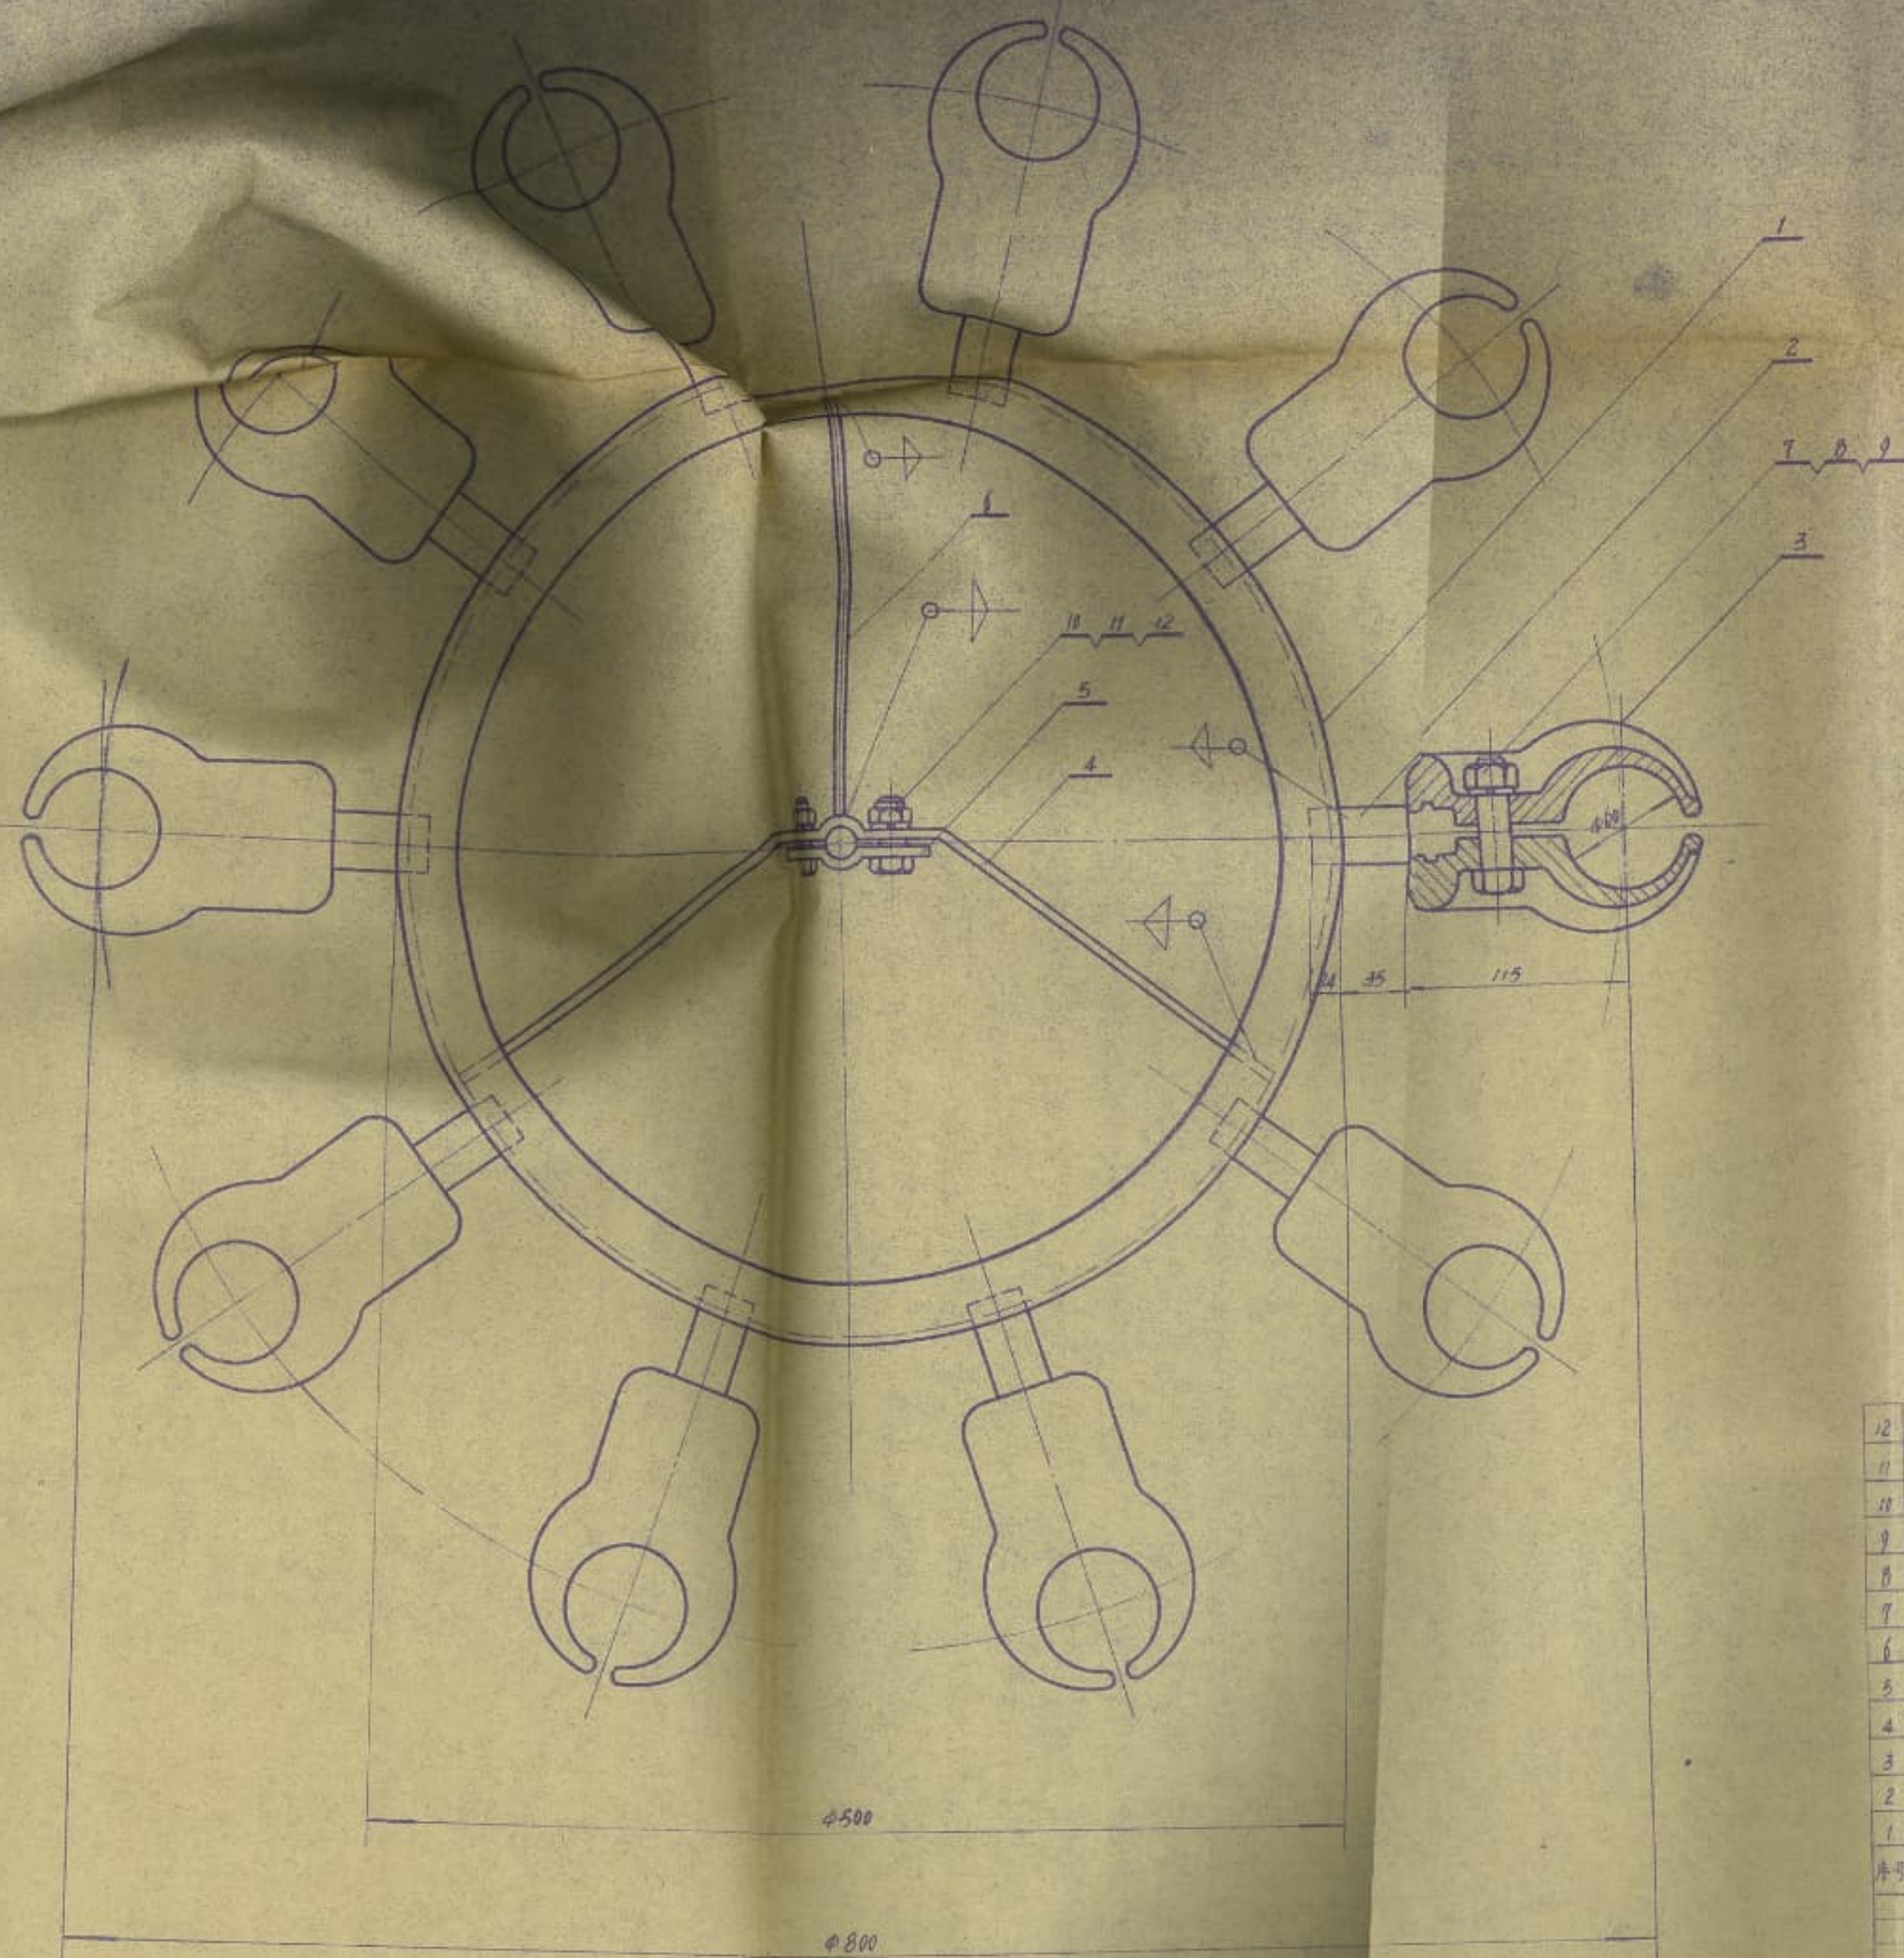

注 全部焊接使用热镀锌。

12	GB 93	70	弹垫圈	2	GB 93 12	0.004	0.008	
11	GB 41	70	螺母	2	A3 M12	0.018	0.032	
10	GB 5	70	螺栓	2	A3 M12 X 35	0.02	0.08	
9	GB 93	70	弹垫圈	10	GB 93 10	0.008	0.08	
8	GB 41	70	螺母	10	A3 M16	0.032	0.32	
7	GB 5	70	螺栓	10	A3 M16 X 55	0.112	1.14	
6	引J-2250-39-6		支撑板	1	A3-5X50 扁钢	0.458	0.458	
5	引J-2250-39-5		支撑板	1	A3-5X50 扁钢	0.458	0.458	
4	引J-2250-39-4		支撑板	1	A3-5X50 扁钢	1.001	1.001	
3	引J-2250-39-3		支撑板	10	ZL 102	1.65	16.5	
2	引J-2250-39-2		支撑板	10	10# 428 X 53 钢管	0.224	2.24	
1	引J-2250-39-1		支撑板	1	A3 -3	3.447	3.447	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	重量	重量	附注

2250千伏工频试验装置
460 硬导线

引J-2250-39

件 号 数量 重量 比例



25.574 1:3

共 张 第 张

南京线路器材厂


设计 审核 日期 81.3.11

10 分裂间隔棒图

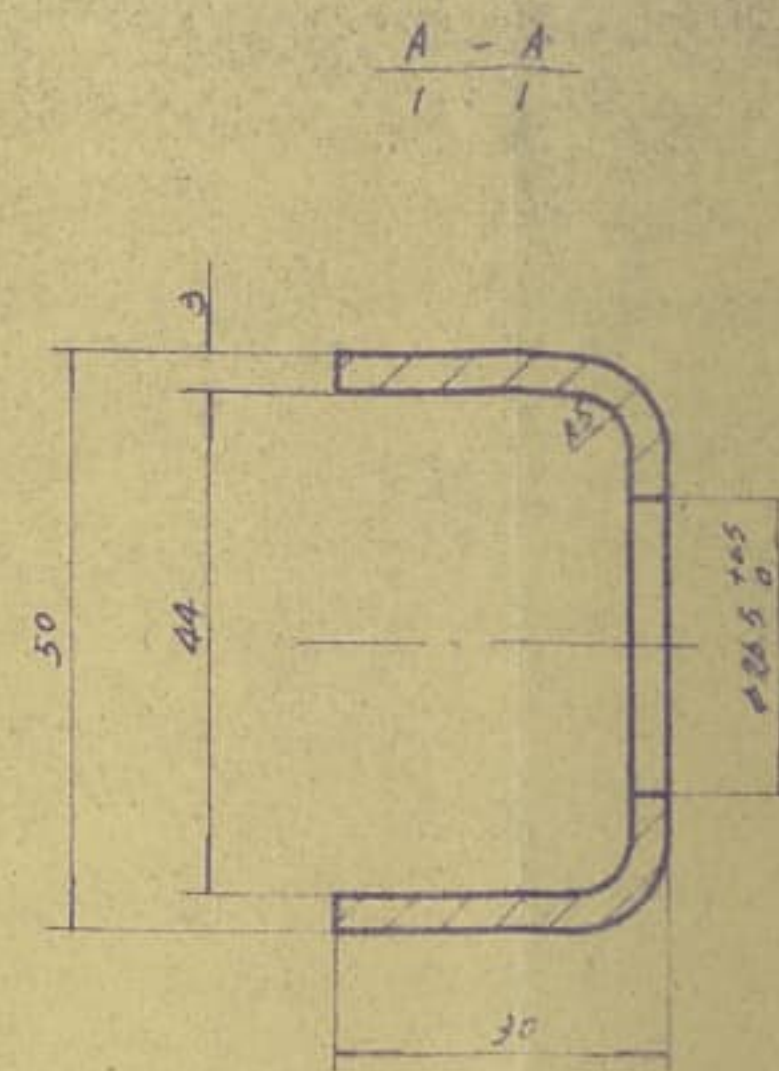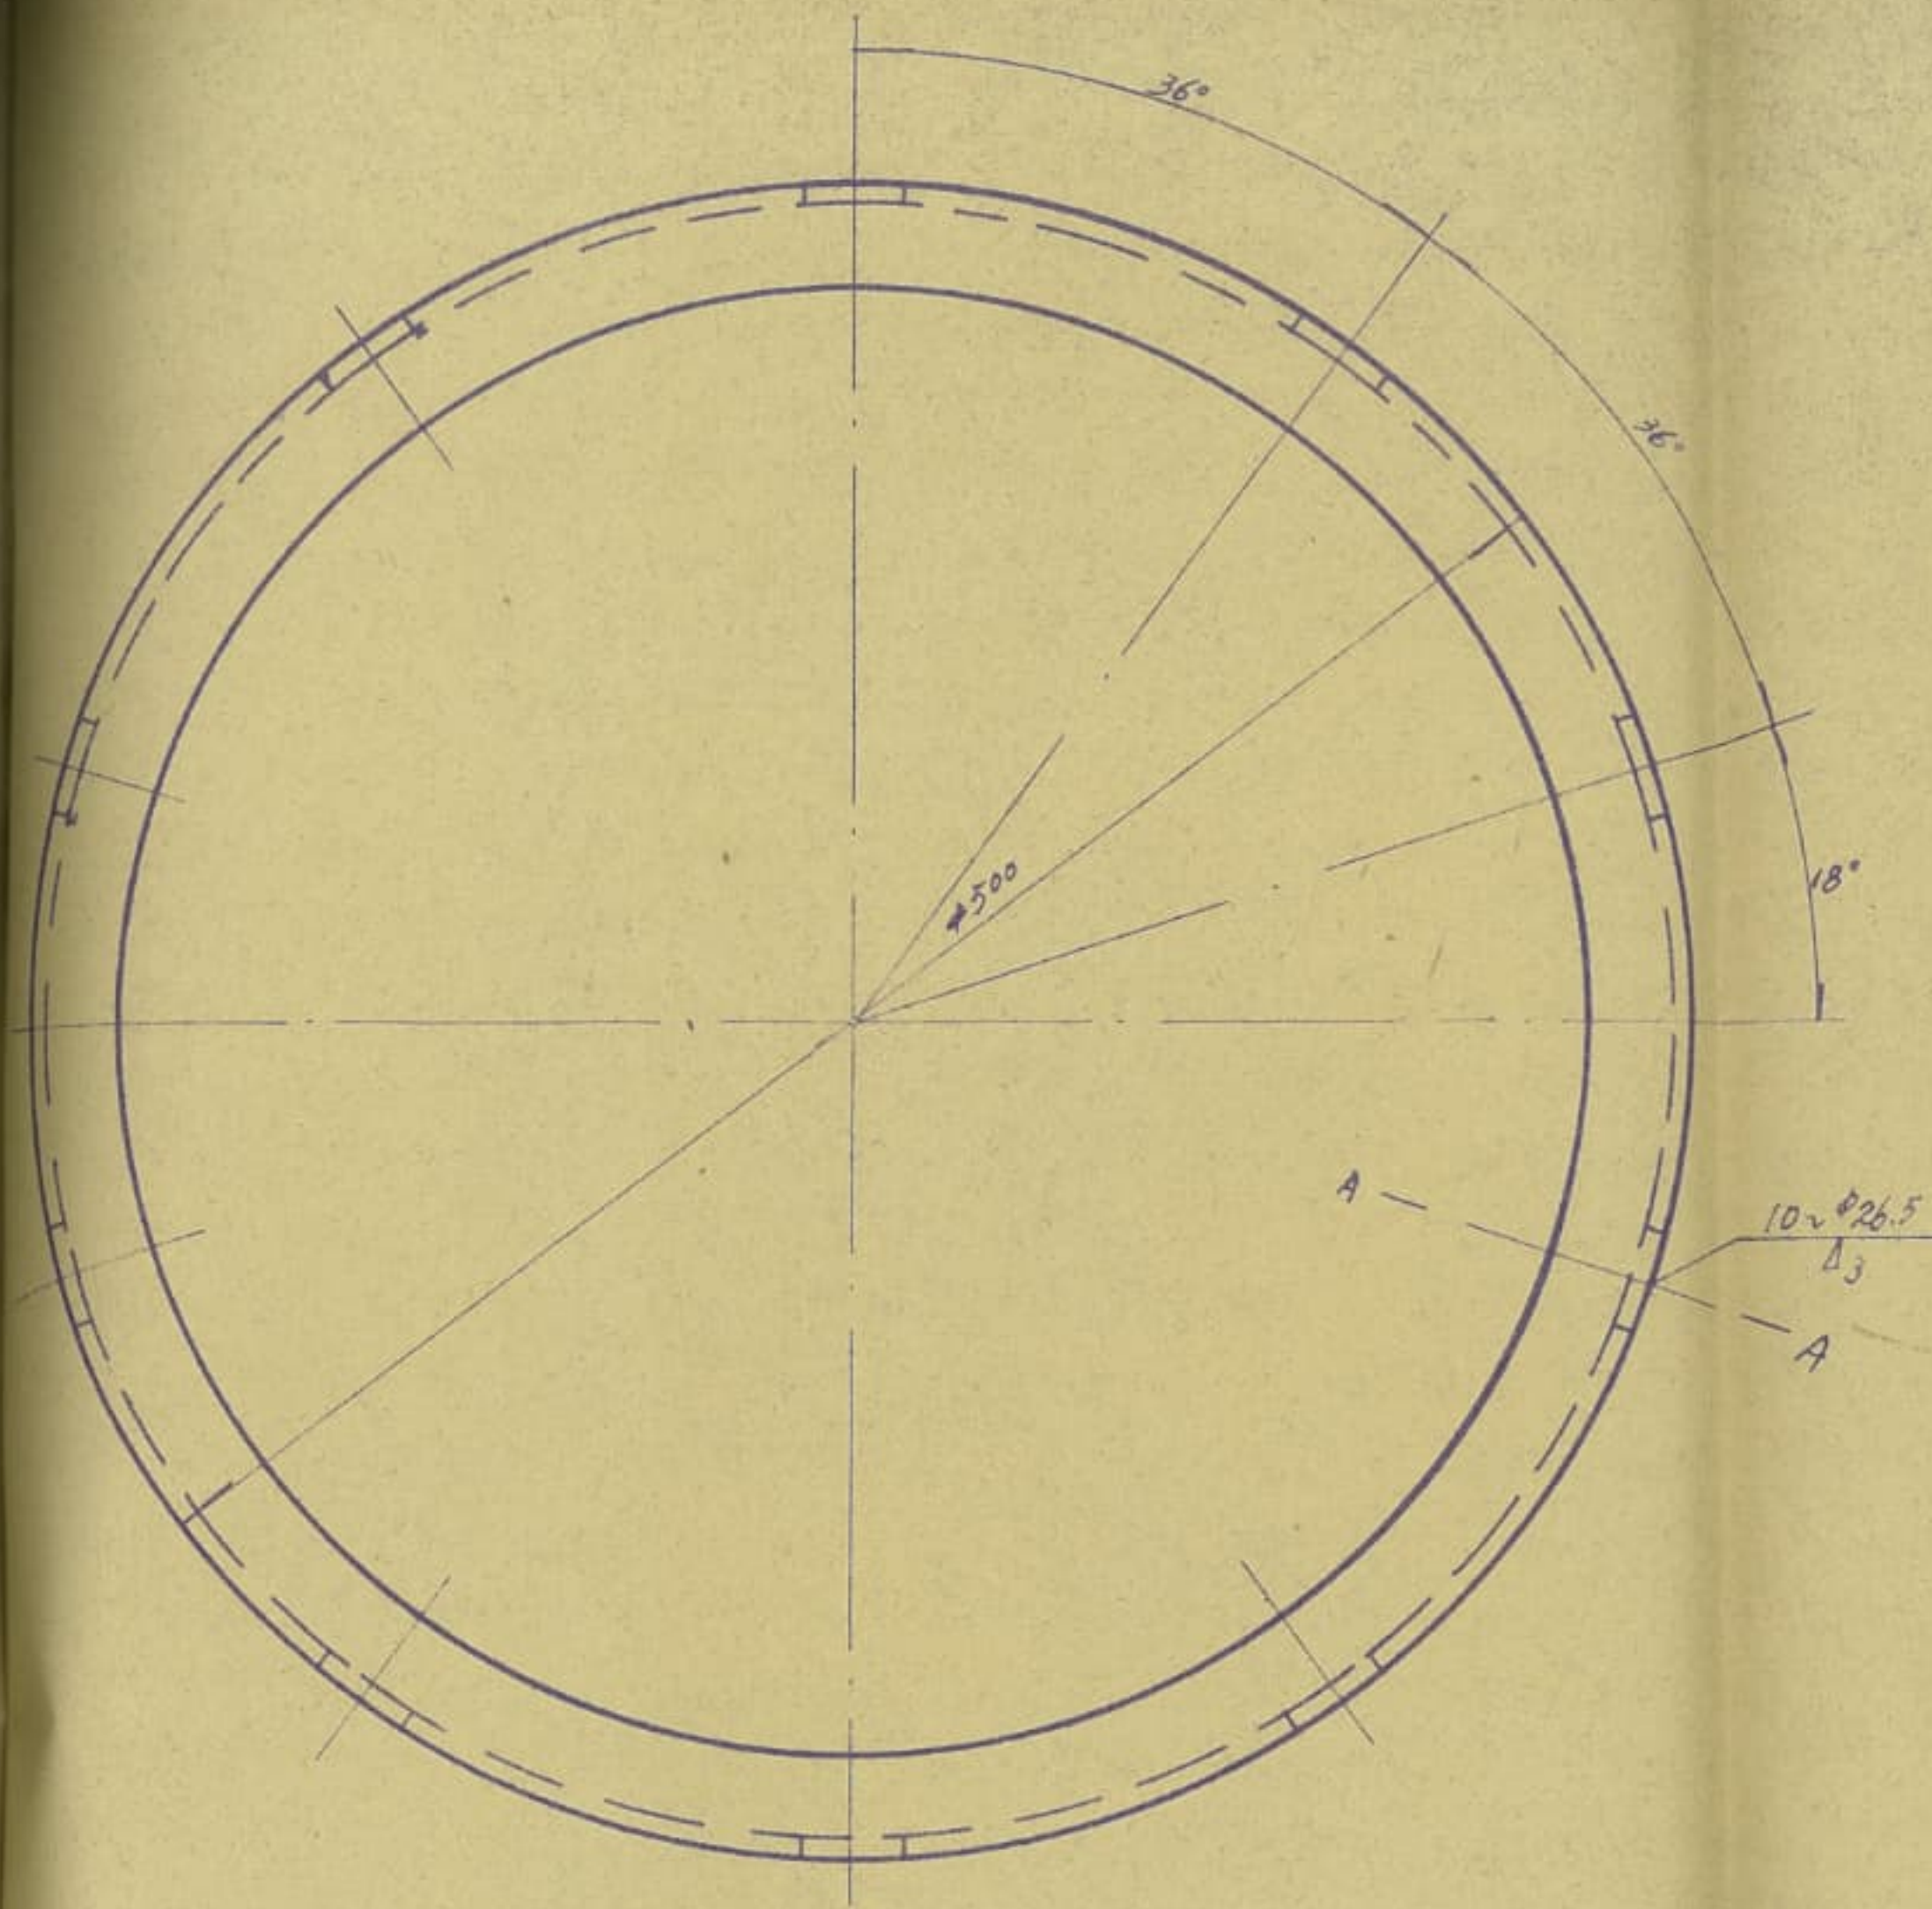


說明

1. 允許有±0.05mm 誤差。


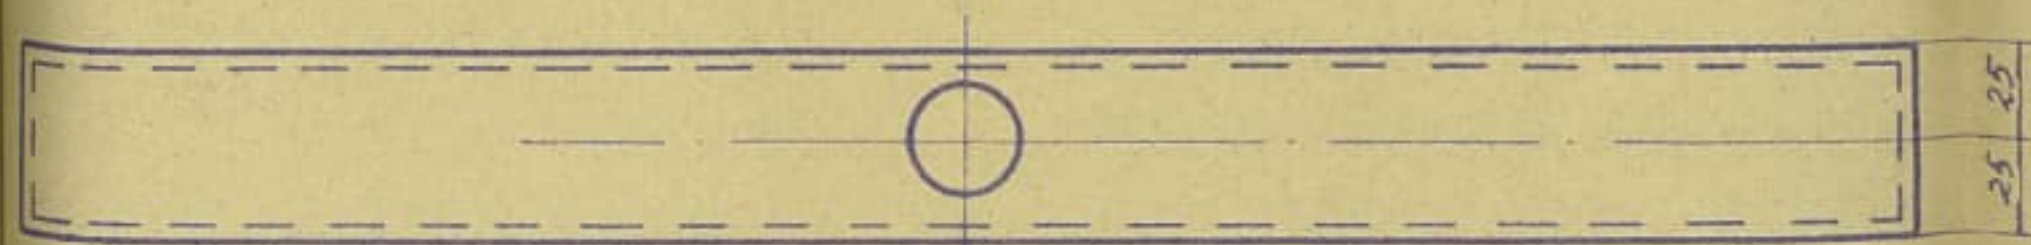


序号	代号	名称	数量	材料	重量	全重	附注
2250KV工頻試驗裝置 Φ60.10分裝間隔棒					3.417	1.3	
框圖					共	張	第
					電力工業部		
					南京線路器材廠		
标记处数	文件号	签字	日期	材料			
设计	蒋伯海	工艺	丁金根				
绘图	李福生	标准	杜世光				
描图	李福生	审定	杜世光				
校对	李福生	日期	82.2.26				

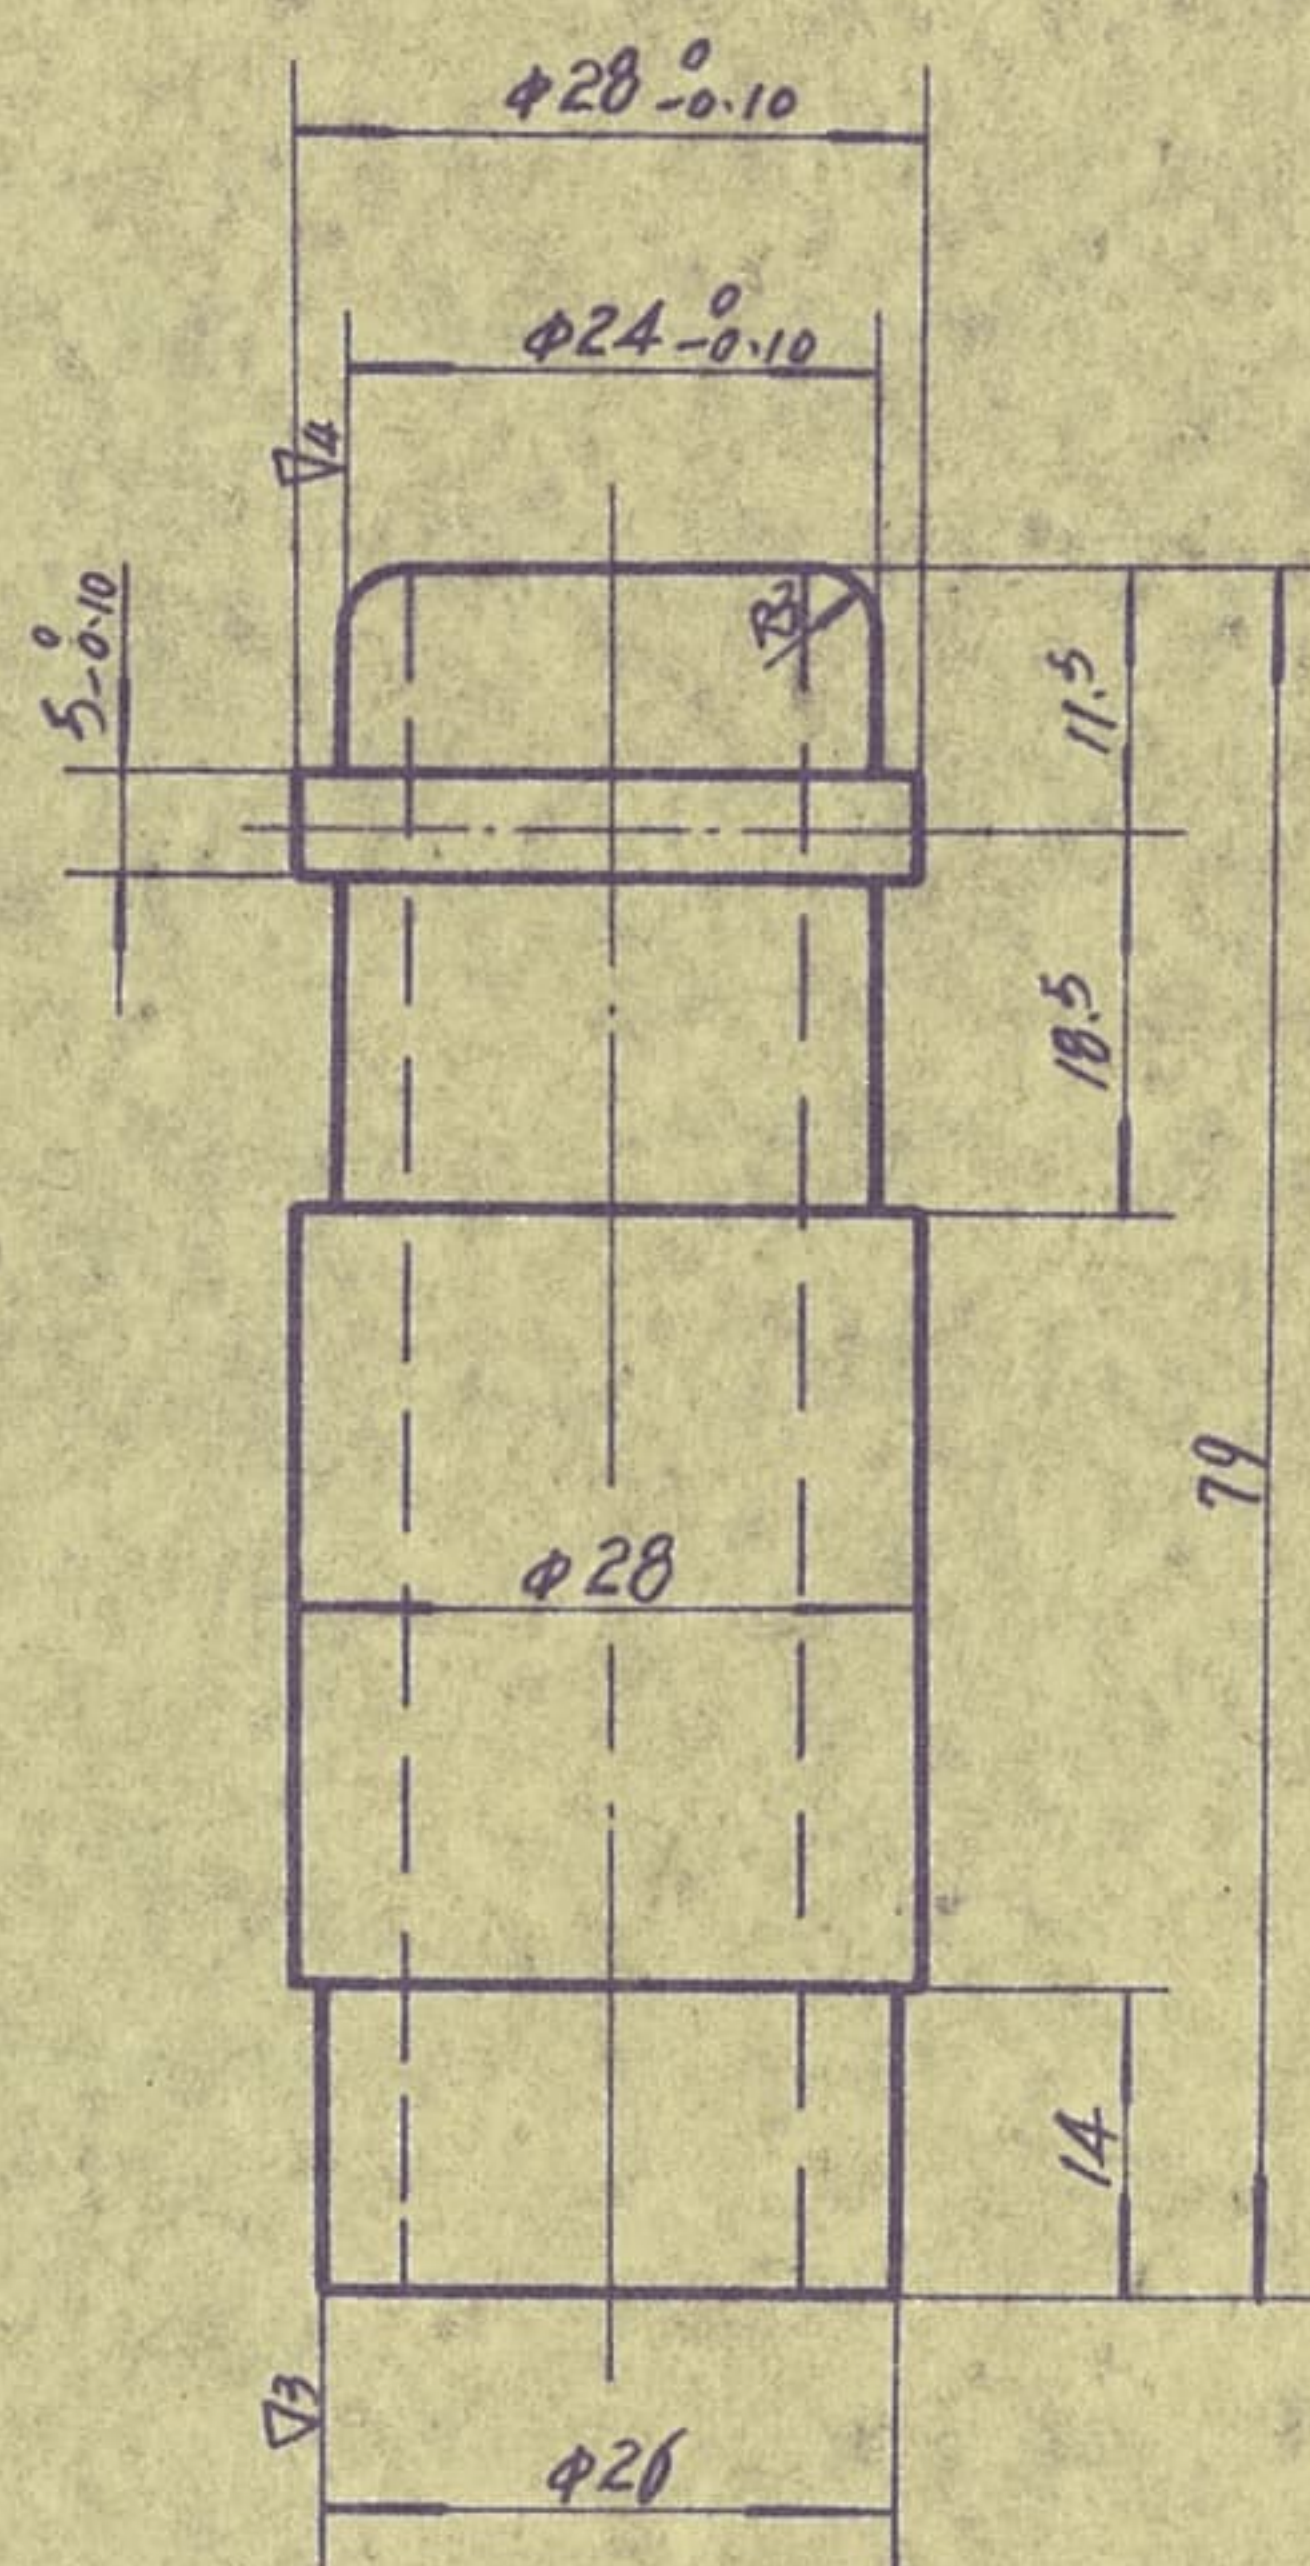


说明：
允许 A₃ 无缝钢管加工，其余均为 V₃。

文件号			签字			日期			2250 千伏工频域验装置			引丁 - 2250 - 39 - 2		
审核			批准			制图			材料			图样标记		
张福城			杜世光			刘惠玲			10# $\phi 28 \times 5$ 无缝钢管			数量		
金根成			日期 87.3.12									重量		
												0.224		
												比例		
												1:1		
												共		
												张		
												第		
												张		
												电力工业部		
												南京线路器材厂		

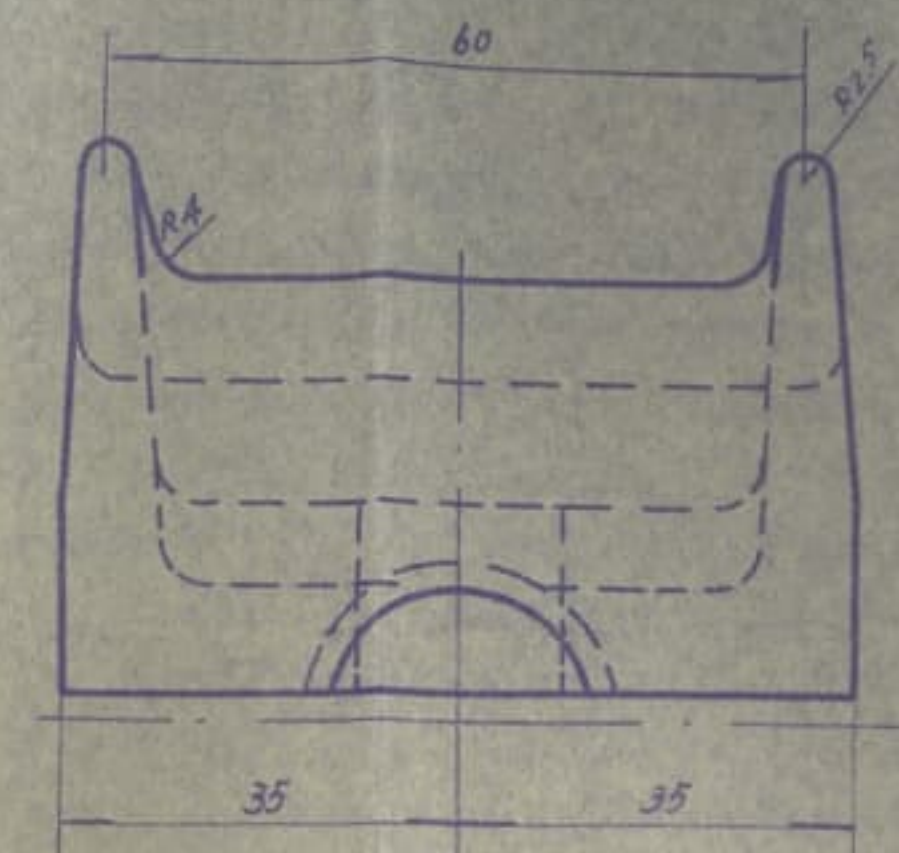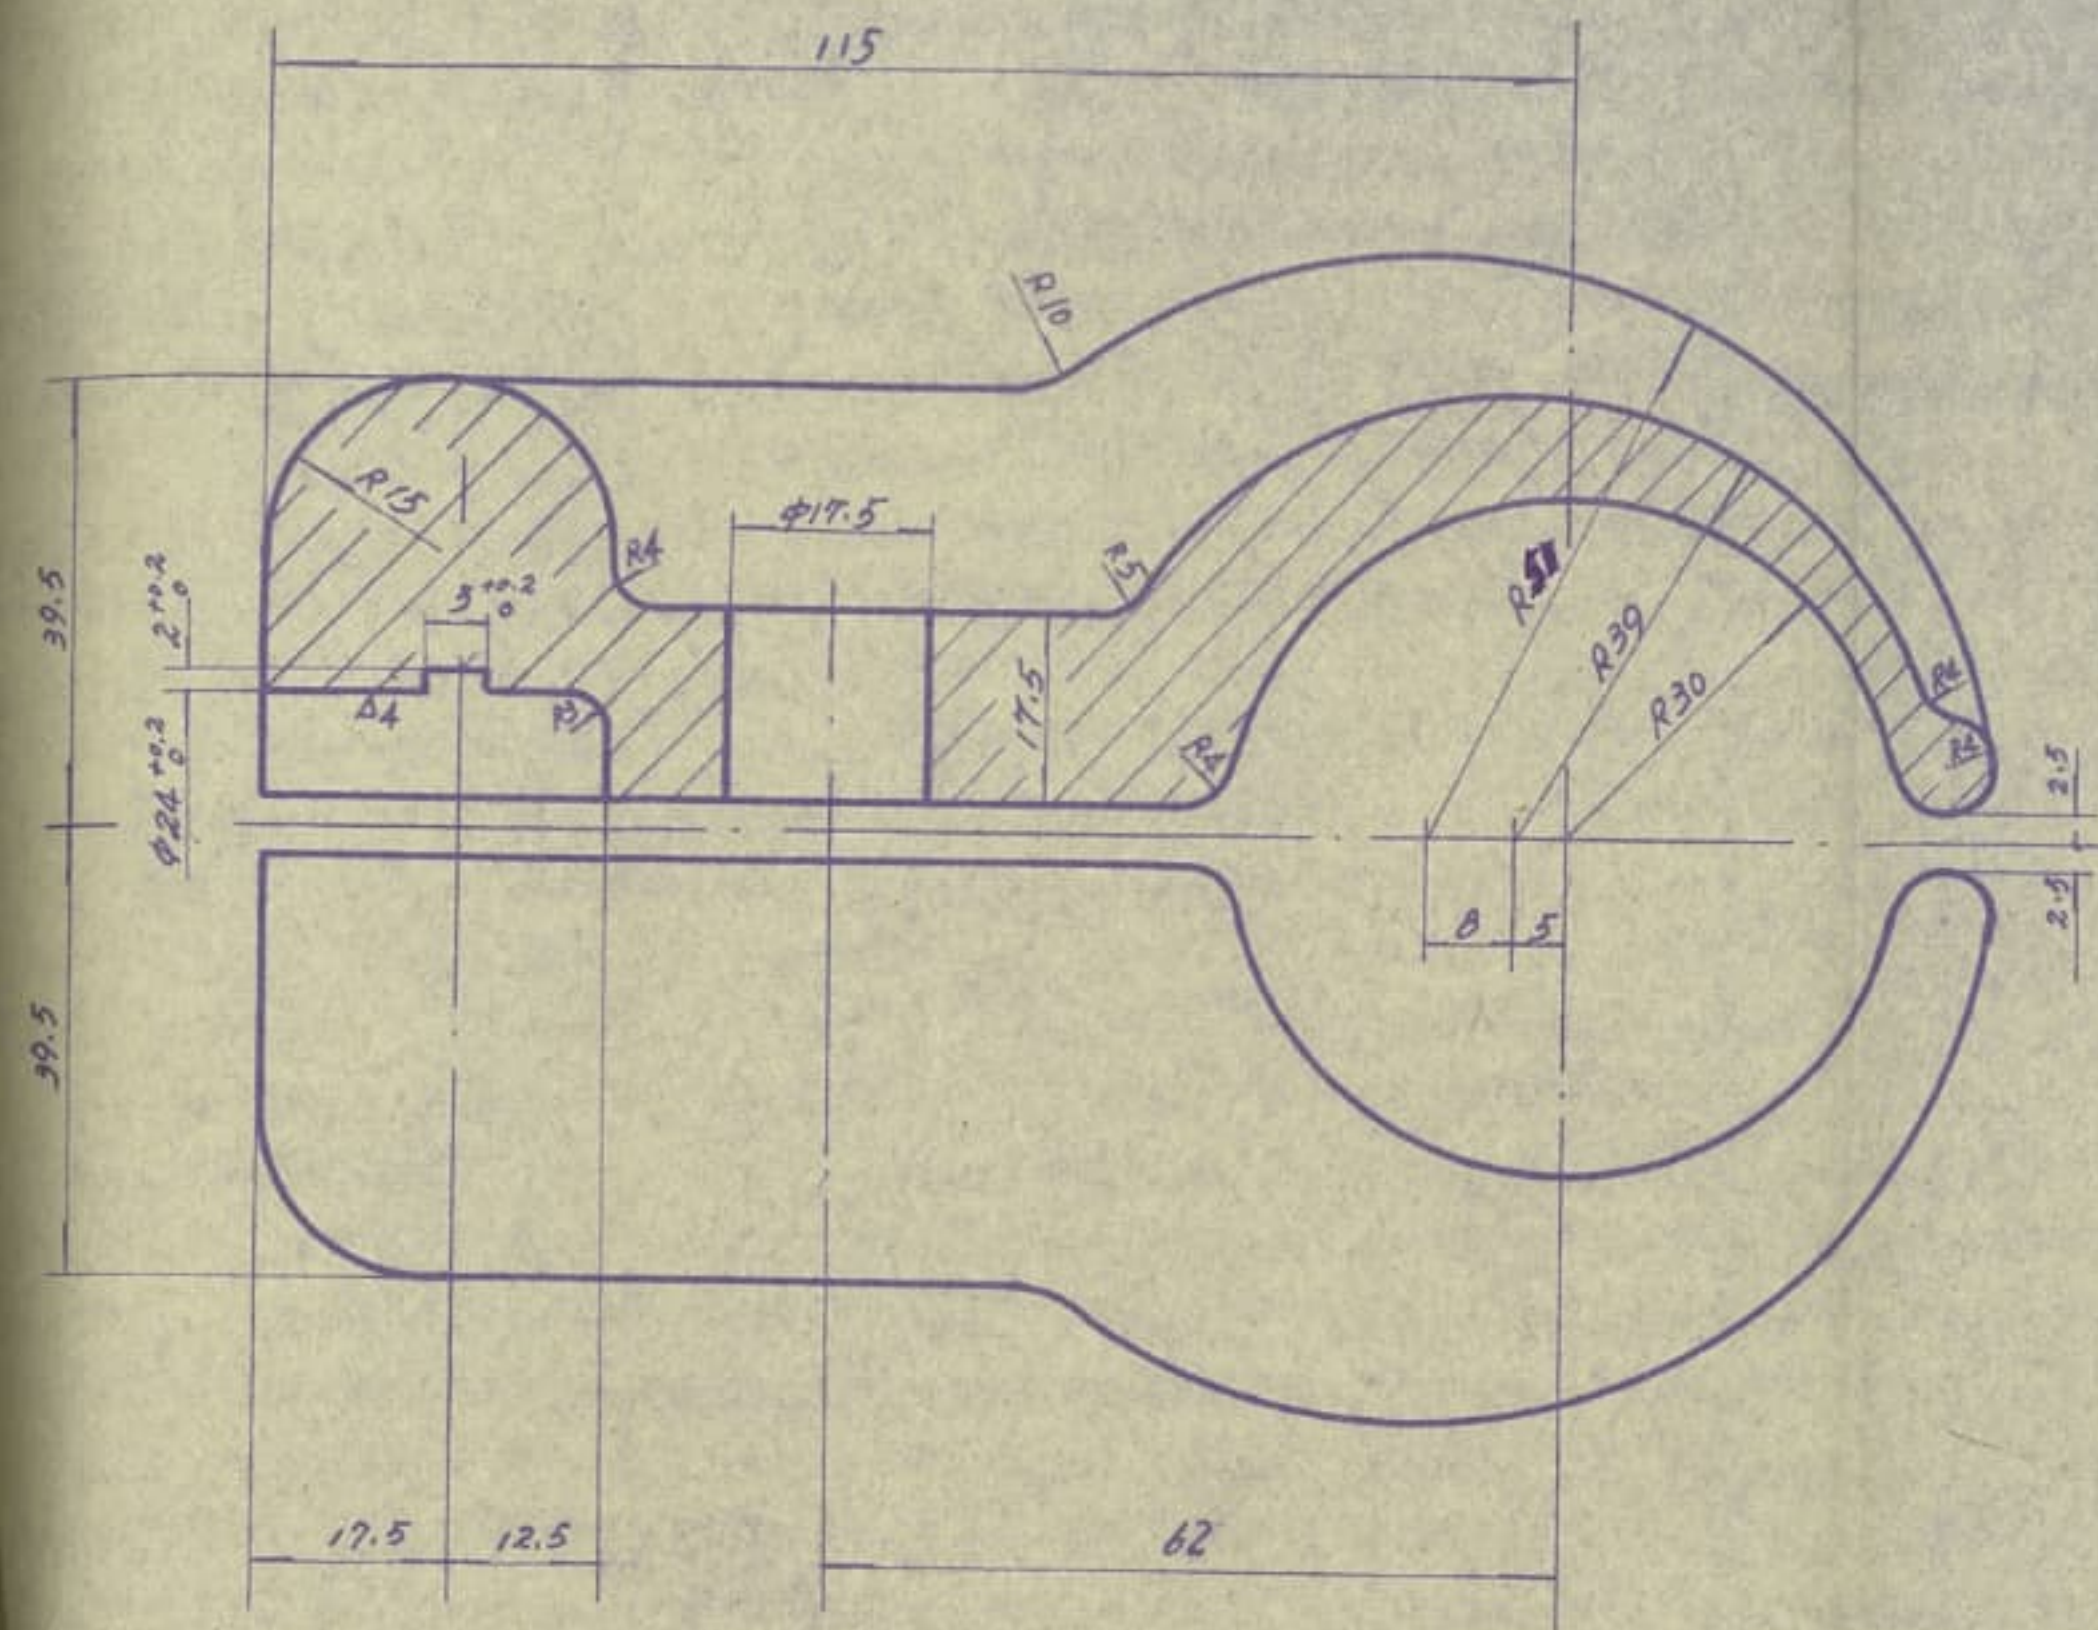


注：

1. 尖头外表面不得有棱角
2. 一般技术条件应符合 GB 2314-80 标准。
3. 铝合金强度不低于 14 kg/mm^2 变质处理。


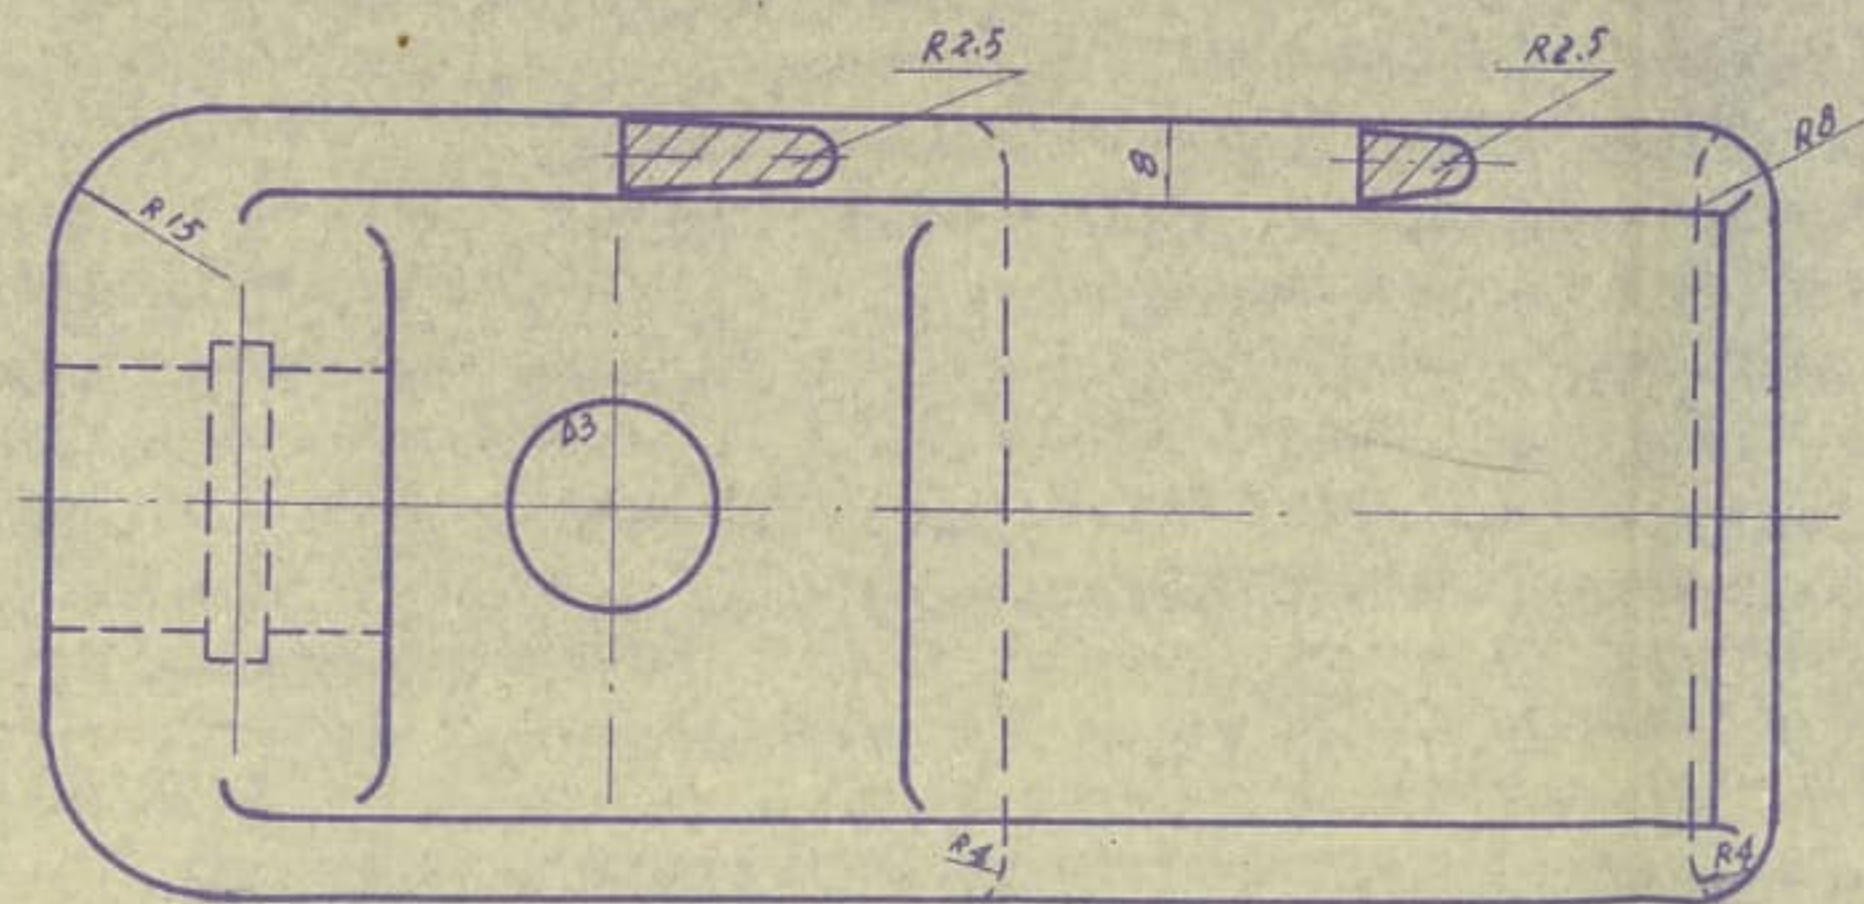


序号	代	号	名	称	数量	材	料	单重 重	全重 量	附	注
				2250 千伏工频试验装置 #60. 10分型间隔棒						31J-2250-39-3	
标记处数	文件号	签字	日期	设计 陈福源	工艺 丁金根	标准化 标准	审定 林世光	审核 朱国良	日期 82.7.29	材料	ZL102
设	计	绘	图	描	图	校	对				
				图样标记				数量	重	量	比 例
								1.65			1:1
				共				张	第	张	
				电力工业部				南京线路器材厂			

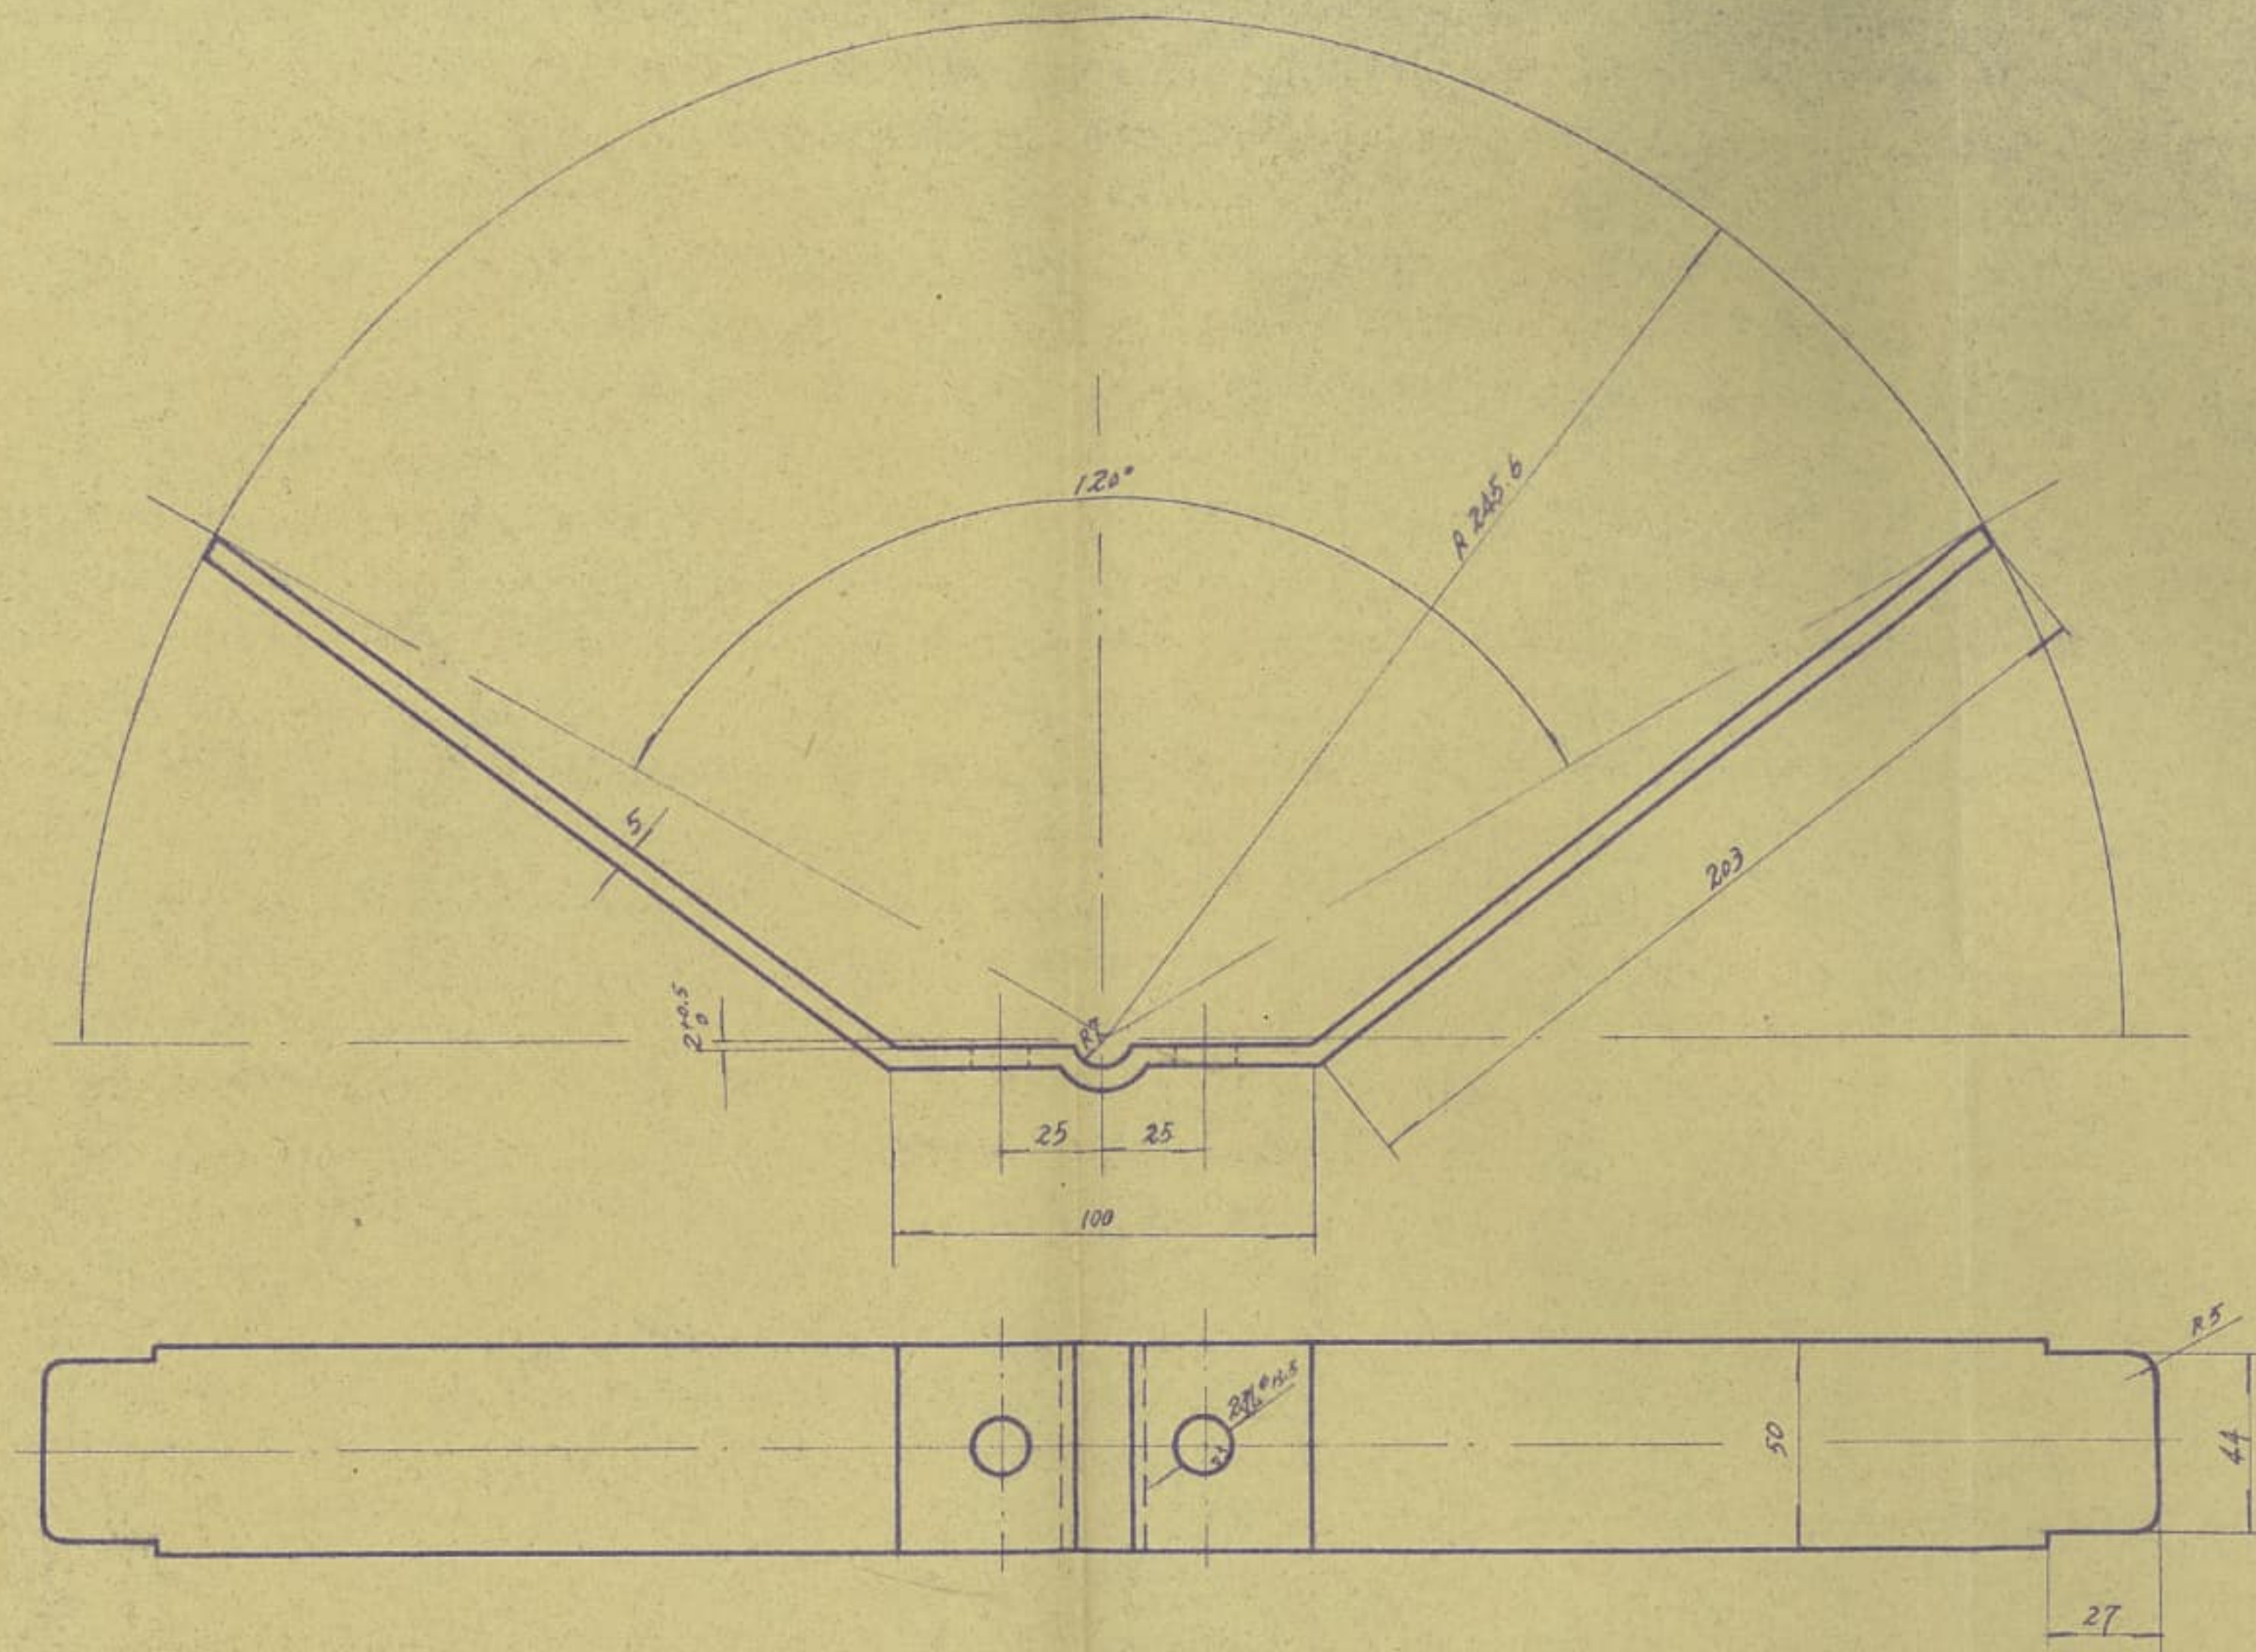

说明:
展开尺寸以放样为准。


序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
		2250千伏工频试验装置					引丁-2250-39-4
		φ60.10分裂间隔棒					图样标记数量重量比例
		支撑抱古					1.001 1:2
标记处数	文件号	签字	日期	材料	A3	-5x50扁钢	共 张 第 张
设计	李福成	工艺	丁金根				电力工业部
绘图	李福成	标准化	杜世元				南京线路器材厂
描图	李福成	审定	杜世元				
校对	李福成	日期	82.2.29				

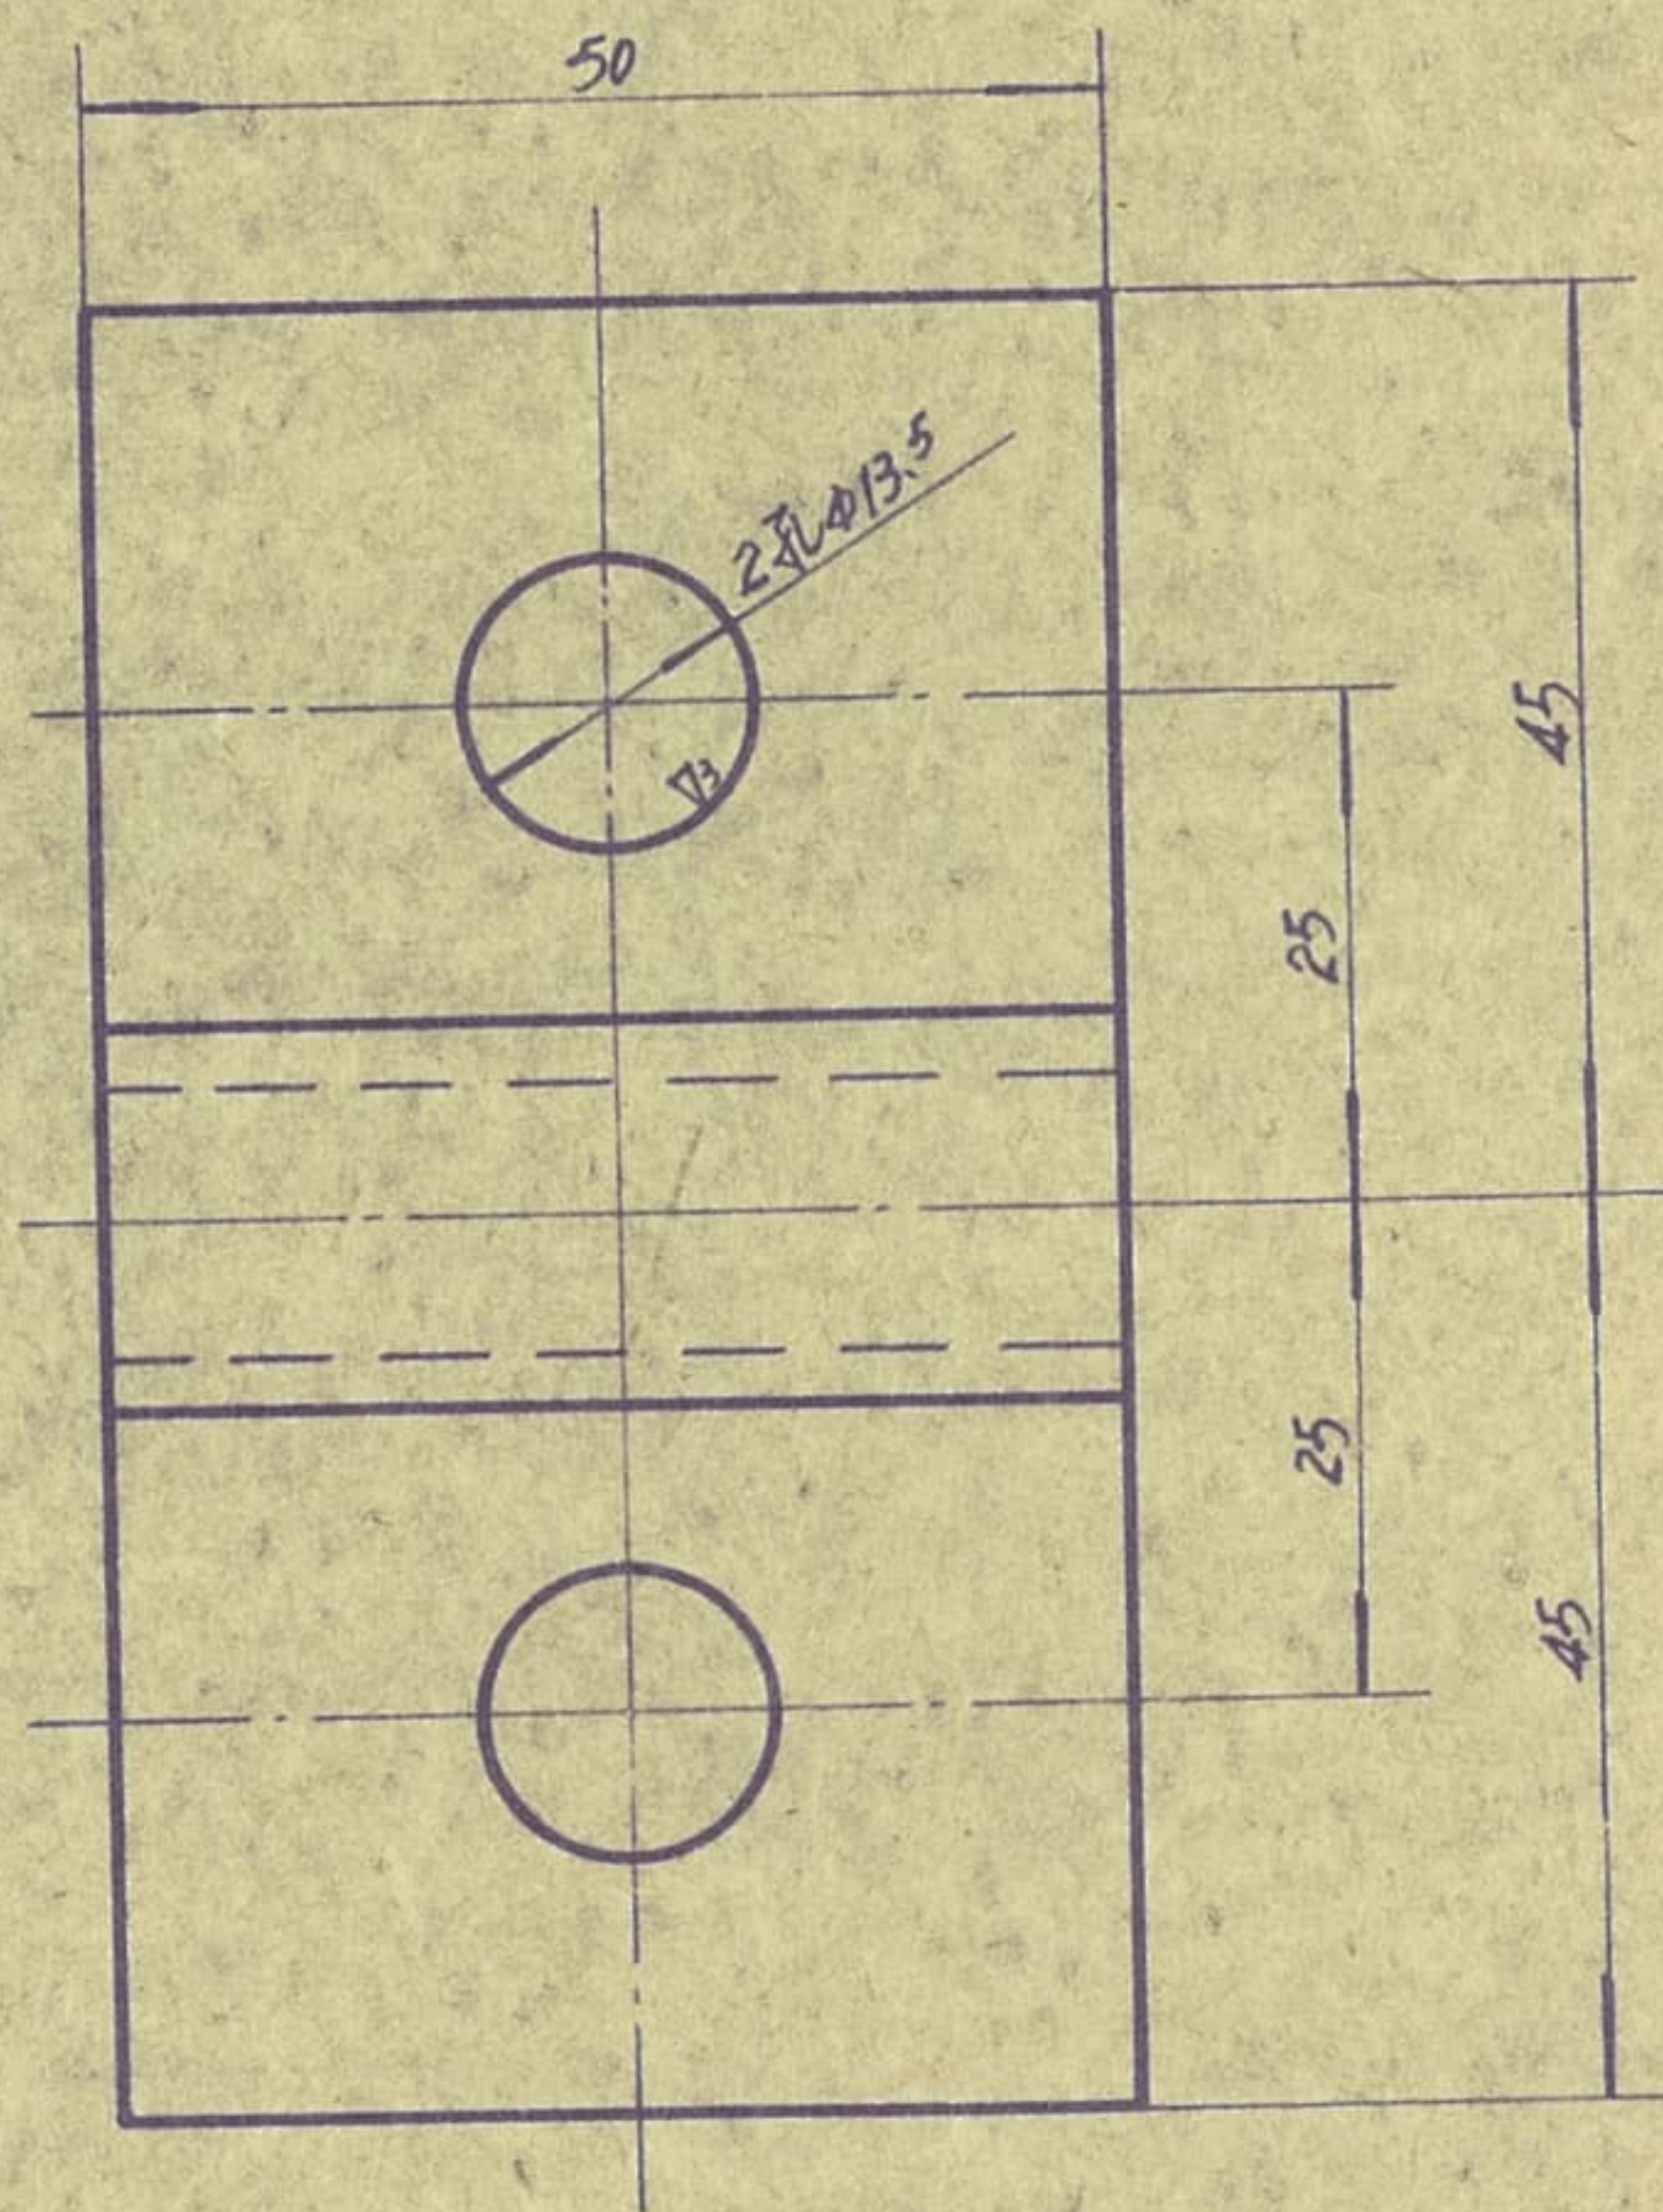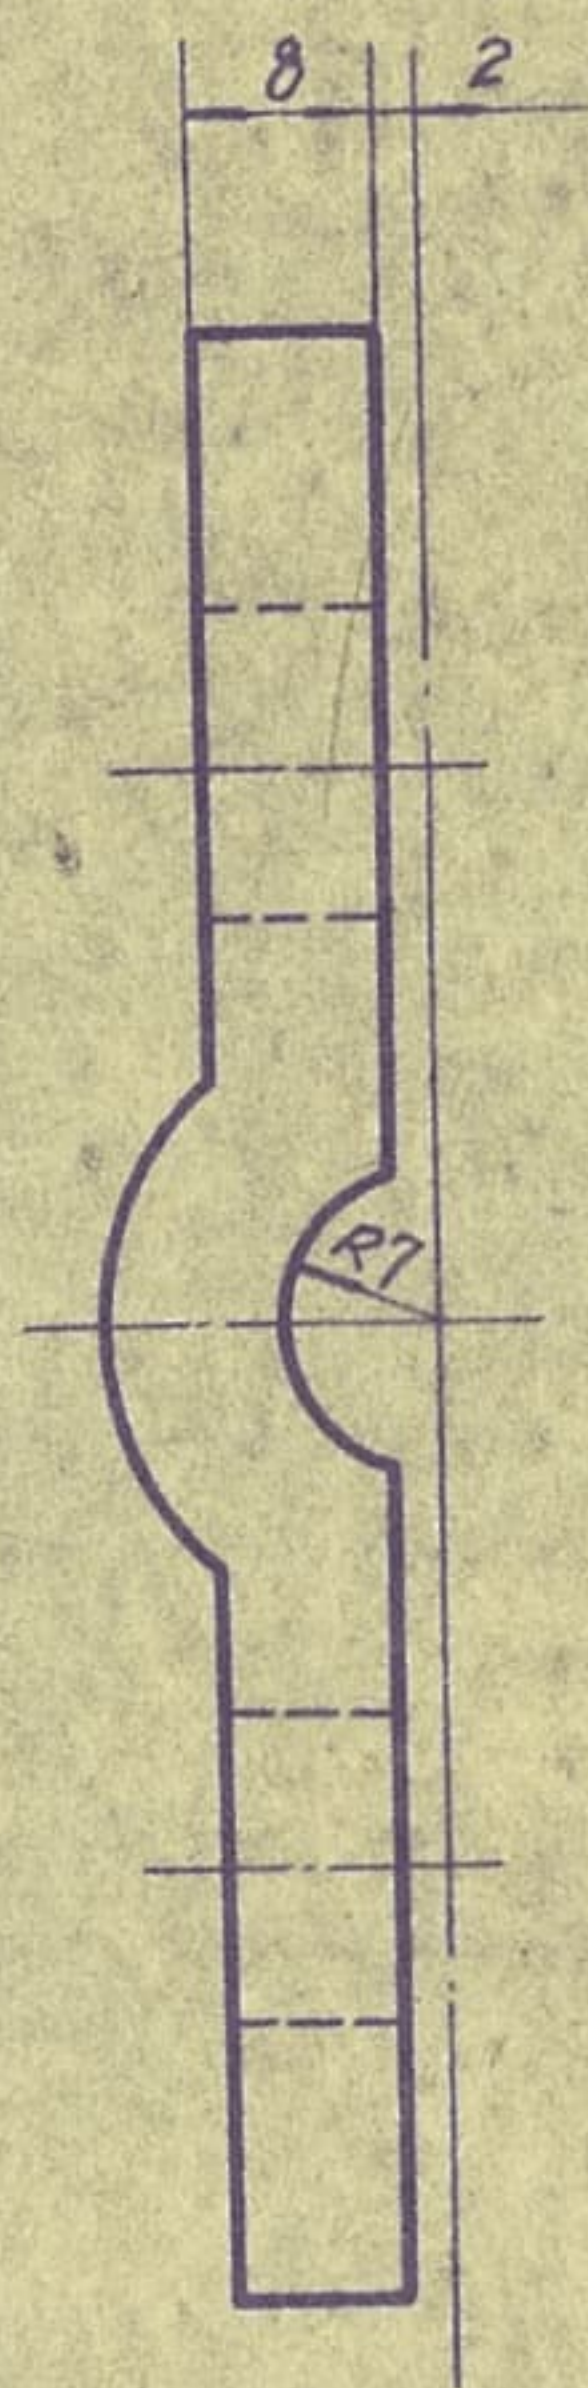

热镀锌

2250 千伏工频试验装置			引丁-2250-39-5		
φ60. 10 分裂间隔棒			图样标记 数量 重量 比例		
抱 首			0.268 1:1		
材料			共 张 第 张		
A3 -8x50 扁钢			电力工业部		
南京线路器材厂			44		

件号	签字	日期
设计	刘世光	81.3.12
审核	刘世光	
批准		
制图		
日期		

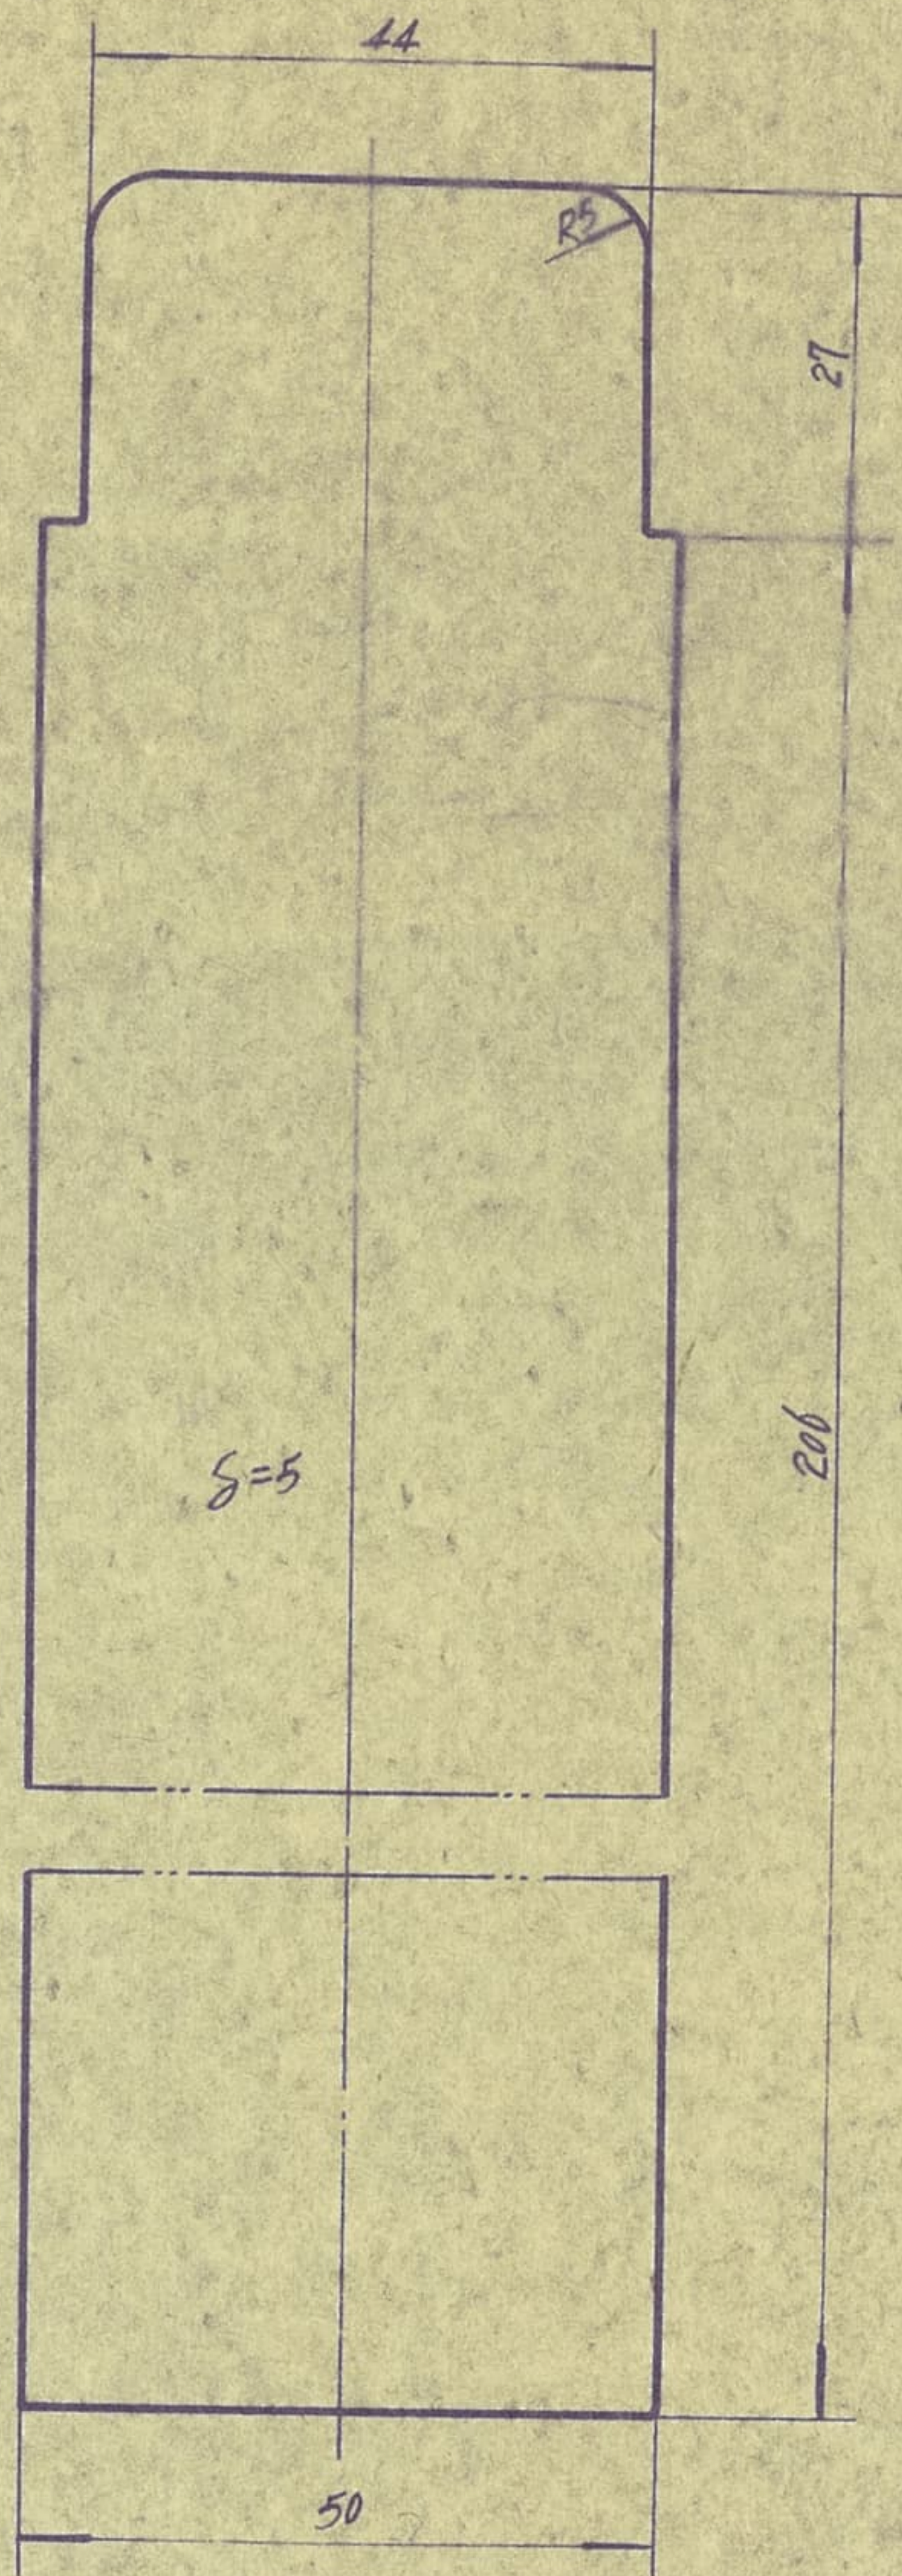

号	签字	日期
审	定	杜世光
批	准	刘惠玲
描	图	
日	期	87.3.12

2250千伏工频域验装置
 10分裂间隔棒
 支撑板


A3 -5 X 50扁钢

引丁 - 2250 - 39 - 6

图样标记	数量	重量	比例
		0.458	1:1
共	张	第	张



电力工业部
 南京线路器材厂

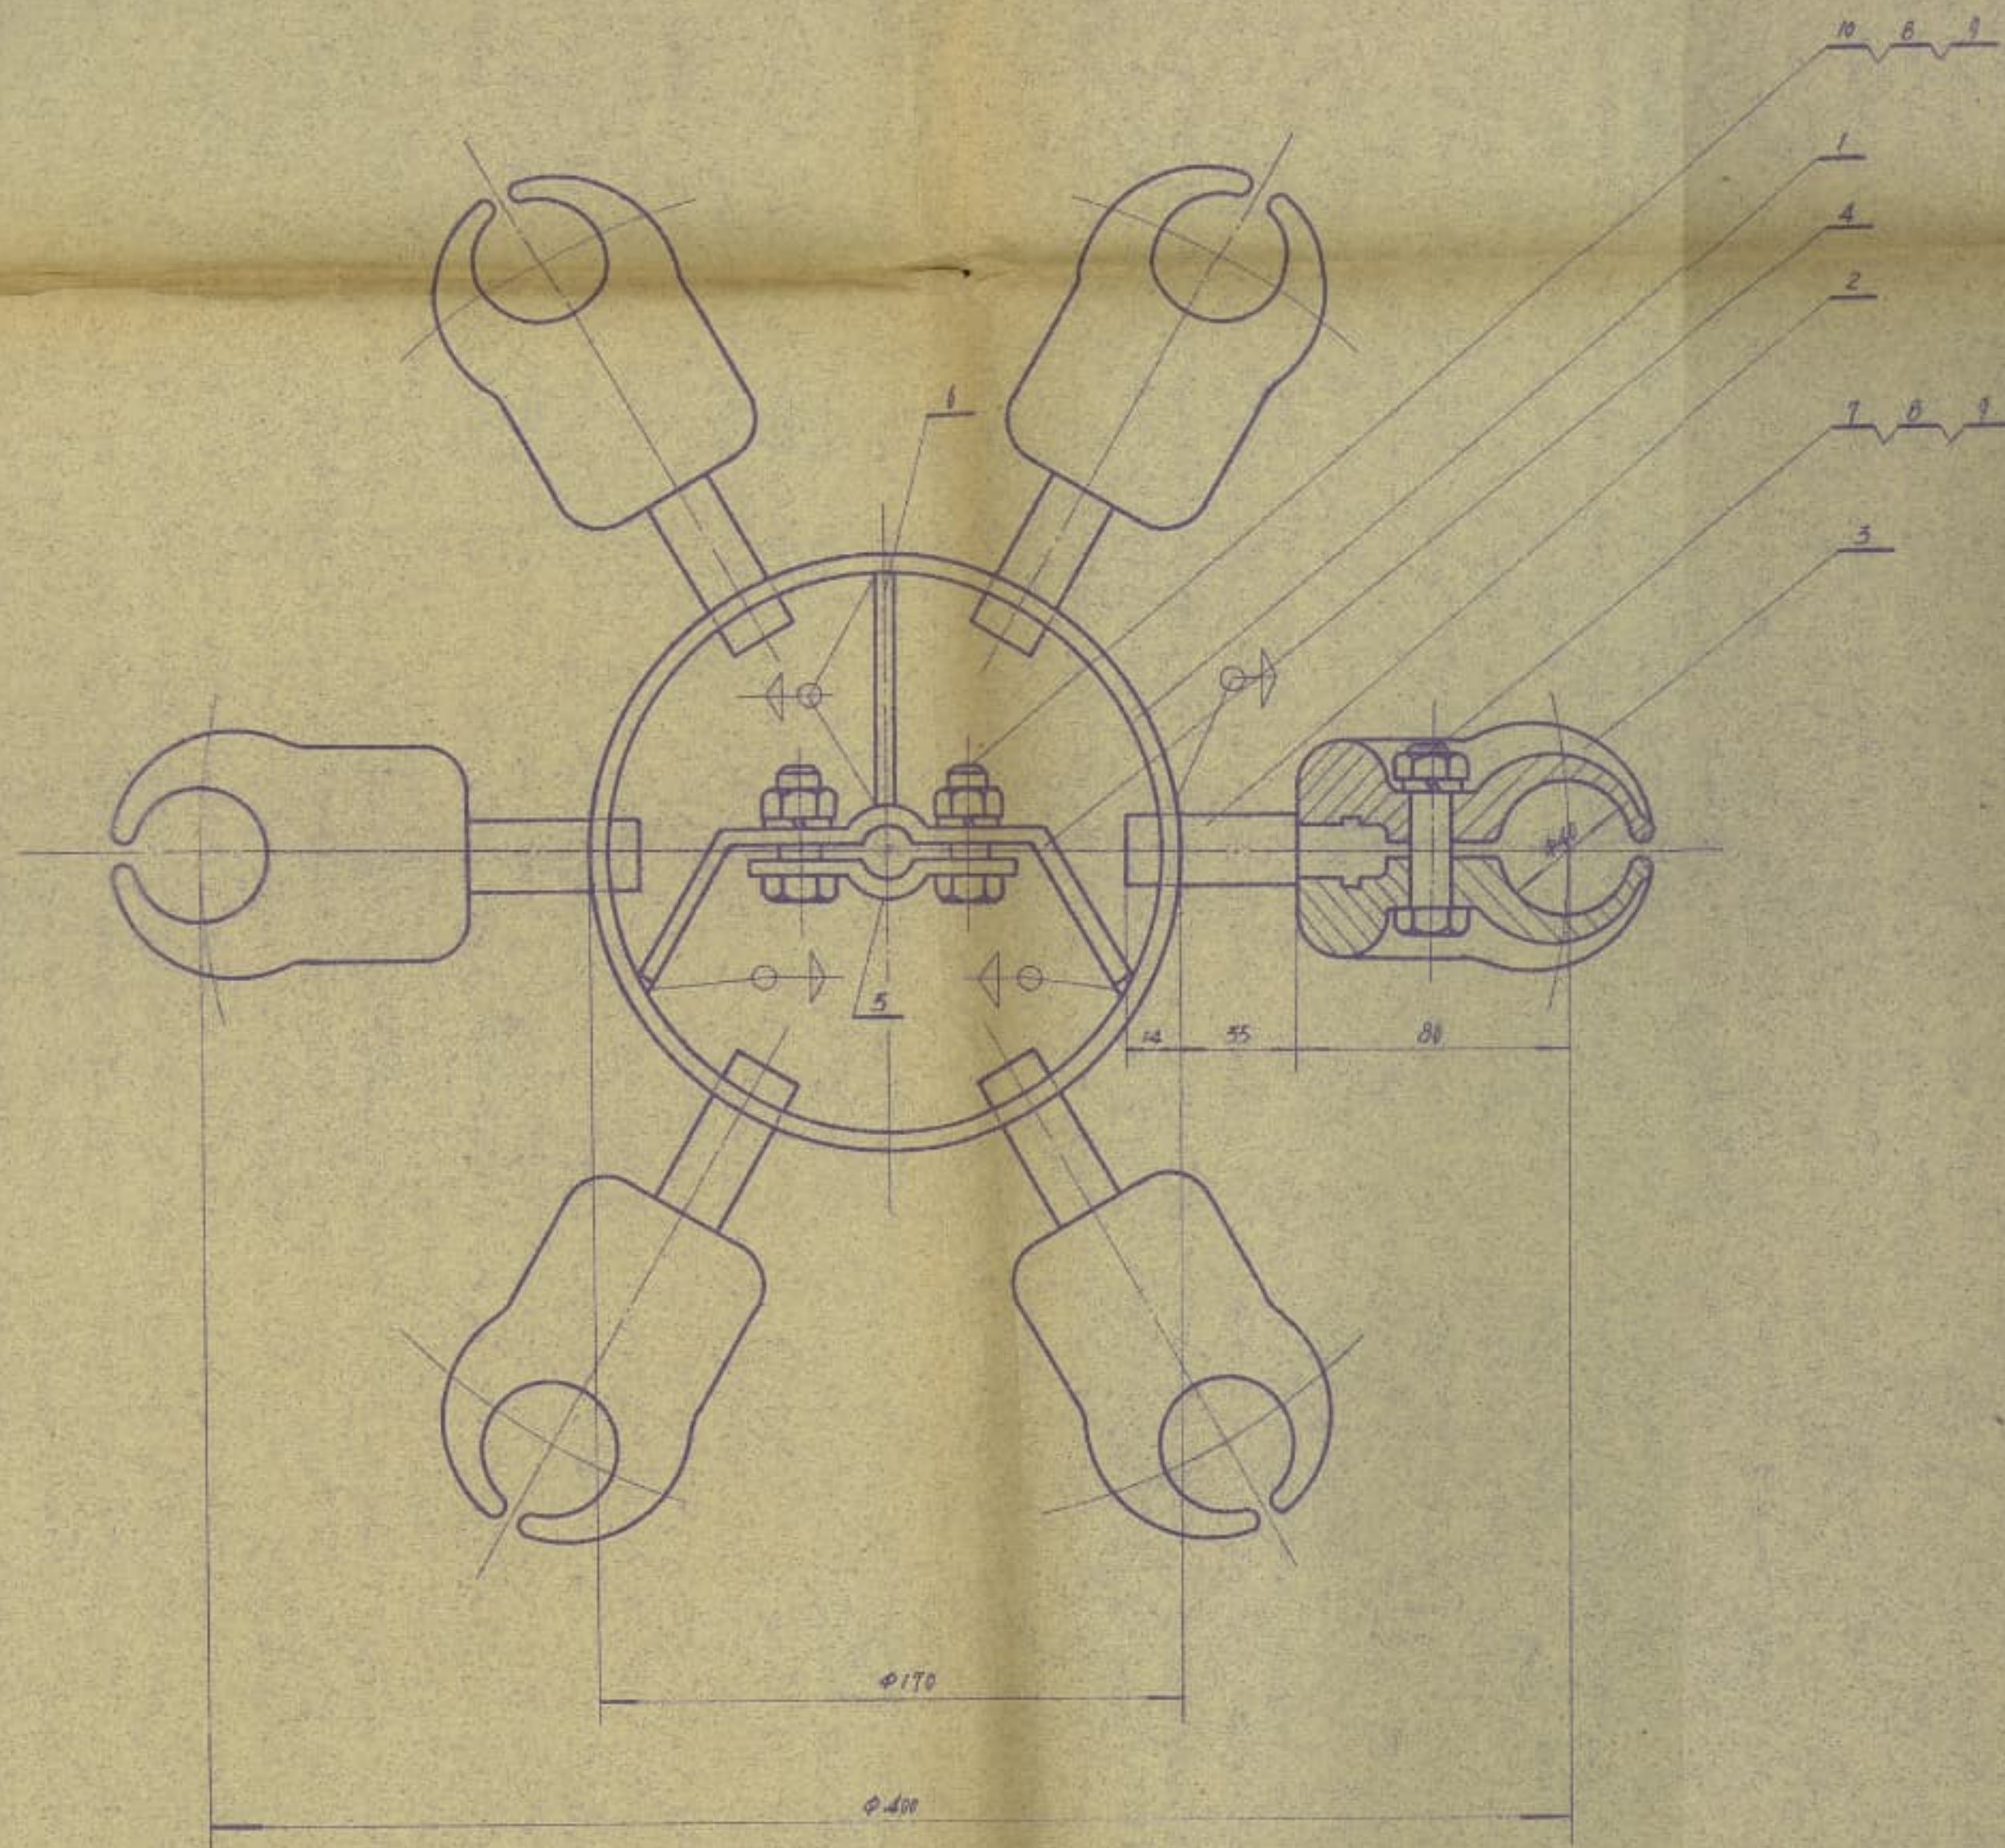

全部焊接使用热镀锌。

10	GB 5-76	螺栓	2	A ₁ M12×35	0.040	0.080
9	GB 93-76	弹簧垫圈	8	65 Mn 12	0.005	0.020
8	GB 41-76	螺母	8	A ₂ M12	0.010	0.120
7	GB 5-76	螺栓	6	A ₂ M12×50	0.054	0.324
6	引J-2250-40-6	支撑板	1	A ₂ -5×50	0.133	0.133
5	引J-2250-40-5	抱箍	1	A ₂ -8×50	0.268	0.268
4	引J-2250-40-4	支撑板	1	A ₂ -5×50	0.317	0.317
3	引J-2250-40-3	夹头	6	ZL102	0.740	4.440
2	引J-2250-40-2	夹头杆	6	10# 40×5	0.137	0.822
1	引J-2250-40-1	框圈	1	A ₂ -3×50	1.015	1.015
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注



2250千伏工频试验装置
440 硬导线

1分列间隔棒图


设计 陈永海 校对 李山
绘图 刘惠琴 审核 杜斌
日期 81.3.15

引J-2250-40
材料 数量 重量 比例
7.615 1.2

南京线路器材厂


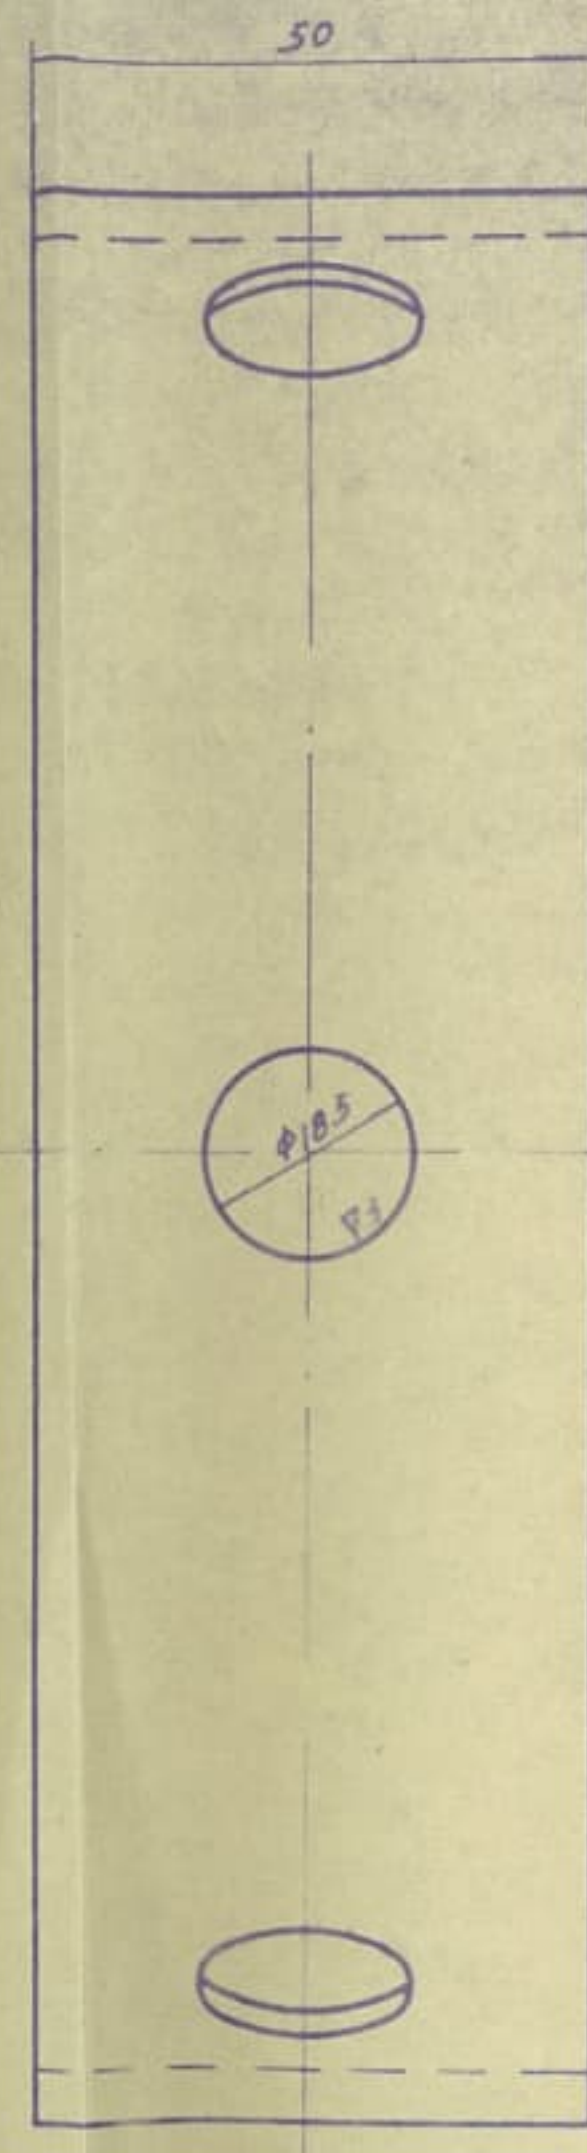
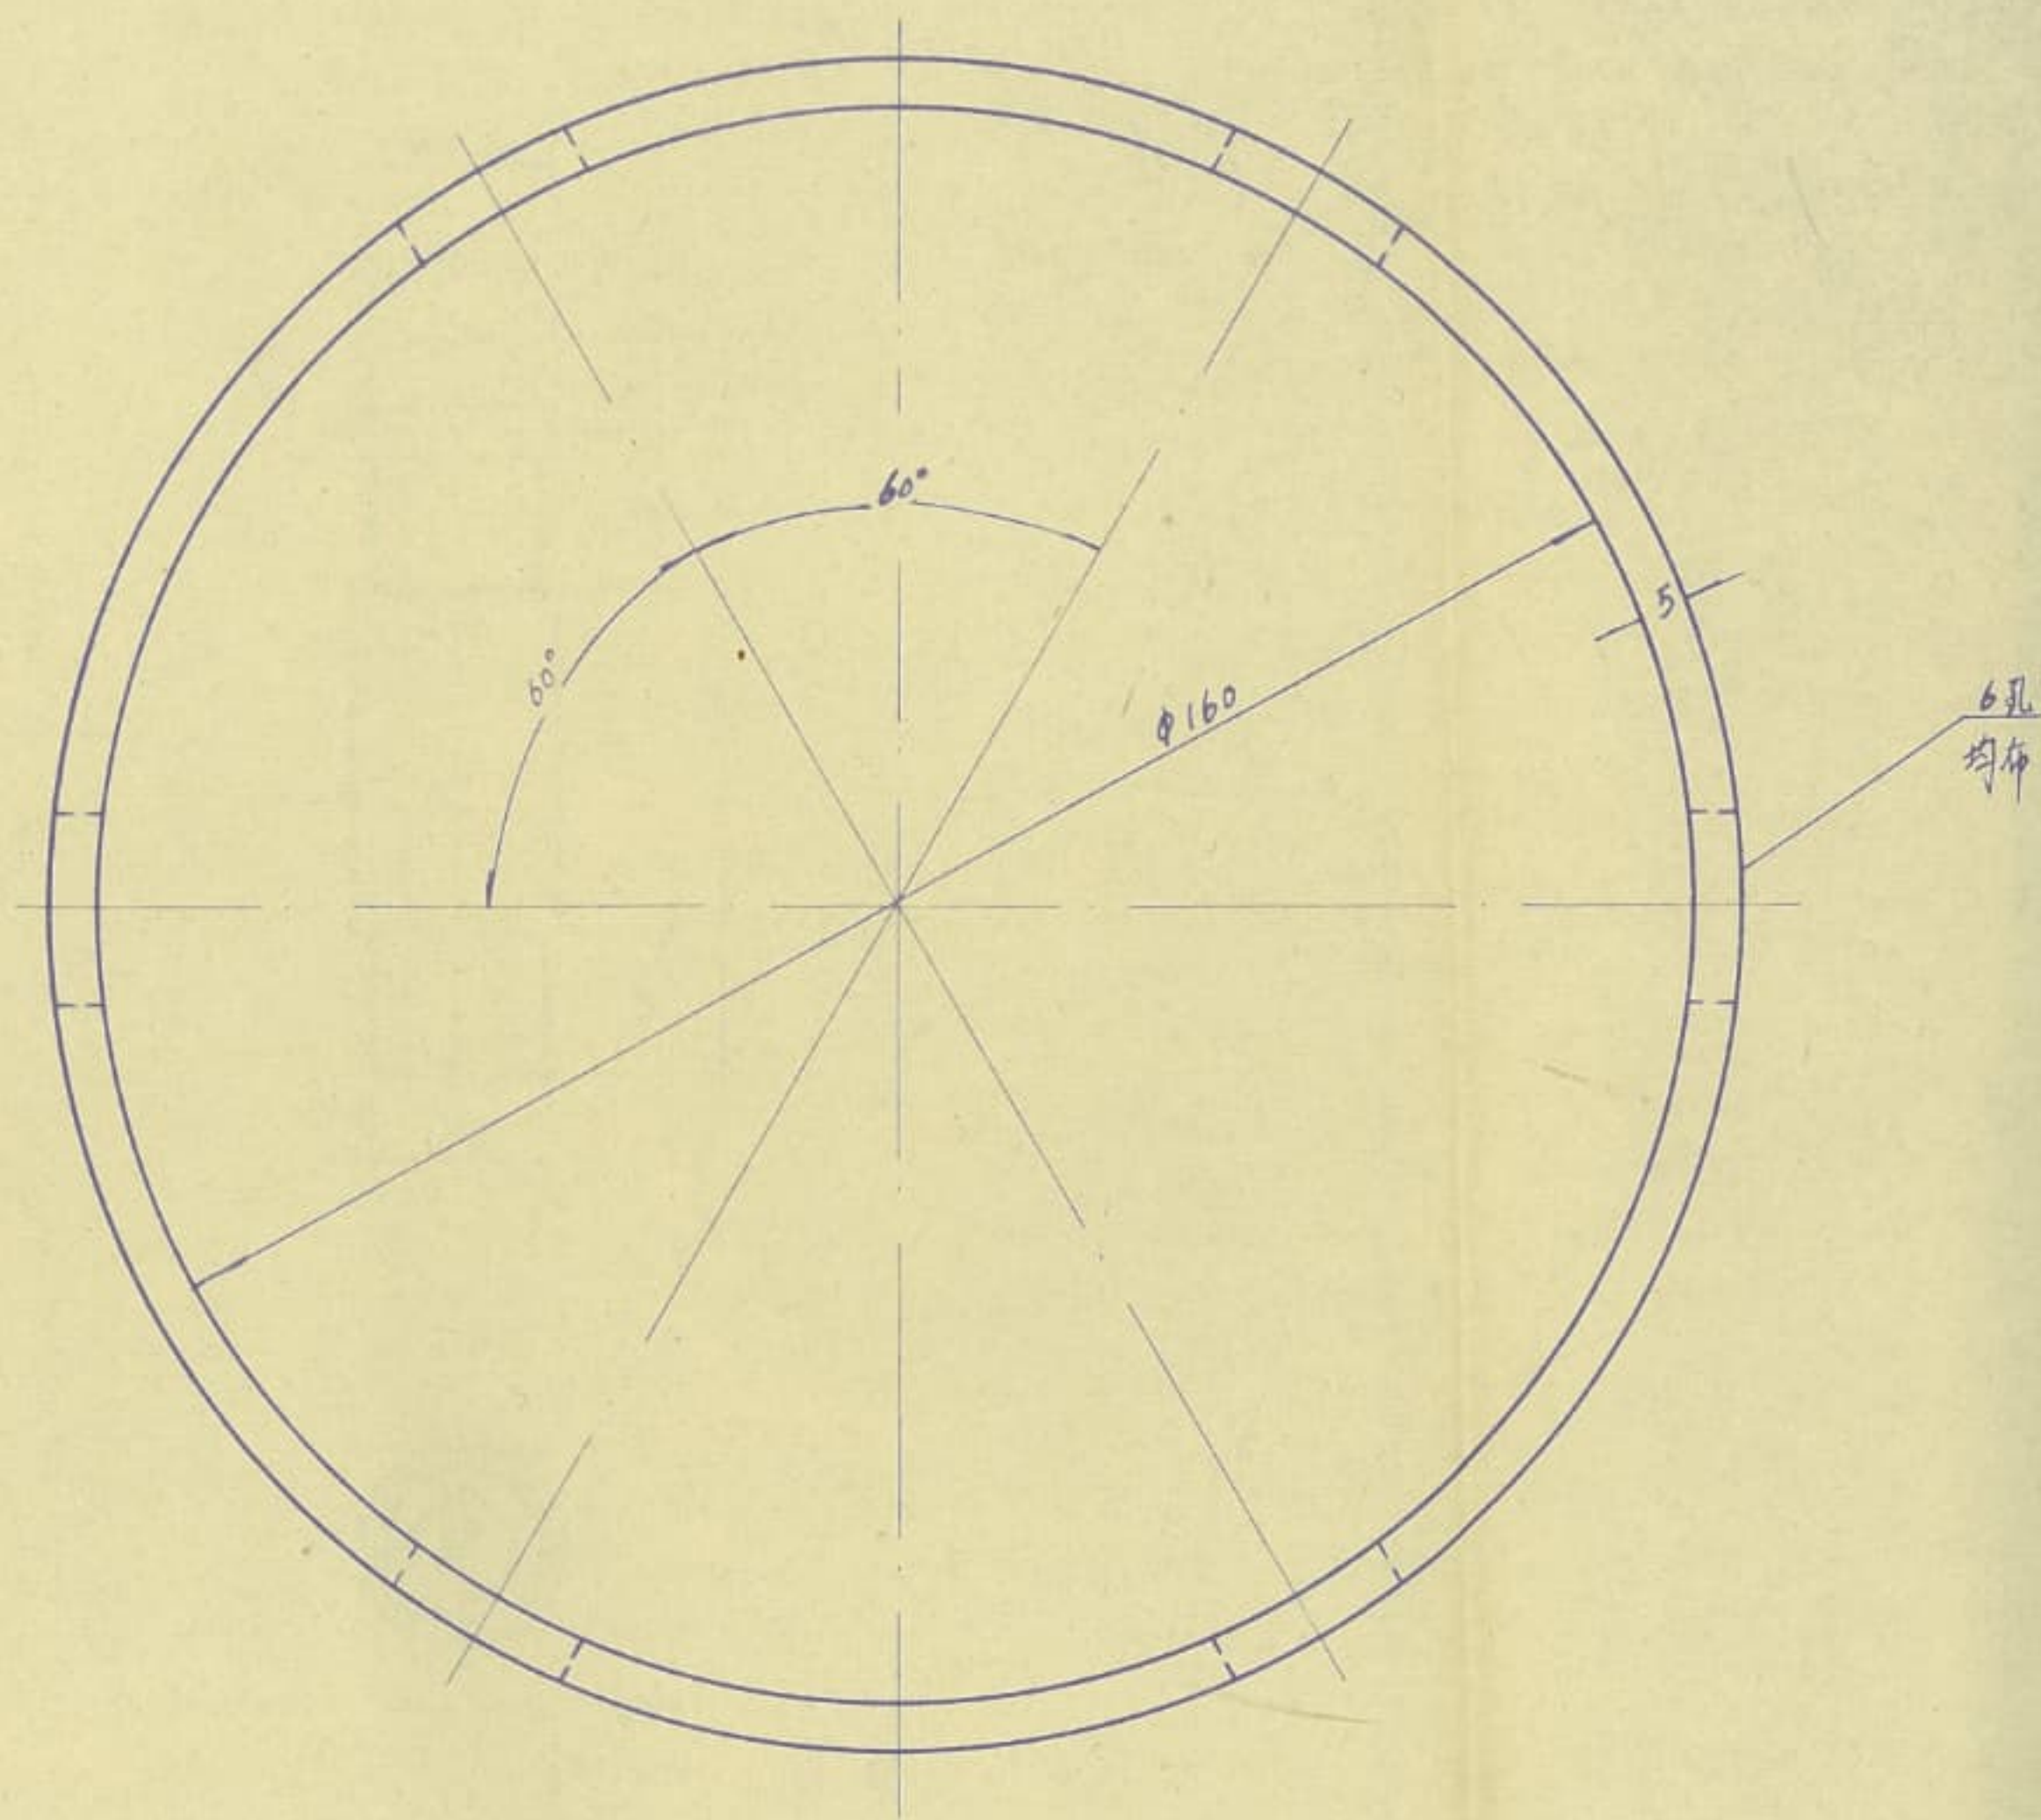


序号	代号	名称	数量	材料	单重	全重	附注
		2250 千伏工频试验装置					引丁-2250-40-1
		φ40 六分裂间隔棒					图样标记数量重量比例
		框 图				1.015	1:1
							共 张 第 张
							电力工业部
							南京线路器材厂
标记处数	文件号	签字	日期	材料			
设计	齐福海	工艺	丁金根				
绘图		标准化					
描图	李伟	审定	杜世光				
校对	李伟	日期	80.7.26				
				A3	-5x50 扁钢		

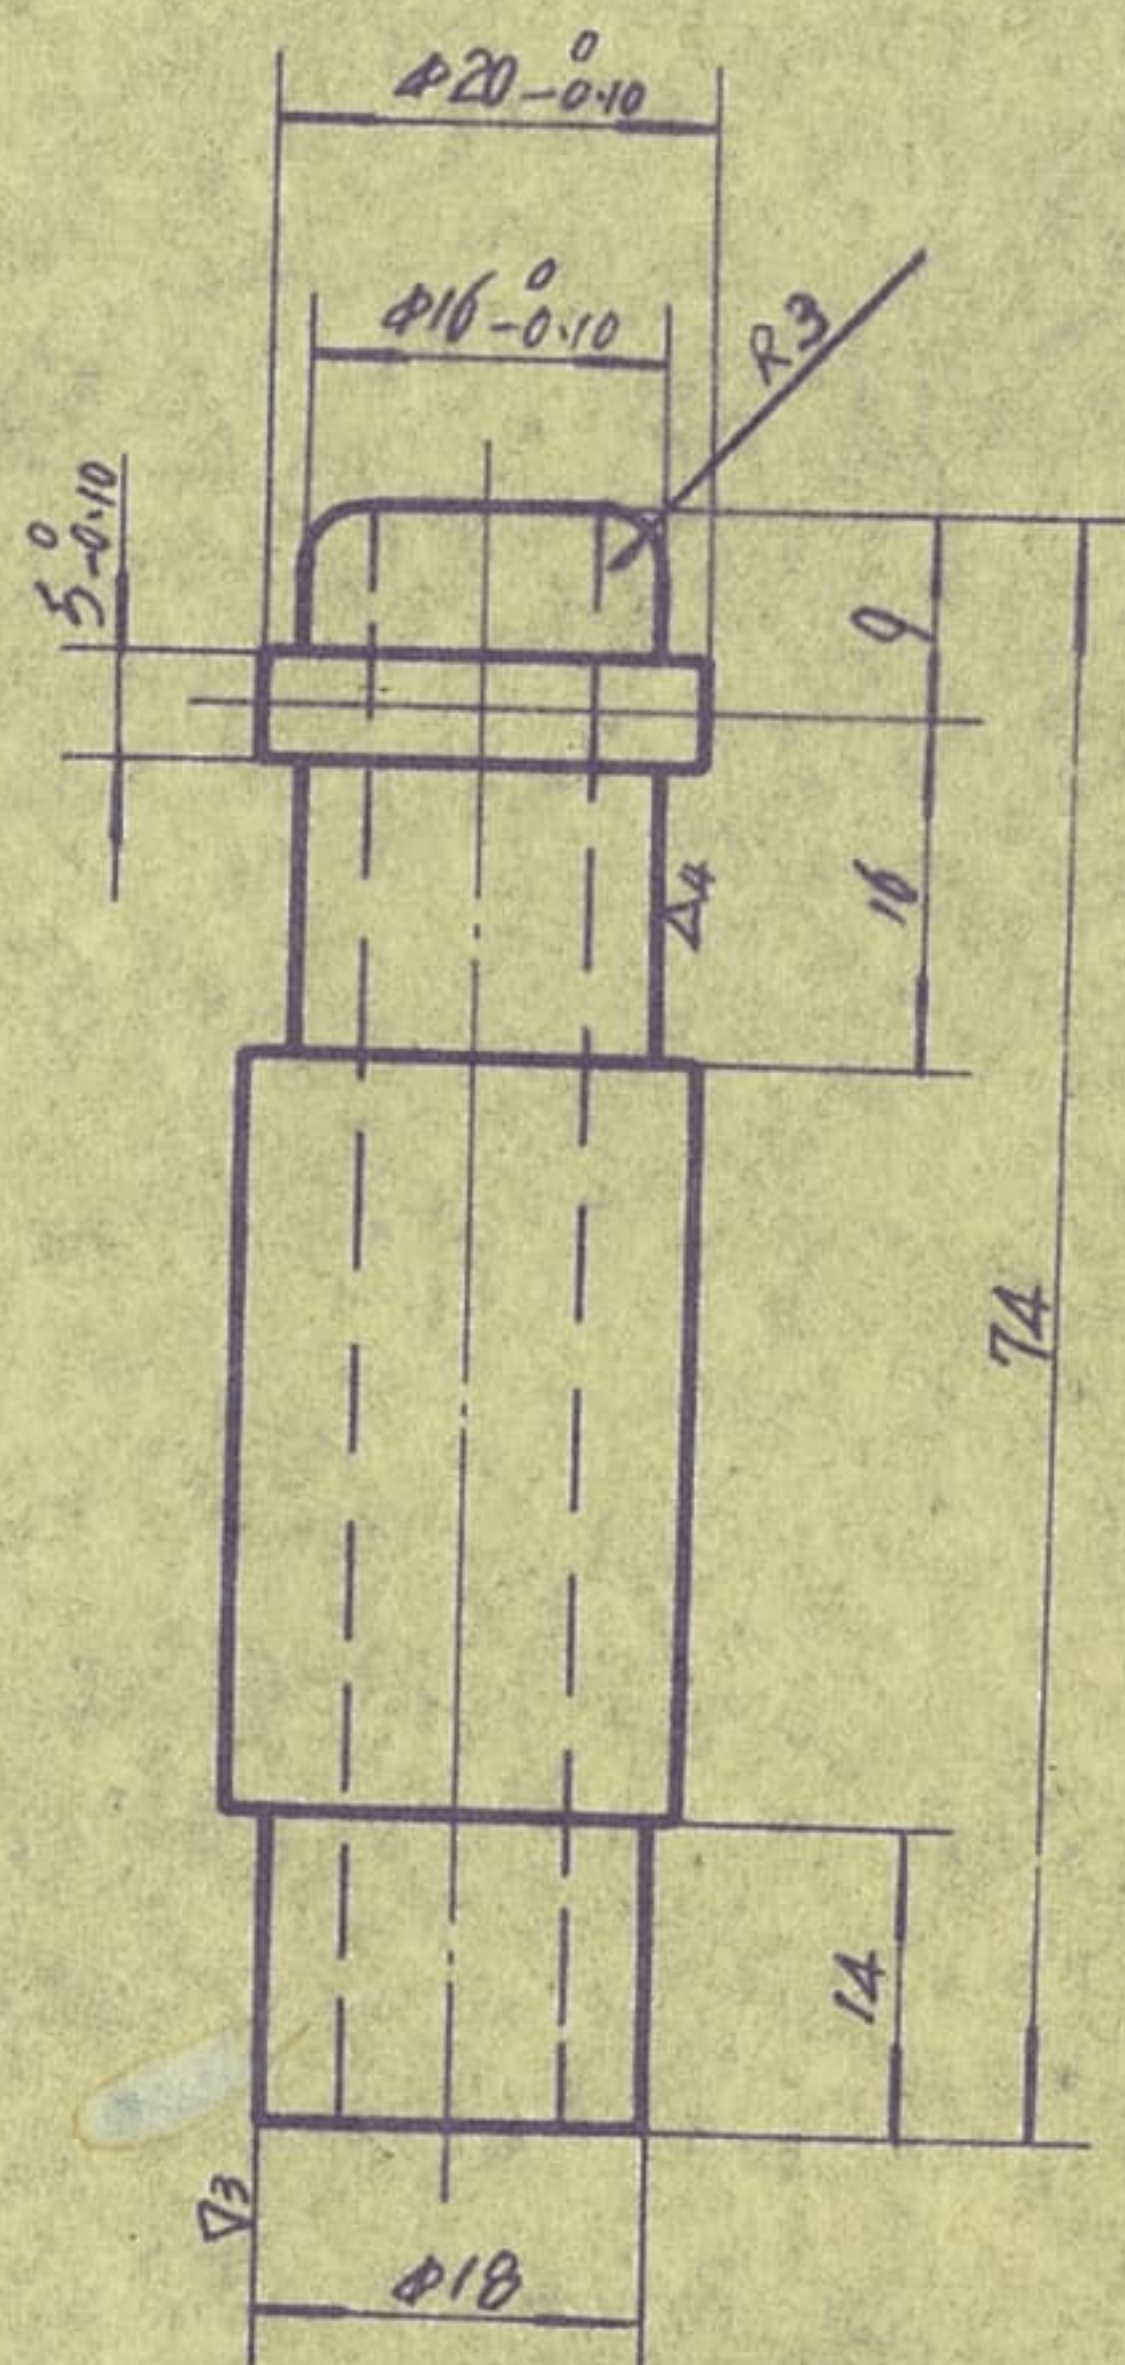

说明。
 允许 A₃ 元钢加工。其余
 均为 $\sqrt{3}$ 。



号		字		日期		2250 千伏工频试验装置		引 J - 2250 - 40 - 2	
审		定		刘世光		Φ40, 6 分烈间隔棒		图样标记 数量 重量 比例	
批		准		刘惠琴		夹头杆		0.137 1:1	
描		图		材料		10# Φ20×5 无缝钢管		共 张 第 张	
目		期		81.3.18				电 力 工 业 部 南 京 线 路 器 材 厂	

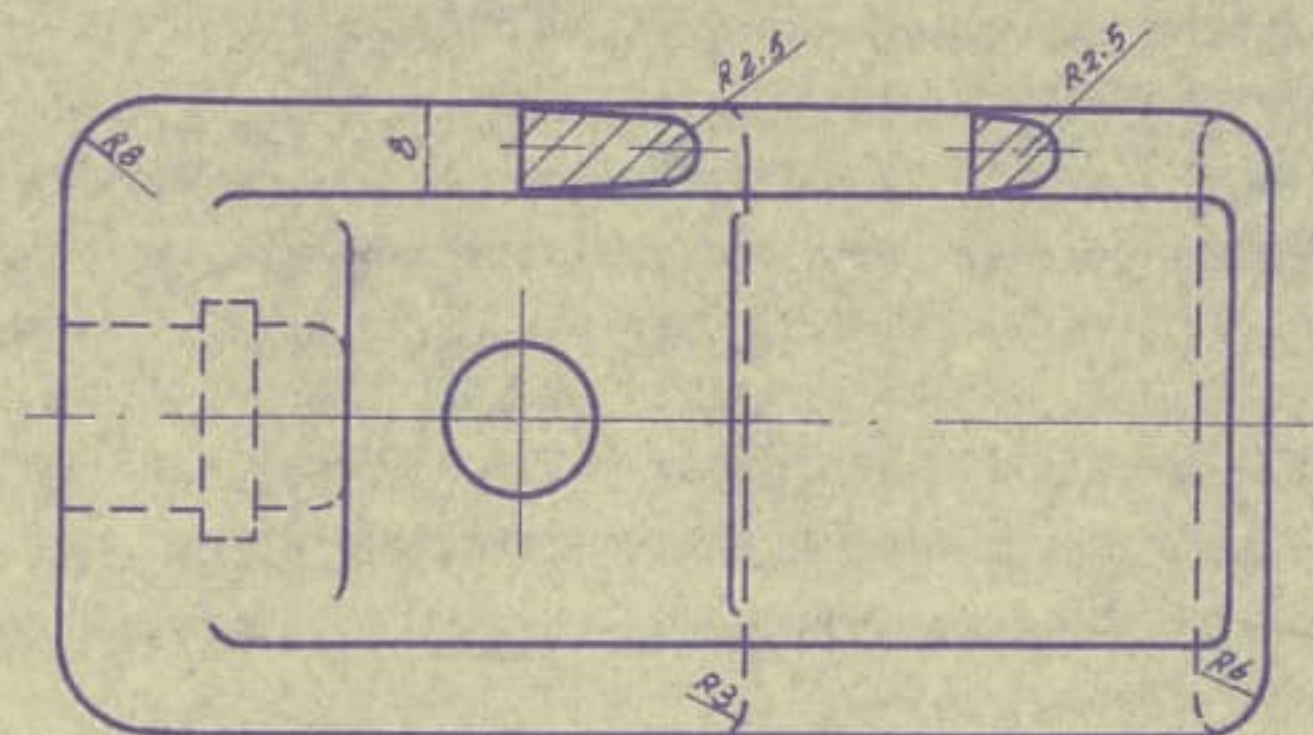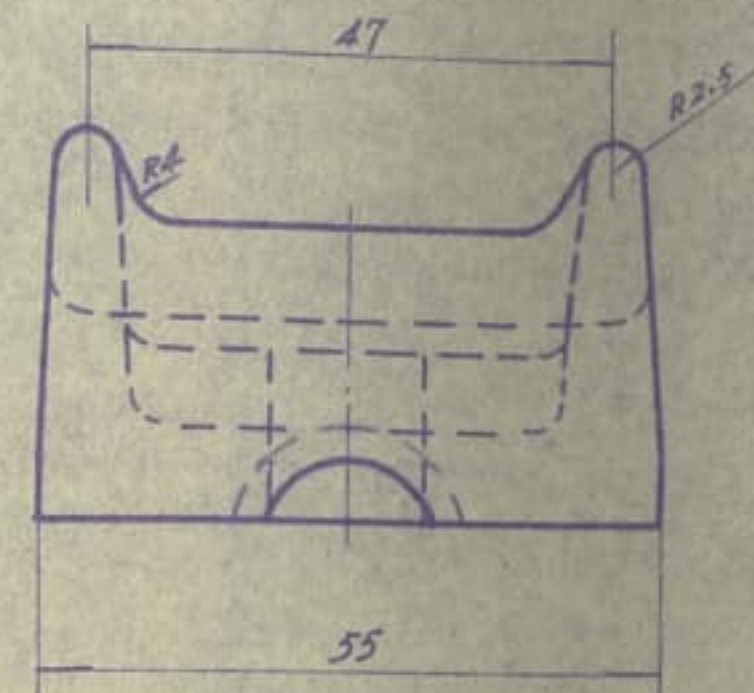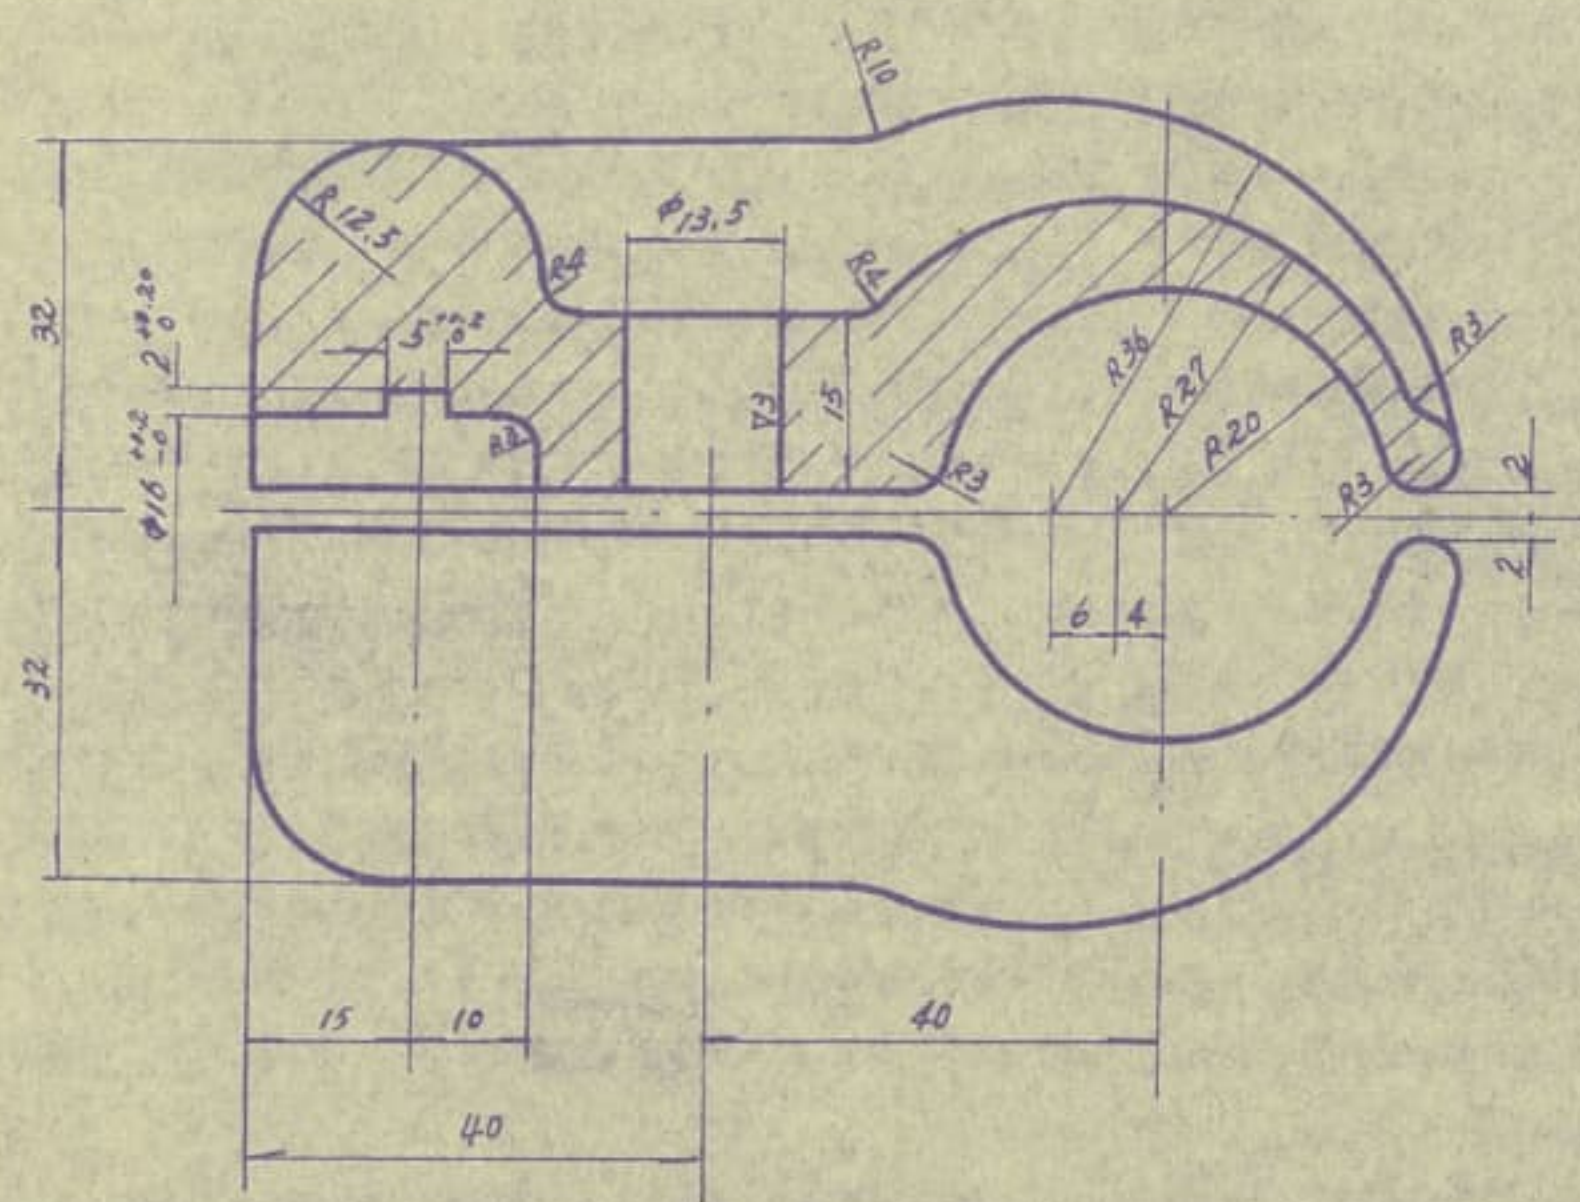

注:

1. 钱夹表面不得有棱角。
2. 一般技术条件应符合GB 2314-80标准。
3. 铝合金强度不低于 14kg/mm^2 变质处理。



序号	代号	名称	数量	材料	单重 重	全重 量	附注
		2250千伏工频试验装置 Φ40.六分裂间隔棒 头					引J-2250-40-3
标记处数	文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例
设计	薛福海	工艺	丁金标			0.748	1:1
绘图		标准化		共	张	第	张
描图	李瑞文	审定	杜世芳				
校对	王华亭	日期	80.7.09				
		材料	ZL 102				电力工业部 南京线路器材厂

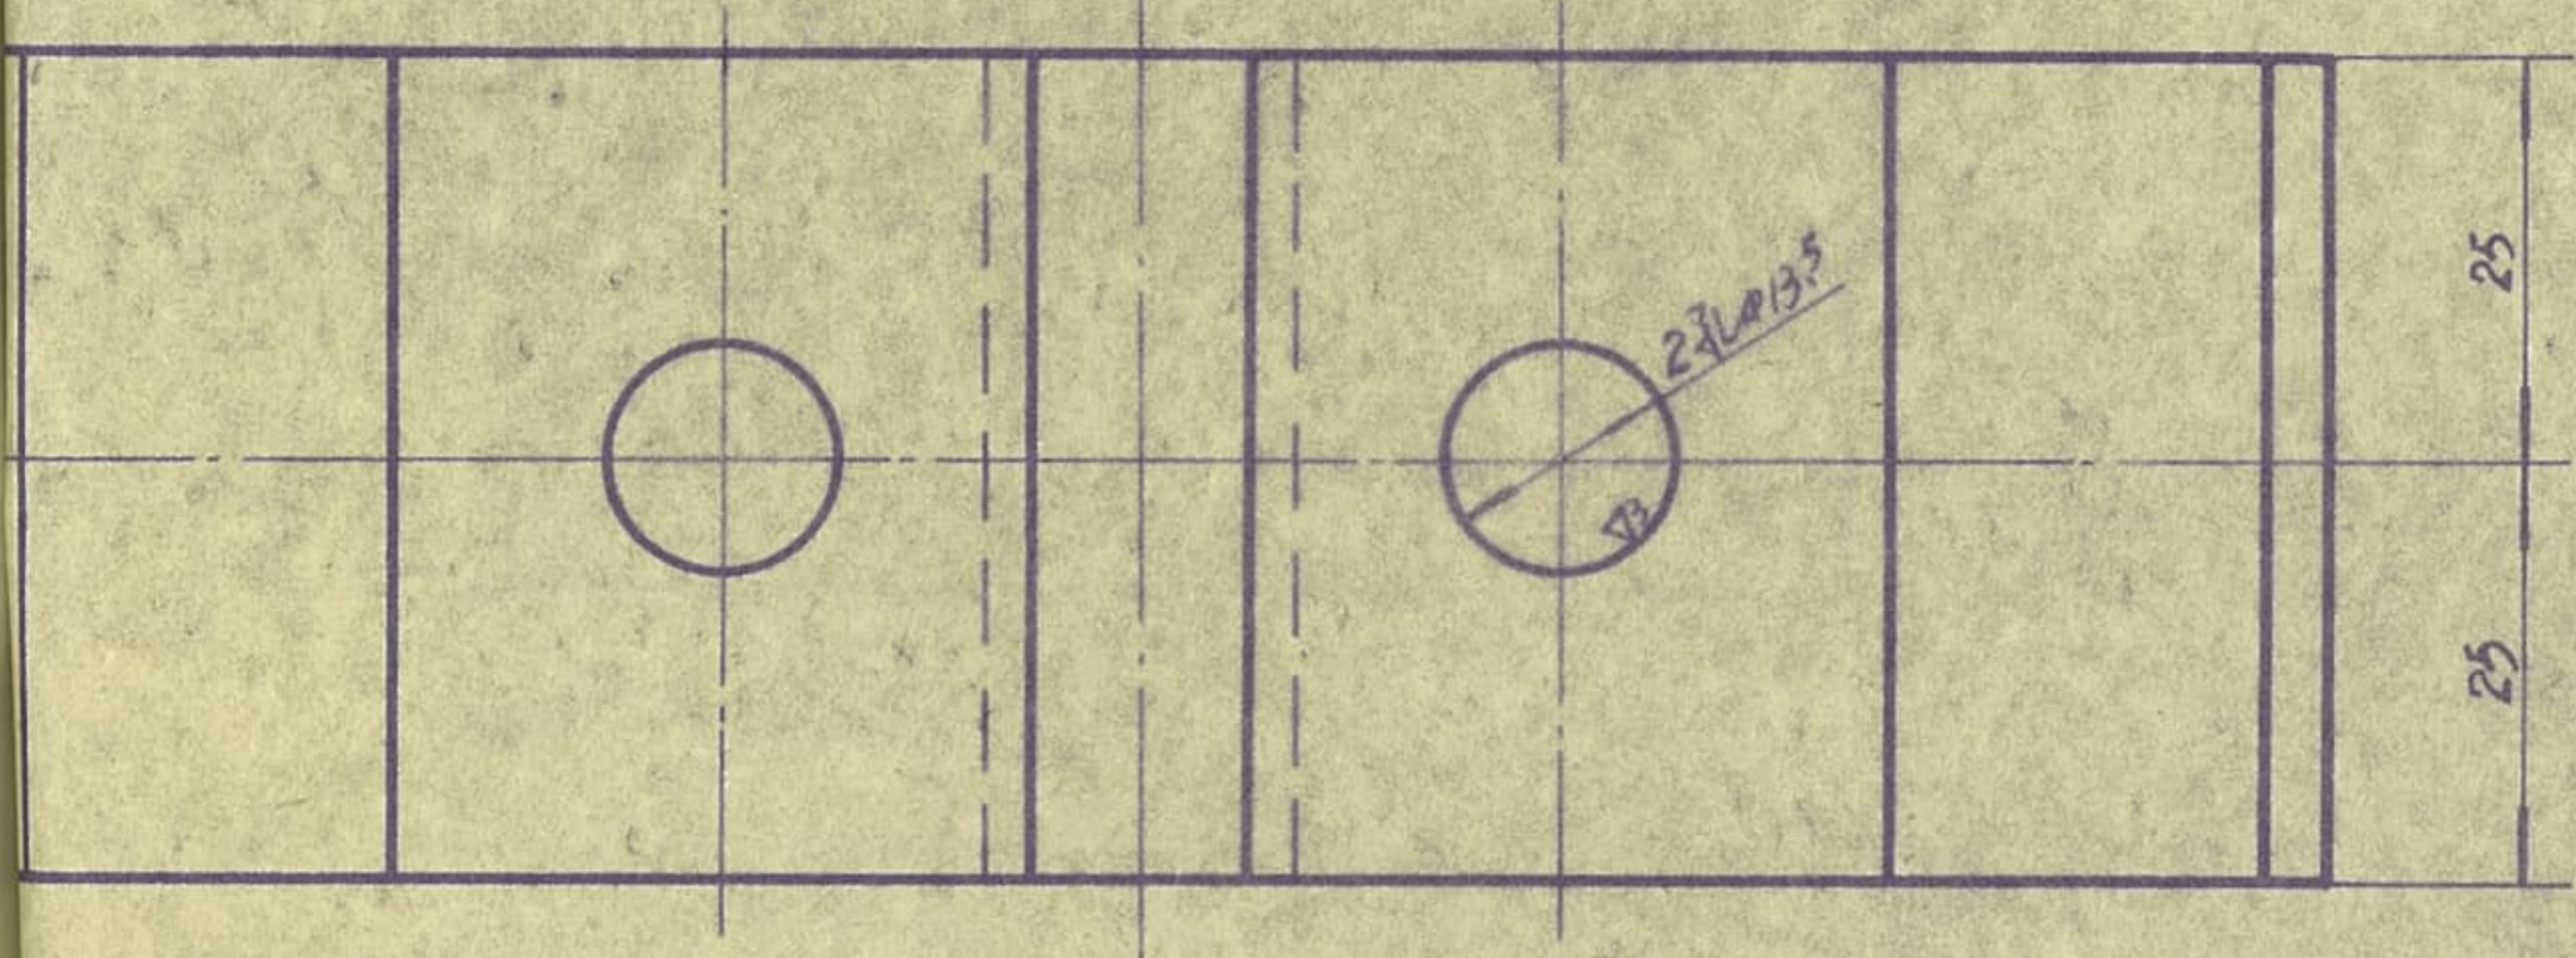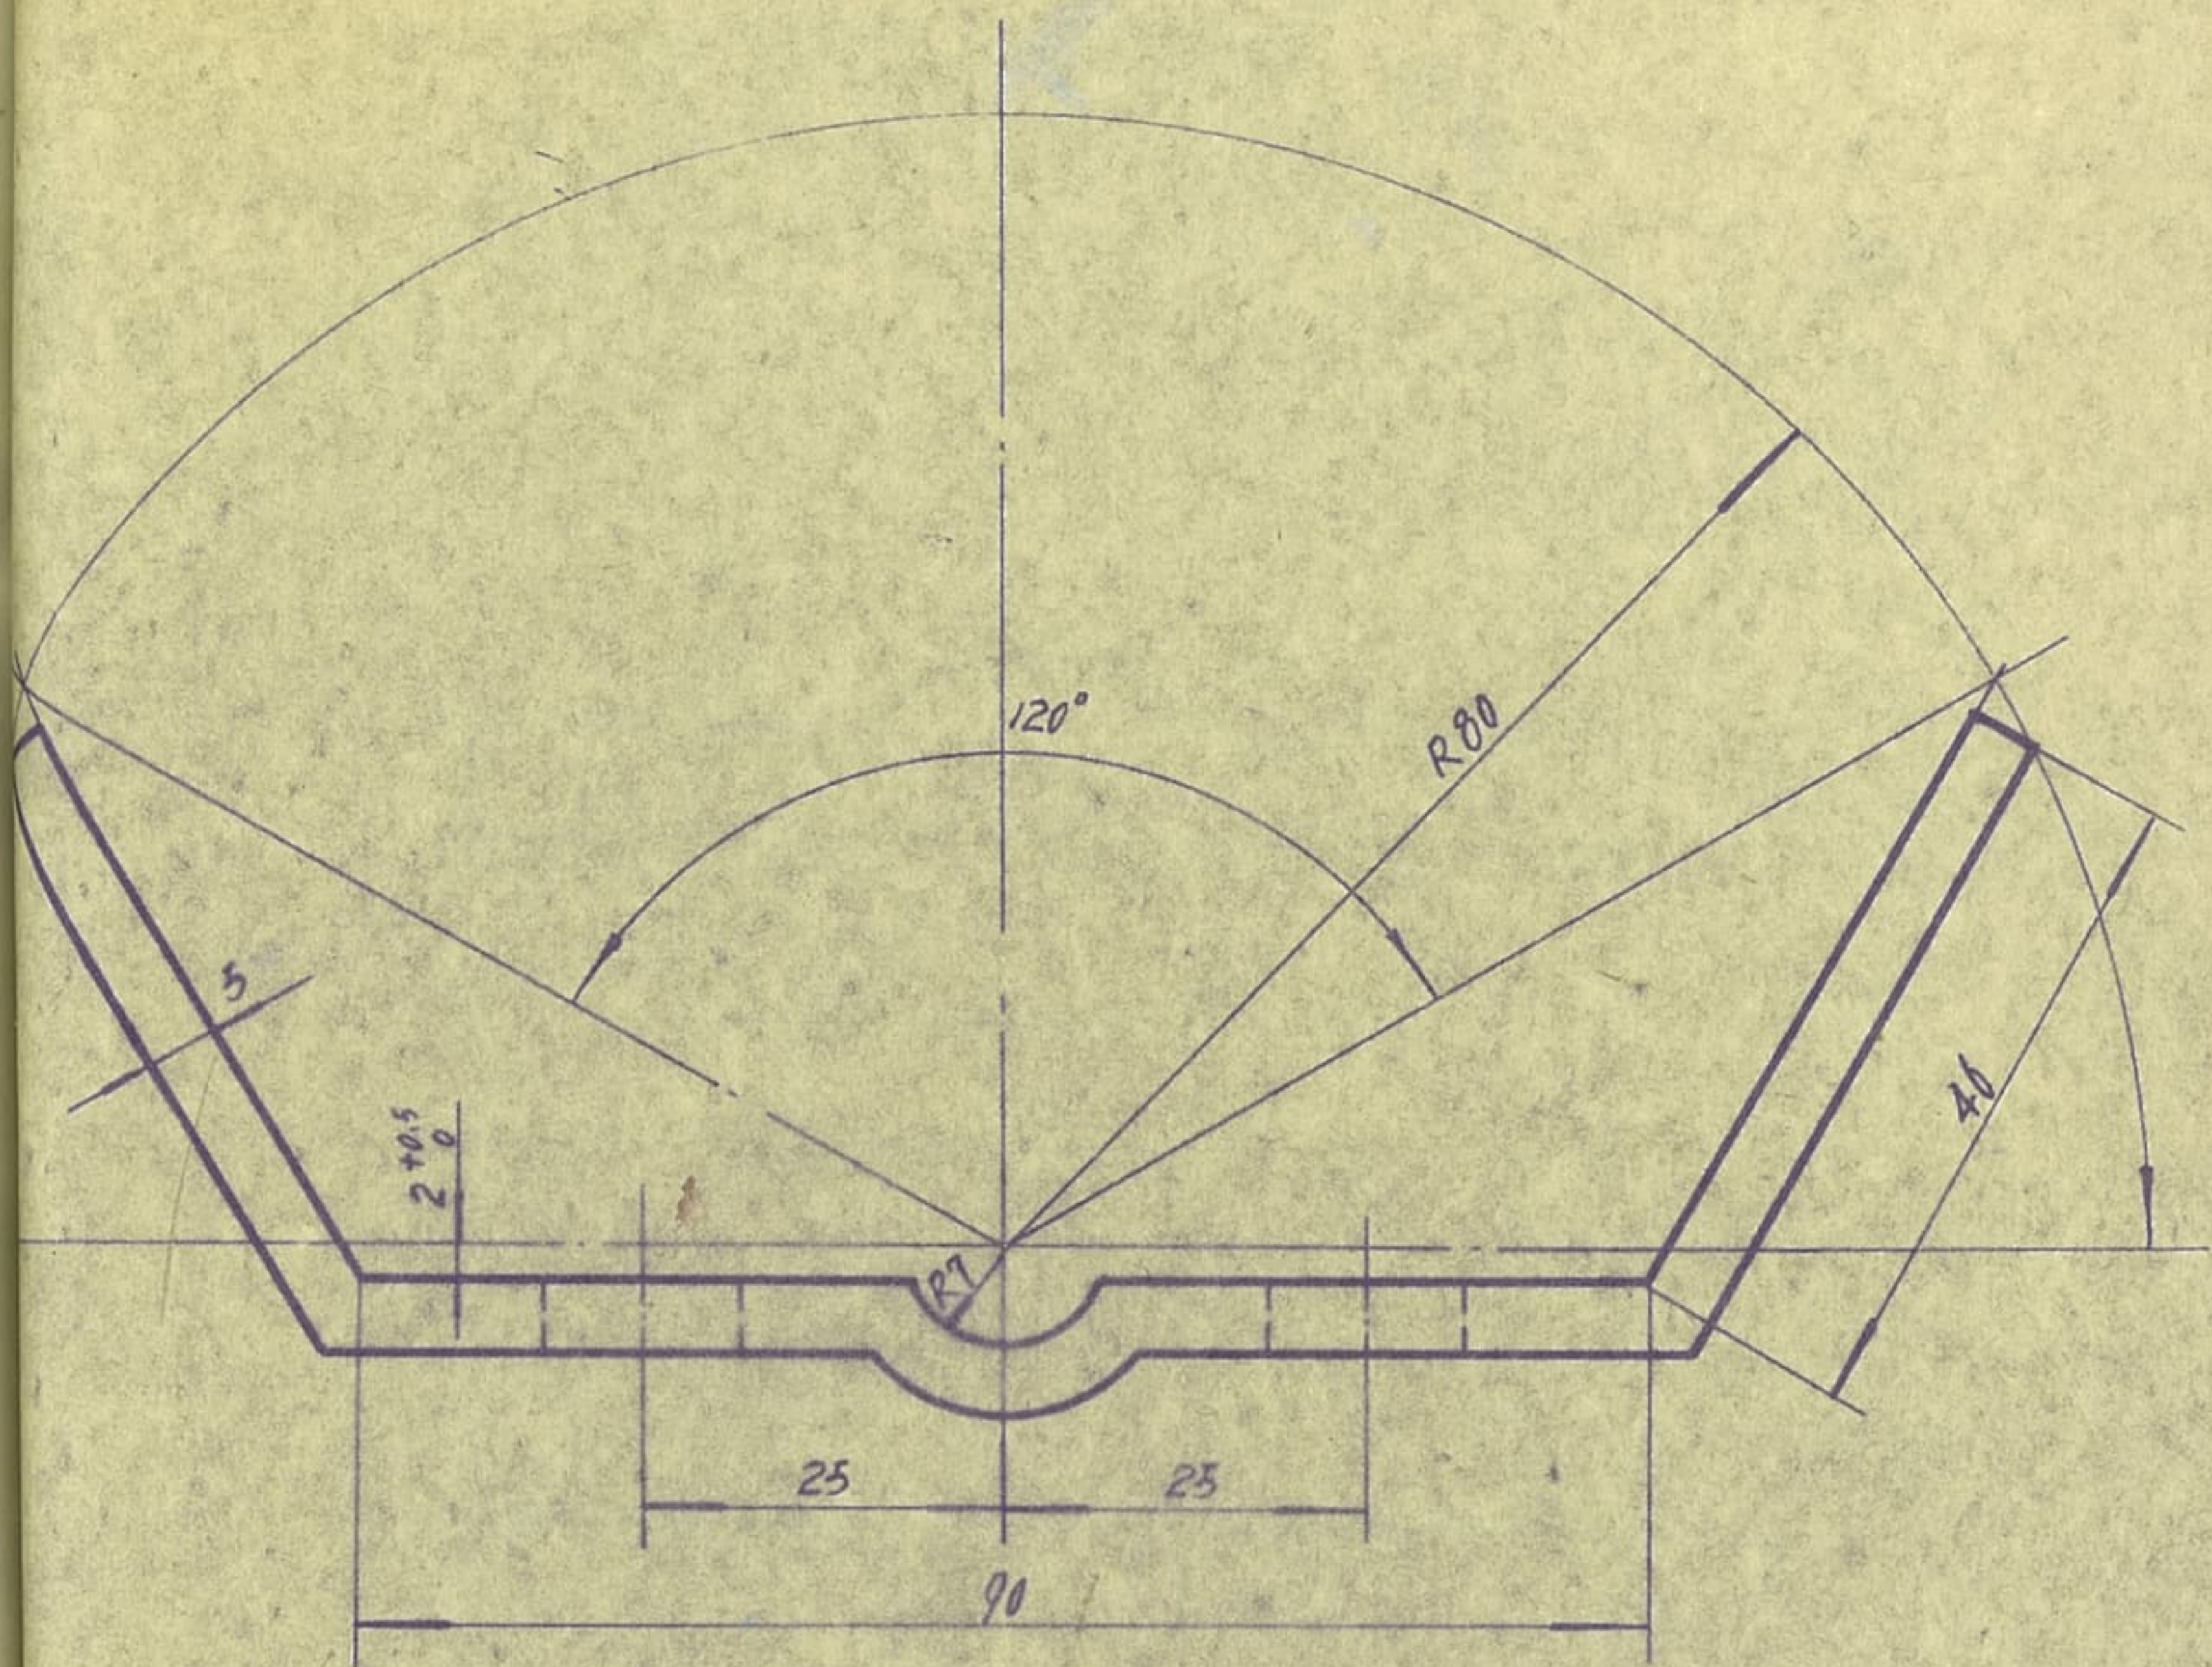

文件号	签字	日期
审核	批准	日期
制图	描图	日期



2250千伏工频试验装置
 440. 大分裂间隔棒
 支撑包首
 材料 A₃ -5x50扁钢

图样标记	数量	重量	比例
共	张	第	张
电力工业部 南京线路器材厂			

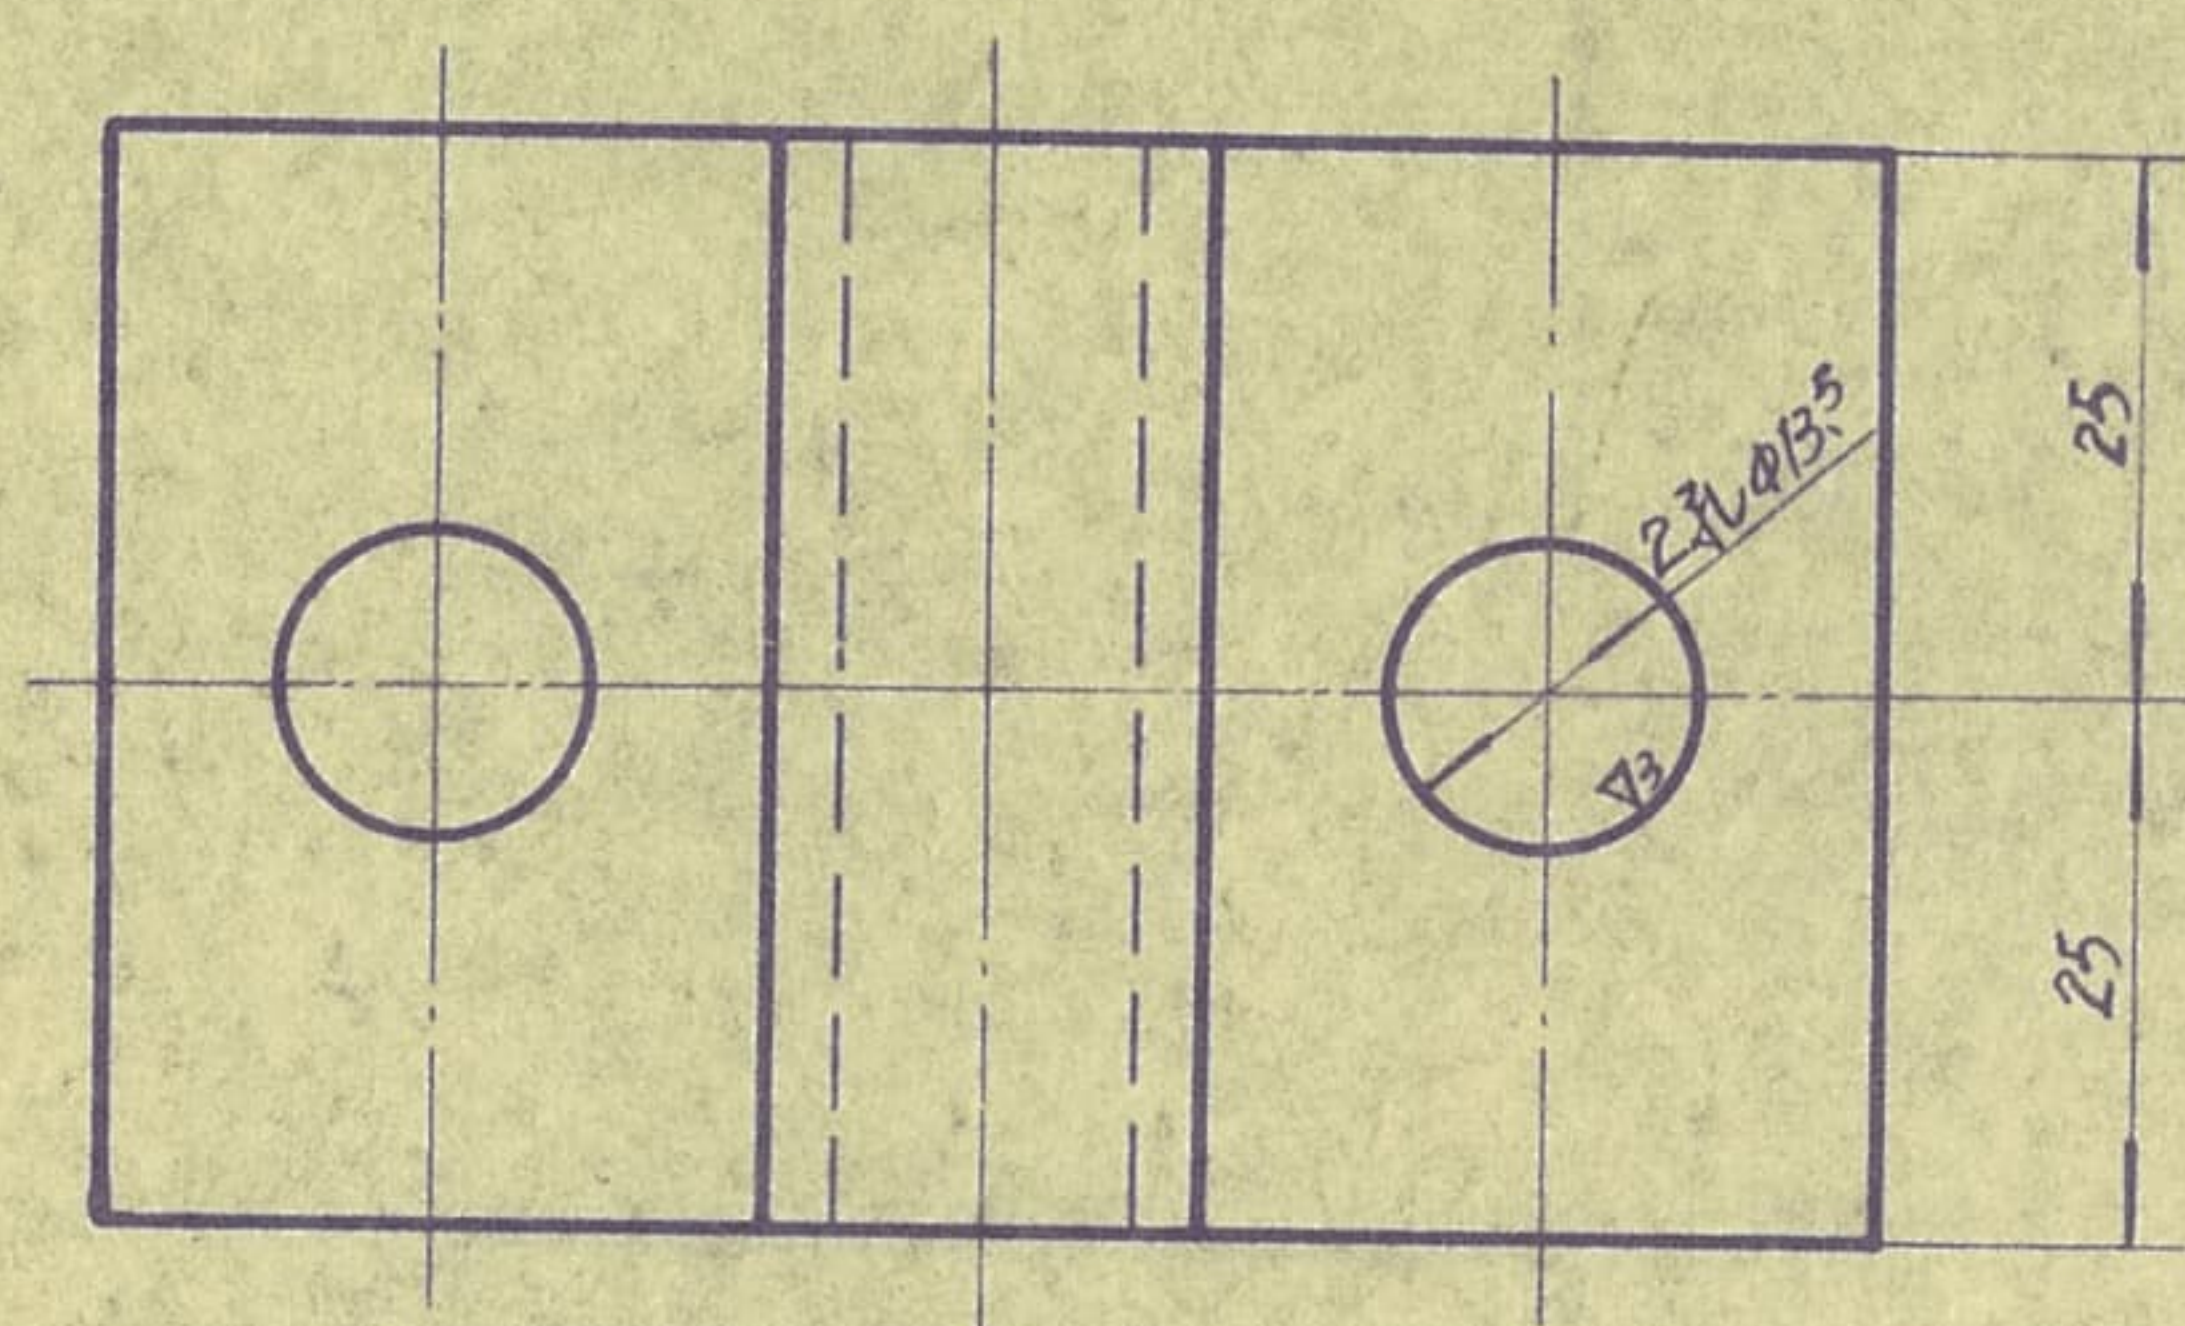
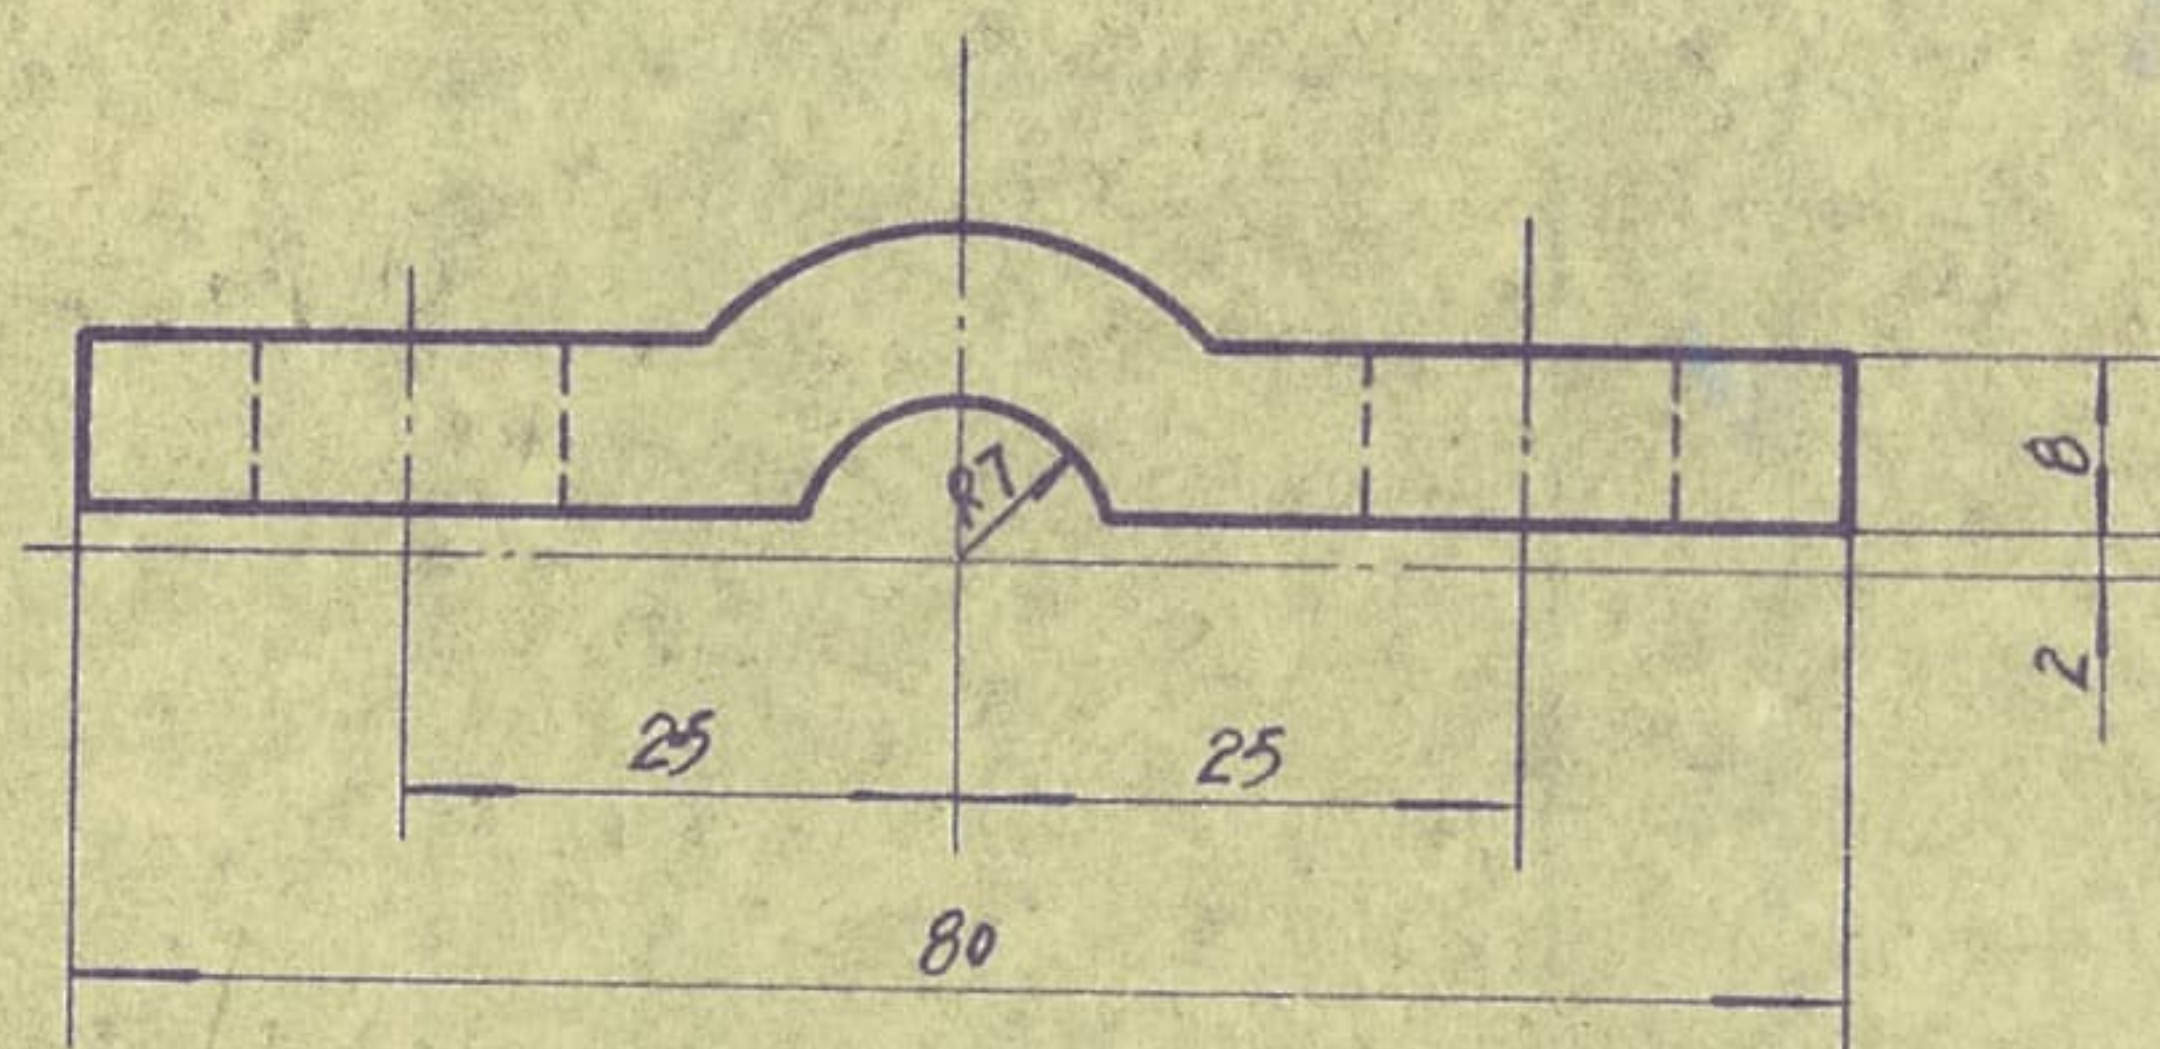


热镀锌

号 签字 日期			2250千伏工频域验装置		引J-2250-40-5	
市 定 批 准			Φ40 六分裂间隔棒		图样标记 数量 重量 比例	
描 图			抱 古		0.268 1:1	
日 期 81.3.18			材料 A3 -8x50扁钢		共 张 第 张	
					电 力 工 业 部	
					南京线路器材厂	

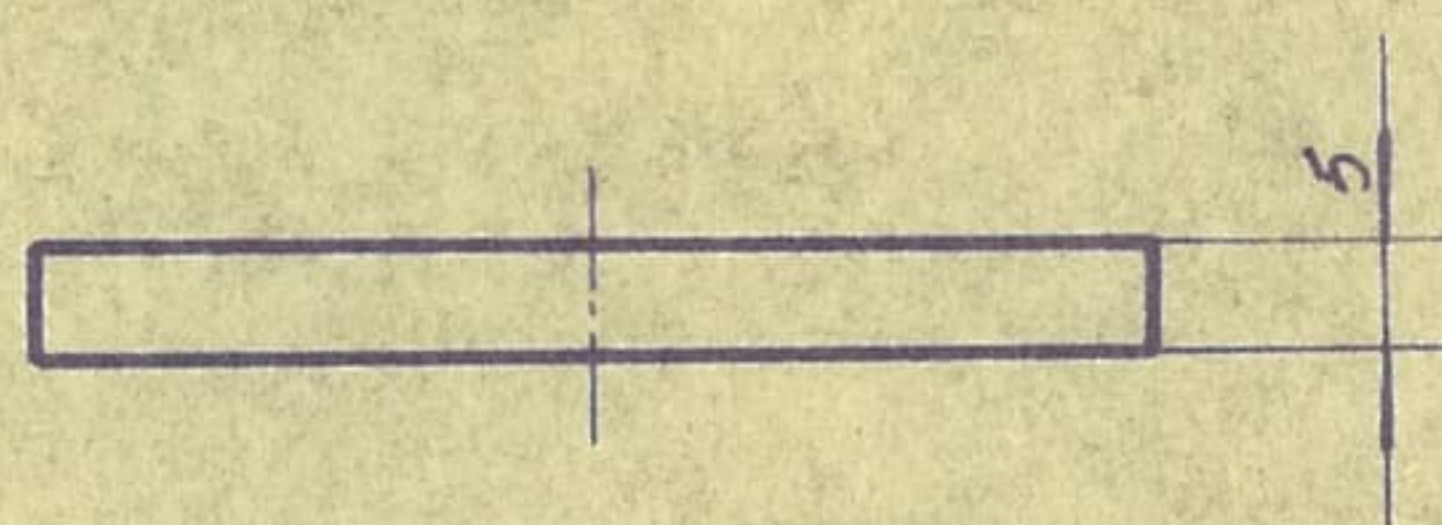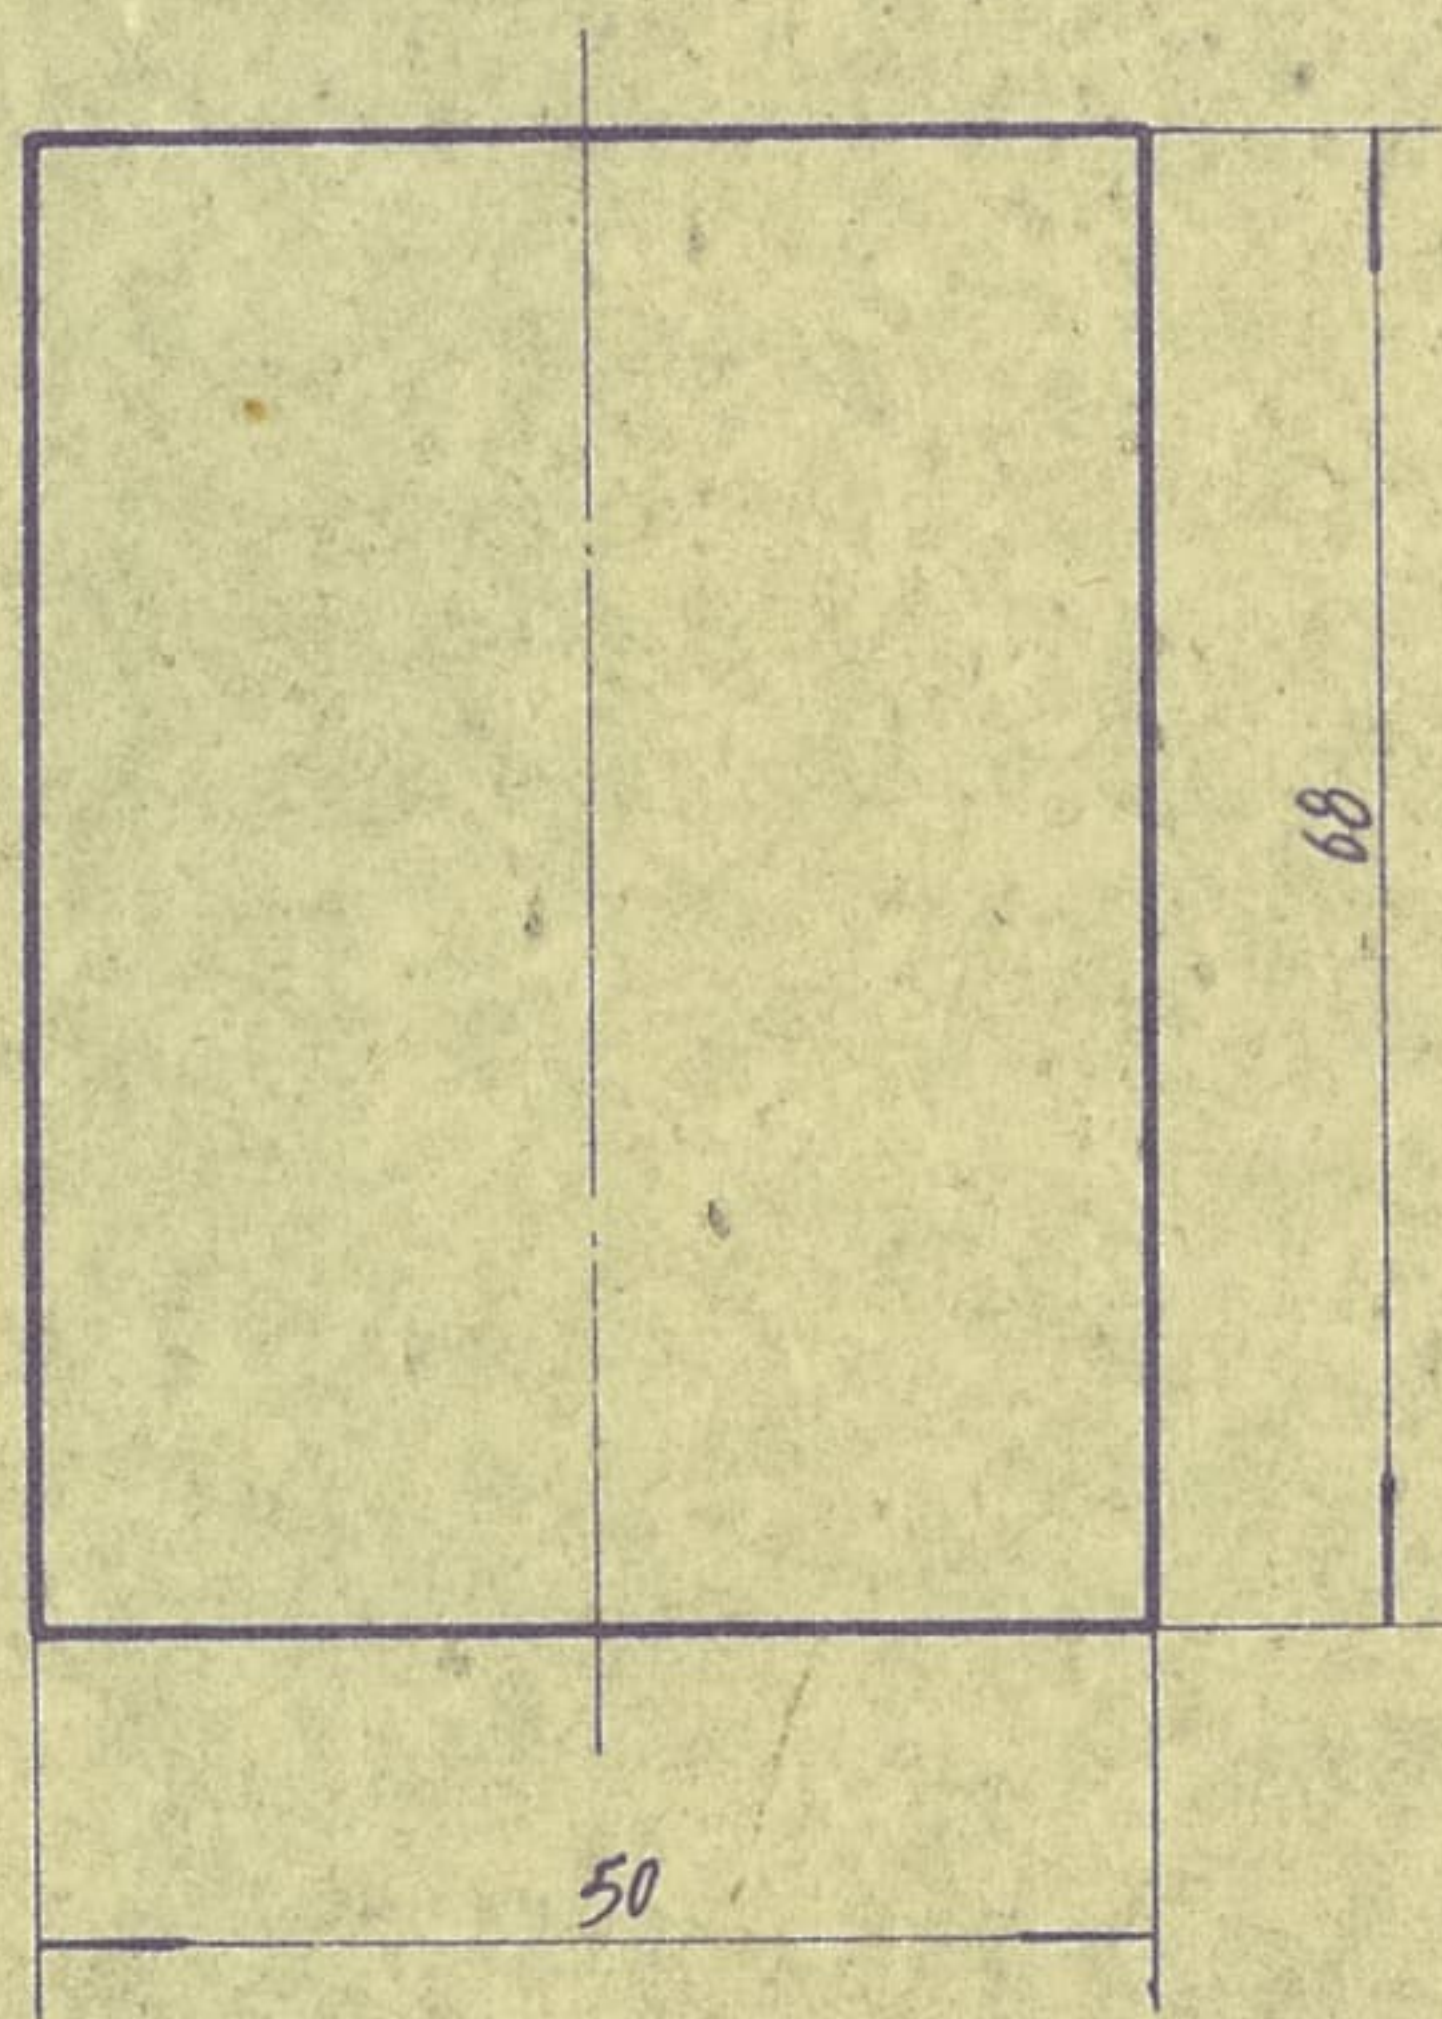


文件号			签字			日期			2250 4 伏工 频 试 验 装 置			引 J - 2250 - 40 - 6		
市 定			批 准			图 章			支 撑 板			图样标记		
金 保			刘 惠 珍			材料			A ₃ - 5 X 50 扁 钢			数量		
日 期			81.3.18									重 量		
												0.133		
												比 例		
												1:1		
												共 张 第 张		
												电 力 工 业 部		
												南 京 线 路 器 材 厂		

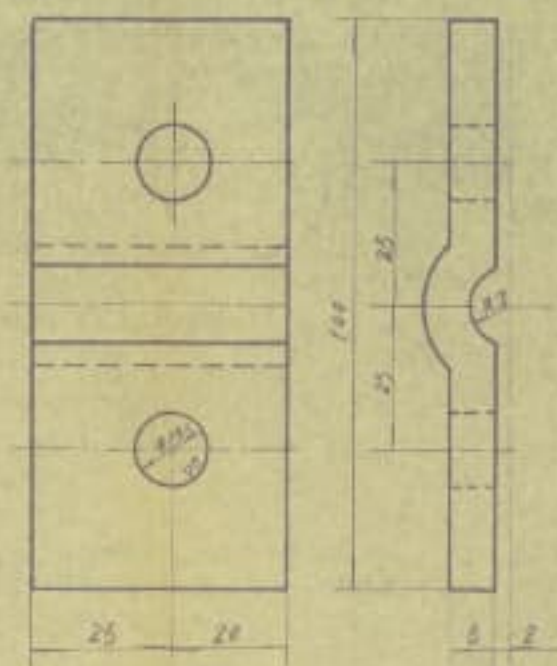
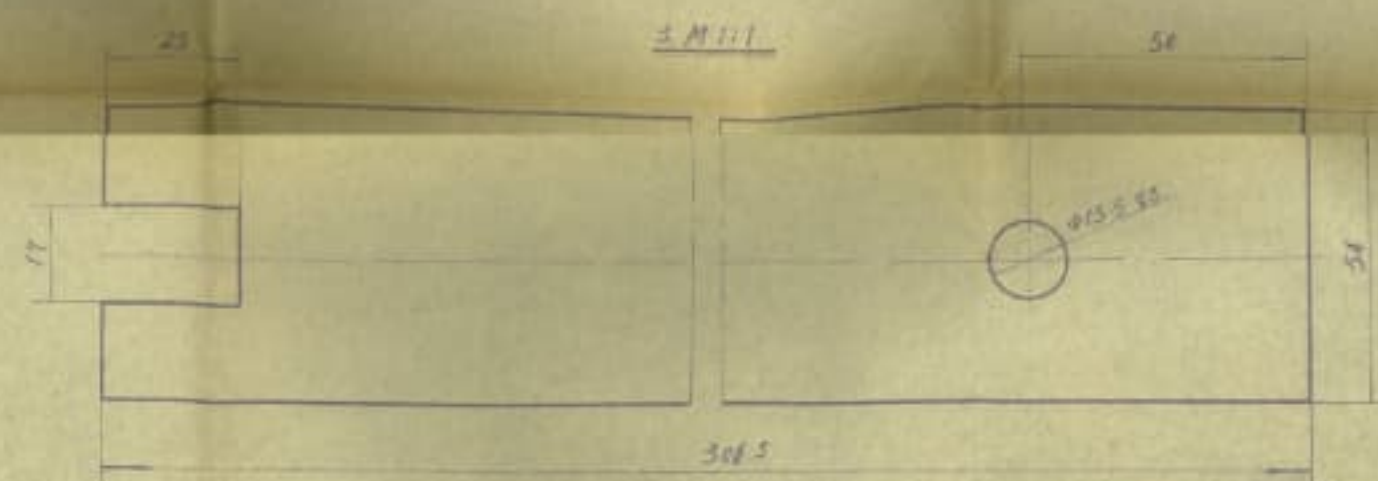


1. 李德清現夫有得接証(15号李得)。
2. 立郭瑞林。
3. 修号1個(管州城內外側街。內孔李同德度光前)下大于15。

图号	名称	材料	数量	单位
		225KV工频试验装置	1台	套
		+10KV电杆	10支	根
		端部固定铁夹	10个	个
备注说明	设计日期	审核人	审核日期	审核地点
设计人：王德成	1988.10.10	审核人：王德成	1988.10.10	南京线路所
校对人：王德成		审核人：王德成		
审核人：王德成		审核人：王德成		
审核人：王德成		审核人：王德成		

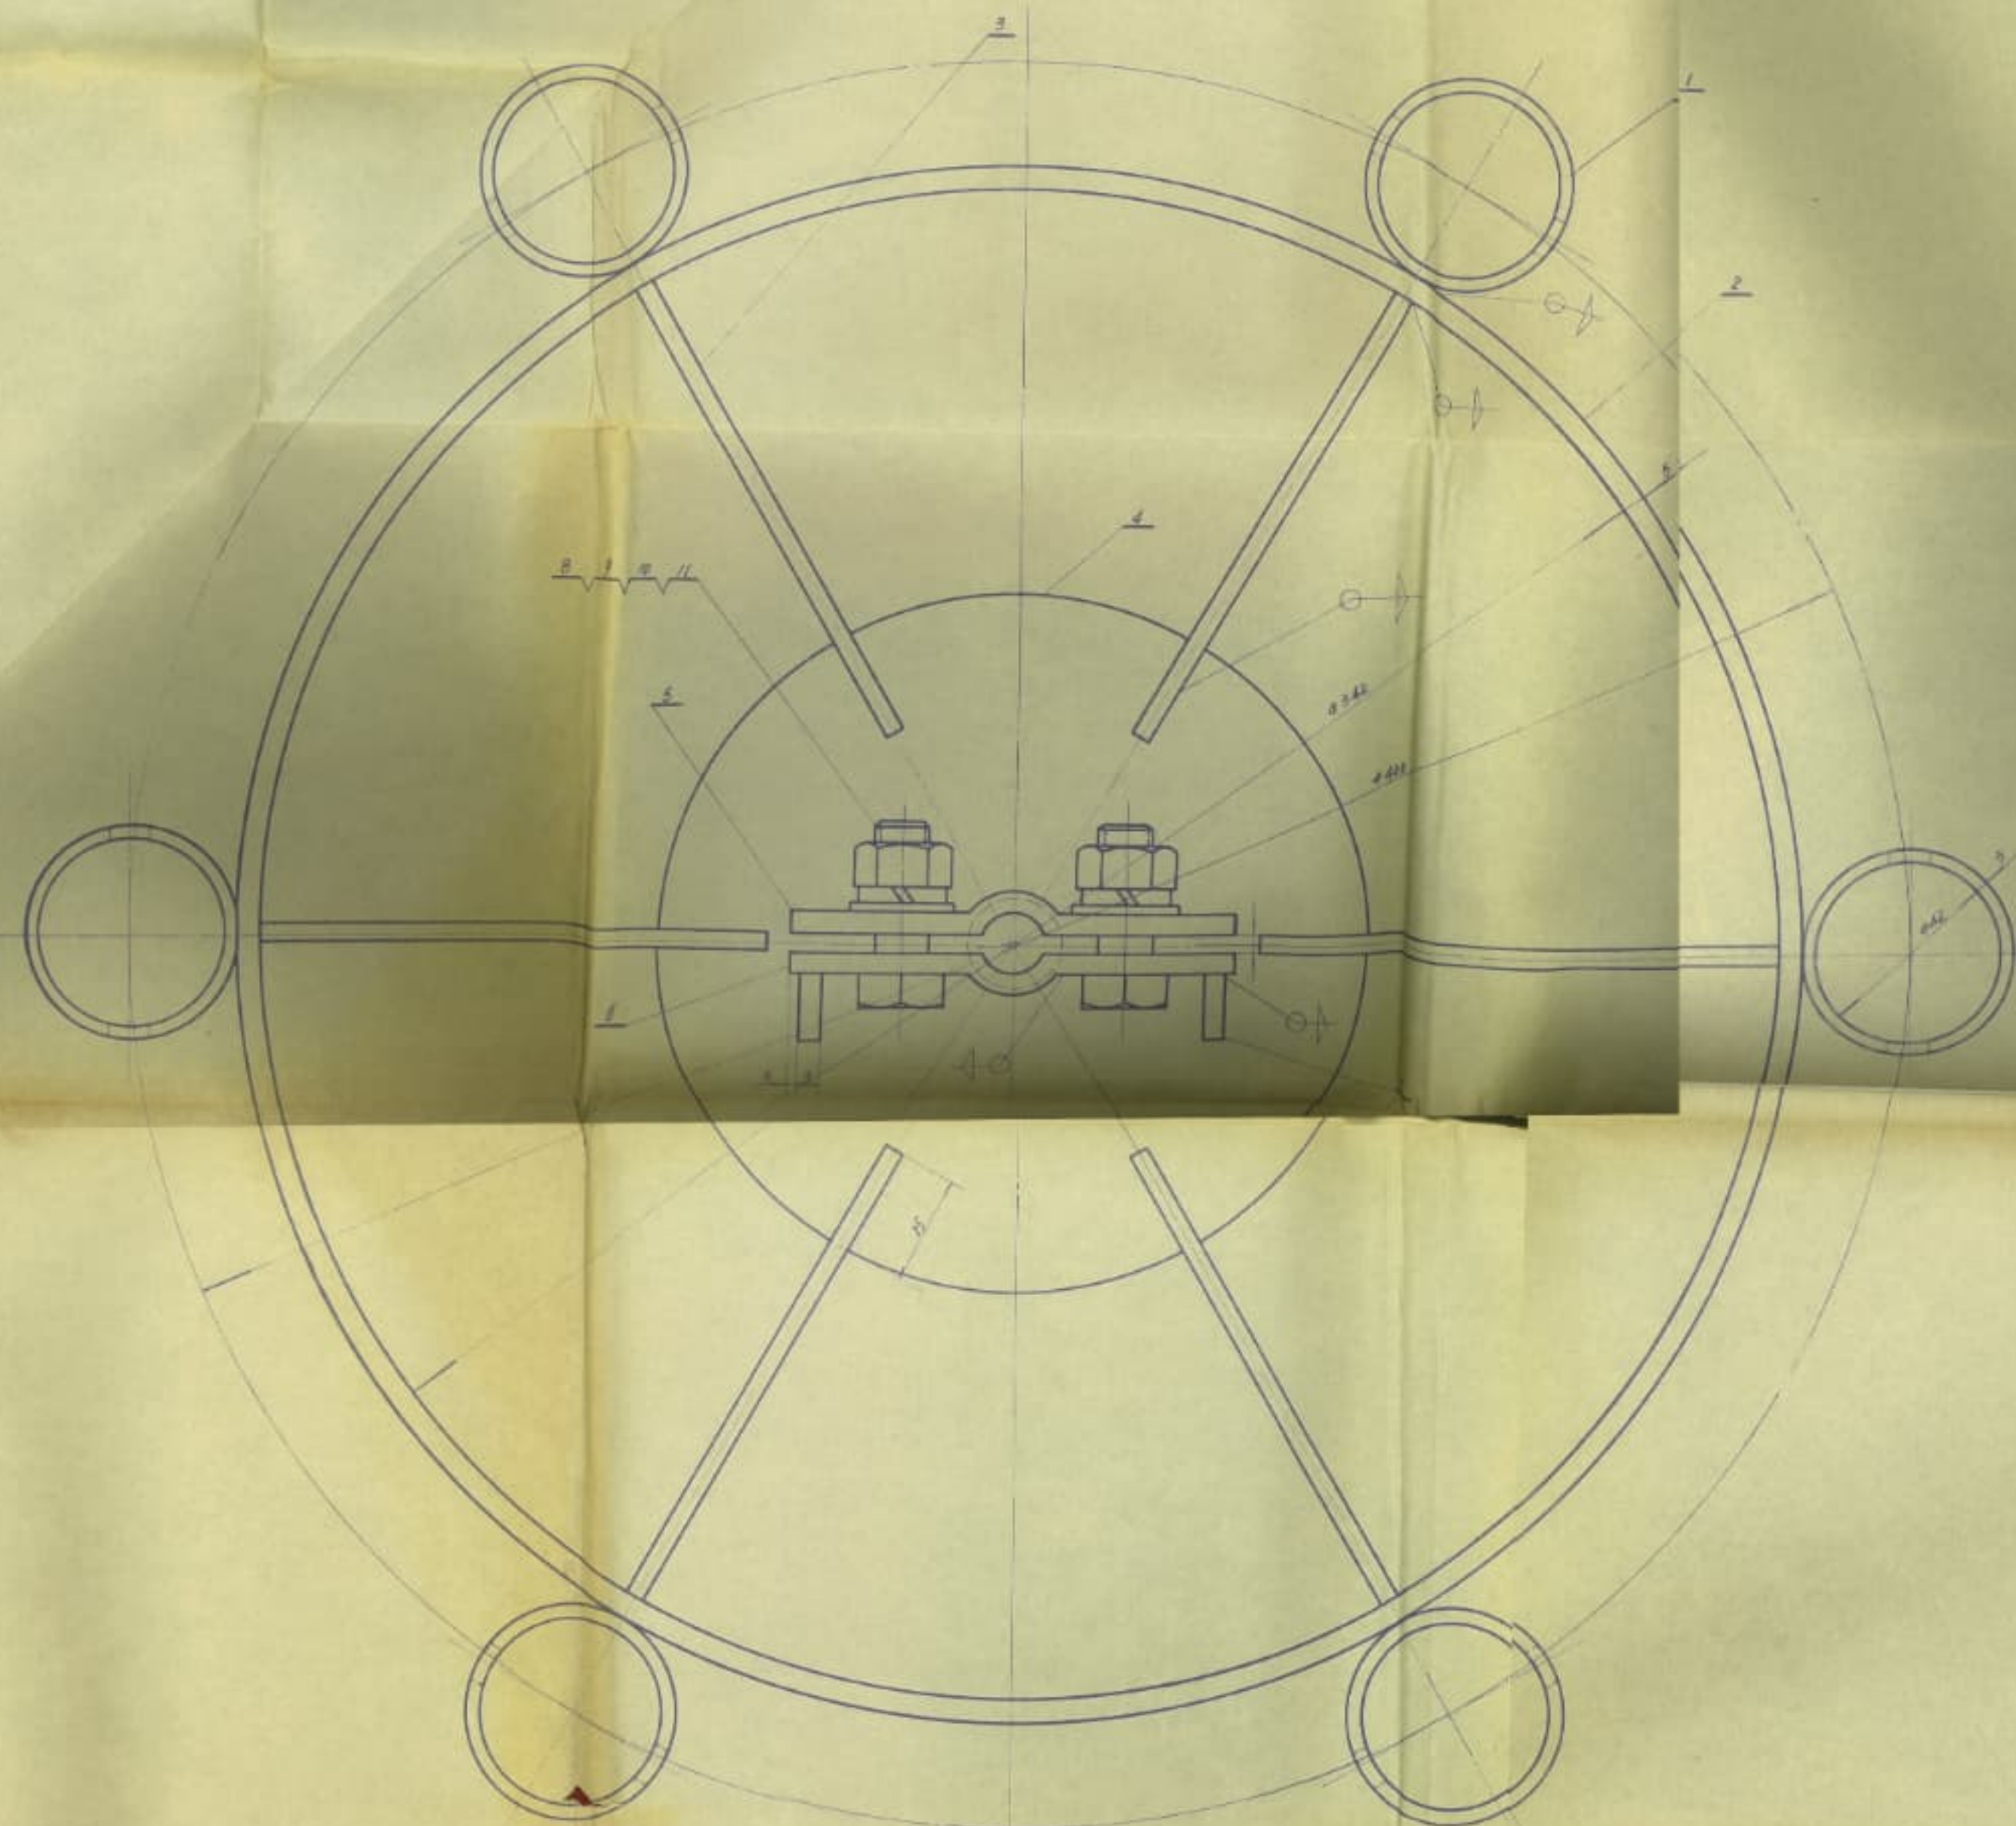



其余

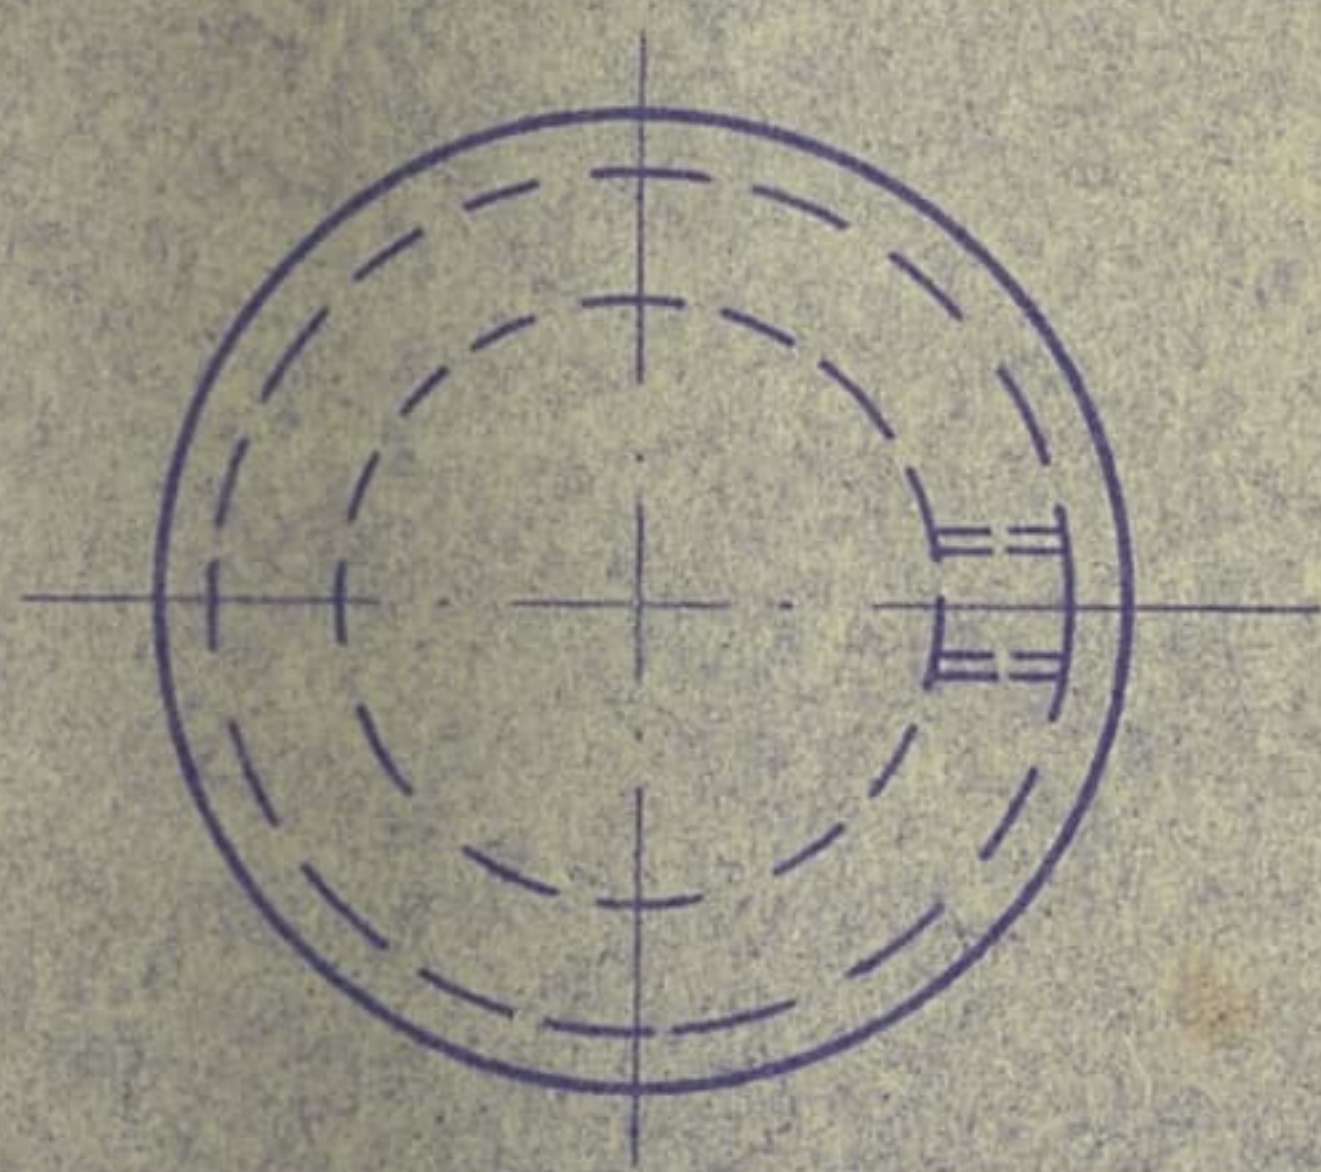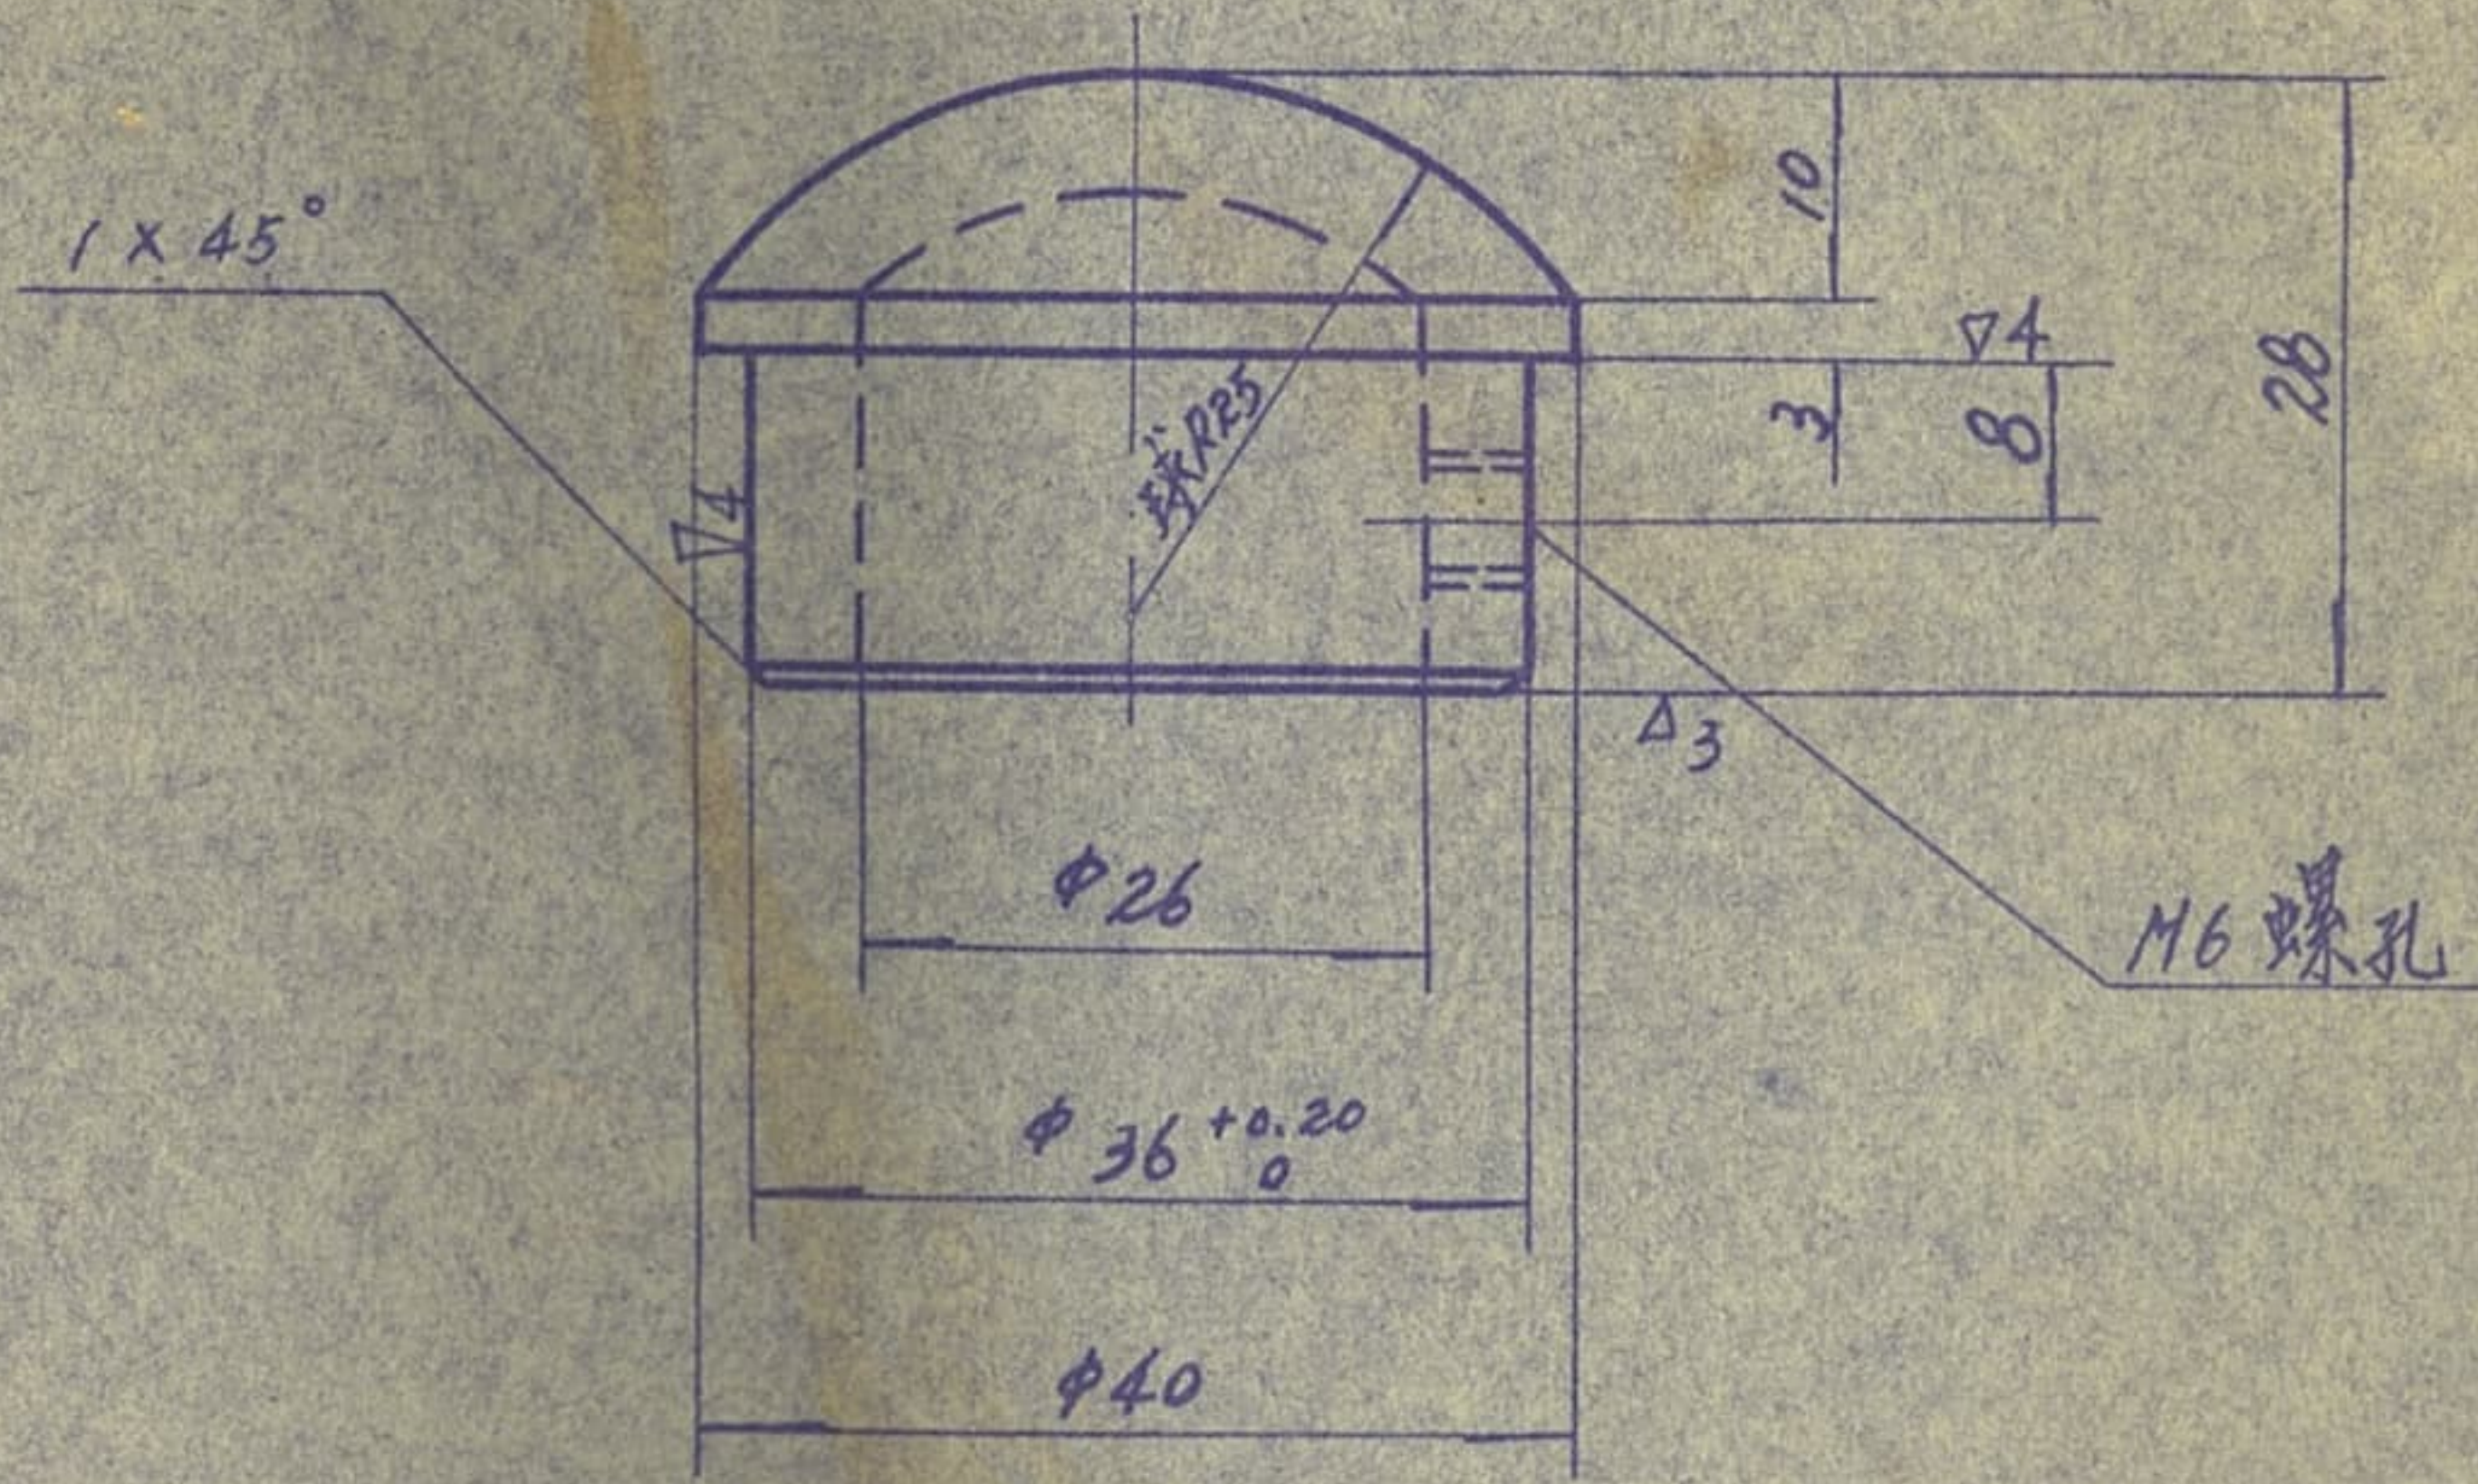

说明：
一般技术条件应符合
GB 2314-80 标准。

文件号			签字			日期			2250KV I 频试验装置 Φ40 管导线 封头			引丁-2250-44		
福海			审定						图样标记			数量		
K01			批准									重量		
金根代			描图									0.05		
			日期			88.7.24			材料			比例		
									ZL 102			1:1		
												共 张 第 张		
												电力工业部		
												南京线路器材厂		

其 ~

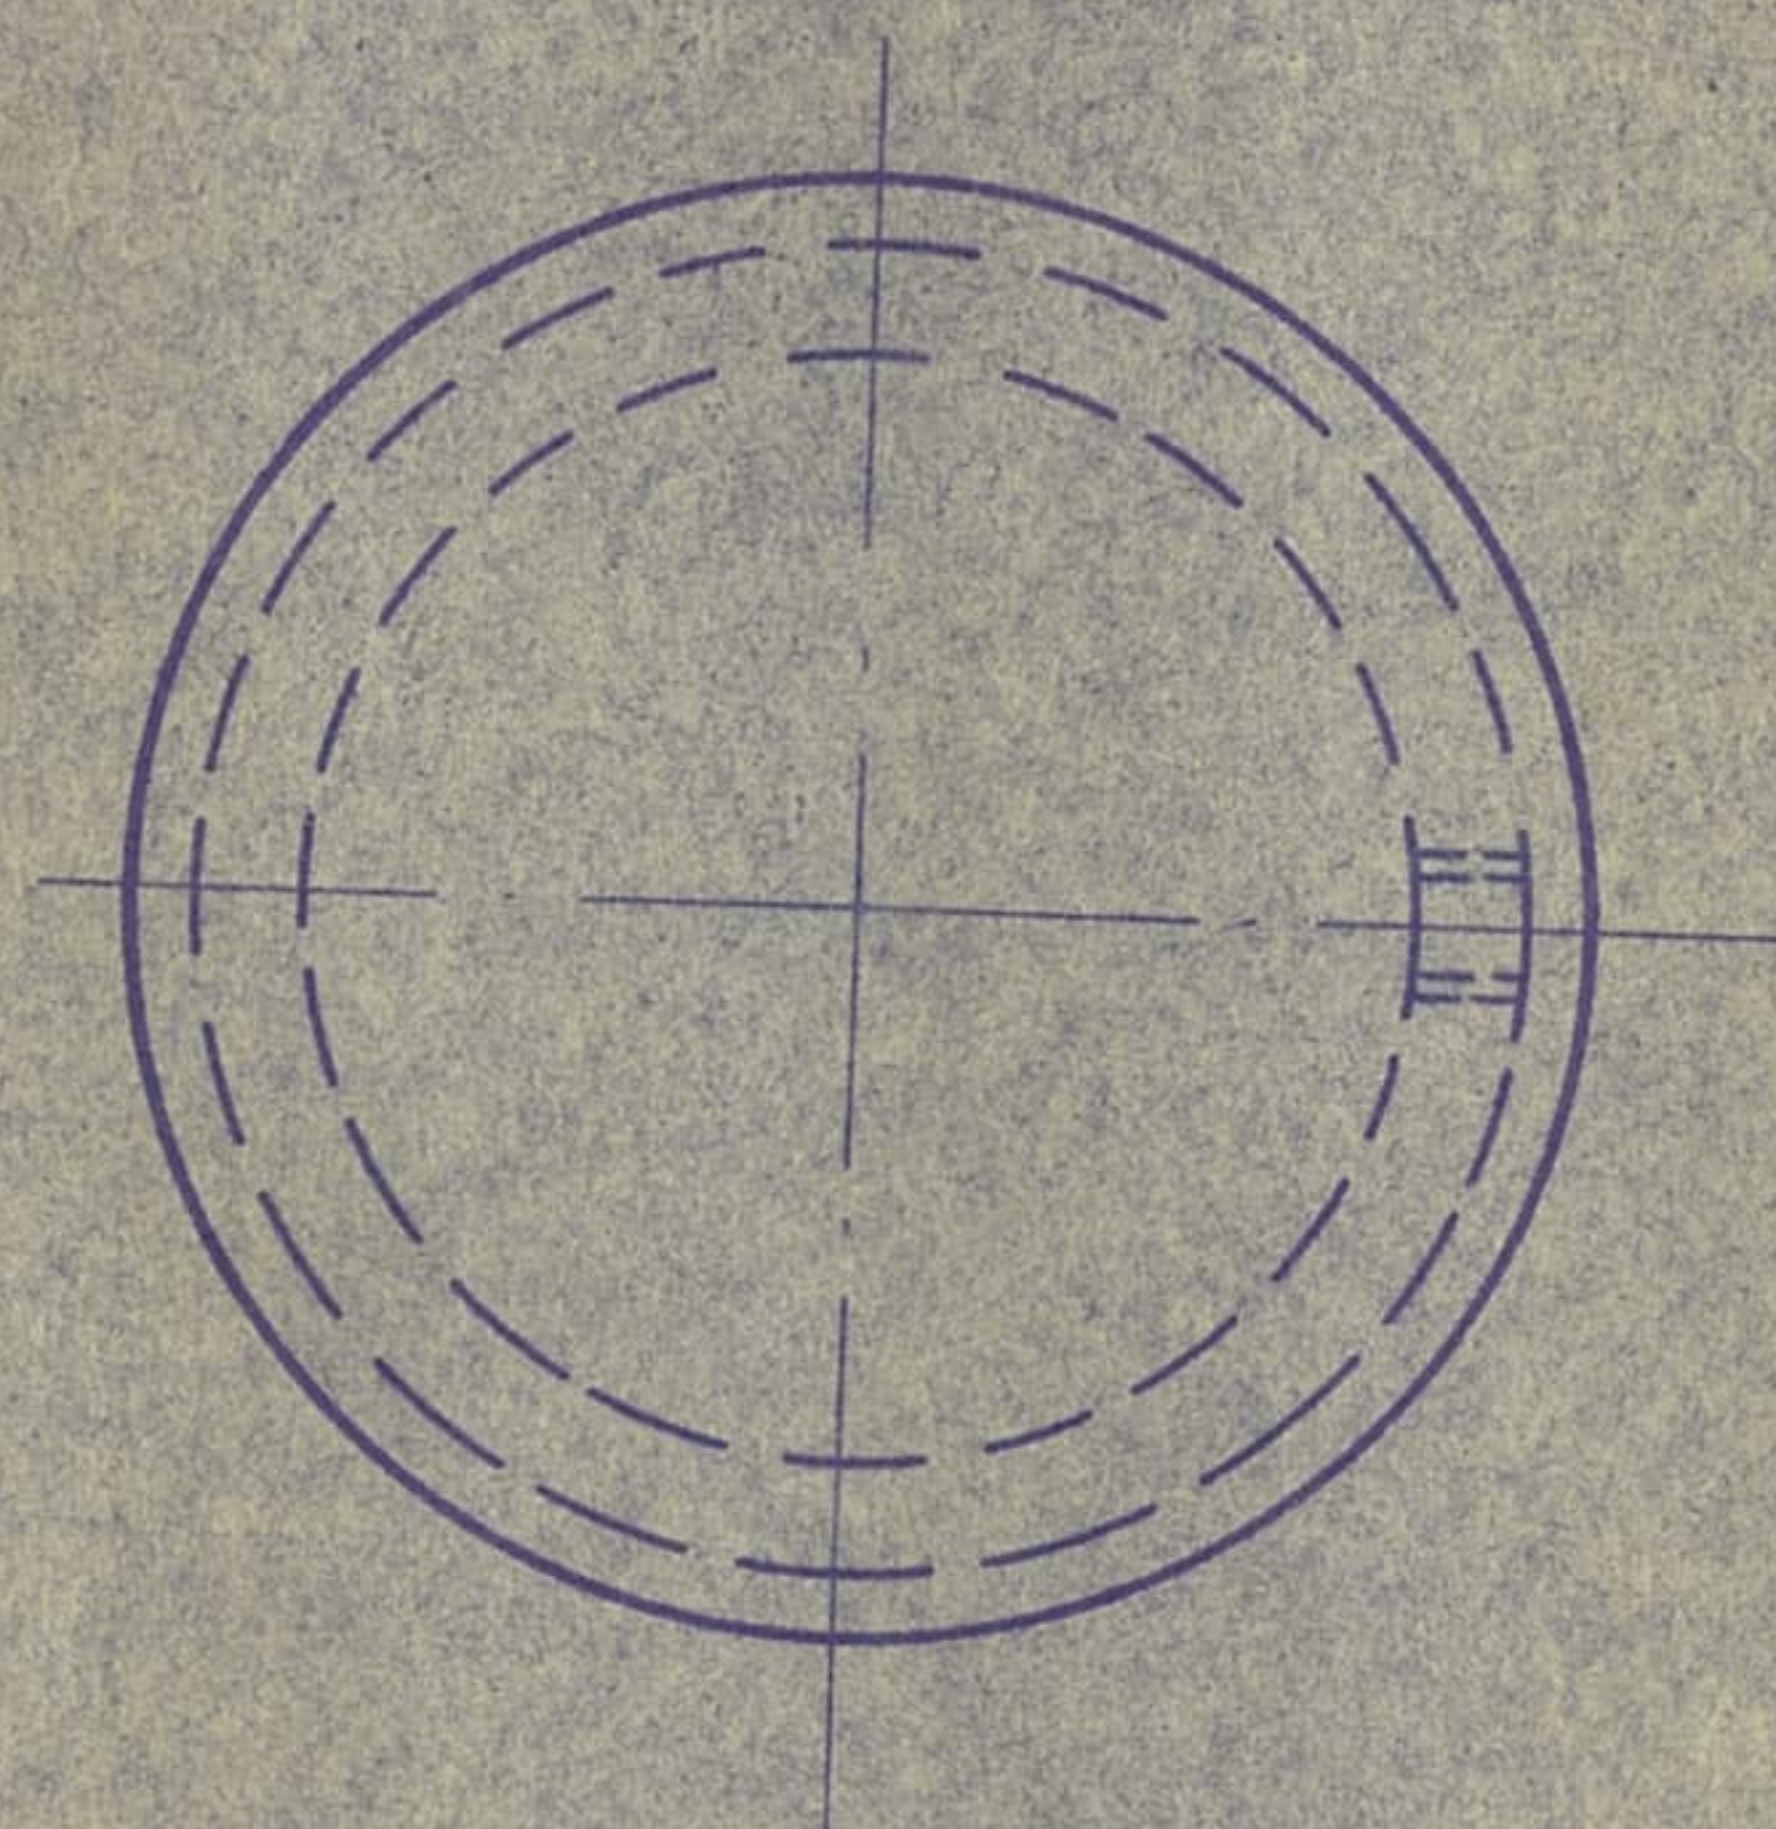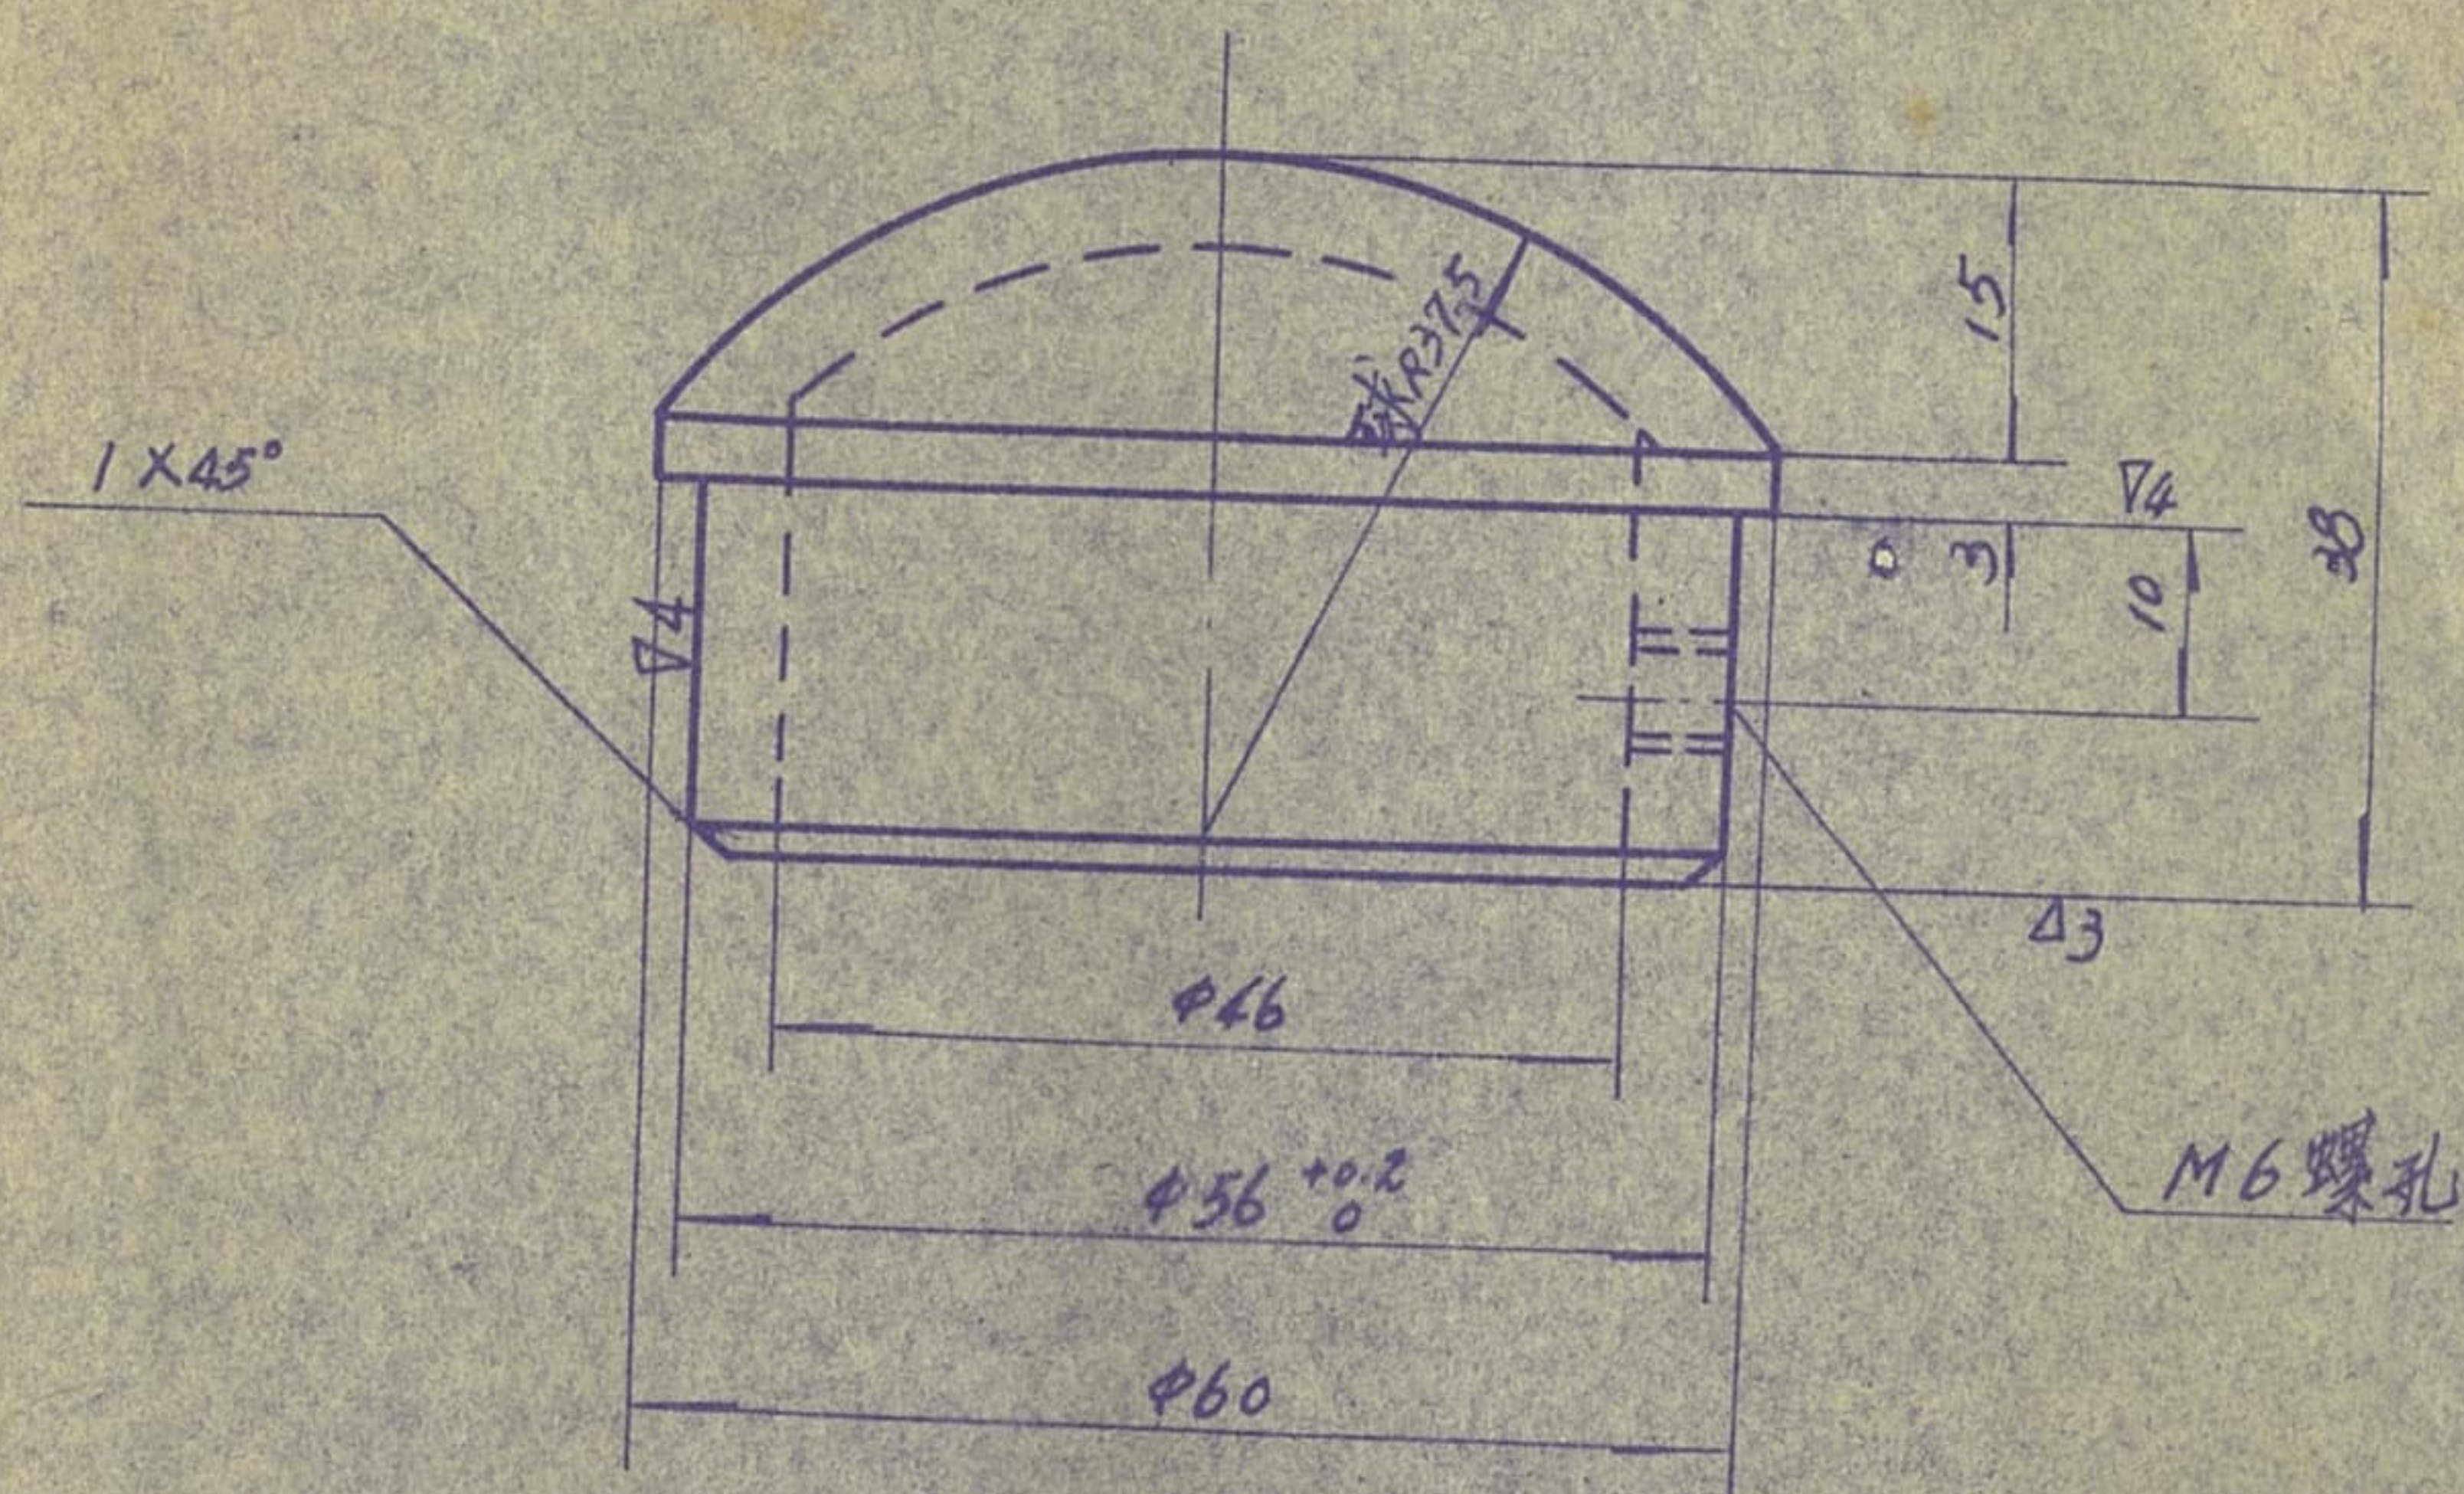



说明:

一般技术条件应符合

GB 2314-80 标准。

文件号			签字			日期			2250 KV 工频试验装置			31 J - 2250 - 45		
福海			审定						φ60 管导线			图样标记		
家			批准						封 头			数量		
金根			描图			李			材料			重量		
			日期			82.7.24			ZL102			0.1		
												比例		
												1:1		
												共		
												张		
												第		
												张		
												电力工业部		
												南京线路器材厂		

其余~

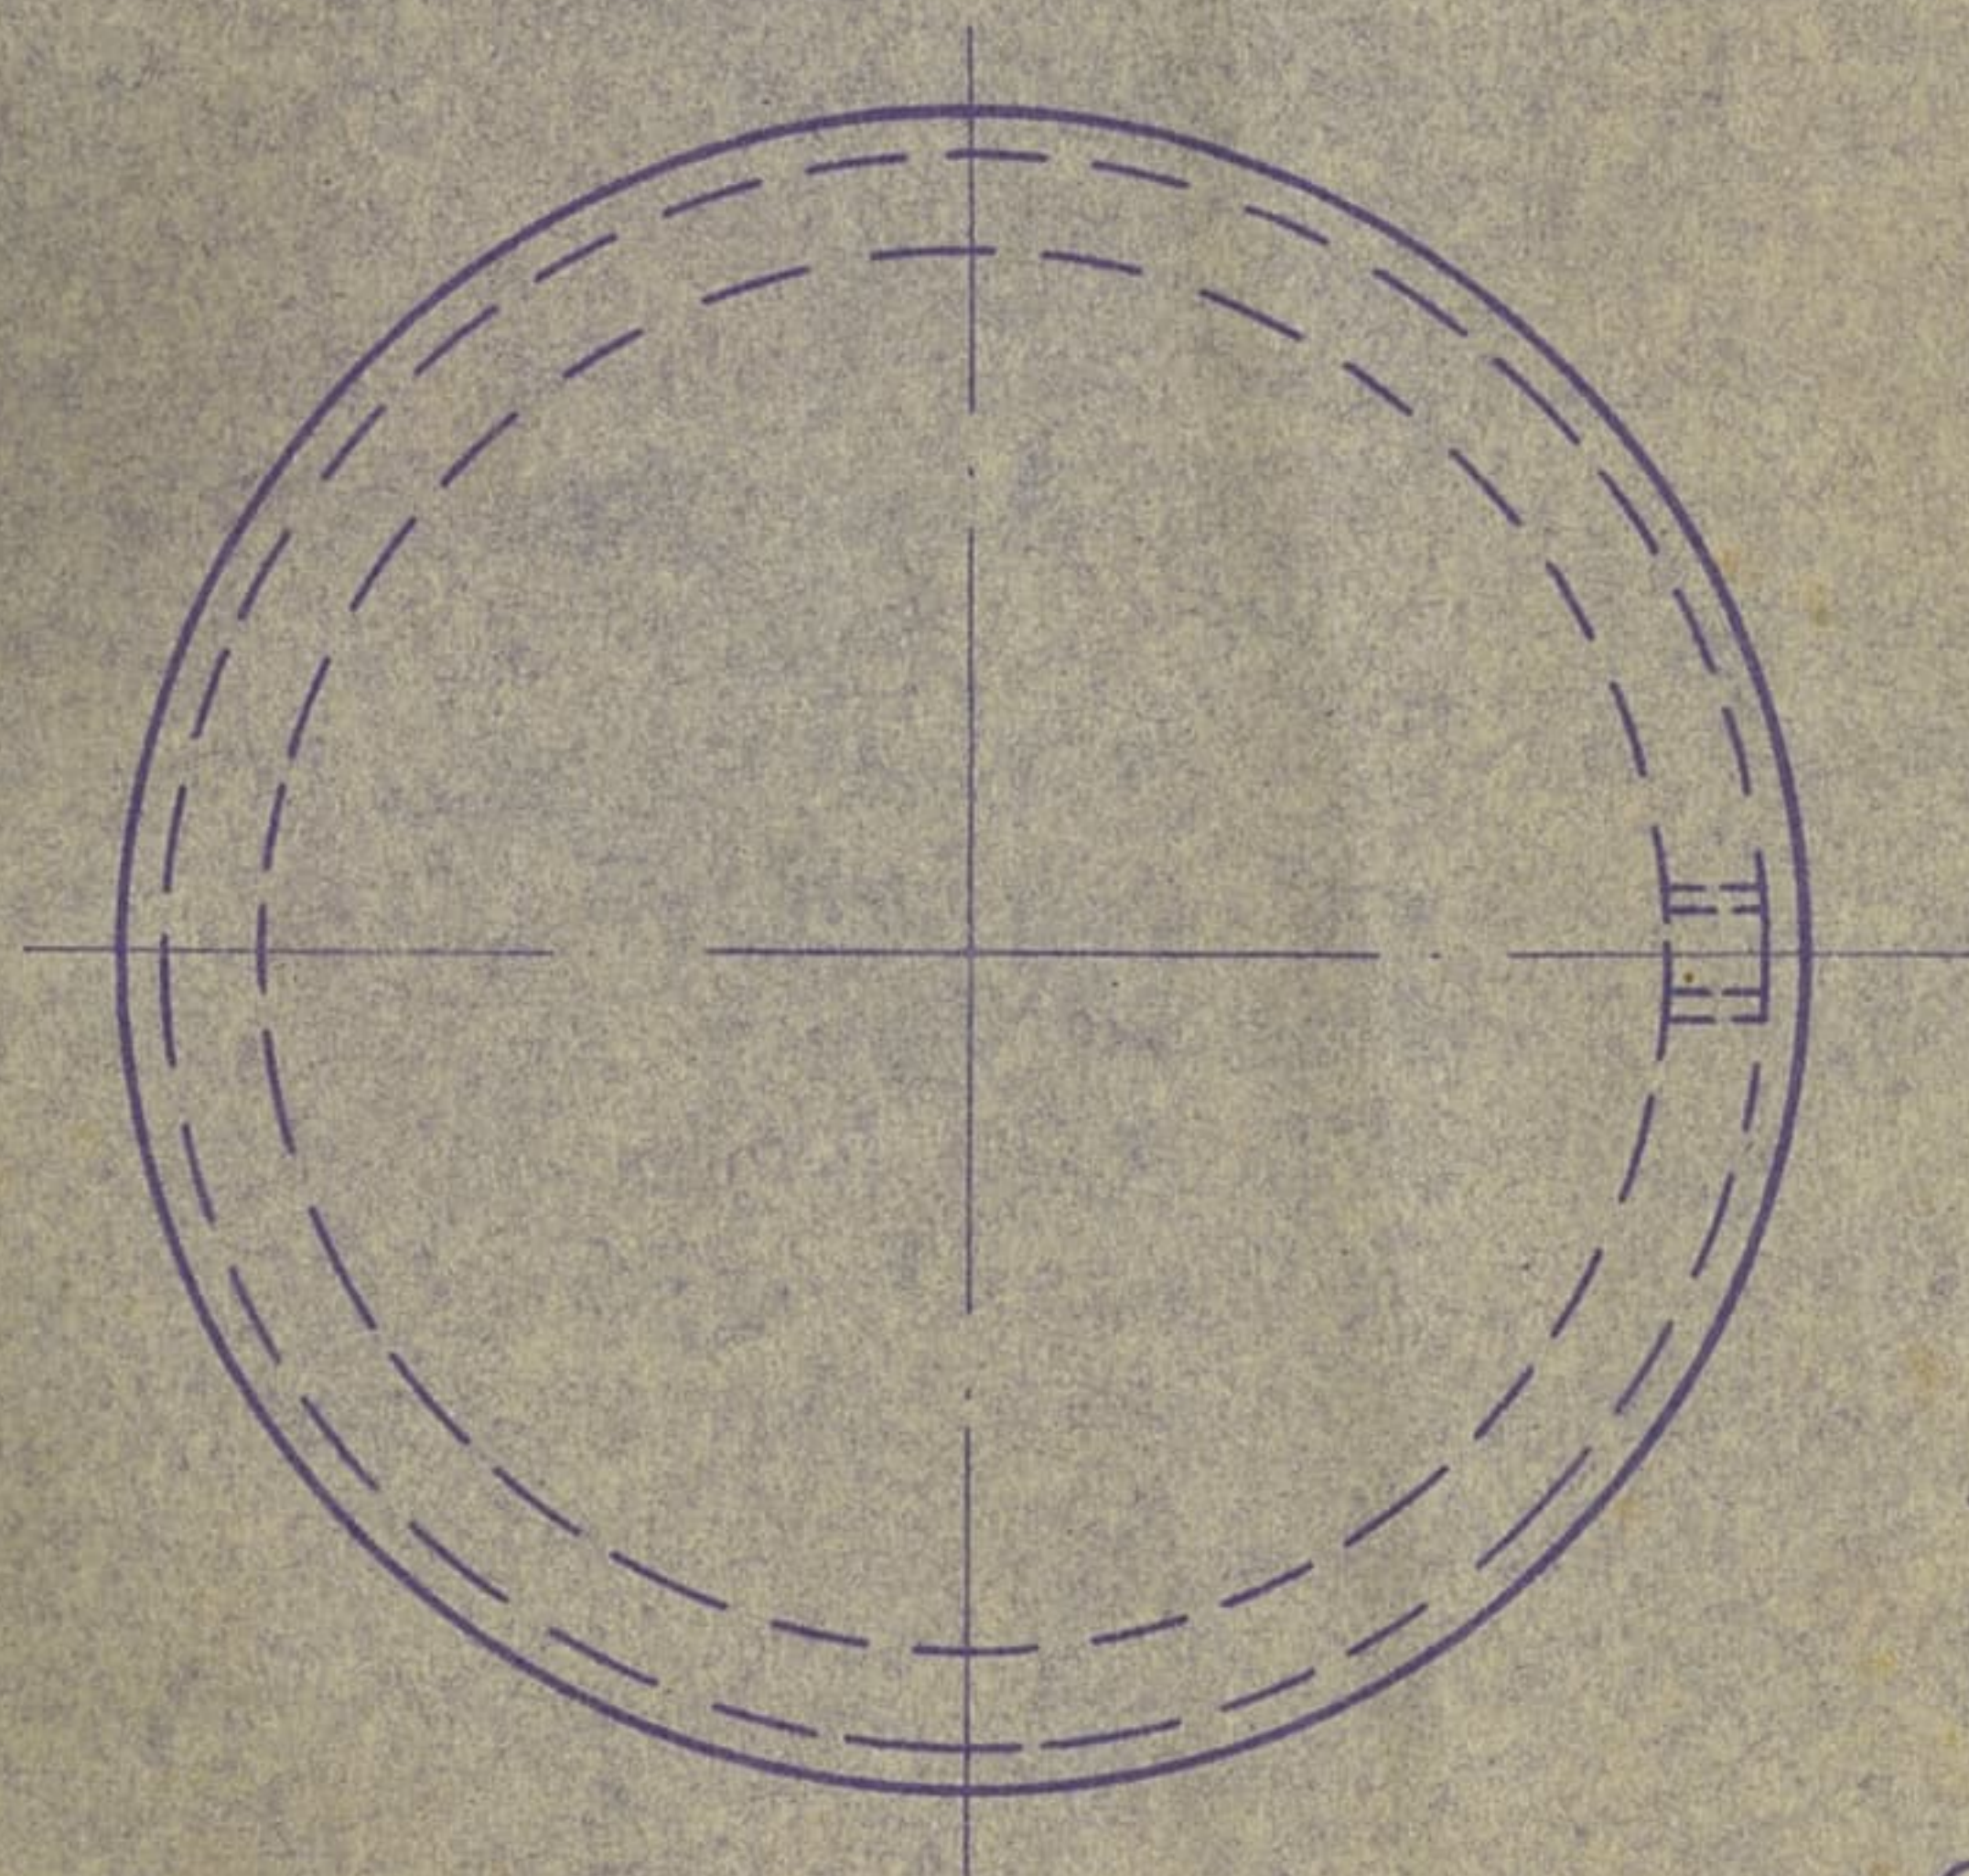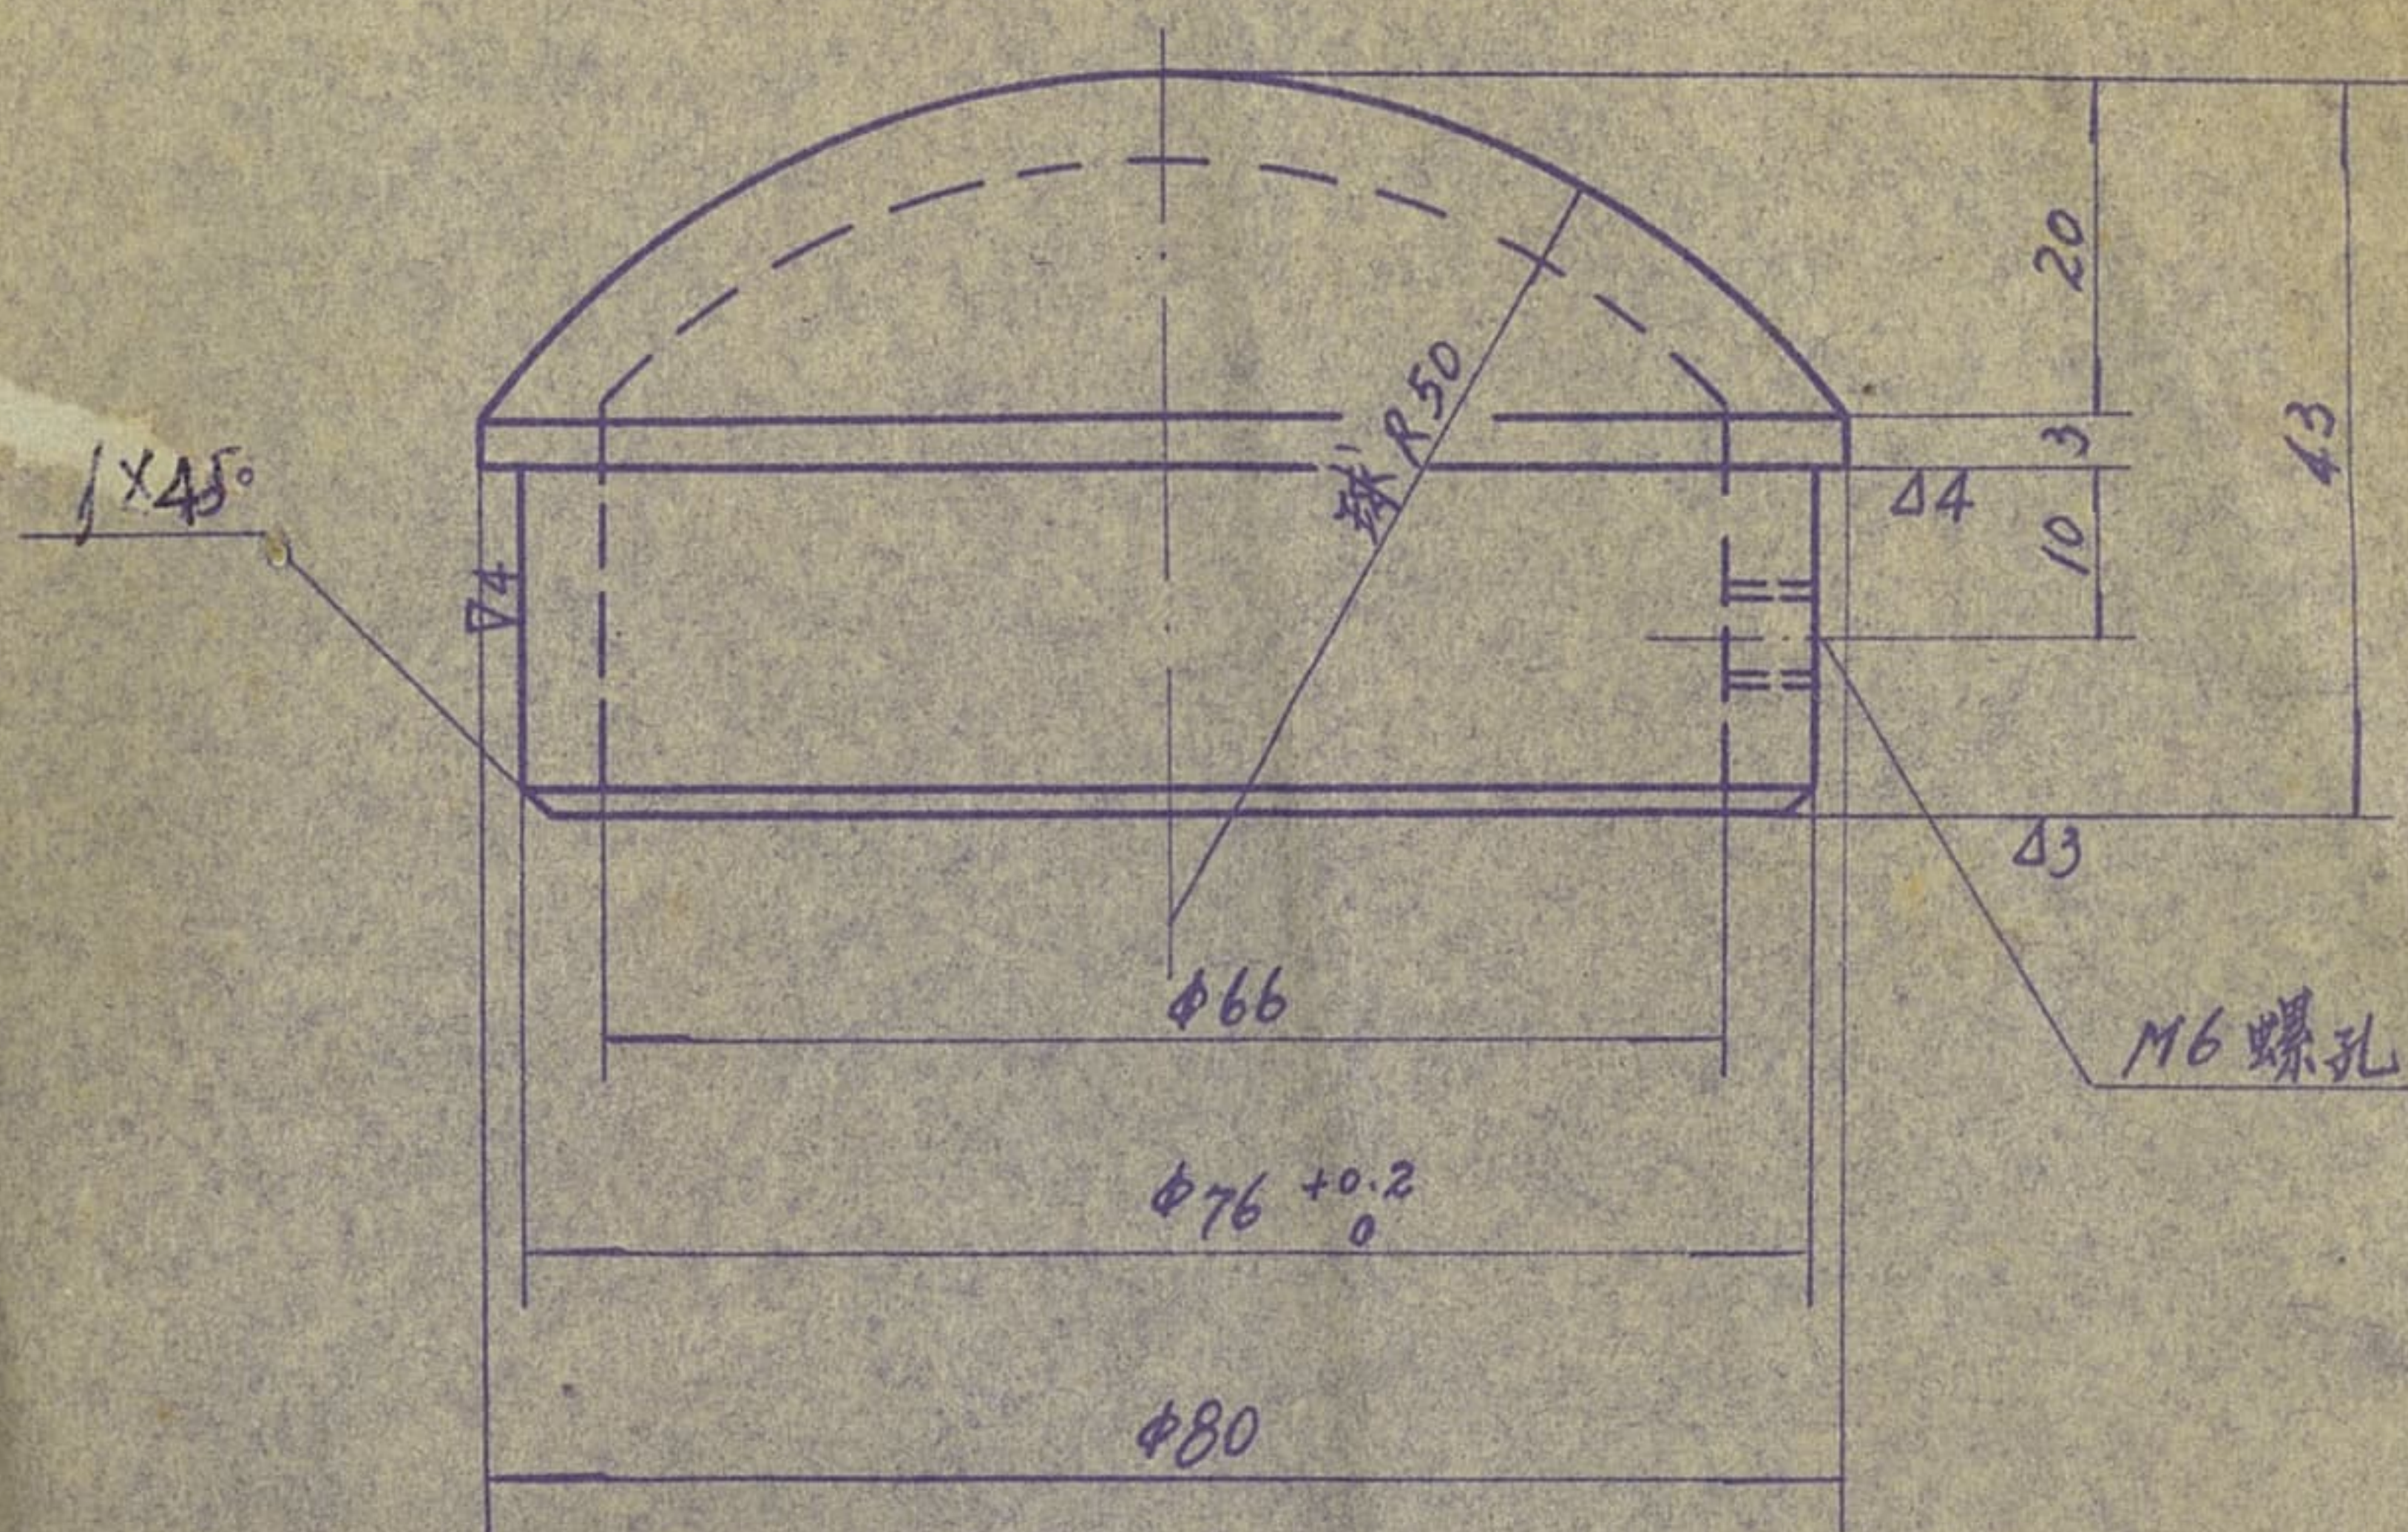

说明:

一般技术条件应符合
GB 2314-80 标准。

2250 kV I 频试验装置 φ80 管引线 封 头				引丁-2250-46			
图样标记	数量	重量	比例	图样标记	数量	重量	比例
		0.15	1:1				
共 张 第 张				共 张 第 张			
电力工业部 南京线路器材厂				电力工业部 南京线路器材厂			

文件号	签字	日期	材料
审 定			ZL102
审 批			
描 图			
日 期	82.7.24		