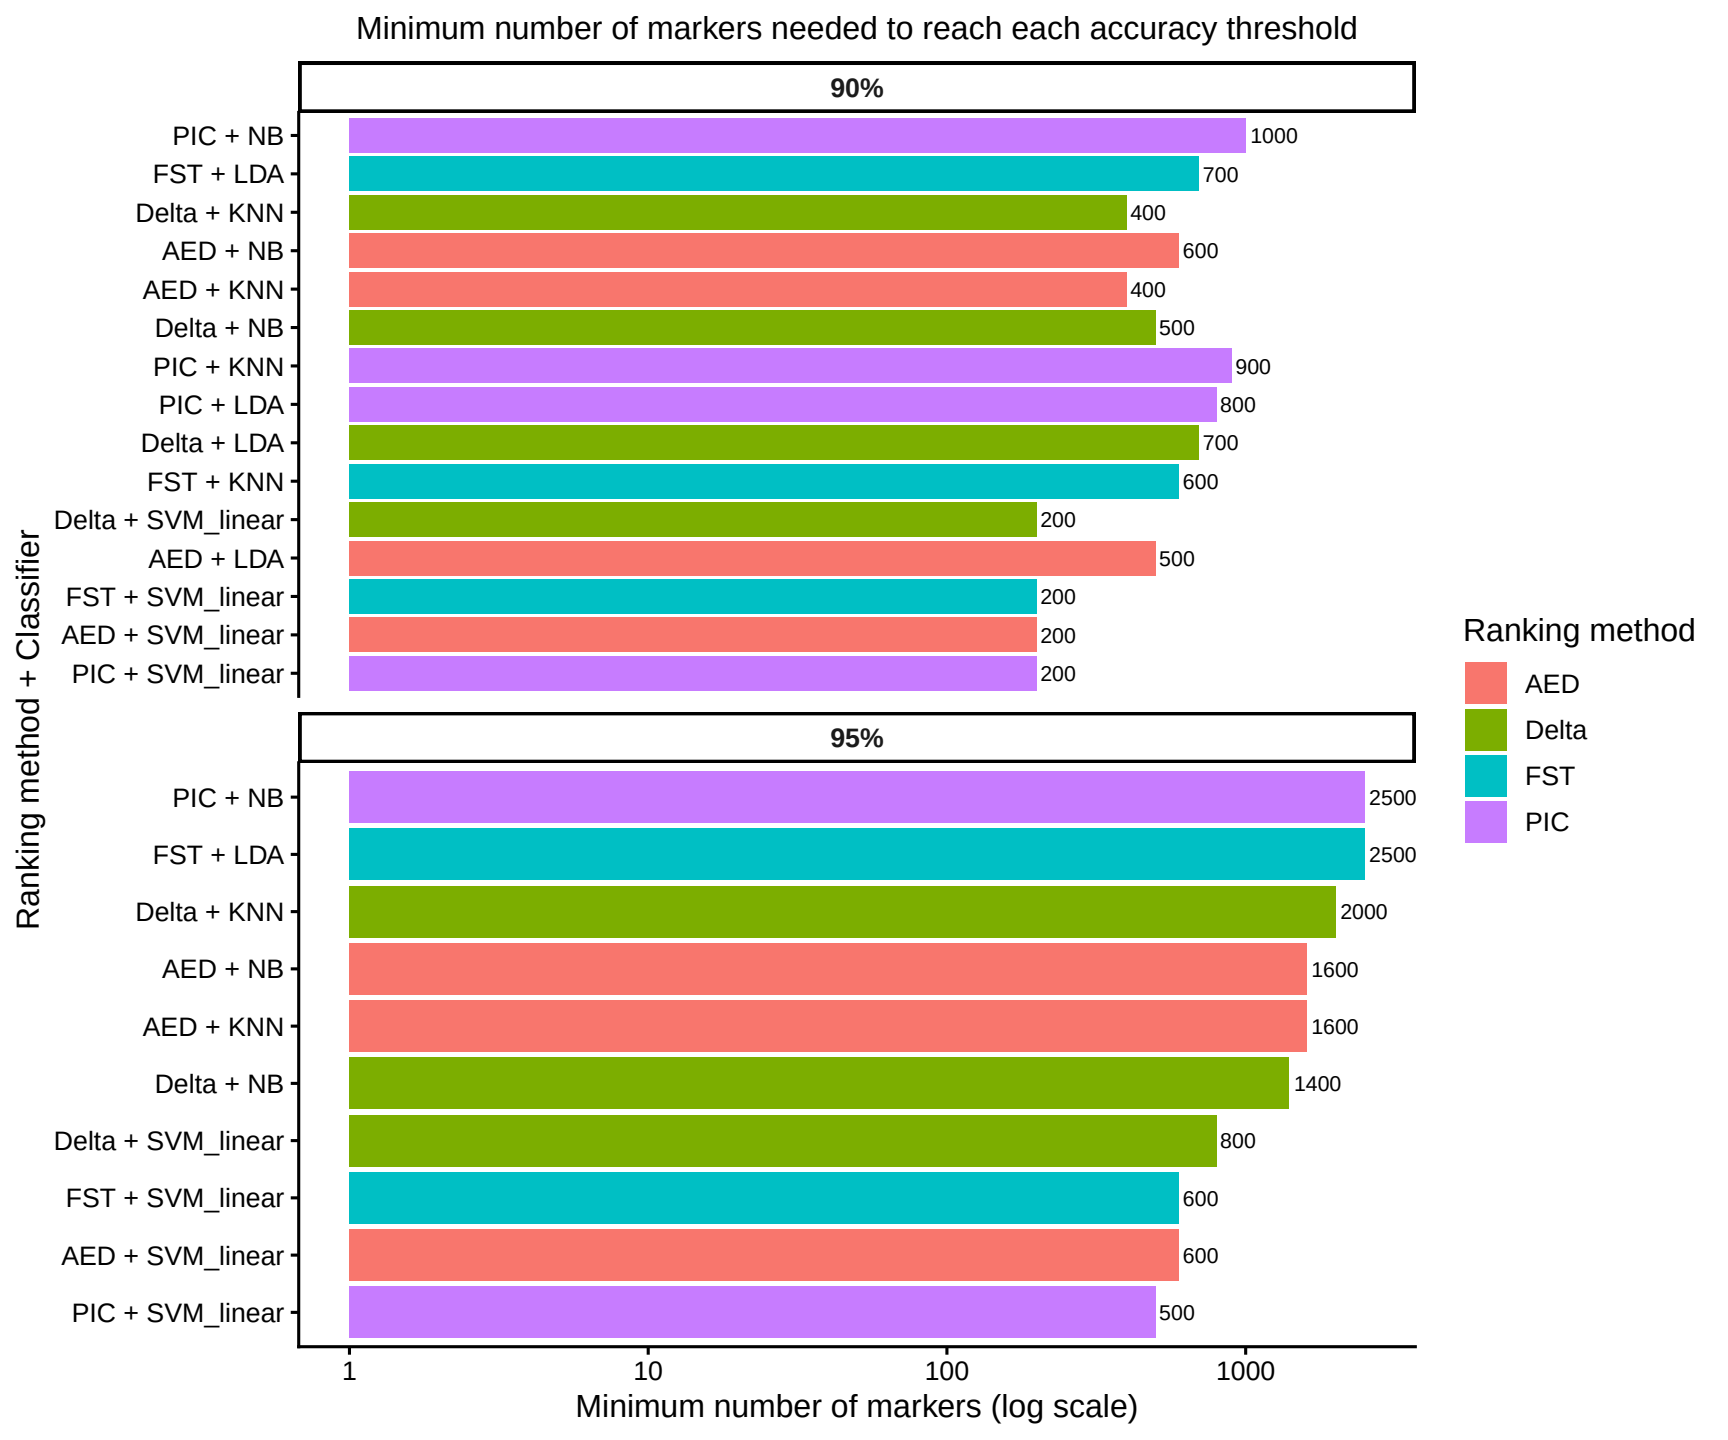
Minimum number of markers needed to reach each accuracy threshold
90%
PIC + NB
FST + LDA
Delta + KNN
AED + NB
AED + KNN
Delta + NB
PIC + KNN
PIC + LDA
Delta + LDA
FST + KNN
Delta + SVM_linear
AED + LDA
FST + SVM_linear
AED + SVM_linear
PIC + SVM_linear
1000
700
400
600
400
500
900
800
700
600
200
500
200
200
200
95%
PIC + NB
FST + LDA
Delta + KNN
AED + NB
AED + KNN
Delta + NB
Delta + SVM_linear
FST + SVM_linear
AED + SVM_linear
PIC + SVM_linear
2500
2500
2000
1600
1600
1400
800
600
600
500
1
10
100
1000
Minimum number of markers (log scale)
Ranking method + Classifier
Ranking method
AED
Delta
FST
PIC