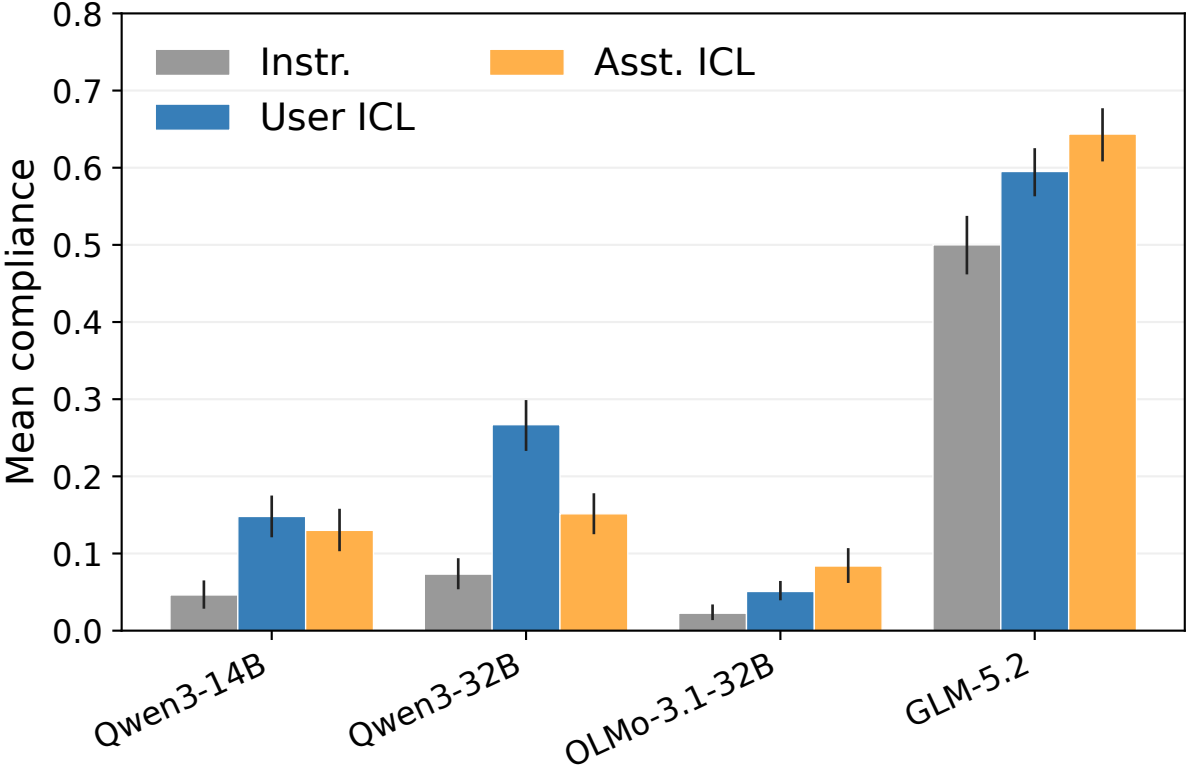
Instr.
User ICL
Asst. ICL
Mean compliance
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Qwen3-14B
Qwen3-32B
OLMo-3.1-32B
GLM-5.2