

[별표 7]

케이블의 내연소성시험 (제89조 관련)


1. 시험은 다음 표에 의할 것

구분	시 료		대상 케이블
	외장, 방식층의 유무	케 이 블 의 종 류	
I	외장이 없는 경우	방식층이 없는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈케이블 14제공밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연 시즈케이블 7조	전 선종
II	외장이 있는 경우	방식층이 없는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장케이블 14제공밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연 비닐시즈철선외장 케이블 7조	외장불이의 전 선종 및 외장위에 방식층을 한 전 선종
III	외장이 있는 경우	방식층이 있는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 비닐방식케이블 14 제공밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 비닐방식케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연 비닐시즈철선외장 비닐외장 비닐방식 케이블 7조	외장위에 방식층을 한 전 선종

2. 시험장치


가. 연소시험실은 케이블의 연소시험시에 케이블의 연소에 영향을 미치지 아니하는 자연환기 또는 연소용버너의 화염이 불안정하게 되지 아니하는 강제환기를 할 것

나. 시험은 수직트레이시험에 의할 것. 이 경우 트레이는 금속제의 개방트레이로서 연소에 영향을 주지 아니하는 적당한 지지물로 수직으로 고정하여야 하며, 그 치수는 다음 그림에 의한다.

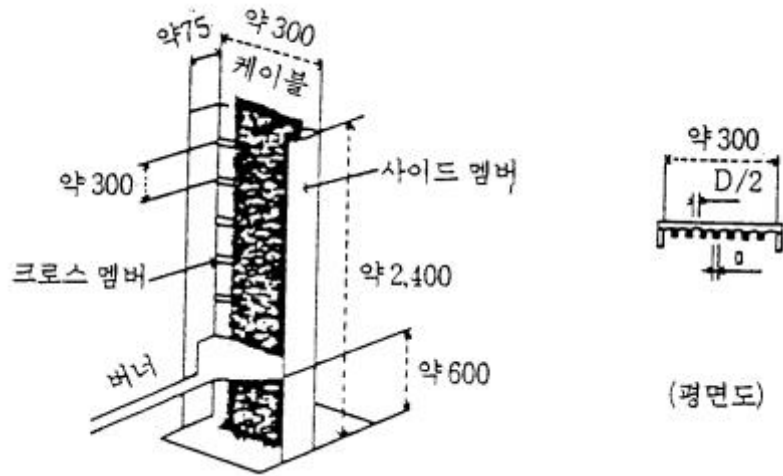


수직트레이 및 케이블 부착현상(단위 : mm)

다. 버너는 시험하기에 적당한 리본형 가스버너일 것. 이 경우 치수는 다음 그림에 의한다.

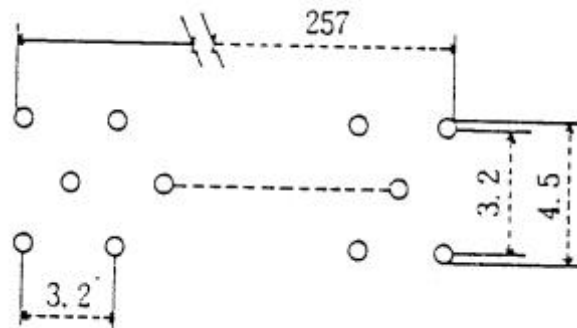

라. 연소가스는 주 조성분인 프로판과 프로필렌의 배합량이 95퍼센트(물퍼센트)이상인 액화석유가스일 것

마. 연소가스는 공기와 혼합하여 연소시키는 방식의 것이어야 하며, 배관의 시공은 다음 그림에 의한다.(가스혼합비는 시험하기에 적당한 것일 것)

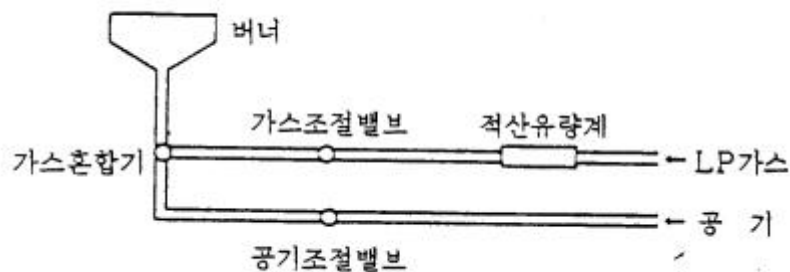

바. 연소과정에서 불꽃의 길이는 버너입구에서 약 380밀리미터, 불꽃의 온도는 버너입구에서 약 75밀리미터 떨어진 점에서 약 섭씨 815도일 것. 이 경우 연소열량은 연소시험중에 소비한 단위발열량을 곱하여 1시간당의 양으로 환산한

경우 17,500킬로칼로리(70,000 BTU)이상이어야 하며, 단위발열량은 22,000킬로칼로리(88,000BTU)/세제곱미터(섭씨 20도)로 계산한다.

사. 버너는 버너입구가 시료전면에서 약 75밀리미터 떨어지도록 설치할 것

3. 시료의 부착

가. 케이블을 약 2.4미터로 절단하여, 케이블 6조를 트레이의 중앙부에 케이블 바깥지름의 2분의1 간격으로 1열로 배열할 것(제2호나목의 그림 참조)

나. 케이블은 일정한 간격이 되도록 적당히 바인드선으로 케이블트레이에 고정할 것

4. 시험방법

가. 제2호의 규정에 의한 버너의 불꽃 및 위치로 20분간 연소를 실시할 것

나. 20분 경과후 버너의 연소를 정지하고 시료의 연소가 자연히 정지할 때까지 방치할 것

다. 연소에 의한 케이블의 시즈 및 각 선심에 대하여 피해상황을 조사할 것

5. 판정기준

케이블이 시료의 최상단까지 연소하지 아니할 것