

먹는샘물등의 세부 표시기준

(제11조 관련)

1. 품목명

가. 먹는샘물은 「먹는샘물」로, 먹는염지하수는 「먹는염지하수」로 표시해야 한다

나. 품목명을 주 표시면에 표시하는 경우, 글자크기는 주 표시면의 제품명 글자크기(가장 큰 글자크기를 기준으로 한다)의 1/2이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 한다.

2. 제품명

가. 제품명은 그 제품의 고유명칭으로서 제조허가를 받았거나 수입신고한 명칭을 주 표시면에 표시해야 하며, 제품명을 혼동할 우려가 없도록 상호·로고 또는 상표 외의 표현을 제품명과 함께 표시해서는 안된다.

나. 실제 수원지와 다른 지역을 연상시키는 제품명의 경우에는 제품명 앞에 수원지(시·군)를 제품명 글자크기의 1/2 이상 크기로 표시해야 한다.

3. 원수원 및 수원지

가. 원수원은 지하수, 용천수, 염지하수 등으로 표시해야 하며, 이보다 더 구체적으로 표시할 수 있다.

나. 수원지는 먹는샘물등의 원수를 취수한 곳을 표시해야 한다.

다. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 수원지를 주 표시면에 표시하는 경우, 제품명 하단에 대표호정(샘물 개발 허가 취수량이 최대인 호정을 의미한다)의 위치를 도로명주소로 표시해야 한다. 다만, 도로명주소로 표시할 수 없는 경우에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번방식의 주소로 표시할 수 있다.

라. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 수원지를 주 표시면에 표시하는 경우, 제품명 하단에 수원지가 소재한 국가명 등을 표시해야 한다.

마. 나목 및 다목에 따른 수원지 글자크기는 주 표시면의 제품명 글자크기(가장 큰 글자크기를 기준으로 한다)의 1/2이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 하며, 도로명주소(도로명주소로 표시할 수 없는 경우 지번방식의 주소)는 1/6이상 크기로 표시할 수 있다.

바. 제11조제1항제2호부터 제4호까지 각 목의 수원지는 시·도/시·군·구 순으로 표기하되 행정구역 단위명은 생략할 수 있다.

4. 업소명 및 소재지

가. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 제조업소명을 주 표시면에 표시하는 경우 수원지 하단에 표시해야 하며, 글자크기는 주 표시면의 수원지 글자크기의 1/3 이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 한다. 다만, 제조업소의 소재지 및 전화번호는 정보표시면에 표시해야 한다.

나. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업소명은 주 표시면의 제조업소명 우측 또는 하단에 제조업소명과 같은 글자크기로 표시해야 한다. 다만, 유통전문판매업소의 소재지 및 전화번호는 정보표시면에 표시해야 한다.

다. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 수입판매업소명, 소재지 및 전화번호와 제조업소의 소재지 및 전화번호를 정보표시면에 표시해야 한다.

라. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업소의 소재지 및 전화번호를 정보표시면에 표시해야 한다.

5. 유통기한

가. 유통기한의 표시는 「연월일제조 연월일까지」로 표시해야 한다. 다만, 제조용기에 제조일자를 표시하는 경우에는 「제조일로부터 ○개월, 제조일자는 용기 상단(또는 마개)에 별도 표기」 등으로 표시해야 한다

6. 영업번호

가. 먹는샘물등의 제조업 또는 먹는샘물등의 수입판매업 허가(등록) 시·도명 및 허가(등록)번호를 표시해야 한다.

나. 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업 신고 시·도명 및 신고번호를 표시해야 한다.

7. 내용량

가. 내용물의 내용량은 L 또는 mL단위로 표시해야 한다.

나. 내용물과 표시된 양과의 오차는 100분의 2 이하여야 한다.

8. 보관상 주의사항

가. 변질을 방지하기 위한 주의사항을 표시해야 한다.

나. 10 L 이상의 용기에는 「뚜껑을 열었을 때에는 미생물이 증식할 우려가 있으므로 가급적 짧은 기간에 소비하시기 바랍니다」 라는 주의사항을 표시해야 한다.

9. 반품 및 교환

가. 흠결이 있는 제품에 대한 반품 또는 교환장소 및 전화번호를 표시해야 한다

다.

10. 처리방법

가. 오존처리한 먹는샘물은 「오존처리」라고 처리방법을 표시해야 한다.

나. 가열처리된 먹는샘물등의 경우 ‘○○○℃에서 ○초간 가열처리’를 표시해야 한다.

11. 무기물질 함량

가. 먹는샘물등에 포함되어 있는 칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘 및 불소의 함량을 mg/L 단위로 표시해야 한다.

나. 가목 외의 먹는샘물등에 포함되어 있는 항목의 함량을 mg/L 단위로 표시할 수 있으며, 표시를 하려는 자는 표시하는 항목의 함량을 입증할 수 있는 해당 먹는샘물등의 수질분석 자료를 시·도지사에게 제출해야 한다.

다. 가목 및 나목의 함량을 표시하려는 자는 전체 호정에 대하여 연 2회 이상 (6개월 간격) 함량 분석을 실시해야 한다.

라. 가목 및 나목의 함량표시는 다목에 따른 분석결과와 각 호정별 원수사용량에 따라 최대치와 최소치로 표시할 수 있으며, 무기물질 함량이 20퍼센트 이상 변동될 경우에는 다시 표시해야 한다.



마. 가목 및 나목의 함량 분석시 먹는물수질공정시험기준 고시에 시험기준이 없는 항목은 [별표 4]를 따르며, 그 외의 항목은 ISO, KS, EPA 시험방법 등 국내·외 공인된 시험방법을 따른다.

12. 표시금지

가. 오존처리, 가열처리 및 유해성분 제거를 위하여 흡착방법(활성탄 제외)을 이용하여 제조한 먹는샘물등에는 천연광천수(Natural Mineral Water)라는 용어를 사용할 수 없다. 이 경우 오존처리라 함은 취수정·배관 및 용기 등의 소독·세척과정에서 사용한 오존의 잔류로 인하여 먹는샘물에서 브롬산염이 검출되는 경우(먹는물수질공정시험기준에 따른 브롬산염의 시험결과 표시한계 이상인 경우)를 포함한다.

나. 모든 먹는샘물등에는 「약수」, 「생수」, 「이온수」, 「생명수」 등 소비자를 혼동시킬 우려가 있거나 소비자가 잘못 이해할 수 있는 기술(記述), 그림, 기타의 표시를 할 수 없다.

13. 표시의 예

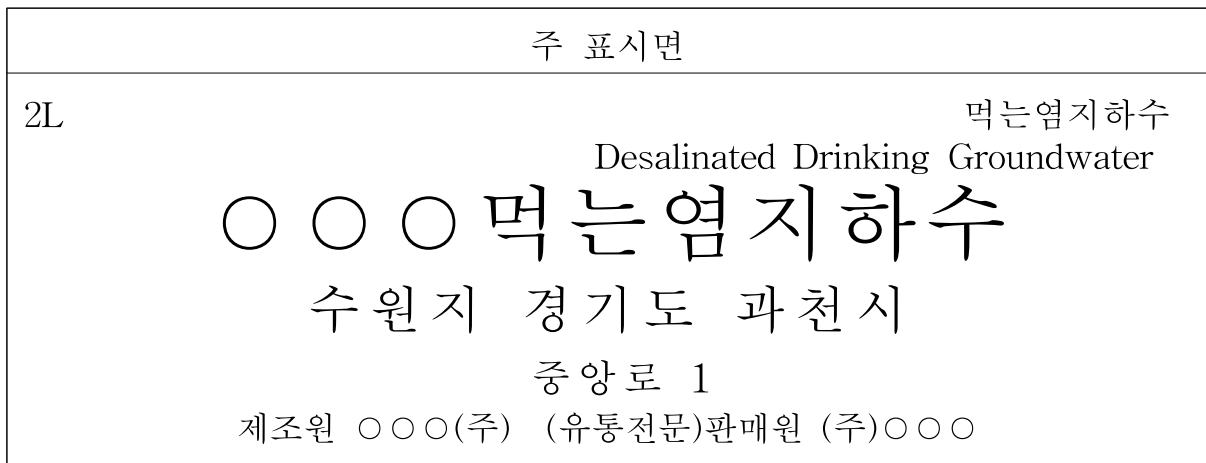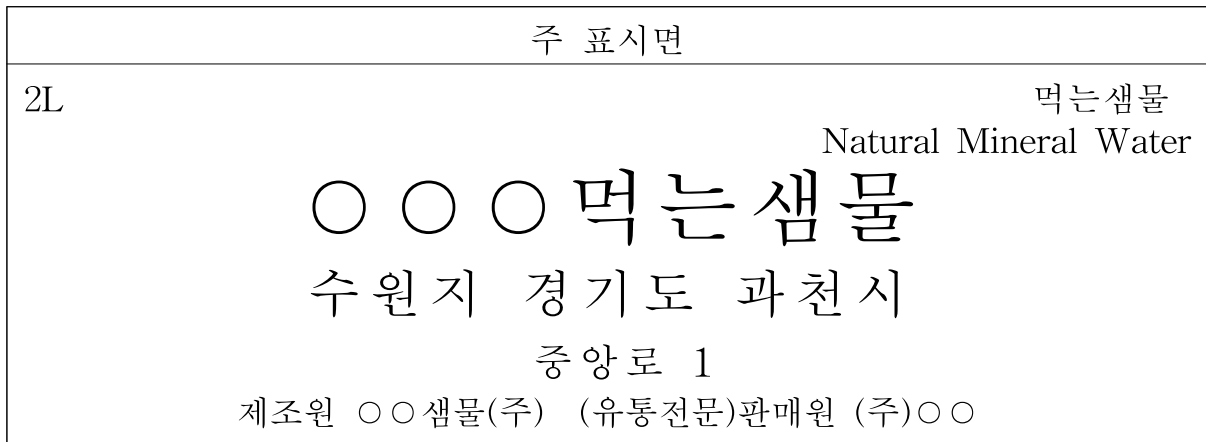

정보표시면

- 품목명 : 먹는샘물 또는 먹는염지하수
 - 용 량 : 2.0L
 - 원수원 : 지하수, 용천수 또는 염지하수
 - 제조업소명 : ○○○(주) (☎ 02-2110-7685)
 및 주소 경기도 과천시 중앙로 1
 - (유통전문)판매업소명 : ○○○(주) (☎02-2110-7686)
 및 주소 경기도 과천시 중앙로 1
 - 유통기한 : 제조일로부터 ○개월, 제조일자는 용기 상단(또는 마개)에 별도 표기
 - 무기물질 함량 : 칼슘(Ca) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 나트륨(Na) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 칼륨(K) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 마그네슘(Mg) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 불소(F) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 ○○(○) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 .
 .
 - 영업허가 또는 수입판매업등록번호 : 경기북부허가 제1호
 - 보관상의 주의사항 : 서늘하고 그늘진 곳에 보관
 - 반품 또는 교환 : 본사 또는 판매점(☎02-2110-7686)
- ※ 수입제품의 경우 수출국 언어로 표시할 수 있으나, 반드시 한글 병기
- ※ 무기물질 함량을 표시함에 있어 의무표시 5개 항목 외에 추가로 표시하는 항목은 3개 이내의 항목에 한함

< 예시 : 용기에 유통기한을 표시하는 경우 >

- ① 제조일 2009. 3. 1
- ② 유통기한 2009. 3. 1 제조
 2009. 8. 30 까지