


[부록 1]

이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용시설 표준설치 예시

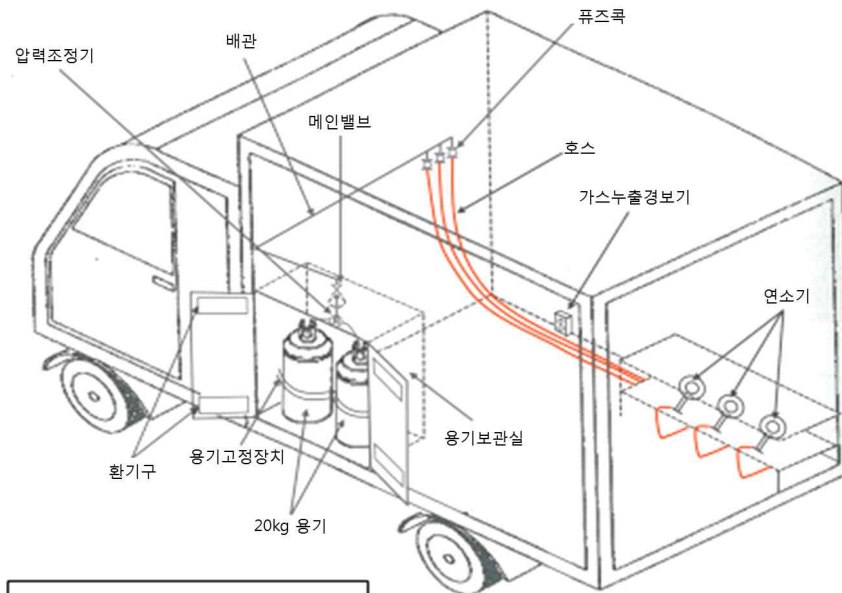

※ 용기보관실 크기(가로×세로×높이)
 - 20kg용기 2개 : 80×50×120(cm)
 - 20kg용기 1개 : 40×50×120(cm)