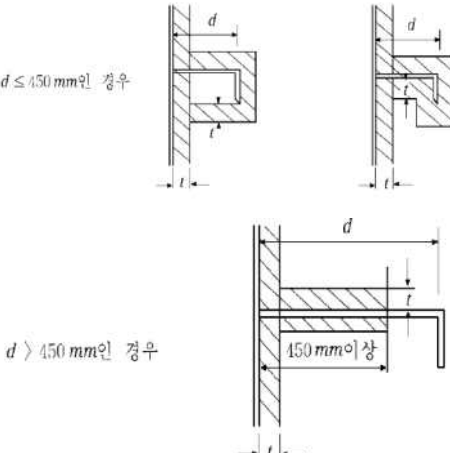
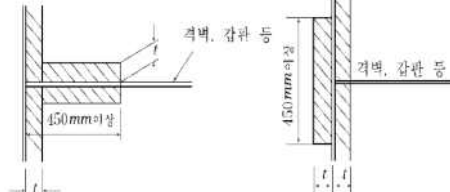
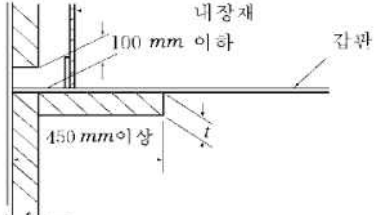


[별표 7] 방열시공된 격벽 또는 갑판이 교차되는 곳 및 말단부의 처리방법(제9조제6항 관련)

| 구조 개소                                                                                                                                                      | 처 리 방 법                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 휨보강재, 거더 등의 방열은 깊이 450mm 이하인 때에는 면재를 포함한 전체를 시공하고, 깊이 450mm를 초과할 때에는 격벽 또는 갑판으로부터 최소한 450mm 이상을 시공해야 한다. 다만, 표준화재시험에 따라 보존방열성이 확인된 경우에는 그렇지 않는다.</p> |  <p><math>d \leq 450 \text{ mm}</math>인 경우</p> <p><math>d &gt; 450 \text{ mm}</math>인 경우</p> |
| <p>2. 방열이 시공되지 않은 격벽, 갑판, 브래킷 등 서로 교차되는 곳의 방열의 연장을 450mm 이상으로 한다.</p>                                                                                      |  <p>격벽, 갑판 등</p> <p>450 mm 이상</p> <p>격벽, 갑판 등</p> <p>450 mm 이상</p>                           |
| <p>3. 방열재의 물 흡수방지를 위하여 부득이 방열재의 하부를 절단할 경우</p>                                                                                                             |  <p>내장재</p> <p>100 mm 이하</p> <p>갑판</p> <p>450 mm 이상</p>                                    |
| <p>t : 방열재의 두께</p> <p>d : 휨보강재 또는 거더의 깊이</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |