

[별표 2]

가공송전선로 지중이설사업 지원 평가기준

평가항목			배점	배점 기준						
대분류	중분류	소분류								
지중화 사업 필요성 (40점)	도심지 및 교육시 설 인접성	시가자·인가 밀집성	30	건폐율	20%이상	15 % 이상	10 % 이상	5 % 이상		
				배점	30	25	20	15		
		교육시설* 횡단·인접성	10	횡단·인접	학교건물 횡단	학교부지 횡단	인접 200m 이내	인접 500m 이내	인접 1000m 이내	
				배점	10	8	6	4	2	
		지자체 추가 부담 (가점 항목)	+50	부담비율	지자체 부담 50% 기준					
				배점	지자체 추가 부담비율 1%당 +1점					
사업추진여건 과 효율성 (30점)	경제성	공사비 규모	10	공사비 총액 규모	100억 이하	100~200억	200~300억	300억 초과		
				배점	10	8	6	4		
	설비의 운용성	장기간 사용 성능 저하 정도	10	년수	30년 이상	20년 이상	15년 이상	10년 이상		
				배점	10	8	6	4		
	시공 가능성	케이블 타워 부지 및 경과지 권원 제공	10	확보율	기확보		미확보			
				배점	10		0			
		‘산’ 경과 (감점항목)	-20	존재유무	산 존재유무					
				배점	-20 * (경과지 해당구간 %)					
지역 형평성 반영 (30점)	지역 균형성	지자체 지중화율	10	지중화율	1%이하	1초과 5%이하	5초과 20%이하	20초과 50%이하	50%이상	
				배점	10	8	6	4	2	
		지자체 철탍 점수	10	철탍수 점수화	1000 초과	500초과 1000이하	200초과 500이하	50초과 200이상	50이하	
				배점	10	8	6	4	2	
		지자체 재정자립도(%)	10	재정 자립도	20이하	20 ~ 30	30 ~ 45	45 ~ 60	60초과	
				배점	10	8	6	4	2	
합계			100	-						

* 교육시설 : 유치원, 초·중·고등학교 대상

※ 평가항목별 산출기준 해설

가. 시가지·인가 밀집성 (건폐율) = $A / (50,000m^2 - B) \times 100\%$


A : 가공선로 양측에 각각 50M, 선로방향 500M내의 건물 평면적

B : 가공선로 양측에 각각 50M, 선로방향 500M내의 도로면적

[산출방법 예시]

○ 선로를 500m 단위로 분할하여 건폐율이 최고치가 되는 값 적용

○ 아래의 경우 건폐율 : 25% 적용 (시가지 구간 No.1~4)

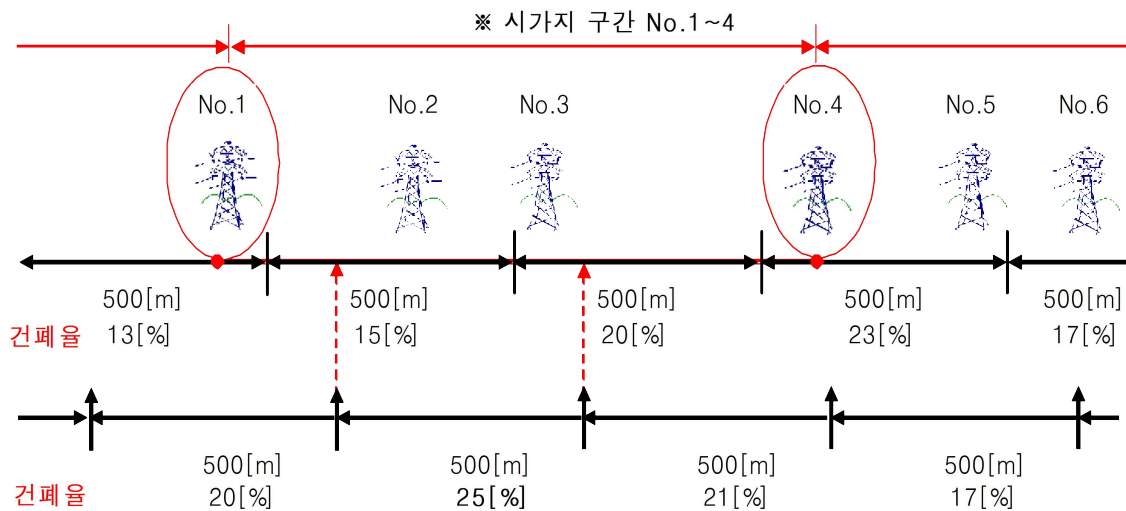

나. 교육시설 횡단 · 인접성 : 가공선로와 교육시설(유치원, 초 · 중 · 고)과의 인접거리
(최외측 전선과의 수평거리)

다. 지자체 추가 부담(가점) : 지자체 추가 부담비율 1% 상향시 +1점

○ 기준 : 지자체 부담 50%, ○ 가점 범위 : 최대 +50점

※ 예시 : 지자체 부담 51% → 평가점수 +1점, 지자체 부담 60% → 평가점수 +10점

라. 공사비 규모 : 공사비 총액규모로 산정

마. 장기간 사용 성능저하도 : 지중화로 철거되는 가공선로 철탑의 평균 사용연수

바. 케이블 타워 부지확보 : 케이블 타워 부지 및 진입로 등을 지자체 책임으로 확보하는
경우 배점

사. 산(감점항목) : 경과지가 철탑의 지목상 임야인 경우 감점. 경과지 중 차지하는 비
중(철탑) %를 적용. 단, 다음의 경우는 감점예외사항으로 함.

① 아래 3가지 조건 모두 만족시

- 지역주민들의 지중화 요구 민원개소
- 선로 300m이내에 인가밀집지역 존재 등 현장여건상 지중화 필요개소
- 인접구간으로 도로 등 경과지가 확보되어 효율적으로 지중화 가능개소

② 관광지역 : 관광진흥법 제2조 6항에 "관광지"란 자연적 또는 문화적 관광자원을 갖추고 관광객을 위한 기본적인 편의시설을 설치하는 지역으로서 제52조(관광지의 지정 등) 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 신청에 의하여 시·도지사, 특별자치도지사가 지정한 곳을 대상으로 함.

③ 산불취약 지역 중 아래 2가지 조건 모두 만족시

- 산불취약 A, B 지역 경과 개소

- 임도,도로 등과 인접, 경과지 확보가 용이하여 효율적으로 지중화 가능 개소

아. 지중화율(시·도별 기준) : 전년도 12월 말 설비통계 자료를 기준으로 결정

자. 지자체(시·도별 기준) 철탑수 점수화는 765kV, 345kV, 154kV, 66kV 철탑수에 가중치를 주어 점수화한 값을 의미

○ $765\text{kV} : 345\text{kV} : 154\text{kV}(66\text{kV포함}) = 11 : 3.3 : 1$

차. 지자체(시·도별 기준이며 도내는 시 기준) 재정자립도(%) : 당해년도 '행정안전부' 자료(정책자료/통계/지방재정통계/재정자립도)를 기준으로 결정