


[별표 10](제20조 및 제20조의2 제2항 관련)

전력선 접속 보안장치

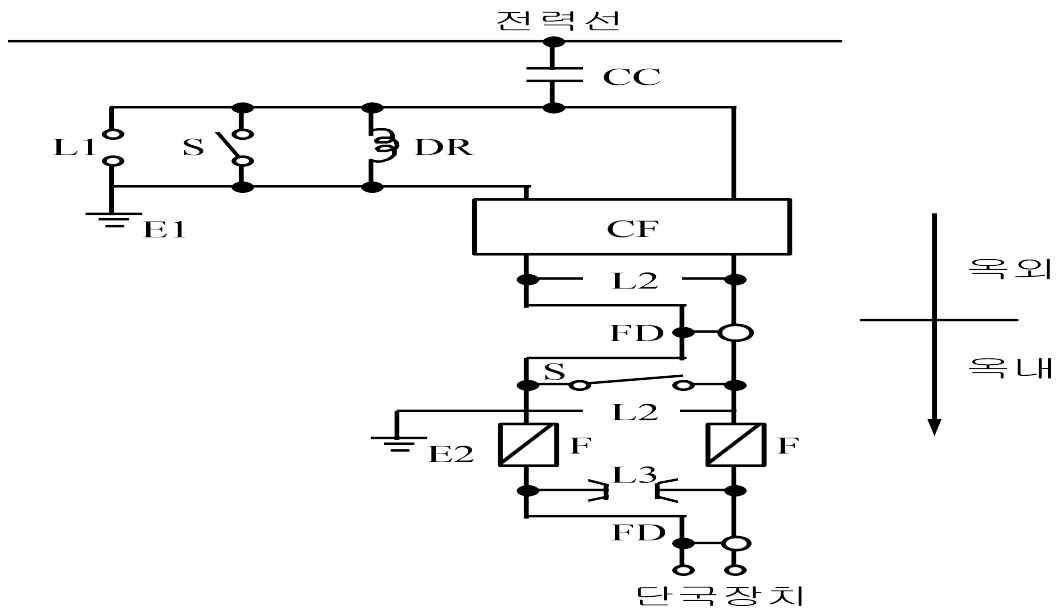

주) CC : 결합콘덴서(결합안테나를 포함한다)

CF : 결합필터

L₁ : 동작개시전압이 교류 2,000V이상 3,000V이하로 조정된 구상 방전캡

L₂ : 동작개시전압이 교류 1,300V이상 1,600V이하로 조정된 구상 방전캡

L₃ : 교류 300V이하에서 동작하는 피뢰기

F : 정격전류 10A이하의 포장퓨즈

S : 접지용 개폐기

DR : 전류용량 2A이상의 배류코일

FD : 동축케이블

E₁ 및 E₂ : 각각 단독의 접지