


[별표 11] (제33조제1항 관련)


주거용건축물의 구내배선 표준도

1. 한 개의 공동주택 및 준주택오피스텔인 경우

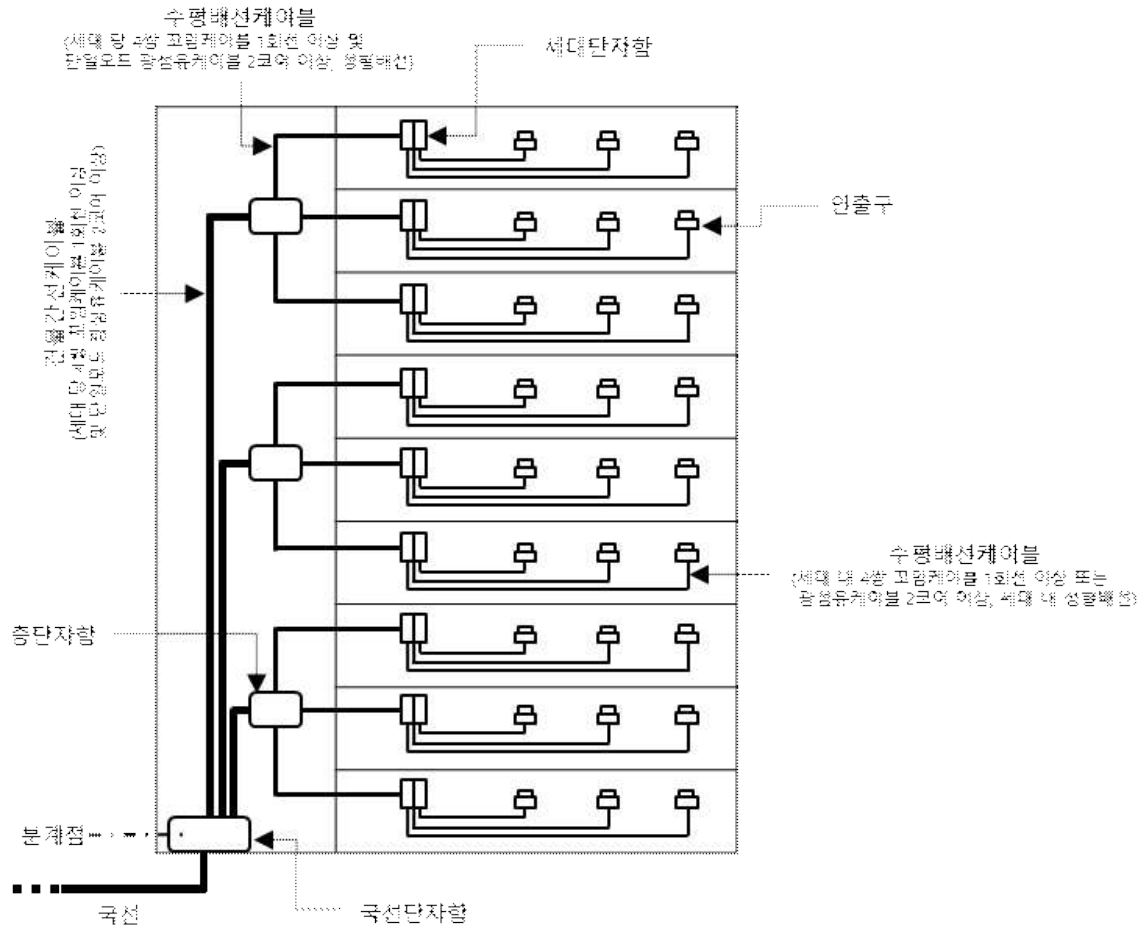

- 주) 1. 단독주택의 구내 배선 시, 건축물의 규모를 고려하여 이 표준도를 신
축적으로 적용할 수 있다.
2. 제33조제1항제11호의2의 단서 조건에 따라 국선단자함이 설치되는
공간을 별도의 건물로 적용하고자 하는 경우 구내간선케이블을 설
치하여 동단자함에 배선할 수 있다.

2. 두 개 이상의 공동주택 및 준주택오피스텔인 경우

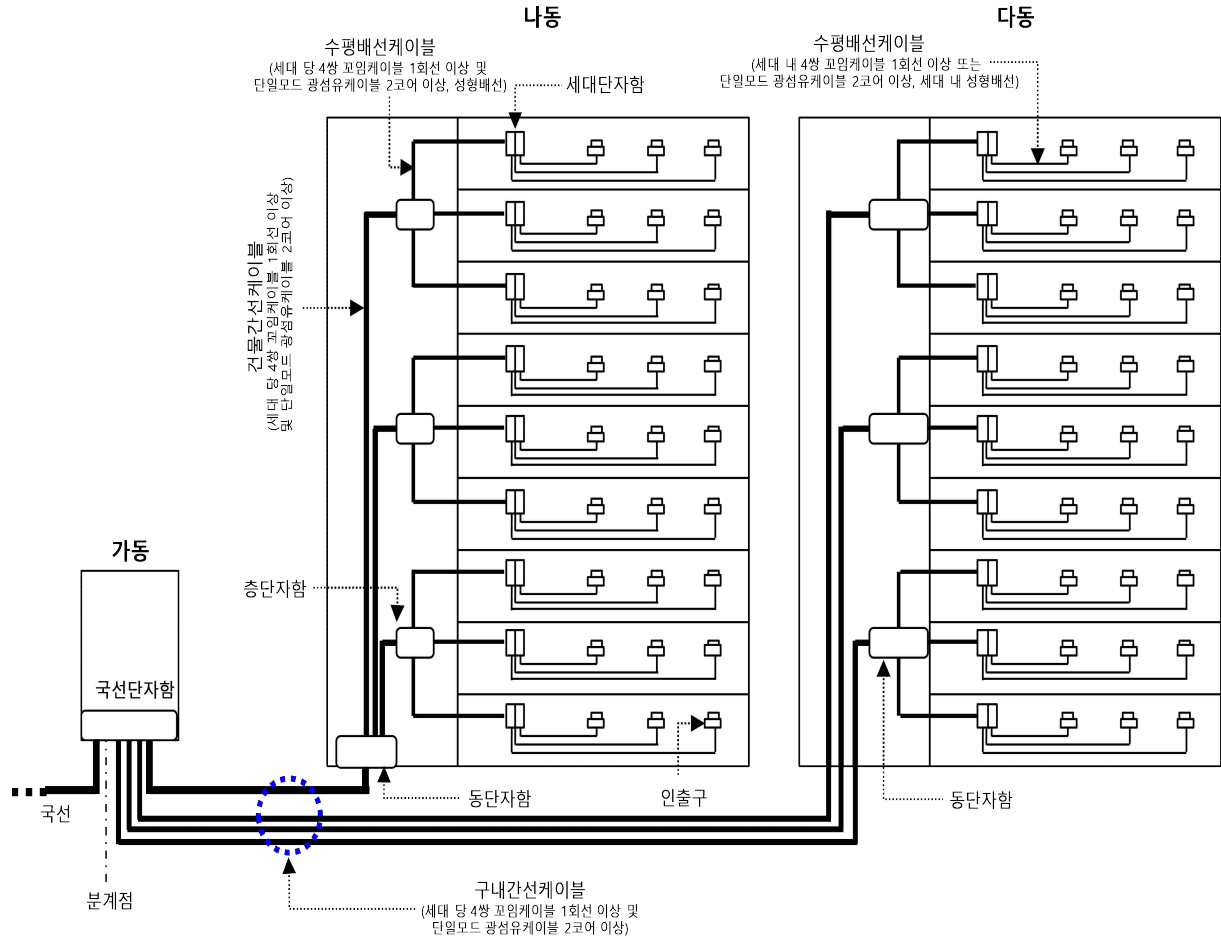

- 주) 1. 국선단자함과 동단자함이 광다중화 기능을 갖는 경우, 구내간선케이블(국선단자함에서 동단자함까지 연결하는 것으로 한정한다)은 단일모드 광섬유케이블 12코어 이상, 동단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상을 설치하여야 한다.
2. 국선단자함이 나동 또는 다동 등 어느 하나의 공동주택 및 준주택오피스텔 내부 또는 인접하여 설치된 경우에는 제3조제1항제11호의2의 단서 조건에 따라 국선단자함이 설치되는 공간을 별도의 건물로 적용할 수 있으며, 해당 공동주택 및 준주택오피스텔에 구내간선케이블을 설치하여 동단자함에 배선할 수 있다.