


[별표 2](제26조제2항 관련)


지하인입관로의 표준도

1. 맨홀을 설치하여 국선단자함에 수용하는 경우

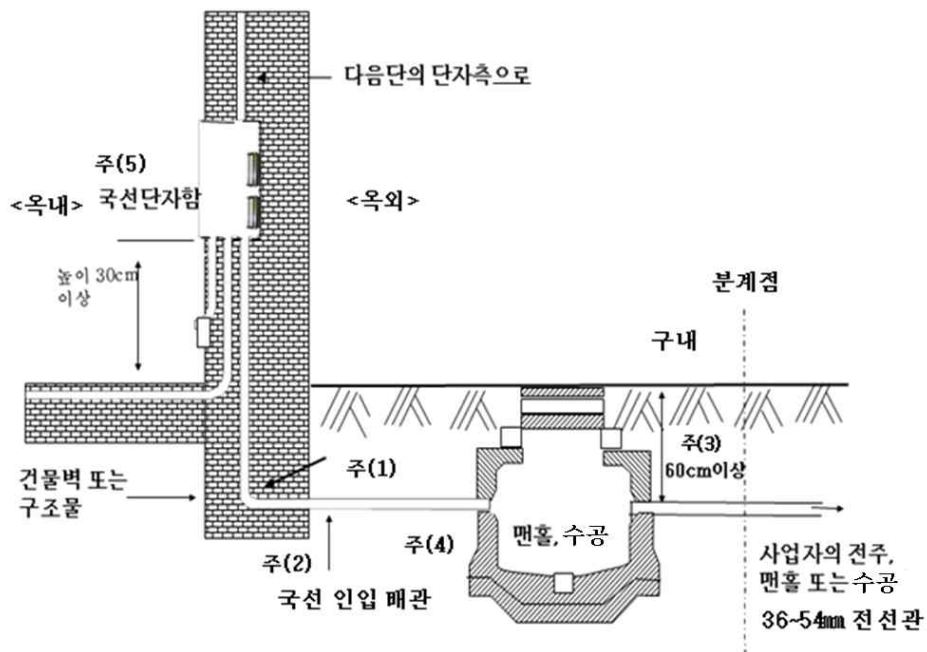

- 주) 1. $R \geq 6\Phi$ (Φ 는 관내경으로서 선로외경의 2배 이상일 것)
2. 내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지관
3. 토피의 두께는 60 cm 이상일 것(차도의 경우에는 80 cm 이상일 것)
4. 맨홀 또는 수공은 외부하중 및 충격에 충분히 견딜 수 있는 강도와 내구성을 갖출 것
5. 국선단자함은 실내에 설치할 것

2. 맨홀을 설치하지 않고 국선단자함에 수용하는 경우

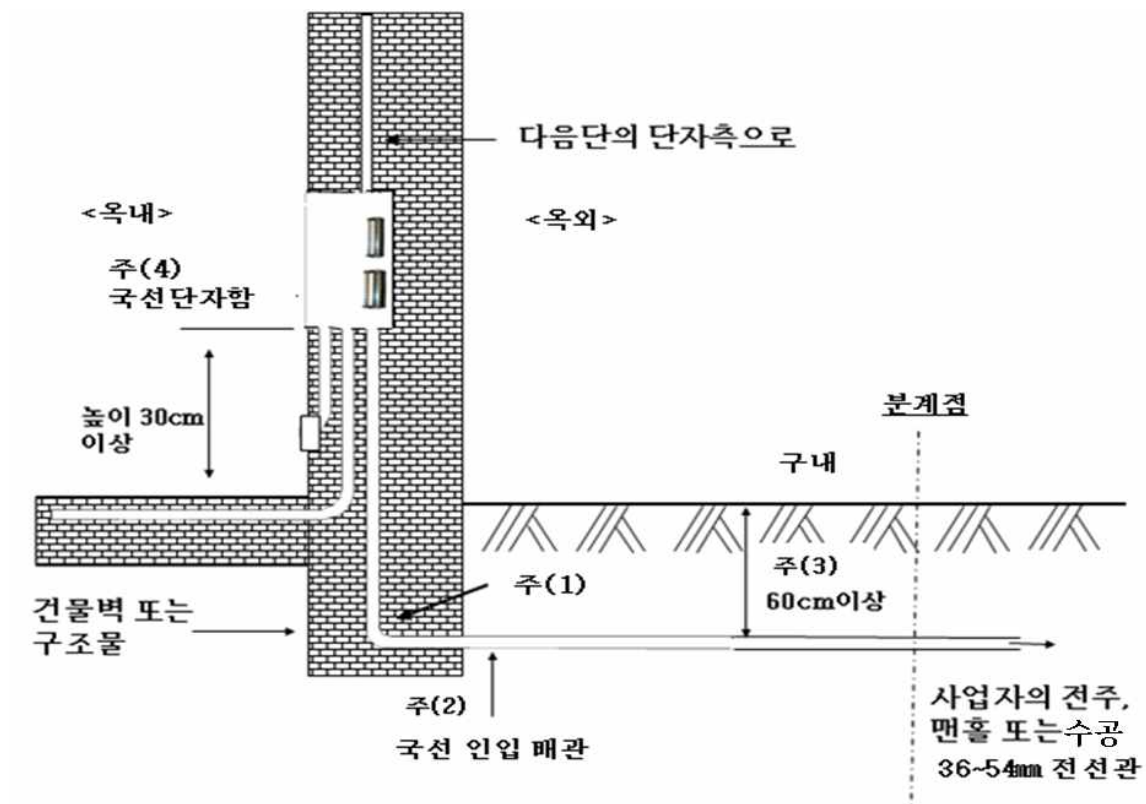

- 주) 1. $R \geq 6\Phi$ (Φ 는 관내경으로서 선로외경의 2배 이상일 것)
2. 내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지관
3. 토피의 두께는 60 cm 이상일 것(차도의 경우에는 80 cm 이상일 것)
4. 국선단자함은 실내에 설치할 것