


[별표 2의1](제26조제3항 관련)


지하인입관로의 사업자 설비 연결표준도

1. 사업자의 맨홀에 연결하는 경우

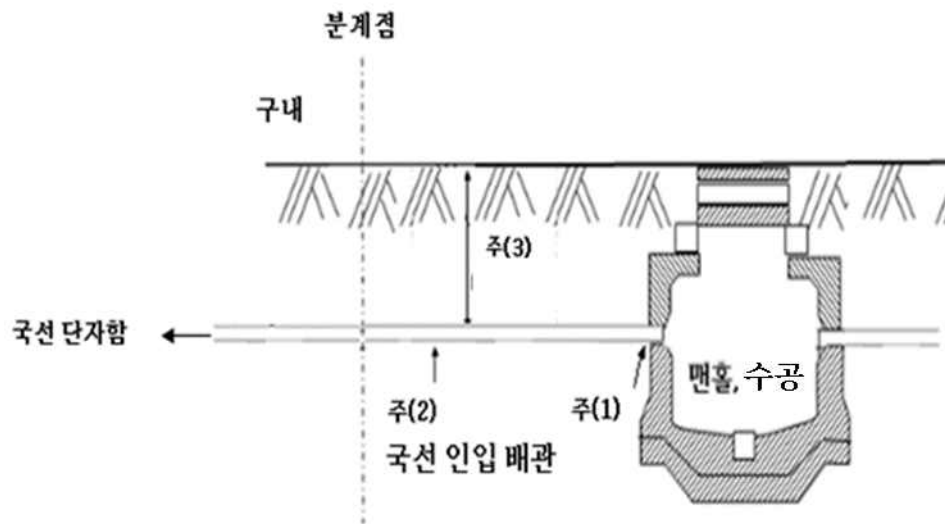

- 주) 1. 맨홀 및 수공 연결방법은 사업자와 협의하여 결정
2. 내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지관
3. 토피의 두께는 제47조제2항의 기준에 따를 것

2. 사업자의 전주에 연결하는 경우

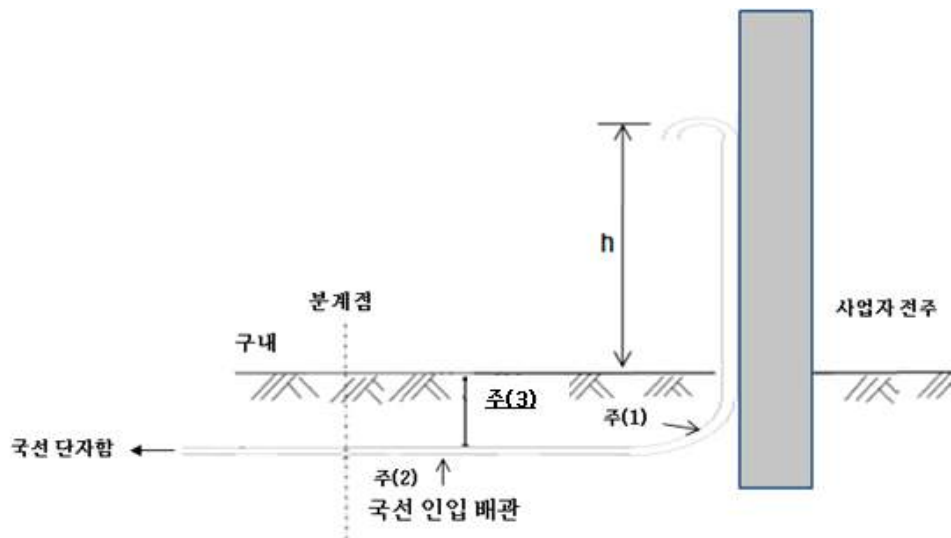

- 주) 1. $R \geq 6\Phi$ (Φ 는 관내경으로서 선로외경의 2배 이상일 것)
2. 내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지관
3. 토피의 두께는 제47조제2항의 기준에 따를 것
4. ‘인입배관의 높이(h)’는 20 cm 이상 50 cm 이하일 것