


[별표 3](제26조제4항 관련)

가공인입의 표준도

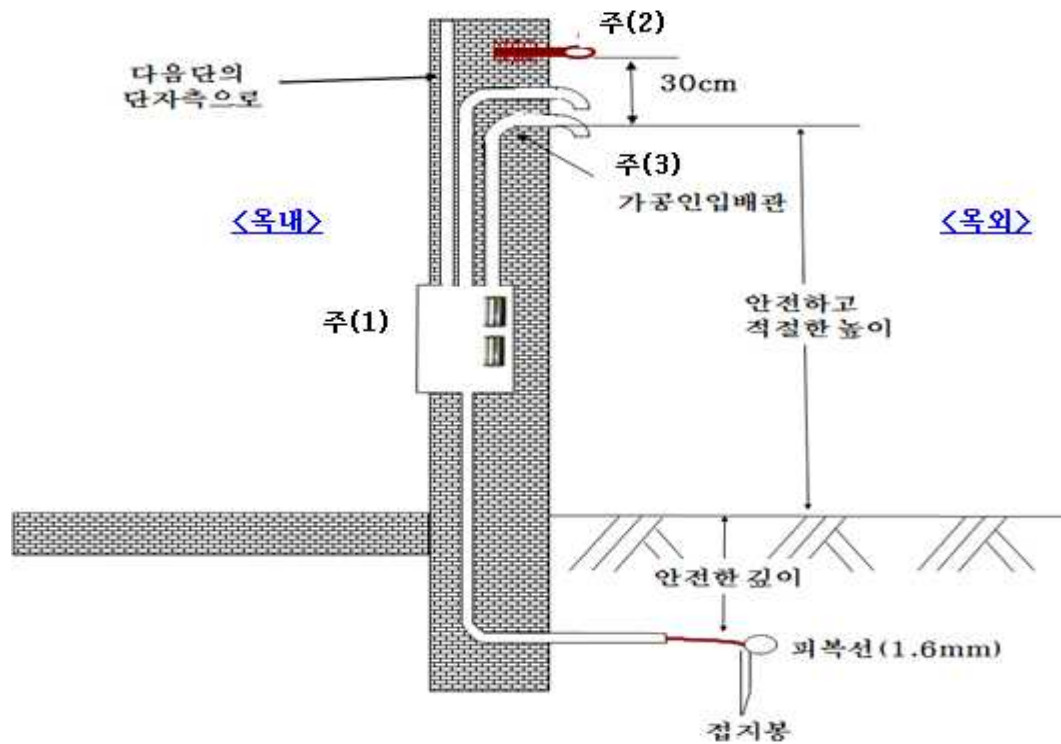

주) 1. 국선단자함

2. 인입배선 지지용 용융아연도금 앵카볼트(지름 16 mm 이상)

3. 인입케이블 또는 인입선용의 관으로 양측에는 절연부싱이 있어야 하고 인입측은 침수되지 아니하도록 꼭처리되어야 한다.