


[별표 12]

변화관리 수행절차 (제38조 및 제39조제5항 관련)

1. 변화관리 수행 절차도

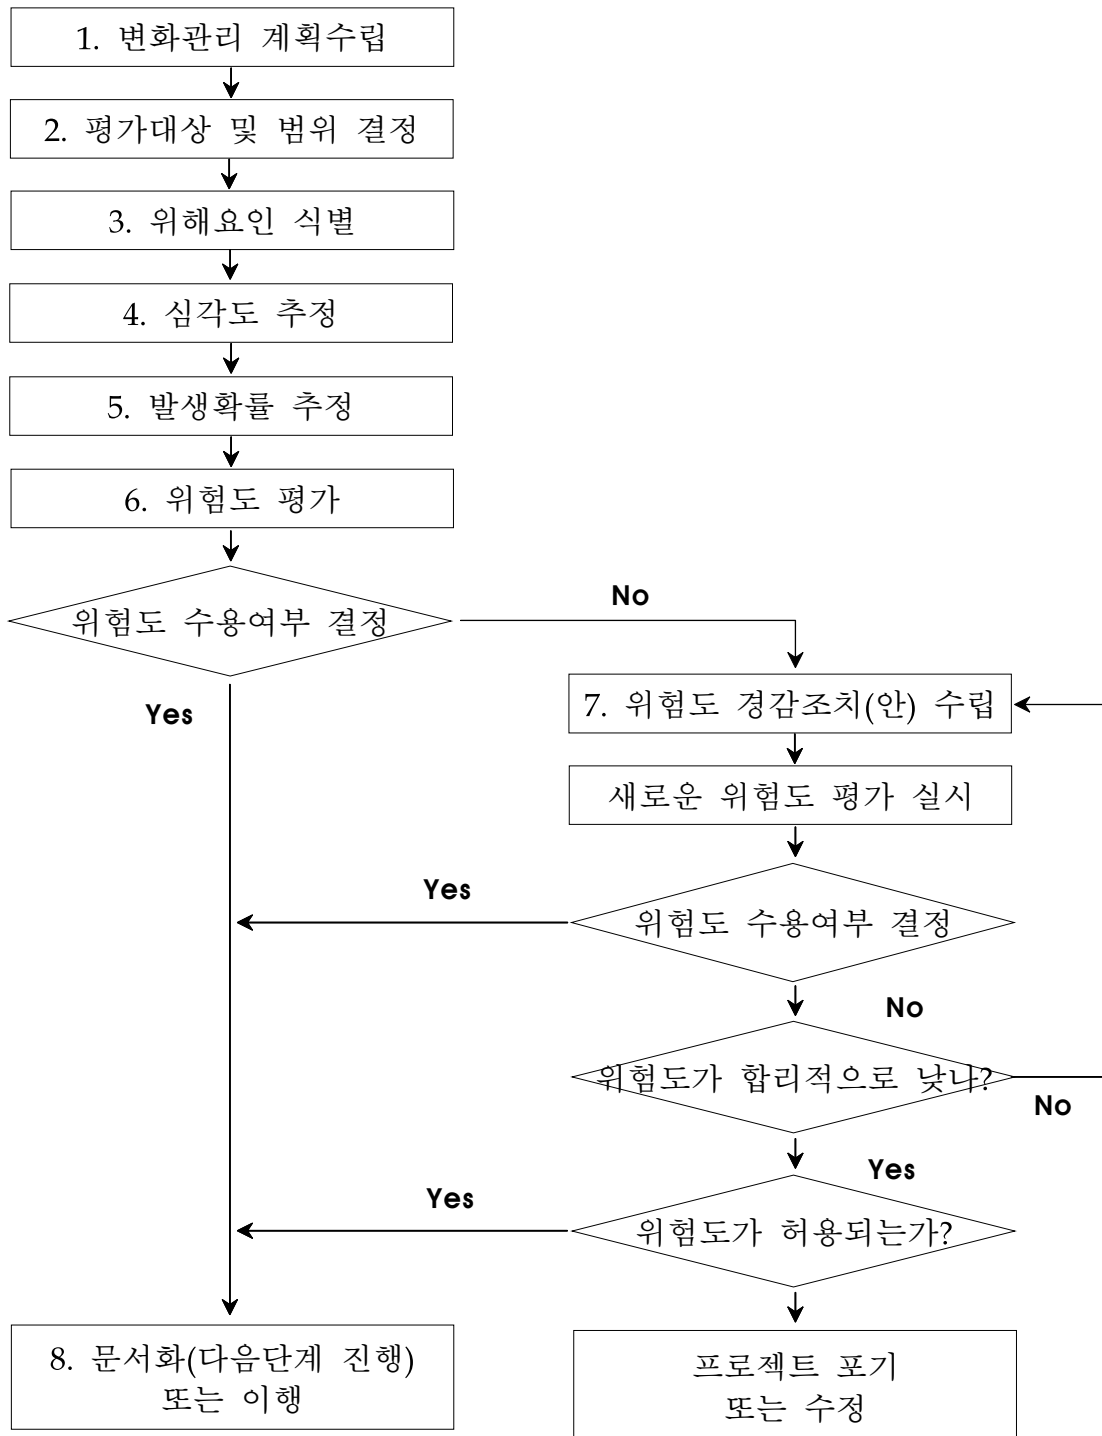

2. 변화관리 세부 수행절차(8단계)

구 분	수행 내용
제1단계	<변화관리 계획 수립>
제2단계	<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발> - 변화의 목적, 범위, 대상, 주체, 변화로 인해 발생하는 영향 등 안전에 영향을 줄 수 있는 변화와 관련된 사항들을 정의한다. - 필요시, 운영환경기술서를 작성하여야 하며, 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다. 가. 시스템의 목적 나. 시스템이 사용될 방법 다. 시스템의 기능 라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성 마. 시스템이 운영될 환경
제3단계	<위해요인 식별> - 위해요인 식별단계에서는 모든 비정상적인 발생요소를 고려하여야 하며, 이에 포함되는 요소는 다음 각 호와 같다. 가. 장비(하드웨어, 소프트웨어) 나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계) 다. 운영자 라. 인간/장비 관련성 마. 운영절차 바. 정비절차 사. 외부환경
제4단계	<위해요인 발생 결과의 심각도 추정> 식별된 위해요인은 별지 제1호서식의 위해요인 목록에 기록하고, 별표 5의 심각도 기준을 따른다.
제5단계	<위해요인 발생가능성 추정> - 제3단계 및 제4단계와 비슷한 접근법을 사용하며, 별표 5의 위해요인별 발생결과의 빈도에 따른 정성적 정량적인 발생확률 기준을 따른다. - 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.
제6단계	<위험도 평가> - 위험도 평가는 심각도와 발생가능성 기준으로 별표 6의 위험도 평가 매트릭스를 따라 실시하며, 별지 제4호 서식에 기록한다. - 변화의 특성으로 인하여 허용 가능한 안전수준이 정량적인 용어로 표현될 수 없을 경우 변화관리는 운영적인 판단에 따를 수 있다.
제7단계	<위험도 경감조치 수립> - 제6단계의 위험도 평가 결과, 위험이 허용기준에 충족하지 못할 경우 해당 위험을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여야 한다. - 위험도 경감방법은 다음 각 호의 사항 등을 포함할 수 있다 가. 시스템 설계 수정 나. 운영절차 개정 다. 관련 인력 조정 라. 위해요인과 관련된 교육훈련 - 경감조치를 포함하여 위험관리내용을 별지 제5호 서식에 기록한다.
제8단계	<변화관리 문서 작성> - 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. - 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감조치를 포함한다. - 변화관리 문서에는 “단순히 무엇을 결정하였는가 보다는 허용 가능한 또는 목인할 수 있는 위험수준으로 분류하는데 어떤 증명과정이 있었나?”를 충분히 확인할 수 있도록 상세하게 준비되어야 한다. 또한, 이 문서에는 변화관리과정에 참여한 직원명단도 포함되어야 한다. - 변화에 관한 정보를 체계적으로 기록·정리·보관하기 위해 별지 제7호 서식의 변화관리 기록지를 사용한다.