

정밀안전검사 기준(제20조제1항 관련)

- 검사시기 : 사용검사 또는 정기검사 결과 결함원인이 불명확하거나 중대한 사고가 발생한 경우와 기계식주차장이 설치된 날부터 10년이 지난 경우 실시하는 검사
- 유효기간 : 4년
- 검사내용 : 초음파 탐상측정기, 와이어로프 테스터, 열화상카메라 등 전문장비에 의한 기계결함을 조기 진단하는 정밀한 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 정밀안전검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 기계식주차장치의 상태 등을 고려하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사장비에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- 1) 작동 센서의 강제 감지로 동작상태를 확인할 수 있는 경우
- 2) 신품과 동일한 상태로 견고하게 고정된 전동기·감속기의 명판의 육안 확인
- 3) 이상소음 및 진동 발생으로 결함을 확인할 수 있는 경우
- 4) 공간이 협소하여 계측기 측정이 곤란한 경우

나. 기계식주차장치의 안전장치는 PLC프로그램을 동기화하여 감지장치를 작동시켜 안전기준을 확인한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 전수검사를 실시한다.

라. 주요 승강구동부에 대한 용량 및 강도계산 결과가 안전기준에 적합하여야 한다. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 그러하지 아니한다.

- 1) 전동기, 감속기, 제동기 및 유압펌프의 정격용량이 최대소요용량 이상일 것
- 2) 전동장치, 와이어로프 또는 체인, 구동축 및 베어링의 허용응력이 최대 소요용량 이상이거나 제7조제1항에 의한 안전율 이상일 것

마. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수 선정한다.

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차 장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제1항제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 정밀안전검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 출입문이 있는 경우(제3조) 가) 출입문은 운반기가 움직일 때에는 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것 나) 출입문의 개폐는 양호하여야 하며, 센서에 의한 인터록장치가 되어 있을 것 다) 승하차장에 출입구가 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것. 다만, 중렬방식으로 설치된 주차장은 제외한다.(2000.11.29. 이후) 라) 주차장치 출입구에는 진입금지 신호장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다. 2) 출입문이 없는 경우(제3조) 가) 작동중접근시정지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것 나) 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생 장치가 설치되어 있을 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다. 3) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 할 것. 다만 육안에 의한 확인과 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.(2000.11.29. 이후 적용)(제4조제8항) 4) 자동차를 원활하게 입출고 할 수 있어야 하며, 출입구 내부에 적재물 등 간섭물이 없어야 할 것 5) 자동입출고주차설비의 경우 서로 다른 층에 출입구를 설치할 수 있고, 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하는 구조일 것(제3조제4항)	
나. 정위치 정차장치	1) 정위치정차장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제7호) 2) 자동차높이감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것.(2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 단일층으로 설치한 자동이송주차장치는 제외) (2016.4.12. 이후 적용)(규칙 제16조의5제7의2호)	
다. 안전장치	1) 안전가동확인장치가 정상적으로 작동할 것(제4조제1항) 2) 수동정지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항) 3) 정위치2중감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것.(수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치는 제외)(제4조제3항) 4) 유압식 승강장치를 이용한 주차장치의 유압부품에 대한 안전기준은 다음의 기준을 충족할 것(제4조제4항) 가) 유압안전밸브가 정상적으로 작동할 것(사용압력의 1.25배 이내에서 기름을 분출하기 시작하고 1.5배이내에서 전량 분출) 나) 플란자 이탈방지장치가 정상적으로 작동할 것(유압직접식 및 플란자의	

검사항목		검사기준	비고
		여유주행거리가 충분한 경우 제외) 다) 체크밸브가 정상적으로 작동할 것 라) 유압계가 정상적으로 작동할 것 마) 스톱밸브가 정상적으로 작동할 것 5) 2단식주차장치 및 다단식 주차장치의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(제4조제5항) 가) 승·하강 안전장치가 정상적으로 작동할 것 나) 수평이동 안전장치가 정상적으로 작동할 것 다) 자연하강 보정장치가 정상적으로 작동할 것 6) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프는 2본 이상이며, 추락방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후)(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제6항) 7) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우 수평보정장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 8) 자동차문열림감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2000.11.29. 이후)(제4조제10항) 9) 돌출방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2단식, 다단식, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치 제외)(제4조제11항) 10) 승강기식주차장치는 움직임감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2016.4.12. 이후)(규칙 제16조의5제1항제9호 및 제4조제12항) 11) 출입문을 설치한 주차장치 움직임감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2021.3.23. 이후)(제4조제12항) 12) 지하방식 주차장치의 경우 자동차 추락차단장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(제4조제14항) 13) 기계식주차장치에는 벽면으로부터 50센티미터 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도는 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의2제1항제5호) 가) 주차구획 : 최소 조도는 50럭스 이상 나) 출입구 및 승하차장 : 최소 조도는 150럭스 이상 14) 조명시설의 설치는 다음의 기준을 만족할 것(제4조제15항) 가) 자연채광만을 이용하여 출입구 및 승하차장 조도를 확보하는 경우에는 칼럼마다 최소 1개 이상 별도의 야간 조명시설을 설치하고, 건물내장형과 동등 이상의 용량을 확보할 것 나) 차광판 등을 설치하여 빛공해 피해를 최소화할 것 다) 주차구획과 출입구 및 승하차장의 점등스위치는 각각 개별적으로 설치되어 있고 주차구획의 조명시설은 점검 및 작업할 때에만 점등되고 출입구 및 승하차장은 가동 중일 때 상시 점등될 것 15) 출입구 및 주차구획에 설치된 등화는 파손이 없고 점등상태가 정상일 것 16) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 나) 주차로봇 이동 시 자동차(운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조일 것 다) 장애물감지정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 라) 자동이송주차장치의 주차로봇은 종단경사도 4%에 대한 주행 능력을 유지할 것	
라. 기계장치	전동기	1) 전동기 받침대의 고정상태가 견고하게 고정되어 있으며, 전동기와 제동기의 각 상이 바르게 결선되어 있을 것 2) 전동기 브러시가 한계마모량 이하로 여유가 있을 것 3) 전동기의 용량	


검사항목		검사기준				비고																																													
		구분	유도전동기		직류전동기																																														
		기동전류	유도전동기가 직입기동인 경우 600%이하, Y△기동인 경우 200%이하, 저항 및 리액터 기동일 경우 300%이하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격 이하일 것		평균전류에서 정격전류의 125%이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 않아야 할 것																																														
		기동시간	설계제원의 150% 이내여야 할 것																																																
		분당회전수	설계제원의 ±5%이내여야 할 것																																																
	4) 전동기 회전시 소음, 진동 및 이상발열이 없어야 할 것																																																		
마. 재료	감속기	1) 감속기와 감속기 받침대의 고정상태 및 축, 기어, 플랜지접합부의 고정이 견고할 것 2) 감속기 윤활유의 오염 및 누유가 없고, 유량이 적정할 것 3) 감속기 내부의 치차는 마모가 심하지 않고, 기어의 맞물림 상태가 양호 할 것 4) 감속기 케이스가 균열 및 손상이 없고 견고하게 설치되어 있을 것																																																	
	제동기	1) 제동기의 편마모가 없고, 라이닝상태가 양호하고 여유가 있을 것 2) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 및 누유가 없을 것																																																	
	통신연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 내부 전 구간에서 양호할 것																																																	
	전동 및 구동 장치	1) 커플링, 유니버설조인트 등의 축이음 장치는 연결상태가 양호하며 회전 시 축 중심의 불일치로 인한 타원회전, 진동, 과다소음이 없을 것 2) 축의 변형이나 마모가 없으며, 축 정렬상태가 양호할 것 3) 베어링은 견고하며 변형, 파손이 없고 윤활상태가 양호할 것 4) 주요부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것																																																	
	유압 장치	1) 유압장치의 누유가 없고, 실린더의 굴곡·변형·손상이 없을 것 2) 유압탱크의 부식이나 누유가 없고, 유압작동유의 작동상태가 양호하며 유량이 적정할 것																																																	
	개방 치차	1) 치면에 균열이나 파손이 없으며, 치차의 고정상태가 견고할 것 2) 윤활제의 급유상태가 적정할 것																																																	
	와이어로프 및 시브(드럼)	1) 와이어로프는 로프 길이의 300밀리미터 내에 전소선수의 10% 이상이 끊어지지 않고, 부식·끼임·풀림이 없을 것 2) 와이어로프 마모부의 지름은 공칭지름의 90%이상일 것 3) 와이어로프장력이 균일하게 작용하여 로프 또는 시브의 마모가 없을 것 4) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용 효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다. <table><tr><td colspan="2">연 결 방 식</td><td colspan="2">효 율</td></tr><tr><td colspan="2">합 금 고 정</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td colspan="2">크 립 고 정</td><td colspan="2">80%</td></tr><tr><td colspan="2">쇄 기 고 정</td><td colspan="2">65%</td></tr><tr><td colspan="2">로 크 고 정</td><td colspan="2">95%</td></tr></table> 5) 시브 또는 드럼은 회전상태가 원활하고 본체의 균열이 없으며, 시브(드럼)의 마모에 따른 직경은 다음의 규정에 의한 규격의 98%이상일 것 (제7조제5항) <table><tr><td rowspan="3">구분</td><td colspan="4">승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치</td><td colspan="2">기 타</td></tr><tr><td colspan="2">시브</td><td colspan="2">트랙션시브</td><td rowspan="2">1/4이하 접촉</td><td rowspan="2">1/4초과 접촉</td></tr><tr><td>승강구동</td><td>수평이동</td><td>승강구동</td><td>수평이동</td></tr><tr><td>시브(드럼) 직경</td><td>로프 직경의 30배 이상</td><td>로프 직경의 20배 이상</td><td>로프 직경의 40배 이상</td><td>로프 직경의 30배 이상</td><td>로프 직경의 12배 이상</td><td>로프 직경의 20배 이상</td></tr></table>					연 결 방 식		효 율		합 금 고 정		100%		크 립 고 정		80%		쇄 기 고 정		65%		로 크 고 정		95%		구분	승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타		시브		트랙션시브		1/4이하 접촉	1/4초과 접촉	승강구동	수평이동	승강구동	수평이동	시브(드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상	로프 직경의 20배 이상	규정 별지 제6호서식 (와이어로프 검사표)에 기록한다
연 결 방 식		효 율																																																	
합 금 고 정		100%																																																	
크 립 고 정		80%																																																	
쇄 기 고 정		65%																																																	
로 크 고 정		95%																																																	
구분	승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타																																														
	시브		트랙션시브		1/4이하 접촉	1/4초과 접촉																																													
	승강구동	수평이동	승강구동	수평이동																																															
시브(드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상	로프 직경의 20배 이상																																													

검사항목		검사기준	비고																									
		6) 운반기의 운전속도가 1분당 300미터 이상인 경우에는 시브 홈에 연질 라이너를 사용할 것(제7조제7항)																										
	체인 및 스프로킷	1) 체인의 고정 및 연결, 장력상태가 양호하며 마모율이 1.5%이내일 것 2) 체인의 균열, 파손, 부식 및 비틀림이 없어야 하며, 윤활상태가 양호할 것 3) 스프로킷은 회전상태가 원활하고 균열이나 파손이 없으며, 고정상태가 견고할 것																										
	벨트 및 풀리	1) 벨트의 고정 및 연결, 장력상태가 양호할 것 2) 벨트에 균열이 없으며 코드심(실)이 보이지 않을 것 3) 풀리는 회전상태가 원활하고 균열이나 파손이 없으며, 고정상태가 견고할 것																										
바. 기초 및 구조		1) 지면슬래브의 고정상태가 견고하고 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 2) 주차철골 연결부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것 3) 주차철골의 과도한 부식이나 균열, 파손, 변형, 침하가 없으며 부재의 용접상태가 양호할 것																										
사. 접지 및 절연저항		1) 절연저항이 다음의 규정에 적합할 것 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">전로의 사용전압의 구분</th><th>절연저항(Ω)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">400V 미만</td><td>대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우</td><td>0.1M 이상</td></tr><tr><td>대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우</td><td>0.2M 이상</td></tr><tr><td>사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우</td><td>0.3M 이상</td></tr><tr><td colspan="2">400V 이상</td><td>0.4M 이상</td></tr></tbody></table> 2) 접지저항은 다음의 규정에 적합할 것 <table border="1"><thead><tr><th>기계기구의 구분</th><th>접지공사</th><th>접지저항(Ω)</th></tr></thead><tbody><tr><td>400V 미만의 저압용의 것</td><td>제3종 접지공사</td><td>100 이하</td></tr><tr><td>400V 이상의 저압용의 것</td><td>특별 제3종 접지공사</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>고압용 또는 특별 고압용의 것</td><td>제1종 접지공사</td><td>10 이하</td></tr></tbody></table>	전로의 사용전압의 구분		절연저항(Ω)	400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우	0.1M 이상	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2M 이상	사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우	0.3M 이상	400V 이상		0.4M 이상	기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)	400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100 이하	400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10 이하	고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10 이하	규정 별지 제7호서식 (접지저항 및 절연저항 검사표)에 기록한다
전로의 사용전압의 구분		절연저항(Ω)																										
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우	0.1M 이상																										
	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2M 이상																										
	사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우	0.3M 이상																										
400V 이상		0.4M 이상																										
기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)																										
400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100 이하																										
400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10 이하																										
고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10 이하																										
아. 시운전		1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전 시 이상소음 및 진동이 없을 것																										
자. 방향전환 장치		1) 이상소음이나 진동이 없으며 작동이 원활할 것 2) 방향전환장치의 제동상태가 양호할 것 3) 자동차가 출발·정지할 때 또는 방향전환 후 탑재면이 공전하여 이동하지 아니하도록 공전방지장치(기계적인 고정장치를 포함)가 설치되어 있을 것. (제12조제1항) 4) 점검 및 수리 등을 용이하게 할 수 있도록 점검구 및 점검공간이 있을 것 (제12조제1항) 5) 롤러의 구동이 원활하며 변형 및 손상이 없으며 고정상태가 견고할 것 6) 로킹 핀의 윤활상태가 양호하며 마모, 부식이 없고 고정상태가 견고할 것 7) 방환전환장치의 프레임은 부식 및 변형이 없으며 용접상태가 양호할 것 8) 회전범위 내에는 간섭물이 없을 것																										
차. 승강로 및 주행로		1) 가이드 롤러의 동작상태가 양호하며, 이상소음 및 편마모가 없을 것 2) 가이드 레일의 설치상태가 양호하며, 운반기의 이탈 우려가 없을 것 3) 운반기가 최상층을 벗어나 상승하여도 승강로 최상부에는 여유공간을 두어 차량의 파손을 방지할 것(평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후 설치부터 적용)(제11조제1호) 4) 피난처 크기가 승강로 또는 승강로 측면 및 후면에서 기준(0.5미터×1.8미터×0.6미터)이상일 것.(평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후 설치부터 적용)(제11조제2호) 5) 전원공급장치(이동케이블 등)의 파손이나 간섭이 없으며, 내부전선의 소손이 없을 것																										

검사항목	검사기준	비고
카. 운반기	1) 주차구획 바닥은 자동차를 안전하게 주차시킬 수 있는 강도를 가지며 과도한 부식이 없을 것 2) 기름 등이 낙하하여 하단의 자동차를 손상시키지 말 것 3) 운반기가 자동차의 진행방향으로 이동하는 경우와 운반기가 경사진 상태로 작동하는 경우에는 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 4) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17퍼센트 이하이어야 할 것 (2000.11.29. 이후 설치부터 적용)(제9조제3항) 5) 운반기 롤러의 구동이 원활하며 변형 및 손상이 없을 것 6) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하지 않을 것(다만, 자동차 형상 등을 감지하여 진출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)(제9조제4항)	
타. 제어반	1) 개폐기의 단자가 정상 체결되어 있을 것 2) 계전기 상태가 양호할 것 가) 접점표면 산화 여부 나) 접점의 마모, 전이, 열화 상태 다) 이상 소음 발생 여부 라) 코일 열화, 변색 여부 리) 채터링 발생 여부 3) 차단기의 선정이 적정하고 부착부의 풀림이나 몰드(Mold)의 파손이 없을 것 4) 전자접촉기는 접촉면의 거칠음, 마모가 없으며 고정부의 풀림이 없을 것 5) 내부배선은 손상, 오염, 열화가 없으며 체결 나사의 풀림, 탈락이 없을 것 6) 인버터 케이블의 접속상태 및 팬의 동작상태가 양호할 것 7) 단자대 상태가 양호할 것	
파. 주차장의 구조	1) 전동기, 감속기, 제동기 및 센서 등이 눈, 비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형이어야 하며, 주차장 외부에는 울타리 등 적절한 경계시설 설치되어 있을 것	

비고 2. 조도측정 기준

- 1) 조도계는 승하차장 바닥면에 수평으로 놓고 측정하며, 승강로 및 주행로 등은 조도 측정에서 제외한다.
- 2) 조명기구의 특성상 점등되고 난 뒤 일정시간이 지난 후 측정한다.
- 3) 출입문이 없는 구조는 자연 채광을 최대한 배제한 상태에서 조명을 점등하여 측정한다.
- 4) 주차구획의 조도 측정 시 조도계의 위치는 주차구획의 정중앙 부분으로 하며, 주차 장치 자체의 간섭물(주차철골, 행거 등)에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 측정지점에서 제외한다.
- 5) 승하차장 최소 조도 측정점

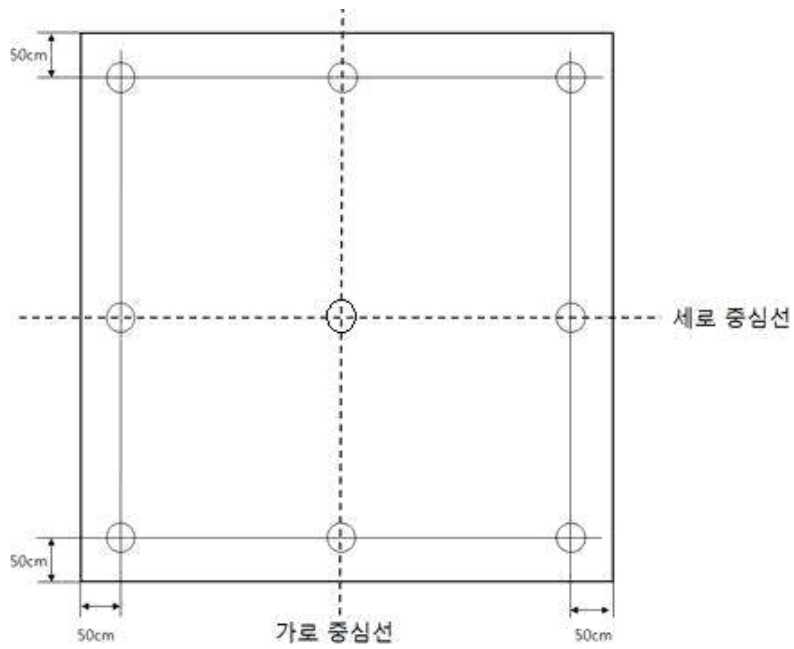

- 6) 승하차장의 최소 조도는 5) 승하차장 최소 조도 측정점에서 측정하며, 출입문이 있는 경우에는 출입문을 닫은 상태에서 측정하며, 출입문이 없는 경우에는 주차장치 자체의 간섭물에 의해 일부 발생하는 음영부분은 피하여 측정한다.