

[별표 11] 역반사재의 부착방법(제103조 관련)

1. 구명정

가. 부분폐형구명정(그림 1 참조)

- (1) 역반사재(너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 것을 말한다. 이하 이 호에서 같다)를 고정덮개 또는 천막 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분)의 주위에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (2) 역반사재를 현단과 고정덮개 또는 천막의 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (3) 역반사재를 가능한 한 현단에 가까운 선측 및 현단의 거널상면에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (4) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)

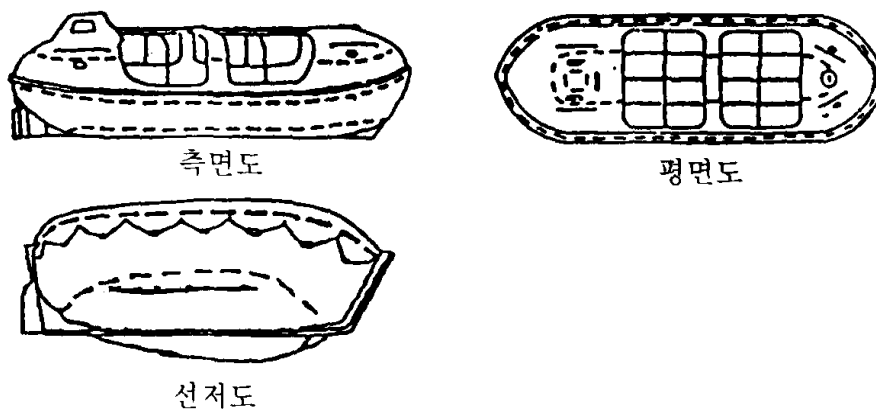


그림 1

나. 전폐형구명정(그림 2 참조)

- (1) 역반사재를 고정덮개 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분)의 주위에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (2) 역반사재를 현단과 고정덮개 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (3) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)

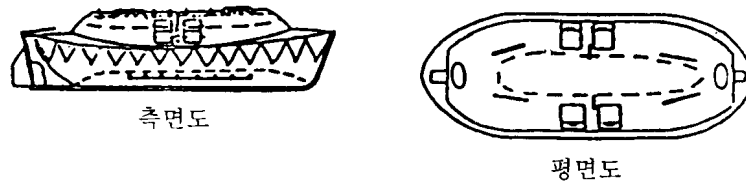


그림 2

다. 고정덮개가 없는 구멍정(그림 3 참조)

- (1) 역반사재를 천막 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분) 주위에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (2) 역반사재를 가능한 한 현단에 가까운 선측 및 현단의 거닐상면에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것. 이 경우 천막을 쳤을 때 선측에 부착된 역반사재가 가려지지 아니하여야 한다.
- (3) 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)

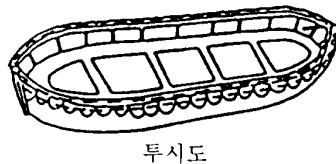


그림 3

2. 구멍뗏목

가. 원형의 구멍뗏목(그림 4 참조)

- (1) 너비 5센티미터의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 지름의 1/2로 한다.
- (2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것

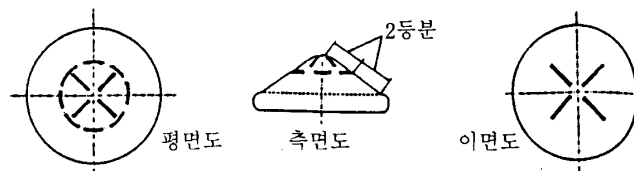


그림 4

나. 타원형의 구멍뗏목(그림 5 참조)

- (1) 너비 5센티미터 이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 타원형의 긴 지름 및 짧은

지름의 각 1/2로 한다.

- (2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것

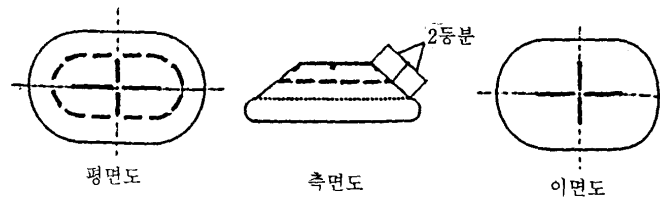


그림 5

다. 사각형의 구멍뗂목(그림 6 참조)

- (1) 너비 5센티미터 이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자 (+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 긴 변의 길이의 1/2로 한다.
- (2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것

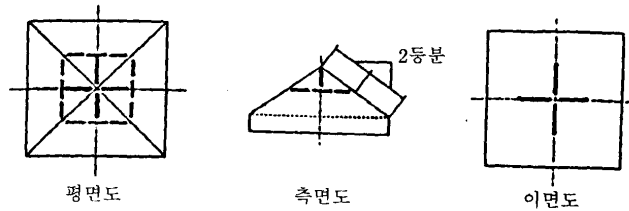


그림 6

3. 구멍부기(그림 7 참조)

너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 구멍부기의 상면·하면 및 측면의 상하에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것




그림 7

4. 구조정(구멍정을 구조정으로 비치하는 경우에는 구멍정에 준하여 부착할 것)

가. 팽창식구조정(그림 8 참조)

- (1) 역반사재(너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 것을 말한다. 이하 이 호에서 같다)를 외측의 흡수선상부의 적절한 위치 및 각 기실 정부에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (2) 역반사재를 선수덮개에 십자(+)형으로 부착할 것
- (3) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)

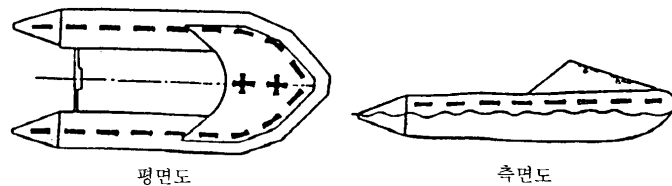


그림 8

나. 고체식구조정(그림 9 참조)

- (1) 역반사재를 가능한 한 현단에 가까운 선측과 현단의 거닐상면에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것
- (2) 역반사재를 선수덮개에 십자(+)형으로 부착할 것
- (3) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)

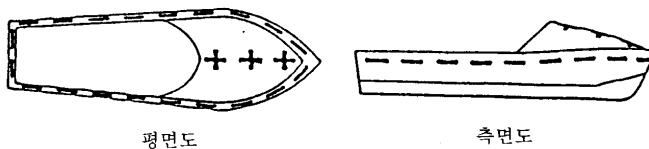


그림 9

다. 복합식구조정

팽창식 또는 고체식구조정의 부착방법을 준용한다.

5. 구멍부환(그림 10 참조)

너비 5센티미터의 역반사재를 구멍부환의 4개소에 같은 간격으로 주위에 감아 붙이거나 또는 양면에 부착할 것

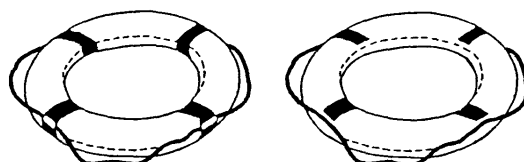


그림 10

6. 구명조끼(그림 11 참조)<개정 2014.12.24>

적절한 크기의 역반사재를 가능한 한 구명조끼의 상부에 분배하여 부착할 것. 이 경우 각 역반사재의 합계면적은 400제곱센티미터 이상이어야 한다.
<개정 2014.12.24>



그림 11

7. 방수복(그림 12 참조)

너비 5센티미터 이상의 역반사재를 머리부분 · 가슴부분 · 어깨부분 · 팔꿈치 부분 및 무릎부분에 부착할 것. 이 경우 각 역반사재의 합계면적은 400제곱센티미터 이상이어야 한다.

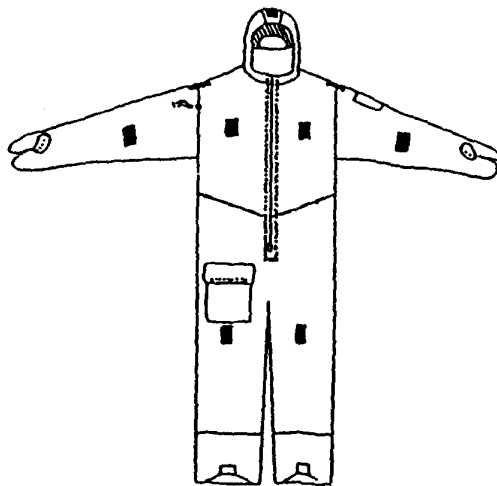


그림 12

8. 구명뗏목지원정(그림 13 참조)

- 가. 150밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 외측의 홀수선상의 적절한 위치에 500밀리미터의 간격으로 부착할 것
- 나. 600밀리미터×50밀리미터의 역반사재와 150밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 화살촉형으로 하여 선수에 부착할 것
- 다. 150밀리미터×100밀리미터의 역반사재를 홀수선상의 선미판에 수직으로

부착할 것

라. 150밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 각 플로트를 가로질러서 500밀리미터의 간격으로 부착하고, 300밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 각 플로트의 후부에 1매씩 부착할 것

마. 300밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 선수의 뒀개의 양현에 십자(+)형으로 부착할 것

바. 300밀리미터×50밀리미터의 역반사재를 보트바닥의 용골의 각 현측에 500밀리미터의 간격으로 부착할 것

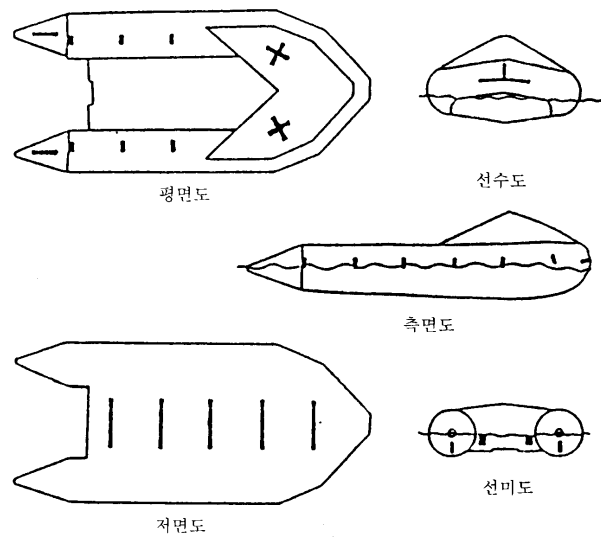


그림 13