


단선결선도 작성 예시도

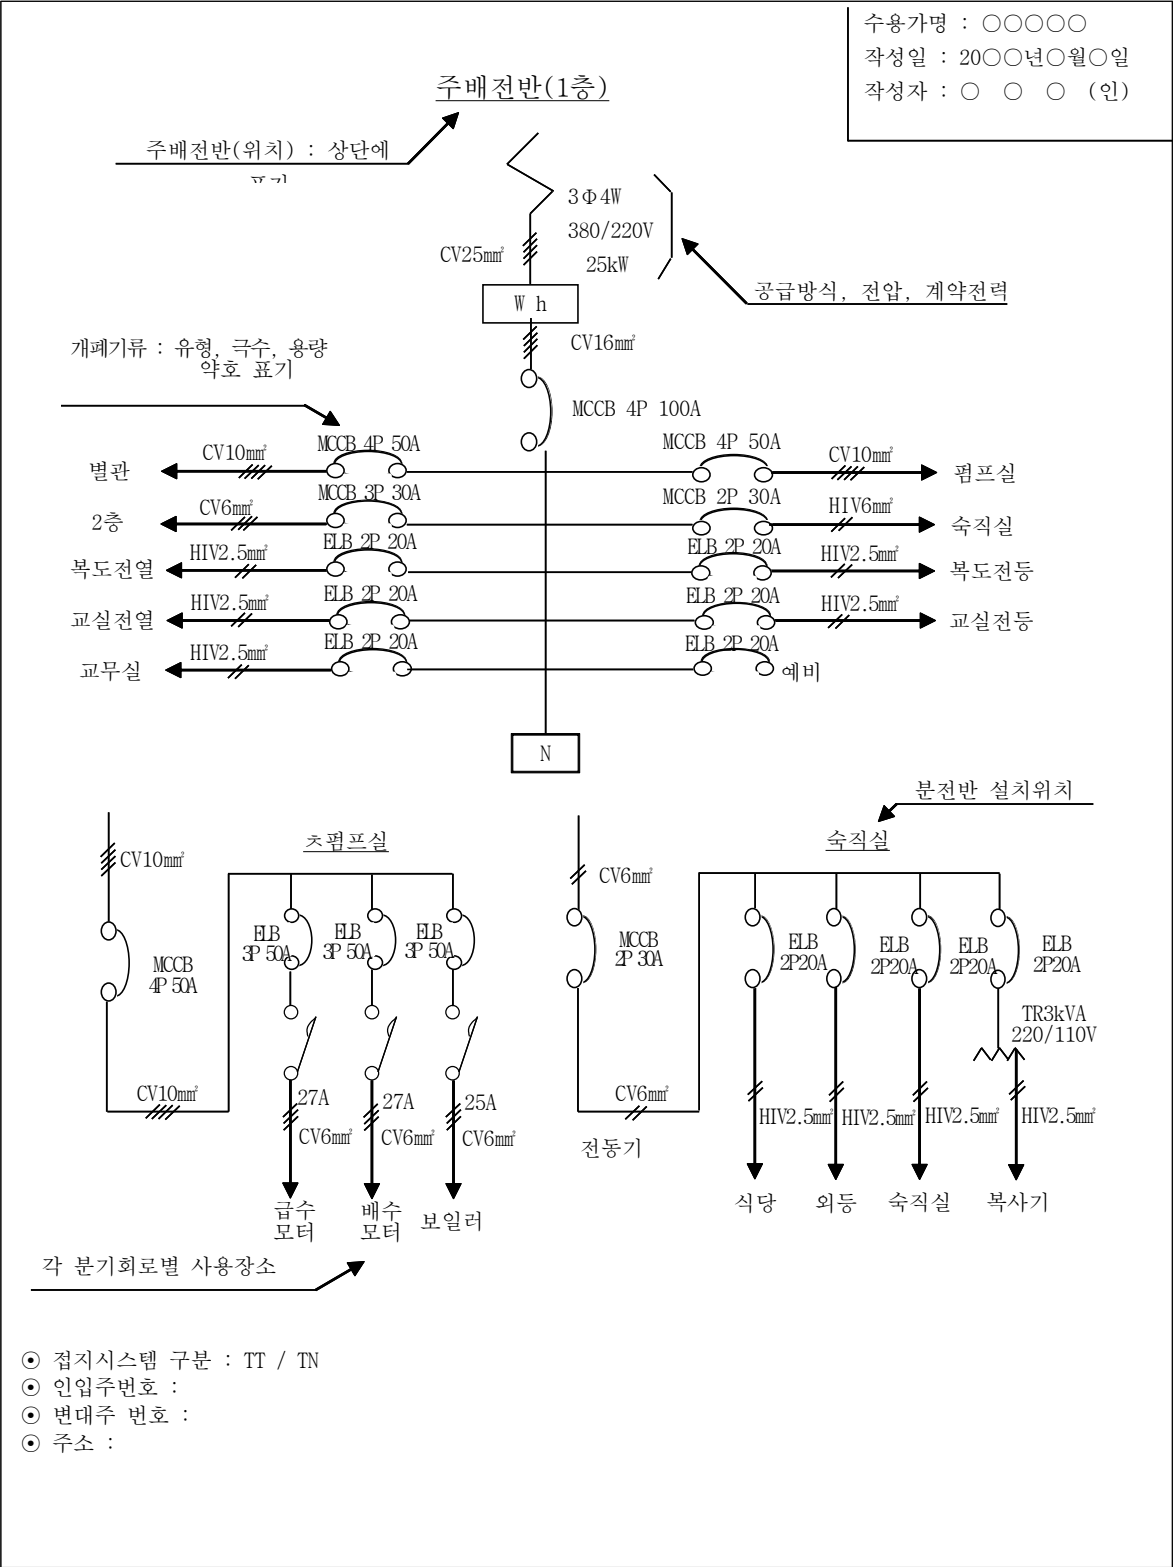

약 호 표 기

□ 개폐기 · 차단기 표기방법

- 차단기 종류, 극수, 프레임크기, 정격전류, 정격감도전류 등 순으로 표기
- ※ 프레임크기, 정격감도전류 ⇒ 생략가능

예1) 배선용 차단기

MCCB 2P 50AF 20AT ⇒ MCCB 2P 20A
 MCCB 3P 100AF 50AT ⇒ MCCB 3P 50A
 MCCB 4P 220AF 100AT ⇒ MCCB 4P 100A

예2) 누전차단기

ELB 2P 50AF 20AT ⇒ ELB 2P 20A
 ELB 3P 100AF 50AT ⇒ ELB 3P 50A

예3) 커버나이프 스위치

CKS 2P 20A ⇒ CKS 2P 20A(f : 10A)
 CKS 3P 30A ⇒ CKS 3P 30A(f : 20A)

□ 기타

- Wh : 적산전력계(전기계량기)
- MC : 전자접촉기(M/g s/w)
- 전선
 - IV2.5mm² : 600V 비닐절연전선 2.5mm²
 - CV16mm² : 600V 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 16mm²
 - 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]
- TR 3kVA 220/110V : 변압기(Transformer) ⇒ (강압기 용량 : 3kVA)
- 3Φ4W 380/220V : 수전방식 3상 4선식, 전압 380/220V
- 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.