


수전설비 범위도


1. 저압 수전고객

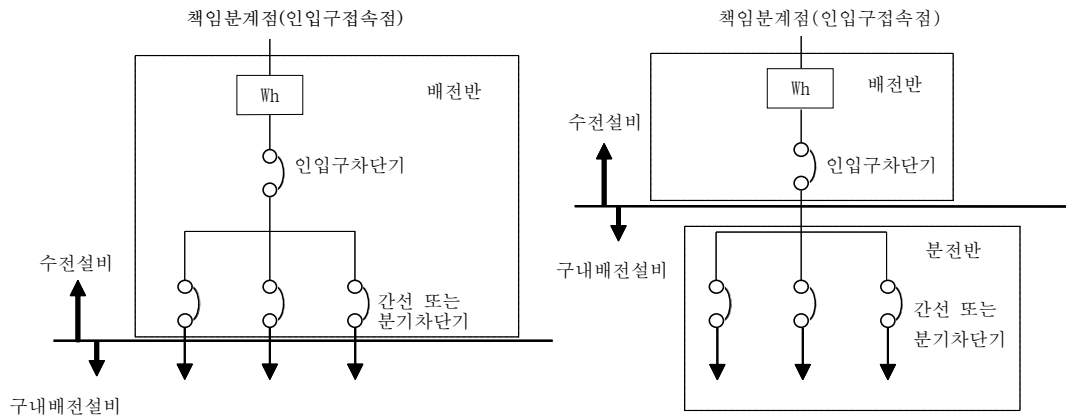


- 저압에서 저압으로 증설공사시 사용전검사 대상 여부
 - 가. 일반용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임
 - 나. 자가용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임

2. 고압이상 고객

- 가. 특고압 또는 고압에서 저압으로 나. 특고압에서 고압으로 변성되는
변성되는 경우의 수전설비 범위 경우의 수전설비 범위

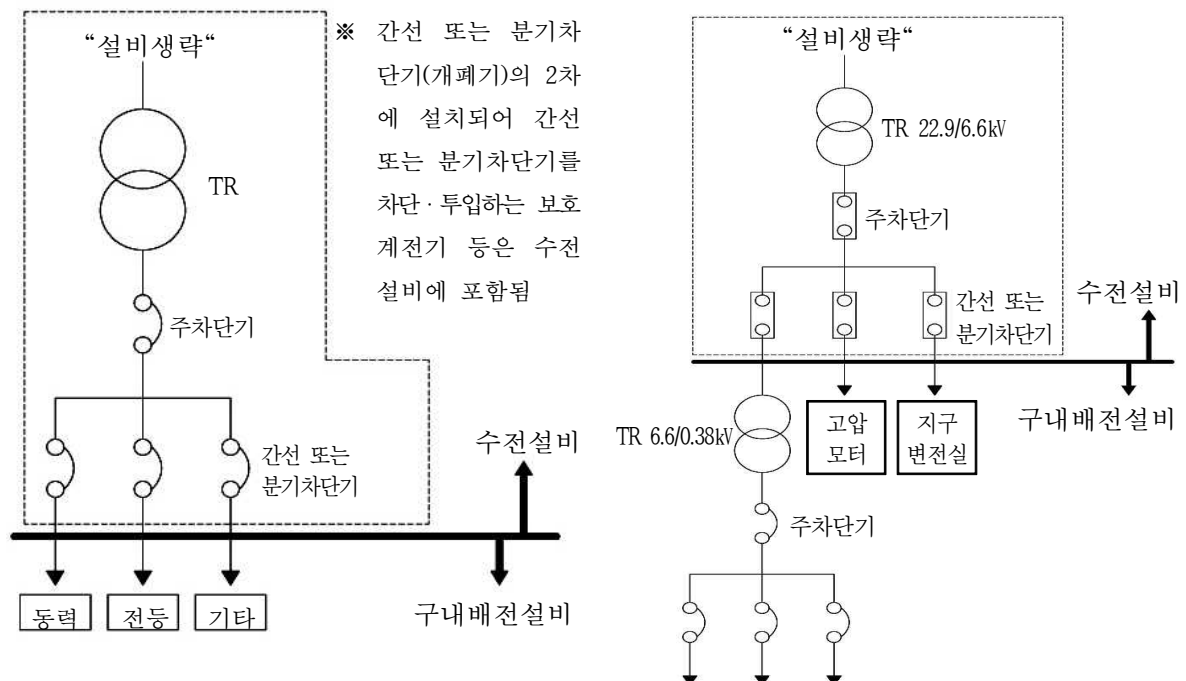

다. 수전실과 배전반의 설치장소가 떨어져 설치된 경우의 수전설비 범위

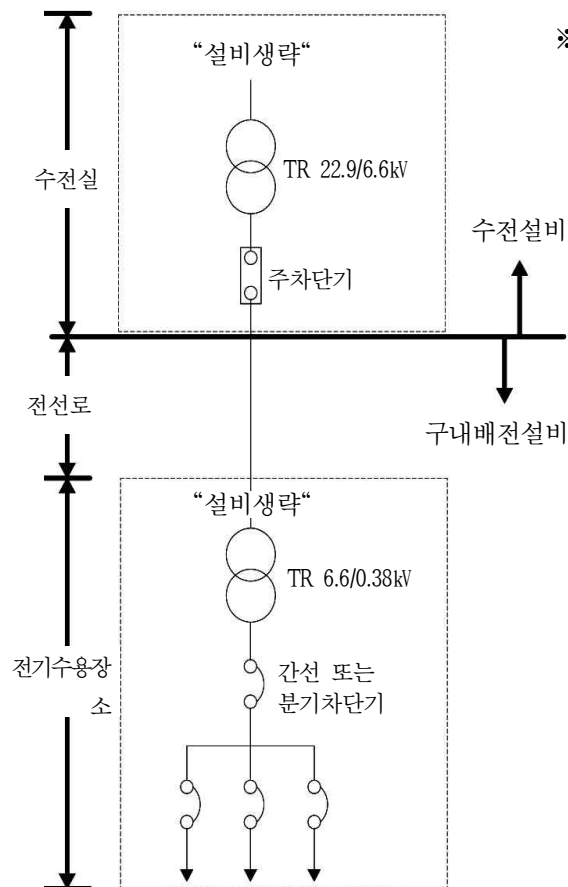

※ 전선로 : 발전소·변전소·개폐소, 이와 유사한 곳[한국전기설비규정(KEC) 제3장 고압·특고압전기설비 341.2의 규정에 의한 특고압 배전용변압기의 시설장소·공장구내 등에 있어서의 변전실(전기를 변성하는 곳을 말한다.) 주상변압기의 시설장소 등], 전기사용장소(배전반은 포함되지 아니함) 상호간을 연결하는 전선(전차선, 소세력회로, 출퇴표시 등은 제외) 및 이를지지하거나 보장하는 설비(애자, 지선등을 포함)를 말하는 것으로 인입선 및 변전소간의 전선·전선로 등은 포함되며, 단위공장내의 배선 즉 발·변전소내의 배선, 전기사용장소에서의 옥내배선 등은 포함되지 아니함.