

[별표 7] 항공장애 주간표지의 설치기준(제97조 관련)

1. 개 요

가. 표시되어야 할 모든 고정 물체(fixed objects)는 색채로 표지를 하여야 한다. 다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

(1) 고정 물체를 색채로 표시하는 것이 곤란할 경우에는 표시물 또는 깃발을 고정물체 상에 설치

(2) 고정물체의 형태, 크기 또는 색채에 의하여 눈에 잘 띄는 물체

나. 표시되어야 할 모든 이동물체는 색채 또는 깃발로 표시하여야 한다.

2. 색채의 사용(Use of colours)

가. 물체가 연속적인 표면(unbroken surface)을 가지고 수직면상에 물체의 투영이 가로, 세로 각4.5m이상일 경우에는 체크무늬형태의 색채로 표시하여야 한다.

나. 체크무늬형태는 직사각형 한 변이 1.5m이상과 3m이하의 직사각형으로 되어야 하고 모퉁이는 좀 더 어두운 색채로 표시하여야 한다.

다. 체크무늬형태의 색채는 다른 색채 및 바탕과 대조를 이루어야 하며 오렌지색과 백색 또는 적색과 백색을 사용하여야 한다. 다만, 오렌지색과 백색 또는 적색과 백색의 색채가 바탕에 흡수되어 어두워지는 경우에는 제외한다.(그림7-1 참조)

라. 다음과 같은 물체는 교대로 대조되는 줄무늬가 보이도록 채색하여야 한다.

(1) 연속적인 표면을 가진 1개의 치수가 수직 또는 수평으로 1.5m이상과 다른 치수가 수평 또는 수직으로 4.5m이하 : 또는

(2) 수직 또는 수평 중 1개소의 치수가 1.5m이상 크기를 갖는 골격형 구조

마. 줄무늬는 가장 긴 변에 직각이어야 하고 가장 긴 변의 약1/7 또는 30m중에서 작은 쪽의 폭을 가져야 한다.


바. 줄무늬의 색상은 주위 배경 및 바탕과 대조되어야 하며 눈에 잘 띄지 않는 지역을 제외하고는 오렌지색과 백색을 사용하여야 한다.(그림 7-1과 그림 7-2 참조)

사. 수직면상에 물체의 투영크기가 가로, 세로 모두 1.5m 미만인 경우가 물체는 눈에 잘 띄는 오렌지색 또는 적색의 단일색으로 하여야 한다. 다만, 오렌지색 또는 적색이 주위배경과 융합되어 눈에 잘 띄지 않을 경우에는 예외로 한다.


- 아. 응급차량은 눈에 잘 띄는 단일색상으로 하되 가급적 적색 또는 황색을 띤 녹색을 사용하여야 하고 업무차량은 황색을 사용하여야 한다. 다만, 항공운송사업자 또는 항공기 취급업체 등이 계류장내에서만 운용하는 차량장비로서 해당 사업자가 고유한 색상을 선정하여 표시한 경우에는 이동장애물 식별에 지장이 없는 범위에서 이를 인정할 수 있다.
- 자. <표 7-1>에서는 줄무늬의 폭과 줄무늬 수를 결정하기 위한 공식과 최상부와 최하단부의 줄무늬가 좀 더 어두운 색으로 하여야 한다.

<표 7-1> 줄무늬 표지의 폭

최대크기(m)		줄무늬의 폭	
이 상	이 하		
1.5m	210m	최대 길이의	1/7
210m	270m	"	1/9
270m	330m	"	1/11
330m	390m	"	1/13
390m	450m	"	1/15
450m	510m	"	1/17
510m	570m	"	1/19
570m	630m	"	1/21

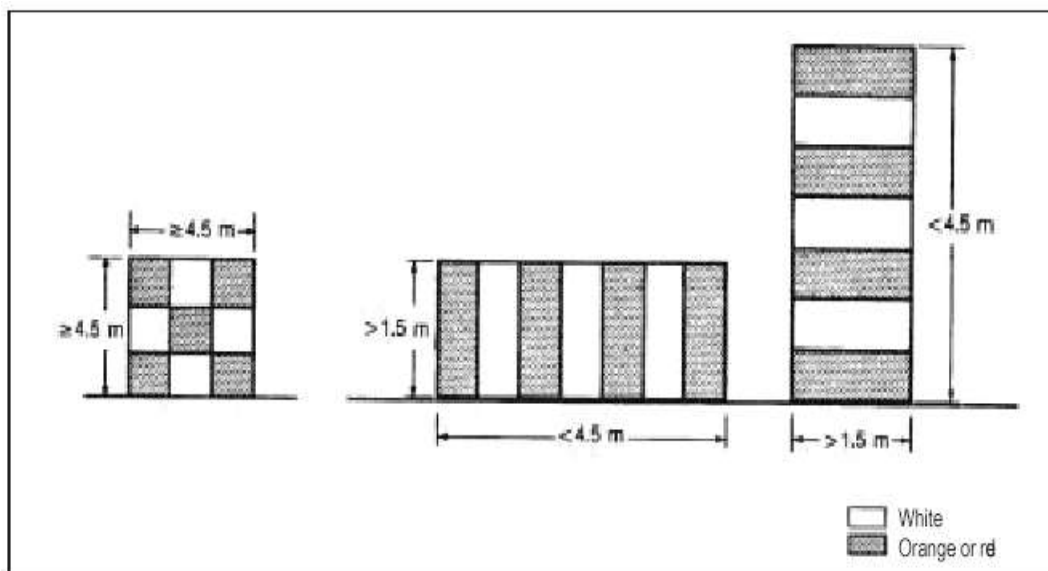

<그림 7-1> 장애물 표지의 기본형태

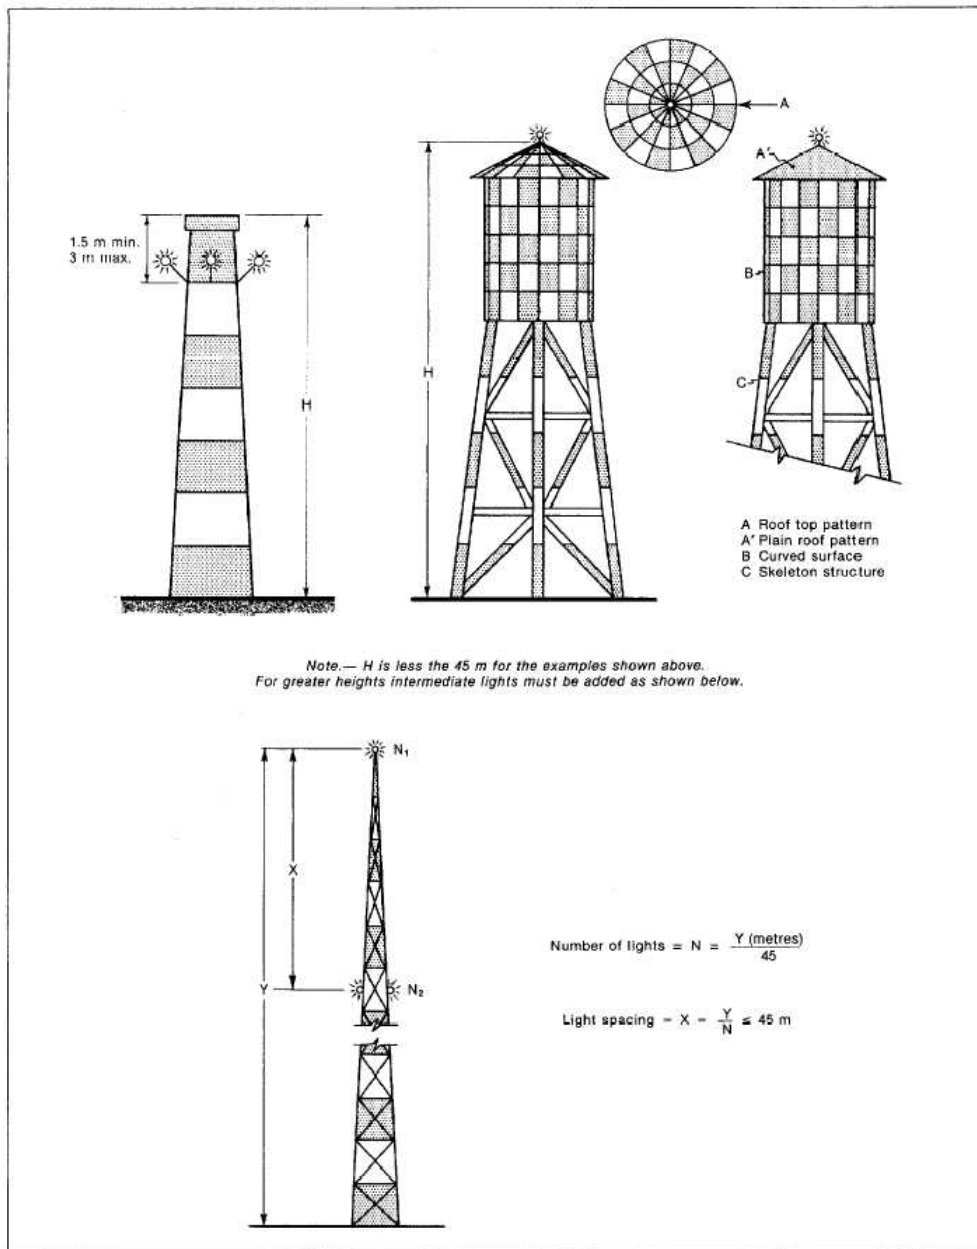

<그림 7-2> 높은 구조물의 조명과 장애물 표시의 예

3. 표시물 사용(Use of markers)

- 가. 물체의 인접 또는 위에 설치된 표시물은 그 물체가 명확하게 나타내기 위하여 눈에 잘 띄는 위치에 설치하여야 한다.
- 나. 항공기가 물체로 진입할 때 청명한 날씨에 모든 방향에서 지상에서는 300m 이상 거리에서 볼 수 있어야 하고 공중에서는 1,000m 이상 거리에서 볼 수 있어야 한다.
- 다. 표시물의 형태는 다른 정보전달용 표시물과 오인이 되지 않도록 하여야 하고 그 물체에 의해 생기는 위험도는 표시물에 의해 증가되지 않는 것이어야 한다.
- 라. 가공선, 케이블 등에 의해 설치된 표시물은 원형이어야 하고 직경은 60cm 이상이어야 한다.

마. 2개의 연속 표시물 또는 표시물과 지지철탑 사이의 간격은 다음과 같다.

(1) 표시물 직경이 점차 증가하여 60cm가 되는 곳에서는 30m이하

(2) 표시물 직경이 80cm 및 점차 증가하는 곳에서는 35m이하

(3) 표시물 직경이 130cm 이상인 곳에서는 40m이하

바. 복합전선, 케이블 등이 있는 곳의 표시물을 가장 높은 전선에 표시된 지점보다 더 높은 위치에 설치하여야 한다.

사. 표시물은 단일 색채로 하여야 한다.

아. 표시물의 색채를 백색과 적색 또는 백색과 오렌지색으로 설치할 경우에는 교대로 나타내야 하며 색채의 선택은 잘 보일 수 있도록 주위 배경과 대조를 이루어야 한다.

4. 깃발의 사용(Use of flags)

가. 움직이는 물체 또는 고정물체를 표시하기 위해 사용되는 깃발은 물체의 주위, 꼭대기 또는 가장 높은 가장자리 주위에 설치하여야 한다.

나. 움직이는 무렵에 의해 생기는 위험도는 깃발에 의해 증가되지 않는 것이어야 한다.

다. 고정물체를 표시하기 위하여 사용되는 깃발은 양 측면으로 0.6m 이상이어야 하고 이동 물체를 표시하기 위하여 사용되는 깃발은 양 측면으로 0.9m이상이어야 한다.

라. 고정물체를 표시하기 위하여 사용되는 깃발은 오렌지색 또는 오렌지색과 백색 또는 또는 적색과 백색 또는 적색과 백색의 2개 삼각부분으로 이루어진 조합으로 하여야 한다. 다만, 그러한 색채가 주위배경에 의하여 잘 보이지 않을 경우에는 잘 보이는 다른 색채를 사용하여야 한다.

마. 이동물체를 표시하기 위하여 사용된 깃발은 각 변에 0.3m이상의 정방형 체크무늬형태로 이루어져야 하며 이 형태의 색채는 각 변과 주위배경과 비교하여 잘 볼 수 있어야 한다. 그러한 색채가 주위배경 때문에 잘 보이지 않는 지역을 제외하고는 오렌지색과 백색 또는 적색과 백색을 사용하여야 한다.