

에스컬레이터 안전기준(제4조제3호 관련)

KC 2050-53 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 일정한 통로에 승객을 수송하기 위해 설치되는 에스컬레이터 및 무빙워크에 대해 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어 및 정의, 기호 및 약어

3.1 용어 및 정의

이 기준에서 사용되는 용어는 다음과 같이 정의한다.

3.1.1 경사도(angle of inclination)

디딤판 움직임의 수평에 대한 최대 각도

3.1.2 고장안전회로(failsafe circuit)

규정된 고장 모드 동작을 갖는 전기적 또는 전자적 시스템과 연계된 안전회로

3.1.3 공칭속도(nominal speed)

공칭주파수, 공칭전압 및 무부하 상태에서 제조사가 제시한 디딤판의 움직이는 방향의 속도

비고 정격속도는 정격하중 조건하에 에스컬레이터/무빙워크가 움직이는 속도이다.

3.1.4 구조의 정격 하중(structural rated load)

구조(물)의 설계 하중

3.1.5 기계류(machinery)

에스컬레이터 또는 무빙워크 기계 장치 및 관련 장비

3.1.6 기계류 공간(machinery spaces)

기계류가 전체 또는 부분적으로 배치되는 트러스 내부 혹은 외부 공간

3.1.7 난간(balustrade)

움직이는 부분으로부터 보호 및 손잡이 지지로 안정성을 제공함으로써 이용자의 안전을 보장하는 에스컬레이터/무빙워크의 부품

3.1.8 난간데크(balustrade decking)

손잡이 주행안내 부재와 만나고 난간의 상부 덮개를 형성하는 난간의 가로 요소

3.1.9 내부패널(interior panel)

스커트 또는 하부 내측데크와 손잡이 가이드 또는 난간 데크 사이에 위치한 패널

3.1.10 뉴얼(newel)

난간의 끝부분으로 콤 교차선부터 손잡이 곡선 반환부까지의 난간 구역

3.1.11 무빙워크(moving walk)

움직이는 방향과 평행하고 연속적인 이용자 운반표면(팔레트, 벨트 등)으로 사람을 수송하는 동력 구동식 시설

비고 무빙워크가 작동하지 않더라도 통로로 사용되어서는 안된다.

3.1.12 스커트(skirting)

디딤판과 연결되는 난간의 수직 부분

3.1.13 스커트 디플렉터(skirt deflector)

스텝과 스커트 사이에 끼임의 위험을 최소화하기 위한 장치

3.1.14 안전 관련 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자 장치, E/E/PE

(safety related electrical, electronic and programmable electronic devices)

전원 공급장치, 센서, 기타 입력 장치, 데이터 고속 전송장치 및 기타 통신 경로, 액추에이터 및 기타 출력 장치와 같은 시스템의 모든 요소를 포함하여 하나 이상의 전기, 전자 또는 프로그램 가능한 전자장치를 기반으로 하는 제어, 보호 또는 감시시스템. 표 8 및 표 9에 나열된 안전 관련 응용 프로그램에 사용된다.

3.1.15 안전 무결성 등급 SIL(safety integrity level SIL)

전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE)에 할당되는 안전기능의 무결성에 관한 등급

비고 SIL 1은 가장 낮은 등급을 나타내고, SIL 3은 가장 높은 등급을 나타낸다.

3.1.16 안전 시스템(safety system)

안전회로 및 감시장치의 배열로 전기제어시스템의 안전관련 부분

3.1.17 안전장치(safety devices)

안전기능을 수행하기 위해 사용되는 안전스위치 및/또는 고장안전회로 및/또는 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE)로 구성된 안전회로의 일부

3.1.18 안전회로(safety circuit)

전기안전장치로 구성된 전기적인 안전시스템의 일부

3.1.19 업무수행자 (competent person)

에스컬레이터 및 무빙워크의 유지관리, 점검 등의 업무를 수행하기에 필요한 기술적 지식, 기술, 자격, 경험을 갖춘 사람

3.1.20 에스컬레이터 (escalator)

스텝과 같은 수평 표면을 이용하여 사람을 오르내릴 수 있는 전동식 경사형 연속 이동계단

비고 에스컬레이터는 작동하지 않더라도 고정 계단으로 간주하지 않는다.

3.1.21 외부패널 (exterior panel)

에스컬레이터 또는 무빙워크를 둘러싸고 있는 외부 측 부분

3.1.22 자격자 (authorized person)

에스컬레이터 및 무빙워크의 제한구역(예: 기계류 공간, 분리된 기계실)에 접근하고 작업할 수 있는 권한을 가진 훈련된 사람

비고 자격자는 해당 업무에 전문성을 갖추고 있어야 한다.(3.1.21 참조)

3.1.23 제동부하(brake load)

에스컬레이터/무빙워크를 정지시키기 위해 설계된 브레이크 시스템의 디딤판에 가해지는 하중

3.1.24 최대 수송능력(maximum capacity)

운전 조건아래 운송할 수 있는 사람의 최대 인원수

3.1.25 층고(rise)

상부 바닥마감면과 하부 바닥마감면사이의 수직거리

3.1.26 콤(comb)

홈에 맞물리는 각 승강장의 갈라진 부분

3.1.27 콤 플레이트(comb plate)

콤이 부착되어 있는 각 승강장의 플랫폼

3.1.28 하부 내측데크(lower inner decking)

내부패널과 스커트가 맞닿지 않을 때 내부패널과 스커트를 연결하는 부재

3.1.29 하부 외측데크(lower outer decking)

내부패널과 외부패널을 연결하는 부재

3.1.30 손잡이(handrail)

에스컬레이터 또는 무빙워크를 사용하는 동안 손으로 잡을 수 있는 전동식 이동 레일

4 단위 및 기호

4.1 단위

단위는 국제단위계(SI)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

4.2 기호

이 기준에는 다음 기호들과 표 1에 따른 해당 측정 단위들이 사용된다.

[표 1. 이 기준에서 사용된 기호 및 해당 측정 단위]

기호	설명	단위	그림
b ₁	손잡이 중심선 사이의 거리	m	6
b ₂	손잡이 폭	mm	6
b ₃	스커트와 내부패널 사이의 수평 거리	mm	6
b ₄	내부패널에 직접 연결된 하부 내측테크 수평 부분의 폭	mm	6
b ₅	손잡이의 내부 끝과 내부패널의 상부 끝 사이의 수평 거리	mm	6
b ₆ ['] , b ₆ ^{''}	손잡이 외형과 주행안내 또는 덮개 외형 사이의 수평 거리	mm	6
b ₇	홈의 폭	mm	5
b ₈	웹의 폭	mm	5
b ₉	손잡이의 외부 끝과 비연속적인 장애물(지붕 교차점, 기둥 등) 사이의 수평 거리	mm	I.1
b ₁₀	손잡이의 외부 끝과 연속적인 장애물(벽 사이의 수평 거리 등)	mm	7, I.1
b ₁₁	근접한 에스컬레이터/무빙워크 손잡이 사이의 수평 거리	mm	I.1
b ₁₂	손잡이의 하부 끝과 난간테크 사이의 수직 거리	mm	6
b ₁₃	하부 외측테크의 폭	mm	7
b ₁₄	근접한 에스컬레이터 또는 무빙워크의 내부패널의 외부 끝 사이의 수평 거리	mm	7
b ₁₅	건축 구조물(벽)과 손잡이 중심선 사이의 수평 거리	mm	7
b ₁₆	근접한 에스컬레이터/무빙워크 손잡이 중심선 사이의 수평 거리	mm	7
b ₁₇	손잡이 외부 끝과 미끄럼 방지장치 사이의 수평 거리	mm	7
b ₁₈	손잡이의 하부 끝과 손잡이 스탠드가 난간에 연결된 지점 사이의 수직 거리	mm	6
h ₁	손잡이 상부와 스텝 앞부분 또는 팔레트 또는 벨트 표면 사이의 수직 거리	m	5, 6
h ₂	스커트의 상부 끝 또는 덮개 연결부 하부 끝과 스텝 앞부분 또는 팔레트 또는 벨트의 트레드 표면 사이의 수직 거리	m	6
h ₃	뉴얼로 들어가는 손잡이 입구와 바닥 사이의 거리	m	5, 6
h ₄	뉴얼의 끝 부분을 포함한 양쪽 손잡이의 바깥 끝부분 및 자유 공간 모든 지점에 걸친 스텝 표면, 팔레트 또는 벨트로부터의	m	5, I.1

	자유 높이		
h_5	삼각부 막는조치의 높이	m	5, 7
h_6	트레드 표면의 상부 끝과 콤의 빗살 사이의 틈새	mm	5
h_7	홈의 깊이	mm	5
h_8	트레드 홈으로 들어가는 콤의 빗살의 맞물림 깊이	mm	5
h_9	바닥과 기어오름 방지장치 하부 끝 사이의 수직 거리	mm	7
h_{10}	손잡이 하부 끝과 접근방지장치의 상부 끝 사이의 수직 거리	mm	7
h_{11}	기어오름 방지장치의 높이	mm	7
h_{12}	손잡이 외부 자유공간 상부 끝의 높이	mm	I.1
h_{13}	상부와 하부의 마감된 바닥 사이의 수직 거리	m	5
L_1	콤의 빗살의 밑바닥	—	5
l_1	지지대 사이의 수평 거리	m	5
L_2	콤 교차선	—	5
l_2	손잡이에 의해 도달하는 가장 먼 지점과 트레드 표면에서 평행으로 측정된 콤 교차선 사이의 거리	m	5
l_3	콤 교차선으로부터 측정된 승강장 방향으로 손잡이 직선부의 길이	m	5
l_4	손잡이에 의해 도달하는 가장 먼 지점과 트레드 표면에서 평행으로 측정된 뉴얼로 진입하는 지점 사이의 거리	m	5
l_5	하부 외측테크에 있는 기어오름 방지장치의 길이	mm	7
v	공칭속도	m/s	—
x_1	스텝 높이	m	8
y_1	스텝 깊이	m	8
z_1	부하운반 구역(디딤판)의 공칭 폭	m	6, 8
z_2	스커트 사이의 수평 거리	m	6
z_3	지지 롤러 사이의 가로 거리	mm	11
α	에스컬레이터 또는 무빙워크의 경사각	°	5
β	콤의 빗살의 설계 각도	°	5
γ	하부 내측 테크의 단면 경사각	°	6
μ	마찰 계수	—	—

5 일반사항

에스컬레이터 및 무빙워크는 이 기준의 안전요건 및 보호/위험감소 대책에 따라야 한다.

또한, 에스컬레이터 및 무빙워크는 관련은 있으나 본 기준에서 다루지 않는 중요하지 않은 위험에 대해서는 KS B ISO 12100의 6.2의 기준에 따라 설계되어야 한다.

특정 에스컬레이터 및 무빙워크는 특수한 작동 및 환경 조건의 영향을 받는다.

이러한 경우 몇 가지 추가 권장사항이 정의되어 진다.(VI.2 참조)

5.1 승강기번호

승강기를 식별할 수 있는 지정된 승강기번호가 상·하 승강장에서 잘 보이는 위치에 부착되어 있어야 한다.

5.2 골조 구조물(트러스) 및 보호벽

5.2.1 일반사항

5.2.1.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기계적으로 움직이는 모든 부품은 구멍이 없는 패널이나 벽으로 완전히 둘러싸여야 한다. 다만, 이용자가 접근할 수 있는 디딤판 및 손잡이의 부품은 제외한다. 환기를 위한 틈은 허용된다.(5.2.1.5 참조)

5.2.1.2 모든 틈이나 구멍은 움직이는 부품과 접촉할 위험이 있는 곳에서 4 mm로 제한된다.

외부 패널은 2,500 mm²의 원형 또는 정사각형 면적의 어느 지점에서나 수직으로 250 N의 힘을 가할 때 파손 없이 견뎌야 한다.

고정은 보호벽(패널) 자중의 2배 이상을 견디는 방법으로 설계되어야 한다.

5.2.1.3 일반인의 위험을 예방할 수 있는 다른 조치(권한이 있는 사람만이 접근 가능한 잠금장치가 있는 공간 등)가 있는 경우에는 기계적으로 움직이는 부품에 대한 둘러싸인 보호벽은 생략될 수 있다.

5.2.1.4 윤활유, 오일, 먼지 또는 종이 등이 쌓이는 것은 화재의 위험을 의미하므로 에스컬레이터/무빙워크의 내부는 청소가 가능한 구조이어야 한다.

5.2.1.5 환기구 KS B ISO 13857, 표 5에 따른 방법으로 설계되어야 한다. 다만, 환기구 주변을 통해 지름 10 mm의 곧은 단단한 막대기가 통과되거나 환기구를 통해 어떤 움직이는 부품에 접촉되는 것이 가능하지 않아야 한다.

5.2.1.6 열리도록 설계된 외부패널(청소 목적 등)에는 5.12.2.7.14에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

5.2.2 경사도

5.2.2.1 에스컬레이터의 경사도 α 는 30°를 초과하지 않아야 한다. 다만, 층고(h_{13})가 6 m 이하이고, 공칭속도가 0.5 m/s 이하인 경우에는 경사도를 35°까지 증가시

킬 수 있다.(그림 5의 α 참조)

비고 경사도 α 는 현장 설치여건 등을 감안하여 최대 1° 까지 초과될 수 있다.

5.2.2.2 무빙워크의 경사도는 12° 이하이어야 한다.

5.2.3 내부 출입

골조 구조물(Truss) 내부의 기계류 공간은 열쇠 등에 의해 자격자만이 접근 가능해야 한다.

5.2.4 점검용 덮개

점검용 덮개는 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 5.12.2.7.14에 따른 안전장치가 설치되어야 한다.

나) 전용열쇠 또는 도구에 의해서만 열려야 한다.

다) 하나 이상의 부품으로 구성되는 경우, 먼저 열리는 부품에 안전장치가 있어야 한다.

연속적으로 구성된 것은 기계적 연동, 겹침 등으로 개별적 제거가 방지되거나 각각의 부품마다 안전장치가 제공되어야 한다.

라) 점검용 덮개 뒤의 공간에 들어갈 수 있다면 덮개가 잠기더라도 내부에서 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고 열려야 한다.

마) 구멍이 없어야 한다.

비고

1. 유지관리 목적으로 제거되는 난간 관련 부품(데크, 패널 등)은 점검용 덮개로 간주하지 않는다.
2. 점검용 덮개는 설치되는 장소에 적용되는 관련 법령 등에 적합한 구조이어야 한다.
3. 승강장 플레이트가 점검용 덮개의 기능을 가지고 있는 경우 동일하게 적용한다.

5.2.5 구조 설계

골조 구조물은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 자중에 $5,000 \text{ N/m}^2$ 의 구조적 정격하중을 기초로 더한 부하를 견딜 수 있는 방법으로 설계되어야 한다.

비고 부하운송면적 = 에스컬레이터 또는 무빙워크의 공칭폭 z_1 (그림 6) $\times$ 지지물 사이의 거리 l_1
(그림 5)

구조적 정격하중에 근거하여 계산되거나 측정된 최대 처짐량은 지지물 사이의 거리 l_1 의 $1/750$ 이하이어야 한다.

구조적 정격하중에 근거하여, 콤 플레이트와 승강장 플레이트의 최대 처짐량은 4 mm 이하이어야 하고, 콤의 맞물림이 보장되어야 한다.

5.3 디딤판

5.3.1 일반사항

에스컬레이터의 이용자 운송구역에서, 스텝 트레드는 운행방향에 $\pm 1^\circ$ 의 공차로 수평해야 한다.

비고 수평주행구간의 2개의 연속적인 스텝 사이의 최대 허용 높이는 5.3.4 및 5.7.2.1에서 규정한다.

에스컬레이터 및 무빙워크의 트레드 표면에는 안전한 발판이 제공되어야 한다.

비고 재료 및 시험방법에 대한 정의는 부속서 VIII 참조

5.3.2 디딤판 규격

5.3.2.1 일반사항

에스컬레이터 및 무빙워크의 공칭 폭 z_1 은 0.58 m 이상 1.1 m 이하이어야 한다.

경사도가 6° 이하인 무빙워크의 폭은 1.65 m까지 허용된다.

5.3.2.2 스텝 트레드 및 팔레트(그림 5, 상세도 X 및 그림 8 참조)

5.3.2.2.1 스텝 높이 x_1 은 0.24 m 이하이어야 한다.

5.3.2.2.2 스텝 깊이 y_1 은 0.38 m 이상이어야 한다.

5.3.2.2.3 스텝 트레드 및 팔레트의 표면은 진행방향으로 콤의 빗살과 맞물리는 홈이 있어야 한다.

5.3.2.2.4 스텝 라이저는 클리트 되어야 하고, 클리트 표면은 매끄러워야 한다.

스텝 트레드의 끝부분은 연속되는 다음 스텝 라이저의 클리트와 맞물려야 한다.

5.3.2.2.5 홈의 폭 b_7 은 5 mm 이상, 7 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.2.6 홈의 깊이 h_7 은 10 mm 이상이어야 한다.

5.3.2.2.7 웹의 폭 b_8 은 2.5 mm 이상, 5 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.2.8 스텝 트레드와 스텝 라이저 또는 팔레트의 측면 모서리 부분은 홈으로 마감되지 않아야 한다.

5.3.2.2.9 스텝 트레드 표면과 스텝 라이저 사이의 모서리는 날카로운 부분이 없어야 한다.

5.3.2.3 벨트(그림 5, 상세도 X 참조)

5.3.2.3.1 벨트는 진행방향으로 콤의 빗살과 맞물리는 홈이 있어야 한다.

5.3.2.3.2 홈의 폭 b_7 은 벨트의 트레드 표면에서 측정되어 4.5 mm 이상, 7 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.3.3 홈의 깊이 h_7 는 5 mm 이상이어야 한다.

5.3.2.3.4 웹의 폭 b_8 은 벨트의 트레드 표면에서 측정되어 4.5 mm 이상, 8 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.3.5 벨트의 측면 모서리 부분은 홈으로 마감되지 않아야 한다. 트레드웨이(treadway) 벨트의 접합부는 파손되지 않은 연속적인 트레드웨이 표면과 같아야 한다.

5.3.3 구조 설계

5.3.3.1 일반사항

재질은 수명주기 동안에 환경적인 조건(온도, 자외선, 습도, 부식 등)을 고려한 강도특성을 유지해야 한다.

디딤판은 정상운행 동안에 트랙킹(tracking), 주행안내 및 구동 시스템에 의해 부과될 수 있는 모든 가능한 하중 및 변형 작용에 견디도록 설계되어야 하고, $6,000 \text{ N/m}^2$ 에 상응하는 균일하게 분포된 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

비고 $6,000 \text{ N/m}^2$ 은 $5,000 \text{ N/m}^2$ 의 구조적 정격하중(5.2.5 참조)에 1.2의 충격계수를 더한 값으로부터 유도된다.

벨트 및 벨트 지지시스템의 규격을 정하기 위해, 유효 폭 $\times$ 길이 1 m의 면적은 상기의 상응하는 부하의 기초로 채택되어야 한다.

또한, 5.3.3.2.4의 기준에 적합해야 한다.

조립되는 스텝 및 팔레트의 모든 구성 부품(삽입부품 및 고정부품 등)은 수명주기 동안 안전하게 부착되어지고 느슨해지지 않아야 한다.

삽입부품 및 고정부품은 콤/콤 플레이트 안전장치(5.12.2.7.7)의 작동에 대한 반력을 견뎌야 한다.

5.3.3.2 정적 시험

5.3.3.2.1 스텝

스텝은 트레드 표면 중앙의 두께 25 mm 이상이고 크기 $0.2 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ 의 강판에 트레드 표면에 수직으로 3,000 N(강판무게 포함)의 단일 힘을 가하여 힘에 대해 시험되어야 한다.

길이 0.2 m인 강판의 끝부분은 스텝 앞면의 끝부분과 평행하게, 길이 0.3 m인 강판의 끝부분은 스텝 앞의 끝부분과 직각으로 배열되어야 한다.

이 시험 동안, 트레드 표면에서 측정되는 휨량은 4 mm 이하이어야 하며, 영구 변형이 없어야 한다.(초기 설정 공차는 허용된다.)

스텝에 적용되는 수평 위치(수평 지지대) 및 최대 경사(경사 지지대)에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스템브 축(stub shafts)과 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

허용된 최대 경사보다 작은 경사에 대해서는 새로운 시험이 요구되지 않는다.

설치된 스텝의 시험 즉, 에스컬레이터의 주행안내 레일 및 에스컬레이터의 골조 구조물과 함께 설치된 스텝의 시험 또한 필요하지 않다.

스커트 면에 근접한 트레드 표면은 두께 25 mm 이상의 사각 강판을 사용하여 $2,500 \text{ mm}^2$ 의 면적 표면에 수직으로 1,500 N의 단일하중을 가할 때 어떤 위치에서도 휨량은 4 mm 이하이어야 한다.(그림 1 참조)

트레드 표면에 삽입부품/고정부품이 있는 경우, 하중은 삽입 부품/고정 부품 자체에만 적용되어야 한다. 하중은 삽입부품/고정부품의 폭 $\times$ 50 mm의 면적으로 시험되어야 한다.(그림 2 참조)

적용된 힘은 수직으로 고정되어야 하고, 적용된 힘의 방향은 시험 도중 변하지 않아야 하며, 영구적인 변형은 없어야 한다.

5.3.3.2.2 스텝 라이저


스텝 라이저는 라이저 곡선에 적합한 모양의 두께 25 mm 이상의 사각이나 원형의 강판을 사용하여 2,500 mm²의 면적 표면에 1,500 N의 단일하중을 가할 때 휨량은 4 mm 이하이어야 한다.

이 하중은 스텝 라이저의 최대 높이의 중간을 가로지르는 중간 및 양끝의 세 지점에 완전히 조립된 스텝에 적용되어야 한다.

가해지는 힘은 고정되어 있어야 하고 시험 중 적용된 힘의 방향은 변하지 않아야 한다.

이 스텝은 축 또는 스테르브 축을 사용하여 고정된 위치에서 시험해야 하고, 영구적인 변형은 없어야 한다.(초기 설정 공차는 허용된다.)

스텝 라이저의 삽입부품/고정부품이 있는 경우 삽입부품/고정부품의 폭 × 50 mm의 적에 스텝 라이저 중간높이에서 완전히 조립된 스텝으로 삽입부품/고정부품에 하중을 적용하여 추가 시험이 수행되어야 한다.

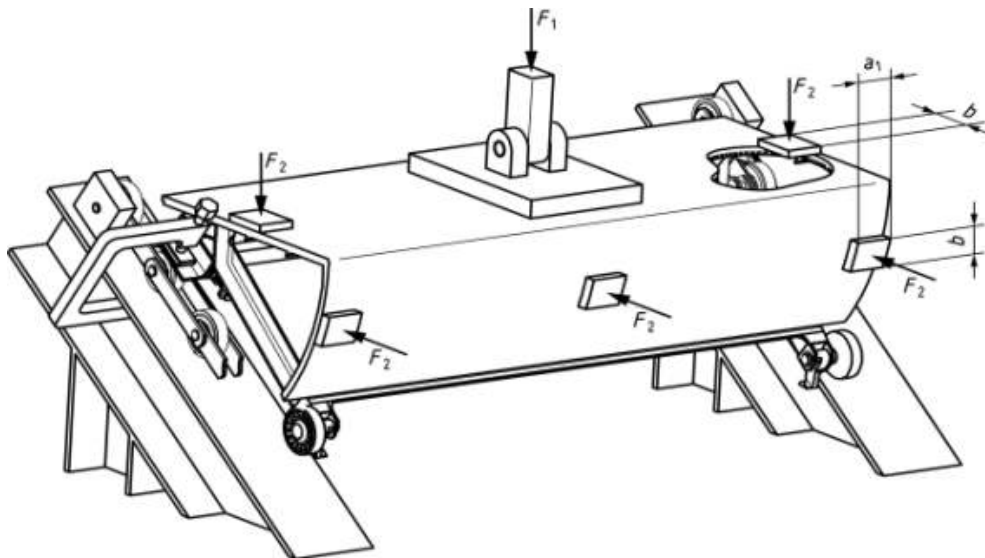

기호설명


F_1 3,000 N

F_2 1,500 N

a_1 50 mm

b 50 mm

[그림 1. 스텝 시험]

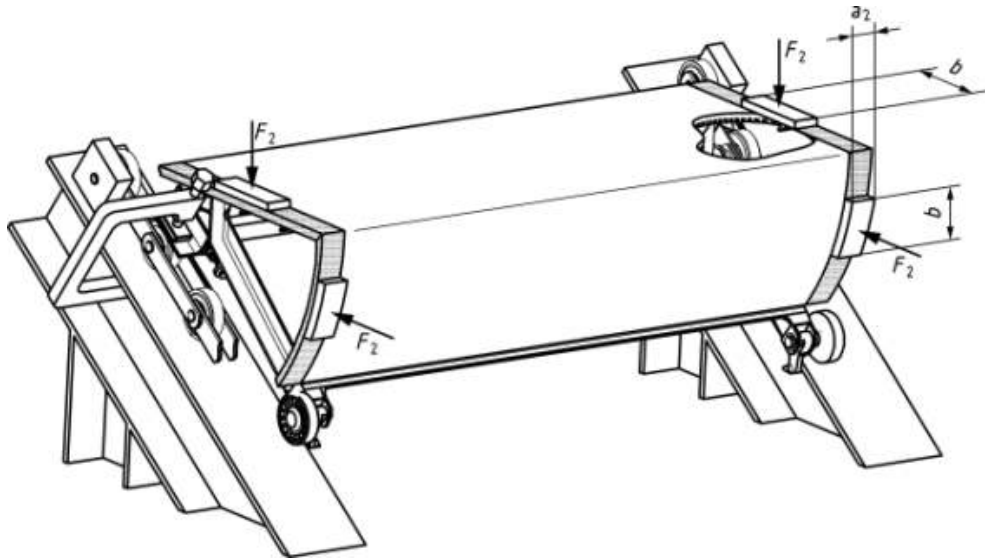

기호설명

F_1 3,000 N

F_2 1,500 N

a_2 삽입부품/고정부품의 폭

b 50 mm

[그림 2. 삽입부품/고정부품이 있는 스텝 시험]

5.3.3.2.3 팔레트

팔레트는 1 m^2 의 팔레트 면적에 7,500 N(강판 무게 포함)의 단일 힘을 가하여 힘에 대해 시험되어야 한다. 그 힘은 트레드 표면 중앙의 두께 25 mm 이상이고 크기 $0.3 \text{ m} \times 0.45 \text{ m}$ 의 강판에 트레드 표면에 수직으로 적용되어야 한다.

길이 0.45 m인 강판의 끝부분은 팔레트의 옆면 끝부분과 평행하게 배열되어야 한다.

더 작거나 더 큰 면적을 갖는 팔레트에 대해, 힘과 부하면적은 비례적으로 변경되어야 하고, 이에 따라 부하면적에 대한 끝부분 길이의 비율은 1:1.5 이어야 한다.

다만, 그 힘은 두께 25 mm 이상, 크기 $0.2 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ 이상인 강판의 무게를 포함하여 3,000 N 보다 작지 않아야 한다.

깊이 0.3 m 이하인 팔레트에 대해, 강판의 폭은 0.2 m이어야 하고 강판의 길이는 팔레트 깊이이어야 한다.

이 시험동안, 트레드 표면에서 측정되는 힘량은 4 mm 이하이어야 하며, 영구적인 변형이 없어야 한다.(초기 설정 공차는 허용된다.)

팔레트는 수평 위치(수평 지지)에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스테브 축과 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

설치된 팔레트의 시험 즉, 무빙워크의 주행안내 레일 및 지지 구조물과 함께 설치된 팔레트의 시험은 요구되지 않는다.

5.3.3.2.4 벨트

운행조건에 적합하게 인장된 벨트에 대해, 750 N의 단일 힘(강판무게 포함)이 크기 $0.15 \text{ m(폭)} \times 0.25 \text{ m(길이)} \times 0.025 \text{ m(두께)}$ 인 강판에 적용되어야 한다.

강판은 세로축이 벨트의 세로축과 평행한 방법으로 양끝의 지지롤러 사이 중앙에 위치되어야 한다.

중심에서 처짐량은 $0.01 \times z_3$ 이하이어야 한다.

여기서 z_3 는 지지롤러 사이의 가로 거리이다.(그림 11, z_3 참조)

5.3.3.3 동적 시험

5.3.3.3.1 스텝

5.3.3.3.1.1 하중시험

스텝은 적용되는 최대 경사(경사 지지대)에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스테르브 축과 함께 모두 시험되어야 한다.

이것은 영향을 받지 않는 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중이어야 한다.

하중은 5.3.3.2.1에서 규정된 것과 같은 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 $0.2 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ 의 강판 위에 적용되어야 한다. 시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정하여 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

5.3.3.3.1.2 비틀림 시험

스텝 설계는 중심이 구동롤러의 중심인 원호에서 움직이는 종동롤러 중심의 $\pm 2 \text{ mm}$ 의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다.

$\pm 2 \text{ mm}$ 의 변위는 종동롤러에서 구동롤러 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다.

이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다. 동적시험은 시험도중에 상기의 규정된 힘이 이뤄지는 것을 보장하도록 조정이 가능해야 한다.

이것은 영향을 받지 않는 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정하여 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

5.3.3.3.2 팔레트

5.3.3.3.2.1 하중 시험

팔레트는 크기와 상관없이 수평 위치에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스테르브 축과 함께 모두 시험되어야 한다.

이것은 영향을 받지 않는 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중

이어야 한다.

트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 적용되어야 한다.

깊이 0.3 m 이하인 팔레트에 대해, 강판의 폭은 0.2 m이어야 하고 강판의 길이는 팔레트 길이이어야 한다.

시험 후에는 팔레트에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정하여 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

팔레트 또는 팔레트 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고, 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

5.3.3.3.2.2 비틀림 시험

비틀림 시험은 팔레트에 중동롤러가 설치된 경우에만 요구된다.

팔레트 설계는 중심이 구동롤러의 중심인 원호에서 움직이는 중동롤러 중심의 ± 2 mm의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다.

± 2 mm의 변위는 중동롤러에서 구동롤러 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다.

이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.

동적 하중은 시험도중에 편향이 -5 %의 공차로 이뤄지도록 조정이 가능해야 한다.

이것은 영향을 받지 않은 사인과 곡선 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 팔레트에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정하여 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

팔레트 또는 팔레트 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고, 느슨해지지 않아야 한다.

5.3.4 디딤판의 주행안내

스텝 또는 팔레트의 주행안내 시스템에서 스텝 또는 팔레트의 측면 변위는 각각 4 mm 이하이어야 하고, 양쪽 측면에서 측정된 틈새의 합은 7 mm 이하이어야 한다.

또한, 스텝 및 팔레트의 수직 변위는 4 mm 이하이고 벨트의 수직 변위는 6 mm 이하이어야 한다.

이 기준은 디딤판의 이용 가능한 구역에만 적용한다.

벨트의 경우 트레드웨이 지지대는 디딤판의 중앙선을 따라 2 m 이하의 간격으로 설치되어야 한다.

이러한 지지대는 5.3.3.2.4에서 요구되는 조건하에 하중이 부과될 때 트레드웨이 하부 아래로 50 mm 이하의 높이에 위치되어야 한다.

5.3.5 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새

트레드 표면에서 측정된 이용 가능한 모든 위치의 연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새는 6 mm 이하이어야 한다.(그림 5 상세도 Y 및 Z, 그림 9 상세도 S 및 그림 10 상세도 U 참조)

틈새의 치수는 스텝의 경우 그림 5에 따라 측정하고 팔레트의 경우 그림 9와 10에 따라 측정해야 한다.

데마케이션(스텝 트레드에 있는 홈 등)은 승강장에 스텝 뒤쪽 끝부분을 황색 등으로 표시하여 설치되어야 한다.

팔레트의 맞물리는 전면 끝 부분과 후면 끝부분이 있는 무빙위크의 천이구간에서는 이 틈새가 8 mm까지 증가되는 것은 허용된다.(그림 10 상세도 V 참조)

5.3.6 스텝 또는 팔레트 누락 감지장치

에스컬레이터/무빙위크의 작동은 완전한 스텝/팔레트에서만 허용된다.

누락된 스텝/팔레트는 5.12.2.7.11에 따라 안전장치 또는 안전기능에 의해 감지되어야 한다.

5.3.7 디딤판은 별표 20에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.3.8 디딤판에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 20에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4 구동 장치

5.4.1 구동기

5.4.1.1 일반사항

하나의 구동장치는 2대 이상의 에스컬레이터 또는 무빙위크를 작동하지 않아야 한다.

5.4.1.2 속도

5.4.1.2.1 무부하 에스컬레이터 또는 무빙위크의 속도는 공칭주파수 및 공칭전압에서 공칭속도로부터 $\pm 5\%$ 를 초과하지 않아야 한다.

5.4.1.2.2 에스컬레이터의 공칭속도는 다음과 같아야 한다.

가) 경사도 α 가 30° 이하인 에스컬레이터는 0.75 m/s 이하이어야 한다.

나) 경사도 α 가 30° 를 초과하고 35° 이하인 에스컬레이터는 0.5 m/s 이하이어야 한다.

5.4.1.2.3 무빙위크의 공칭속도는 0.75 m/s 이하이어야 한다. 팔레트 또는 벨트의 폭이 1.1 m 이하이고, 승강장에서 팔레트 또는 벨트가 콤에 들어가기 전 1.6 m 이상의 수평주행구간이 있는 경우 공칭속도는 0.9 m/s까지 허용된다.

다만, 가속구간이 있거나 무빙위크를 다른 속도로 직접 전환시키는 시스템이 있는 무빙위크에는 적용되지 않는다.

5.4.1.3 브레이크와 디딤판 구동기 사이의 연결

5.4.1.3.1 브레이크와 디딤판 구동기 사이의 연결에는 축, 기어 휠, 다중 체인 또는 2개 이상의 단일 체인과 같은 비-마찰 구동부품이 사용되어야 한다.

5.4.1.3.2 모든 구동부품의 설계는 일반적으로 무한 피로 수명에 의해야 한다.

모든 구동부품의 안전율은 정적 계산으로 5 이상이어야 한다.

이 안전율은 구동부품의 파단하중과 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크가 인장장치의 인장력을 포함하여 5.2.5에 따른 구조적 정격하중을 운반할 때 구동부품이 받는 정적인 하중 사이의 비율로 결정된다.

수평형 무빙워크에는 인장장치의 인장력을 포함한 5.4.2.1.3.3 또는 5.4.2.1.3.4에 따른 각각의 동적인 힘이 안전율을 결정하는데 사용되어야 한다.

비고 구동부품은 축, 기어 휠, 다중 체인 같이 움직이면서 동적으로 하중을 받는 부품이다.

트러스에 이러한 부품의 고정은 특별한 기준(트러스용 코드, 관련 표준에 따른 용접 및 나사)에 따라야 한다.

5.4.1.3.3 구동체인은 별표 19에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.4.1.3.4 구동체인에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 19에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.1.4 수동핸들

수동핸들이 제공되는 경우 쉽게 접근이 가능하고 작동하기에 안전해야 한다.

수동핸들이 탈착 가능한 경우 5.12.2.7.16에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

크랭크(L자형 손잡이) 핸들 또는 구멍이 있는 수동핸들은 허용되지 않는다.

5.4.1.5 구동기(브레이크 포함)에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 17에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.2 브레이크 시스템

5.4.2.1 브레이크

5.4.2.1.1 일반사항

5.4.2.1.1.1 에스컬레이터 및 무빙워크는 아래 기능을 가진 브레이크 시스템을 가져야 한다.

가) 균일한 감속에 따른 안정감

나) 정지 상태로 유지

추가로 5.12.3.5 참조

5.4.2.1.1.2 전자-기계 브레이크에 의한 제동 방식

전자-기계 브레이크에 의한 제동 방식은 5.4.2.1.2의 기준이 적용된다.

5.4.2.1.1.3 전기 브레이크에 의한 제동 방식

전기 브레이크(인버터로 전기적 제동)는 5.4.2.1.1.1가)의 기준에 충족해야 한다.

5.4.2.1.2에 따른 전자-기계 브레이크가 요구되며, 5.12.3.5.2의 조건하에서 시작되어야 한다.

5.4.2.1.1.4 수동 해제가 가능한 브레이크는 브레이크의 개방을 유지하기 위해 지속적인 인력이 요구되어야 한다.

5.4.2.1.2 전자-기계 브레이크

전자-기계 브레이크의 정상 개방은 지속적인 전류의 흐름에 의하여 한다.
 브레이크는 브레이크 회로가 개방되면 즉시 작동되어야 한다.
 제동력은 안내되는 압축 스프링에 의해 발휘되어야 한다.
 브레이크 개방장치의 전기적 자체여자의 발생은 불가능해야 한다.

5.4.2.1.3 브레이크의 제동부하 및 정지거리

5.4.2.1.3.1 에스컬레이터의 제동부하 결정

표 2는 에스컬레이터의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

[표 2 — 에스컬레이터의 제동부하 결정]

공칭 폭 z_1	스텝 당 제동부하
0.6 m 이하	60 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	90 kg
0.8m 초과 1.1 m 이하	120 kg

표 2. 에스컬레이터의 제동부하 결정에 고려되는 스텝의 수량은” 층고 h_{13} 을 스텝 라이저의 최대 외관 높이로 나눈 값”에 의해 결정된다.(그림 8의 x_1 참조)
 시험의 목적을 위해, 총 제동부하는 이렇게 얻어진 스텝 수량의 2/3 이상 분포되는 것을 허용한다.

5.4.2.1.3.2 에스컬레이터의 정지거리

무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.1 참조) 하강에 대한 에스컬레이터 정지거리는 표 3에 따라야 한다.

[표 3 — 에스컬레이터의 정지거리]

공칭속도 v	정지거리
0.50 m/s	0.20 m부터 1.00 m까지
0.65 m/s	0.30 m부터 1.30 m까지
0.75 m/s	0.40 m부터 1.50m까지

공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다. 정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

하강방향으로 움직이는 에스컬레이터에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 m/s² 이하이어야 한다.

측정 목적을 위해, 측정 감속신호는 4 Hz 이하 통과 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.

비고 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 이뤄지는 것이 추천된다.

5.4.2.1.3.3 무빙워크의 제동부하 결정

표 4는 무빙워크의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

[표 4 — 무빙워크의 제동부하 결정]

공칭 폭 z_1	0.4 m 길이 당 제동부하
0.6 m 이하	50 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	75 kg
0.8 m 초과 1.1 m 이하	100 kg
1.10 m 초과 1.40 m 이하	125 kg
1.40 m 초과 1.65 m 이하	150 kg

여러 개의 경사(층고 차이)를 갖는 무빙워크 길이에 대한 제동부하 결정은 하강 운행부분만 고려되어야 한다.

5.4.2.1.3.4 무빙워크의 정지거리

무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.3 참조) 하강에 대한 경사형 무빙워크 정지거리는 표 5에 따라야 한다.

이는 무부하 및 부하상태의 양방향에 대한 수평형 무빙워크에도 적용된다.

[표 5 — 무빙워크의 정지거리]

공칭속도 v	정지거리
0.50 m/s	0.20 m부터 1.00 m까지
0.65 m/s	0.30 m부터 1.30 m까지
0.75 m/s	0.40 m부터 1.50 m까지
0.90 m/s	0.55 m부터 1.70 m까지

공칭 속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이거나 또는 수평으로 움직이는 무빙워크에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 m/s^2 이하이어야 한다.

측정 목적을 위해 측정 감속신호는 4 Hz 이하 통과 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.

비고 무빙워크 제동시험은 무부하로 충분하며, 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 되는 것을 추천한다.

무빙워크의 경우 제조사는 부하 상태의 정지거리를 계산으로 증명해야 한다.

5.4.2.2 보조 브레이크

5.4.2.2.1 에스컬레이터 및 경사형 무빙워크에는 보조 브레이크가 설치되어야 하며, 보조 브레이크와 스텝/팔레트의 구동 스프로킷 또는 벨트의 드럼 사이의 연결은 축, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의 단일체인으로 이루어져야 한다.

마찰 구동 즉, 클러치로 이뤄진 연결은 허용되지 않는다.

5.4.2.2.2 보조 브레이크 시스템은 제동 부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터 및

경사형 무빙워크가 효과적으로 감속하고 정지상태를 유지할 수 있도록 설계되어야 한다.

하강방향으로 움직일 때 측정한 감속도는 모든 작동 조건 아래에서 1 m/s^2 이하이어야 한다.

측정 목적을 위해, 측정 감속신호는 4 Hz 이하 통과 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.

보조 브레이크가 작동할 때 브레이크에서 규정된 정지거리(5.4.2.1.3 참조)를 지킬 필요는 없다.

5.4.2.2.3 보조 브레이크는 기계적(마찰) 형식이어야 한다.

5.4.2.2.4 보조 브레이크는 5.12.3.5.3에 따라 정지해야 한다. 보조 브레이크의 작동은 5.12.2.7.4에 적합한 전기안전장치 또는 안전기능에 의해 감지되어야 한다.

5.4.2.2.5 보조브레이크는 정전 또는 안전회로 차단 시 5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4에 따른 정지조건이 유지되는 경우 브레이크와 동시에 작동되는 것이 허용된다.
그렇지 않으면 보조브레이크와 브레이크의 동시 작동은 5.4.2.2.4의 조건하에서만 허용된다.

5.4.2.2.6 보조브레이크의 작동 시험에 필요한 장치는 제어패널에 제공되어야 하며, 작동 시험을 위한 설명서가 제어패널 내부에 있어야 한다.

5.4.2.3 과속 및 의도되지 않은 운행 방향의 역전 위험에 대한 보호

5.12.2.7.2 및 5.12.2.7.3에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

5.4.2.4 과속역행방지장치(보조 브레이크를 포함한다)는 별표 18에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.4.2.5 과속역행방지장치(보조 브레이크를 포함한다)에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 18에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.3 스텝 및 팔레트의 구동

5.4.3.1 에스컬레이터의 스텝은 스텝 측면에 각각 1개 이상 설치된 2개 이상의 체인에 의해 구동되어야 한다.

무빙워크의 팔레트는 이용할 수 있는 구역에서 팔레트의 평행한 움직임이 다른 기계적인 수단에 의해 보장되는 경우 하나의 체인으로만 구동되는 것이 허용된다.

5.12.2.7.5에 적합한 안전장치 또는 안전기능은 디딤판체인이 파손 또는 과도한 늘어남을 감지하기 위해 제공되어야 한다.

5.4.3.2 디딤판체인은 일반적으로 무한 피로수명에 의해 설계되어야 하며 다음에 적합해야 한다.

가) 각 체인의 절단에 대한 안전율은 5이상이어야 한다.(5.4.1.3.2 참조)

나) KS B 6853에 적합해야 한다.

체인은 인장시험이 수행되어야 한다.

2개 이상의 체인이 사용될 때 하중은 모든 체인에 균등하게 분포되는 것으로 가정

한다.

5.4.3.3 디딤판체인은 지속적으로 인장되어야 한다.

인장장치의 움직임을 감지하기 위해 5.12.2.7.6에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

인장방식의 스프링은 인장장치로 허용되지 않는다.

무게추가 인장을 위해 사용될 때 무게추의 현수수단이 파손되더라도 안전하게 유지되어야 한다.

5.4.3.4 디딤판체인은 별표 21에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.4.3.5 디딤판체인에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 21에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.4 벨트 구동

5.4.4.1 연결부를 포함한 벨트의 안전율은 5.4.2.1.3.3 및 5.4.2.1.3.4에 따른 각각의 동적인 힘에 대하여 5 이상(5.4.1.3.2 참조)이어야 한다.

최악의 조건으로 계산되어야 한다.

5.4.4.2 벨트는 드럼에 의해 구동되어야 하고 지속적이며 자동으로 인장되어야 한다.

인장장치의 움직임을 감지하기 위하여 5.12.2.7.6에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

인장방식의 스프링은 인장장치로 허용되지 않는다. 무게추가 인장을 위해 사용될 때 무게추의 현수수단이 파손되더라도 안전하게 유지되어야 한다.

5.5 난간

5.5.1 일반사항

난간은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 각 측면에 설치되어야 한다.

5.5.2 난간 규격

5.5.2.1 경사진 부분에서 스텝 앞부분(step nose)이나 팔레트 표면 또는 벨트 표면에서 손잡이 꼭대기까지 수직 높이 h_1 은 0.9 m 이상 1.1 m 이하이어야 한다.(그림 5 및 7 참조)

5.5.2.2 난간에는 사람이 정상적으로 서 있을 수 있는 부분이 없어야 한다.

사람이 난간 외부에서 추락할 위험이 있는 경우, 난간 외부로 기어오르는 것을 방지할 수 있는 적절한 조치가 다음과 같이 구비되어야 한다.

가) 위험을 확실하게 방지하기 위한 기어오름 방지장치(그림 6의 1 참조)가 에스컬레이터 및 무빙워크에 있어야 하며, 이 장치는 장치의 바닥이 난간데크와 교차하는 승강장 바닥 위로 $1,000 \pm 50$ mm의 지점(그림 6의 h_9 참조)의 하부 외측데크에 설치되어야 하고, 걷는 것이 불가능하도록 난간데크와 평행하게 1,000 mm 이상의 길이 l_5 까지 연장되어야 한다. 이 장치는 b_{10} 및 b_{12} 의 기준에

상충되지 않는 손잡이의 꼭대기 선상 높이 이상으로 연장되어야 한다. 에스컬레이터 또는 무빙워크가 벽 근처에 위치한 경우, 난간데크에 접근을 막는 접근 금지장치(그림 6의 2 참조)는 하부 외측데크의 폭 b_{13} 이 125 mm를 초과할 때 이러한 벽의 상·하부 끝에 설치되어야 한다. 인접한 평행 배치에서 이러한 보호는 결합된 난간데크 폭 b_{14} 가 125 mm를 초과할 때 설치되어야 한다. 이 장치는 높이 h_{10} 까지 연장되어야 한다. 이 장치의 모든 노출된 고정장치 헤드는 고의적인 파손을 막는 형식이어야 한다.

- 나) 손잡이 높이 난간데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽 사이에 있는 경우, 건축물(벽)의 구조와 손잡이 중심선 사이의 거리 b_{15} 가 300 mm 이상일 때 미끄럼 방지장치(그림 6의 3 참조)가 난간데크에 설치되어야 한다. 이 장치는 손잡이까지는 100 mm(b_{17} 참조)보다 가깝지 않고 1,800 mm보다 크지 않은 일정한 간격으로 난간데크에 고정된 물체로 구성되어야 한다. 높이 h_{11} 은 20 mm 이상이어야 한다. 이 장치는 날카로운 구석이나 모서리가 없어야 한다. 또한, 인접한 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크의 손잡이 중심선 사이의 거리 b_{16} 이 400 mm를 초과할 경우에도 적용된다.

5.5.2.3 난간은 동일한 장소에서 1 m의 길이에 걸쳐 균등하게 분포되면서 손잡이 주 행안내 시스템의 꼭대기에 작용하는 600 N의 정적 수평력과 730 N의 수직력을 동시에 견디도록 설계되어야 한다.

5.5.2.4 디딤판과 마주하는 난간 부분은 매끄럽고 평평해야 하며, 다음 사항에 적합해야 한다.

- 가) 운행방향이 아닌 곳의 덮개는 3 mm 이상 돌출되지 않아야 한다. 덮개는 견고해야 하며 모서리는 둥글거나 경사져야 한다. 이러한 종류의 덮개는 스커트에 허용되지 않는다. 운행방향에서 덮개의 연결부분(특히, 스커트와 내부패널 사이)은 끼임의 위험을 최소로 줄이는 방법으로 배열되고 설치되어야 한다. 난간의 내부패널 사이의 틈새는 4 mm 이하이어야 하며 모서리는 둥글거나 경사져야 한다.
- 나) 내부패널은 2,500 mm²의 원형 또는 정사각형 면적의 어느 지점에서나 표면에 수직으로 500 N의 힘을 가할 때 4 mm를 초과하는 틈새나 영구적인 변형이 없어야 한다.
- 다) 내부패널에 유리가 사용된 경우에는 KS L 2002에 적합하거나 동등이상의 강화유리이어야 한다. 단층으로 사용될 경우 최소 6 mm의 두께가 적용되어야 한다. 복층의 유리난간이 사용된 경우에는 접합강화유리이어야 하며, 한 층의 두께는 6 mm 이상이어야 한다.

5.5.2.5 내부패널의 하부 사이의 수평거리(이동 방향에 수직으로 측정된)는 상부에서 측정된 수평거리와 같거나 작아야 한다.

5.5.2.6 하부 내측데크 및 내부패널은 수평에 대해 25° 이상의 경사각 γ (그림 6 참조)을 가져야 한다.

이것은 내부패널에 직접 연결되는 하부 내측데크의 수평부분(그림 6의 b_4 참조)에
는 적용되지 않는다.

5.5.2.6.1 하부 내측데크의 내부패널까지 수평부분 b_4 는 30 mm 이하이어야 한다.

5.5.2.6.2 수평에 대해 45° 미만으로 경사진 하부 내측데크의 수평으로 측정된 폭
 b_3 는 0.12 m 미만이어야 한다.(그림 6 참조)

5.5.3 스커트

5.5.3.1 스커트는 평탄한 수직면의 맞대기 이음이어야 한다.

비고 긴 무빙워크가 건축물 신축이음(팽창이음) 부위를 통과하는 지점에는 맞대기 이음 대신 특별한
배열(슬라이딩 조인트 등)이 필요할 수 있다.

5.5.3.2 스커트의 상부 끝부분 또는 덮개 연결부 또는 스커트 디플렉터의 견고한 부
분의 하부 끝부분과 스텝 앞부분(step nose) 또는 팔레트나 벨트의 트레드 표면
사이의 수직거리 h_2 는 25 mm 이상이어야 한다.(그림 6 참조)

5.5.3.3 스커트(조명 및 다른 장치 포함)는 $2,500 \text{ mm}^2$ 의 정사각 또는 원형 면적에 수
직으로 가장 약한 지점의 표면에 대해 1,500 N의 집중하중을 가할 때 휨량은 4 mm
이하이어야 한다.

이로 인한 영구변형은 발생되지 않아야 한다. 이는 스텝 앞부분(step nose) 연결
선상 또는 팔레트나 벨트의 트레드 표면으로부터 25 mm 높이까지 적용되어야 한다.
높이 25 mm 이상에서는 난간에 요구되는 힘 500 N (5.5.2.4 참조)에 대해 충족되
어야 한다.(그림 5 상세도 R 참조)

5.5.3.4 에스컬레이터는 스커트와 스텝 사이에 끼일 가능성이 최소화 되어야 한다.

이 목적을 위해 다음 4가지 조건이 충족되어야 한다.


가) 5.5.3.3에 따른 스커트의 충분한 강도

나) 5.5.5.1에 따른 틈새


다) 아래의 사항을 만족하는 스커트 디플렉터의 설치

- 1) 견고한 부분과 유연한 부분(브러시 또는 고무 채질 등)으로 구성되어야 한
다.
- 2) 스커트 패널의 수직면으로부터 수평방향으로 최소 33 mm, 최대 50 mm 돌출
되어야 한다.
- 3) 견고한 부분의 돌출된 지점에 600 mm^2 의 직사각형 면적 위로 견고한 부분의
부착 선상에 수직으로 균등 분포된 900 N의 힘을 가할 때 떨어지거나 영
구적인 변형 없이 견뎌야 한다.
- 4) 견고한 부분은 18 mm와 25 mm 사이의 수평 돌출부가 있어야 하고, 규정된
강도를 견뎌야 한다. 유연한 부분의 수평 돌출부는 최소 15 mm, 최대 30 mm
이어야 한다.
- 5) 경사구간에서 스커트 디플렉터의 견고한 부분의 아래쪽 가장 낮은 부분과
스텝 앞부분(step nose) 사이의 수직거리는 25 mm와 30 mm 사이이어야 한
다.


- 6) 천이구간 및 수평구간에서 스커트 디플렉터의 견고한 부분의 아래쪽 가장 낮은 부분과 스텝 클리트의 꼭대기 사이의 거리는 25 mm와 55 mm 사이이어야 한다.
 - 7) 스커트 패널 수직면에 대해 견고한 부분의 하부표면은 위로 25° 이상 경사져야 하고 상부 표면은 아래로 25° 이상 경사져야 한다.
 - 8) 그림 3 가)와 달리, 견고한 부분의 상부에서는 아래로 하부에서는 위로 볼록한 경사면을 갖는 스커트에 수직인 폭 5 mm 이하의 평평한 표면이 제공되는 것은 허용된다. 형상은 견고한 부분을 수평투영한 길이의 절반 이상은 25° 경사도를 가져야 한다.[그림 3 나)]
 - 9) 견고한 부분의 경사면이 25° 이상의 직선 기울기를 갖고 스커트에 수직방향으로 평평한 표면이 있는 경우 그 폭은 상부 10 mm 이하, 하부 5 mm 이하까지 허용된다.[그림 3 다)]
 - 10) 스커트 디플렉터는 모서리가 둥글게 설계되어야 한다. 고정장치 헤드 및 접합 연결부는 운행경로로 연장되지 않아야 한다.
 - 11) 스커트 디플렉터의 말단 끝부분은 스커트와 동일 평면에 마감되도록 점점 가늘어져야 한다. 스커트 디플렉터의 말단 끝부분은 콤 교차선에서 최소 50 mm 이상, 최대 150 mm 앞에서 마감되어야 한다.
 - 12) 스커트 디플렉터가 하부 내측데크 연장일 경우에는 5.5.2.6.2가 적용된다. 스커트 디플렉터가 스커트에 부착되거나 스커트의 구성부품인 경우에는 5.5.3.1이 적용된다.
- 라) 시험용 윤활제를 이용한 고무 마찰계수를 0.45보다 작게 하기 위하여 디플렉터 아래에 적합한 재질 또는 적합한 형식의 안감 사용. 이 고무는 SBR 생고무, 미네랄 충전재, 가공 첨가제, 밀도가 $(1.23 \pm 0.2) \text{ g/cm}^3$ 인 가교 결합제 및 KS M ISO 868에 따른 쇼어 D-경도가 50 ± 3 인 SBR 고무로 정의된다. 시험용 윤활제는 황산 도데실 나트륨(순도 $\geq 99\%$) 탈이온수 또는 증류수로 구성된 용액으로 정의된다. (시험방법에 대한 정보는 부속서 IX 참조)

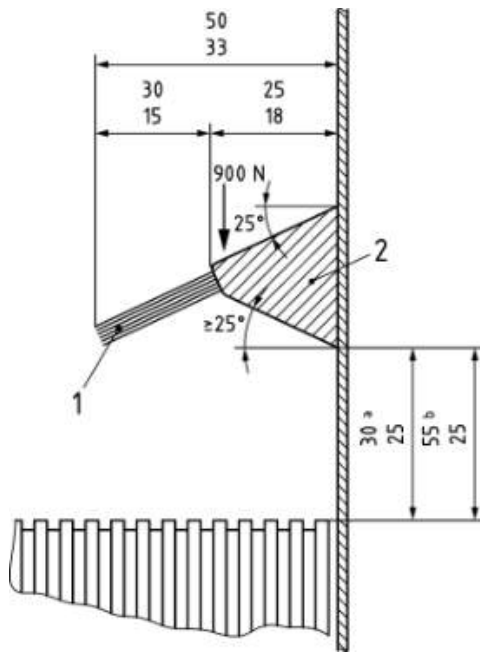

가)

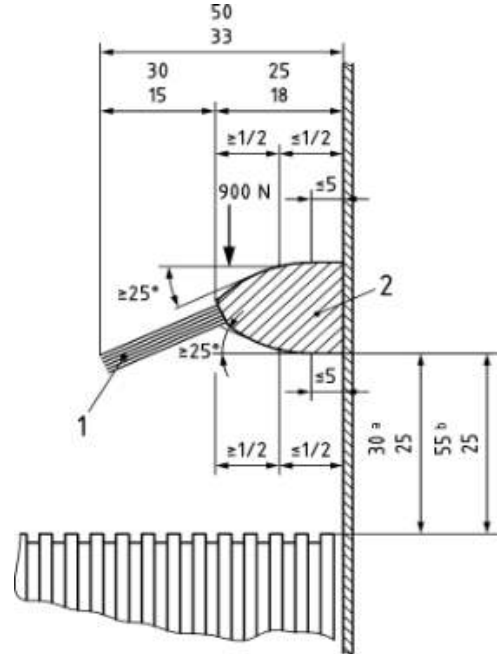

나)

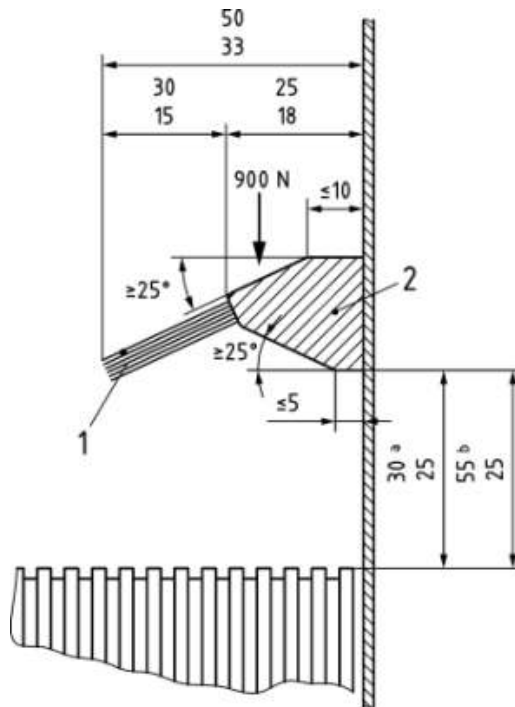

다)

기호설명

1 유연한 부분

2 견고한 부분

a 경사 구간

b 천이 및 수평 구간

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고 단지 기준을 설명한다.

[그림 3 — 스커트 디플렉터에 대한 기준]

5.5.4 뉴얼

5.5.4.1 손잡이를 포함한 뉴얼은 콤 교차선을 지나 이동방향의 수평 방향으로 0.6 m 이상 돌출되어야 한다.(그림 5의 L_2 및 l_2 그리고 상세도 X 참조)

5.5.4.2 손잡이의 수평부분은 콤 교차선을 지나 0.3 m 이상의 거리 l_3 (그림 5 참조)만큼 승강장에서 길이방향으로 연장되어야 한다.(그림 5의 L_2 및 상세도 X 참조)

승강장에 수평부분이 없는 경사형 무빙위크의 경우 경사도와 평행한 손잡이의 연장은 허용된다.

5.5.5 디딤판과 스커트 사이의 틈새

5.5.5.1 에스컬레이터 또는 무빙위크의 스커트가 디딤판 측면에 위치한 경우 수평 틈새는 각 측면에서 4 mm 이하이어야 하고, 정확히 반대되는 두 지점의 양 측면에서 측정된 틈새의 합은 7 mm 이하이어야 한다.

5.5.5.2 무빙위크의 스커트가 팔레트 또는 벨트 위에서 마감되는 경우, 트레드 표면으로부터 수직으로 측정된 틈새는 4 mm 이하이어야 한다.

팔레트 또는 벨트의 좌우측으로의 움직임은 팔레트 또는 벨트의 측면과 스커트의 수직 투영면 사이의 틈새를 만들지 않아야 한다.

5.6 손잡이 시스템

5.6.1 일반사항

각 난간의 상부에는 정상운행 조건하에서 디딤판의 속도와 -0% 에서 $+2\%$ 의 허용오차로 같은 방향과 속도로 움직이는 손잡이가 설치되어야 한다.

손잡이는 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않아야 한다.

5.12.2.7.13에 적합한 손잡이의 속도감시장치 또는 기능이 제공되어야 한다.

5.6.2 외형 및 위치

5.6.2.1 난간 위의 손잡이 외형 및 주행안내 장치는 손이나 손가락이 끼거나 끼일 가능성을 줄일 수 있는 방법으로 이루어지거나 둘러싸여야 한다.

손잡이는 인접 표면으로부터 수평으로 80 mm(b_{10}) 이상, 수직으로 25 mm(b_{12}) 이상 떨어져야 한다.

이 구역의 감소는 그림 6의 상세도 W에서처럼 b_{18} 이 8 mm보다 클 경우 허용된다. (그림 6의 W 참조)(손잡이 외형 위의 A지점 - 수직방향으로 손잡이 하부 끝단에서 25 mm 이상 아래이고 수평방향으로 손잡이 외부 끝단 이내인 B지점)

난간의 어떤 지점도 A에서 B까지의 직선보다 위에 있어서는 안된다.

손잡이 외형과 주행안내 장치 또는 덮개 외형 사이의 거리는 8 mm 이하이어야 한다. (그림 6의 b_6' 및 b_6'' , 상세도 W 참조)

5.6.2.2 손잡이 폭 b_2 는 70 mm와 100 mm 사이이어야 한다.(그림 6, 상세도 W 참조)

5.6.2.3 손잡이와 난간 끝부분 사이의 거리 b_5 는 50 mm 이하이어야 한다.(그림 6 참조)

5.6.3 손잡이 중심선 사이의 거리

손잡이 중심선 사이의 거리 b_1 은 스커트 사이의 거리보다 0.45 m를 초과하지 않아야 한다.(그림 6의 b_1 및 z_2 참조)

5.6.4 손잡이 입구

5.6.4.1 뉴얼 안에 들어가는 손잡이 입구의 최하점은 마감된 바닥으로부터 0.1 m 이상, 0.25 m 이하의 거리 h_3 에 있어야 한다.(그림 5 및 6 참조)

5.6.4.2 손잡이가 도달되는 가장 먼 지점과 뉴얼 안에 들어가는 입구 사이의 수평거리 l_4 는 0.3 m 이상이어야 한다.(그림 5 참조)

l_4 가 $(l_2 - l_3 + 50 \text{ mm})$ 보다 크면 손잡이는 수평으로 측정하여 20° 이상의 각도 α 로 난간 안에 들어가야 한다.

5.6.4.3 뉴얼 안에 들어가는 손잡이 입구에는 손가락 및 손의 끼임을 방지하는 보호장치가 설치되어야 하고, 5.12.2.7.9에 따른 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

5.6.5 주행안내 장치

손잡이는 정상운행 중에 손잡이가 주행안내 장치로부터 이탈되지 않도록 안내되고 인장되어야 한다.

5.7 승강장

5.7.1 표면 특징

에스컬레이터 및 무빙워크의 승강장(즉, 콥 플레이트 및 승강장 플레이트)은 콥의 빗살에서 측정하여 0.85 m 이상이고, 안전한 발판을 제공하는 표면을 가져야 한다.(그림 5의 L_1 및 상세도 X 참조)

다만, 5.7.3에서 기술된 콥은 제외된다.

비고 재료 및 시험방법의 정의에 대해서는 부속서 VIII 참조

5.7.2 디딤판의 구성

5.7.2.1 에스컬레이터의 스텝은 승강장에서 콥을 떠나는 스텝의 전면 끝부분 및 콥에 들어가는 스텝의 후면 끝부분이 L_1 의 지점에서 측정하여 길이 0.8 m 이상으로 수평하게 운행하도록 안내되어야 한다.(그림 5 및 상세도 X 참조)

공칭속도가 0.5 m/s를 초과하고 0.65 m/s 이하이거나 층고 h_{13} 이 6 m를 초과하는 경우, 이 길이는 L_1 의 지점에서 측정하여 1.2 m 이상이어야 한다.(그림 5 및 상세도 X 참조)

공칭속도가 0.65 m/s를 초과하는 경우, 이 길이는 L_1 의 지점에서 측정하여 1.6 m 이

상이어야 한다.(그림 5 및 상세도 X 참조)

수평주행구간에서 연속된 두 스텝간의 수직높이 편차는 4 mm까지 허용된다.

5.7.2.2 에스컬레이터의 경우, 경사부에서 수평부로 전환되는 천이구간의 곡률반경은 다음과 같아야 한다.

가) 상부 천이구간의 곡률반경

- 1) 공칭속도(v) $\leq$ 0.5 m/s(최대 경사도 35°) : 1 m 이상
- 2) $0.5 \text{ m/s} < \text{공칭속도}(v) \leq 0.65 \text{ m/s}$ (최대 경사도 30°) : 1.5 m 이상
- 3) 공칭속도(v) $> 0.65 \text{ m/s}$ (최대 경사도 30°) : 2.6 m 이상

나) 하부 천이구간의 곡률반경

- 1) 공칭속도(v) $\leq 0.65 \text{ m/s}$: 1 m 이상
- 2) 공칭속도(v) $> 0.65 \text{ m/s}$: 2 m 이상

5.7.2.3 벨트식 무빙워크의 경우, 경사부에서 수평부로 전환되는 천이구간의 곡률반경은 0.4 m 이상이어야 한다.

팔레트식 무빙워크의 경우, 2개의 연속되는 팔레트 사이의 최대 허용거리(5.3.5 참조)는 항상 충분히 크기 때문에 곡률반경의 결정은 필요하지 않다.

5.7.2.4 경사도가 6° 이상인 무빙워크의 상부 승강장에서, 팔레트 또는 벨트는 콤에 들어가기 전 또는 콤을 떠난 후 0.4 m 이상의 길이를 경사각 6° 이하로 움직여야 한다.

5.7.2.1에 유사하게, 팔레트식 무빙워크에 대한 움직임은 다음과 같이 규정된다.

콤을 벗어나는 팔레트의 전면 끝부분 및 콤에 들어가는 팔레트의 후면 끝부분은 각도의 변화 없이 0.4 m 이상으로 운행되어야 한다.

5.7.2.5 트레드 표면의 홈과 콤의 빗살의 정확한 맞물림(5.7.3.3 참조)을 보장하는 장치가 콤 구역에 만들어져야 한다.

벨트는 이 구역에서 적절한 방법(드럼, 롤러, 슬라이딩 플레이트 등)에 의해 지지되어야 한다. 5.12.2.7.10에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

5.7.3 콤

5.7.3.1 일반사항

콤은 이용자의 이동을 용이하게 하기 위해 승강장에 설치되어야 하며, 쉽게 교체될 수 있어야 한다.

5.7.3.2 설계

5.7.3.2.1 콤의 빗살은 디딤판의 홈(5.7.3.3 참조)에 맞물려야 한다. 콤 빗살의 폭은 트레드 표면에서 측정하여 2.5 mm 이상이어야 한다.(그림 5, 상세도 X 참조)

5.7.3.2.2 콤의 끝은 둥글게 하고 콤과 디딤판 사이에 끼이는 위험을 최소로 하는 형상 이어야 한다.

빗살 끝의 반경은 2 mm 이하이어야 한다.

5.7.3.2.3 콤의 빗살은 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 내리는 이용자의 발이 콤에 걸리지 않도록 하는 형상과 기울기를 가져야 한다.

그림 5, 상세도 X에서 보여주는 설계 각도 β 는 35° 이하이어야 한다.

5.7.3.2.4 콤 또는 콤의 지지구조는 정확히 물리는 것이 보장되도록 조정되는 구조이어야 한다.(그림 5, 상세도 X 참조)

5.7.3.2.5 콤에 이물질이 낄 때, 콤의 빗살은 이물질이 빗겨가게 하거나 맞물리는 홈에 있게 하거나, 또는 부서지도록 설계되어야 한다.

5.7.3.2.6 5.12.2.7.7에 적합한 안전장치 또는 안전기능이 제공되어야 한다.

5.7.3.3 콤이 홈에 맞물리는 깊이

5.7.3.3.1 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이 h_8 (그림 5, 상세도 X)은 4 mm 이상이어야 한다.

5.7.3.3.2 틈새 h_6 (그림 5, 상세도 X 참조)은 4 mm 이하이어야 한다.

5.8 기계류 공간 및 구동·순환 장소

5.8.1 일반사항

이 공간(기계실)은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운전, 점검 등 유지관리 업무에 필요한 설비만 수용하는데 이용되어야 한다.

화재경보시스템, 직접 소화설비 및 스프링클러 헤더는 우발적 손상에 대해 충분히 보호된 경우 및 점검 등 유지관리 업무를 위해 추가적인 위험이 발생하지 않는 경우에만 이 공간에 설치될 수 있다.

움직이고 회전하는 부품 특히, 다음과 같은 부품에는 KS B ISO 12100, 6.3에 따라 효과적으로 보호 및 방호되어야 한다.

가) 축의 키 및 스크류

나) 체인, 벨트

다) 기어, 기어 휠, 스프로킷

라) 돌출된 전동기 축

마) 둘러싸지 않은 과속조절기

바) 점검 등 유지관리 업무를 위해 출입해야하는 구동·순환 장소에 있는 스텝 및 팔레트의 역전


사) 수동핸들 및 브레이크 드럼

5.8.2 치수 및 설비

5.8.2.1 기계류 공간 내부(특히, 트러스)의 구동·순환 장소에서 충분히 서 있을 수 있는 공간은 영구적으로 설치된 부품으로부터 자유로워야 한다.

서 있을 수 있는 면적의 크기는 0.3 m^2 이상이고 작은 변의 길이는 0.5 m 이상이어야 한다. 단, 영구적으로 설치된 부품이 최대 반경 0.25 m의 둥근 모서리 뒤에 위치하고 서 있을 수 있는 면적 위로 0.12 m 이상 높이 위치하는 경우, 이 공간에

영구적으로 설치된 부품을 둘 수 있다.(그림 4 참조)

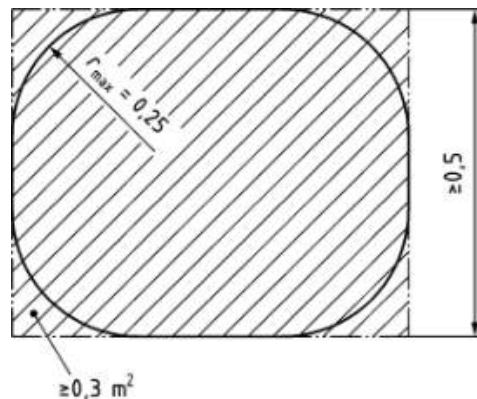

[그림 4 — 서 있을 수 있는 공간]

5.8.2.2 점검 등 유지관리 목적을 위해 제어 캐비닛(제어반)을 움직이거나 들어 올려야 하는 경우에는 들어 올리는 적당한 장치(아이볼트, 핸들 등)가 제공되어야 한다.

5.8.2.3 구동기 또는 브레이크가 디딤판의 이용자 측면과 순환 선 사이에 배치되는 경우, 작업구역에 서 있을 수 있는 최소 치수가 0.3 m 이상이고 0.12 m² 이상의 수평 면적이 있어야 한다.

이 구역은 고정되거나 제거되는 것이 허용된다.

비고 기계류 공간을 위한 기준 I.3 참조

5.8.3 조명 및 콘센트

5.8.3.1 전기조명 및 콘센트는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기 앞에 연결된 개별 케이블 또는 분기 케이블에 의해 구동기의 전원공급과는 독립적이어야 한다. 별도의 차단기에 의해 모든 조명 및 콘센트의 전원공급 차단이 가능해야 한다. (5.11.3.1 참조)

5.8.3.2 트러스 내부의 구동·순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳에 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명이 비치되어야 하고, 각 장소에는 1개 이상의 콘센트가 제공되어야 한다.

작업공간의 조도는 200 lx 이상이어야 한다.

5.8.3.3 콘센트는 다음 중 어느 하나와 같이 공급되어야 한다.

가) 2P + PE(2극+접지), 250V로 직접 공급

나) KS C IEC 60364-4-41에 따른 안전 초저전압(SELV)으로 공급

5.9 화재 보호

화재보호 및 건물에 대한 다음의 요구조건을 권장한다.

에스컬레이터 및 무빙워크는 화재가 발생할 경우 추가적인 위험이 발생하지 않는 재질로 만들어지는 것을 추천한다.

화재 위험을 피하려면 5.2.1.4. 참조해야 한다.

내·외측 테크, 트러스, 스텝/팔레트 및 트랙 시스템은 EN 13501-1, 11.5에 따른 등급 C 이상이어야 한다.

일반적으로 분류되지 않은 재료의 경우, EN 13501-1:2007+A1:2009 (EN 13823:2010 +A1:2014[2]에 따른 SBI 시험)에 따라 적합성 시험을 수행해야 한다.

트레드 표면 또는 라이저에 플라스틱 부품이 있는 스텝 및 팔레트의 경우, 플라스틱 부품이 있는 부분이 스텝 또는 팔레트의 수직 위치에 시험 표면이 형성되도록 하고 이 시험을 수행해야 한다.

운행방향으로 플라스틱 삽입/부품이 연속 배치된 구성에서는 전체 시험 표면을 플라스틱 삽입 재료만으로 EN 13501-1:2007+A1:2009 (EN 13823:2010+A1:2014에 따른 SBI 시험)에 따라 시험을 수행해야 한다.


비고 연속적인 배치란 트레드와 라이저에 플라스틱 삽입부품이 장착된 스텝 그리고 운행방향으로 플라스틱 삽입부품이 있는 팔레트를 지칭한다. 스텝과 팔레트 사이의 간격은 연속적인 배치의 중단으로 간주되지 않는다.

스프링클러 또는 물 분무 시스템을 사용하는 경우, 에스컬레이터 및 무빙워크의 결합 및 고정은 기기의 특수한 기준을 고려해야 한다.

5.10 운송

사람의 힘으로 운반할 수 없는 에스컬레이터/무빙워크 완제품 또는 구성품은 다음과 같아야 한다.


- 가) 양중장치 또는 운송수단에 의해 운반할 수 있는 고정설비 장착, 또는
- 나) 상기의 고정설비가 장착될 수 있는 방법(나사 구멍 등)으로 설계, 또는
- 다) 양중장치 또는 운송수단에 쉽게 장착될 수 있는 형상

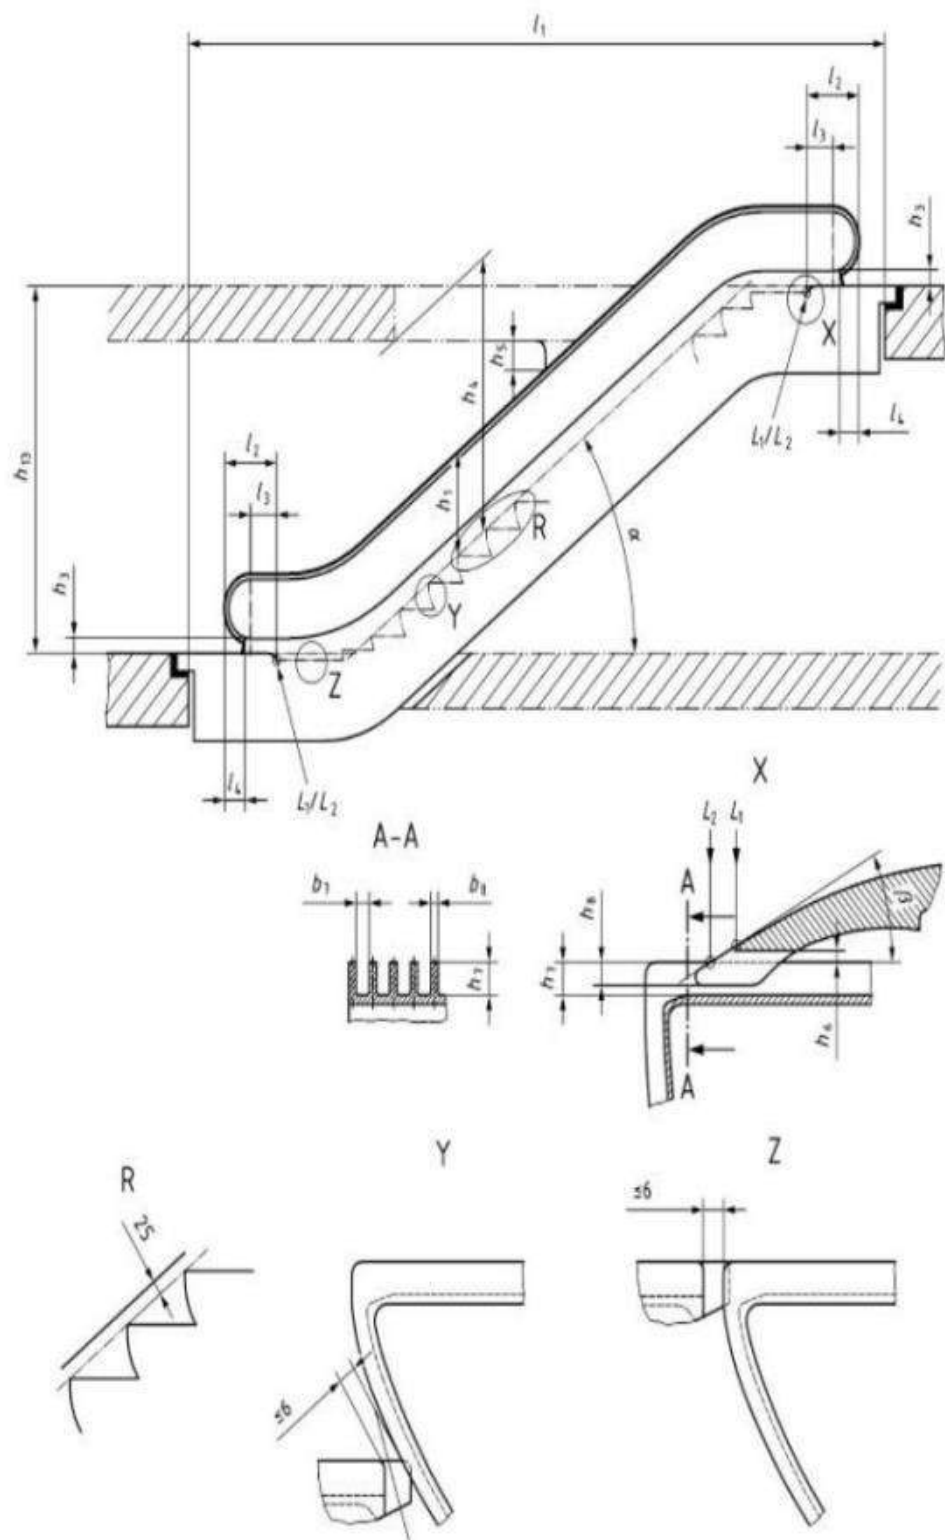

주요 치수	항목	주요 치수	항목
b_7 5 mm에서 7 mm까지 (스텝 트레드 및 팔레트)	5.3.2.2.5	$h_8 \geq 4 \text{ mm}$	5.7.3.3.1
b_7 4.5 mm에서 7 mm까지 (벨트)	5.3.2.3.2	h_{13} 층고	—
b_8 2.5 mm에서 5 mm까지 (스텝 트레드 및 팔레트)	5.3.2.2.7	L_1 콤의 빗살의 밑바닥	—
b_8 4.5 mm에서 8 mm까지 (벨트)	5.3.2.3.4	L_2 콤 교차선	—
h_1 0.9 m에서 1.1 m까지	5.5.2.1	l_1 지지물 사이의 수평거리	—
h_3 0.1 m에서 0.25 m까지	5.6.4.1	$l_2 \geq 0.6 \text{ m}$	5.5.4.1
$h_4 \geq 2.3 \text{ m}$	1.2.1	$l_3 \geq 0.3 \text{ m}$	5.5.4.2
$h_5 \geq 0.3 \text{ m}$	1.2.4	$l_4 \geq 0.3 \text{ m}$	5.6.4.2
$h_6 \leq 4 \text{ mm}$	5.7.3.3.2	α 경사도	—
$h_7 \geq 10 \text{ mm}$ (스텝 트레드 및 팔레트)	5.3.2.2.6	$\beta \leq 35^\circ$	5.7.3.2.3
$h_7 \geq 5 \text{ mm}$ (벨트)	5.3.2.3.3		

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준을 설명한다.

[그림 5 — 에스컬레이터(입면도), 주요 치수]

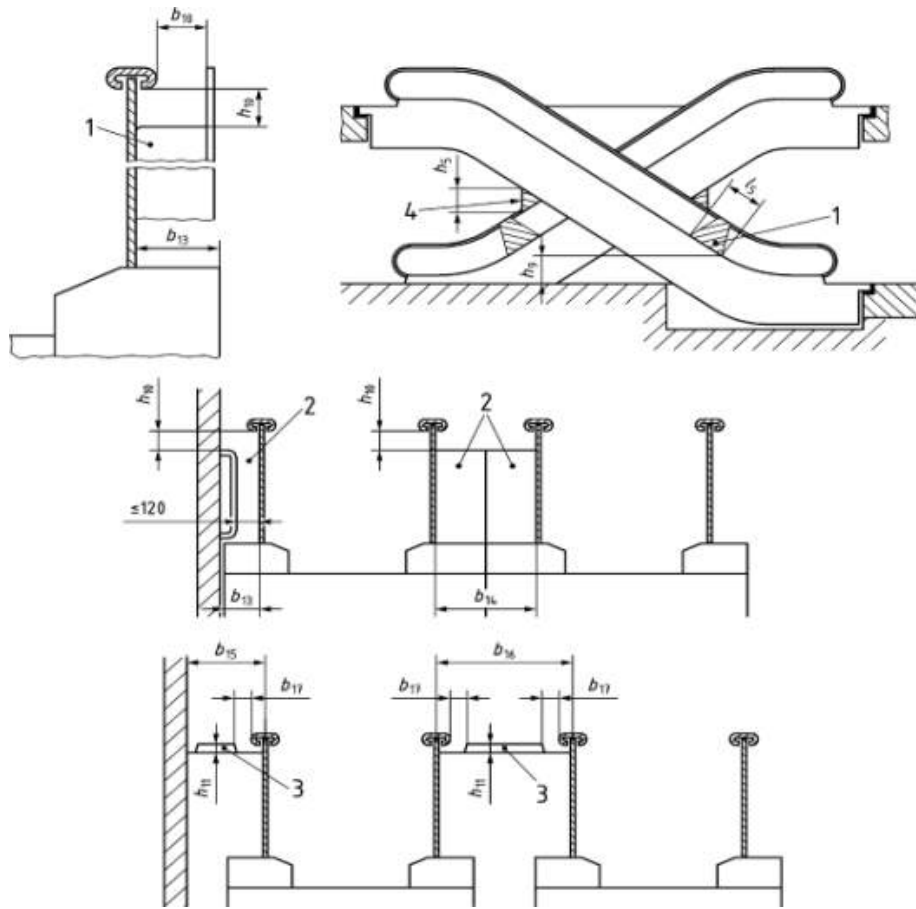


기호설명

- 1 기어오름 방지장치(5.5.2.2) 3 미끄럼 방지장치(5.5.2.2)
 2 접근금지 장치(5.5.2.2) 4 삼각부 막는 조치(I.2.4)

주요 치수	항목	주요 치수	항목
$b_{13}, b_{14}, b_{15}, b_{16}$	5.5.2.2	$h_{10} = 25 \text{ mm}$ 에서 150 mm 까지	5.5.2.2
$b_{17} \geq 100 \text{ mm}$	5.5.2.2	$h_{11} \geq 20 \text{ mm}$	5.5.2.2
$h_5 \geq 0.3 \text{ m}$	I.2.4	$l_5 \geq 1000 \text{ mm}$	5.5.2.2
$h_9 = (1000 \pm 50) \text{ mm}$	5.5.2.2	$b_{10} \geq 80 \text{ mm}$	I.2.2

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준을 설명한다.

[그림 6 — 에스컬레이터/무빙워크(단면도), 주요 치수]

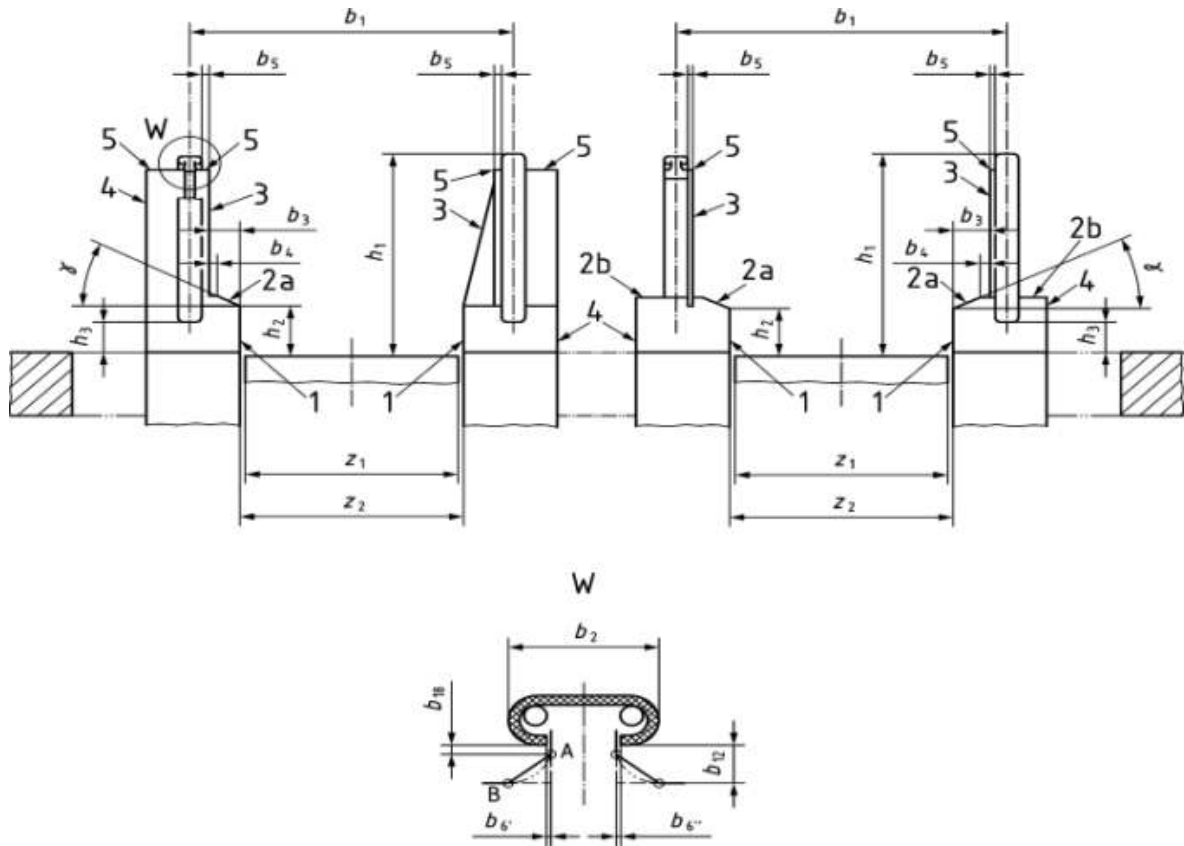


기호설명

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 스커트(5.5.3) | 3 내부패널(5.5.2.4) |
| 2a 하부 내측데크(5.5.2.6) | 4 외부패널(5.2.1.2) |
| 2b 하부 외측데크(5.5.2.2) | 5 난간데크(5.5.2.2) |

주요 치수	항목	주요 치수	항목	주요 치수	항목
$b_1 \leq z_2 + 0.45 \text{ m}$	5.6.3	$b_{6'} \leq 8 \text{ mm}$ $b_{6''} \leq 8 \text{ mm}$	5.6.2.1	h_3 0.10 m에서 0.25 m까지	5.6.4.1
b_2 70 mm에서 100 mm까지	5.6.2.2				
$b_3 < 0.12 \text{ m}$ (γ 가 45° 보다 작은 경우)	5.5.2.6.2	$b_{12} \geq 25 \text{ mm}$	5.6.2.1, I.2.2	$z_2 \leq z_1 + 7 \text{ mm}$, 스커트 사이의 거리	5.5.5.1
$b_4 < 30 \text{ mm}$	5.5.2.6.1	$b_{18} \geq 8 \text{ mm}$	5.6.2.1		
$b_5 \leq 50 \text{ mm}$	5.6.2.3	h_1 0.90 m에서 1.10 m까지	5.5.2.1	$\gamma \geq 25^\circ$	5.5.2.6
		$h_2 \geq 25 \text{ mm}$	5.5.3.2		
비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준을 설명한다.					

[그림 7 — 오용 방지장치]

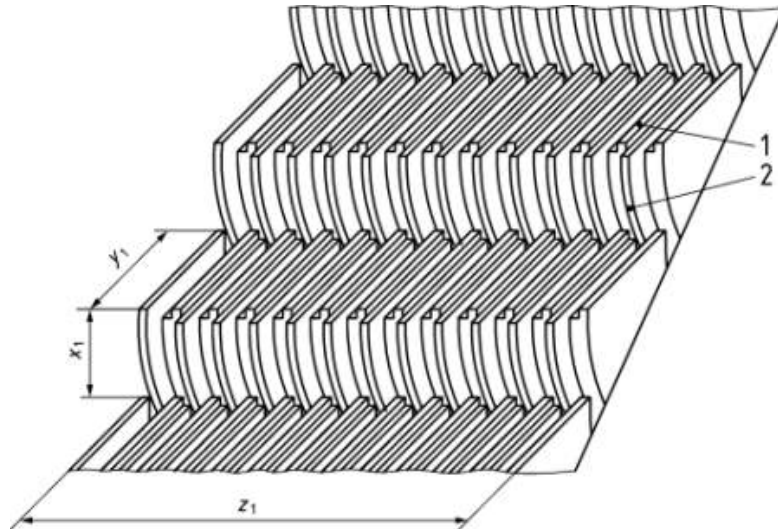

기호설명


1 스텝 트레드 표면

2 스텝 라이저 표면


주요 치수	항목
$x_1 \leq 0.24 \text{ m}$	5.3.2.2.1
$y_1 \geq 0.38 \text{ m}$	5.3.2.2.2
z_1 0.58 m에서 1.1 m	5.3.2.1

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준을 설명한다.


[그림 8 — 스텝, 주요 치수]

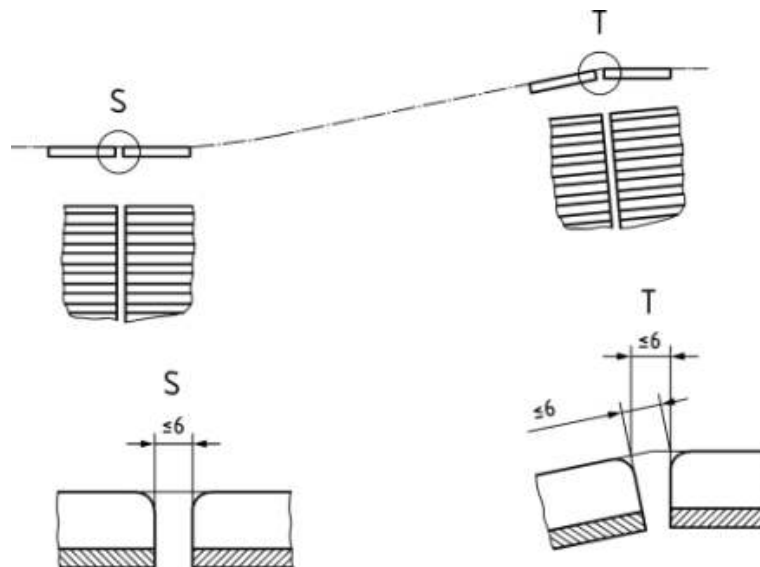

[그림 9 — 팔레트, 상하부 승강장 및 천이구간에서 틈새 및 맞물림 깊이
(맞물리는 홈이 없는 무빙워크의 팔레트 형식)]

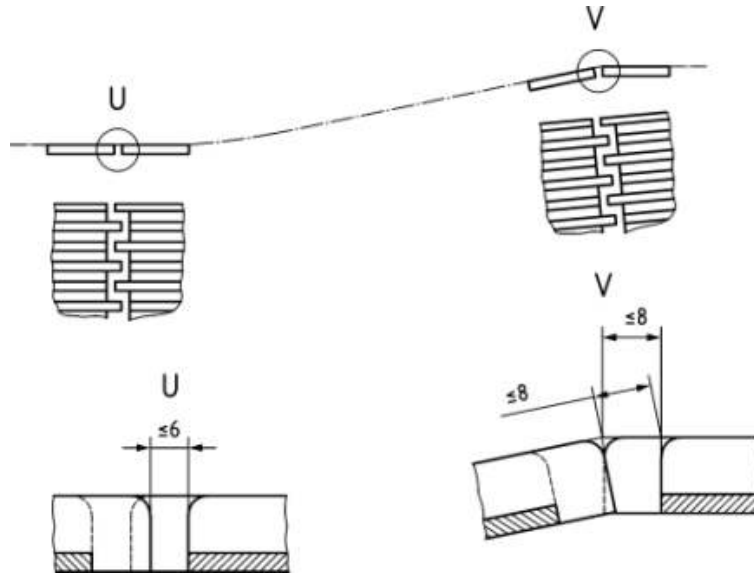

[그림 10 — 팔레트, 상하부 승강장 및 천이구간에서 틈새 및 맞물림 깊이
(맞물리는 홈이 있는 무빙워크의 팔레트 형식)]

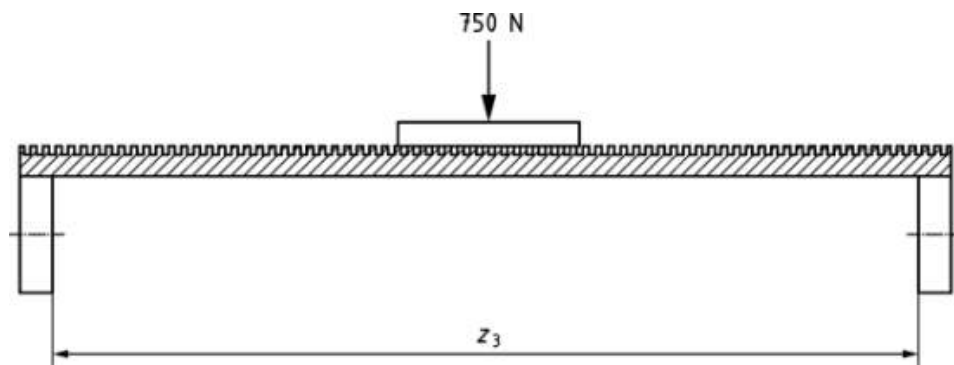

기호설명

기호 설명	항목
z_3 지지롤러사이의 가로 거리	5.3.3.2.4

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준을 설명한다.

[그림 11 — 벨트(단면도), 단일 힘]

5.11 전기설비 및 전기기구

5.11.1 일반사항

5.11.1.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기설비는 사용법에 맞게 사용되고 전기적 장치로부터 발생하는 위험 또는 외부 영향에 의한 위험으로부터 보호되도록 설계되어야 한다.

따라서, 전기설비는 다음과 같아야 한다.

가) 사용목적이 적절해야 한다.

나) 한국산업표준(KS) 또는 국가통합인증(KC)에 적합해야 한다.

다) 나)를 적용할 수 없는 경우, 국제전기표준(IEC)에 적합해야 한다.

5.11.1.2 적용 범위

5.11.1.2.1 전기설비의 설치 및 구성부품과 관련한 이 기준은 다음과 같이 적용한다.

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 독립적인 각각의 동력회로(구동기, 열 시스템 등) 및 종속회로의 주(전원) 개폐기

나) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 조명회로 및 종속회로에 대한 개폐기

에스컬레이터 또는 무빙워크는 일체화된 장치의 기계로서 전체적으로 동일하게 고려되어야 한다.

5.11.1.2.2 5.11.1.2.1에서 기술된 개폐기의 입력단자에 공급되는 전원과 기계류 공간 및 구동·순환 장소의 조명에 공급되는 전원은 이 기준을 적용하지 않는다.

5.11.1.2.3 전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.1.3 직접 접촉에 대한 보호

직접 접촉에 대비한 보호는 KS C IEC 60204-1, 6.2에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.1.4 절연저항 시험

전도체와 전도체, 전도체와 대지사이의 절연저항은 KS C IEC 60204-1, 18.3에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.1.5 제어회로 및 안전회로의 전압 제한

제어회로 및 안전회로의 경우 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압값 또는 교류 전압 실효값은 250 V 이하이어야 한다.

5.11.1.6 중성 및 접지 연속성을 위한 도체

중성 및 접지 연속성 도체는 KS C IEC 60204-1, 8에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.2 접촉기, 릴레이, 고장안전회로의 부품

5.11.2.1 접촉기 및 릴레이

5.11.2.1.1 구동기를 정지시키기 위한 주(전원) 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전동기용 접촉기 : AC-3

나) 직류 동력용 접촉기 : DC-3

5.11.2.1.2 릴레이는 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 제어회로용 릴레이 : AC-15

나) 직류 제어회로용 릴레이 : DC-13

5.11.2.1.3 주 접촉기(5.11.2.1.1)는 5.12.1.2.2에 적합하기 위해 취해진 수단에서 다음과 같아야 한다.

가) 만약 주 접점 중 하나가 닫히면(A접점), 모든 상호 B접점(KS C IEC 60947-4-1, 부속서 F)은 개방되어야 한다.

5.11.2.1.4 릴레이(5.11.2.1.2) 및 안전 릴레이(EN 50205), 즉 강제 유도(기계적 링크) 접점이 있는 릴레이는 5.12.1.2.2에 적합하기 위해 취해진 수단에서 다음과 같아야 한다.

가) B 접점 중 1개가 닫히면, 모든 A 접점은 개방 (KS C IEC 60947-5-1)

나) A 접점 중 1개가 닫히면, 모든 B 접점은 개방 (KS C IEC 60947-5-1)

비고 주 접촉기 또는 릴레이에 별도 블록으로 추가되어 사용되는 보조 접점은 KS C IEC 60947-5-1의 기준을 충족할 때에만 허용된다.

5.11.2.2 고장안전회로의 부품

5.11.2.2.1 5.11.2.1.2에 따른 소자가 고장안전회로에 릴레이로 사용될 때, 5.11.2.1.3의 규정이 적용되어야 한다.

5.11.2.2.2 사용된 릴레이가 전기자의 어떤 위치에 대해서도 브레이크 접점과 메이크 접점이 동시에 닫히지 않는 경우, 전기자의 부분적인 인력의 가능성은 무시될 수 있다.[5.12.1.2.2 바) 참조]

5.11.2.2.3 전기안전장치 뒤에 연결된 장치는 연면거리 및 공극(분리거리가 아님)에 대해 5.12.2.6.1.3의 규정을 만족해야 한다. 다만, 이 규정은 5.11.2.1에서 기술된 장치에는 적용하지 않는다.

5.11.3 주 개폐기

5.11.3.1 구동기 근처나 순환 장소 또는 제어장치의 근처에는 전동기, 브레이크 개방 장치 및 활성화된 제어회로에 공급되는 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 설치되어야 한다.

이 개폐기는 점검 등 유지관리 업무에 필요한 콘센트 또는 전기조명회로에 공급되는 전원을 차단시키지 않아야 한다.(5.8.3 참조)

난방시스템, 난간 조명 및 콤 조명과 같은 보조설비에 별도의 전원이 공급될 때, 각각 독립적으로 차단되는 것이 가능해야 한다.

해당 개폐기는 주 개폐기와 가깝게 위치되어야 하고 확실히 구별되도록 표시되어야 한다.

5.11.3.2 5.11.3.1에서 규정된 주 개폐기는 외부인의 부주의한 작동을 방지하기 위해 “구획된” 장소에 자물쇠 또는 이와 동등한 것을 사용한 잠금장치가 있어야 한다. (KS C IEC 60204-1, 5.3.3 참조)

주 개폐기의 조작 장치는 문 또는 트랩문이 열린 후 쉽고 빠르게 접근 가능한 위치에 있어야 한다.

5.11.3.3 주 개폐기는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정상적인 운전조건에서 수반되는 최대 전류를 차단할 수 있어야 한다.

주 개폐기는 KS C IEC 60204-1, 5의 요건에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.3.4 여러 대의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기가 함께 있을 때 각각의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기가 쉽게 구별되도록 표시되어야 한다.

5.11.4 전기 배선

5.11.4.1 전도체 및 케이블

전도체 및 케이블은 KS C IEC 60204-1, 12에 적합해야 한다.

5.11.4.2 전도체의 단면적

적절한 기계적 강도를 보장하기 위해 전도체의 단면적은 KS C IEC 60204-1, 표 5에 제시된 것보다 커야 한다.

5.11.4.3 배선 방법

5.11.4.3.1 KS C IEC 60204-1, 13.1.1, 13.1.2 및 13.1.3의 일반 기준이 적용된다.

5.11.4.3.2 전도체나 케이블은 전선관이나 전선 덕트 또는 이와 동등한 기계적 보호 장치에 설치되어야 한다.

움직이는 부분 등과 같이 우발적인 손상을 방지하기 위해 전선관 이나 전선 덕트 없이 이중 절연 전도체 및 이중 절연 케이블을 설치할 수 있다.

5.11.4.3.3 다음과 같은 경우, 5.11.4.3.2 기준은 적용되지 않는다.

가) 안전장치에 연결되지 않은 전도체 또는 케이블 중

- 1) 100 VA를 초과하는 정격출력을 받지 않고
- 2) SELV 또는 PELV 회로의 일부인 경우

나) 캐비닛 또는 패널 내의 작동 또는 배전장치의 배선

- 1) 전기설비의 서로 다른 부품 사이, 또는
- 2) 이러한 전기설비와 연결 단자 사이

5.11.4.3.4 보호 피복이 없는 접속, 접속단자 및 접속기의 경우 연결 및 분리 시에도 IP2X(KS C IEC 60529) 보호를 유지해야 하며, 의도하지 않은 단선을 방지하기 위해 적절하게 고정되어야 한다.

5.11.4.3.5 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기 또는 개폐기의 개방 후에도 일부 연결 단자에 여전히 전류가 흐르고 전압이 25 VAC 또는 60 VDC를 초과하는

경우, KS C IEC 60204-1, 16에 적합한 경고 표시를 주 개폐기 또는 개폐기 부근에 적절하게 표시하고 관련 내용을 유지관리 매뉴얼에 포함시켜야 한다.

또한, 이러한 전류가 흐르는 단자에 연결된 회로의 경우 경고 표식, 분리 또는 색상 구분은 KS C IEC 60204-1, 5.3.5에 적합해야 한다.

5.11.4.3.6 우발적인 연결로 인해 에스컬레이터 및 무빙워크의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 연결단자는 이러한 위험이 구조적 방법으로 제거되지 않는 한 확실하게 분리되어야 한다.

5.11.4.3.7 전도체와 케이블의 보호 피복은 기계적인 보호의 연속성을 보장하기 위해 스위치 및 기구의 케이스에 완전히 들어가거나 적절하게 만들어진 케이블 그랜드로 단말처리 되어야 한다. 그러나, 부품의 움직임으로 인한 기계적 손상 또는 프레임 자체의 날카로운 모서리에 의한 위험이 있는 경우, 안전장치에 연결된 전도체는 기계적으로 보호되어야 한다.

5.11.4.4 연결장치

플러그/소켓 조합은 KS C IEC 60204-1 13.4.5의 기준을 준수해야 한다.

[KS C IEC 60204-1 13.4.5의 c), d) 및 i) 제외]

전기안전장치 회로에 있는 연결 장치와 플러그 형식의 장치는 위험한 상황에 이르게 하는 위치에 플러그를 삽입할 수 없도록 설계되어야 한다.

5.12 전기 제어 시스템

5.12.1 보호 장치 및 기능

5.12.1.1 개요

표 6은 해당 조항을 참조하여 보호 장치 및 기능에 대한 개요이다.

[표 6 - 보호장치 및 기능]

순번	설명	참조	일반 기준	고장 잠금
가)	전기 고장에 대한 보호	5.12.1.2	부속서 II	Y ^a
나)	전동기 보호	5.12.1.3	KS C IEC 60947-4-1	Y ^b
다)	안전장치 보호	5.12.1.4		Y
라)	정전기에 대한 보호	5.12.1.5		N

^a 고장 잠금(5.12.2.8 참조)은 5.12.1.2.2가) 및 나)에는 요구되지 않는다.

^b 고장 잠금은 5.12.1.3.3에는 적용되지 않는다.

5.12.1.2 전기 고장에 대한 보호

5.12.1.2.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기설비에 5.12.1.2.2에 열거된 어떤 하나의 고장은 5.12.1.2.3 및 부속서 II에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면, 그 자체로 인해 에스컬레이터 또는 무빙워크의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다.

5.12.1.2.2 예상되는 고장은 다음과 같다.

- 가) 전압 부재
- 나) 전압 강하
- 다) 전도체의 연속성 상실
- 라) 회로의 접지 결함
- 마) 단락 또는 회로개방, 저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등과 같은 전기부품의 값 및 기능의 변화
- 바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 인력 부재 또는 불완전한 인력
- 사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 융착
- 아) 접점의 개로 불능
- 자) 접점의 폐로 불능
- 차) 역상

5.12.1.2.3 5.12.2.6.1에 따르는 안전스위치의 경우 접점의 개로 불능은 고려할 필요가 없다.

5.12.1.3 전동기 보호

5.12.1.3.1 주 전원에 직접 연결된 전동기는 단락에 대해 보호되어야 한다.

5.12.1.3.2 주 전원에 직접 연결된 전동기는 모든 전도체에서 전동기에 공급되는 전원을 차단하고 수동 재-설정이 가능한 자동 회로차단기(5.12.1.3.3에 따라 설치된 것 제외)에 의해 과부하가 보호되어야 한다.(KS C IEC 60947-4-1 참조)

5.12.1.3.3 과부하의 검출이 전동기 권선의 온도상승에 의해 작동될 때, 보호 장치는 충분히 냉각된 후에 자동으로 접점이 닫히는 것이 허용된다. 다만, 5.12.3.2의 조건하에서만 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동하는 것이 가능해야 한다.

5.12.1.3.4 5.12.1.3.2 및 5.12.1.3.3은 다른 회로에 의해 전원을 공급받는 권선이 있는 전동기의 경우 각 권선에 적용된다.

5.12.1.3.5 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전동기가 전동기에 의해 구동되는 직류 발전기로부터 전원을 공급받을 때, 발전기를 구동하는 전동기 또한 과부하에 대해 보호되어야 한다.

5.12.1.4 안전장치 보호

안전장치가 있는 회로의 접지 결함은 구동기를 즉시 정지시켜야 한다.

5.12.1.5 정전기에 대한 보호

정전기를 방전시키는 수단(예: 정전기 방지 브러시)이 제공되어야 한다.

5.12.2 안전장치 및 기능

5.12.2.1 개요

표 7은 안전회로 구현을 위한 요구조건의 개요를 제공한다.

비고 5.12.2에서 장치라는 용어는 장치와 기능을 모두 나타낸다.

[표 7 - 안전 제어 시스템 구현을 위한 요구조건]

순번	설명	참조
가)	안전장치의 기능	5.12.2.2
나)	안전장치의 감시	5.12.2.3
다)	안전장치에 대한 전원공급	5.12.2.4
라)	안전장치 작동	5.12.2.5
마)	안전장치의 수단	5.12.2.6
바)	안전장치가 감지해야 할 사항	5.12.2.7 (표 8)
사)	고장 잠금 기능	5.12.2.8
아)	전기적 차단 시퀀스 감지 기능	5.12.2.9 (표 9)

5.12.2.2 안전장치 기능

표 8에 열거된 안전장치는 정지를 시작하고 5.12.3.9에 따라 재-기동을 방지해야 한다.

안전장치는 아래와 같이 구성된다.

- 가) 5.12.2.6.1을 만족하는 하나 이상의 안전 스위치 및/또는
- 나) 부속서 II에 따른 전자 부품의 고장 배제를 고려한 5.12.2.6.2를 만족하는 고장 안전회로 및/또는
- 다) 5.12.2.6.3에 따른 안전 관련 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치 (E/E/PE)

5.12.2.3 안전장치의 감시

다음은 제외한 전기장치는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다.

- 가) 점검모드 경우의 전기안전장치(5.12.3.13)
- 나) 전기안전장치 상태에 대한 정보를 안전회로의 다른 지점에 연결; 그 목적을 위해 사용되는 이 장치는 부속서 II의 기준을 충족시켜야 한다.

5.12.2.4 안전장치에 대한 전원공급

내부 전원공급 장치의 구조 및 설치의 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호가 나타나는 것을 막아야 한다.

특히, 네트워크상의 에스컬레이터 또는 무빙워크, 기타 설비의 작동으로부터 발생하는 전압피크는 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이 되도록 전기부품에 허용할 수 없는 장애(노이즈, 내성)를 발생시키지 않아야 한다.

5.12.2.5 안전장치 작동

안전장치를 작동시키는 구성 부품은 지속적인 작동에 의해 발생하는 기계적인 응력 조건하에서도 적절한 성능을 발휘할 수 있도록 선택되고 조립되어야 한다.

안전장치용 고정부품은 기계적 또는 기하학적 배열에 의한 기능 작동을 보장해야 한다.

이중계 고장안전회로의 경우, 기계적 고장이 이중계의 간과되는 결함에 원인이 될 수 없도록 감지부품의 기계적 또는 기하학적 배열에 의해 보장되어야 한다.

고장안전회로의 감지요소는 자체적으로 고장이 검출하지 못하면 별표 16에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.12.2.6 안전장치의 수단

5.12.2.6.1 안전 스위치

5.12.2.6.1.1 안전 스위치의 작동은 접점의 확실한 기계적 분리에 의해 작동되어야 한다.

확실한 기계적 분리는 접점이 서로 융착되더라도 이뤄져야 한다.

움직임의 중요한 부품인 가동접점과 작동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성요소(스프링 등)가 없는 것처럼 모든 접점이 개방위치로 이동할 때, 확실한 기계적 분리가 이루어져야 한다.

결함이 있는 부품으로 인한 단락의 위험을 최소화 할 수 있도록 설계되어야 한다.

5.12.2.6.1.2 안전스위치의 외함이 IP 4X(KS C IEC 60529에 따라) 이상의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 250 V, IP 4X 미만의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 500 V에 대해 안전스위치를 제공해야 한다.

안전 스위치는 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다.

가) 교류회로에 있는 안전스위치: AC-15

나) 직류회로에 있는 안전스위치: DC-13

5.12.2.6.1.3 보호외함이 IP 4X 미만인 경우, 공극은 3 mm 이상이고 연면거리는 4 mm 이상이어야 한다. 분리된 후 접점 거리는 4 mm 이상이어야 한다.

5.12.2.6.1.4 다중 차단인 경우, 접점이 분리된 후 차단된 접점 사이의 개별 거리는 2 mm 이상이어야 한다.

5.12.2.6.1.5 전도성 물질의 파편이 접점의 단락을 일으키지 않아야 한다.

5.12.2.6.2 고장안전회로

5.12.2.6.2.1 5.12.1.2에서 나타나는 어떠한 고장도 그 자체에 의해 위험한 상황을 유발 시키지 않아야 된다.

5.12.2.6.2.2 더욱이 아래와 같은 조건은 5.12.1.2.2의 예상되는 고장에 적용된다.

2차 결함과 결합된 1개의 결함이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 에스컬레이터 또는 무빙워크는 결함 요소가 관여했던 다음 작동 순서가 발생할 때까지 정지되어야 한다. 에스컬레이터 및 무빙워크가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 결함으로 위험한 상황이 초래될 가능성은 고려되지 않는다. 1차 결함을 유발한 부품의 오작동이 상태변화에 의해 감지될 수 없는 경우 적절한 수단이 5.12.3.2에 따라 늦어도 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동될 때 고장을 감지하고 운행을 방지하는 것이 보장되어야 한다. 고장안전회로의 MTBF (mean time

between failures)는 2.5년 이상이어야 한다. 이 시간은 3개월의 기간 내에 각 에스컬레이터 또는 무빙워크가 5.12.3.2에 따라 적어도 한번 재-기동되어 상태변화가 있었을 것이라는 가정 하에 결정되었다.

5.12.2.6.2.3 3차 결함과 결함된 2개의 결함이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 에스컬레이터 또는 무빙워크는 결함 요소 중 하나가 관여했던 다음 작동 순서가 발생할 때까지 정지되어야 한다.

에스컬레이터 및 무빙워크가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 3차 결함으로 위험한 상황이 초래될 가능성은 고려되지 않는다.

2개의 결함을 유발한 부품의 오작동이 상태변화에 의해 감지될 수 없는 경우 적절한 수단이 5.12.3.2에 따라 늦어도 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동될 때 고장을 감지하고 운행을 방지하는 것이 보장되어야 한다.

고장 안전회로의 MTBF (mean time between failures)는 2.5년 이상이어야 한다.

이 시간은 3개월의 기간 내에 각 에스컬레이터 또는 무빙워크가 5.12.3.2에 따라 적어도 한번 재-기동되어 상태변화가 있었을 것이라는 가정 하에 결정되었다.

5.12.2.6.2.4 3개 이상의 고장 결함은 다음과 같은 경우에 무시해도 된다.

가) 고장 안전회로가 2개 이상의 채널로 구성되어 있고 제어회로에 의해 동등한 상태가 감시되어 진다. 제어회로는 5.12.3.2에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크의 재-기동전에 확인되어 진다.(부속서 III 참조), 또는

나) 고장 안전회로는 3개 이상의 채널로 구성되어 있고 제어회로에 의해 동등한 상태가 감시되어 진다.

가) 또는 나)의 기준을 만족하지 않은 경우, 고장분석을 중단하는 것은 허용되지 않고 5.12.2.6.2.3에 유사하게 지속되어야 한다. 실행을 위하여 5.11.2.2가 적용되어야 한다.

5.12.2.6.2.5 고장안전회로의 설계 및 평가는 그림 III.1과 같아야 한다.

5.12.2.6.3 안전 관련 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE)

안전 관련 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE)를 KS B ISO 22201-2의 기준에 따라 설계해야 한다.

전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE) 및 비 안전 관련 시스템이 동일한 하드웨어를 공유하는 경우, 전기, 전자 및 프로그램 가능한 전자장치(E/E/PE)에 대한 기준을 충족시켜야 한다.

5.12.2.7 안전장치가 감지해야 할 사항

5.12.2.7.1 개요

표 8은 안전장치가 감지해야 할 사항의 개요를 제공한다.

[표 8 - 안전장치가 감지해야 할 사항]

항번	설명	참조	안전장치의 수단	고장 잡급	점검모드 가능여부
----	----	----	----------	----------	--------------

가)	과속 감지	5.12.2.7.2	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	Y	Y
나)	의도되지 않은 운행방향의 역전 감지	5.12.2.7.3	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	Y	Y
다)	보조 브레이크의 미-작동 감지	5.12.2.7.4	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	Y	N
라)	디딤판을 직접 구동하는 부품의 파손 또는 과도한 늘어짐 감지	5.12.2.7.5	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	Y	Y
마)	인장장치의 움직임 감지	5.12.2.7.6	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	Y	Y
바)	콤 끼임 감지	5.12.2.7.7	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	N	Y
사)	연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 정지 감지	5.12.2.7.8	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	N	N
아)	손잡이 입구에서의 끼임 감지	5.12.2.7.9	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	N	Y
자)	스텝 또는 팔레트 처짐 감지	5.12.2.7.10	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	Y	N
차)	스텝 또는 팔레트 누락 감지	5.12.2.7.11	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	Y	N
카)	브레이크의 미-작동 감지	5.12.2.7.12	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	Y	N
타)	손잡이의 속도 편차 감지	5.12.2.7.13	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	N	N
파)	점검용 덮개 열림 감지	5.12.2.7.14	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	N	N
하)	비상정지장치의 작동 감지	5.12.2.7.15	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	N	Y
거)	수동핸들의 설치 감지	5.12.2.7.16	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 1)	Y	Y
너)	점검 등 유지관리 업무를 위한 정지장치 감지	5.12.2.7.17	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	N	Y
더)	점검운전 제어장치에서 정지장치의 작동 감지	5.12.2.7.18	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	N	Y
러)	쇼핑 카트 및 수하물 카트 접근 방지를 위한 이동식 진입방지대 존재 여부 감지	5.12.2.7.19	5.12.2.6.1 또는 5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	N	N

5.12.2.7.2 과속 감지

속도가 공칭 속도의 1.2배를 초과하기 전에 과속을 감지할 수 있는 장치가 제공되

어야 한다.

과속을 방지하도록 설계된 경우 이 기준은 무시해도 된다.

5.12.2.7.3 의도되지 않은 운행방향의 역전 감지

에스컬레이터와 경사형($\alpha \geq 6^\circ$) 무빙워크의 의도되지 않은 역전을 즉시 감지할 수 있는 장치가 제공되어야 한다.

5.12.2.7.4 보조 브레이크의 미-작동 감지

에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크 기동 후 보조 브레이크의 미-작동을 감지할 수 있는 장치가 제공되어야 한다.(5.4.2.2 참조)

5.12.2.7.5 디딤판을 직접 구동하는 부품의 파손 또는 과도한 늘어짐 감지

디딤판을 직접 구동하는 부품(예: 체인 또는 랙)의 파손 또는 과도한 늘어짐을 감지할 수 있는 장치가 제공되어야 한다.

5.12.2.7.6 인장 장치의 움직임 감지

구동장치와 인장장치 사이의 거리가 20 mm를 초과하는 의도되지 않은 연장 또는 감소 움직임을 감지하기 위한 장치가 제공되어야 한다.(5.4.3.3 및 5.4.4.2 참조)

5.12.2.7.7 콤 끼임 감지

5.7.3.2.5에서 기술된 수단으로 처리되지 않는 끼인 물체를 감지하기 위한 장치가 제공되어야 한다.

5.12.2.7.8 연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 정지 감지

중간 출구 없이 연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 정지(1.2.6 참조)의 경우 추가되는 비상정지장치의 정의는 1.2.5.2 참조.

5.12.2.7.9 손잡이 입구에서의 끼임 감지

손잡이 입구에 끼이는 이물질을 감지할 수 있는 장치가 제공되어야 한다.(5.6.4.3 참조)

5.12.2.7.10 스텝 또는 팔레트 처짐 감지

스텝 또는 팔레트의 어느 부분이 처져서 콤과 맞물림이 더 이상 보장되지 않는 경우 안전장치가 제공되어야 한다.

이 안전장치는 처진 스텝 또는 팔레트가 콤 교차점 선상에 닿지 않도록 하기 위해 콤 교차점 선상 앞에서 충분한 거리를 두고 각 천이구간 앞에 배치되어야 한다.(5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4에 정의된 정지거리 참조).

안전장치는 스텝 또는 팔레트의 어느 지점에나 적용될 수 있다.(5.7.2.5 참조)
벨트식 무빙워크에는 적용되지 않는다.

5.12.2.7.11 스텝 또는 팔레트 누락 감지

누락된 스텝/팔레트는 콤으로부터 틈새(누락된 스텝 또는 팔레트로부터 발생한 결과)가 나타나기 전에 감지되어야 하고 에스컬레이터/무빙워크는 정지되어야 한다.
이것은 스텝/팔레트의 순환 운행에서 각각의 구동 및 순환 장소에 설치된 안전장치 또는 안전기능에 의해 보장되어야 한다.

이 장치의 감지수단은 구동 및 순환장소의 일부가 아닌 천이구간 사이의 직선구간에 설치가 허용되지 않는다.

5.12.2.7.12 브레이크의 미-작동 감지

에스컬레이터/무빙워크의 운행 시작 후 브레이크의 미-작동을 감지하는 장치가 제공되어야 한다.(5.4.2.1 참조)

5.12.2.7.13 손잡이의 속도 편차 감지

손잡이 속도 감시 장치가 설치되어야 하고, 5초 ~ 15초 내에 디딤판에 대해 $\pm 15\%$ 이상의 손잡이 속도 편차가 발생하는 경우 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정지를 시작해야 한다.(5.6.1 참조)

이 상황을 방지하도록 설계된 경우 $+15\%$ 의 요구조건은 무시해도 된다.

5.12.2.7.14 점검용 덮개 열림 감지

점검용 덮개 열림을 감지하는 장치가 제공되어야 한다.(5.2.4 참조)

5.12.2.7.15 비상정지장치 작동 감지

비상정지장치 작동을 감지하는 장치가 제공되어야 한다.

비고 KS B ISO 13850에 따른 장치는 5.12.2.7.15에 따른 정지장치의 기능 기준을 지원하지 않는다.
에스컬레이터 및 무빙워크의 안전을 위해 비상정지장치는 KS B ISO 13850과 다르게 정의한다.

5.12.2.7.16 수동핸들의 설치 감지

탈착 가능한 수동핸들의 설치를 감지하기 위한 장치가 제공되어야 한다.(5.4.1.4 참조)

5.12.2.7.17 점검 등 유지관리 업무를 위한 정지장치 감지

구동 및 순환 장소에는 정지장치가 설치되어야 한다.

디딤판의 이용자 측면과 순환 선상 사이 또는 순환 장소 외부에 배치된 구동장치가 있는 에스컬레이터 및 무빙워크에는 구동장치 구역에 추가적으로 정지장치가 설치되어야 한다.

정지장치는 기능적으로 KS B ISO 13850에 따라야 한다.

정지장치의 액추에이터 위치는 명확하고 영구적으로 표시되어야 하며, 안전점점의 상태는 안전장치에 명확하게 표시되어야 한다.

특별한 경우: 5.11.3에 따른 주(전원) 개폐기가 구동장치 구역에 있는 경우 정지장치는 설치할 필요가 없다.

비고 KS B ISO 13850에 정의된 비상정지장치에 따른 정지장치는 위의 기준을 준수해야 한다.

5.12.2.7.18 점검운전 제어장치에서 정지장치의 작동 감지

점검운전 제어장치에서 정지장치의 작동을 감지하는 장치가 제공되어야 한다.

정지장치는 다음과 같아야 한다.

가) 수동으로 작동되어야 한다.

나) 전환 위치가 분명하고 영구적으로 표시되어야 한다.

비고 KS B ISO 13850에 정의된 비상정지장치에 따른 정지장치는 위의 기준을 준수해야 한다.

이 장치는 점검운전 제어장치가 연결되었을 때만 작동되어야 한다.

5.12.2.7.19 쇼핑 카트 및 수하물 카트 접근 방지를 위한 이동식 진입방지대 존재 여부 감지

에스컬레이터/무빙워크가 양방향으로 작동되어야 하고, 자유구역에 이동식 진입방지대를 설치할 수 있는 시설이 있는 경우 진입방지대의 잘못된 위치가 진입방지대로 향하는 작동을 초래하는 것을 막기 위해 진입방지대의 유무가 감지되어야 한다.(I.4 참조)

에스컬레이터/무빙워크가 운행 중일 때 진입방지대의 제거를 감지하고 쇼핑 카트 및 수하물 카트의 접근을 방지하기 위한 이동식 진입방지대 설치 유무를 확인하여 진입방지대가 설치된 곳에서부터 출발할 수 있도록 하는 장치가 제공되어야 한다. 추가적인 비상정지장치 및 출구 영역 정의는 I.2.5를 참조한다.

5.12.2.8 고장 잠금 기능

고장이 잠긴 경우, 표 8 및 표 9에 언급된 전기 제어장치 및 기능의 시작을 방지해야 한다.

비고 고장 잠금은 시작을 방지한다. 수동 재-설정은 고장 잠금을 해제한다.

안전 장치(표 8 및 표 9 참조), 보호 장치(표 6 참조), 제어 장치(표 10 참조)에 언급된 경우 고장 잠금이 제공되어야 한다.

고장 잠금의 수동 재-설정 후에만 표 10, 항목 가에 따른 이용이 가능해야 한다.

고장 잠금의 원격 수동 재-설정은 허용되지 않는다.

고장 잠금의 수동 재-설정은 인가된 작업자만이 할 수 있다.

고장 잠금을 수동으로 재-설정하기 전 정지의 근본 원인을 조사하고, 정지 장치를 점검하고, 필요한 경우 시정 조치를 취해야 한다.

고장 잠금은 아래의 경우 활성 상태를 유지해야 한다.

가) 표 6, 표 8, 표 9의 또 다른 추가 사항 발생

나) 전원 공급 장치의 복원

다) 점검 제어로 변경 또는 점검 제어로부터 복귀

점검 제어에서 표 8 및 표 9에 따라 안전장치를 활성화/비활성화 할 수 있다.

5.12.2.9 전기적 차단 시퀀스 감지 기능

5.12.2.9.1 일반사항

[표 9 - 전기적 차단 시퀀스 감지에 대한 요구조건]

순번	설명	참조	정지 장치의 수단	고장 잠금	점검 모드 가능여부
가)	전기적 차단 시퀀스의 시간 감지	5.12.2.9.2	5.12.2.6.2 또는 5.12.2.6.3(SIL 2)	Y	N

5.12.2.9.2 전기적 차단 시퀀스의 시간 감지

5.12.3.5.2.2.2의 기준 초과를 감지하기 위한 장치가 제공되어야 한다.

5.12.2.10 제어반은 별표 16에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.12.2.11 제어반에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 16에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.12.3 제어장치 및 기능

5.12.3.1 개요

표 10은 제어장치 및 기능의 개요를 제공한다.

[표 10 - 제어장치 및 기능]

구분	설명	참조	일반 기준
가)	사용 및 기동 - 수동 조작	5.12.3.2	5.12.1.1[표 6, 가) 항]
나)	자동 운전 - 미리 정해진 방향에서 기동	5.12.3.3	5.12.1.1[표 6, 가) 항]
다)	자동 운전 - 양방향 모드 기동	5.12.3.4	5.12.1.1[표 6, 가) 항]
라)	에스컬레이터 또는 무빙워크의 정지	5.12.3.5	5.12.1.1[표 6, 가) 항]
마)	운전자에 의한 정지 - 수동 작동	5.12.3.6	5.12.1.1[표 6, 가) 항] 5.12.3.5
바)	정지 - 자동 작동	5.12.3.7	5.12.1.1[표 6, 가) 항] 5.12.3.5
사)	비상정지장치에 의한 정지, 수동 작동	5.12.3.8	5.12.3.5
아)	보호, 안전장치 및 기능에 의한 정지	5.12.3.9	5.12.3.5
자)	허용된 정지거리 초과 시 기동 방지	5.12.3.10	5.4.2.1.3.2, 5.4.2.1.3.4, 5.12.2.8
차)	운행 방향의 의도된 역전	5.12.3.11	-
카)	자동 재-기동에 의한 재개	5.12.3.12	5.12.1.1[표 6, 가) 항]
타)	점검운전 제어	5.12.3.13	5.12.2.7.18, 5.12.3.5

5.12.3.2 사용 및 기동 - 수동 조작

에스컬레이터/무빙워크의 사용 및 기동은 사용자가 없어도 가능하며 권한이 있는 사람만이 1개 이상의 스위치(예: 열쇠로 작동되는 스위치, 탈부착 레버가 있는 스위치, 잠글 수 있는 보호 덮개가 있는 스위치, 원격 기동장치)에 의해서만 유효해야 하고, 콤 교차선 바깥쪽에서 닿을 수 있어야 한다.

이러한 스위치는 5.11.3에서 기술된 주 개폐기처럼 동시에 작동하지 않아야 한다. 스위치를 조작하는 사람은 작동 전에 디딤판에 이용자 및 물건이 없는지 시각적 또는 다른 수단에 의해 확인할 수 있어야 한다.

스위치의 표시는 운행방향을 명확하게 구분할 수 있어야 한다.

기동 스위치는 5.12.3.8에 따른 정지스위치에서 손이 닿을 수 있는 곳에 위치해야

한다.

원격 기동장치에 대해서도 상기의 기준이 적용되어야 한다.

5.12.3.3 자동 운전 - 미리 정해진 방향으로 기동

5.12.3.3.1 자동 운전은 5.12.3.2를 적용 후에만 가능해야 한다.

이용자의 진입을 감지(준비운전)하여 자동으로 기동되거나 가속되는 에스컬레이터 또는 무빙워크는 이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도의 0.2배 이상으로 움직여야 하고 0.5 m/s² 미만으로 가속되어야 한다.

이용자의 진입을 감지하는 수단은 1 m/s의 평균 보행속도를 고려해야 한다.

감지 수단의 우회를 방지하기 위해 구조적인 수단이 필요할 수 있다.

자동 기동 구현을 위해(5.12.1.2 적용), 입구에서 자동 기동을 작동시키는 감지 수단의 고장으로 인한 결과를 방지해야 한다.(예: 이용자를 감지하지 못하거나 부분적으로 감지하지 못함)

비고 상기 기준의 의도는 이용자의 승강장 진입을 감지하는 것이다. 감지 수단의 위치에 따라, 감지되어야 할 구역은 승강장(예: 운행 안내 표시 기동)까지 이어지거나 승강장보다 작을 수 있다.

5.12.3.3.2 이용자가 진입하면 자동으로 운행되는 에스컬레이터/무빙워크에서 운행방향은 미리 설정되고 이용자에게 명확히 보여야 하며, 에스컬레이터/무빙워크에 뚜렷하게 표시되어야 한다.(6.2 참조)

이용자가 들어서면 자동으로 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 미리 정해진 운행방향과 반대방향으로 들어갈 경우에는 미리 정해진 방향으로 운행되고 5.12.3.3.1의 기준에 적합해야 한다.

지속시간은 10초 이상이어야 한다.

5.12.3.3.3 승강장에서 기다리는 이용자를 위해 다음과 같은 기준이 적용된다.

5.12.3.3.3.1 디딤판이 움직이는 경우의 기준

승강장의 이용자를 감지하는 수단이 제공되어야 한다.

최종 이용자가 승강장을 떠나거나 움직이는 디딤판에 진입할 때까지 에스컬레이터 또는 무빙워크가 계속 움직이도록 신호를 제어시스템에 보내야 한다.

정지를 위해서는 5.12.3.7의 기준이 적용된다.

5.12.3.3.3.2 5.12.3.7에 따라 디딤판 밴드가 정지되어 있는 경우의 기준

이용자가 디딤판에 진입할 때, 콤 교차선 전 0.3 m 이내에 제공된 감지수단은 운전신호를 제어시스템에 제공되어야 한다.

그 내용은 아래와 같다.

가) 자동 운전의 종료(5.12.3.3) 및 에스컬레이터/무빙워크의 사용정지의 경우 기동은 5.12.3.2에 따라서만 적용. 또는

나) 5.12.3.12에 따른 자동 기동 재개. 또는

다) 0.3 m/s² 이하의 가속도로 디딤판 기동 시작

5.12.3.4 자동 운전-양방향 모드(2-Direction-Mode) 기동

5.12.3.4.1 자동 운전은 5.12.3.2를 적용 후에만 가능해야 한다.

이용자의 진입을 감지(준비운전)하여 자동으로 기동되는 에스컬레이터는 이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도의 0.2 배 이상으로 움직여야 하고 0.5 m/s² 미만으로 가속되어야 한다.

이용자의 진입을 감지하는 수단은 1 m/s의 평균 보행속도를 고려해야 한다.

감지 수단의 우회를 방지하기 위해 구조적인 수단이 필요할 수 있다. 자동 기동 구현을 위해(5.12.1.2 적용), 입구에서 자동 기동을 작동시키는 감지 수단의 고장으로 인한 결과를 방지해야 한다.(이용자를 감지하지 못하거나 부분적으로 감지하지 못함)

무빙워크에서는 양방향 모드가 허용되지 않는다.

비고 1. 상기 기준의 의도는 이용자의 승강장 진입을 감지하는 것이다. 감지 수단의 위치에 따라, 감지되어야 할 구역은 승강장(예: 운행 안내 표시 기동)까지 이어지거나 승강장보다 작을 수 있다.

2. 소유주는 양방향 승객 수송량을 수용할 수 있는 기능을 수립하기 위해 에스컬레이터 교통량 분석을 수행해야 한다.

5.12.3.4.2 이용자가 진입하면 자동으로 양방향(2-Direction-Mode) 기동이 가능한 에스컬레이터에서 작동모드는 이용자에게 명확히 보여야 하며, 에스컬레이터에 뚜렷하게 표시되어야 한다.(6.2 참조)

에스컬레이터는 먼저 진입한 이용자에 의해 결정된 방향으로 기동해야 한다.

에스컬레이터가 어느 방향에서든 이용자에 의해 기동 되었을 때, 기동이 개시된 측과 반대 방향의 표시기는 자동으로 ”진입 금지” 를 표시해야 한다. (6.1.2.3 참조)

5.12.3.4.3 승강장에서 기다리는 이용자를 위해 다음과 같은 기준이 적용된다.

가) 디딤판 밴드가 움직이는 경우의 기준

승강장의 이용자를 감지하는 수단이 제공되어야 한다. 마지막 이용자가 승강장을 떠나거나 움직이는 디딤판에 진입할 때까지 에스컬레이터가 계속 움직이도록 신호를 제어시스템에 보내야 한다. 정지를 위해서는 5.12.3.7의 기준이 적용된다.

나) 5.12.3.7에 따라 디딤판이 정지되는 경우의 기준

이용자가 디딤판에 진입할 때, 콤 교차선 전 0.3 m 이내에 제공된 감지수단은 운전신호를 제어시스템에 제공되어야 한다. 그 내용은 아래와 같다.

- 1) 자동 운전의 종료(5.12.3.3) 및 에스컬레이터 사용정지의 경우 기동은 5.12.3.2에 따라서만 적용. 또는
- 2) 5.12.3.12에 따른 자동 기동 재개. 또는
- 3) 0.3 m/s² 이하의 가속도로 디딤판 기동 시작

5.12.3.5 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정지

5.12.3.5.1 일반사항

정지는 보호, 안전, 제어장치 및 기능에 따른 차단 시퀀스의 시작으로 간주된다.

정지는 다음과 같을 때 자동으로 작동해야 한다.

가) 전압 공급이 중단되었을 때

나) 제어 회로에 전압 공급이 중단되었을 때

비고 안전 회로의 차단은 전압 공급 중단으로 간주되지 않는다.

전동기에 대한 전원 공급은 2개 이상의 독립적인 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 그 접점은 전동기의 전원 공급 회로에 직렬이어야 한다.

에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지될 때 하나의 접촉기의 주 접점 중 하나가 개방되지 않으면 재-기동은 금지되어야 한다.

주 브레이크에 대한 전원 공급 차단은 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 이루어져야 한다.

이것은 전동기에 대한 전원 공급을 차단하는 것이 될 수 있다.

에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지한 후 이 전기장치 중 하나가 열리지 않으면 재-기동이 방지되어야 한다.

5.12.3.5.2 동작 중인 브레이크의 차단 시퀀스 시작

5.12.3.5.2.1 일반사항

브레이크 시스템의 적용에는 의도적 지연이 없어야 한다.

제어시스템이 에스컬레이터/무빙워크를 정지시키기 위해 즉시 차단 시퀀스를 시작하면, 이는 의도적 지연으로 간주되지 않는다.

5.12.3.5.2.2 전기적 차단

5.12.3.5.2.2.1 5.4.2.1.1.2에 따라 전기적으로 차단되는 경우, 전자-기계 브레이크의 전기공급 차단은 전기적 차단 시퀀스 시작 후 얻어진 지정된 전기적 차단 시간이 경과한 후 1초 이내에 실시되어야 한다.

5.12.3.5.2.2.2 전자-기계 브레이크가 작동할 때까지 정의된 전기적 차단 시퀀스의 총 시간은 4초를 초과하지 않아야 한다.

5.12.2.7.2, 5.12.2.7.3 및 5.12.2.9.2의 경우 전기적 차단 시퀀스가 종료되고 전자-기계 브레이크가 즉시 적용되어야 한다.

5.12.3.5.3 보조 브레이크에 의한 차단 시퀀스의 시작

보조 브레이크는 다음 조건 중 어느 하나에도 유효해야 한다.(5.4.2.2.5 참조)

가) 속도가 공칭속도의 1.4배의 값을 초과하기 전

나) 디딤판이 현재 운행 방향에서 바뀔 때

5.12.3.6 운전자에 의한 정지-수동 작동

정지하기 전, 운전자는 이러한 작업을 하기 전에 아무도 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지 않는지 확인하는 수단을 가져야 한다.

원격 정지장치에 대해서도 동일한 기준을 적용한다.

5.12.3.7 정지-자동 작동

이용자가 5.12.3.3 및 5.12.3.4에서 설명된 감지수단을 작동시킨 후 충분한 시간(예상 승객수송시간에 10초를 더한 시간 이상)이 흐른 다음에 에스컬레이터 또는 무빙워크가 자동으로 정지되는 제어방법으로 설계되는 것은 허용된다.

5.12.3.8 비상정지장치에 의한 정지, 수동 작동

5.12.3.8.1 정지장치의 액추에이터가 작동될 때, 5.12.2.7.15에 따라 비상상황 시 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키기 위한 비상정지장치를 설치해야 한다.

정지장치의 액추에이터는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 각 승강장 또는 승강장 근처에 눈에 띄고 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.(6.1.2.2 참조)

승강장에서, 정지 스위치는 디딤판 바깥 구역에서 접근 가능해야 한다.

정지 스위치가 난간 높이 h_1 의 중간 이하에 위치하는 경우, 그림 12에 따른 다음 특징을 가진 표시가 난간의 안쪽에 위치해야 한다.



비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고 단지 기준을 설명한다.

[그림 12. 정지 장치 표시 예]

- 지름 80 mm 이상
- 적색
- 흰색 글씨로 "정지" (필요시 다른 언어 병기 가능)라고 표시
- 난간 높이 h_1 의 중간 이상에 위치
- 정지장치를 가리키는 화살표(난간 높이 h_1 의 중간 이하에 위치할 수도 있음)

비상정지장치 사이의 거리는 다음과 같아야 한다.

- 에스컬레이터의 경우에는 30 m 이하이어야 한다.
- 무빙워크의 경우에는 40 m 이하이어야 한다.

필요한 경우 추가적인 정지장치는 거리를 유지하도록 설치되어야 한다.

5.12.3.8.2 비상정지장치는 5.12.2.6.1에 따른 안전장치이어야 한다.

비고 KS B ISO 13850에 따른 장치는 5.12.3.8에 따른 정지장치에 대한 기능 기준을 지원하지 않는다. 에스컬레이터 및 무빙워크의 안전이라는 특수 목적을 위한 비상정지장치는 KS B ISO 13850과 다르게 정의된다.

5.12.3.9 보호, 안전장치 및 기능에 의한 정지

표 6, 항목 가), 나), 다)의 모든 보호수단과 표 8 및 표 9의 모든 감지수단은 5.12.3.5에 따라 정지되어야 한다.

5.12.3.10 허용된 정지거리 초과 시 기동 방지

최대 허용 정지거리(5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4)가 20 % 초과되는 경우 기동을 방지하는 장치가 제공되어야 한다. 5.12.2.8에 따른 고장 잠금 기능이 제공되어야 한다.

5.12.3.11 운행방향의 의도된 역전

운행방향의 의도된 역전은 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되어 있고 5.12.3.2가 적용된 경우에만 가능해야 한다.

5.12.3.12 자동 재-기동에 대한 재개

5.12.3.8에 따른 비상정지스위치에 의해 정지된 경우, 5.12.3.2에서 언급된 스위치 없이 자동 재-기동을 위한 에스컬레이터 또는 무빙워크의 재개는 다음 조건하에서 허용된다.

- 가) 디딤판은 콤의 교차선과 콤을 지나 추가로 0.3m 사이가 감시되어지므로 자동 재-기동에 의한 재개는 이 구역에 사람이나 물체가 없는 경우에만 수행되어진다. 이 장치는 구역 내의 어느 위치에서나 직경 0.3 m, 높이 0.3 m의 불투명한 직립형 원통을 감지할 수 있어야 한다.
- 나) 에스컬레이터 또는 무빙워크는 5.12.3.3 및 5.12.3.4에 따라 이용자가 진입하면 기동한다. 최소 10초 동안 제어장치가 설정된 구역 내에서 사람이나 물체를 감지하지 못한 경우에만 기동되어야 한다.
- 다) 자동 재-기동을 위한 제어장치에 의해 시작되는 재개 제어는 5.12.2에 따른 전기안전장치이어야 한다. 자체 제어 송신부품은 단일 채널 설계에서만 허용된다.

5.12.3.13 점검운전 제어

5.12.3.13.1 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 휴대하기 쉽고 수동으로 작동되는 제어장치를 통해 점검 등 유지관리 업무를 하는 동안 기기를 작동할 수 있도록 점검운전 제어장치가 설치되어야 한다.

각 에스컬레이터 또는 무빙워크에 대해 적어도 1개 이상의 휴대용 제어장치가 보관되어야 한다.

이 장치는 에스컬레이터/무빙워크의 작동을 활성화하고 유지하기 위해 양손을 사용하여 한 손은 방향 제어 장치에 두고 다른 손은 운행 제어 장치에 두어 연속적으로 동시에 작동시켜야 한다.

비고 동시 작동은 2개의 제어장치 각각의 시작 시간 지연과 관계없다.

5.12.3.13.2 이를 위해, 휴대용 제어장치의 유연 케이블 연결을 위한 1개의 점검용 콘센트는 적어도 각 승강장(트러스 내의 구동 장소 및 순환 장소 등)에 제공되어야 한다.

케이블의 길이는 3 m 이상이어야 한다.

점검용 콘센트는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 케이블이 도달할 수 있는 곳에 위치되어야 한다.

5.12.3.13.3 점검운전 제어장치의 조작부품은 우발적인 조작에 대해 보호되어야 한다.

에스컬레이터 또는 무빙워크는 수동압력을 지속적으로 가하여 조작부품을 작동시키는 동안에만 운전되어야 한다.

운행 방향은 스위치에 표시하여 명확하게 인식할 수 있어야 한다.

각 점검운전 제어장치에는 5.12.2.7.18에 따른 정지장치가 설치되어야 한다.

점검운전 제어장치를 점검용 콘센트에 연결하였을 때 정지 스위치가 작동되면 구동기에 공급되는 전원을 차단시켜야 하고 브레이크가 작동되어야 한다.

5.12.3.13.4 점검운전 제어에서, 점검운전 제어장치는 에스컬레이터 또는 무빙워크를 기동시키는 유일한 수단이어야 한다.

다른 모든 기동 장치는 작동불능 상태가 되어야 한다.

모든 점검용 콘센트는 2개 이상의 점검운전 제어장치가 연결되었을 때, 점검운전 제어장치 모두 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기동이 작동되지 않도록 설치되어야 한다.(점검운전 제어에서 유효한 상태로 남아 있는 안전장치에 대해서는 표 8 및 표 9 참조)

6 표시 및 경고장치

6.1 사용 표지판, 표지 및 안내문

6.1.1 일반사항

사용을 위한 모든 표시, 안내 및 문구는 견고한 재질로 눈에 띄는 위치에 명확하게 읽을 수 있는 한글로 작성되어야 한다.

6.1.2 에스컬레이터 또는 무빙워크의 출입구 근처의 안전 표시

6.1.2.1 주의표시를 위한 표지판 또는 표지는 견고한 재질로 만들어야 하며, 승강장에서 잘 보이는 곳에 확실히 부착되어야 한다.

주의표시는 80 mm × 100 mm 이상의 크기로 그림과 같이 표시되어야 한다.



구 분		기준규격 (mm)	색 상
최소 크기		80 × 100	—
바탕		—	흰색
	원	40 × 40	—
	바탕	—	황색
	사선	—	적색
	도안	—	흑색
		10 × 10	녹색(안전) 황색(위험)
안전, 위험		10 × 10	흑색
주의 문구	대	19 Pt	흑색
	소	14 Pt	적색

비고 상기의 주의표시이외에 부속서 V의 주의표시를 추가로 부착할 수 있다.

[그림 13. 에스컬레이터 또는 무빙워크 출입구 근처의 주의표시]

6.1.2.2 5.12.3.8에 기술된 정지장치는 적색으로 표시되어야 하며 정지장치 자체 또는 근처에 “정지(필요 시 기타 언어 병행 가능)” 라고 표시되어야 한다.

5.12.3.8.1에 언급된 정지장치 표시기는 상기 기준을 만족하는 것으로 간주되지 않는다.

6.1.2.3 점검 등 유지관리 업무 또는 유사한 작업을 하는 동안에는 접근을 막는 수단이 근처에 있어야 하며 이 수단에는 다음과 같은 경고문이 표기되어야 한다.

- “접근금지” 또는
- “진입금지”

6.1.3 수동핸들에 대한 지침

수동핸들이 설치된 경우에는 사용지침이 근처에 있어야 하며 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행방향이 분명하게 표시되어야 한다.

6.1.4 트러스 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환 장소 출입문에 대한 안내

트러스 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환장소 출입문에는” 기계류 공간 - 위험, 관계자 외 접근금지” 문구의 안내문이 부착되어야 한다.

6.2 자동 기동 에스컬레이터 또는 무빙워크의 표시장치

자동으로 기동하는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우(5.12.3.3 및 5.12.3.4 참조), 에스컬레이터 또는 무빙워크가 사용 가능한지와 운행방향을 이용자에게 알려주는 도로교통표시 같은 명확한 시각 신호 시스템이 제공되어야 한다.

양방향 모드의 자동 운행은 이 작업에 대한 추가 표시가 요구된다.(예 :양방향 도로 표시 같은)

7. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건

7.1 일반 기준

7.1.1 에스컬레이터 및 무빙워크 그리고 지지설비는 부식으로부터 보호되어야 한다.

7.1.2 전기설비는 KS C IEC 60529에 따른 IP 54 이상 또는 NEMA 250에 따른 Type 4 이상의 등급이나 동등 이상으로 보호되어야 한다.


그리고 배선은 젖은 지역에서의 사용을 위해 KS C IEC 60364 또는 NFPA 70에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

7.2 눈·비 등에 대한 보호

7.2.1 에스컬레이터 및 무빙워크의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판이 설치되어야 한다.

보호 덮개를 설치할 경우, 이 덮개는 덮개 끝부분에서 손잡이 중심선까지 수직으로부터 15° 이상의 각도를 갖는 형상으로 손잡이 중심선으로부터 외부방향으로 연장되어야 한다.(그림 14 참조)

비고 미끄럼 방지를 위한 디딤판은 부속서 VIII참조

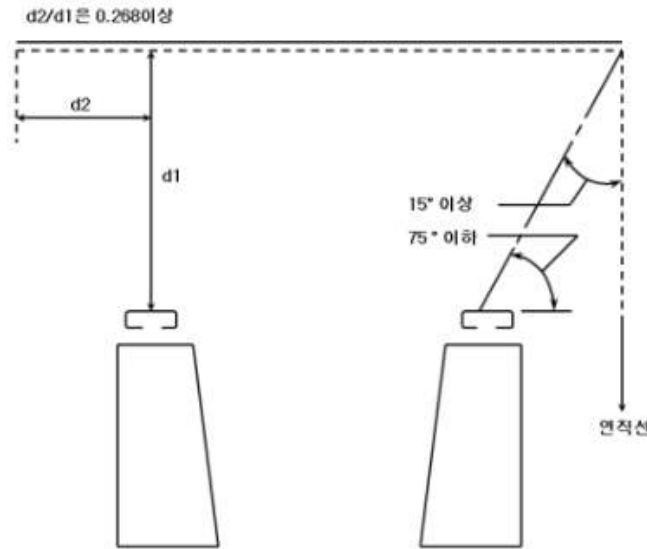

[그림 14. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크의 보호 덮개]

7.2.2 동절기에 디딤판, 승강장 및 스커트 디플렉터에 눈이 쌓이거나 물기가 들어오는 것을 방지하기 위한 난방시스템이 설치되어야 한다.

난방시스템의 작동은 자동 온도 조절로 제어되어야 하며 에스컬레이터의 운행과는 독립적이어야 한다.

7.2.3 트러스 내부에 물이 침투되면 고인 물을 배수하는 수단이 있어야 한다. 또한 고인물이 기름 등으로 심하게 오염될 우려가 있는 경우를 대비하여 적절한 정화시설이 구비되어야 한다.

7.2.4 승강장 플레이트 및 콕 플레이트는 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 발판으로 설계되어야 한다.(부속서 VIII참조)

7.3 야간 조명

야간에 승객이 승강장 플레이트 및 디딤판을 잘 볼 수 있도록 조명설비가 설치되어 있어야 한다.

8 안전 요구사항 및 보호조치 확인

8.1 기술서류

8.2에 따라 설계확인을 위하여 기술서류가 제공되어야 한다. 기술서류에는 구성 부품들의 올바른 설계와 설치가 에스컬레이터 안전기준을 준수하는지 확인하는데 필요한 정보를 포함하고 있어야 한다.(부속서 X 참조)

8.2 설계확인

표 11은 안전 요구사항 및 보호조치의 검증 방법을 나타내고 있다. 표에 포함되지

않는 하위 조항은 표시된 기준항목으로 확인한다.

[표 11. 안전 요구사항 및 보호조치 검증 방법]

기준항목	안전 요구사항	육안시험	안전성시험	설계심사
5	일반사항			
5.2	지지구조물(트러스) 및 보호벽	○		○
5.2.1	일반사항	○	○	○
5.2.2	경사도	○	○	○
5.2.3	내부출입	○		
5.2.4	점검용 덮개	○	○	○
5.2.5	구조 설계	○	○	○
5.3	디딤판	○	○	○
5.3.1	일반사항	○	○	○
5.3.2	디딤판 규격	○	○	
5.3.3	구조 설계	○	○	○
5.3.4	디딤판의 주행안내	○	○	○
5.3.5	스텝 또는 팔레트 사이의 틈새	○	○	○
5.3.6	스텝 또는 팔레트 누락 감지장치	○		
5.3.7~8	디딤판은 별표 20에 적합	○	○	○
5.4	구동 장치	○	○	○
5.4.1	구동기	○	○	○
5.4.2	브레이크 시스템	○	○	○
5.4.3	스텝 및 팔레트의 구동	○	○	○
5.4.4	벨트 구동	○	○	○
5.5	난간	○		
5.5.1	일반사항	○	○	○
5.5.2	난간 규격	○	○	○
5.5.3	스커트	○	○	○
5.5.4	뉴얼	○	○	○
5.5.5	디딤판과 스커트 사이의 틈새	○	○	○
5.6	핸드레일 시스템	○	○	○
5.6.1	일반사항	○	○	○
5.6.2	외형 및 위치	○	○	○
5.6.3	핸드레일 중심선 사이의 거리	○	○	○
5.6.4	핸드레일 입구	○	○	○
5.6.5	주행안내 장치	○		
5.7	승강장	○	○	○
5.7.1	표면 특징	○	○	○
5.7.2	디딤판의 구성	○	○	○
5.7.3	콤포	○	○	○

5.8	기계류 공간 및 구동·순환 장소	○	○	○
5.8.1	일반사항	○	○	○
5.8.2	치수 및 설비	○	○	○
5.8.3	조명 및 콘센트	○		○
5.9	화재 보호	○		
5.10	운송	○		○
5.11	전기설비 및 전기기구	○	○	○
5.11.1	일반사항	○	○	○
5.11.2	접촉기, 릴레이, 고장안전회로의 부품	○		○
5.11.3	주 개폐기	○		○
5.11.4	전기 배선	○	○	○
5.12	전기 제어 시스템	○	○	○
5.12.1	보호 장치 및 기능	○	○	○
5.12.2	안전장치 및 기능	○	○	○
5.12.3	제어장치 및 기능	○	○	○
6	표시 및 경고장치			
6.1	사용 표지판, 표지 및 안내문	○		
6.1.1	일반사항	○		
6.1.2	에스컬레이터 또는 무빙워크의 출입구 근처의 안전 표시	○		
6.1.3	수동핸들에 대한 지침	○		
6.1.4	트러스 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환 장소 출입문에 대한 안내	○		
6.2	자동 기동 에스컬레이터 또는 무빙워크의 표시장치	○		
7	옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건			
7.1	일반 요구사항	○	○	○
7.1.1~2	지지설비 부식으로부터 보호	○	○	○
7.2, 7.2.1~4	눈비 등에 대한 보호	○	○	○
7.3	야간 조명			
비고 1. 육안시험은 공급되는 부품의 육안시험에 의한 요구사항에 필요한 기능들을 검증한다. 2. 성능시험은 제공되는 기능들이 요구사항을 만족하는 방식으로 그것들의 기능을 수행한다는 것을 검증한다. 3. 측정은 명시된 한계에 대해 요구사항을 만족하는 도구를 사용하여 검증한다. 4. 도면계산은 부품의 설계 특징이 요구사항을 만족하는지 검증할 것이다.				

부속서 I

건축물과의 공유영역

I.1 일반사항

본 부속서의 기준은 이용자 및 유지관리인의 안전을 위해 중요하다. 다음의 요구조건은 소유자 또는 구매자의 준수사항으로 제조자와의 협의가 필요하다.

I.2 이용자를 위한 자유공간

I.2.1 뉴얼의 끝 지점 및 모든 지점의 자유공간을 포함한 에스컬레이터의 스텝 또는 무빙워크의 팔레트나 벨트 위의 틈새 높이는 2.3 m 이상이어야 한다.(그림 5의 h_4 및 그림 I.1 참조)

I.2.2 충돌을 방지하기 위해 에스컬레이터 또는 무빙워크 주위의 최소 자유구역은 그림 I.1과 같이 규정된다.

틈새 높이 h_4 는 손잡이 바깥에서 높이 h_{12} 로 감소될 수 있으며, 에스컬레이터의 스텝 또는 무빙워크의 팔레트나 벨트로부터 측정된 높이 h_{12} 는 2.1 m 이상이어야 한다.

손잡이 바깥 가장자리와 벽 또는 다른 장애물(그림 I.1의 b_{10} 참조) 사이의 거리는 어떤 경우에도 80 mm 이상이어야 하고 손잡이 하부 모서리 아래(그림 6의 b_{12} 참조)에서 수직으로 25 mm 이상이어야 한다. 다만, 적절한 조치에 의해 부상의 위험이 적어진 경우에는 이 공간이 작아지는 것이 허용된다.

I.2.3 평행하거나 십자형으로 교차된 서로 근접한 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 손잡이 사이의 거리는 160 mm 이상이어야 한다.(그림 I.1의 b_{11} 참조)

I.2.4 건축물의 장애물로 인해 부상이 발생할 수 있는 장소는 적절한 예방조치가 취해져야 한다.

특히, 계단 교차점 및 십자형으로 교차하는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 그림 I.2와 같이 틈새의 수직거리가 300 mm 되는 곳까지 막는 등의 조치를 하되 부딪혔을 때 신체에 상해를 주지 않는 탄력성이 있는 재료(스폰지 등)로 마감되어야 한다.(그림 5 및 그림 7의 h_5 참조)

다만, 건축물 천장부 또는 측면부가 손잡이 외측 끝단에서 400 mm 이상 떨어져 있는 경우에는 이 기준을 적용할 필요는 없다.(그림 I.2 참조)

막는 조치의 끝부분에서 수평으로 250 ~ 350 mm 전방에 부드러운 재질의 비고정식 안전 보호판이 설치되어야 한다.

막는 조치 및 안전 보호판의 모서리나 끝부분은 날카롭지 않게 마감되어야 한다.

I.2.5 각각의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 출구에는 승객을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있어야 한다.

자유공간의 폭은 각각의 손잡이 바깥 끝단에서 80 mm를 더한 지점 사이의 거리 이상이어야 한다.

자유공간의 깊이는 난간의 끝에서부터 측정하여 2.5 m 이상이어야 한다.

자유공간의 폭이 손잡이 바깥 끝단에서 80 mm를 더한 지점 사이의 거리에 2배 이상으로 증가되는 경우 2 m로 감소하는 것이 허용된다.

이러한 자유공간은 건물 내 다른 승객들의 흐름 등에 영향을 받지 않는다고 가정할 때, 모든 조건에서 적용될 수 있는 최소 허용 치수이다.

비고 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥은 1.5 참조

자유공간의 중첩은 허용되지 않고 측면 이동은 허용된다.

자유공간의 바닥은 평평해야 한다. 경사도는 6° 이하이어야 한다.

자유공간 내의 고정형 계단은 허용되지 않는다.

I.2.5.1 에스컬레이터/무빙워크 승강장에 대면하는 방화셔터가 손잡이 반환부의 선단에서 2 m 이내에 설치된 경우 방화셔터가 닫히기 시작할 때 연동하여 자동으로 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

여러 개의 방화셔터가 하나의 구획으로 구성되어 그것들이 동시에 폐쇄되는 경우 어느 쪽의 셔터와 연동되어도 된다.

I.2.5.2 연속으로 이어지는 에스컬레이터/무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은 경우, 다음과 같은 추가적인 비상정지장치가 제공되어야 한다.

가) 에스컬레이터/무빙워크 내부에서 닿을 수 있고,

나) 디딤판이 콤 교차선에 도달하기 전, 2 m ~ 3 m 사이의 거리에 있고,

다) 손잡이 상부면에서 액추에이터(예: 누름 버튼, 핸들) 중심까지 측정된 수직범위가 손잡이 아래로 200 mm 위로 400 mm 이내에 있을 것

난간의 내외부에 있는 조립품은 걸림(또는 끼임)으로 인한 손상의 위험을 제거하는 방식으로 배열되고 형성될 때 허용된다.(5.5.2.4, I.2.2 및 I.5를 고려함)

I.2.6 중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 동일한 승객 수송능력을 가져야 한다.

5.12.2.7.8에 따른 안전장치가 제공되어야 한다.

I.2.7 사람이 승강장에서 손잡이 바깥 끝단에 접촉할 수 있고, 추락하는 등의 위험한 상황에 처할 수 있는 곳에서는 적절한 예방 조치가 이루어져야 한다.(그림 I.3 참조)

몇가지 예는 다음과 같다.

— 영구적인 보호수단의 설치로 해당공간으로의 진입 방지

— 위험 지역에서 고정난간의 건축구조 높이를 손잡이 위로 100 mm 이상 높게 하고, 손잡이 바깥 끝단에서부터 80 mm에서 120 mm 사이에 위치토록 함

I.2.8 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주변, 특히 콤 부근은 밝게 비춰져야 한다.

I.2.9 주변 공간 및/또는 기기 자체에 조명을 배치하는 것은 허용된다. 콤을 포함한 승강장 조도는 해당 구역의 일반 조명 조도와 관련되며, 바닥에서 측정된 콤 교차선에서의 조도는 50 lx 이상이어야 한다.

I.3 트러스 외부의 기계류 공간

I.3.1 기계류 공간에 사람의 안전한 접근이 제공되어야 한다.

I.3.2 기계류 공간은 잠글 수 있어야하고 자격자만이 접근할 수 있어야 한다.

I.3.3 기계류 공간에는 영구적으로 설치된 전기조명장치가 다음과 같이 제공되어야 한다.

가) 작업구역의 바닥에서 200 lx 이상

나) 작업구역으로 접근하는 통로의 바닥에서 50 lx 이상

I.3.4 비상조명은 모든 기계류 공간에서 작업하는 모든 인원의 안전한 대피를 위해 설치되어야 한다.

비고 비상조명은 점검 등 유지관리 업무를 지속하기 위한 것은 아니다.

I.3.5 기계류 공간의 크기는 설비, 특히 전기설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분해야 한다.

작업구역에서 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고, 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 제어패널 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 아래와 같아야 한다.

1) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

2) 폭은 0.5 m 또는 제어패널과 캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

나) 움직이는 부품의 점검 등 유지관리 업무가 필요한 지점에서 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

I.3.6 이동을 위한 유효 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

이동을 위한 통로의 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

이동을 위한 공간의 유효 높이는 다음과 같은 바닥에서부터 구조물의 지붕 및 빔 하부까지 측정하여 1.8 m 이상이어야 한다.

가) 접근지역

나) 작업구역

I.3.7 기계류 공간의 유효 높이는 2.0 m 이상이어야 한다.

I.4 쇼핑 카트 및 수하물 카트의 접근 방지를 위한 조치

I.4.1 일반사항

쇼핑 카트 및 수하물 카트를 에스컬레이터 또는 무빙워크로 가져올 수 있는 합리적이고 예측 가능한 위험이 있는 경우, 다음과 같은 조건이 주어지면 위험을 제거하고 접근을 방지하기 위한 적절한 조치가 취해져야 한다.

가) 에스컬레이터의 경우

- 주변 지역에서 쇼핑 카트 또는 수하물 카트를 사용할 수 있는 경우
- 쇼핑 카트 또는 수하물 카트가 에스컬레이터에 가까이 있지 않지만 에스컬레이터로 가져올 수 있는 것이 합리적이고 예측 가능한 경우

나) 무빙워크

- 쇼핑 카트 또는 수하물 카트가 무빙워크에서 사용되지 않도록 한 경우

비고 카트가 난간과 진입방지대 사이를 통과하지 못하도록 카트의 폭을 정의하는 것은 소유자의 책임이다.

I.4.2 진입방지대

진입방지대가 사용되는 경우, 다음 요구조건이 충족되어야 한다.

가) 진입방지대는 입구에만 설치해야 한다. 자유구역에서는 출구에 설치할 수 없다.

나) 진입방지대 설계는 다른 위험을 초래하지 않아야 한다.

다) 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭은 500 mm 이상이어야 하며, 사용되는 쇼핑 카트 또는 수하물 카트 유형의 폭보다 작아야 한다.

라) 진입방지대의 높이는 900 mm에서 1,100 mm 사이이어야 한다.

마) 진입방지대 및 고정장치는 높이 200 mm에서 3,000 N의 수평력을 견뎌야 한다.

비고 이 힘은 쇼핑카트의 경우 EN 1929-1 [5]에 따른 새시의 충격으로 발생/수하물 카트의 경우 160 kg 하중을 적재하여 1m/s의 속도로 움집임으로 발생

바) 진입방지대는 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다. 승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가 없어야 한다.

I.5 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥(traffic columns)

자유공간에서 고정 안내 울타리 및/또는 운행 안내 표시 기둥(예: 제어 장치 및 비상정지장치등 포함)이 필요한 경우, 이들의 설계가 다른 위험을 유발해서는 안되며, 다음 요구 조건이 충족되어야 한다.

가) 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥은 손잡이의 임의 지점까지 최소 수평 거리(반경)가 500 mm 이상이 되어야하며, 손잡이의 중심선 바깥쪽에 위치해야 한다.(그림 I.4의 배치 A 참조)

나) 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 손잡이의 중심선 바깥에 위치하고 추가 울타리가 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥과 난간 뉴얼의 수직 중

심선 사이에 설치되어 있으면 손잡이의 임의 지점까지의 최소 수평거리(반경)를 300 mm로 줄일 수 있다.(그림 I.4의 배치 B 참조)

추가 울타리는 손잡이 바깥 끝단과 80 mm에서 120 mm 사이의 측면 거리를 가져야 하고, 최소한 뉴얼로 들어가는 손잡이의 실제 가장 낮은 지점과 난간 데크 사이의 구역을 막아야 하며, 추가 울타리의 틈새는 25 mm 미만이 되어야 한다.(그림 I.3 참조)

- 다) 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 손잡이 바깥 끝단의 외부에 위치하고 추가 울타리가 안내 장벽 또는 운행 안내 표시 기둥과 난간 뉴얼의 수직 중심선 사이에 설치되어 있으면 손잡이의 임의 지점까지의 최소 수평거리(반경)는 180 mm로 줄일 수 있다.(그림 I.4의 배치C 참조)

추가 울타리는 손잡이 바깥 끝단과 80 mm에서 120 mm 사이의 측면 거리를 가져야 하고, 최소한 뉴얼로 들어가는 손잡이의 실제 가장 낮은 지점과 난간 데크 사이의 구역을 막아야 하며, 추가 울타리의 틈새는 25 mm 미만이 되어야 한다.(그림 I.3 참조)

- 라) 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 둥근 형태로 되어 있고 손잡이 바깥 끝단의 외부에 위치하고 추가 울타리가 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥과 난간 뉴얼의 수직 중심선 사이에 설치되어 있으면 손잡이의 임의 지점까지의 최소 수평거리(반경)는 100 mm로 줄일 수 있다. (그림 I.4의 배치 D 참조)

추가 울타리는 손잡이 바깥 끝단과 80 mm에서 120 mm 사이의 측면 거리를 가져야 하고, 최소한 뉴얼로 들어가는 손잡이의 실제 가장 낮은 지점과 난간 데크 사이의 구역을 막아야 하며, 추가 울타리의 틈새는 25 mm 미만이 되어야 한다.(그림 I.4 참조)

추가로, 다음과 같은 특별 요구조건이 적용되어야 한다.

- 마) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥 및 그 고정 장치는 장치의 상단에 가해지는 1 kN/m의 수평력을 견뎌야 한다.

- 바) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥은 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다.

승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다.

- 사) 운행 안내 표시 기둥의 높이는 손잡이의 높이 이상이어야 한다.

- 아) 안내 울타리의 높이는 난간데크의 높이 이상이어야 한다.

- 자) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥이 자유공간 안에 배치되면 자유공간의 크기는 동일하게 유지되어야 하며, 이 경우 길이가 연장되어야 한다.

- 차) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥은 출구를 막는 구조적 수단으로 간주하지 않는다.


자유공간과 근접한 곳에 있는 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥 또한 상기의

요구조건이 적용된다.

자유공간 밖의 근접한 곳에 있는 기타 장치 및 설비에는 가), 나), 다), 라)의 조건이 적용된다.

I.6 전력 공급

전기 공급 및 전기 보호 기준(예: 감전, 단락, 과부하)에 대해 소유자(또는 구매자)와 제조자간에 합의가 이루어져야 한다. 설치는 KS C IEC 60204-1에 따라야 한다.

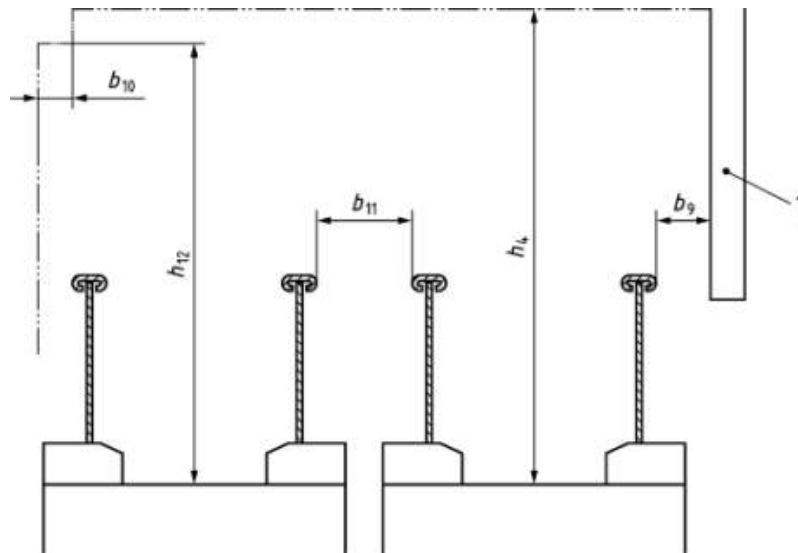


기호설명

1. 장애물(기둥 등)


주요 치수	항목	주요 치수	항목
$b_9 \geq 400 \text{ mm}$	I .2.4	$h_4 \geq 2,300 \text{ mm}$	I .2.1
$b_{10} \geq 80 \text{ mm}$	I .2.2	$h_{12} \geq 2,100 \text{ mm}$	I .2.2
$b_{11} \geq 160 \text{ mm}$	I .2.3		

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준만을 설명한다.

[그림 I.1 — 건축구조와 에스컬레이터/무빙워크 사이의 간격]

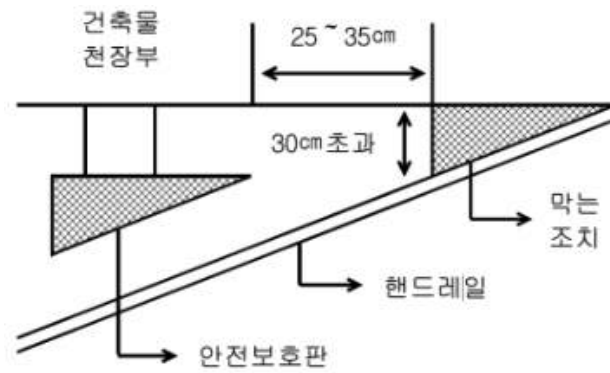


[그림 1.2 - 막는 조치 및 안전 보호판]

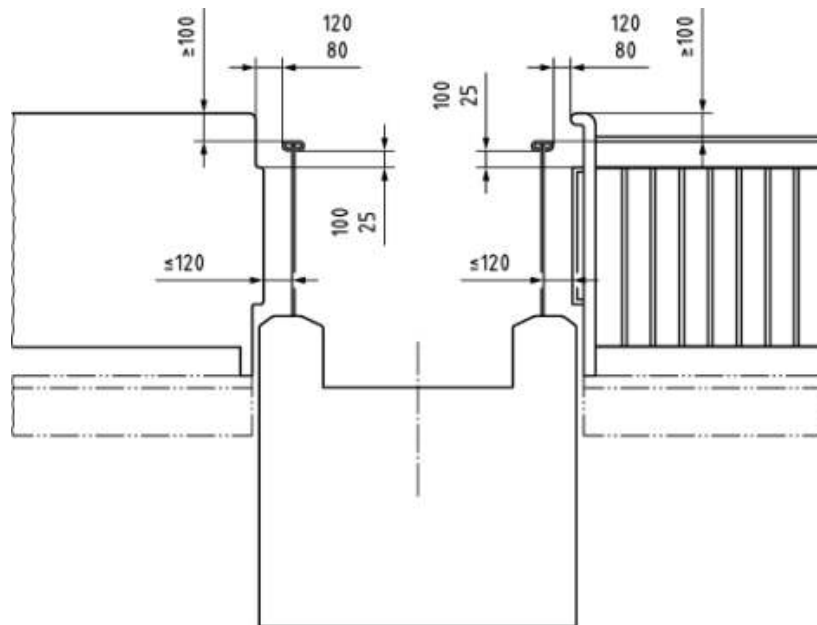

단위 : mm

비고 이 그림은 일정한 비율로 그려져 있지 않고, 단지 기준만을 설명한다.

[그림 1.3 - 승강장 울타리의 예시]

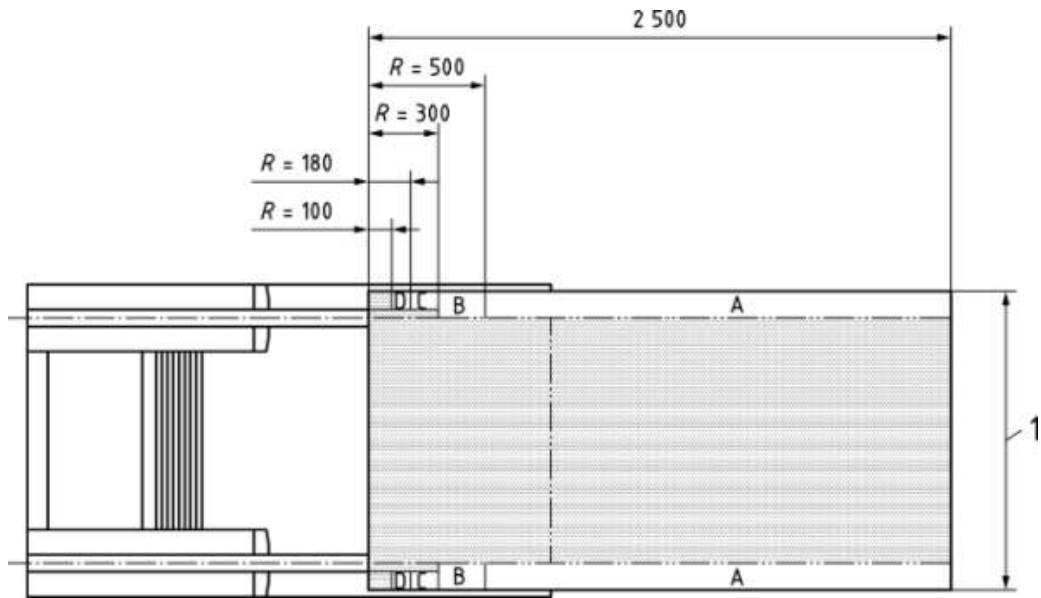

단위 : mm

기호설명

1 각각의 손잡이 바깥 끝단에서 80 mm를 더한 지점 사이의 거리

A 위치: 손잡이 중심선의 외부

추가 울타리: 불필요

B 위치: 손잡이 중심선의 외부

추가 울타리: 운행 안내 표시 기둥/안내 울타리와 난간 뉴얼의 수직 중심선 사이

C 위치: 손잡이 바깥 끝단의 외부

추가 울타리: 운행 안내 표시 기둥/안내 울타리와 난간 뉴얼의 수직 중심선 사이

D 위치(원형 기둥/안내 울타리): 손잡이 바깥 끝단의 외부

추가 울타리: 운행 안내 표시 기둥/안내 울타리와 난간 뉴얼의 수직 중심선 사이

R 손잡이의 임의의 지점과 운행 안내 표시 기둥/안내 울타리 사이의 수평 거리(반경)

[그림 I.4 - 자유공간 내에 고정된 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥의 가능 위치]

부속서 II

전기 부품 - 고장 배제

II.1 범위

5.12.1은 에스컬레이터와 무빙워크의 여러 가지 전기장치 결함을 예상한다.

고장분석 중 일부 결함은 특정 조건에서 배제될 수 있다.

본 부속서는 이러한 조건을 기술하고 그것들을 이행하기 위한 요구조건을 알려준다.

II.2 고장 배제 : 조건

상기 표는 다음을 보여준다.:

가) 현재의 전자기술에 사용되는 주요 부품 및 가장 일반적인 부품 목록; 부품은 ‘집단’으로 분류된다.

1) 수동소자	1
2) 반도체	2
3) 기타	3
4) 조립된 인쇄 회로	4

나) 고장 분류

1) 작동중단	I
2) 단락	II
3) 더 높은 값으로의 변환	III
4) 더 낮은 값으로의 변환	IV
5) 기능 변경	V

다) 고장 배제의 가능성과 조건들

고장 배제의 가장 중요한 조건은 부품이 규격에 명시된 온도, 습도, 전압 및 진동이 최악의 조건에서도 그 부품들의 최악의 한계내에서 항상 사용되어질 수 있어야 한다는 것이다.

라) 참고

표에서:

- 셀 안의 “NO”의 의미 : 고장은 배제되지 않는다. 즉, 고려되어야 한다.
- 표시가 없는 셀의 의미: 고장 분류 유형과 관계없음.

안전회로에 대한 설계 지침은 부속서 IV에 있다.


[표 II.1 고장 배제]

부 품	가능한 고장 배제					고장 배제에 대한 조건 표시														
	I	II	III	IV	V															
1 수동 소자																				
1.1 고정저항	No	(1)	No	(1)		(1) 적용할 수 있는 IEC 표준에 따른 니스를 입히거나 저항 필름과 축이 연결 봉인된 필름 저항에 대해서만, 그리고 에나멜 또는 봉인에 의해서 보호되는 단일 층 권선에 의해 제작된 권선 저항에 대해서만														
1.2 가변 저항	No	No	No	No																
1.3 비선형 저항																				
1.3.1 NTC	No	No	No	No																
1.3.2 PTC	No	No	No	No																
1.3.3 VDR	No	No	No	No																
1.3.4 IDR	No	No	No	No																
1.4 캐패시터	No	No		No																
1.5 유도부품 - 코일 - 쇼크	No	No		No																
2 반도체																				
2.1 다이오드 LED	No	No			No	성능 변경은 역 전류 값의 변경을 의미														
2.2 제너다이오드	No	No		No	No	값이 낮게 변하는 것은 제너전압의 변경을 의미 성능 변경은 역 전류 값의 변경을 의미														
2.3 사이리스터, 트라이악, GTO	No	No			No	성능 변경은 부품의 자체-트리거링 또는 래칭을 의미														
2.4 광커퍼러	No	(2)			No	(1) 'I'는 2개의 기본부품(LED와 포토 트랜지스터)중 하나의 개방을 의미하며, 'II'는 그들 사이의 단락을 의미함. (2) KS C IEC 60747-5-5에 따른 광커퍼러의 조건하에서 배제될 수 있다. 그리고 절연전압은 적어도 아래의 표를 따른다. (KS C IEC 60664-1:2007, 표 F.1에서 얻음) <table><tr><td>정격시스템 전압으로부터 유도된 대지상전압 $V_{r,ms}$ 와 D.C 포함</td><td>설치를 위한 볼트에서 내 충격 전압의 우선 시리즈(카테고리 III)</td></tr><tr><td>50</td><td>800</td></tr><tr><td>100</td><td>1,500</td></tr><tr><td>150</td><td>2,500</td></tr><tr><td>300</td><td>4,000</td></tr><tr><td>600</td><td>6,000</td></tr><tr><td>1,000</td><td>8,000</td></tr></table>	정격시스템 전압으로부터 유도된 대지상전압 $V_{r,ms}$ 와 D.C 포함	설치를 위한 볼트에서 내 충격 전압의 우선 시리즈(카테고리 III)	50	800	100	1,500	150	2,500	300	4,000	600	6,000	1,000	8,000
정격시스템 전압으로부터 유도된 대지상전압 $V_{r,ms}$ 와 D.C 포함	설치를 위한 볼트에서 내 충격 전압의 우선 시리즈(카테고리 III)																			
50	800																			
100	1,500																			
150	2,500																			
300	4,000																			
600	6,000																			
1,000	8,000																			
2.5 하이브리드회로	No	No	No	No	No															
2.6 집적회로	No	No	No	No	No	진동에 대한 성능 변경 ; 'and' 게이트가 'or' 게이트 등														

부 품	배제된 고장					고장 배제에 대한 조건 언급
	I	II	III	IV	V	
3 기타						
3.1 커넥터 단자 플러그	No	(3)				(3) 커넥터의 보호가 IP 4X보다 좋지 않은 경우, 최소값이 적어도 아래와 같다면 커넥터의 단락은 배제될 수 있다. - 연면거리 4 mm ; - 공극 3 mm 이것은 피치치수 또는 이론적 값이 아니라 연결된 장치에서 확인 가능한 절대적인 최소값이다. 커넥터의 보호가 IP 4X보다 좋다면, 연면거리는 다음조건을 포함하는 KS C IEC 60664-1에 주어진 간극으로 줄일 수 있다. - 3의 오염 등급; - 재료 그룹 III과 - 동질이 아닌 장소의 존재
3.2 내온전구	No	No				
3.3 변압기	No	(4)	(5)	(5)		(4) 단락은 1차 또는 2차권선, 또는 1차와 2차 코일사이의 단락을 포함한다. (5) 값의 변화는 권선에 있어서 부분적인 단락의 비(ratio) 변화를 의미한다. (4)와 (5)는 EN 61588-1:2005, 18.2와 18.3를 일맥상통하는 고립 저항과 전압의 조건 하에서 배제될 수 있다.
3.4 퓨즈		(6)				'II'는 용단퓨즈의 단락을 의미한다. (6) 퓨즈가 KS에 따라 용량이 맞고 올바르게 설치되었다면 배제될 수 있다.
3.5 릴레이	No	(7) (8)				(7) 만약 릴레이가 5.11.2.2.3(5.12.1.2.2.2)의 기준을 만족한다면 접점사이 및 접점과 코일사이의 단락은 배제될 수 있다. (8) 접점의 용접은 배제될 수 없다. 그러나 릴레이가 기계적인 힘으로 인터록 접점을 갖도록 설치되고, KS C IEC 60947-5-1에 따라 제작되었다면 5.11.2.1.3의 가정을 적용한다.
3.6 인쇄회로기판 (PCB)	No	(9)				PCB의 일반사양은 KS C IEC 62326-1에 따른다. 기본재료는 KS C IEC 61249 시리즈 사양에 따라야 된다. (9) 다음의 조건을 포함하여 KS C IEC 60664-1에 따른다. - 3의 오염 등급 - 재료 그룹 III - 그리고 동질이 아닌 장소의 존재 PCB의 보호가 IP 4X(KS C IEC 60529)보다 좋다면, 연면거리는 KS C IEC 60664-1에 주어진 간극으로 줄일 수 있다.

부 품	배제된 고장					고장 배제에 대한 조건 언급
	I	II	III	IV	V	
4 PCB 부품의 조립품	No	(10)				(10) 부품자체가 배제될 수 있고, 연면거리와 간극이 설치기술이나 PCB 자신에 의해서가 아니고 3.1과 3.6에 있는 목록과 같은 최소 허용 값 아래로 줄일 수 있는 방법으로 설치되었다면 단락은 배제될 수 있다.

부속서 Ⅲ
고장안전회로 초안 작성 및 평가

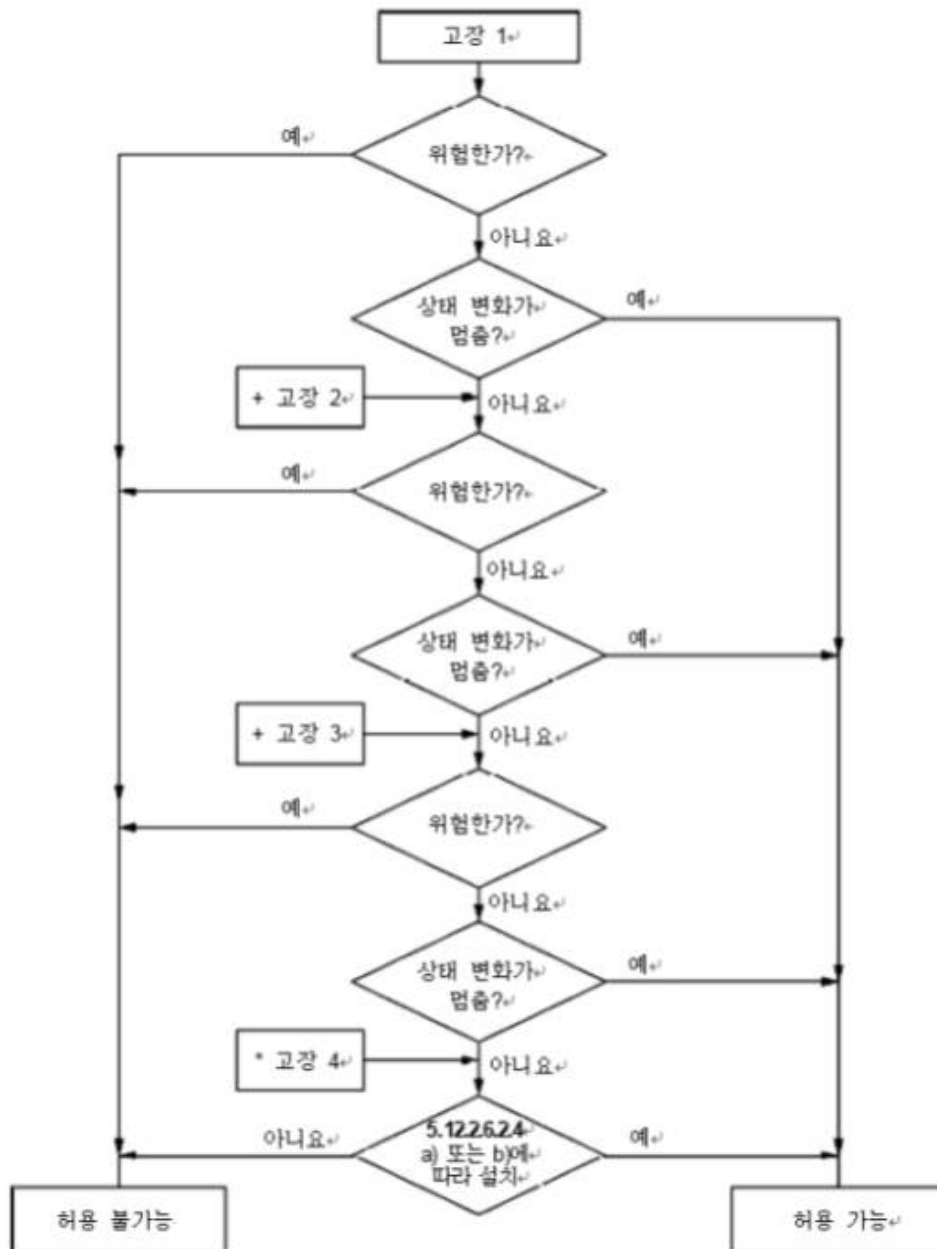

[그림 Ⅲ.1 - 고장안전회로의 초안 작성과 평가를 위한 흐름도]

부속서 IV

안전회로 설계 지침

이 설계 지침은 제어 목적, 원격 제어, 경보 제어 등에 대한 정보를 안전 회로에서 수집하는 경우 위험한 상황을 피하기 위한 권장사항을 제공한다.

일부 위험 상황은 하나 또는 여러 개의 전기안전장치의 단락 또는 하나 또는 여러 개의 고장이 결합된 공통 리드(접지)의 국부적인 차단에 의한 가능성으로 나타날 수 있다. 따라서 아래 권장사항을 따르는 것이 좋다.

가) 표 II.1의 3.1 및 3.6에 따른 연면거리로 보드 및 회로를 설계한다.

나) 에스컬레이터/무빙워크의 제어를 위한 공통 리드가 전자부품 뒤에 있도록 공통 리드를 구성한다. 과손으로 인해 제어 장치가 작동하지 않을 수 있다.(에스컬레이터/무빙워크의 수명 동안 배선 변경이 발생할 위험이 있다)

다) 항상 “최악의 상황”에 대비해 계산한다.

라) 입력 요소의 보호장치로 항상 외부(구성요소 외부) 저항을 사용한다. 장치의 내부저항을 안전하다고 생각해서는 안된다.

마) 구성 목록에 따른 부품만 사용한다.

바) 전자 장치에서 오는 역방향 전압을 고려한다. 경우에 따라서는 전기적으로 분리된 회로를 사용하는 것이 문제 해결에 도움이 된다.

사) KS C IEC 60364-5-54에 따라 전기 설비를 설계한다.

아) 설계에 관계없이 “최악의 상황” 고려해야 한다. 에스컬레이터/무빙워크 설치 후 수정 또는 추가 작업이 이루어지면, 신규 및 기존 설비와 관련된 “최악의 상황” 계산을 다시 수행해야 한다.

자) 일부 고장 배제는 표 II.1에 따라 수용이 가능하다.

차) 에스컬레이터/무빙워크 환경 밖에서의 고장은 고려할 필요가 없다.

카) KS C IEC 60364-5-54에 따라 설치가 이루어진 경우, 건물의 주 전원에서 제어반 접지바(레일)까지 접지는 연결되지 않을 수 있다.

부속서 V

에스컬레이터 및 무빙워크 이용자를 위한 안전표지

안전 표지의 설계는 KS S ISO 3864-1 및 KS S ISO 3864-3에 따라야 한다.
표지의 최소 지름은 80 mm이다.



[그림 V.1 - 강제 행동 표지 “애완동물은 안고 이용하세요”]



[그림 V.2 - 금지 표지 “유모차는 이용하지 마세요”]

부속서 VI

에스컬레이터 및 무빙워크의 선택 및 계획을 위한 가이드라인

VI.1 최대 수송능력

교통 흐름 계획을 위해, 1 시간에 에스컬레이터 또는 무빙워크로 수송할 수 있는 최대 인원은 표 VI.1에 주어진다.

[표 VI.1 — 최대 수송능력]

디딤판 폭 z_1 (m)	공칭 속도 v (m/s)		
	0.5	0.65	0.75
0.6	3,600 명/h	4,400 명/h	4,900 명/h
0.8	4,800 명/h	5,900 명/h	6,600 명/h
1	6,000 명/h	7,300 명/h	8,200 명/h

- 비고 1. 쇼핑 카트와 수하물 카트의 사용은 수용력이 약 80%로 감소될 것이다.
2. 1m를 초과하는 팔레트 폭을 가진 무빙워크의 경우 이용자가 손잡이를 잡아야 하기 때문에 수용능력은 증가하지 않고, 1m를 초과하는 추가 폭은 주로 쇼핑 카트 및 수하물 카트의 사용을 가능하게 하는 것이다.

VI.2 대중교통시설의 에스컬레이터 또는 무빙워크

입구 및 출구 지점을 포함하는 대중교통 시스템의 일부인 경우 또는 3시간 간격으로 합산하여 최소 0.5시간 동안에 제동부하의 100% (5.4.2.1.3.1 및 5.4.2.1.3.3 참조)에 달하는 하중을 받는 경우가 평소에 대략 140시간/주를 운행하는 집중적인 사용에 적합해야 하는 경우 하중 조건 및 추가 안전 기능에 관해서는 설치장소의 교통량을 반영하여 제조자와 소유자(또는 구매자)간에 합의가 있어야 한다.

부속서 VII

쇼핑 카트 및 수하물 카트를 운반하기 위한

에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 기준

VII.1 에스컬레이터

에스컬레이터에서 쇼핑 및 수하물 카트를 사용하는 것은 안전하지 않으며 사용되어서는 안 된다. 이러한 제품의 사용이 예측 가능한 잘못된 사용, 과적 및 폭 제한으로 인하여 안전하지 않다고 간주되는 것이 주요 이유다.

에스컬레이터 설치 주변에서 쇼핑 카트 및/또는 수하물 카트를 사용할 수 있고 카트를 에스컬레이터에 가져갈 수 있다고 합리적으로 예측 가능한 경우, 접근을 막기 위한 적절한 진입방지대를 설치해야 한다.(I.4 참조)

VII.2 무빙워크

무빙워크에서는 적절하게 설계된 쇼핑 카트 및 수하물 카트만 사용이 허용된다. 무빙워크에서 사용할 쇼핑 카트 또는 수하물 카트는 안전한 사용을 위해 카트 제조사와 무빙워크 제조사 간에 지정해야 한다.

무빙워크 구역에서 지정되지 않은 쇼핑 또는 수하물 카트를 사용하는 경우 심각한 잘못된 사용의 위험이 있으므로 무빙워크 입구에 접근하지 못하게 해야 한다.(I.4 참조)

경사가 6° 이상인 무빙워크의 경우, 공칭 속도는 0.5 m/s로 제한된다.

부속서 VIII

디딤판의 트레드 표면, 콤파레이트 및 승강장 플레이트의 미끄럼 방지 특성 결정

미끄럼 방지 특성 시험에 관한 절차는 DIN 51130을 참조한다.

주의할 점은 DIN 51130 시험 절차에서 오일이라는 중간 매개체가 시험에 불리한 작동 조건을 부여하는데 사용되지 않는다는 사실이다.

특히 정의된 오일은 시험결과와 우수한 차별성이 입증된 지속적인 시험 매개변수로 사용되어 진다.

비고 이 절차는 경사면에서 시험할 시험표면의 밟기 테스트를 수행하는 사람들을 기준으로 한다. 각 시험표면은 에스컬레이터 및 무빙워크에 사용하기 적합한지 여부를 결정하는 데 도움이 된다.

측정 범위에서 결정된 평균 경사각은 5개 평가그룹중 하나에서 분류된 시험표면을

결정한다.

평가그룹은 R9 평가그룹의 시험표면이 가장 낮은 미끄럼 방지 특성 요구조건을 충족하고, R13 평가그룹이 가장 높은 미끄럼 방지 특성 기준을 충족시키는 기준으로

사용되어 진다. 각도 범위에 대한 평가그룹의 할당은 표 VIII.1에 나와 있다.

[표 VIII.1 - 미끄럼 방지 평가 그룹에 대한 경사각의 전체 평균값 할당]

전체 평균값	평가 그룹
6° 이상 10° 이하	R9
10° 초과 19° 이하	R10
19° 초과 27° 이하	R11
27° 초과 35° 이하	R12
35° 초과	R13

표면 첨가물을 갖는 표면의 미끄럼 방지 특성 평가는 모든 방향을 고려해야 한다. 가장 낮은 평가그룹은 안전과 관련된 그룹이다.

최소한 R9 평가그룹을 충족시키는 표면은 일반적으로 설치되는 미끄럼 방지로 간주된다.

물과 눈의 영향을 받는 경우 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 R10 평가그룹과 경사형 무빙워크의 팔레트에 대한 R11 평가그룹이 고려되어야 한다.

에스컬레이터와 무빙워크 및 배정된 층의 승강장이 서로 다른 평가그룹에 있는 경우,

인접된 곳은 평가그룹에서 한 단계만 달라지도록 주의해야 한다.

클리트 영역과 관련된 시험 부분은 에스컬레이터 및 무빙워크에서 미끄럼 방지 특성을 평가하는데 사용되지 않는다.

부속서 IX

난간 스커트에서 신발의 미끄럼 특성 결정

IX.1 개요

에스컬레이터에는 움직이는 스텝과 스커트 사이에 끼일 위험이 있다.

위험을 줄이기 위해 몇 가지 기준이 5.5.3.4에 정의되어 있다.

그 중 하나는 스커트 패널의 미끄럼 마찰을 줄이기 위해 적절한 조치가 취해질 필요가 있다는 것이다.

이 일반 기준은 실제로 안전하게 사용하기 위해 보다 구체적으로 작성되어야 한다.

IX.2 미끄럼 특성 시험 및 평가

미끄럼 특성 시험 절차는 DIN 51131을 참조한다.

가능한 실제와 같이 에스컬레이터 상태를 재현하기 위해 시험은 고무만 사용하여 DIN 51131에 따라 수행해야 한다.

미끄럼 재료 및 스커트 패널에 대한 운동 마찰계수 μ 의 평균은 3회 ~ 5회 개별 측정으로부터 계산되어야 한다.

부속서 X

기술서류

X.1 설계심사에 필요한 기술서류에는 별표 22 부속서Ⅱ의 Ⅱ.1에 따른 정보가 포함되어야 한다.

X.2 승강기 안전기준 적합여부 확인을 위한 안전 요구사항 및 보호조치에 대한 기술서류 세부 목록은 한국승강기안전공단이 다음의 사항을 고려하여 제시한 기술서류 목록에 따라 제출해야 한다.

X.2.1 일반사항

- (1) 제조·수입업자의 성명(업체인 경우에는 업체명과 그 대표자의 성명)과 주소
- (2) 기본모델명 및 파생모델
- (3) 승강기안전인증 분류, 구조별 종류, 용도별 종류
- (4) 구동기 위치, 권상 구조
- (5) 정격하중, 정격속도, 경사도, 및 최대 수용능력
- (6) 구동기 용량, 제어반 방식(용량 포함), 정격전압, 정격전류
- (7) 층고(에스컬레이터), 운행거리(무빙워크)

X.2.2 기술적 사항

X.2.2.1 기계실·기계류 공간 및 폴리실

- (1) 트러스 내·외부 공간의 위치 및 주요 치수
- (2) 에스컬레이터의 입면과 주요 치수
- (3) 에스컬레이터 및 무빙워크의 단면도 주요 치수
- (4) 오용방지수단 주요 치수
- (5) 디딤판(스텝, 팔레트, 벨트)의 주요 치수
- (6) 팔레트 상하부 승강장 및 천이구간의 주요 치수
- (7) 벨트 단면도, 단독 힘
- (8) 스커트와 스텝사이에 끼일 가능성 최소화 수단
 - 가) 스커트와 기계적 강도
 - 나) 스커트와 스텝 사이의 틈새
 - 다) 스커트 디플렉터 설치
- (9) 핸드레일 시스템의 주요 치수
- (10) 수평주행구간 및 천이구간 곡률반경
- (11) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

X.2.2.2 전기설비 및 전기기구의 기술적 사항

- (1) 전기회로 - 도면에 사용되는 약어 또는 기호의 구체적인 설명(한글화 원칙)

가) 동력회로

나) 안전회로

다) 조명회로

(2) 전기안전장치 및 안전회로

가) 내·외부의 유도 작용 또는 축전효과로 인한 고장 방지

나) 전기안전장치의 출력신호의 관계없는 신호에 의해 변경 방지

다) 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로의 경우 패리티 검사

라) 전기안전장치의 잘못된 신호의 출력을 막는 내부 전원공급장치의 구조

마) 안전접점의 분리 후 틈새, 연면거리 및 분리거리

바) 안전회로의 평가

사) 고장분석

(3) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

X.2.3 적합성 검증 사항

(1) 공인 시험성적서 대상 승강기 부품

(2) 제조사 자체 시험성적서 대상 승강기 부품

(3) IP 보호등급 대상 승강기 부품

비고 1. 다른 법령에서 규정한 인증서 또는 시험성적서로 안전기준 적합여부를 확인할 수 없는 경우 이를 확인할 수 있는 관련서류를 추가로 제출하여야 한다.

2. (3)에서 규정한 IP 보호등급 대상으로 규정된 승강기 부품 중 “IP4X” 또는 “IPX3” 이하인 경우에는 제조사 자체 시험성적서로 제출할 수 있다.