

[별표 2]

페루산 포도 생과실 저온처리 세부 지침(제8조 관련)

1. 저온처리 시설

- 자가 냉장형 선박용 컨테이너이어야 하며, 요구되는 온도에 도달하여 일정기간 유지할 수 있는 냉장설비가 갖추어진 것

2. 온도 기록 장치

- 모든 온도센서의 정확도는 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 하고, 허용 가능한 오차범위는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내
- 기록장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도기록장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함
- 기록장치는 각 온도센서별로 1시간 간격으로 온도가 측정·기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

3. 온도센서 영점조정


- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저온 후 각 온도센서별로 측정값이 안정화된 후부터 1~5분간격으로 연속 3회 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용 불가
- 온도센서의 영점조정은 각 컨테이너별로 매 저온처리 직전에 이루

어저야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 페루 검역당국 식물검역관의 감시 감독 하에 저온처리 시설로 바로 운반되고, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 저온처리 전에 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 반드시 예냉한 후 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 함
- 페루 검역당국 식물검역관은 예냉 장소에서 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉되었음을 확인해야하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과할 경우 해당 파렛트는 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 페루 검역당국 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 하며, 최소한 3개 이상의 과육온도 감지용 센서와 2개 이상의 공간온도 감지용 센서가 설치되어야 함
- 과육온도 감지용 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 파렛트의 바닥층, 컨테이너 중앙부 파렛트의 중간층과 마지막 파렛트의 상층부에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치함

● = 과육온도감지기

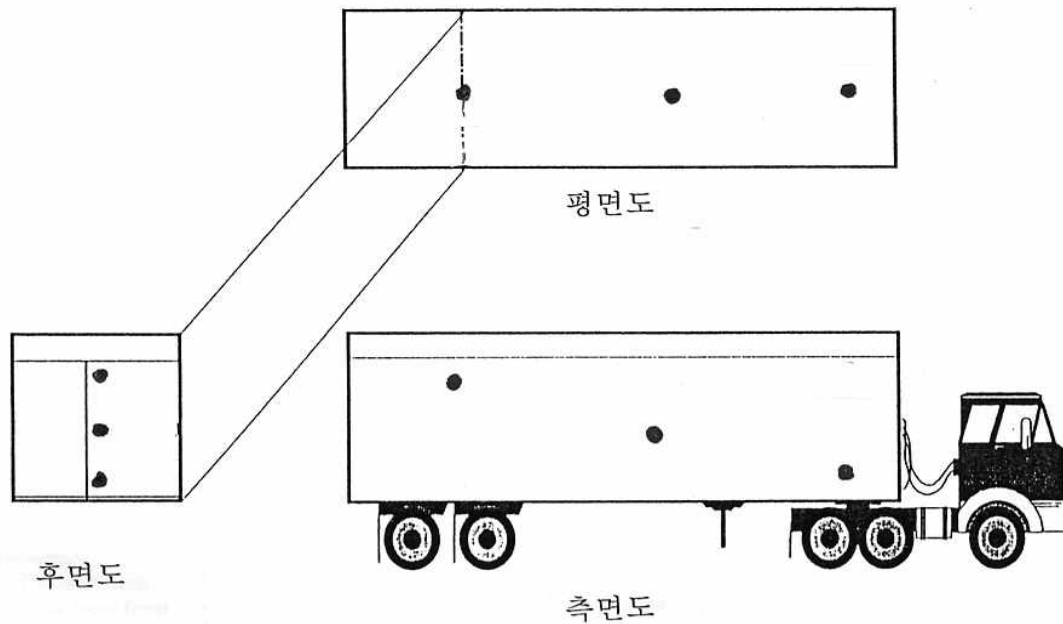

- 공간온도 감지용 온도센서는 찬 공기가 들어오는 곳과 나가는 곳에 각각 1개 이상을 설치함
- 과실온도 감지용 온도센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)하여야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리결과 확인

- 페루 검역당국 식물검역관은 저온처리를 위한 모든 준비가 완료된 후, 컨테이너를 봉인하여야 하고, 봉인은 도착지 검역본부 식물검역관이 확인할 때까지 유지되어야 함
- 저온처리 개시일자는 모든 온도센서가 요구되는 저온처리 온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 온도별 처리기간 동안 지속되어야 하며, 처리기간 동안 허용온도범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)를 넘는 등 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달시점부터 다시 저온처리 되어야 함

함

온도	처리기간
1.1℃ (34°F) 또는 그 이하	15일 이상
1.6℃ (35°F) 또는 그 이하	17일 이상

- 페루 검역당국 식물검역관은 식물검역증명서 소독처리란에 "00℃ 온도에서 연속해서 00일간 처리될 예정임"을 부기하고, 해당 저온처리 컨테이너의 번호 및 봉인번호를 부기하여야 함
- 저온처리 결과는 한국 도착지 관할 검역본부 식물검역관에게 제출하여야 함
- 도착지 검역본부 식물검역관은 필요시 온도센서의 정확도를 확인할 수 있으며, 영점 조정된 온도센서가 오차범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)를 넘거나, 온도센서가 적절히 삽입되지 않거나 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우 불합격 처리함