


[별표 7의3]전동식 방독마스크의 성능기준(제20조 관련)

번호	구 분	내 용								
1	종 류	전동식 방독마스크의 종류는 별표5 제1호 표 1에 따른다.								
2	등급 및 형태	전동식 방독마스크의 등급 및 형태는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전동식 방독마스크의 등급은 제6장 방독마스크 안전인증기준 별표 5 제1호의 표 2에 따른다. 나. 전동식 방독마스크의 형태 및 구조는 표 2에 따른다. <표 2> 전동식 방독마스크의 형태 및 구조 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">형 태</th><th>구 조</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">전동식 방독마 스크</td><td>전면형 [그림 1] 참조</td><td>전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조</td></tr> <tr> <td>반면형 [그림 2] 참조</td><td>전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조</td></tr> </tbody> </table>	형 태		구 조	전동식 방독마 스크	전면형 [그림 1] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조	반면형 [그림 2] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조
형 태		구 조								
전동식 방독마 스크	전면형 [그림 1] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조								
	반면형 [그림 2] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조								

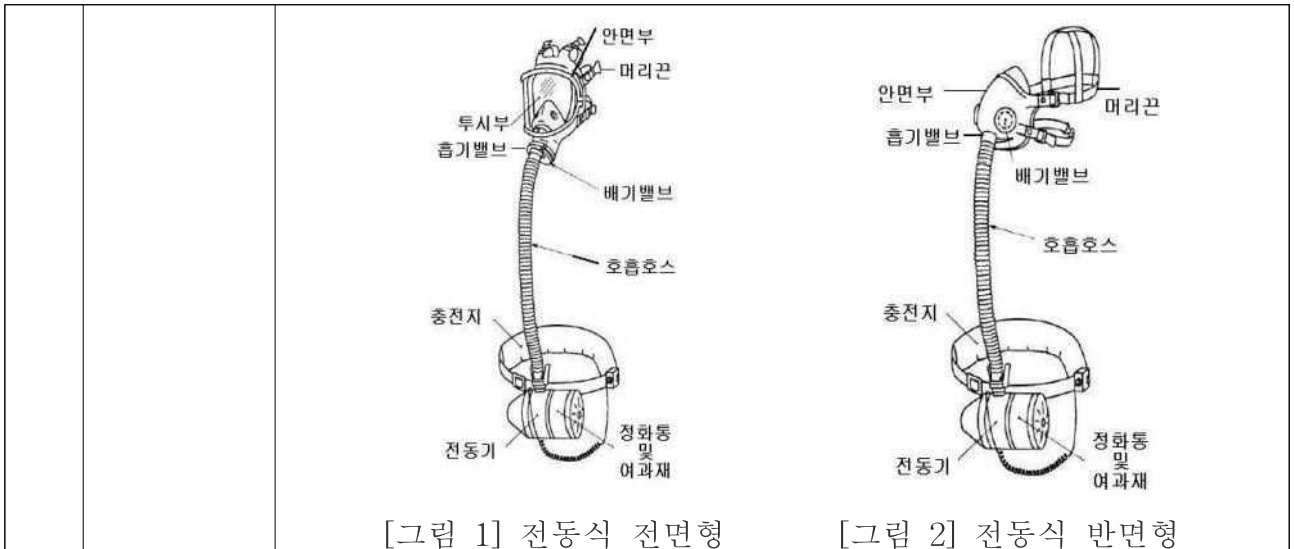

[그림 1] 전동식 전면형

[그림 2] 전동식 반면형

3

시험성능기
준 등

전동식 방독마스크의 시험성능기준 등은 다음 각 목과 같이 한다.
가. 검용의 전동식 방독마스크는 별표 7의2 및 별표 7의3 제2호의 성능기준에 따른다.
나. 복합용의 전동식 방독마스크는 별표 7의2의 성능기준 중 여과재의 분진 등 포집효율을 제외한 성능기준 및 별표 7의3 제2호의 성능기준에 따른다.

<표 3> 전동식 방독마스크 시험성능기준

항 목	시험 성 능 기 준
정화통의 제독능력	1) 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파과농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파과시간 이상 일 것. 2) 복합용의 경우 표 4와 같이 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다. 3) 검용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.

<표 4> 시험가스의 조건 및 파과농도, 파과시간

종류 및 등급		시험가스의 조건		파과 농도 (ppm, ±20%)	파과시간 (분)
		시험가스	농도(%, ±10%)		
유기 화합물용	고농도	시클로 헥산	0.5	10.0	35 이상
	중농도	"	0.1		70 이상
	저농도	"	0.05		70 이상

		디메틸에테르	0.05	5.0	70 이상
		이소부탄	0.25		
할로젠 스용	고농도	염소가스	0.5	0.5	20 이상
	중농도	〃	0.1		20 이상
	저농도	〃	0.05		20 이상
황화수 소용	고농도	황화수소가 스	0.5	10.0	40 이상
	중농도	〃	0.1		40 이상
	저농도	〃	0.05		40 이상
시아나 화수소 용	고농도	시아나화수소 가스	0.5	10.0*	25 이상
	중농도	〃	0.1		25 이상
	저농도	〃	0.05		25 이상
아황산 스용	고농도	아황산 가스	0.5	5.0	20 이상
	중농도	〃	0.1		20 이상
	저농도	〃	0.05		20 이상
암모니 아용	고농도	암모니아 가스	0.5	25.0	40 이상
	중농도	〃	0.1		50 이상
	저농도	〃	0.05		50 이상
* 시아나화수소가스에 의한 제독능력시험 시 시아노겐(C₂N₂)은 시험가스에 포함될 수 있다 (C₂N₂+HCN)를 포함한 파과농도는 10ppm을 초과할 수 없다 * *검용의 경우 정화통과 여과재가 장착된 상태에서 분진포집 효율시험을 하였을 때 등급에 따른 기준치 이상이어야 한다.					