

[별표6]

구멍의 보강을 하지 않은 보일러 경판의 두께
(제85조제2항제3호 및 제88조제1항제3호 관련)

구멍의 보강을 하지 않은 경우의 보일러 경판의 두께는 다음 계산식에 따른다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot D}{20f} C + a$$

T_r 은 경판의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

D 는 경판의 바깥지름(밀리미터)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

C 는 다음 그림에 정하는 계수. 다만, 그림을 사용할 수 있는 범위는 경판의 형상에 따라 다음의 조건식에 적합한 범위로 한다.

반구형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.16D$

반타원형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.08D$

$$H \geq 0.18D$$

접시형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.08D$

$$r \geq 0.1D, r \geq 3T_e, " \leq D, H \geq 0.18D$$

$$\text{또는 } 0.01D \leq T_e \leq 0.03D$$

$$r \geq 0.06D, H = 0.18D$$

$$\text{또는 } 0.02D \leq T_e \leq 0.03D, r \geq 0.06D$$

$$0.18D \leq H \leq 0.22D$$

R' 는 경판의 중앙부의 안쪽 반지름(밀리미터)


r 은 경판의 모서리에 있어서의 안쪽 반지름(밀리미터)

H 는 경판 곡면의 바깥 표면부까지의 높이(밀리미터)

T_e 는 경판의 실제두께(밀리미터)

d 는 구멍의 지름(밀리미터)

a 는 부식여유(제82조제5항의 부식여유를 말한다)(밀리미터)

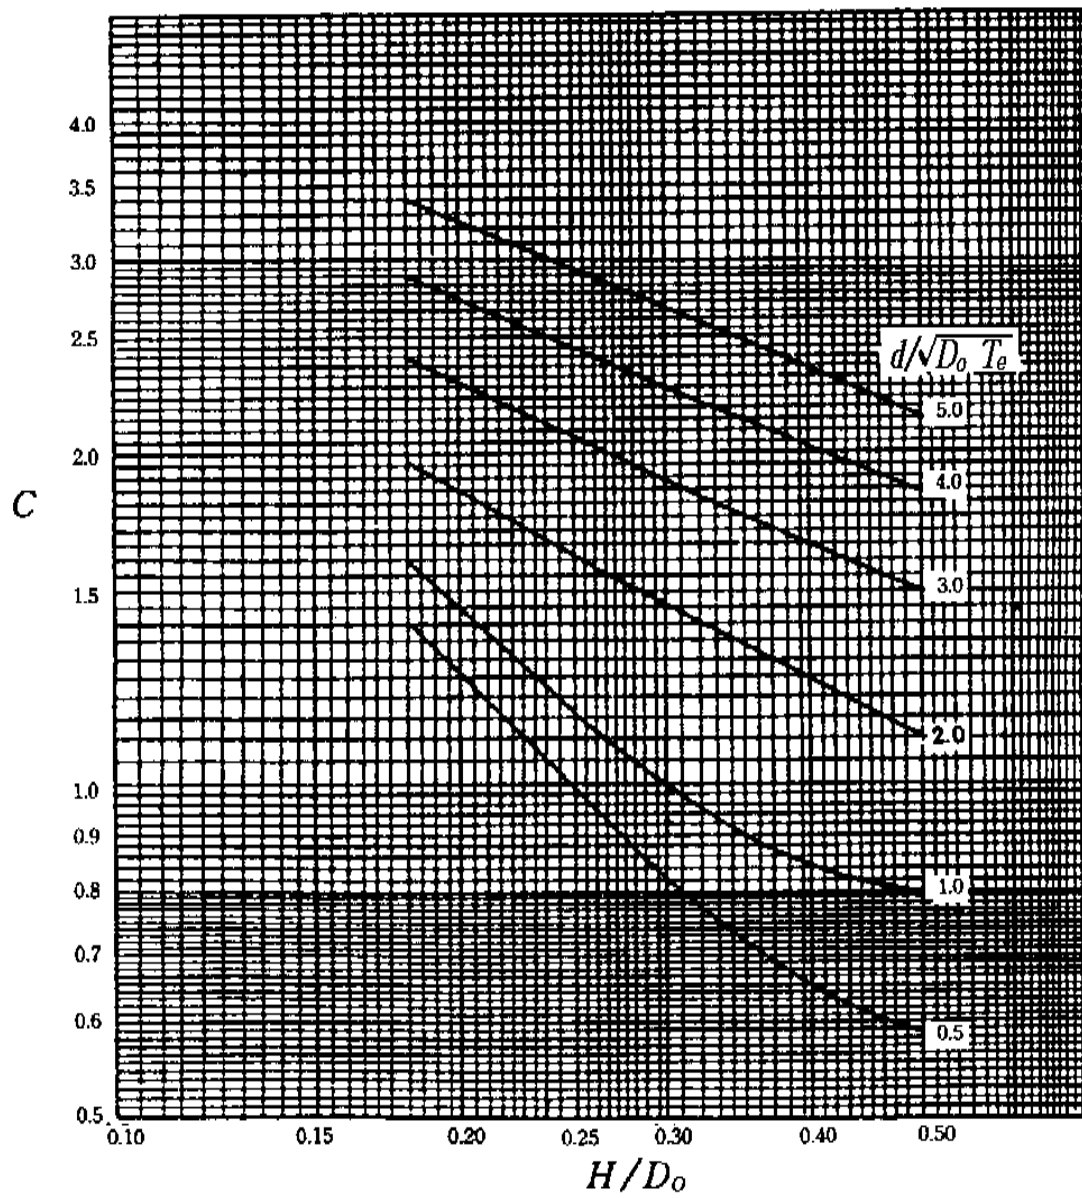

C의 값