


[별표 8]


소화시험 방법 및 절차 <신설 2006. 6. 30>

1. 유효진화용적과 같은 내용적의 모형기관실과 모형기관을 다음 각 목에 따라 제작하고 설치한다.

가. 화재모형실의 외장은 철판 등 견고한 구조의 것으로 하고 내장은 석고보드 등 불연재로 내부를 감싸고 전면에는 작업용 개구를, 뒷면에는 배기구를 설치한다. 여기서 A는 유효진화용적을 입방체로 했을 때 한 변의 길이(아래 그림 참조)

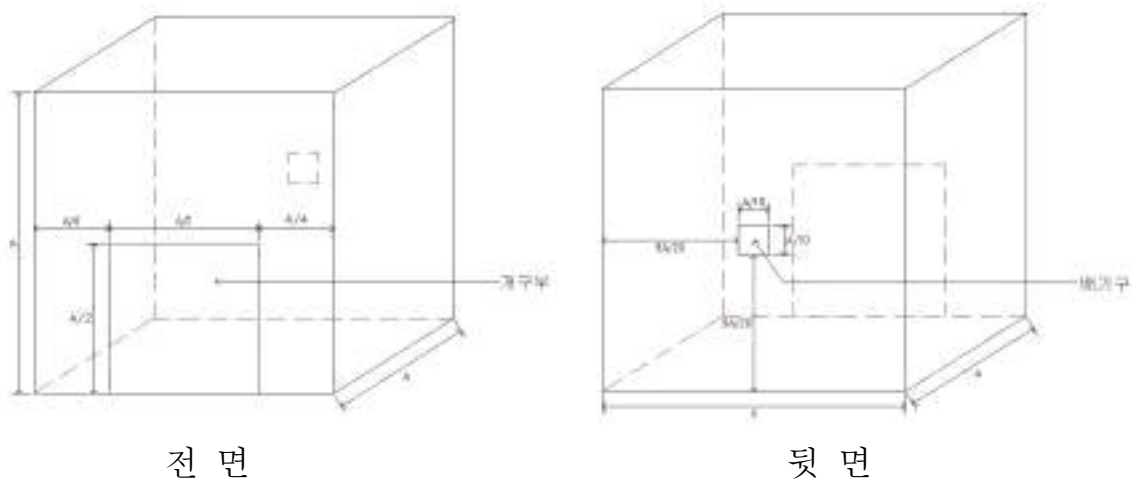

나. 화재모형실 바닥에 가로 및 세로가 각각 화재모형실 폭의 1/4 크기인 연료팬 4개를 아래그림과 같이 배치하고 정 중앙부에 가로, 세로가 각각 30cm 크기의 연료팬 1개를 설치한다. 이경우 각 연료유팬의 깊이는 각각 5분간 연소할 수 있는 경유를 수용할 수 있는 충분한 크기이어야 한다. (아래 그림 참조)

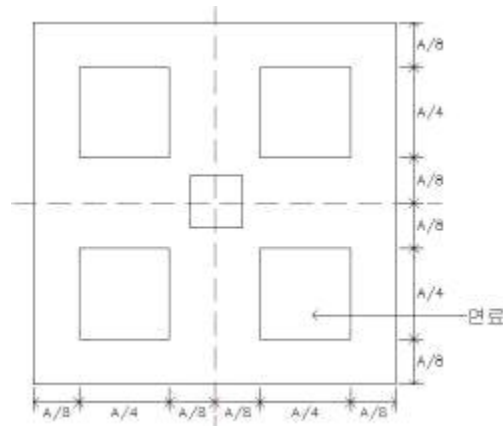

다. 화재모형실 바닥에 아래와 같이 제작된 모형기관을 화재모형실 중앙에 설치한다



2. 시험체를 제조사가 정한 사양에 따라 부착하고 배기구에 강제배기장치를 설치하여 매분 유효진화용적의 2.5배의 배기량으로 정상 운전시킨 상태에서, 연료팬에 각각 5분이상 연소가 가능하기에 충분한 경유를 주입하고 연소시킨다.