



[별표 2] 환경조건(제4조 관련)

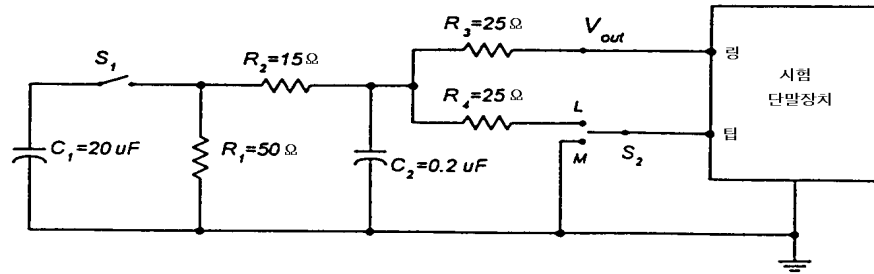


(그림 1) 충격전압 발생기 회로개념도

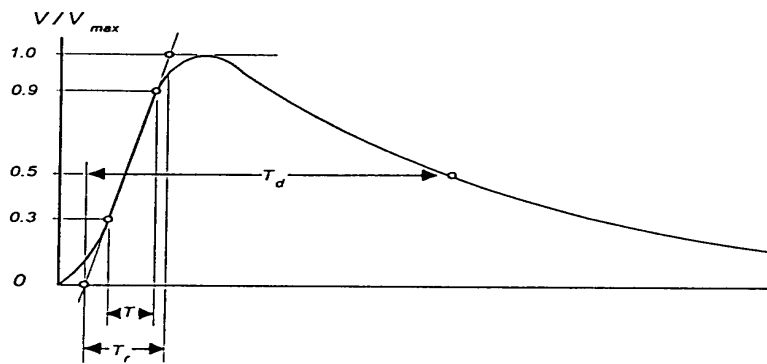

(주) T = 침투전압의 30% 시점에서 90% 시점까지의 시간
상승시간 = $1.67 \times T = Tr (\mu s)$

하강시간 = 인가전압의 가상 시작점부터 하강곡선의
침투전압 50% 시점까지의 시간 = $Td (\mu s)$

(그림 2) 개방회로 전압 파형

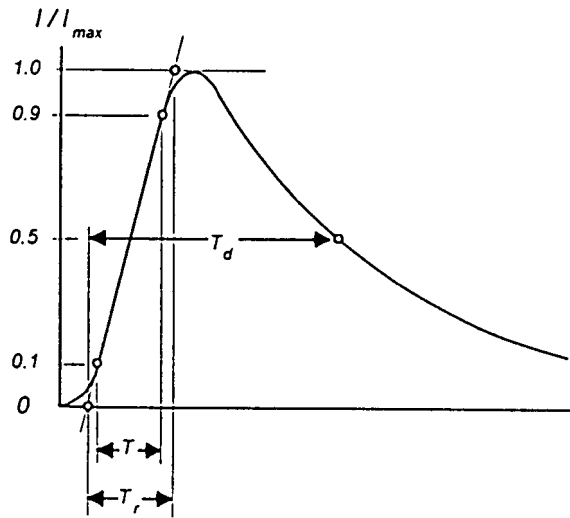

- (주) T = 침투전류의 10% 시점에서 90% 시점까지의 시간
 상승시간 = $1.25 \times T = T_r (\mu s)$
 하강시간 = 인가전류의 가상 시작점부터 하강 곡선의
 침투전류 50% 시점까지의 시간 = $T_d (\mu s)$

(그림 3) 단락회로 전류파형