

[별표2]

표토침식 표준 조사 방법(제6조 관련)

1. 표토침식 표준 조사를 위하여 그림1과 같이 22.13m × 4m (L×W), 경사도 9°의 토양 및 식생 모식 장치 및 표토 침식량 실측을 위한 침사지통 등 관측 장비를 설치한다.
2. 식생피복인자 검증 등을 위한 변수 확보를 위하여 거점별 최소 3개의 처리구(상하경 나지, 초지, 지역 대표식생(밭작물))를 설치한다.
3. 거점별 표토침식량은 강우시 마다 측정하는 것을 원칙으로 하나, 이를 시행하기 어려울 경우 최소 월1회 측정한다.

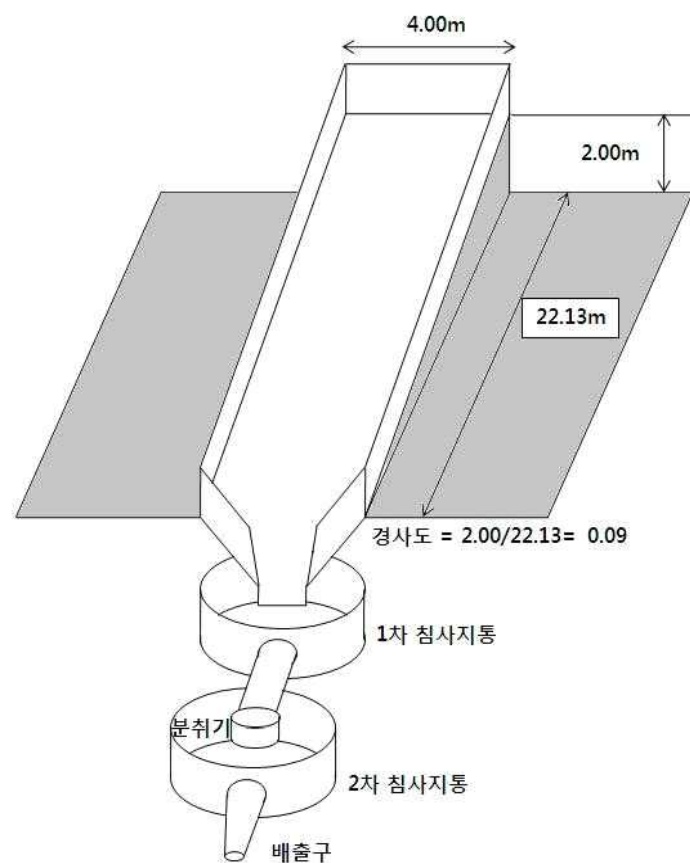


그림1. 표토침식 표준 조사방법 모식도