

[별표 1]



자원순환보증금 환불문구 및 재사용 또는 재활용 표시 기준
(제2조제1항 관련)

1. 법 제15조의2제1항제1호에 따른 빈용기의 자원순환보증금 환불문구 및 재사용 표시

가. 표시 도안



나. 도안 작도요령

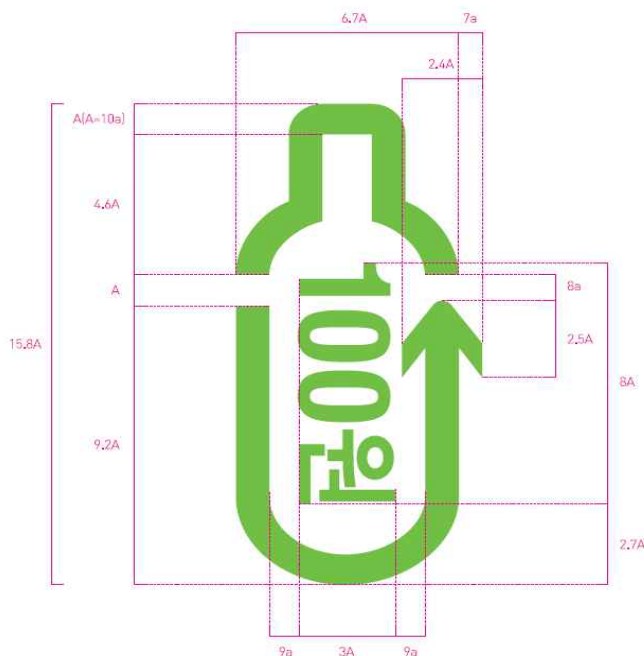

심벌마크의 최소크기는 세로기준
(병의 형태 중 입구에서 바닥까지)
18mm이상으로 한다.

비고 1. 심벌마크의 최소크기는 세로기준(병의 형태 중 입구에서 바닥까지) 18mm이상으로 한다.

2. 심벌마크 라인의 폭이 A이면, 내부 중앙부에 위치한 표시 문자의 길이는 해당 금액이 세자리수(백단위, 100원 등)인 경우에는 8A, 두자리수(십단위, 40원

등)인 경우에는 6A로 한다. 단, 금액 표기를 위한 숫자 구성에 따라 $\pm 0.5A$ 의 범위 안에서 조정이 가능하다.

3. 심벌마크의 세로 폭은 15.8A로 한다.

4. 글자체는 고딕체로 한다.

2. 법 제15조의2제1항제2호에 따른 1회용 컵의 자원순환보증금 환불문구 및 재활용 표시



가. 표시 도안

보증금대상 1회용 컵




나. 도안 작도요령

[도안 및 보증금 표시(라벨) 전체 규격]

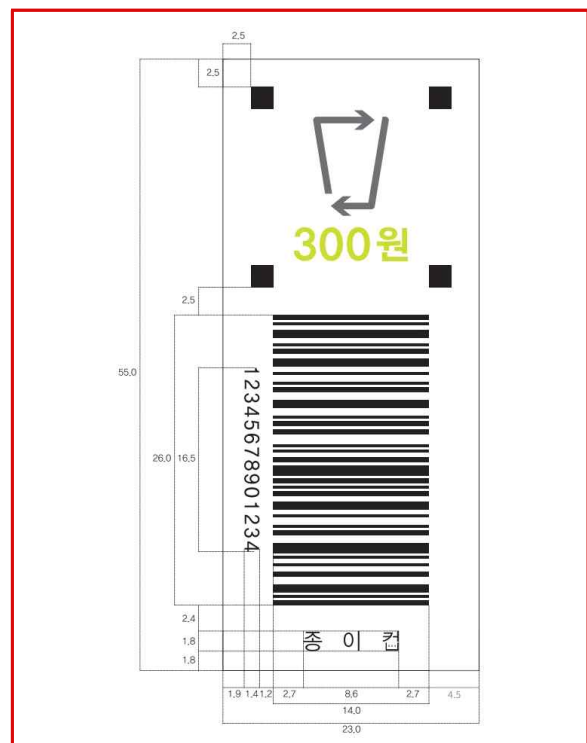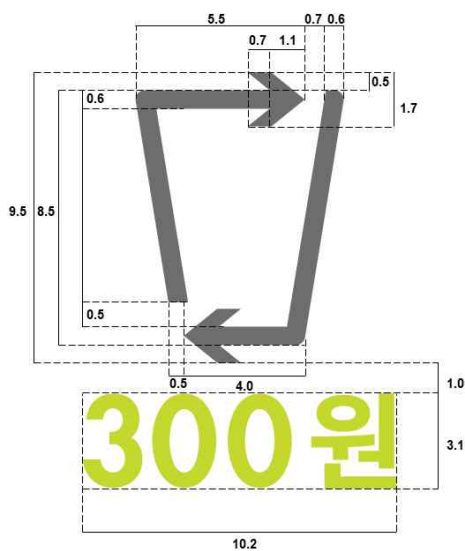

[기기인식부 규격]

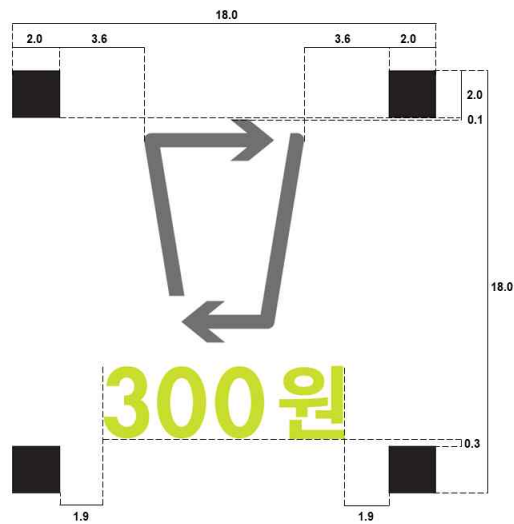

- 비고 1. 라벨 전체의 크기는 가로 23.0mm, 세로 55.0mm 이며 상단에서부터 심벌마크와 기기인식부, 바코드, 1회용 컵의 재질 정보 등을 순서대로 표기한다(세부 규격은 위와 같음).
2. 심벌마크의 선폭은 0.6mm 이며, 액면의 크기는 가로 10.2mm, 세로 3.1mm 크기로 표기한다. 컵 모양의 심벌마크와 액면 사이는 1.0mm 간격을 두고 표기한다.
3. 심벌마크 주변에 무인회수기 기기인식을 위한 가로 2.0mm, 세로 2.0mm 크기의 사각형 기준점을 표기한다.
4. 라벨 재질은 백색 폴리프로필렌(polypropylene)으로 하며, 점착체는 수분리성(水分離性) 등 컵의 재활용에 문제가 없는 것으로 한다.
5. 글자체는 금액면에 한하여 윤고딕체로 한다.
6. 라벨은 위·변조 방지기능을 포함한다.
7. 바코드는 보증금대상사업자의 영업표지, 1회용 컵 재질, 개별 1회용 컵의 식별코드 등의 관련 정보를 포함하며, 바코드 형식에 따른 공칭지수는 별표 3과 같다.

다. 1회용 컵 자원순환보증금 환불문구 및 재활용 표시 종류

