

[별표 10]

고정식 고팡창 포말 소화장치에 사용하는 포말원액의 요건(제80조제9호 관련)

1. 동점도는 섭씨 0도에서 110센티스토크스 이하일 것
2. 수소이온농도(PH)는 섭씨 20도에서 6.0 이상 8.5 이하일 것
3. 침전물은 0.1퍼센트 이하이고 또한 해수 또는 청수에 용이하게 용해되는 것일 것
4. 해수 또는 청수와 혼합시키는 경우 침전물이 0.05퍼센트 이상 발생되지 아니하는 것일 것
5. 섭씨 영하 5도 및 섭씨 65도의 온도로 24시간 보존되어있어도 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 성상에 변화가 없을 것
6. 발생하는 포말은 발포 후 15분이 경과한 후에도 발포 시 수분의 25퍼센트 이상을 함유하고 또한 적당한 점성을 가지는 것일 것
7. 직경 1,430밀리미터, 깊이 300밀리미터의 연소용기에 물240ℓ(섭씨20±2도에 있어서의 용량을 말한다) 및 가솔린 80ℓ(섭씨20±2도에 있어서의 용량을 말한다)를 넣어 그림의 시험장치와 같이 시설하고 가솔린에 점화하여 30초가 경과한 후 시험용 표준곤팡창포말발생기로 포말[노즐에서의 압력 $5.0 \pm 0.1 \text{ kg/cm}^2$ 으로 포말수용액(포말원액의 혼합율은 청수를 사용하는 경우에는 2퍼센트, 해수를 사용하는 경우에는 3퍼센트로 한다)을 6ℓ/min로 공급 되는 것을 말한다]을 120초 동안 방출하고 포말방출 개시 후 130초까지 소화할 수 있을 것. 이 경우 물과 포말원액의 혼합액의 온도는 섭씨 20도를 표준으로 한다.

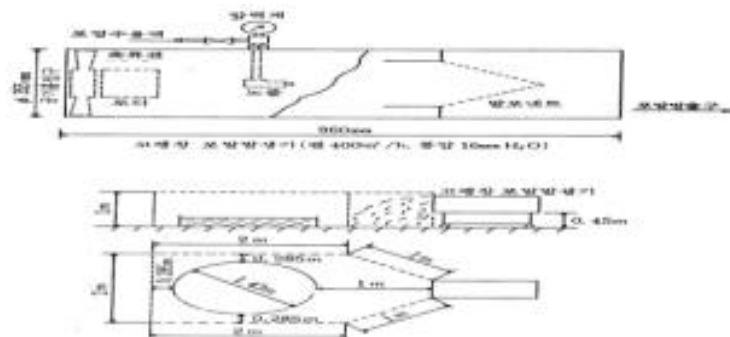


그림 시험장치