


저오염도 관세척 배출수 처리방안

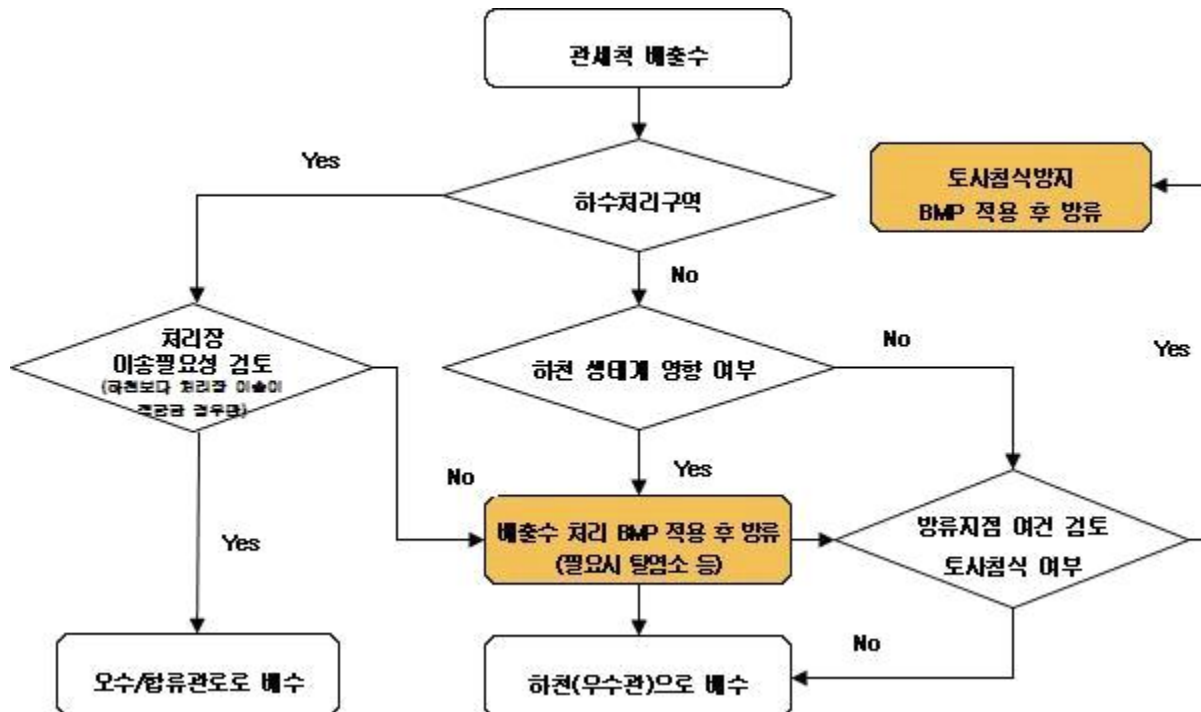

1. 저오염도 관세척 배출수는 물세척 공법이 대표적임
2. 배출수에 유기/무기성 오염원이 포함될 수 있으나, 단위 용량당 오염원 농도는 낮을 것으로 예상됨
3. 하수처리구역 내에서의 분류식 및 합류식 하수관로 체계에서는 하수처리시설의 수용 여부를 미리 고려하여 배출 할 필요가 있음
4. 하수보다 상대적으로 저농도인 배출수가 하수처리시설에 유입될 때 발생가능한 문제를 사전에 차단하기 위한 충분한 계획을 수립하고 하수처리시설 관리 및 운영기관과의 협의를 통해 유입 여부를 결정할 필요가 있음
5. 하수처리구역 밖에서는 탈염소 BMPs를 적용하여 수생태계 영향을 최소화할 수 있도록 잔류염소를 적정 제거하여 방류하여야 함
6. 토사 침식을 최소화하고 수생태계 교란을 방지할 수 있도록 방류하여야 함
7. 분류식 하수처리구역에서의 우수관로를 통한 배출수 처리는 하수처리구역 밖에서의 처리방안을 동일하게 적용하여야 함

<참고 : 적용가능한 BMP>

- 하수관로 배출
- 탈염처리(디퓨저, 폭기, 저류, 탈염약품 투입 등)
- 토양침식방지를 위한 조치(디퓨저, 백 필터, 자갈/모래주머니, 부직포, 여과포 등)