


고오염도 관세척 배출수 처리방안

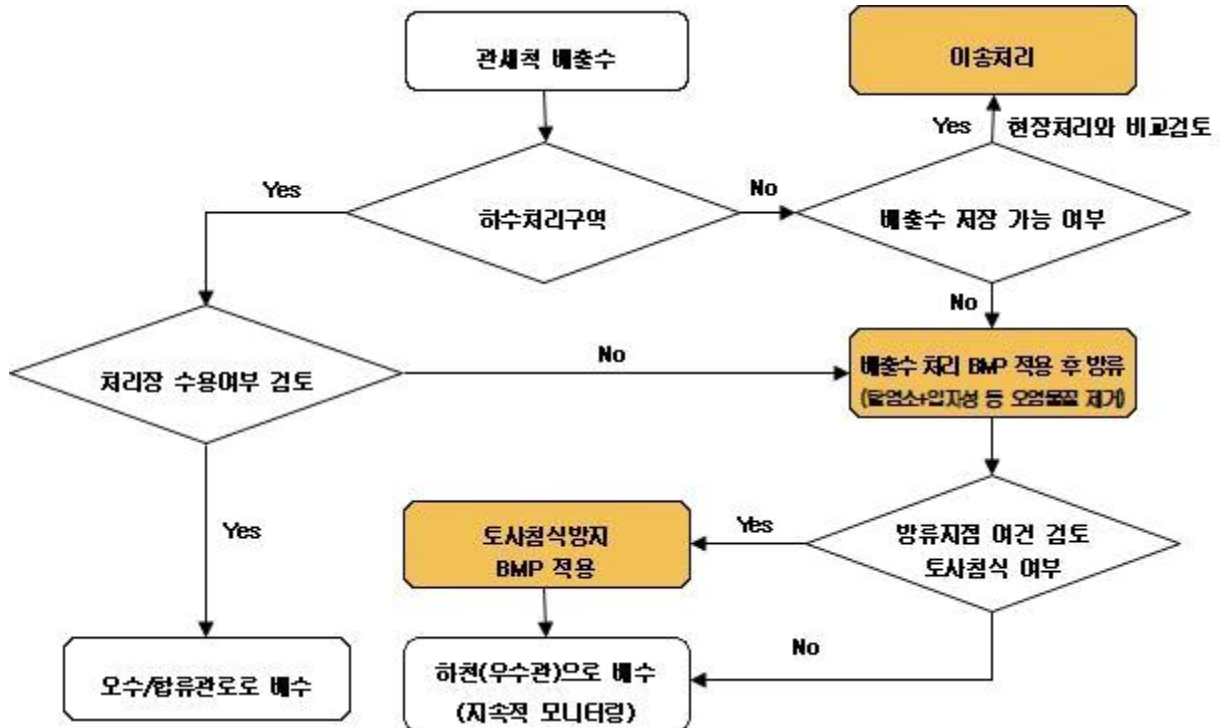

1. 고오염도 관세척 배출수는 피깅(Pigging) 공법 등이 대표적인
2. 수도관 관벽에 물리적인 힘을 가하여 스케일 등의 이물질을 제거하므로 SS나 탁도가 높을 뿐만 아니라 기타 유기/무기성 오염원이 다량 포함되어 있을 수 있음
3. 해당 공법의 초기 배출수의 농도는 고오염 수준의 배출수 발생이 예상되나, 세척 중후반 단계에서 저농도 또는 중농도 배출수 발생시 저농도 또는 중농도 배출수 처리방안을 따를 수 있음
4. 하수처리구역 내에서의 분류식 및 합류식 하수관로 체계에서는 하수처리시설의 수용 가능 여부를 미리 하수처리시설 관리 및 운영기관과 협의하여 하수처리시설로 배출할 수 있음
5. 하수처리구역 밖에서 발생한 배출수의 경우에는 발생유량에 따라 현장처리와 수거 후 이송처리를 적용할 수 있음
6. 배출수의 현장수거가 가능한 경우에는 적정 폐수처리시설 및 하수처리시설에서 병합처리가 가능함
7. 이송이 어려운 경우에는 현장에 적용가능한 처리시설을 구비 후 처리하여 수생태계에 악영향이 없도록 하여야 함
8. 현장처리 시 탈염소 BMPs를 적용하여 잔류염소가 적정 처리되도록 해야 함
9. 토사 침식을 최소화하고 수생태계 교란을 방지할 수 있도록 방류하여야 함
10. 분류식 하수처리구역에서의 우수관로를 통한 배출수 처리는 하수처리구역 밖에서의 처리방안을 동일하게 적용하여야 함

<참고 : 적용가능한 BMP>

- 하수관로 배출
- 탈염처리(디퓨저, 폭기, 저류, 탈염약품 투입 등)
- 토양침식방지를 위한 조치(디퓨저, 백 필터, 자갈/모래주머니, 부직포, 여과포 등)
- 다단계 침전을 통한 이물질 제거
- 미세막, 이온교환, 이동식 여과장치 등 여과
- 고농도의 경우 수집 후 이송처리