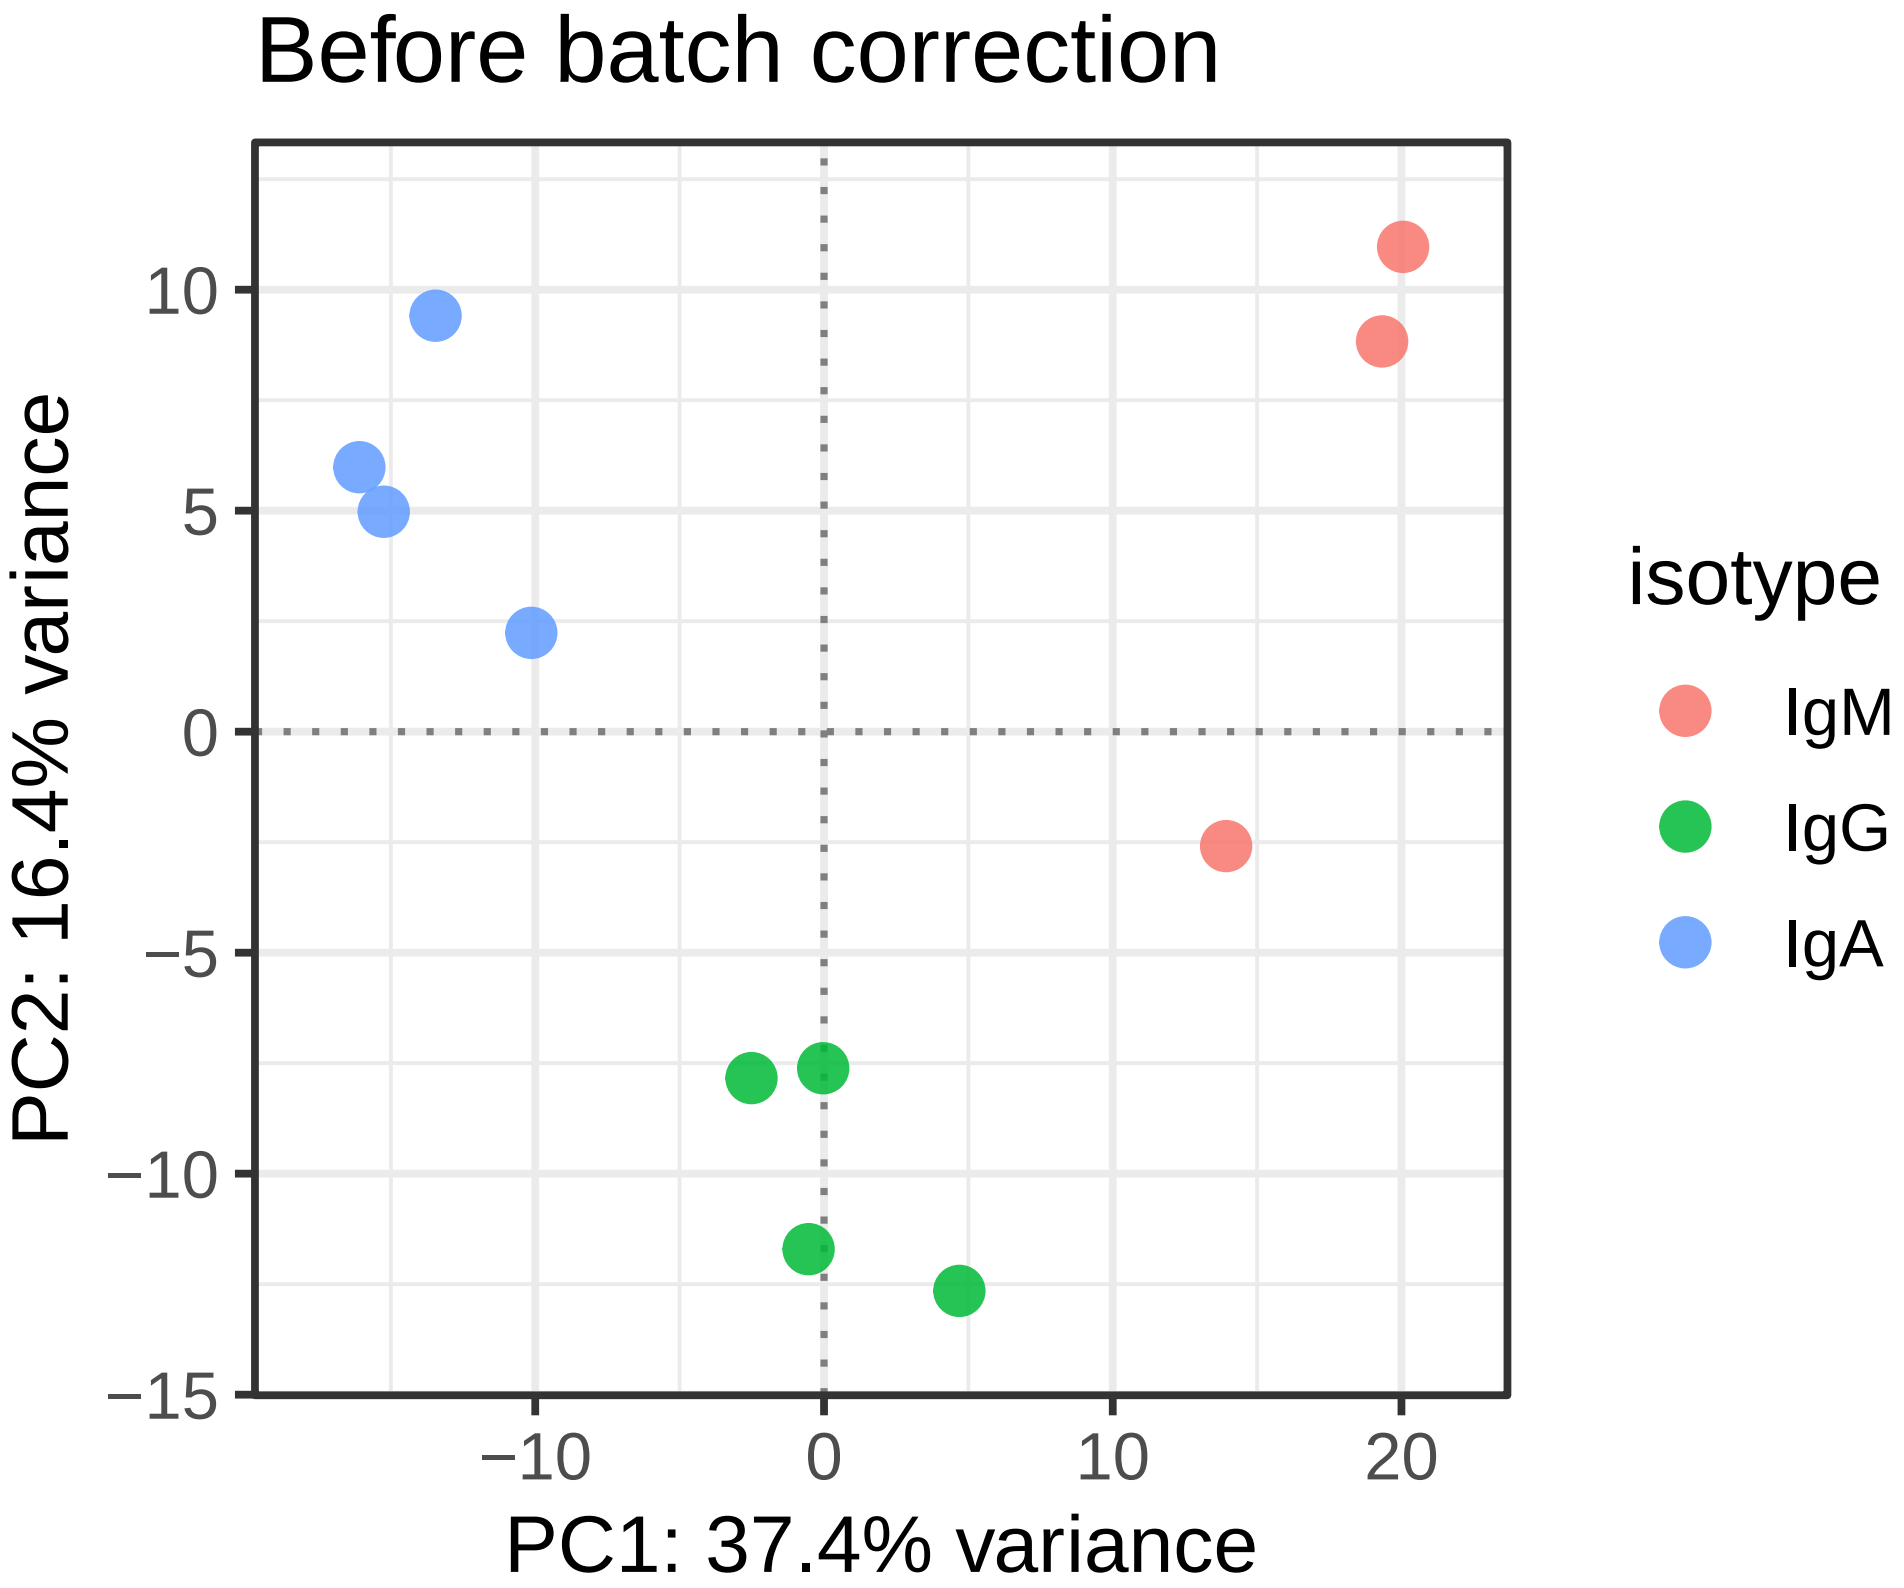
Before batch correction
PC2: 16.4% variance
PC1: 37.4% variance
10
5
0
−5
−10
−15
−10
0
10
20
isotype
IgM
IgG
IgA