

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: 377/QĐ-IT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình vận hành, giám sát, xử lý sự cố hệ thống Viễn thông tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 6890/QĐ-EVNPC ngày 07/10/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 6890/QĐ-EVNPC ngày 07/10/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kỹ thuật và Mạng viễn thông.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành, giám sát, xử lý sự cố hệ thống Viễn thông tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung. Mã hiệu: CPCIT-KTMVT/QT.19

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Phó Giám đốc, Trưởng Phó các phòng và CBCNV trong CPCIT căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTMVT.

GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Tuấn

**PHIẾU THEO DÕI
BAN HÀNH TÀI LIỆU**

Tên tài liệu: Quy trình vận hành, giám sát, xử lý sự cố hệ thống viễn thông tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung

Mã hiệu: CPCIT-KTMVT/QT.19

[illegible]

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 1/14

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Mục đích: Quy trình này nhằm hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố hạ tầng viễn thông do EVNCPC giao CPCIT quản lý tài sản, hạ tầng viễn thông trao đổi hợp tác với các đơn vị trong và ngoài EVN do EVNCPC giao hoặc CPCIT tự trao đổi trên địa bàn Đà Nẵng; Giám sát và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự cố, khôi phục kênh thông tin điều hành SXKD, kênh thông tin SCADA kết nối các đơn vị về A3 và Trung tâm tư liệu giám sát EVNCPC được nhanh chóng, an toàn.

1.2. Đối tượng áp dụng: Phòng/Bộ phận được giao vận hành hệ thống viễn thông trong Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung.

2. Trách nhiệm soạn thảo, soát xét, phê duyệt

Quy trình này do Trưởng phòng Kỹ thuật và Mạng viễn thông soạn thảo, Phó Giám đốc soát xét và Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung phê duyệt ban hành.

3. Trách nhiệm tuân thủ và giám sát thực hiện

Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng/Phó trưởng phòng Kỹ thuật và Mạng viễn thông đảm bảo cho Quy trình này luôn được tuân thủ.

Cán bộ công nhân viên Công ty có liên quan: Nghiêm túc thực hiện Quy trình này.

B. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU VIỆN DẪN

1. Tài liệu viện dẫn

- Quyết định 1268/QĐ-EVN ban hành ngày 18/09/2021 của Tập đoàn điện lực về Quy định quản lý, khai thác Hệ thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (QĐ.1268.EVN).

- Công văn 9975/EVNCPC-TCNS+VTCNTT+TCKT ngày 24/11/2021 của EVNCPC về việc giao CPCIT QLTS, QLVH thống nhất hạ tầng viễn thông tại khu vực thành phố Đà Nẵng (trừ phần tài sản của ĐNPC).

- Quyết định số 5594/QĐ-EVNCPC ngày 14/08/2015 của EVNCPC về Quy định quản lý tài sản, khai thác hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng (QĐ.21.EVNCPC).

- Công văn 11300/EVNCPC-VTCNTT ngày 30/12/2021 của EVNCPC về việc vận hành hệ thống viễn thông trong EVNCPC.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 2/14

2. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

Các từ ngữ trong Quy định này được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung.
- TCT: Tổng công ty.
- CPCIT: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung.
- A3: Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Trung.
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
- QLVH: Quản lý vận hành.
- QLTS: Quản lý tài sản.
- VT: Viễn thông.
- ĐHCS: Điều hành cơ sở (cấp điều hành EVNCPC).
- ĐHTQ: Điều hành toàn quốc (cấp điều hành EVN).
- VHVT-CPCIT: Bộ phận được giao vận hành viễn thông của CPCIT.
- FPT Telecom: Công ty CP viễn thông FPT.
- TNMS (Telecommunications Network Management System): Hệ thống giám sát tập trung mạng viễn thông EVNCPC.
- SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu.
- Chế độ 8/24/5: chế độ trực hành chính 8 giờ/ngày/5 ngày làm việc.

C. NỘI DUNG

1. Quy định quản lý vận hành hệ thống viễn thông trong CPCIT

- Quản lý vận hành hệ thống viễn thông là công việc được thực hiện thường xuyên, hàng ngày, nhằm đảm bảo cho hệ thống viễn thông hoạt động ổn định, tin cậy và hiệu quả. VHVT-CPCIT phải thực hiện theo đúng các quy trình, quy định hiện hành nhằm đảm bảo cho hệ thống viễn thông do CPCIT quản lý vận hành hoạt động an toàn, liên tục, tin cậy và hiệu quả, phục vụ cho công tác điều hành SXKD của TCT.
- VHVT-CPCIT thực hiện theo dõi và cập nhật các thông tin về hiện trạng các


QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 3/14

danh mục liên quan đến hệ thống viễn thông do CPCIT quản lý vận hành vào Bảng tổng hợp danh mục hạ tầng viễn thông theo biểu mẫu **BM-05**.


2. Quy trình khai thác sử dụng hạ tầng tài nguyên viễn thông

2.1. Lưu đồ quy trình

- Lưu đồ 1:

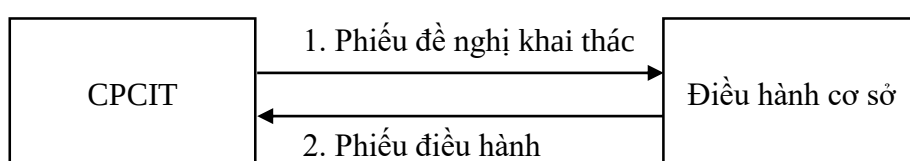

- Lưu đồ 2:

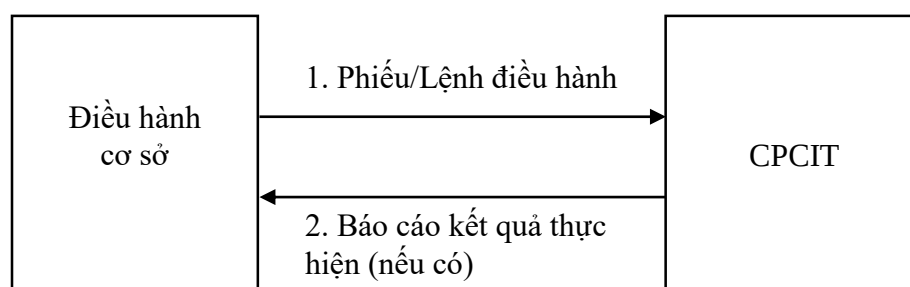

2.2. Mô tả

Lưu đồ 1: Khi có nhu cầu khai thác sử dụng hạ tầng viễn thông của EVNCPC, VHVT-CPCIT gửi phiếu đề nghị khai thác (sợi quang, kênh truyền liên tỉnh,...) về cấp điều hành TCT, sau khi chấp thuận yêu cầu, cấp điều hành TCT sẽ trả lời về VHVT-CPCIT bằng phiếu điều hành.

Sử dụng biểu mẫu **BM-01** và **BM-02** (tương đương với biểu mẫu 03, 04 trong QĐ.21 của EVNCPC) để đề nghị khai thác sử dụng kênh và đề nghị khai thác sợi quang.

Lưu đồ 2: Khi nhận lệnh điều hành từ ĐHCSS, VHVT-CPCIT triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện (nếu có) qua các kênh điều hành theo quy định.

3. Quy trình xử lý sự cố viễn thông tại CPCIT

3.1. Lưu đồ quy trình

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 4/14

Giai đoạn	Quá trình thực hiện	Thực hiện
Bước 1: Ghi nhận sự cố	<pre> graph TD A([Ghi nhận sự cố]) --> B[Phân loại và báo cáo sự cố] </pre>	- Thông tin từ A3 - Thông tin từ các Đơn vị trong EVNCPC - Thông tin từ các Đơn vị bên ngoài EVNCPC
Bước 2: Phân loại sự cố và báo cáo sơ bộ	<pre> graph TD A([Ghi nhận sự cố]) --> B[Phân loại và báo cáo sự cố] B --> C[Xử lý sự cố] </pre>	- Thực hiện phân loại theo quy định gồm: Sự cố nghiêm trọng/nặng/nhẹ. - Báo cáo sơ bộ sự cố cho Lãnh đạo phòng, ĐHTCT đối với sự cố nghiêm trọng và sự cố nặng
Bước 3: Xử lý sự cố	<pre> graph TD A([Ghi nhận sự cố]) --> B[Phân loại và báo cáo sự cố] B --> C[Xử lý sự cố] C --> D{Đánh giá kết quả} D -- Chưa đạt --> C D -- Đạt --> E([Báo cáo và Kết thúc sự cố]) </pre>	- Trực tiếp phân đoạn, xác định nguyên nhân và thực hiện XLSC - Phối hợp các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân, phân đoạn và XLSC theo phạm vi quản lý
Bước 4: Đánh giá kết quả xử lý	<pre> graph TD A([Ghi nhận sự cố]) --> B[Phân loại và báo cáo sự cố] B --> C[Xử lý sự cố] C --> D{Đánh giá kết quả} D -- Chưa đạt --> C D -- Đạt --> E([Báo cáo và Kết thúc sự cố]) </pre>	- Bộ phận viễn thông thực hiện kiểm tra lại kết quả xử lý, đảm bảo sự cố được xử lý triệt để - Nếu sự cố chưa được xử lý triệt để: quay lại Bước 3
Bước 5: Báo cáo và kết thúc sự cố	<pre> graph TD A([Ghi nhận sự cố]) --> B[Phân loại và báo cáo sự cố] B --> C[Xử lý sự cố] C --> D{Đánh giá kết quả} D -- Chưa đạt --> C D -- Đạt --> E([Báo cáo và Kết thúc sự cố]) </pre>	- Tổng hợp thông tin, báo cáo và cập nhập sự cố - Kết thúc sự cố

3.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước 1: Ghi nhận sự cố viễn thông

VHVT-CPCIT đầu mối tiếp nhận toàn bộ thông tin, sự cố liên quan đến hạ tầng viễn thông, các kênh thông tin điều hành SXKD, kênh thông tin SCADA kết nối các đơn vị về A3 và Trung tâm tư liệu giám sát EVNCPC tại khu vực Đà Nẵng.

Thông tin sự cố được tiếp nhận từ các nguồn:

- VHVT-CPCIT giám sát hệ thống viễn thông qua hệ thống TNMS.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 5/14

- VHVT-CPCIT nhận thông tin từ Trung tâm tư liệu giám sát EVNCPC; từ A3; từ các Đơn vị liên quan trong EVNCPC; từ các Đơn vị trong và ngoài ngành có hợp tác, trao đổi hạ tầng viễn thông; từ các Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cho EVNCPC.

Bước 2: Phân loại sự cố và báo cáo sơ bộ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, VHVT-CPCIT thực hiện phân loại sự cố (theo QĐ.1268.EVN và QĐ.21) và báo cáo ngắn gọn (bằng điện thoại, eOffice-chat, Email...) cho lãnh đạo phòng, ĐHCS (đối với sự cố nghiêm trọng/nặng), các Đơn vị liên quan đến sự cố (nếu cần) gồm các nội dung:

- + Thông tin về sự cố
- + Loại sự cố: nghiêm trọng/nặng
- + Thời điểm bắt đầu
- + Phương án xử lý ban đầu

Tham khảo phân loại sự cố tại **Phụ lục 1** (theo điều 37, 38, 39 tại QĐ.1268.EVN: sự cố viễn thông gồm có sự cố nghiêm trọng, sự cố nặng và sự cố nhẹ).

Bước 3: Phương án xử lý sự cố

- Đối với sự cố nghiêm trọng/nặng, VHVT-CPCIT chủ trì lên phương án xử lý gồm các nội dung:

- + Phân tích nguyên nhân sự cố.
- + Đề xuất phương án xử lý, điều chuyển thiết bị (nếu cần).
- + Phân công nhiệm vụ thực hiện.
- + Dự kiến thời gian hoàn thành xử lý.
- + Cán bộ chủ trì báo cáo thông tin sơ bộ qua bằng điện thoại, eOffice-chat, Email,..., cho lãnh đạo phòng và ĐHCS nắm.

- Đối với sự cố thiết bị, đường truyền cáp quang thuộc phạm vi vận hành của CPCIT và không ảnh hưởng đến việc xác nhận thông tin với A3, ĐHTQ: VHVT-CPCIT chủ động xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý trong thời gian ngắn nhất sau khi xác nhận thông tin sự cố.

- Đối với sự cố thiết bị, kênh truyền có ảnh hưởng đến việc xác nhận thông tin

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 6/14

với A3, ĐHTQ:

- + Phối hợp với các bên liên quan phân đoạn sự cố.
- + Sự cố ở phân đoạn hạ tầng viễn thông do đơn vị nào QLVH thì đơn vị đó chịu trách nhiệm xử lý. Kết quả phân đoạn sự cố được thực hiện thông qua hệ thống TNMS.
- Đối với kênh truyền thuộc hạ tầng viễn thông EVNCPC trao đổi với FPT Telecom:

Telecom:

- + CPCIT thực hiện phối hợp FPT Telecom xử lý phân đoạn chung từ các điểm của FPT Telecom đến các điểm CPCIT vận hành tại Đà Nẵng.
- + Sự cố ở địa bàn tỉnh nào thì VHVT-CPCIT sẽ thông báo và phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh đó phối hợp FPT Telecom để xử lý.
- Trong trường hợp cần điều động tài nguyên giữa các đối tác trong và ngoài ngành, giữa các đơn vị trong TCT: CPCIT tổng hợp báo cáo ĐHCS để thực hiện lệnh điều động.
- Đầu mối liên hệ phối hợp xử lý sự cố của các Đơn vị liên quan theo Biểu mẫu **BM-06** (Được cập nhật thường xuyên).

Bước 4: Đánh giá kết quả xử lý

- VHVT-CPCIT thực hiện rà soát, kiểm tra lại trên hệ thống TNMS và trao đổi với các bên liên quan để đảm bảo sự cố được khắc phục hoàn toàn.
- Sự cố chưa được xử lý triệt để: quay lại Bước 3.

Bước 5: Báo cáo và kết thúc sự cố

- VHVT-CPCIT lập phiếu báo cáo sự cố theo Biểu mẫu **BM-03** (tương đương với Biểu mẫu 05 trong QĐ.21 của EVNCPC) về lãnh đạo phòng và ĐHCS để nắm thông tin.
- Hoàn thành xử lý sự cố.


4. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng

Mục tiêu của bảo dưỡng thiết bị viễn thông là duy trì tình trạng hoạt động tốt của thiết bị, phòng ngừa hư hỏng, làm tăng tuổi thọ của thiết bị với chi phí thấp nhất. Bảo dưỡng là công việc được tiến hành bắt buộc sau một chu kỳ vận hành nhất định.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 7/14

Thời gian bảo dưỡng: thực hiện định kỳ 6 tháng/1 lần (áp dụng theo QĐ.1268.EVN và QĐ.21).

* Lưu đồ các bước thực hiện:

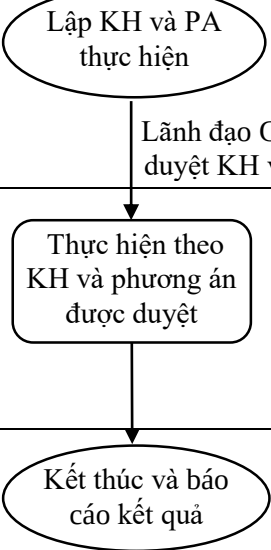Các bước	Quá trình thực hiện	Thực hiện
Bước 1: Lập kế hoạch và phương án thực hiện công tác bảo dưỡng.	 <pre> graph TD A([Lập KH và PA thực hiện]) --> B[Thực hiện theo KH và phương án được duyệt] B --> C([Kết thúc và báo cáo kết quả]) </pre> Lãnh đạo CPCIT duyệt KH và PA	VHVT-CPCIT thực hiện.
Bước 2: Thông báo cho các đơn vị có liên quan và thực hiện công tác bảo dưỡng.		VHVT-CPCIT thực hiện theo kế hoạch và phương án đã được duyệt.
Bước 3: Kết thúc, báo cáo kết quả, lưu hồ sơ		VHVT-CPCIT thực hiện báo cáo theo qui định.

- Bước 1: Lập kế hoạch

Việc lập kế hoạch bao gồm các nội dung chính: thời gian, thiết bị, nội dung thực hiện. Kế hoạch được lập đầu năm theo kế hoạch chung của Công ty.

Công việc thực hiện bảo dưỡng phải gồm các nội dung sau:

- + Vệ sinh đảm bảo điều kiện môi trường hoạt động.
- + Kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của các thiết bị.
- + Điều kiện hoạt động của hệ thống nguồn.
- + Kiểm tra phát hiện sự xâm nhập của côn trùng.
- + Xem nội dung các log file, các thông số và các cảnh báo.
- + Cài đặt, cập nhập phiên bản mới cho các thiết bị thuộc hệ thống (nếu có).
- + Kiểm tra thời hạn license (nếu có).
- + Kiểm tra rủi ro và dự phòng rủi ro.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 8/14

- **Bước 2: Thực hiện**

Thông báo các đơn vị liên quan và thực hiện công tác bảo dưỡng theo kế hoạch đã lập ở bước 1.

- **Bước 3: Báo cáo kết quả**

Kết quả bảo dưỡng được lập theo biểu mẫu **BM-04** để báo cáo lãnh đạo phòng và lưu hồ sơ.

5. Các biểu mẫu, phụ lục sử dụng

5.1. Biểu mẫu 01 (BM-01): Phiếu đề nghị khai thác sử dụng kênh

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm...

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC SỬ DỤNG KÊNH

Số phiếu: “tên viết tắt đơn vị/năm/số thứ tự”

Nơi nhận: Tổ Giám sát điều hành EVNCPC

STT	Mục đích	Loại kênh	Tốc độ	Số kênh	Điểm đầu	Điểm cuối	Thời gian dự kiến sử dụng	Ghi chú
1								
2								
...								

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(ký ghi rõ họ tên, phòng/ban)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 9/14

5.2. Biểu mẫu 02 (BM-02): Phiếu đề nghị khai thác sợi quang

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm...

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC SỬ DỤNG SỢI QUANG
Số phiếu: “tên viết tắt đơn vị/năm/số thứ tự”

Nơi nhận: Tổ Giám sát điều hành EVNCPC

STT	Mục đích	Loại cáp	Số sợi	Điểm đầu	Điểm cuối	Thời gian dự kiến sử dụng	Ghi chú
1							
2							
...							

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(ký ghi rõ họ tên, phòng/ban)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 10/14

5.3. Biểu mẫu 03 (BM-03): Phiếu báo cáo sự cố

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
PHÒNG KTMVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm...

PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ
Số phiếu: “tên viết tắt đơn vị/năm/số thứ tự”

Nơi nhận: Tổ Giám sát điều hành EVNCPC

STT	Thông tin sự cố	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Phạm vi ảnh hưởng	Nội dung xử lý	Kết quả	Ghi chú
1							
2							
...							

NGƯỜI LẬP
(ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÒNG KTMVT
(ký ghi rõ họ tên)

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 11/14

5.4. Biểu mẫu 04 (BM-04): Kết quả bảo trì, bảo dưỡng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

Căn cứ kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng của.....
lập ngày.....

Hôm nay, vào lúc: ... giờ., ngày ... tháng ... nămtại:

Chúng tôi gồm có:

- 1) Ông/Bà:, Chức vụ:
- 2) Ông/Bà:, Chức vụ:
- 3) Ông/Bà:, Chức vụ:

Nội dung và kết quả thực hiện:

STT	Đơn vị quản lý/sử dụng	Tên thiết bị	Số lượng	Ngày thực hiện	Người Thực hiện	Nội dung thực hiện	Kết quả

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

.....
.....

Biên bản kết thúc vào lúc giờphút, ngàytháng ... năm.....

Biên bản được lập thành ... bản; mỗi bản gồm trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho các bên liên quan, mỗi bên giữ bản.

Đại diện đơn vị sử dụng thiết bị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Những người tham gia thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 12/14

5.5. Biểu mẫu 05 (BM-05): Bảng tổng hợp danh mục hạ tầng viễn thông CPCIT quản lý vận hành

1. Thiết bị viễn thông và phụ trợ

TT	Địa điểm đặt thiết bị	SL	Trạng thái	Mục đích
A	Tại phòng thiết bị ...			
I	Thiết bị truyền dẫn quang			
1				
2				
3				
...				
II	Thiết bị tách ghép kênh			
1				
2				
3				
...				
III	Hệ thống nguồn VT			
1				
2				
3				
...				
IV	Hệ thống phụ trợ			
1				
2				
...				

2. Tuyến cáp quang

STT	Tên gọi	Tên tuyến	Điểm đầu	Điểm cuối
1				
2				
...				

3. Kênh truyền dịch vụ

STT	Danh mục kênh truyền	Loại kênh	Tốc độ	Điểm đầu	Điểm cuối
I	Các kênh truyền dẫn vận hành trên hệ thống VT EVNCPC				
1					
2					
...					
II	Các kênh truyền dẫn trao đổi hạ tầng viễn thông với các đơn vị trong ngành				
1					
2					

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 13/14

...					
III	Các kênh truyền dẫn liên tỉnh trao đổi hạ tầng viễn thông với các đơn vị ngoài ngành				
1					
2					
...					

5.6. Biểu mẫu 06 (BM-06): Bảng tổng hợp đầu mối liên hệ phối hợp xử lý sự cố viễn thông

TT	Họ và tên	Đơn vị	Chức vụ	Số điện thoại	Email	Ghi chú
1						
2						
...						

Phụ lục I

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ SỰ CỐ

(Theo các quy định trong QĐ.1268.EVN, phù hợp với hiện trạng vận hành của CPCIT)

1. Sự cố nghiêm trọng:

Mất hoàn toàn hoặc một phần lưu lượng trên hệ thống truyền dẫn dẫn đến một trong các trường hợp sau:

- Mất kênh truyền kết nối với A3 của từ 02 TTĐK trở lên.
- Mất đồng thời kênh truyền SCADA kết nối trực tiếp với A3 của từ 10 TBA 110kV trở lên.

Thời gian xử lý sự cố nghiêm trọng:

Không quá 04 giờ (không bao gồm sự cố đối với cáp OPGW) tính từ thời điểm phát hiện sự cố. Thời gian đội xử lý sự cố di chuyển đến hiện trường được giảm trừ 01 giờ/40 km.

2. Sự cố nặng:

Mất kênh truyền và/hoặc hư hỏng thiết bị SDH, PCM, Converter và các thiết bị ngoại vi tại A3, TBA 500kV Đà Nẵng, đứt hỏng các tuyến cáp quang được giao quản lý dẫn đến mất một phần lưu lượng trên hệ thống truyền dẫn, dẫn đến một trong các trường hợp sau:

- Mất kênh truyền kết nối với A3 của 01 TTĐK;

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TẠI CPCIT		CPCIT-KTMVT/QT.19
Ban hành: 20/4/2023	Sửa đổi: 00 .../.../...	Trang 14/14

- Mất đồng thời kênh truyền SCADA kết nối trực tiếp với A3 của từ 5 ÷ 9 TBA 110kV;

*** Thời gian xử lý sự cố nặng:**

Không quá 06 giờ (không bao gồm sự cố đối với cáp OPGW) tính từ thời điểm phát hiện sự cố. Thời gian đội xử lý sự cố di chuyển đến hiện trường được giảm trừ 01 giờ/40 km.

3. Sự cố nhẹ:

- Mất đồng thời Hotline và/hoặc SCADA của 1 ÷ 4 TBA 110kV.

*** Thời gian xử lý sự cố nhẹ:**

Không quá 48 giờ kể từ khi xảy ra sự cố. Thời gian đội xử lý sự cố di chuyển đến hiện trường được giảm trừ 01 giờ/40 km.