IEC 62443 Mini Workshop


Çıktı: Zone / Conduit Diagram | EP 05 - Zone & Conduit

Ad Soyad: **Grup:** **Tarih: 25.10.2026**

[D] PLC kontrol paneli vardır [K1]. [B] Ağ, portlar ve uzaktan erişim bilinmiyor. Aşağıdaki bölgeleme [Ö] hedef modeldir; mevcut ağın keşfi veya IEC 62443 uygunluk beyanı değildir [K3].

[D] Kaynakta doğrulanan | [B] Bilinmiyor | [V] Varsayım | [Ö] Öneri | [Ç] Analitik çıkarım

Önerilen erişim sınırları [Ö] - tüm ağ bağlantıları koşulludur

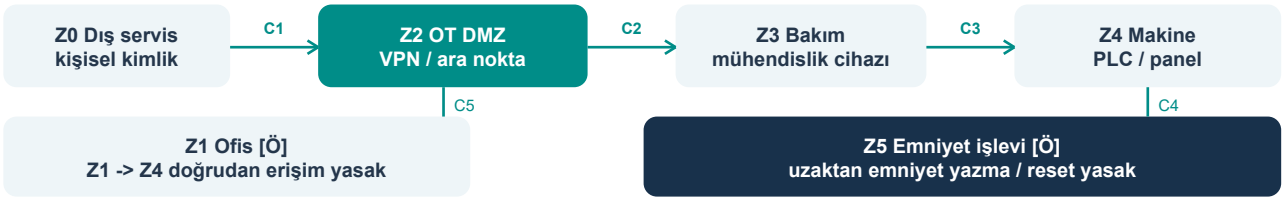

Görev A - varlıklar ve bölgeler

1. Hangi varlıklar aynı bölgede?

[Ö] Z0: dış servis; Z1: ofis (ERP/e-posta); Z2: OT DMZ (erişim aracısı/kayıt); Z3: bakım mühendislik istasyonu; Z4: makine PLC ve operatör paneli; Z5: emniyet işlevi. K1 yalnız PLC panelini doğrular. Diğer ağ varlıkları öneridir. Robot kontrolörü ve SCADA bu makinede doğrulanmadığı için envantere eklenmez.

2. Safety PLC hangi bölgede, neden?

[Ö] Varsa Z5'te; üretim/bakım yetkisi emniyet değişikliği yetkisi vermemeli. [B] Safety PLC varlığı bilinmiyor. Z5 bir işlev sınırıdır; kablolu emniyet devresi de olabilir. Sadece VLAN ayırmak emniyet bağımsızlığı sağlamaz.

3. Conduit'ler ve kontroller nerede?

[Ö] C1 Z0<->Z2: kimlik, MFA, süreli VPN. C2 Z2<->Z3: kişisel hesap, kayıt, hedef kısıtı. C3 Z3<->Z4: onaylı cihaz/protokol, en az yetki. C4 Z4<->Z5: yalnız doğrulanmış durum/izin sinyalleri; uzaktan emniyet yazma/reset yok. C5 Z1<->Z2: yalnız onay/kayıt iş akışı; Z1->Z4 doğrudan yasak. Protokol/port envanteri olmadan numara uydurulmaz.

Görev B - uzak erişim kararı (altı satır)

Karar	Seçim [Ö]	Gerekçe / kontrol
Aracı	Jump server	Kontrollü ara nokta; PLC'ye doğrudan internet erişimi yok.
Tünel	VPN	Güncel, yönetilen şifreli tünel; yalnız gerekli hedefe erişim.
Kimlik	MFA	Parola sızmasının tek başına erişim vermesini önle.
Hesap	Kişisel	Servis çalışanı bazında yetki, izlenebilirlik ve iptal.
Kayıt	Tam oturum kaydı	Kim/ne/zaman; bütünlük korumalı kayıt ve sınırlı erişim.
Zamanlama	Varsayılan kapalı	İş emri + yerel onay + süre sonu otomatik kapatma.

SL-T belirlenmedi; risk analizi ve gerçek varlık/bağlantı envanteri gereklidir.

[K1] Karmetal ürün sayfası | [K3] ISA/IEC 62443-3-2 önizlemesi | [K5] NIST SP 800-82 Rev.3 | Bağlantılar tıklanabilir; kaynak/kanıt kaydı: docs/KAYNAKLAR.md. Erişim: 25.10.2026.