
IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram | EP 05 - Zone & Conduit

Ad Soyad: Hüseyin Enes Ertürk **Grup:** Yazılım Gece B **Tarih: 06.11.2026**

Makinenin PLC kontrol paneli olduğu biliniyor; ağ ve uzaktan erişim bilgisi bilinmiyor. Aşağıdaki bölgeler, bu makine için önerilen bir örnektir. Zone bölgeyi, conduit ise bölgeler arasındaki kontrollü geçişi ifade eder.

Önerilen bölge ve bağlantı şeması

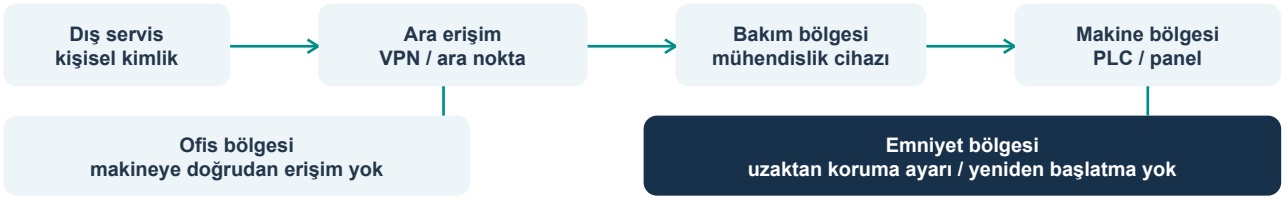

Görev A - varlıkları bölgelere ayırın

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

PLC ve operatör paneli makine bölgesinde; bakım bilgisayarı bakım bölgesinde; ofis bilgisayarları ofis bölgesinde yer alır. Uzak servis için ayrı bir ara erişim bölgesi önerilir. Robot ve SCADA bu makinede doğrulanmadığı için eklenmedi.

2. Safety PLC hangi bölgede, neden?

Varsa ayrı bir emniyet bölgesine konur. Çünkü bakım veya üretim erişimi, insanı koruyan işlevleri değiştirme yetkisi vermemelidir. Makinede Safety PLC bulunduğu bilinmiyor; emniyet bölgesi bir röle devresini de temsil edebilir.

3. Bölgeler arası geçişler nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Dış servis ile ara erişim arasında kimlik ve bağlantı süresi; ara erişim ile bakım bilgisayarı arasında kullanıcı yetkisi ve kayıt; bakım bilgisayarı ile PLC arasında izinli cihaz ve işlemler kontrol edilir. Ofisten PLC'ye doğrudan erişim verilmez. Emniyet yolunda uzaktan ayar değiştirme veya yeniden başlatma engellenir.

Görev B - uzak erişim kararı

Karar	Seçim	Nedeni
Aracı	Jump server (ara sunucu)	PLC'ye doğrudan bağlanmak yerine erişimi tek noktadan kontrol etmek.
Tünel	VPN	Bağlantıyı şifrelemek ve yalnız gerekli makineye erişmek.
Kimlik	MFA (çok faktörlü doğrulama)	Parolanın yanında ikinci bir doğrulama istemek.
Hesap	Kişisel hesap	Hangi işlemi kimin yaptığını bilmek.
Kayıt	Tam oturum kaydı	Bakım sırasında yapılan işlemleri sonradan inceleyebilmek.
Zamanlama	Varsayılan kapalı	Erişimi yalnız onaylanan bakım süresince açmak.