一般社団法人電力需給調整力取引所
Electric Power Reserve eXchange

2025年度の取引実績について

一般社団法人 電力需給調整力取引所
2026年6月18日

© Electric Power Reserve eXchange

はじめに

○ 2021年の需給調整市場開設以降、一部商品においては調整力調達不足が継続的に生じており、電力需給調整力取引所として、市場取引の活性化に向けた取組み※1を進めています。

（※1 ・需給調整市場2026年度取引に向けた需給調整市場システム切替に関する説明会（7/31,12/19開催）
・取引実績の電源種別別の情報公表（10/1運用開始）
・需給調整市場2026年度取引に向けた取引規程改定に関する説明会（10/17開催）および
取引規程に対する意見募集　など）

○ 取組みの一環として、2025年度の取引実績について取りまとめた結果※2を公表します。

〔※2　本資料は、電力需給調整力取引所HPに既に公表している確報値等をもとに作成〕

○ 記載の都合で各商品名称を省略する場合があります。また、資料に使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきましては、当取引所はその責めを負いかねます。また、四捨五入の関係で合計が合わない場合がございますので、その旨ご了承ください。

目次

１．取引会員資格数

２．各商品の取引実績

２－１．一次調整力

２－２．二次調整力①

２－３．二次調整力②

２－４．三次調整力①

２－５．複合商品

２－６．三次調整力②


３．市場取引における主要な変更点

1. 取引会員資格数

© Electric Power Reserve eXchange

1. 取引会員資格数

○ 取引会員資格の取得数は、2026年3月末で139資格（126社）であり、そのうち応札実績のある取引会員は59資格（56社）となっている。

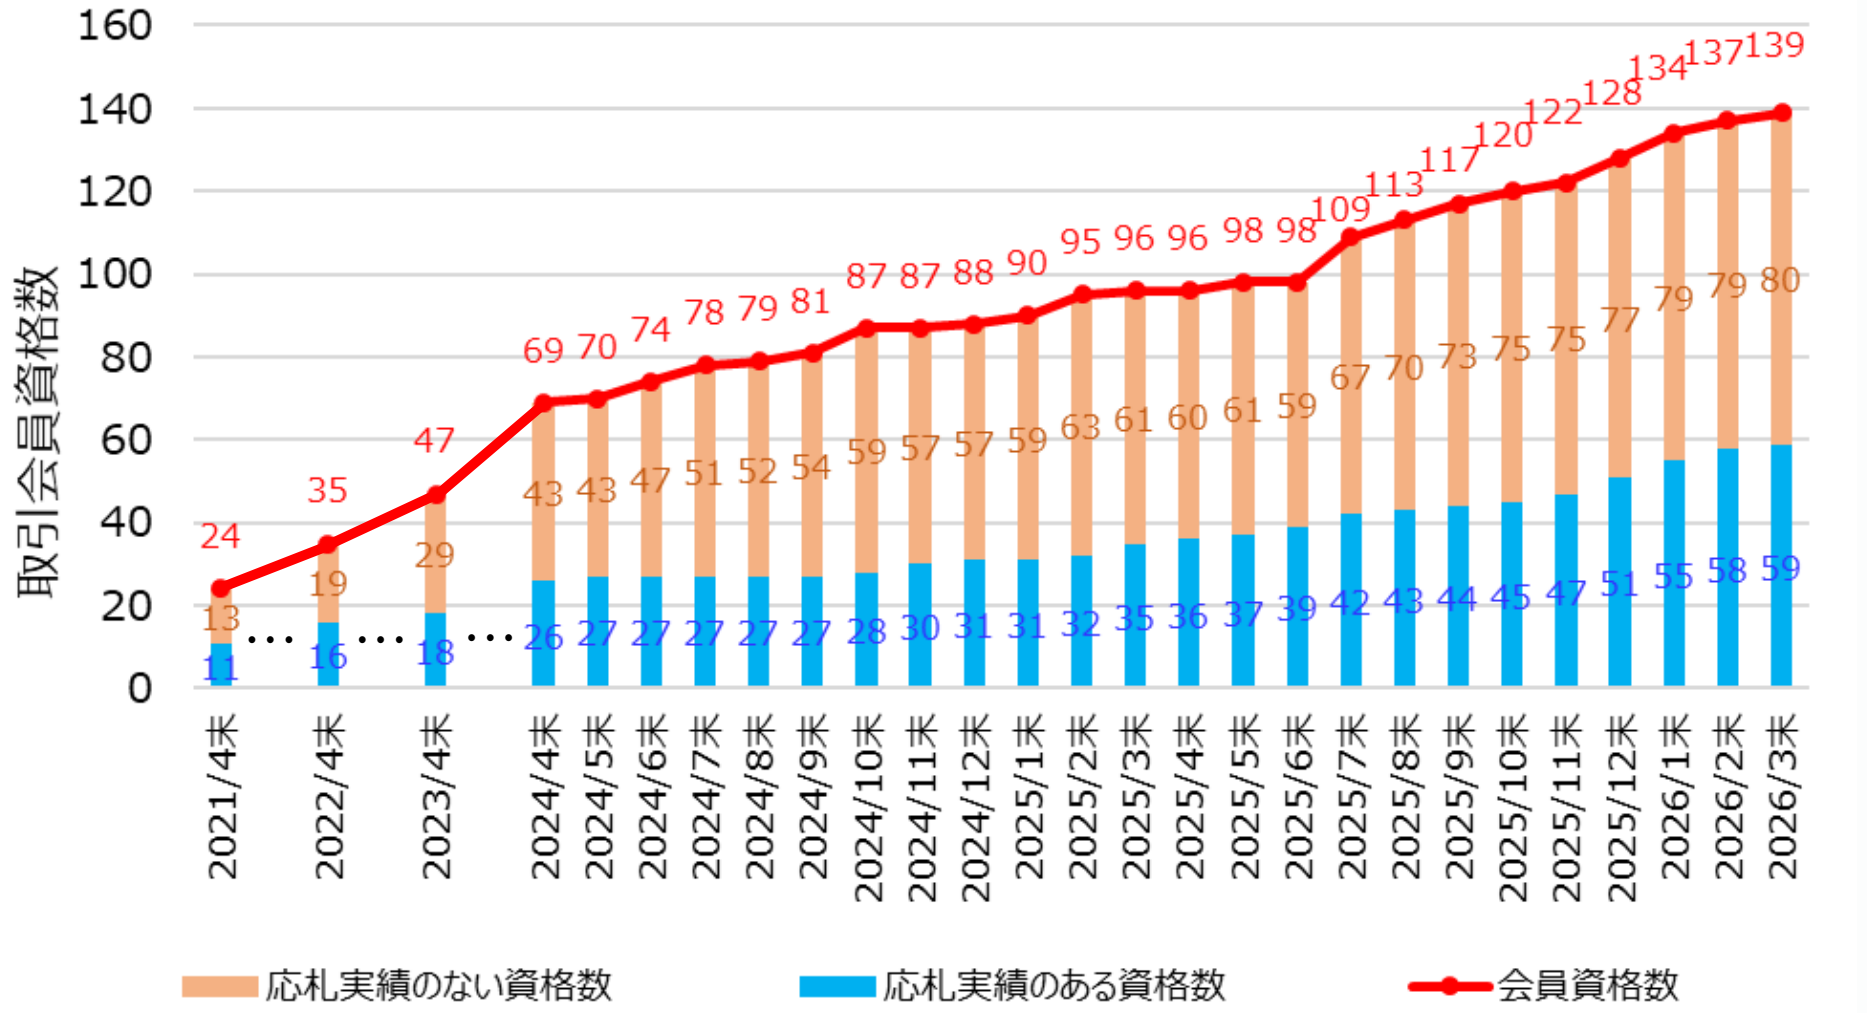

2. 各商品の取引実績


© Electric Power Reserve eXchange

2-1. 一次調整力

© Electric Power Reserve eXchange

2-1-1. 一次調整力 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 調達不足は継続的に発生しており、不足率が6割程度と全商品の中で最も高い状況である。これは商品要件として電源等の並列を必須としていることや、週間断面の応札であるため需給状況の不確実さが影響している。募集量は異常時（電源脱落）対応調整力からEPPS動作分の控除や市場外調整力としての自然体余力の控除などの取り組みで段階的に減少。前日取引化も影響し、不足率は改善傾向となっている。

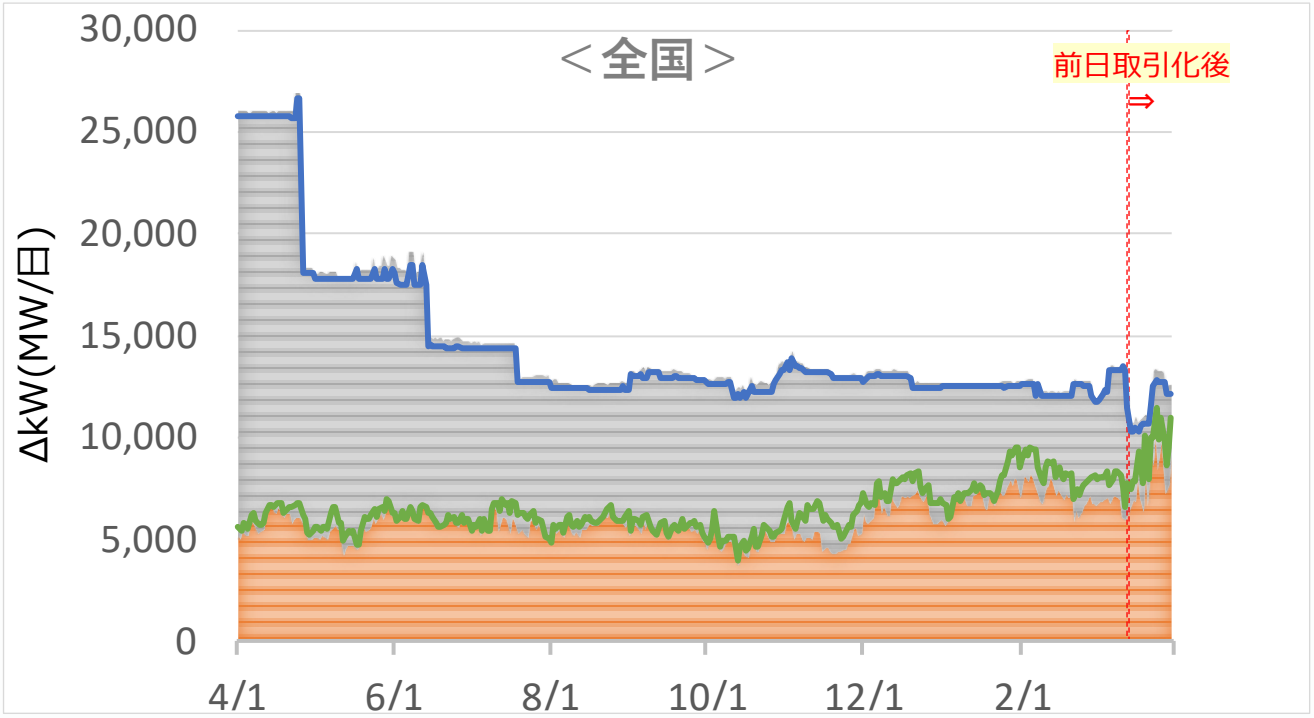

＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

単位［%］

不足率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	77.7	71.9	65.2	60.7	56.9	60.1	64.2	63.7	50.3	45.8	43.3	41.3	60.4
2024年度	83.6	86.0	82.7	82.9	80.0	84.0	86.6	87.8	85.0	81.0	81.5	84.5	83.8

※不足率の算出は過剰落札分を除外して算出


2-1-1. 一次調整力 TSO別の取引実績の推移

○ 各種控除により募集量を減少させた結果、調達不足量の低下は見られるが、北海道・中国・四国エリア以外では、依然として4～9割以上の調達不足となっている。




【参考】一次調整力 ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は全ブロックに亘って同程度発生している。

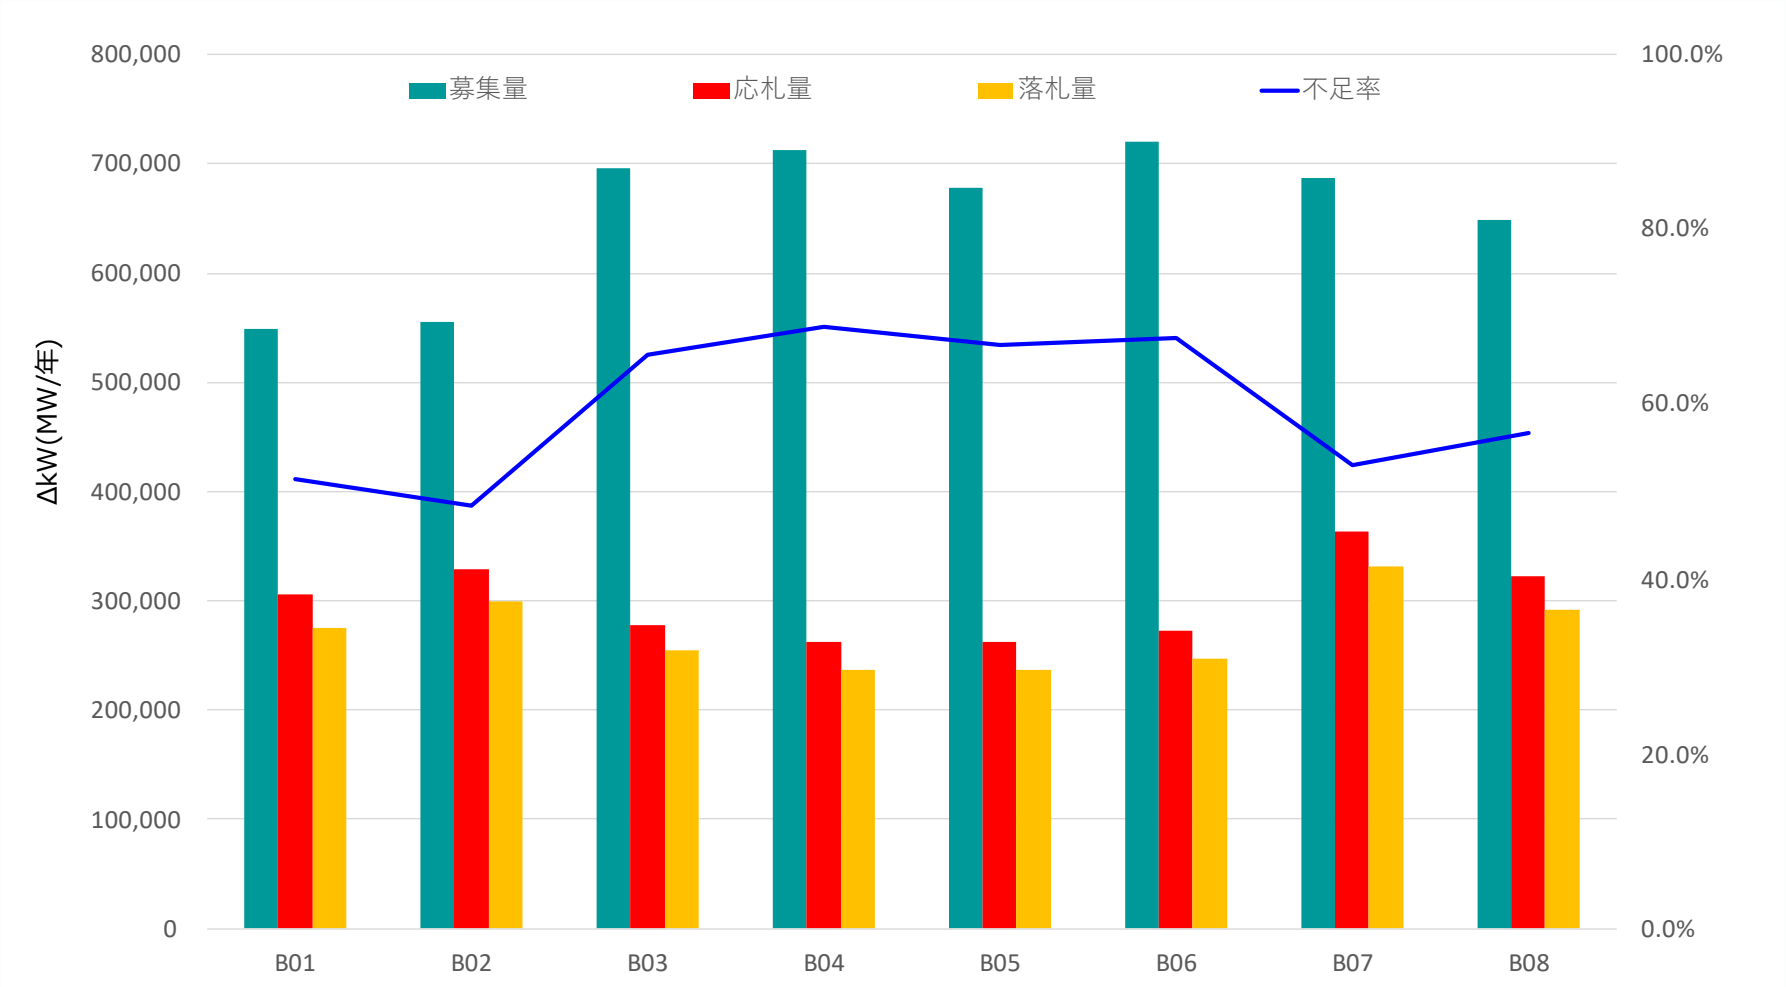

2-1-2. 一次調整力 平均落札単価の推移（日平均）


○ 3.9円/ΔkW・30分程度で推移しており、前年度より高単価で推移している。エリア別では北海道～中部エリアの価格が高めに推移しており、これらのエリアでは、上限価格付近で落札した高単価札の影響が大きい。

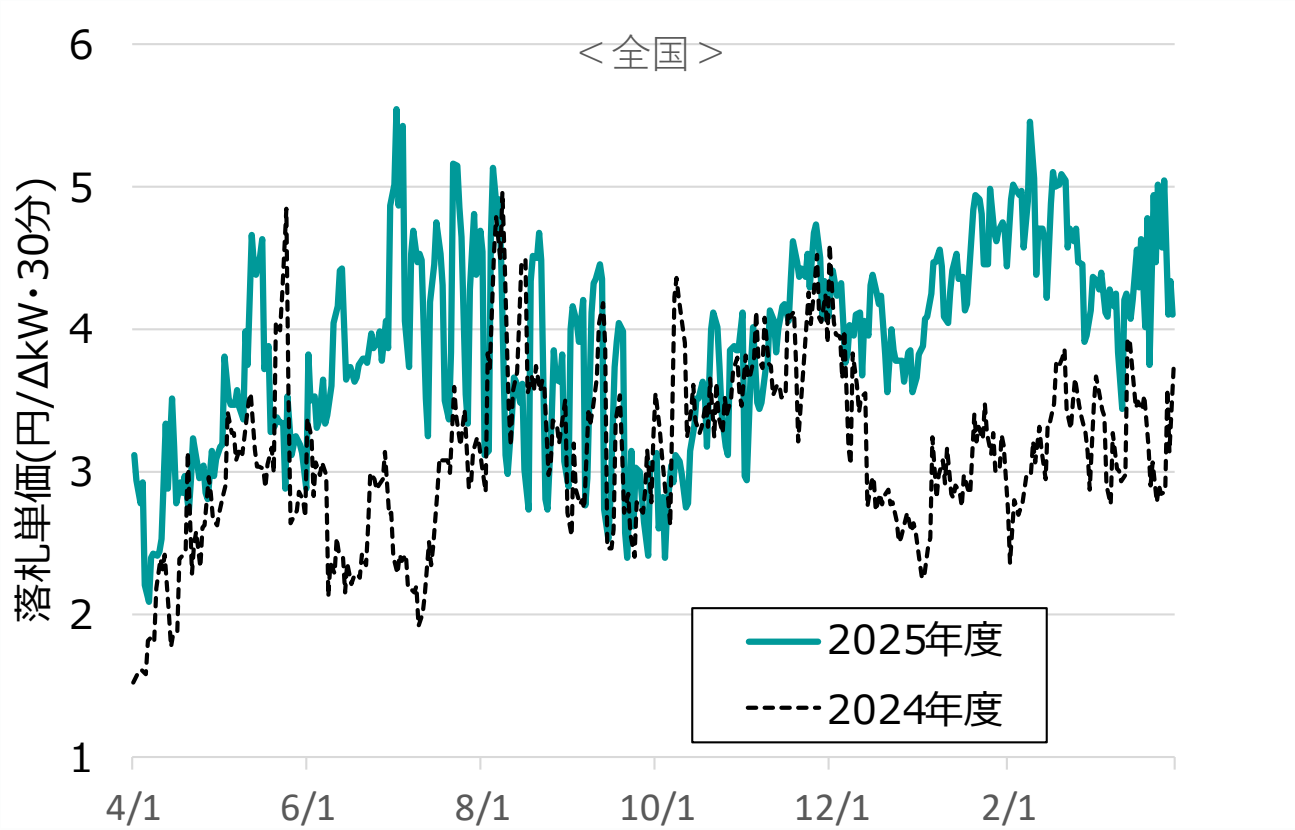

(円/ΔkW・30分)


平均単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	2.85	3.53	3.81	4.38	3.76	3.40	3.33	4.03	3.98	4.47	4.77	4.31	3.93
2024年度	2.19	3.19	2.65	2.71	3.72	3.03	3.48	3.85	3.09	2.97	3.17	3.26	3.10

2-1-2. 一次調整力 TSO別の平均落札単価の推移

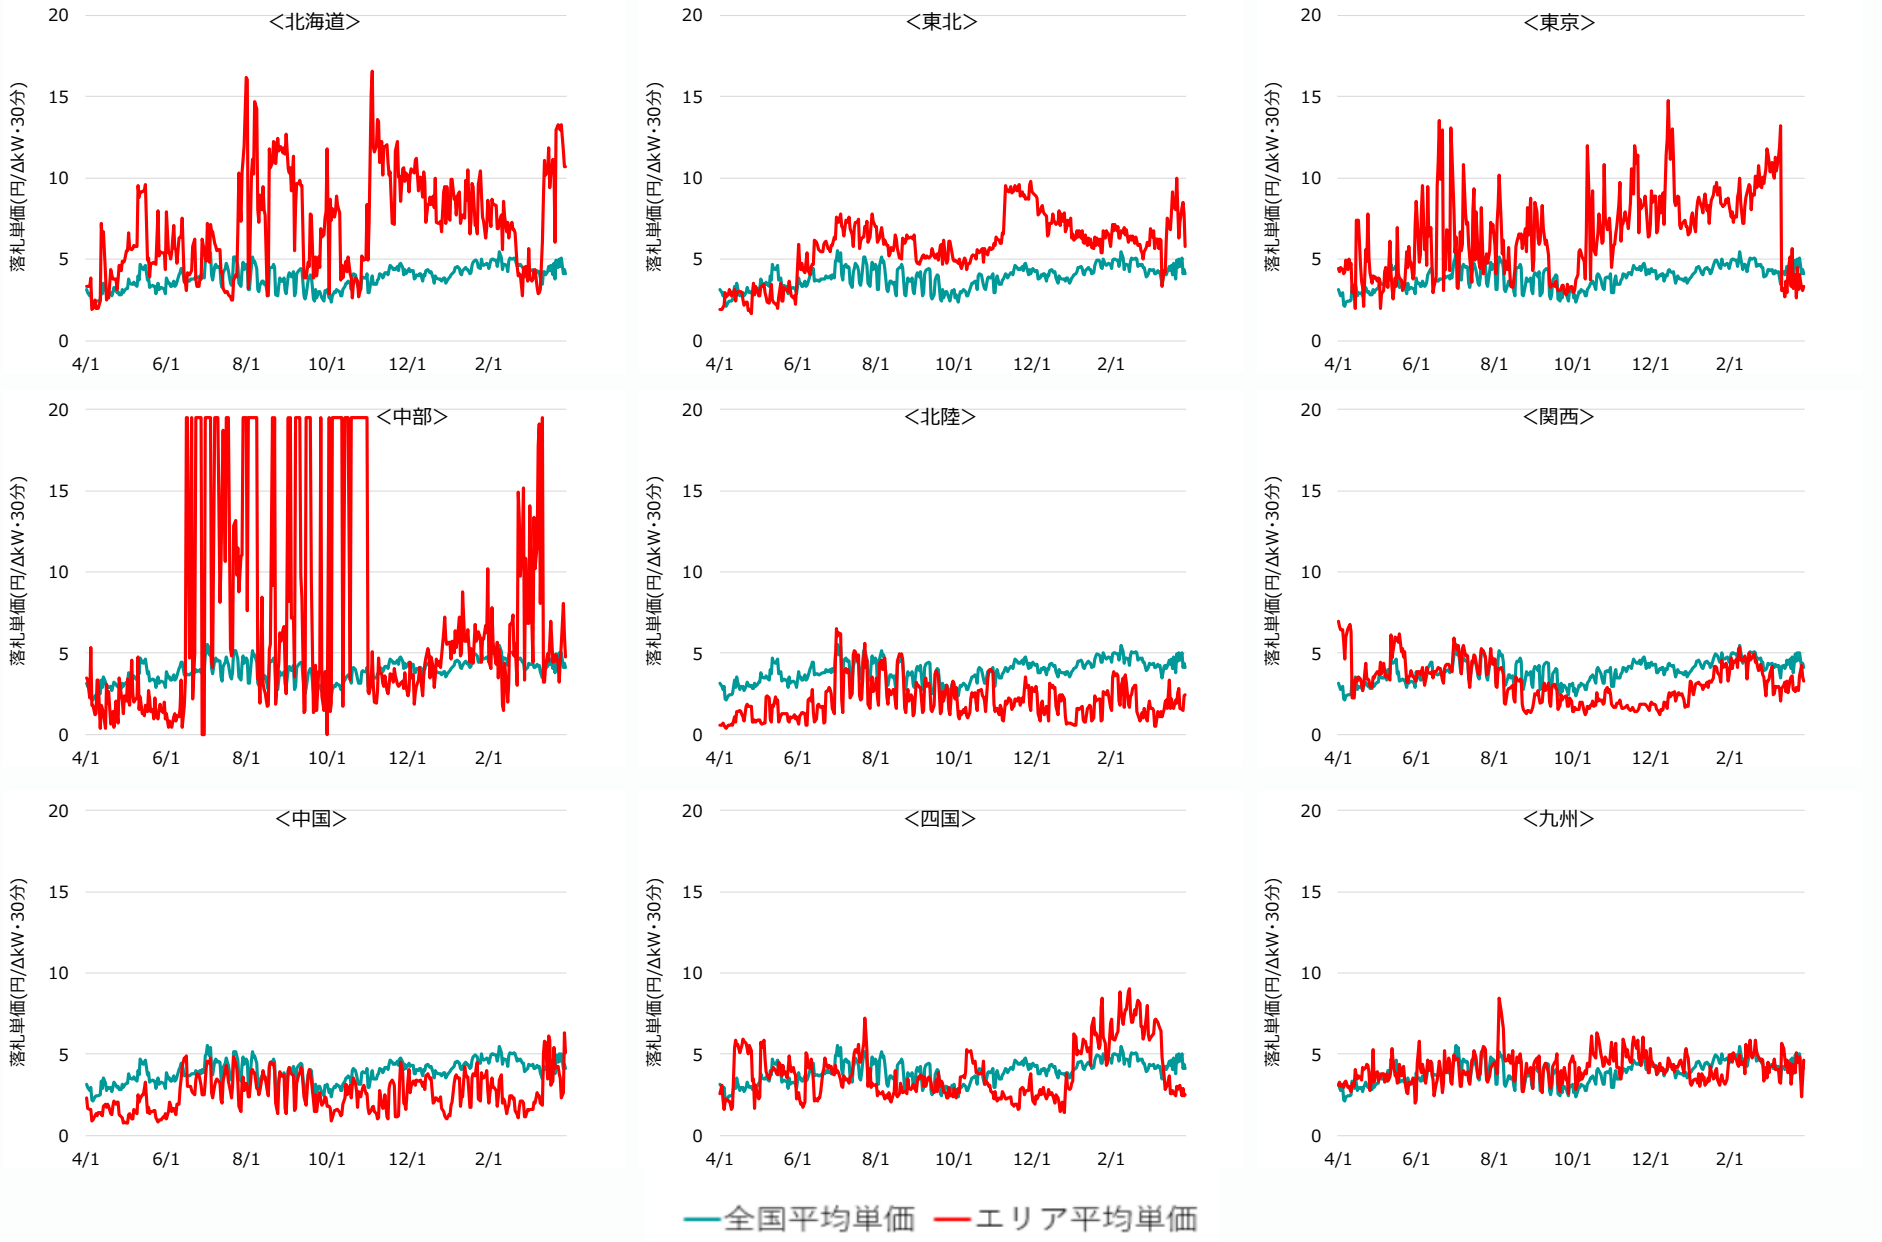

2-1-3. 一次調整力　落札単価の分布

○ 上限価格付近で落札するリソースが他の商品より多く、VPP・蓄電池を中心に一定程度（5.8%）存在する。

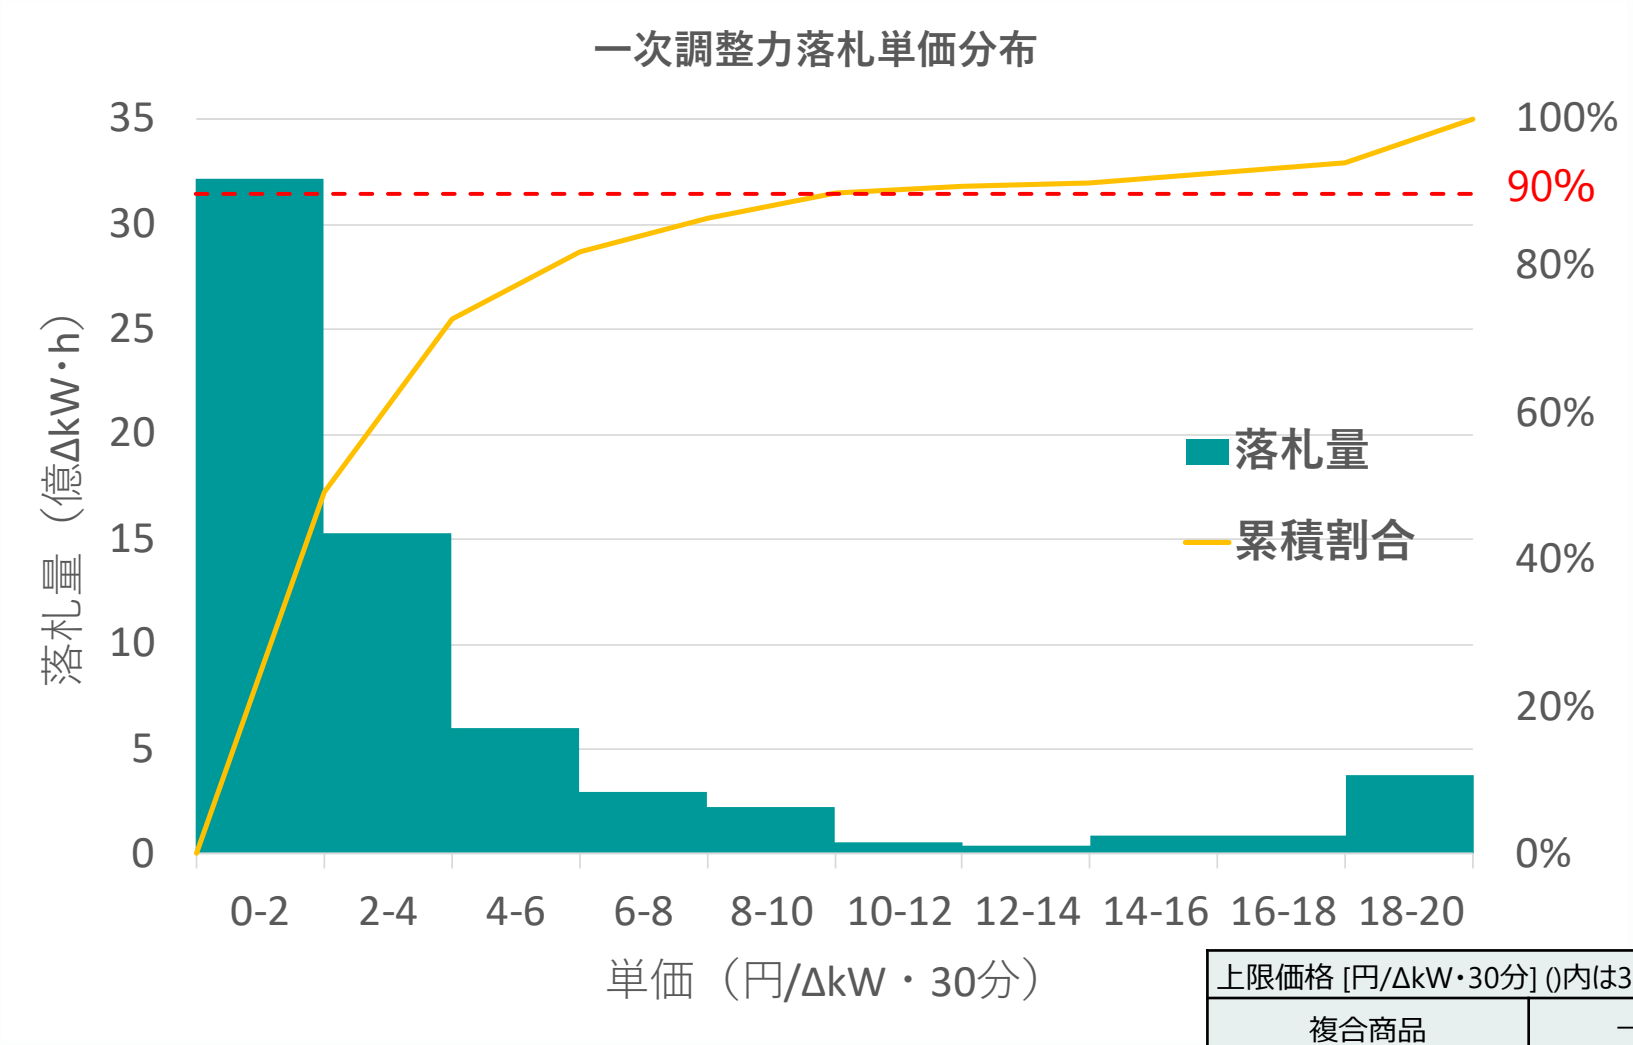


上限価格 [円/ΔkW・30分] ()内は3月14日適用開始	
複合商品	一次調整力
19.51(15.00)	19.51(15.00)

※複合応札の場合は複合上限価格、一次単独応札の場合は一次①の上限価格が適用されます。

2-1-4. 一次調整力 電源種別別の平均落札単価

○ 特にVPPの落札単価が上限価格付近で高い傾向にある。

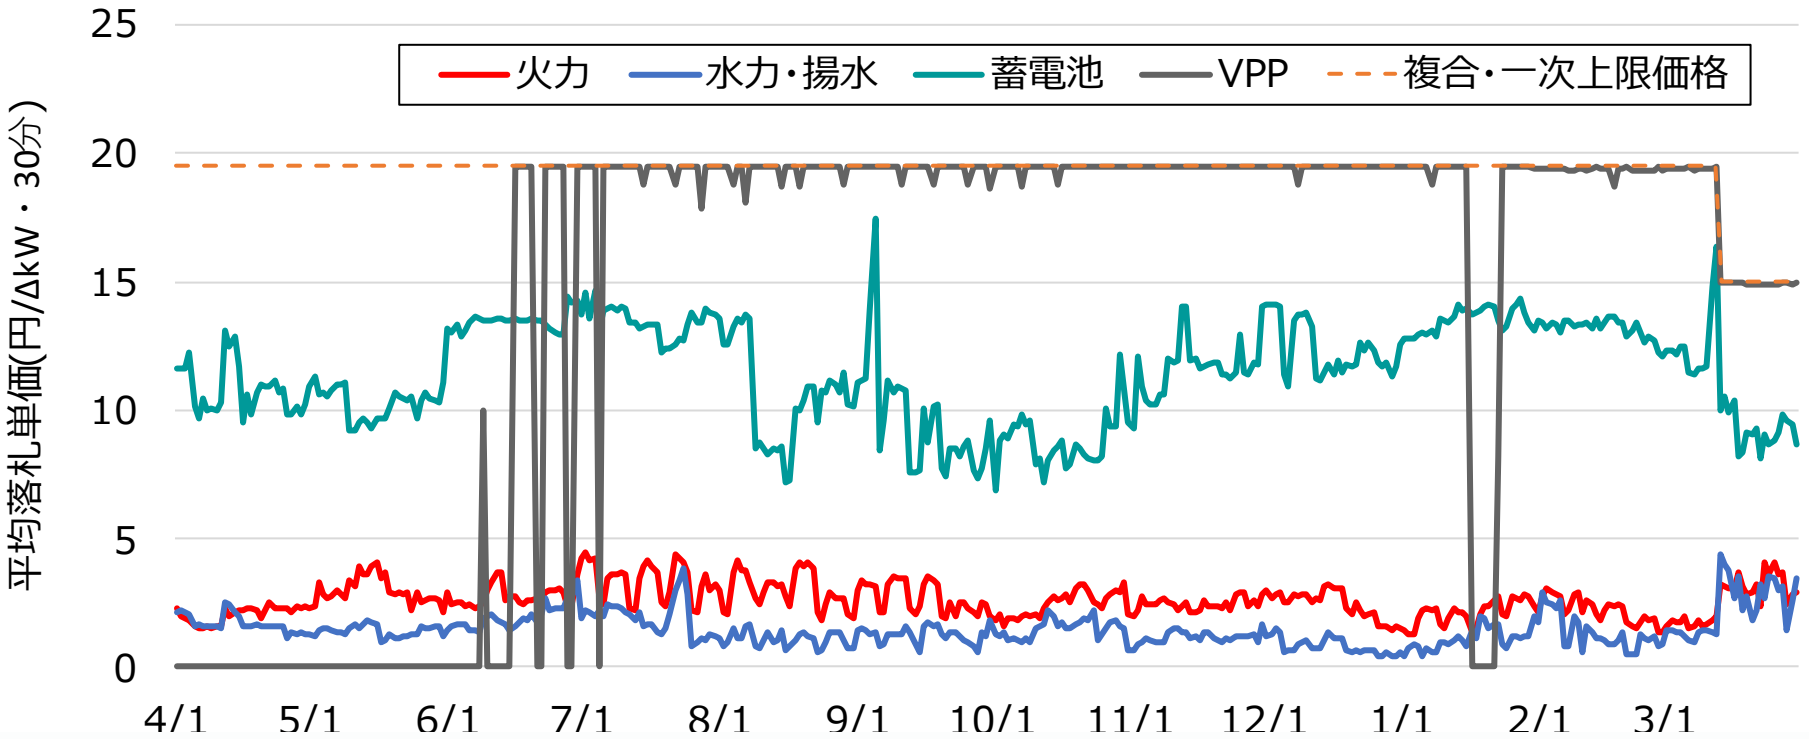

※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、一次単独応札の場合は一次の上限価格が適用されます。
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.05	2.93	2.76	3.39	2.99	2.74	2.44	2.43	2.50	2.14	2.28	2.63
水力・揚水	1.70	1.36	1.91	1.96	1.08	1.23	1.48	1.12	0.88	1.03	1.43	2.67
蓄電池	10.85	10.27	13.48	13.52	10.73	9.61	8.82	11.55	12.26	13.49	13.24	10.39
VPP(DR等)	–	–	19.24	19.40	19.34	19.43	19.43	19.51	19.48	19.44	19.36	16.56


2-2. 二次調整力①

© Electric Power Reserve eXchange

2-2-1. 二次調整力① 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 不足率は4割程度であり、募集量等の減少施策などにより改善が見られるものの、継続的に調達不足が発生している。また、一次調整力と同様に商品要件※として電源等の並列を必須としていることや、週間断面での応札に伴い需給状況の不確実さが影響している。

※二次調整力①は他の商品と異なりエリア内調達となるため、エリア内で生じた余剰札を有効活用することができない

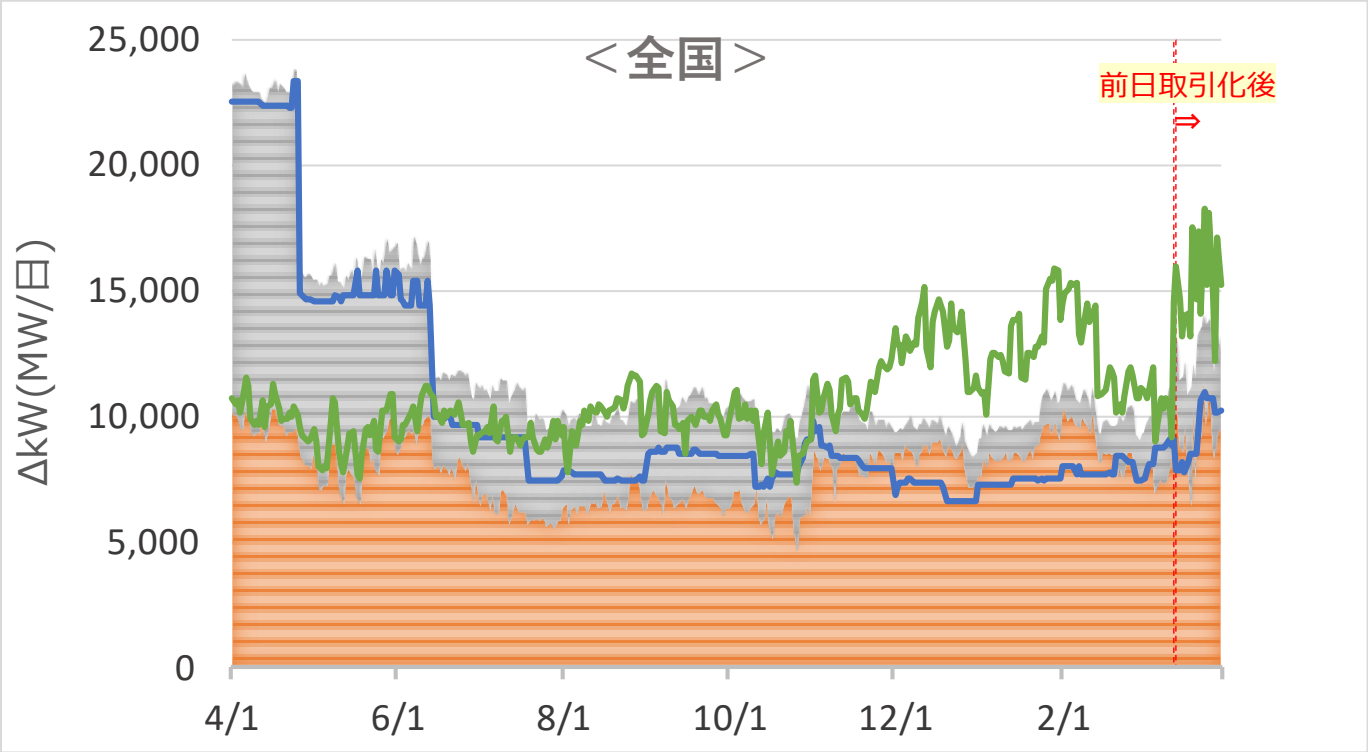

＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞


単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	58.6	52.2	42.6	51.7	44.7	46.1	47.6	24.2	14.0	16.4	17.4	33.1	41.1
2024年度	70.1	72.5	69.9	68.7	64.6	65.5	65.8	64.2	61.1	57.8	55.0	61.6	64.9

※不足率の算出は過剰落札分を除外して算出


2-2-1. 二次調整力① TSO別の取引実績の推移

○ 揚水発電機のΔkW随意契約での調達や、自然体余力の控除などによる、募集量の減少（他の商品も同様）で、調達不足が改善しているエリアがある一方で、東北エリアでは依然として調達不足が継続している。3月以降、関西エリアの募集量が増加した一方で、応札量が減少し、調達不足となっている。

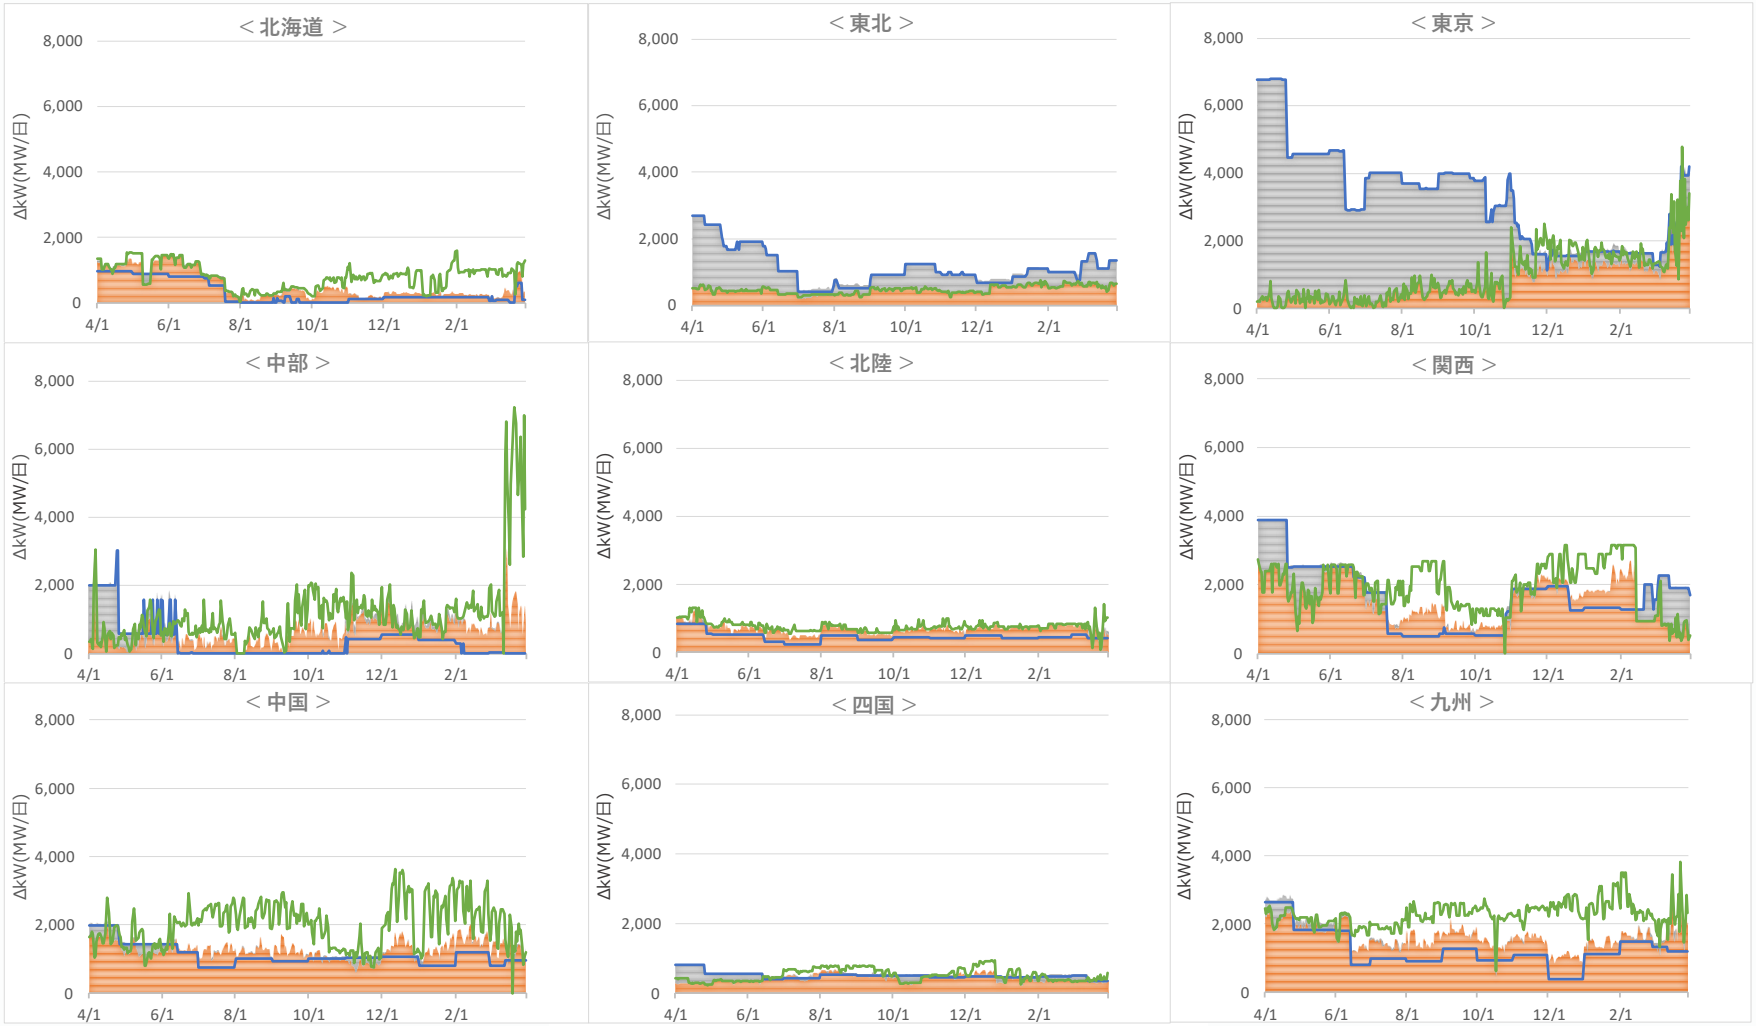


【参考】二次調整力① ブロック別の取引実績

○ 一次調整力と同様に全ブロックで調達不足となっている。

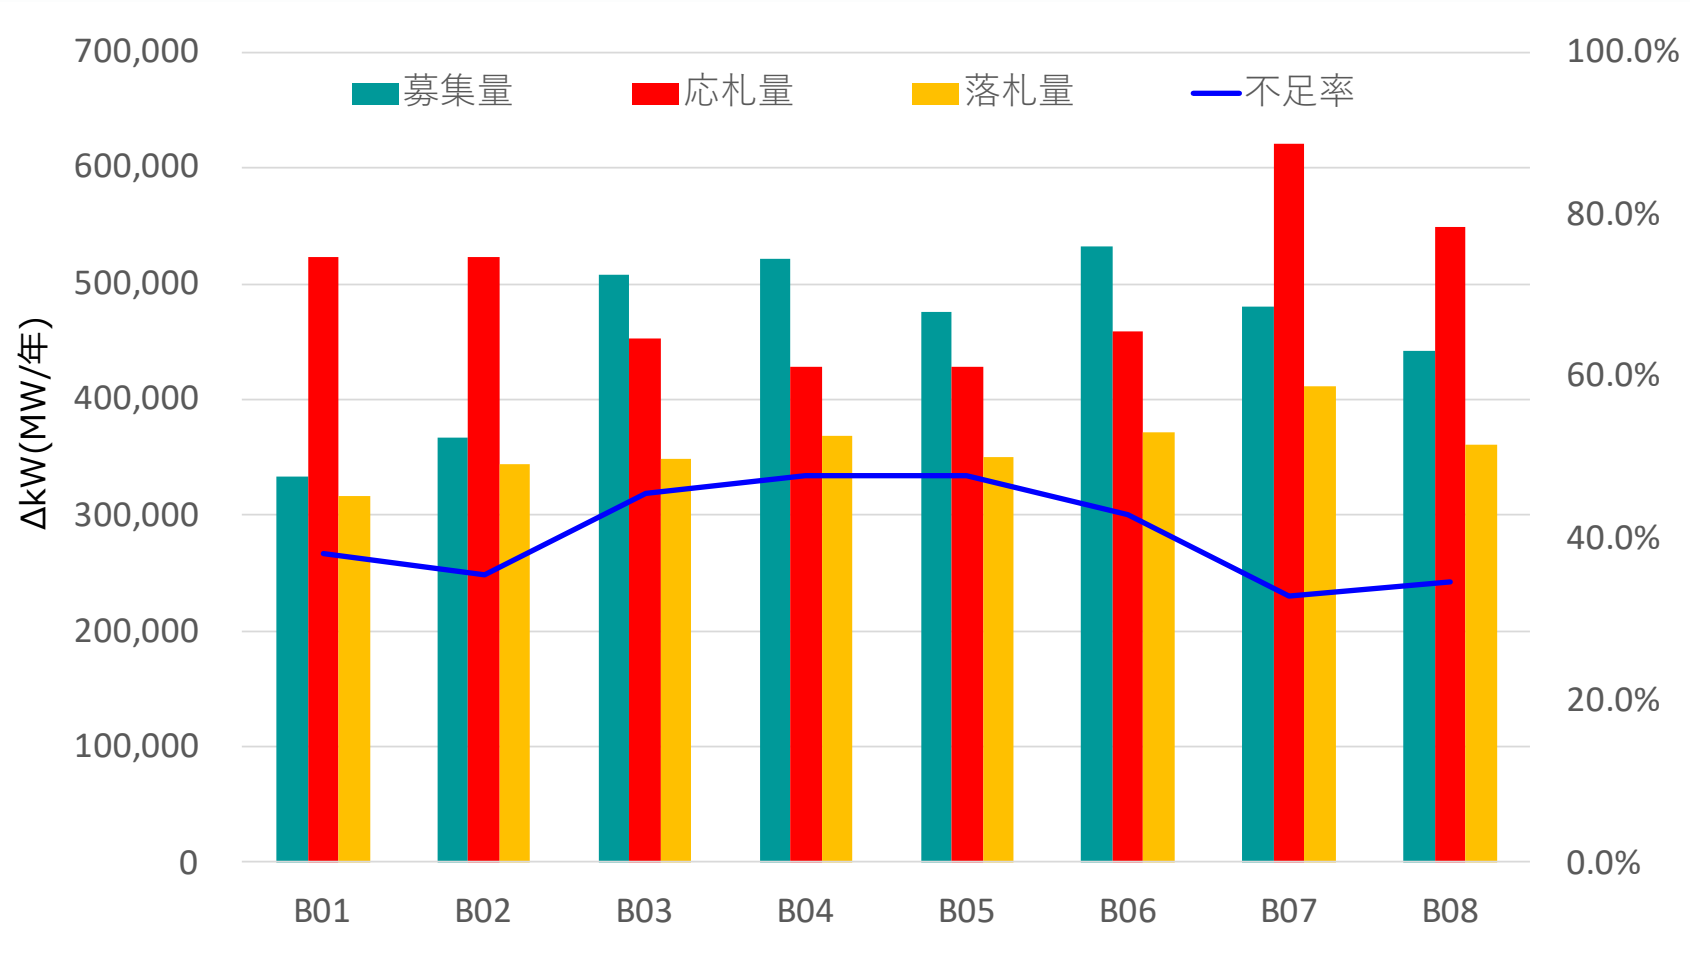

2-2-2. 二次調整力① 平均落札単価の推移（日平均）


○ 2.8円/ΔkW・30分で推移しており、前年度と比較して月によってばらつきはあるものの、同程度の水準であった。エリア別では北海道・関西・四国は平均より若干の高値ではあるが、エリア間のばらつきは小さい。

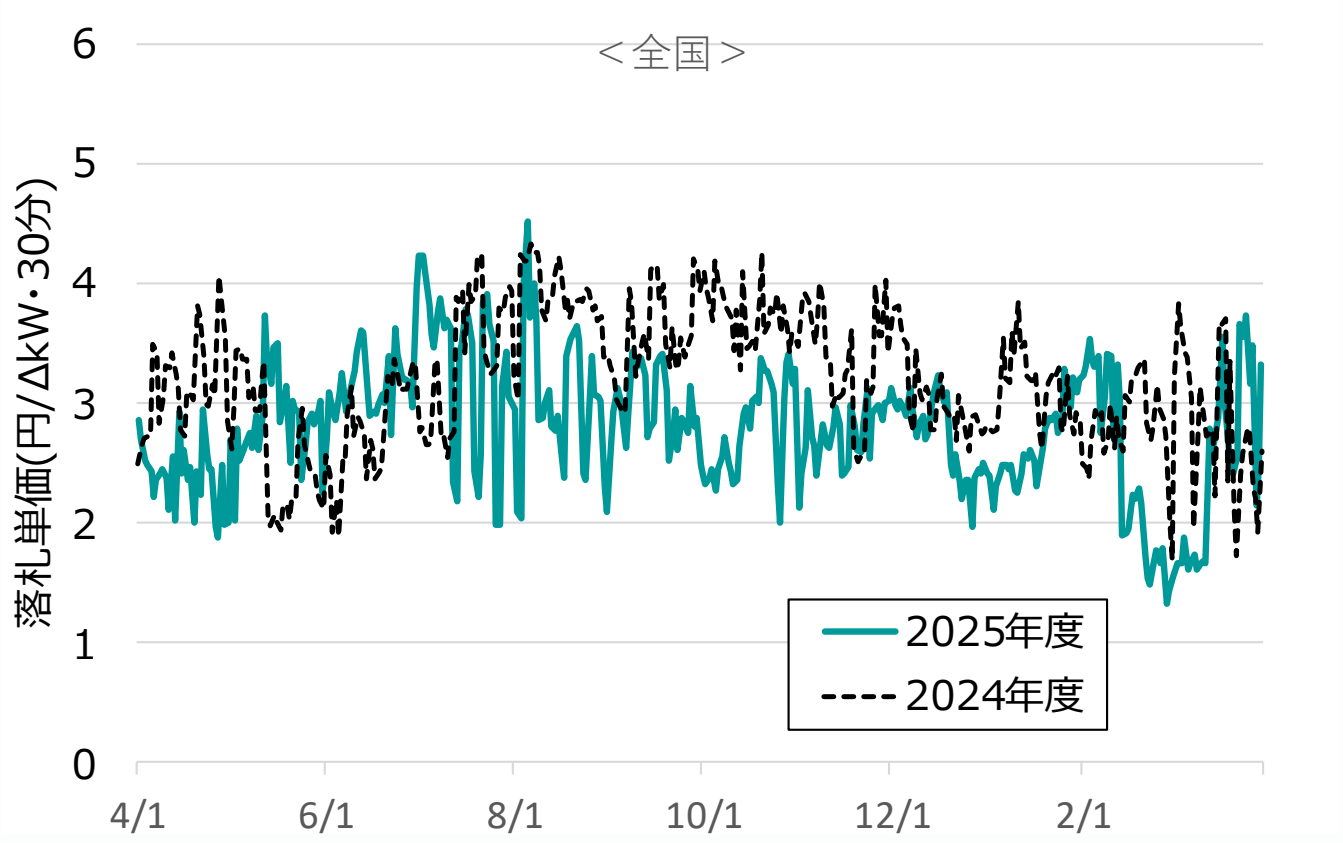

(円/ΔkW・30分)


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	2.40	2.85	3.16	3.36	3.06	2.98	2.78	2.73	2.75	2.66	2.55	2.48	2.79
2024年度	3.17	2.65	2.79	3.40	3.88	3.58	3.74	3.37	3.05	3.11	2.86	2.80	3.21

2-2-2. 二次調整力① TSO別の平均落札単価の推移

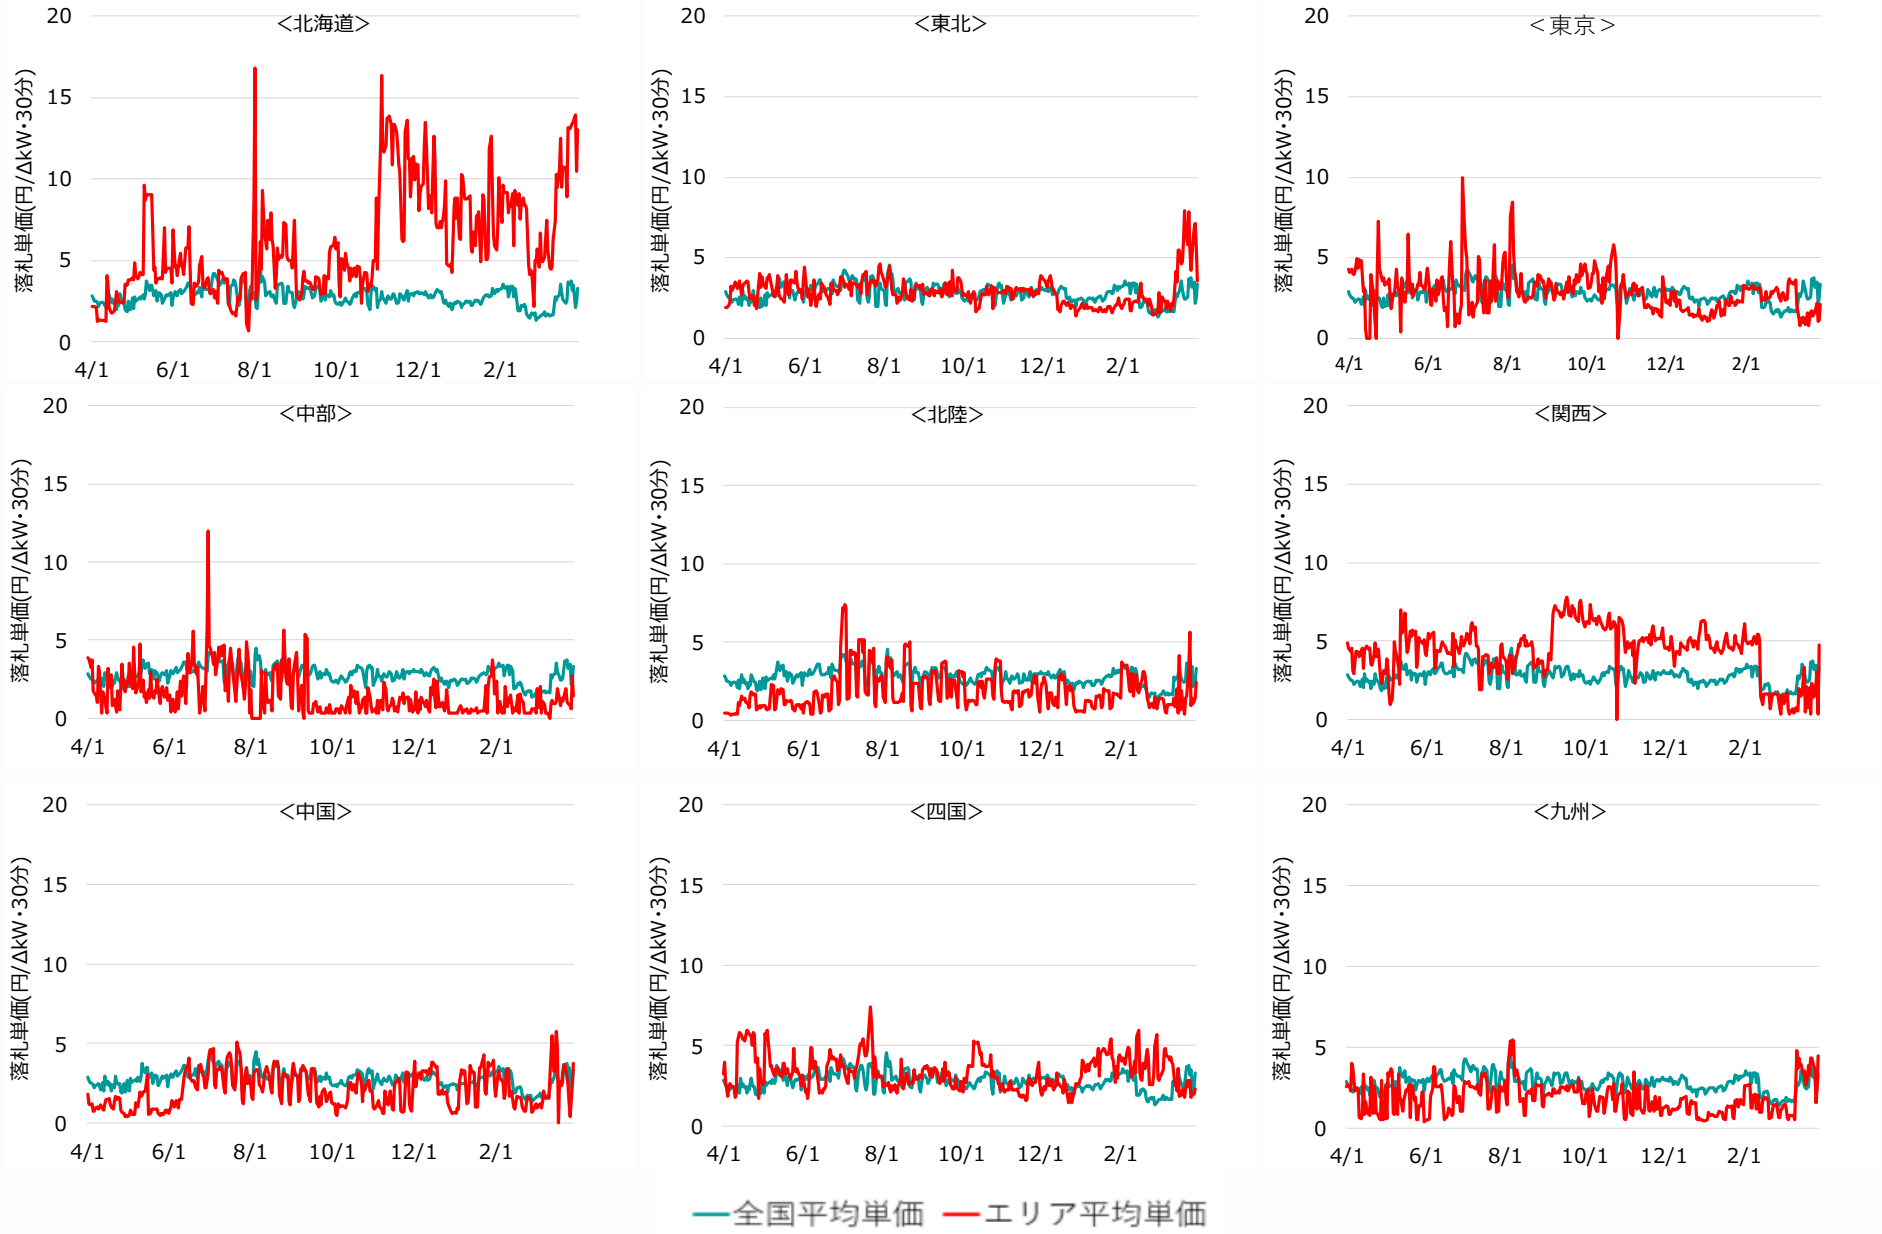

2-2-3. 二次調整力① 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、上限価格付近では0.5%程度の落札量となっている。

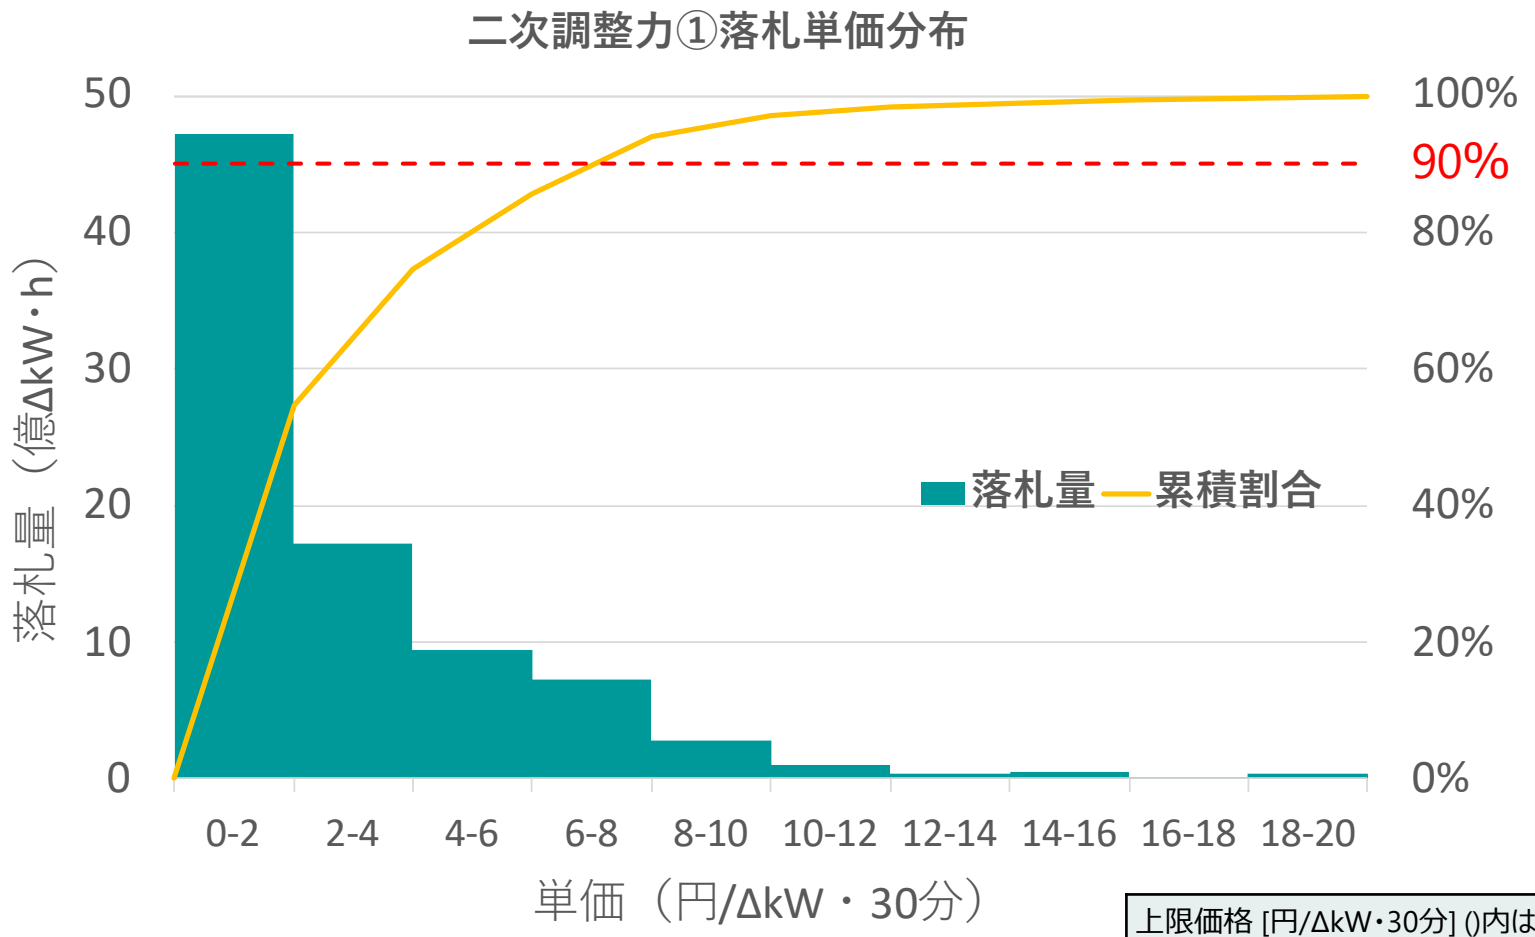


上限価格 [円/ΔkW・30分] ()内は3月14日適用開始	
複合商品	二次調整力①
19.51(15.00)	19.51(15.00)

※複合応札の場合は複合上限価格、二次①単独応札の場合は二次①の上限価格が適用されます。

2-2-4. 二次調整力① 電源種別別の平均落札単価

○ 蓄電池は、高値（上限価格付近）落札が一定程度あることで、平均落札単価が高値となっている。

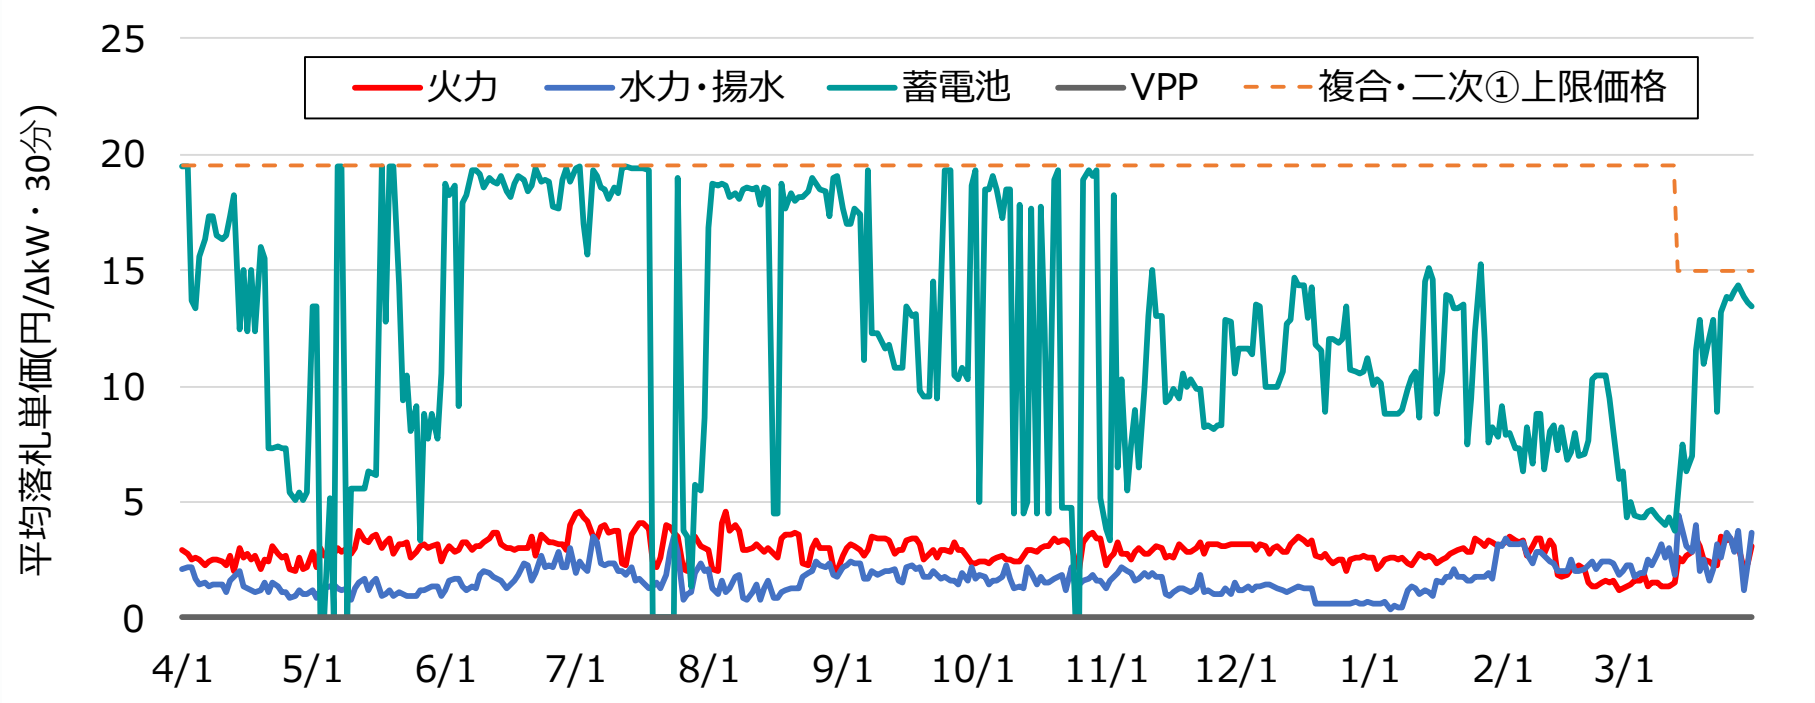

※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、二次①単独応札の場合は二次①の上限価格が適用されます。
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.52	3.04	3.21	3.47	3.11	3.04	2.87	2.91	2.92	2.75	2.50	2.33
水力・揚水	1.38	1.15	1.87	2.15	1.51	1.91	1.68	1.49	1.03	1.35	2.51	2.72
蓄電池	10.78	7.43	18.72	17.33	18.32	12.22	15.71	9.14	11.61	10.67	7.84	10.32
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2-3. 二次調整力②

© Electric Power Reserve eXchange

2-3-1. 二次調整力② 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 取引開始当初から全商品の中で最も不足率が低い状態であり、今年度は各種控除の施策により更に改善されている。3月中旬の週間商品の前日取引化・および30分化以降、前日取引化によって応札量が増加しているほか、同時期に控除施策が終了したことから募集量が増加している。

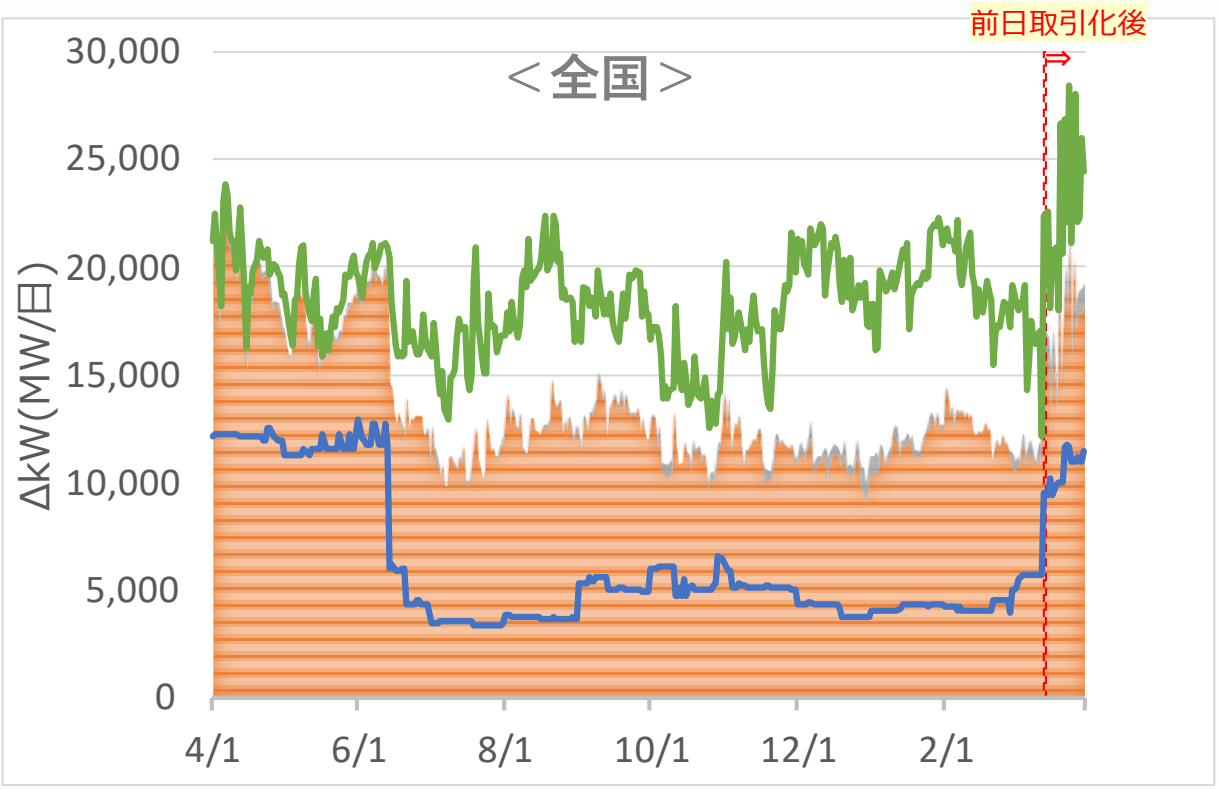

＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞


単位［%］

不足率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	3.8	1.7	1.8	2.8	2.9	2.8	4.2	3.7	12.6	8.6	1.5	8.9	4.3
2024年度	27.1	38.5	25.2	20.2	11.6	12.5	18.2	21.3	13.3	11.8	11.1	8.8	18.5

※不足率の算出は過剰落札分を除外して算出


2-3-1. 二次調整力② TSO別の取引実績の推移

○ 全エリアにおいて、調達不足はほとんど発生していない。

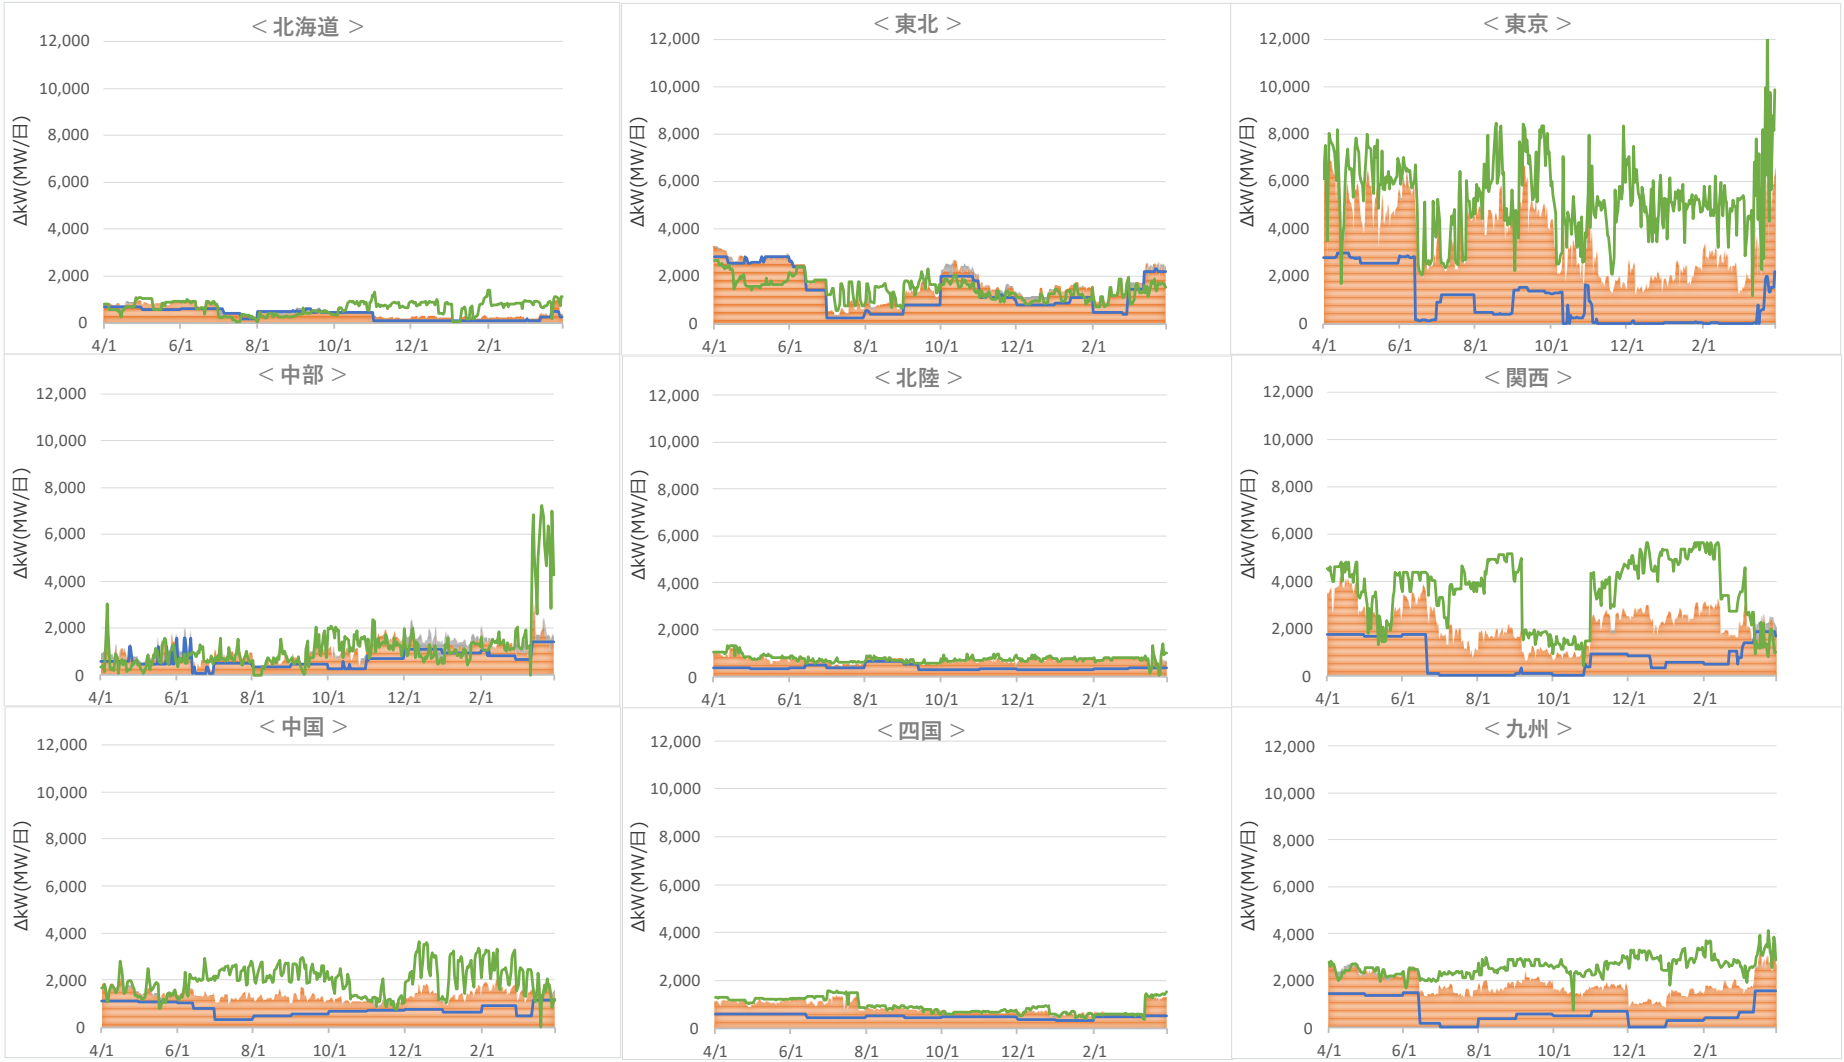


【参考】二次調整力② ブロック別の取引実績

○ 調達不足は3～6ブロックで若干発生しているのの、ブロック間の大きな差はない。

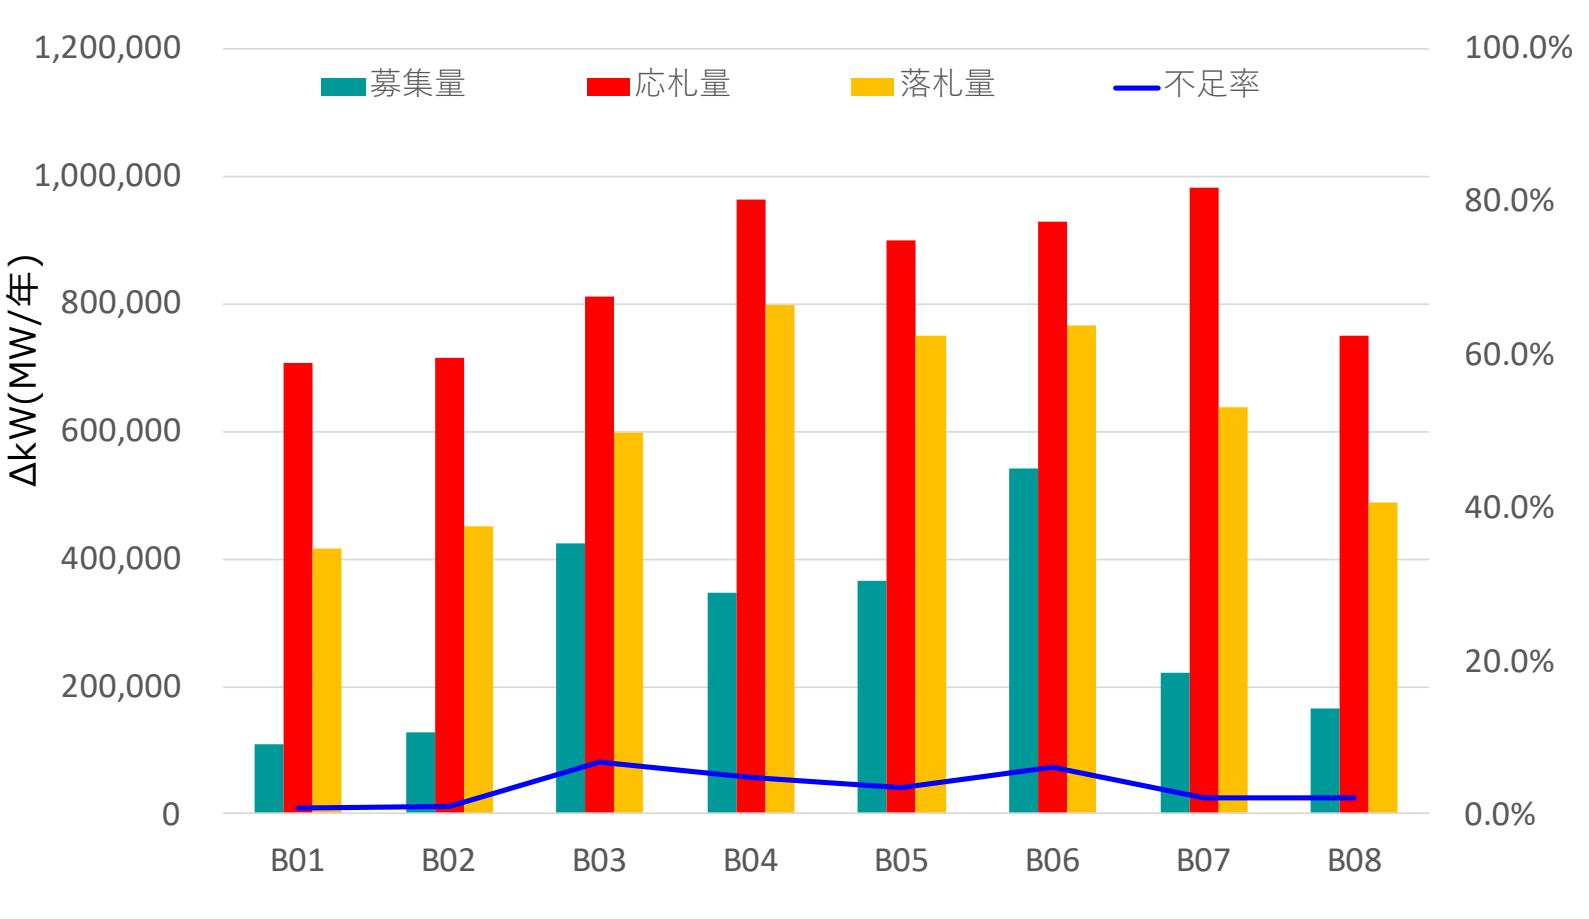

2-3-2. 二次調整力② 平均落札単価の推移（日平均）


○ 月による変動があるものの、前年度と同じ水準の価格で推移している。

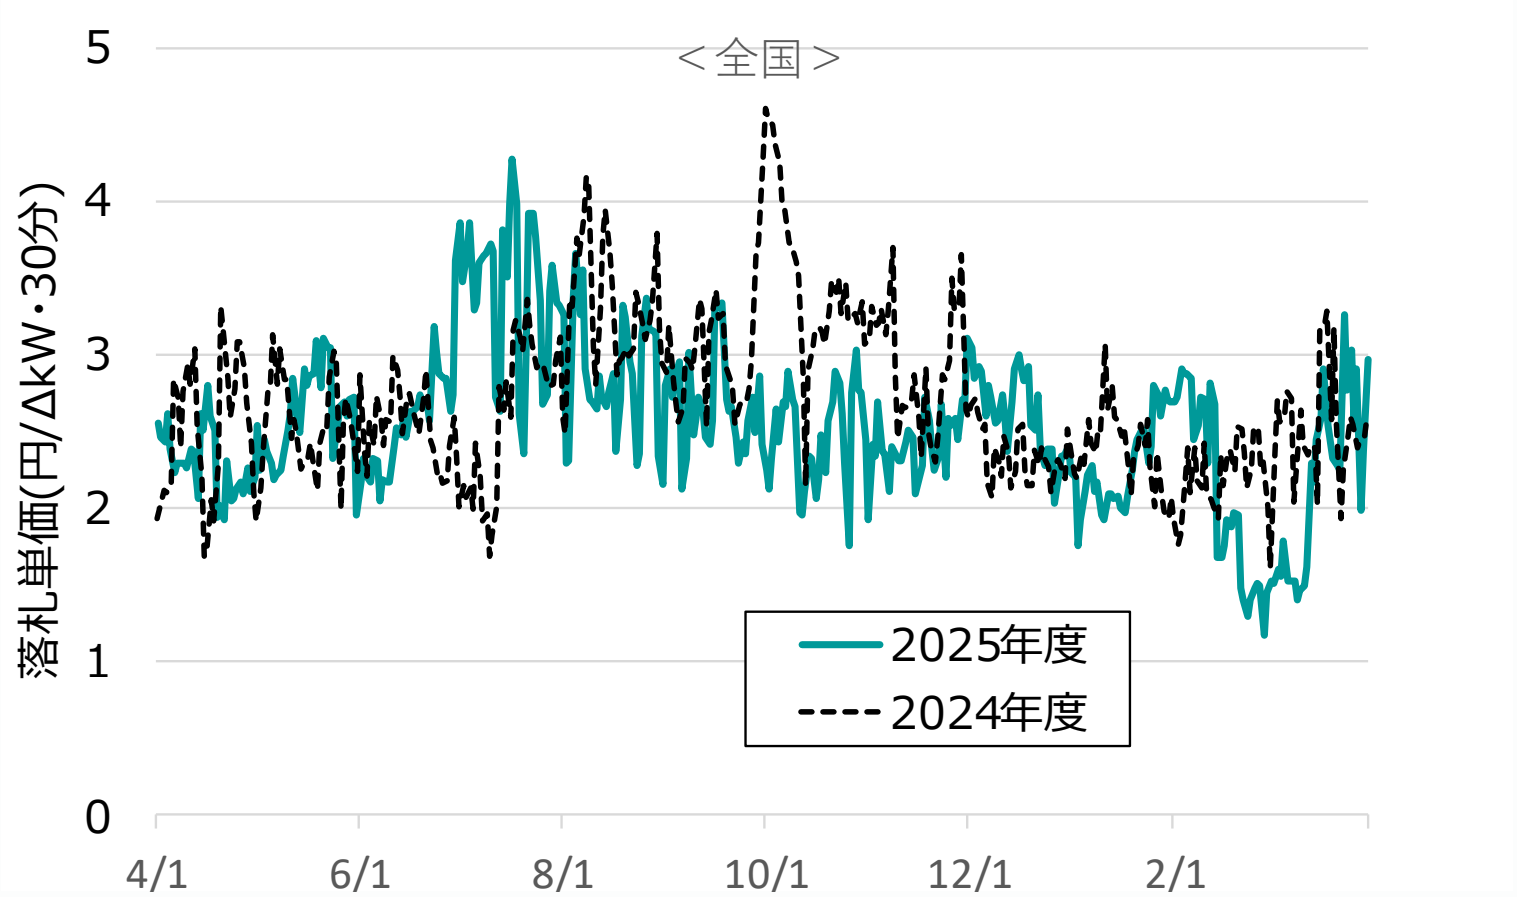

(円/ΔkW・30分)


平均単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	2.29	2.59	2.51	3.43	2.87	2.67	2.46	2.40	2.64	2.28	2.14	2.24	2.53
2024年度	2.53	2.55	2.52	2.55	3.31	3.00	3.44	2.90	2.34	2.37	2.22	2.50	2.67

2-3-2. 二次調整力② TSO別の平均落札単価の推移

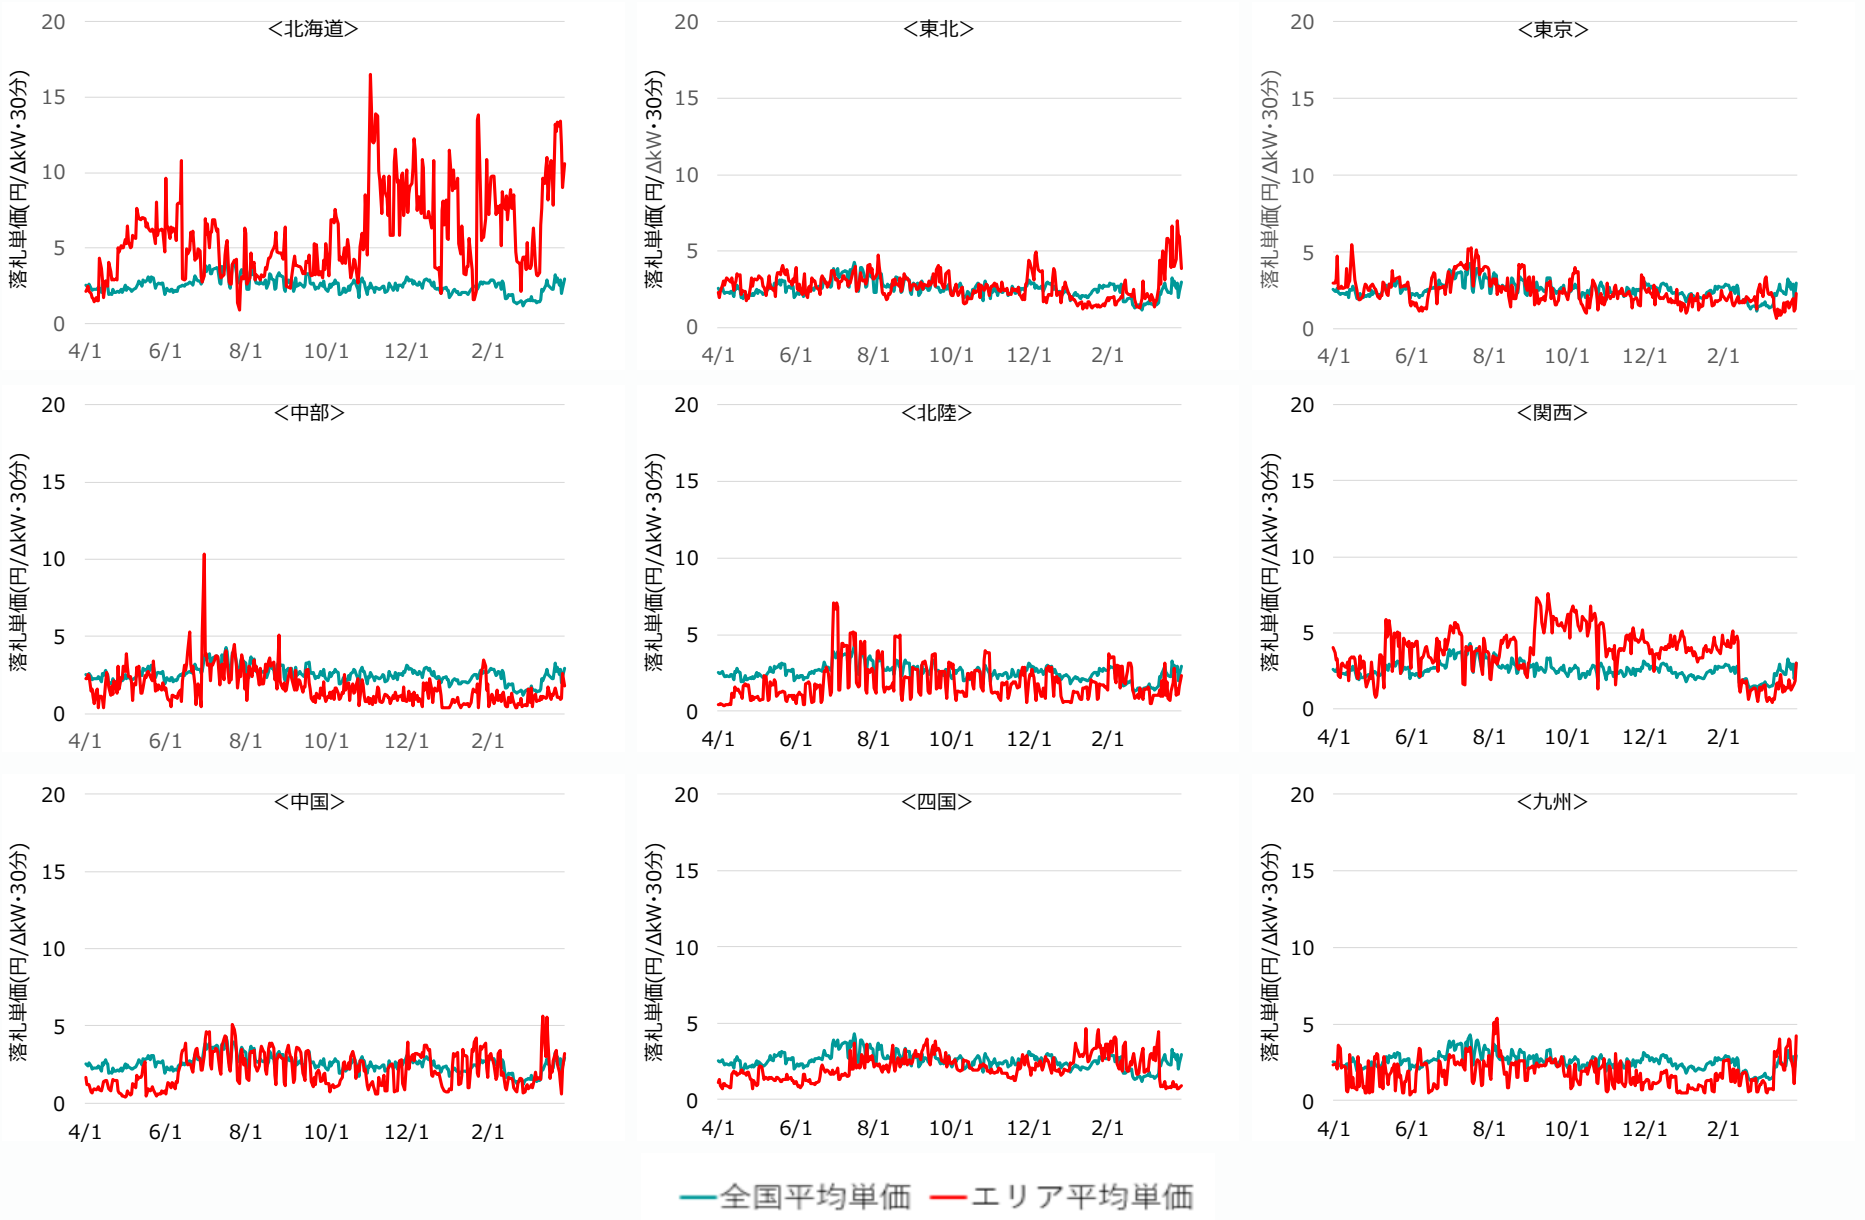

2-3-3. 二次調整力② 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が6円/ΔkW・30分以下で落札されており、複合商品の上限価格付近での落札量は0.3%程度と少ない。

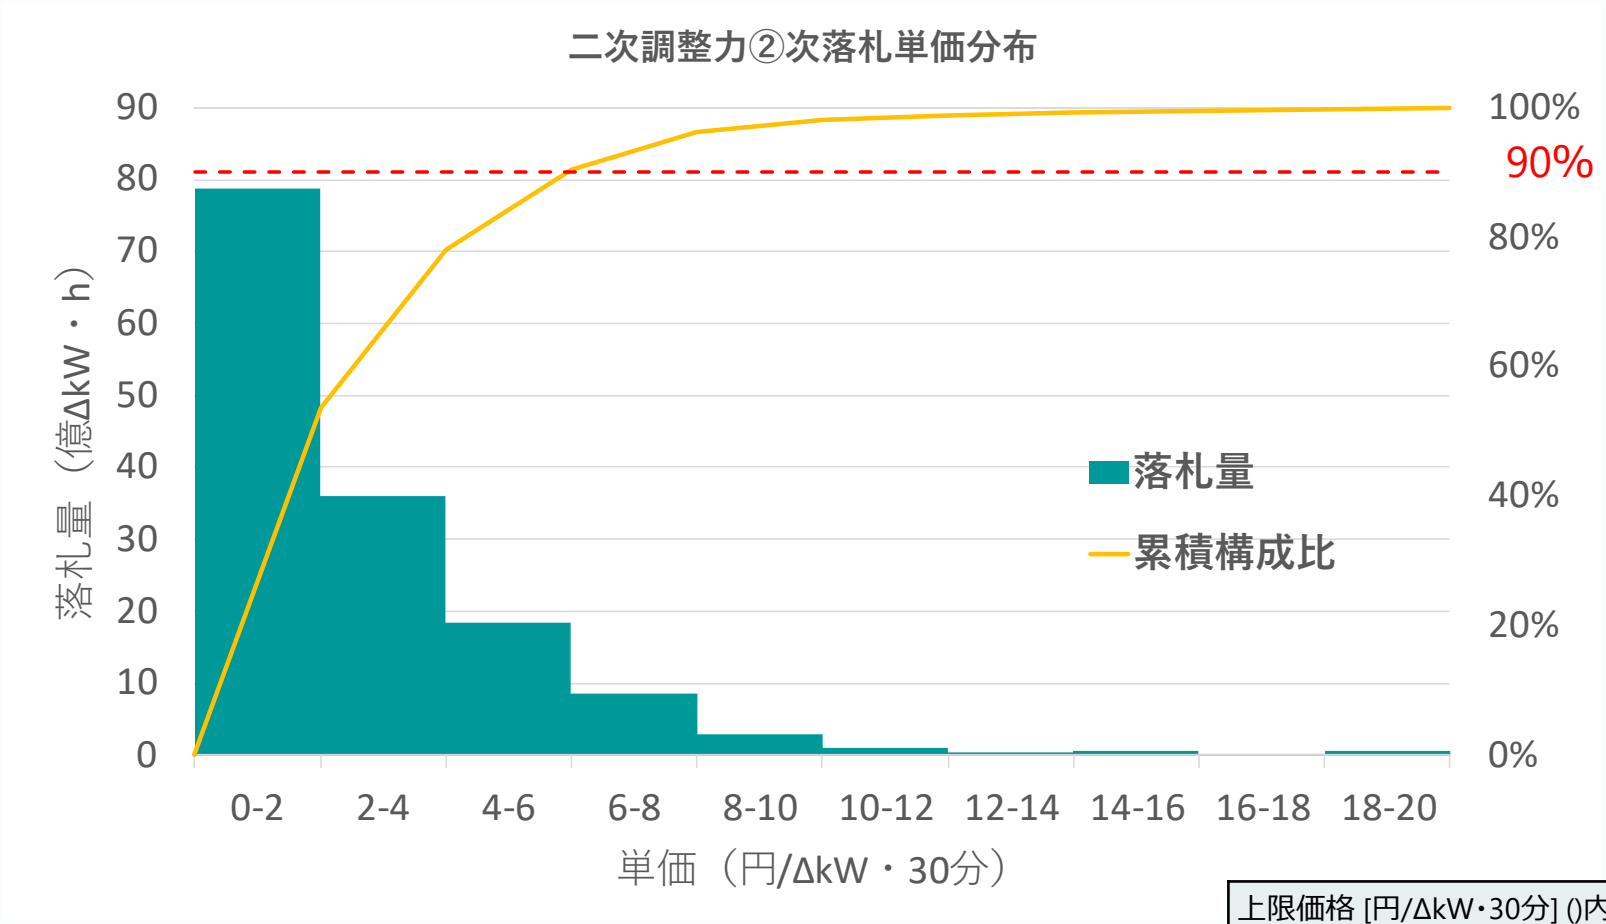


上限価格 [円/ΔkW・30分] ()内は3月14日適用開始	
複合商品	二次調整力②
19.51(15.00)	7.21(7.21)

※複合応札の場合は複合上限価格、二次②単独応札の場合は二次②の上限価格が適用されます。

2-3-4. 二次調整力② 電源種別別の平均落札単価

○ 蓄電池は平均単価が高い状態が継続している。

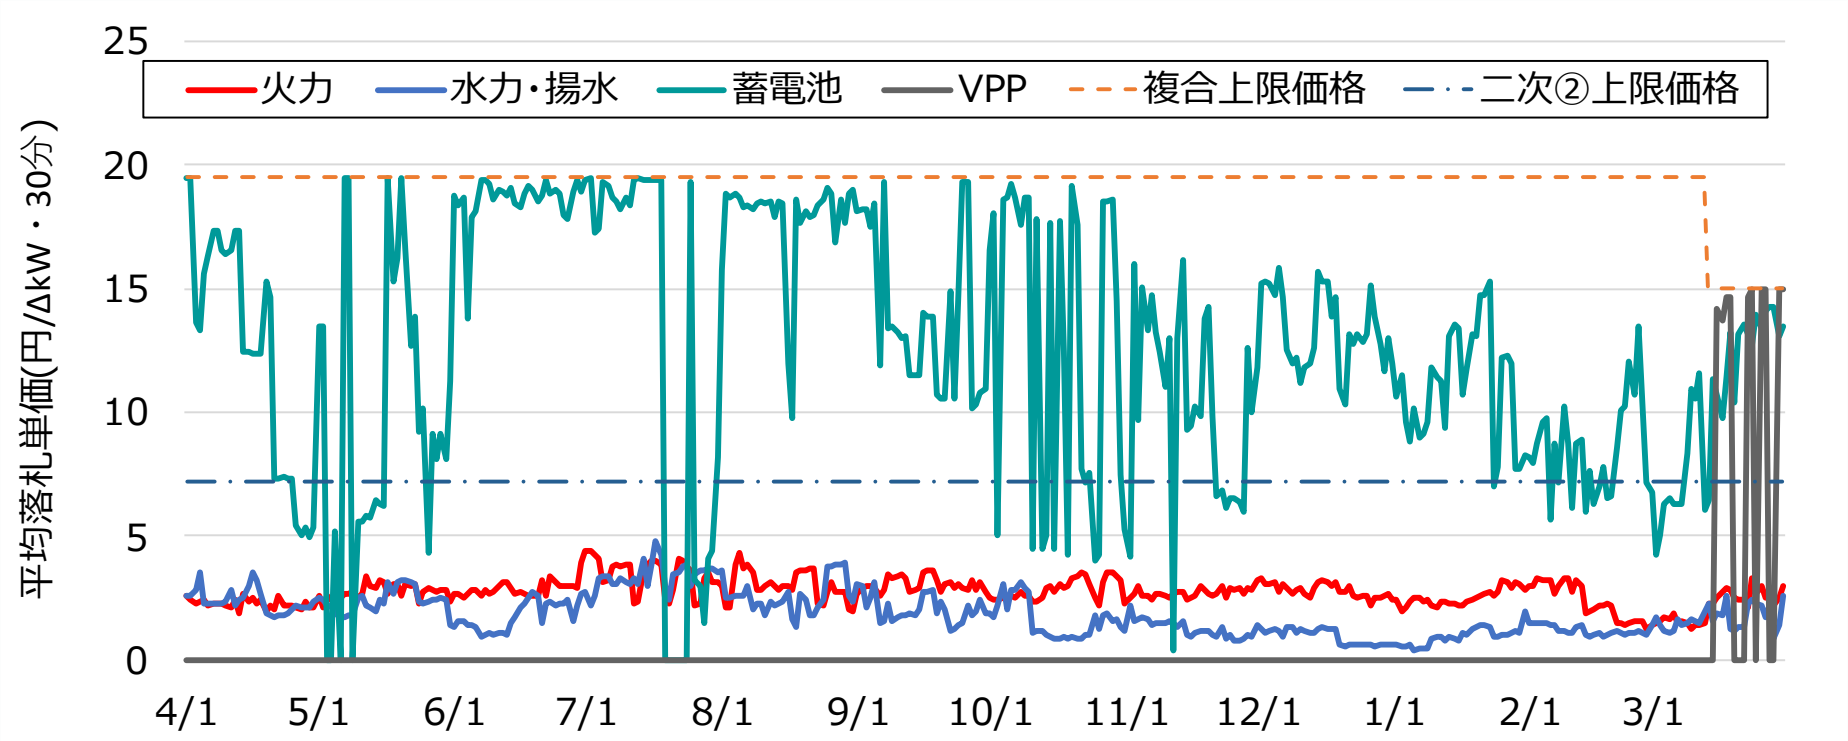

※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、二次②単独応札の場合は二次②の上限価格が適用されます。
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.27	2.75	2.86	3.45	3.01	3.05	2.85	2.67	2.83	2.53	2.42	2.27
水力・揚水	2.31	2.35	1.59	3.31	2.52	1.99	1.56	1.31	0.96	0.94	1.17	1.70
蓄電池	10.64	8.14	18.77	17.21	18.22	13.03	15.49	8.15	13.16	10.59	8.63	11.69
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.74

2-4. 三次調整力①

© Electric Power Reserve eXchange

2-4-1. 三次調整力① 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 各種控除などの施策により、段階的に募集量が減少していることで、8月以降調達不足が大幅に改善している。3月中旬の週間商品の前日取引化・および30分化以降、前日取引化によって応札量が増加しているほか、同時期に控除施策が終了したことから募集量が増加している。

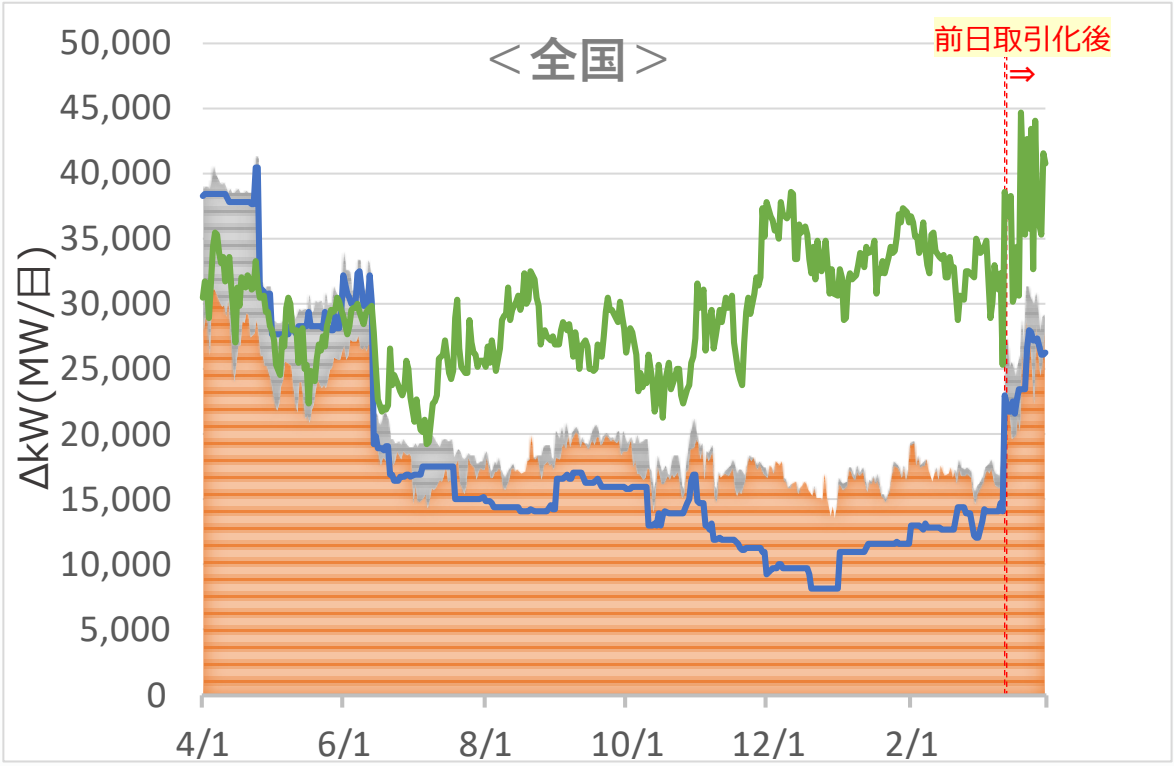

＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

単位［%］

不足率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	26.6	21.1	14.2	16.1	3.8	3.6	8.4	4.5	0.5	2.1	1.7	12.8	12.9
2024年度	52.8	53.4	43.8	42.9	33.7	37.5	40.1	41.7	32.5	28.8	28.7	29.7	38.9

※不足率の算出は過剰落札分を除外して算出


2-4-1. 三次調整力① TSO別の取引実績の推移

○ 市場外調整力としての自然体余力の控除開始以降、調達不足は改善されている。




【参考】三次調整力① ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は一部ブロックにおいて発生していた。

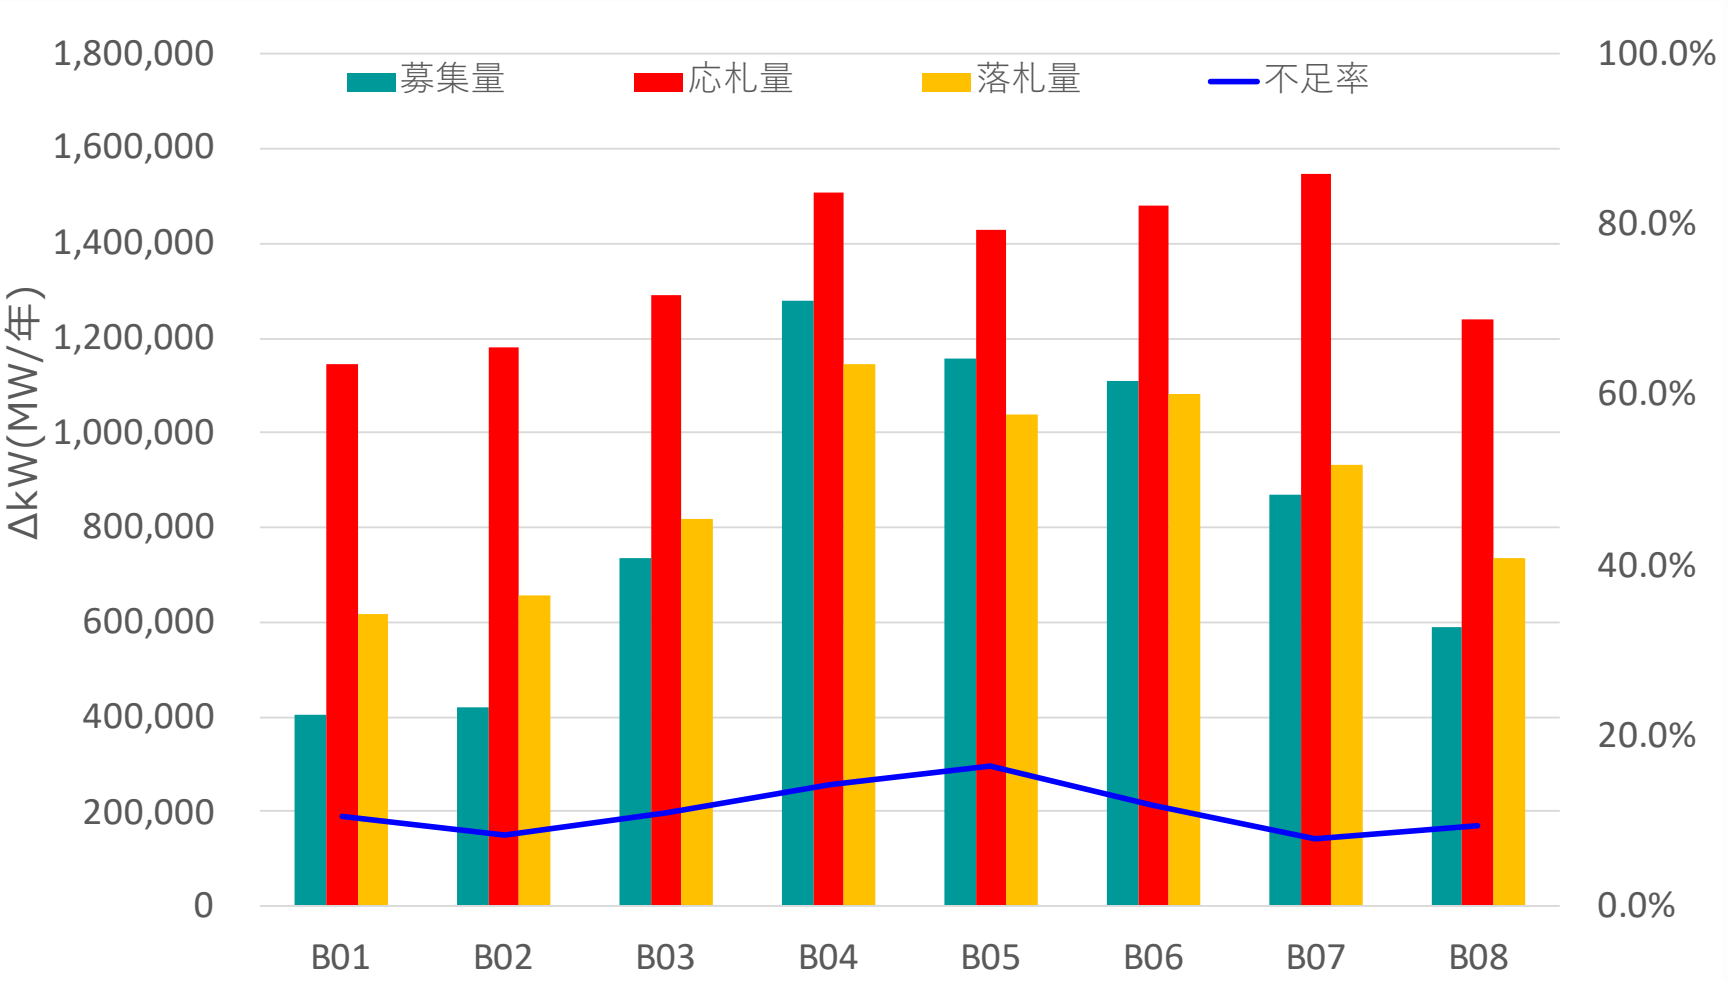

2-4-2. 三次調整力① 平均落札単価の推移（日平均）


○ 2～3円/ΔkW・30分程度で推移しており、月による違いはあるものの前年度と同水準である。

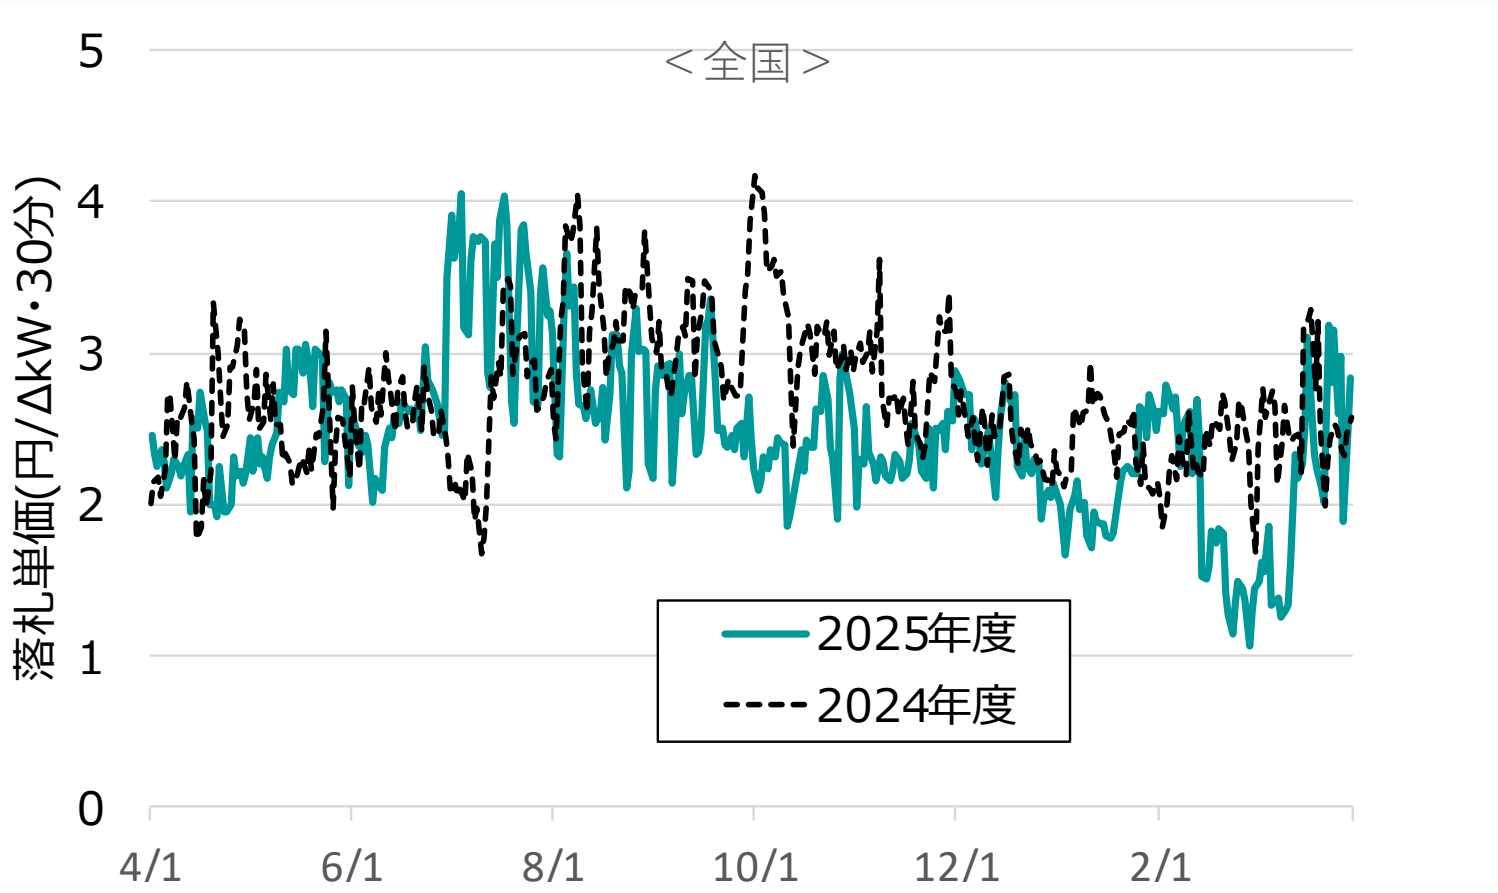

(円/ΔkW・30分)


平均単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	2.24	2.65	2.51	3.43	2.80	2.66	2.40	2.33	2.43	2.10	2.00	2.18	2.47
2024年度	2.54	2.48	2.63	2.55	3.29	3.08	3.21	2.81	2.46	2.42	2.37	2.53	2.69

2-4-2. 三次調整力① TSO別の平均落札単価の推移

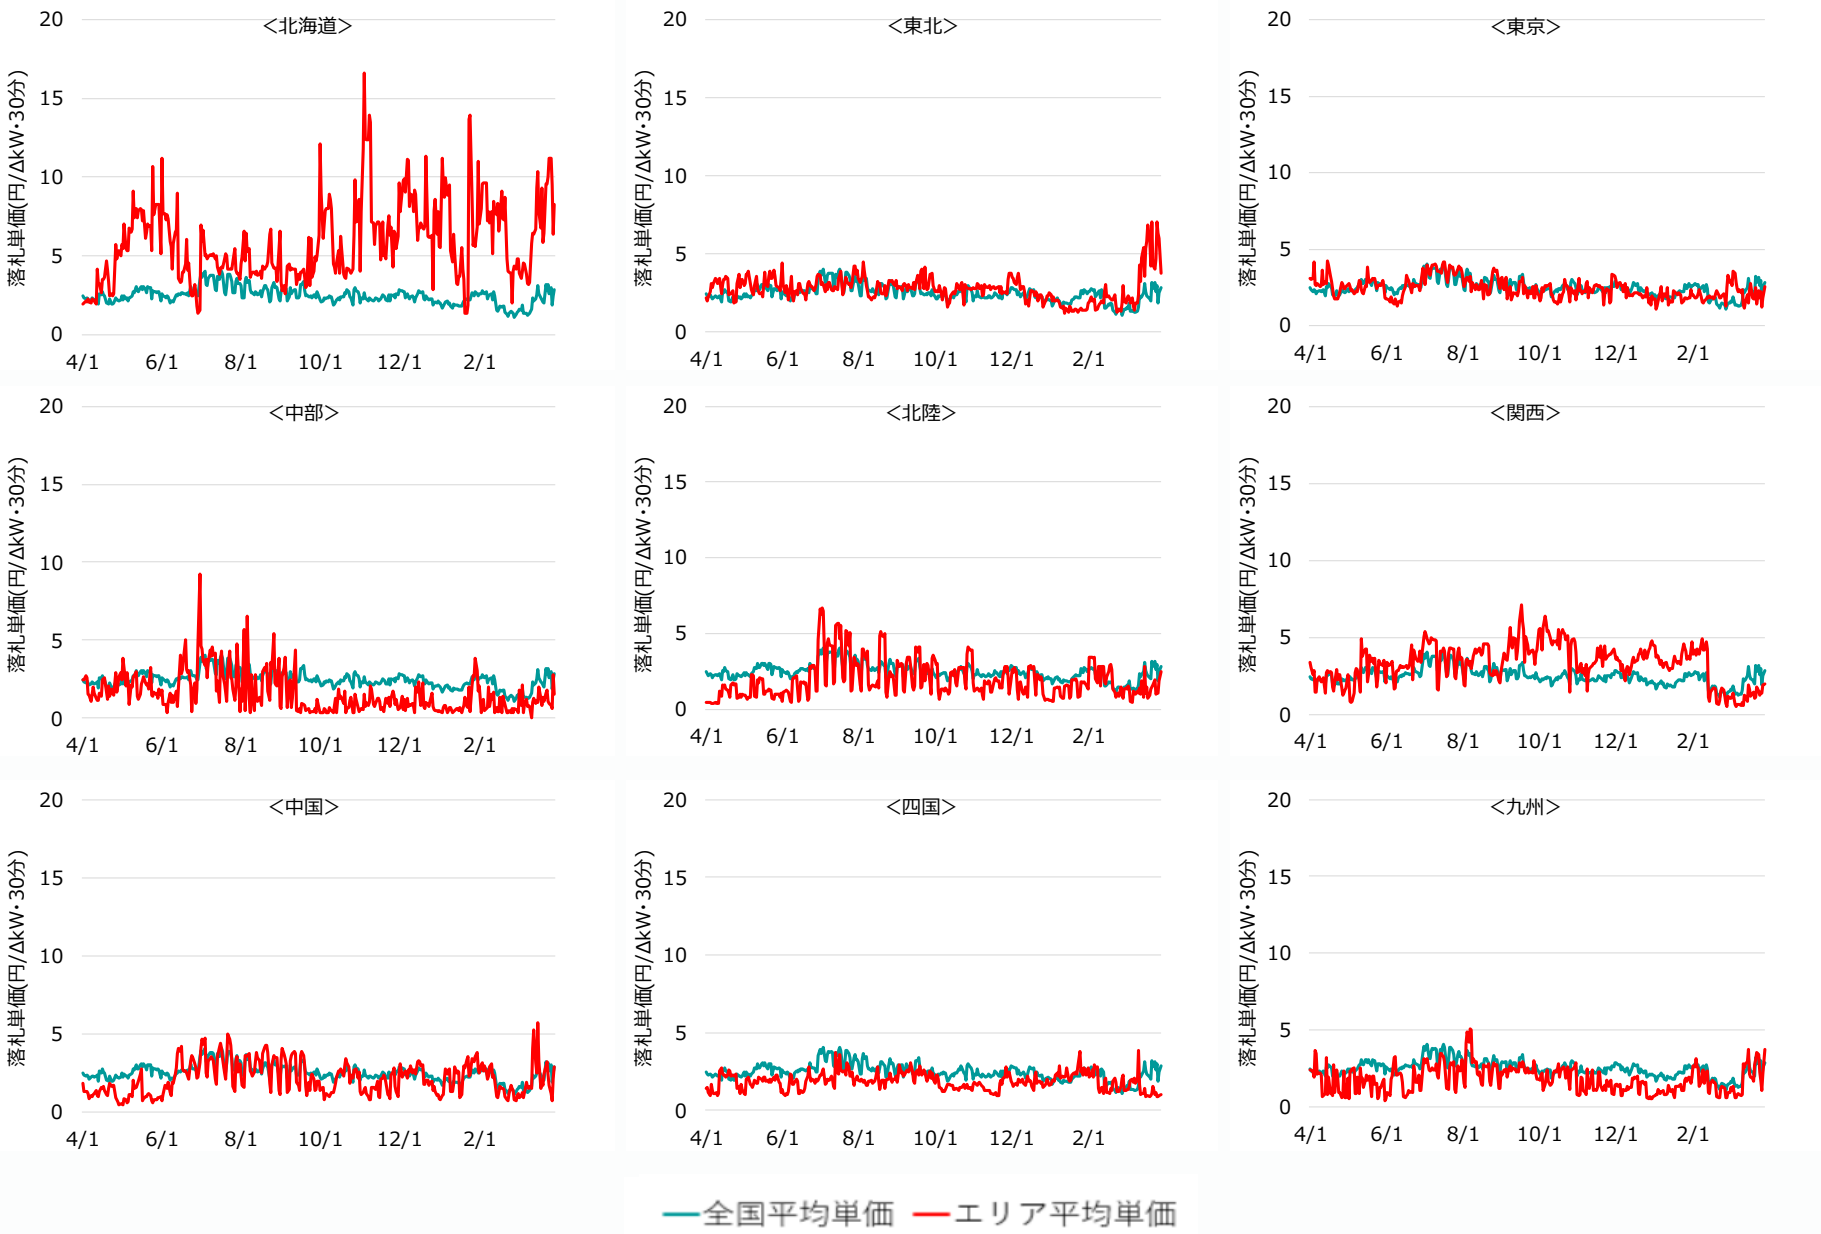

2-4-3. 三次調整力① 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が6円/ΔkW・30分以下で落札されており、複合商品の上限価格付近での落札量は0.3%程度。

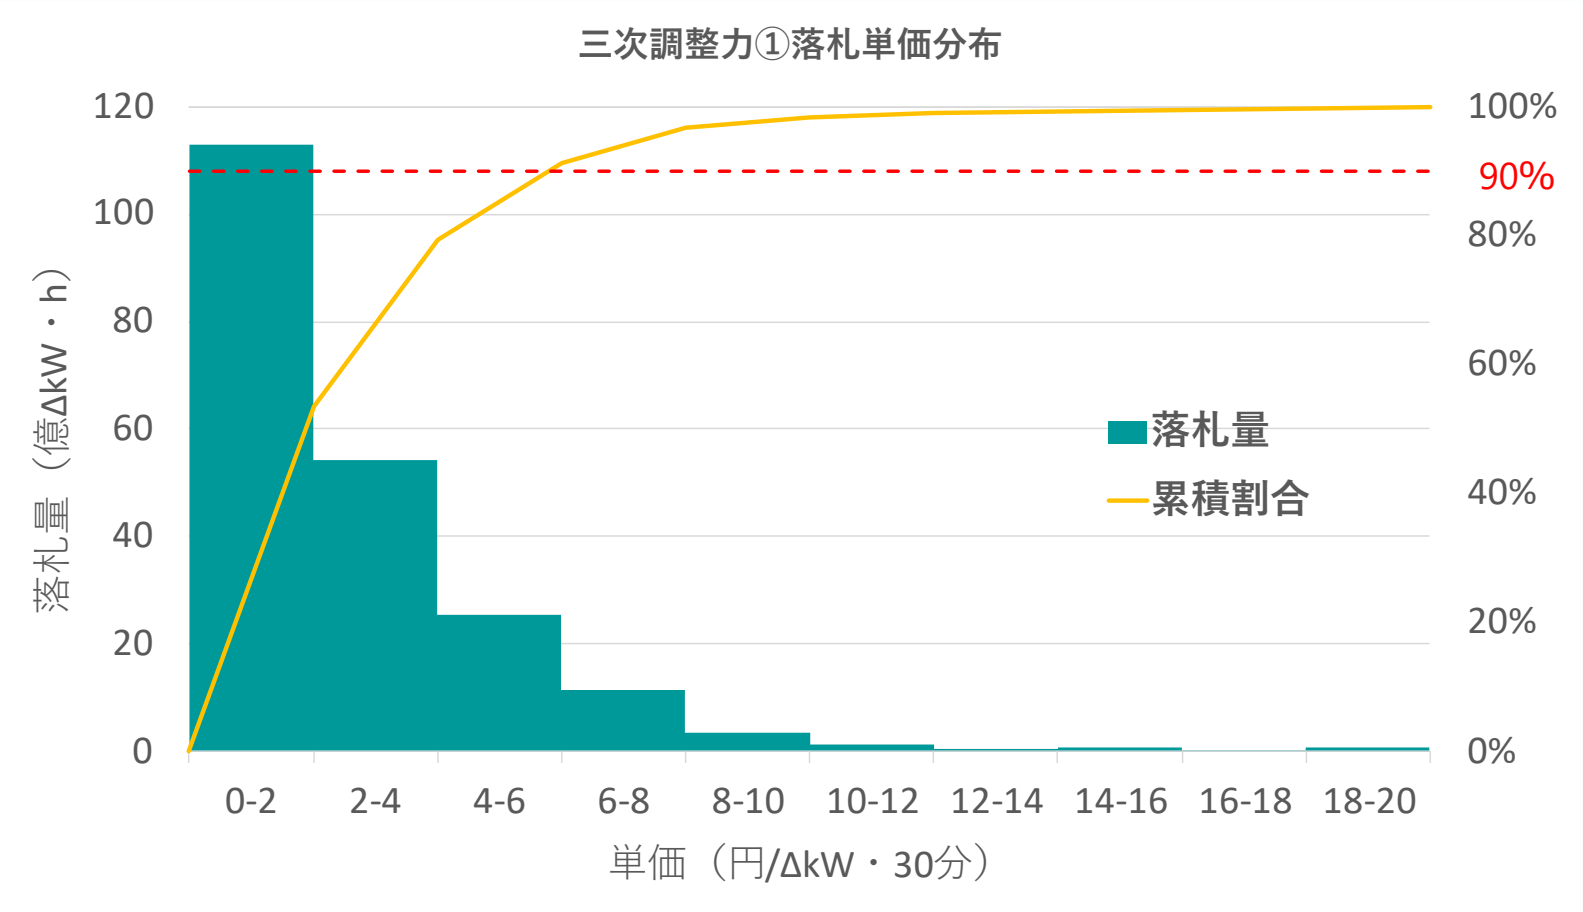


※複合応札の場合は複合上限価格、三次①単独応札の場合は三次①の上限価格が適用されます。

上限価格 [円/ΔkW・30分] ()内は3月14日適用開始	
複合商品	三次調整力①
19.51(15.00)	7.21(7.21)

2-4-4. 三次調整力① 電源種別別の平均落札単価

○ 他の商品と同様に蓄電池は、特定のリソースの高値落札が継続している。3月中旬の週間商品の前日取引化・および30分化以降は、VPPの単価が高い状況となった。

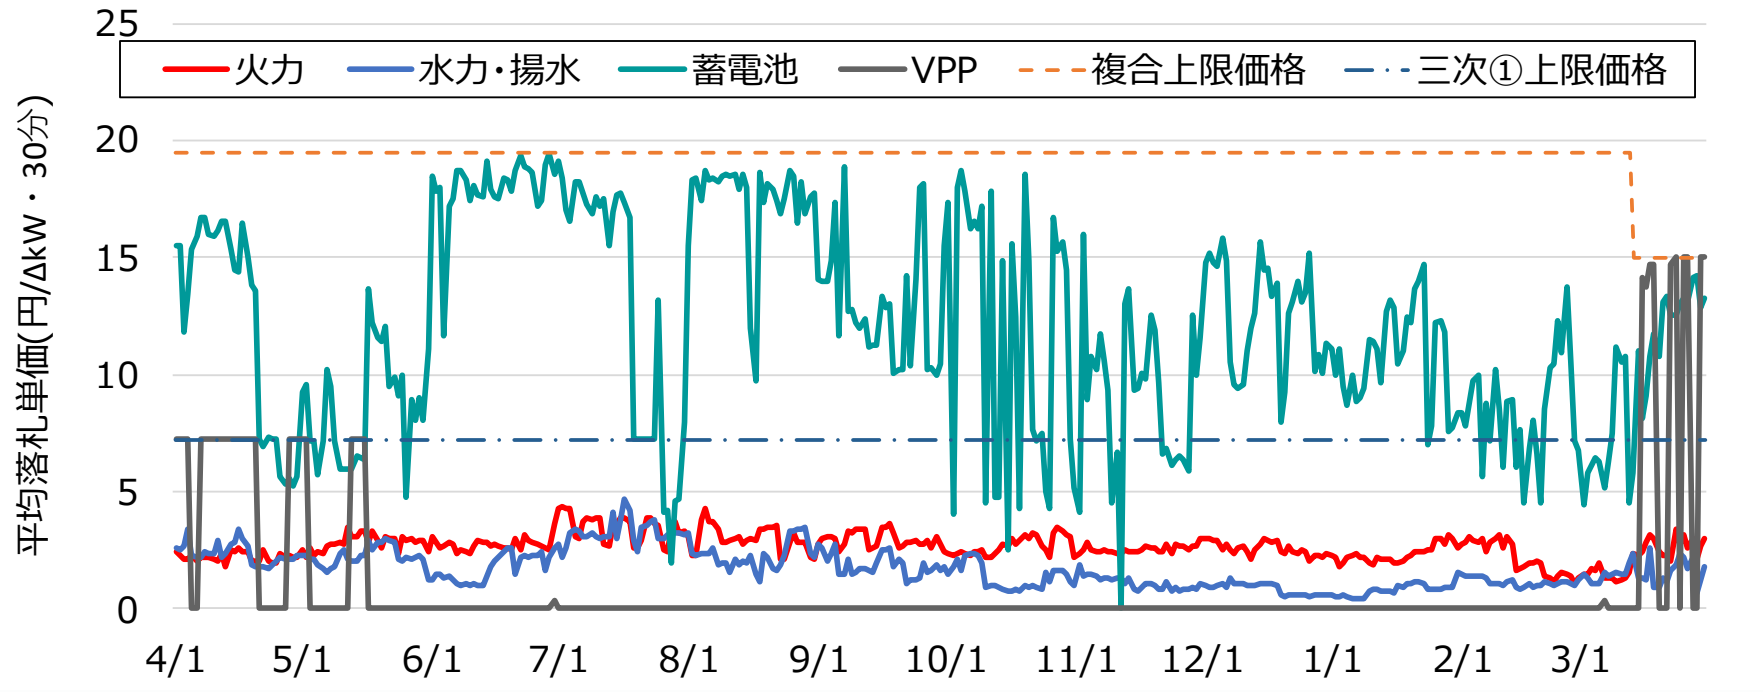

※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、三次①単独応札の場合は三次①の上限価格が適用されます。
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.21	2.82	2.73	3.48	3.00	2.97	2.69	2.52	2.59	2.32	2.19	2.24
水力・揚水	2.31	2.21	1.56	3.19	2.25	1.82	1.41	1.14	0.85	0.82	1.11	1.48
蓄電池	10.75	7.91	18.15	15.96	17.78	12.40	13.86	7.86	12.68	10.39	8.38	11.22
VPP(DR等)	7.21	7.21	0.33	–	–	–	–	–	–	–	–	13.60

2-5. 複合商品

© Electric Power Reserve eXchange

2-5-1. 複合商品 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 募集量に対して各種控除の施策が段階的に開始されたことで、一次や二次①では調達不足は継続的に一定量発生しつつも、二次②、三次①では改善していることから、複合商品としては前年度から平均で20%程度不足率は改善している。3月中旬以降、控除施策が終了したことから募集量が増加している。

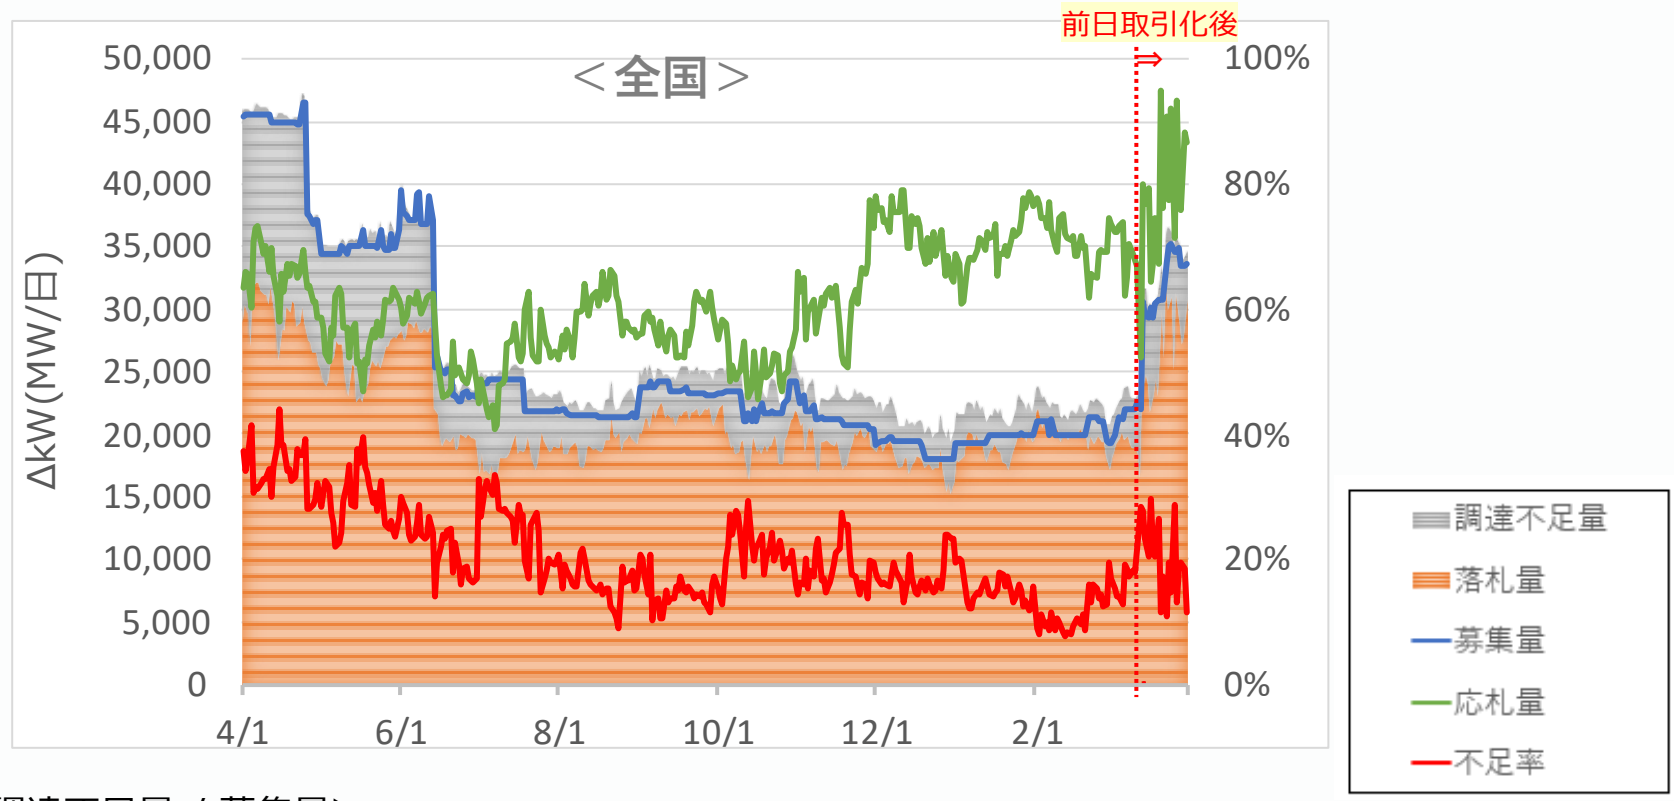

＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞


単位［%］

不足率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	34.5	29.4	22.9	25.7	16.1	14.7	21.3	18.4	17.3	15.1	10.8	19.0	22.0
2024年度	54.6	56.6	49.1	49.3	42.5	45.9	48.1	48.7	41.2	36.8	37.0	38.2	45.7

※不足率の算出は過剰落札分を除外して算出


2-5-1. 複合商品 TSO別の取引実績の推移

○ 募集量に対して各種控除の施策が段階的に開始された以降、多くのエリアで調達不足が改善している。

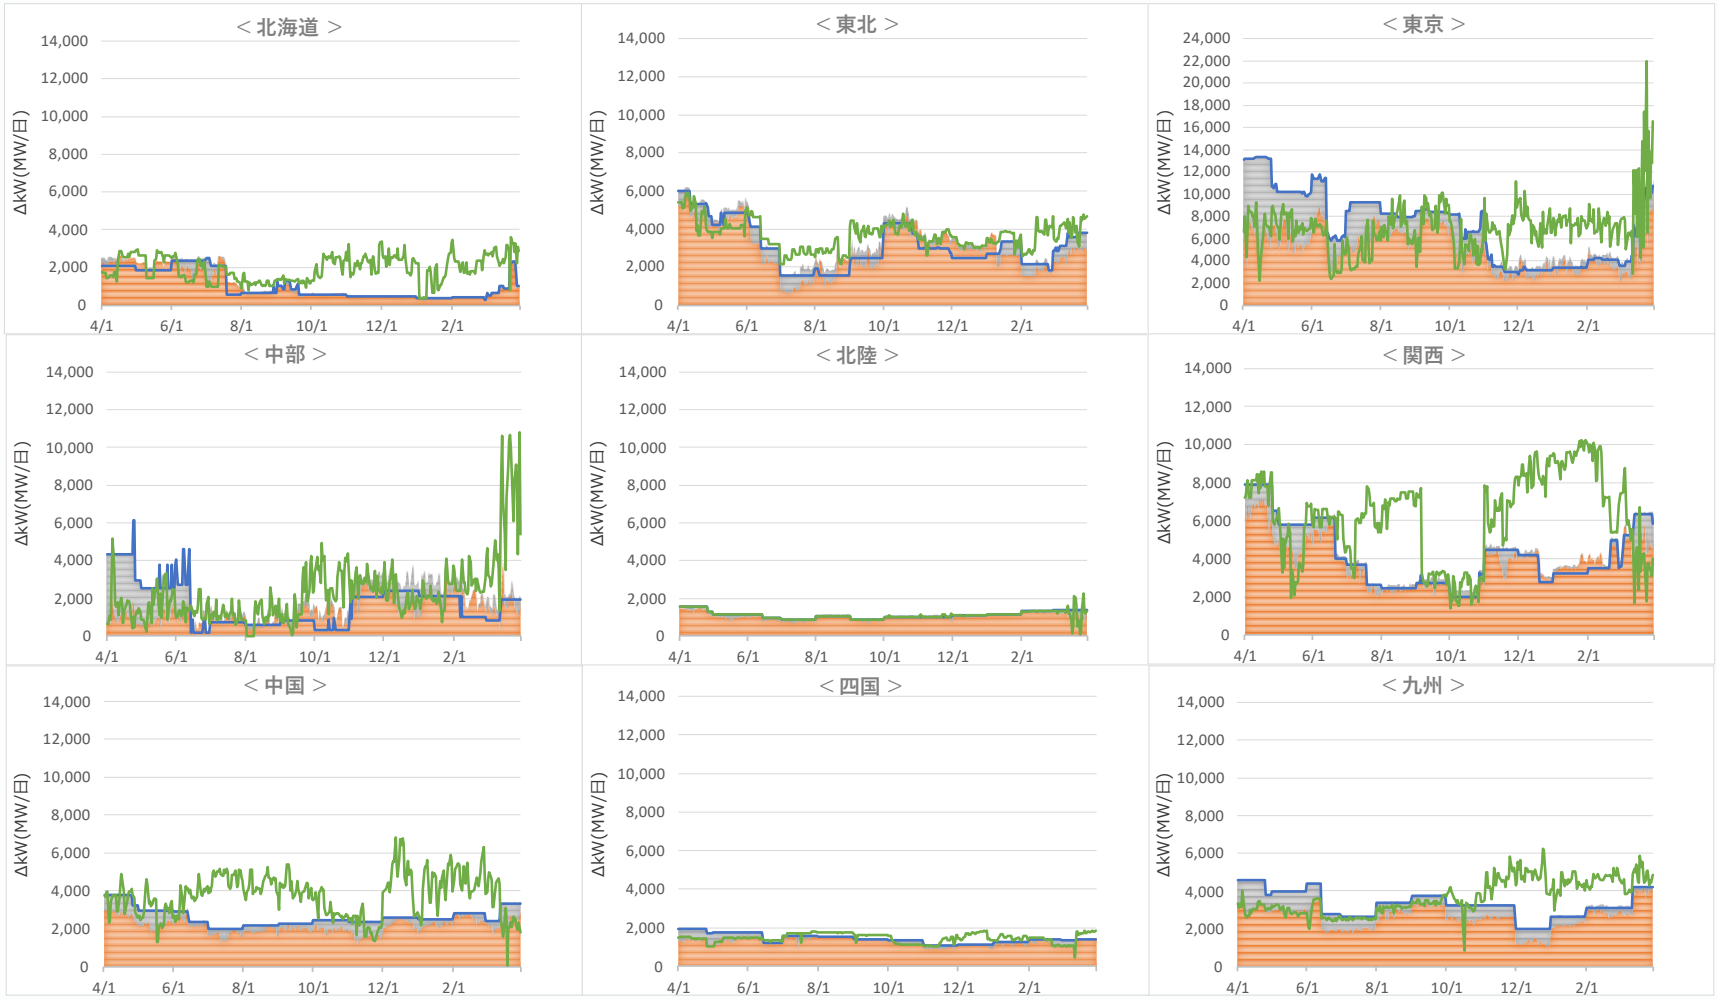


【参考】複合商品 ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は全ブロックに亘って発生していた。

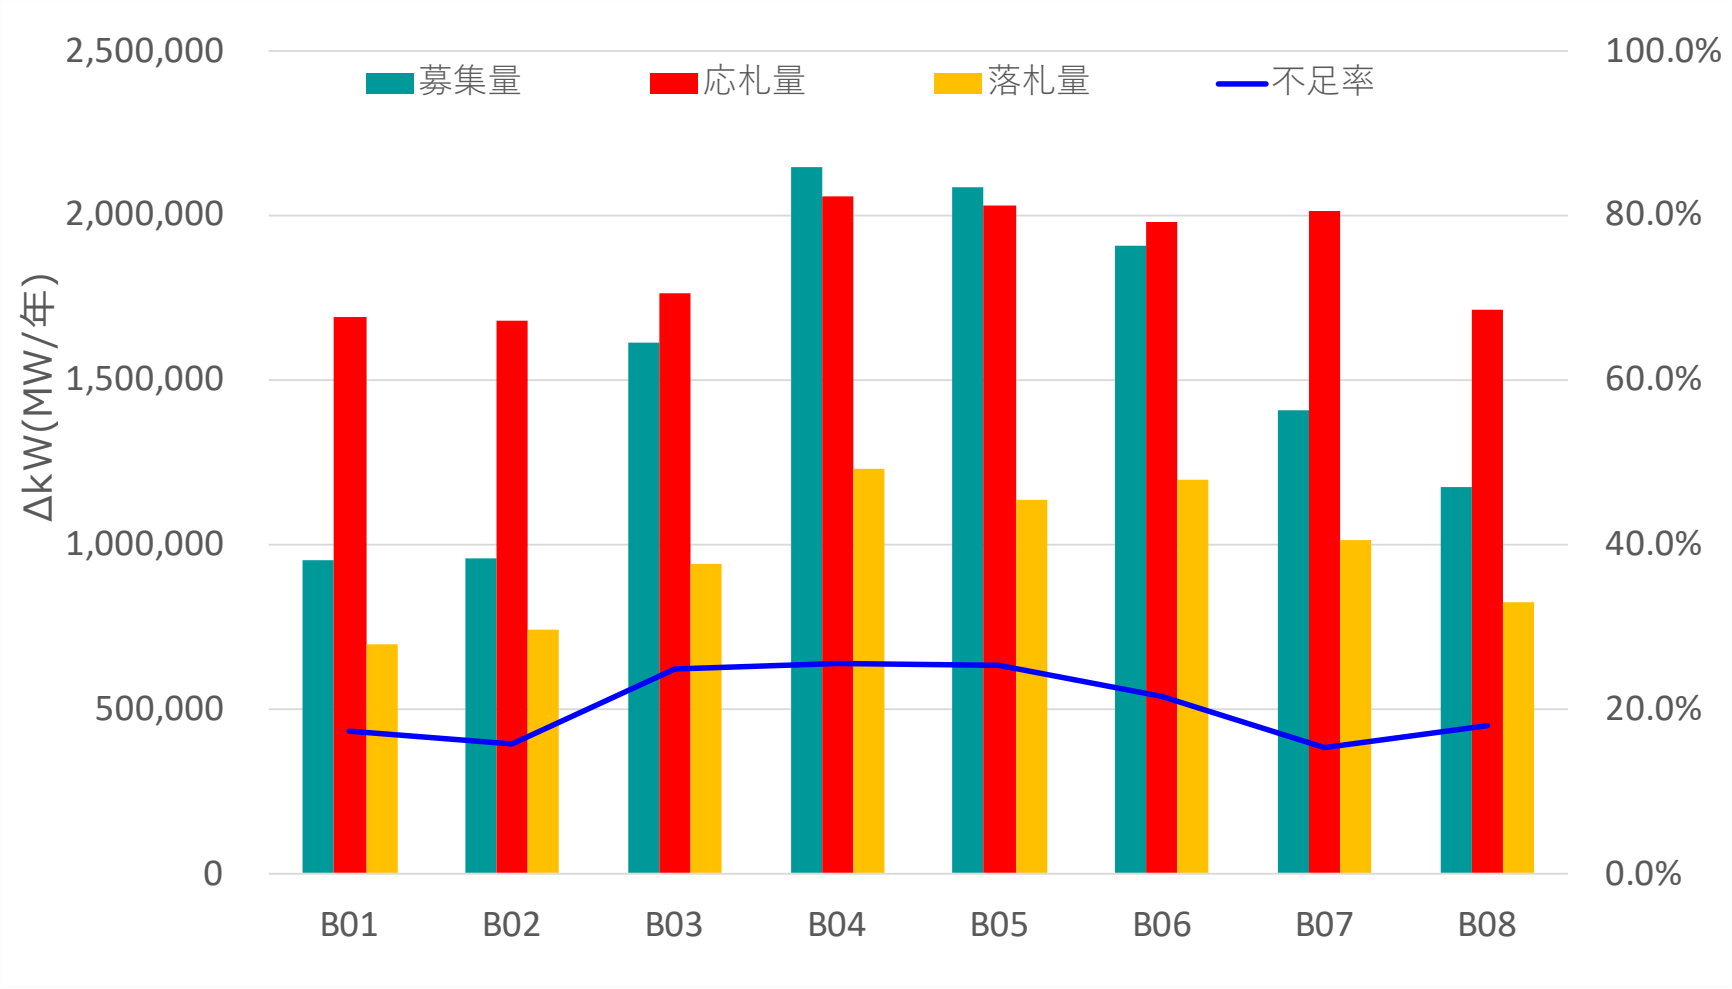

2-5-2. 複合商品 平均落札単価の推移（日平均）


○ 平均単価は前年度は三次①と同様の推移となっていたが、2025年度は一次等の落札量が増加したことから、各商品のトレンドが加味された推移となっている。

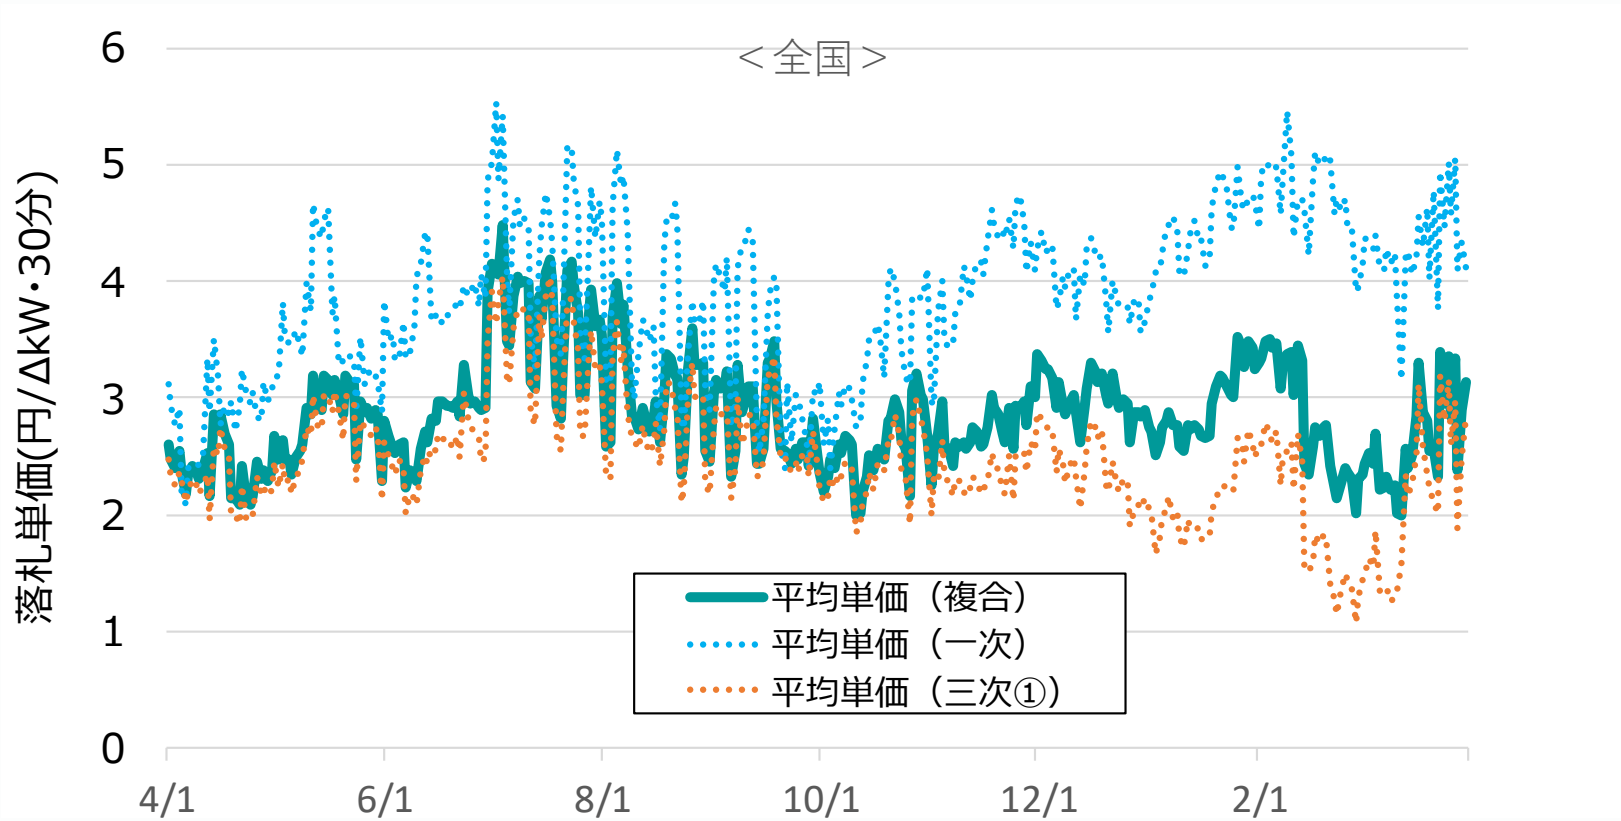

(円/ΔkW・30分)


平均単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	2.39	2.82	2.76	3.72	3.07	2.81	2.57	2.72	3.03	2.93	2.86	2.66	2.83
2024年度	2.67	2.76	2.75	2.66	3.34	3.09	3.34	3.01	2.56	2.51	2.49	2.64	2.80

2-5-2. 複合商品 TSO別の平均落札単価の推移

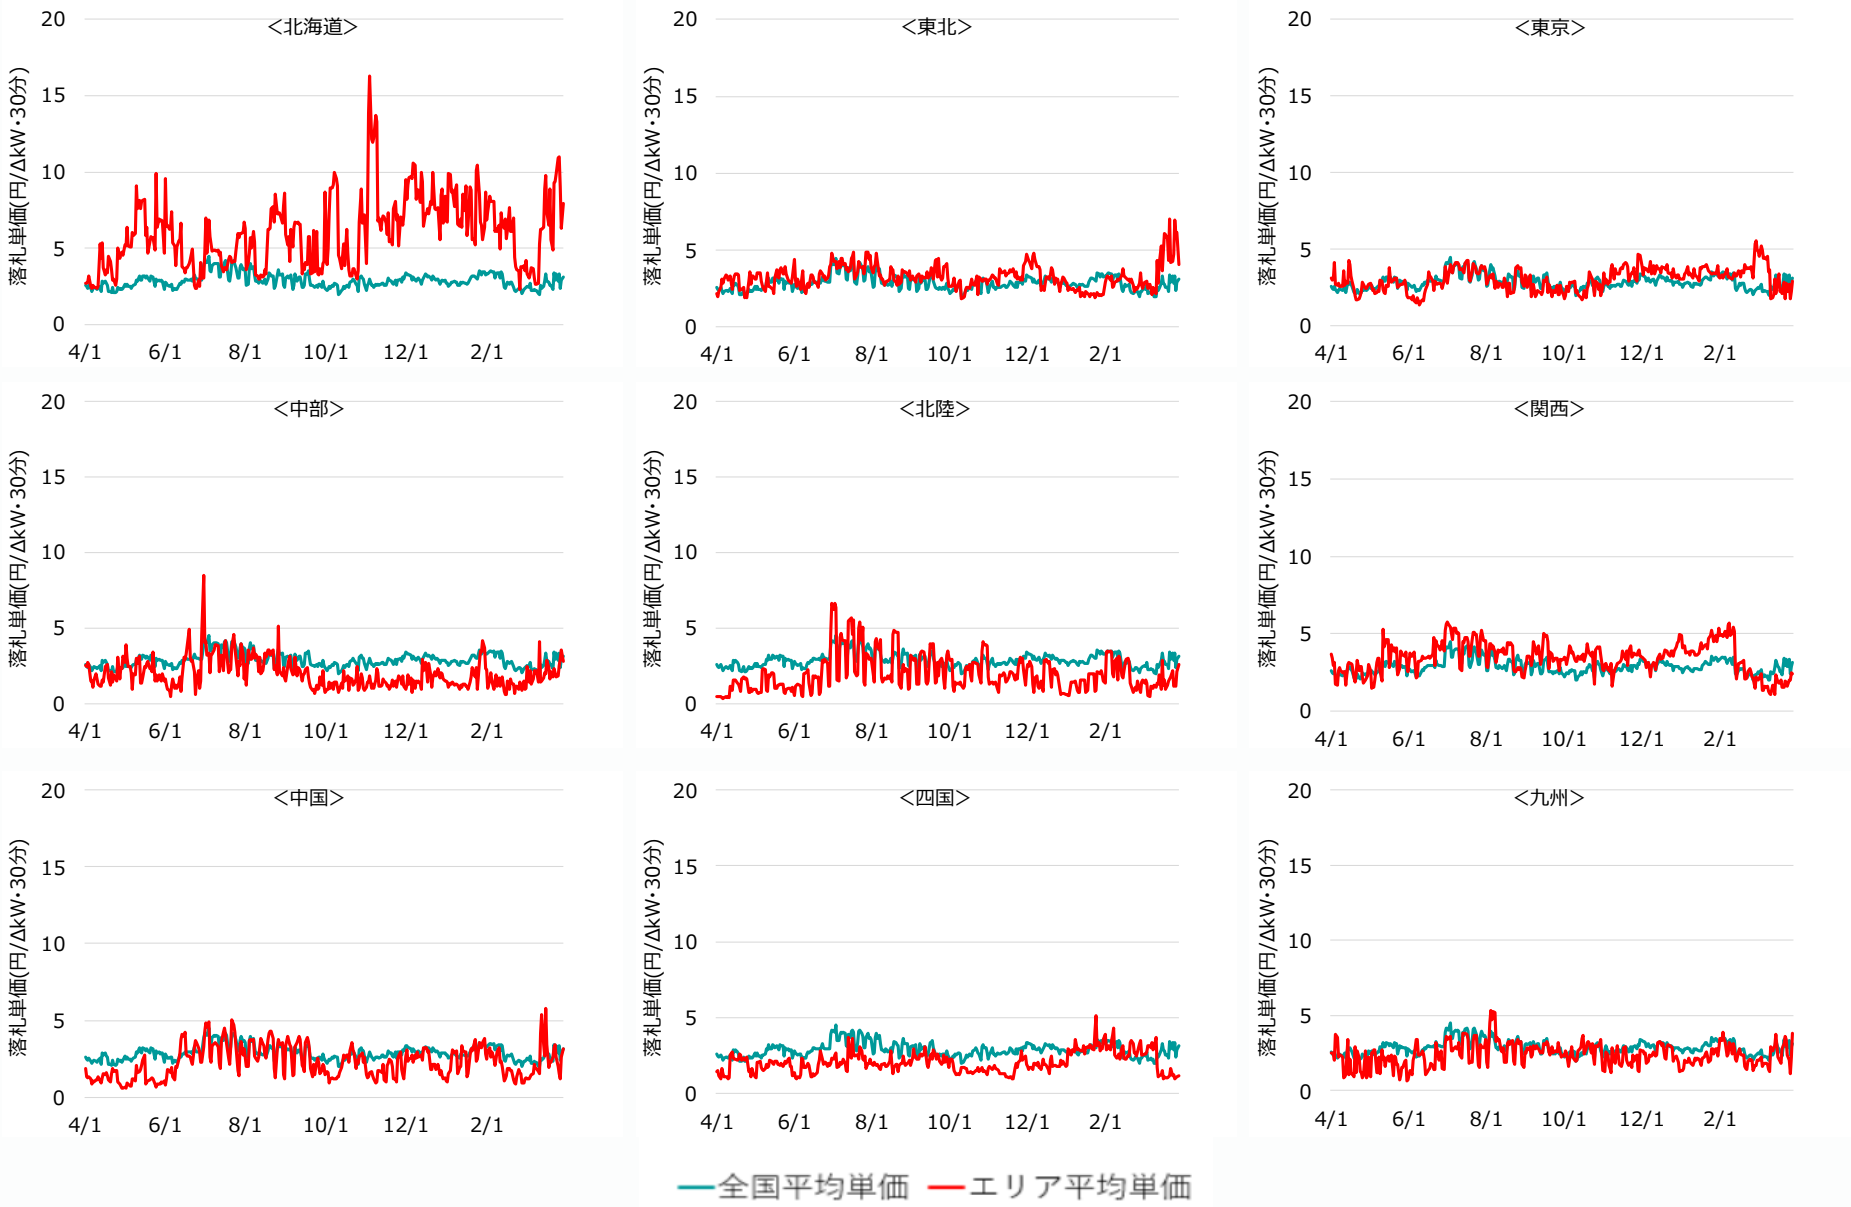

2-5-3. 複合商品　落札単価の分布


○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、上限価格付近での落札量は1.7%程度となっている。

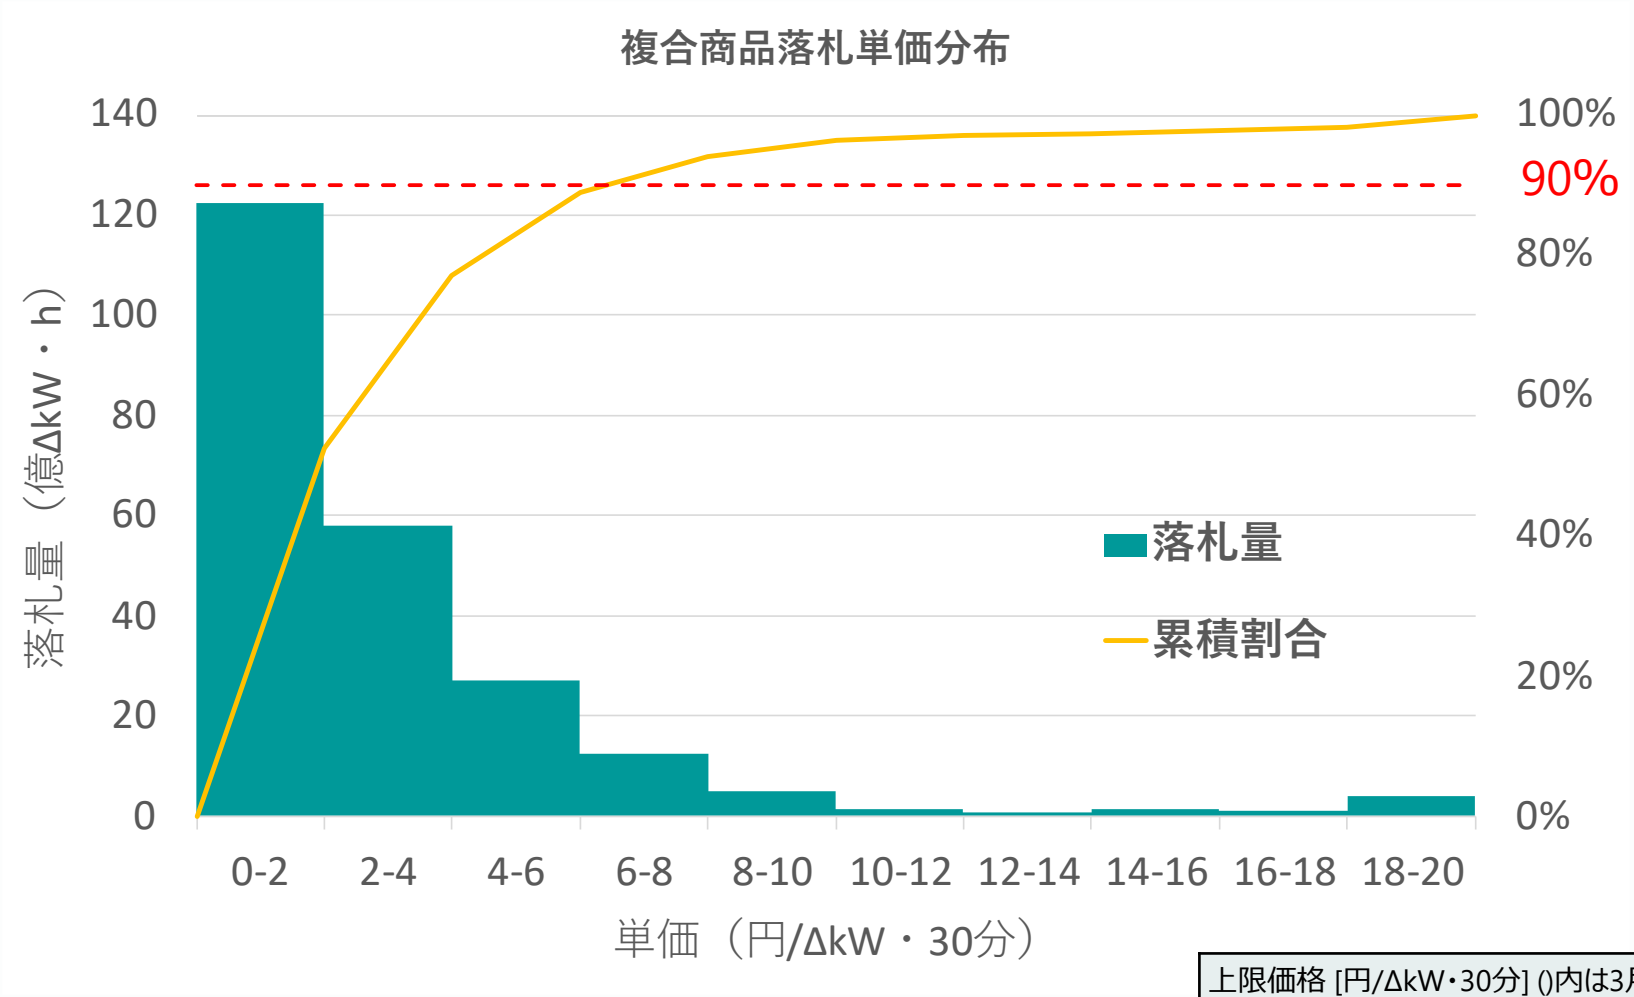

上限価格 [円/ΔkW・30分] ()内は3月14日適用開始
複合商品
19.51(15.00)

2-5-4. 複合商品 電源種別別の平均落札単価

○ 蓄電池・VPPの単価が高い傾向が継続している。

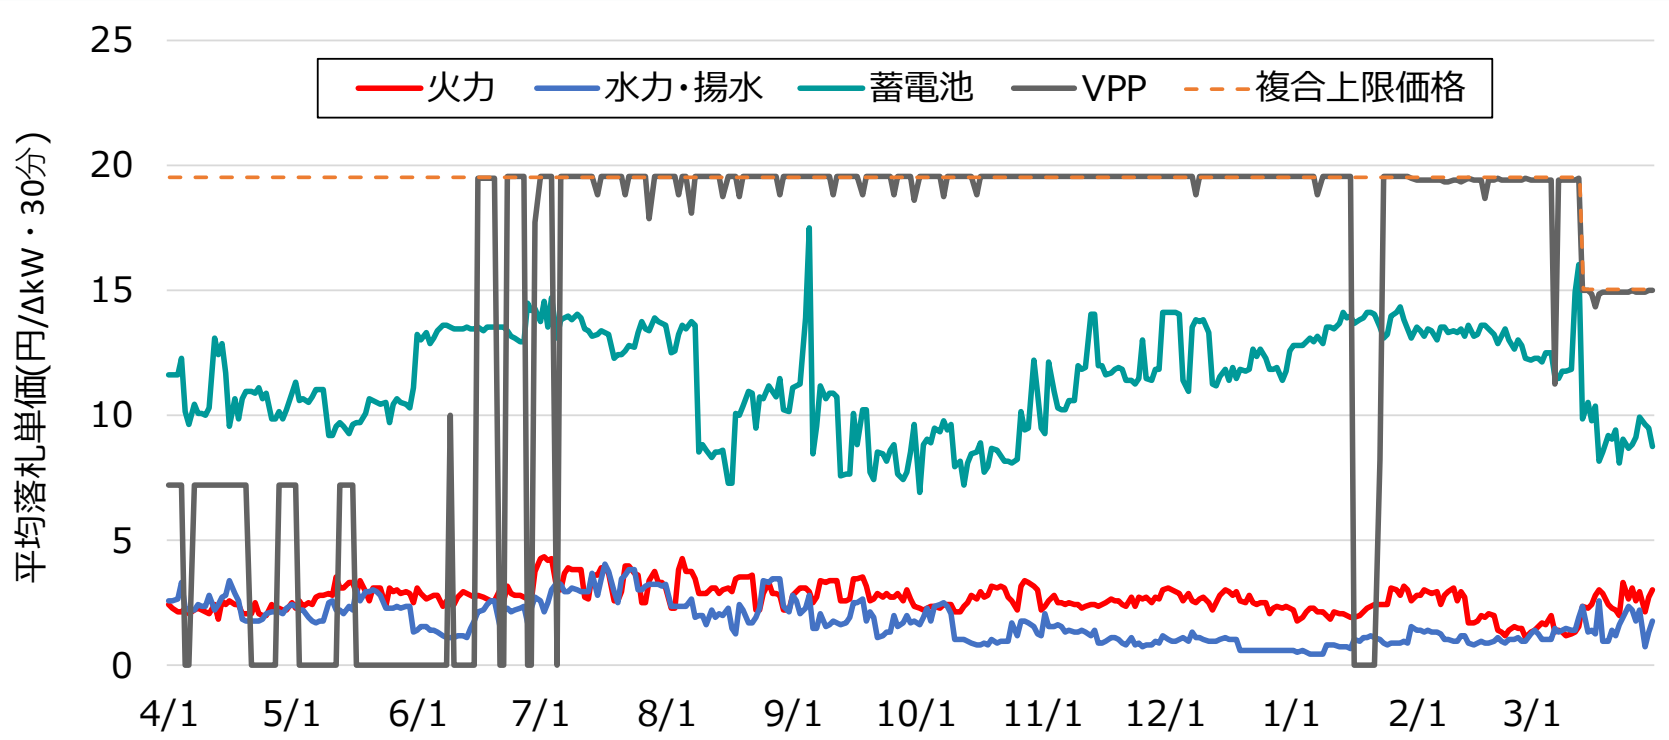

※落札なしの場合、0円で表示しています
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.21	2.82	2.73	3.45	3.02	2.92	2.63	2.47	2.62	2.27	2.16	2.20
水力・揚水	2.27	2.26	1.61	3.08	2.25	1.81	1.43	1.18	0.83	0.80	1.03	1.45
蓄電池	10.83	10.25	13.45	13.49	10.72	9.59	8.82	11.54	12.26	13.48	13.22	10.38
VPP(DR等)	7.21	7.21	18.97	19.40	19.34	19.43	19.43	19.51	19.48	19.44	19.36	16.05

2-6. 三次調整力②

© Electric Power Reserve eXchange

2-6-1. 三次調整力② 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 前年度から継続している募集量削減により、募集量が抑えられている一方で、ブロック時間の30分化等の影響により、応札量がやや増加傾向にある。一方、3月中旬の週間商品の前日取引化・および30分化以降、応札量が減少した。

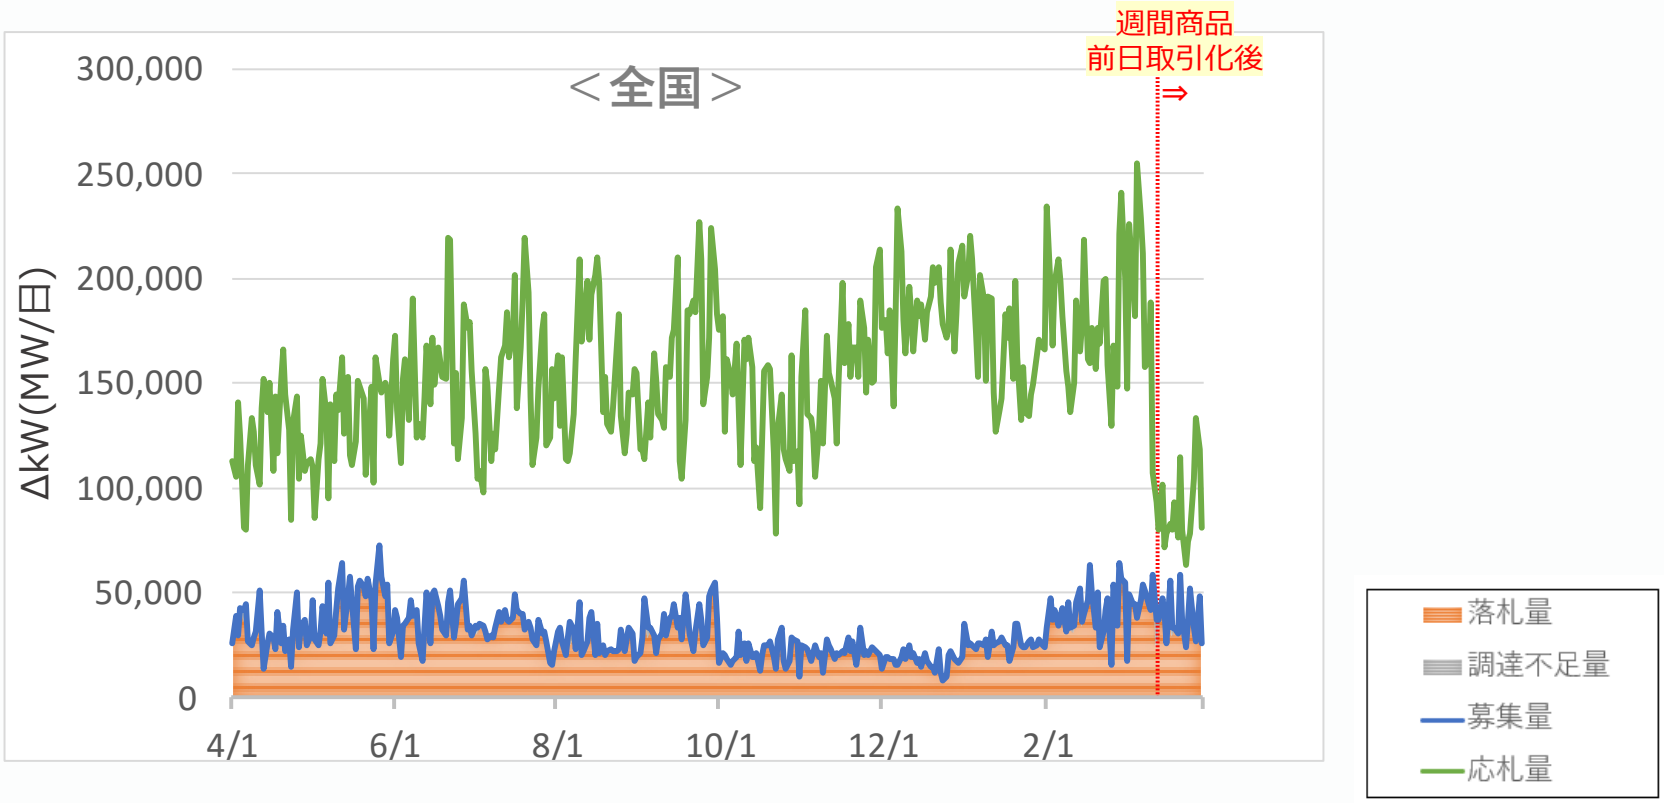


＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

単位［%］

不足率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
2025年度	2.6	2.4	1.5	0.9	3.3	3.0	0.7	0.4	0.2	0.3	1.7	5.3	2.1
2024年度	65.7	51.9	10.1	17.7	8.3	10.8	3.3	1.6	0.8	0.1	0.6	2.9	36.9


2-6-1. 三次調整力② TSO別の取引実績の推移

○ 各エリアとも応札量が募集量を上回る状態が続いている。

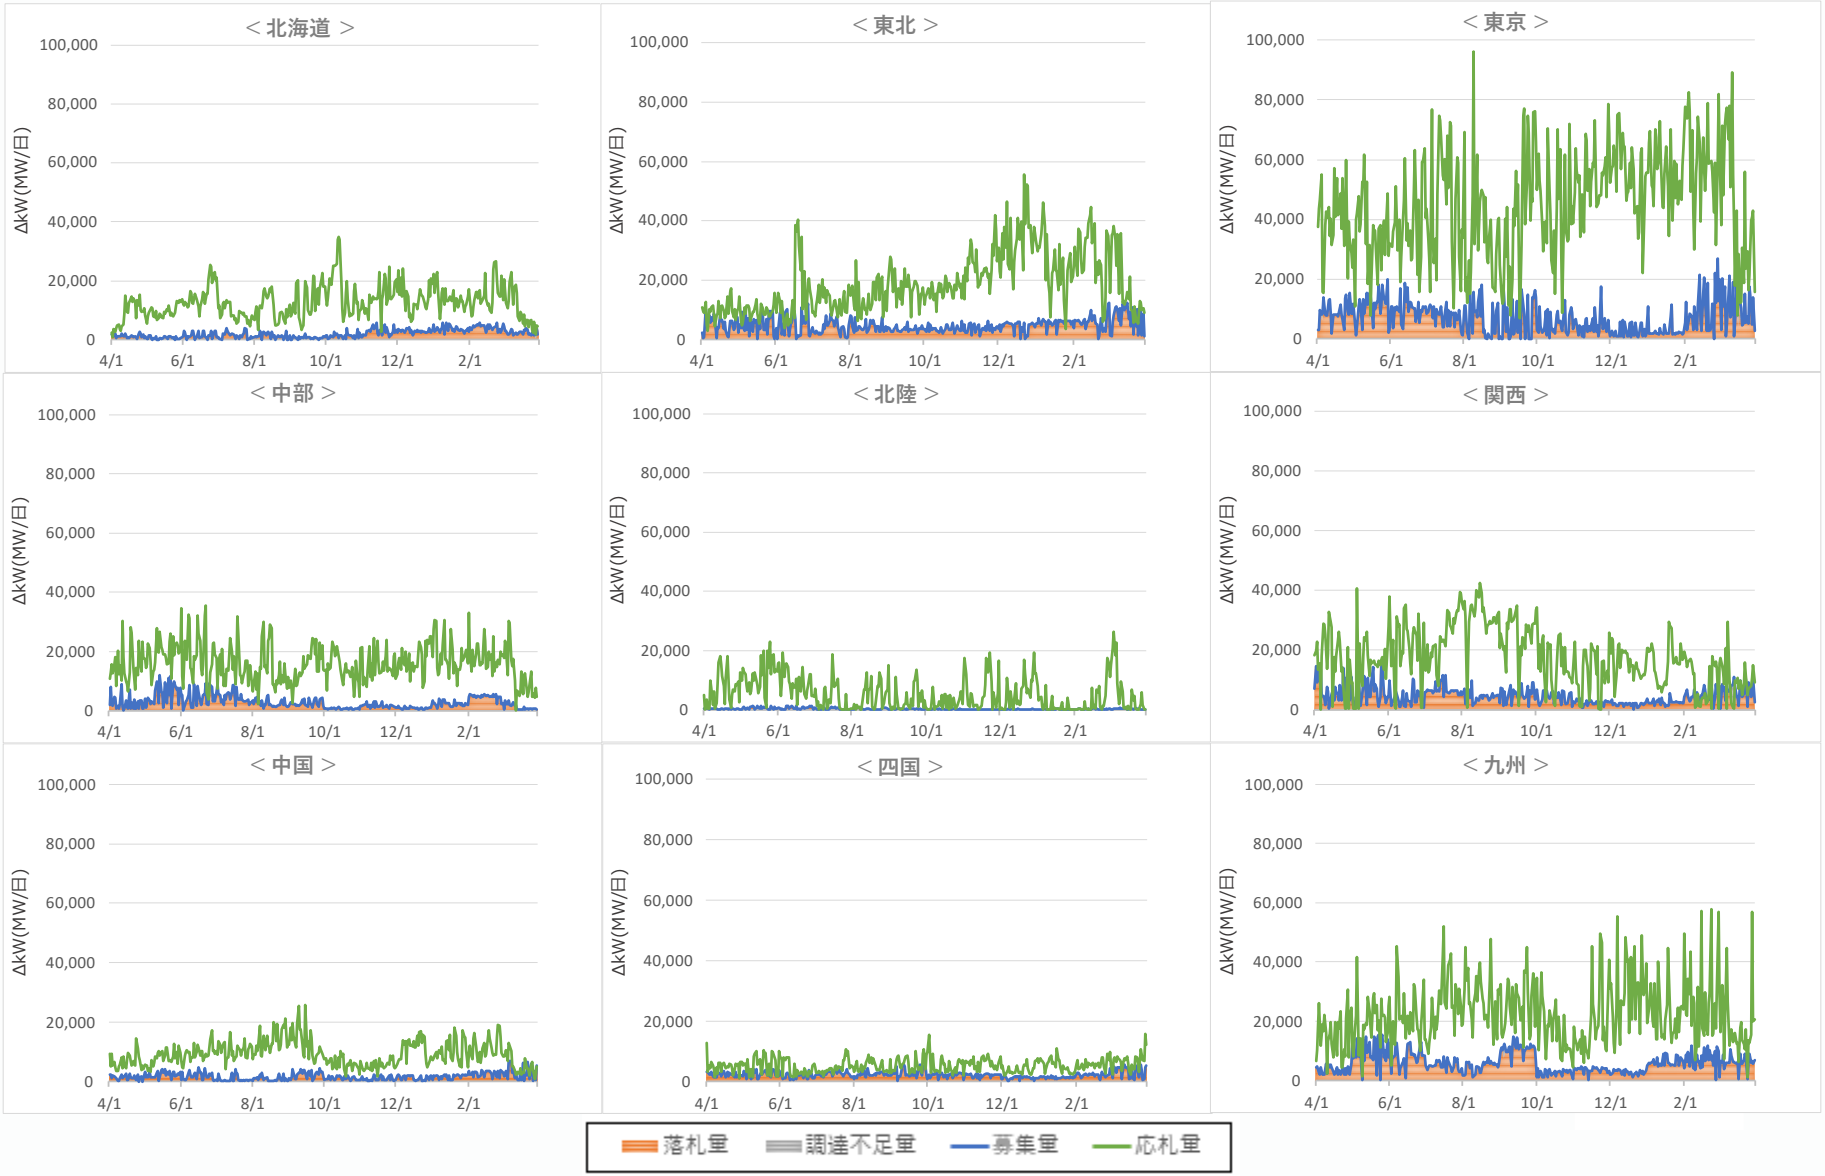


【参考】三次調整力② ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、9~10、38～42ブロックでは北海道エリアの募集に対して応札がない日があるため、不足率が生じている。その他のブロックでは、日中の20～30ブロックで若干の調達不足が発生している。

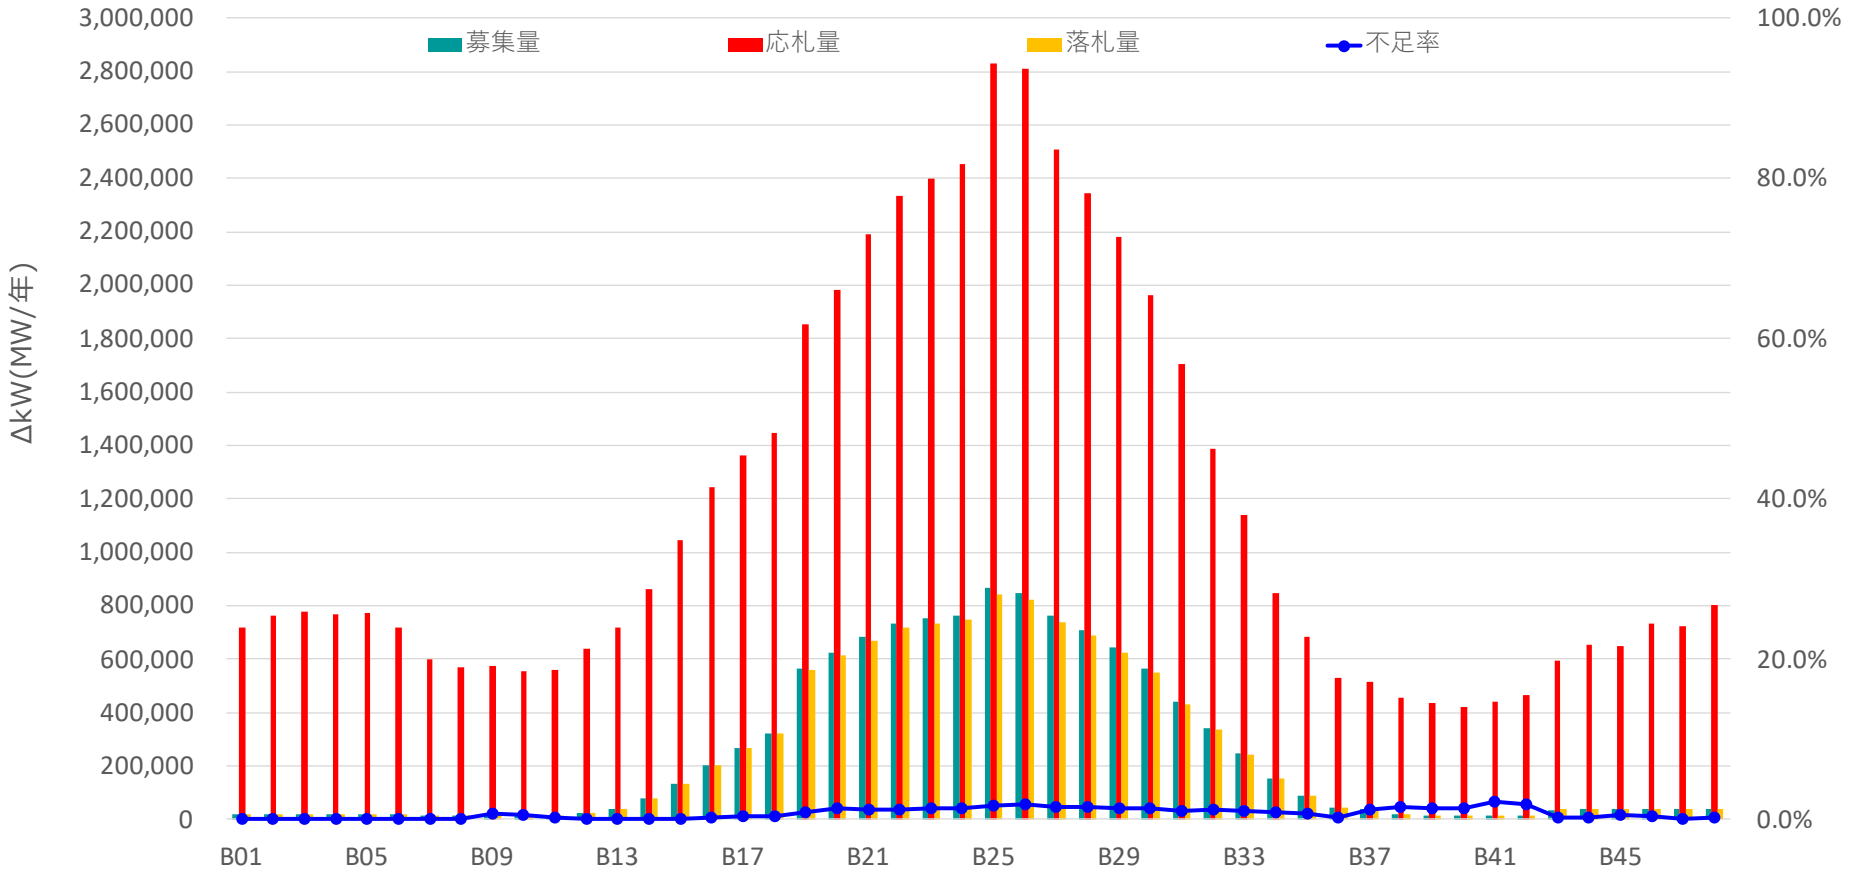


2-6-2. 三次調整力② 平均落札単価の推移（日平均）

○ 昨年の募集量削減係数の導入以降、平均単価は1円/ΔkW・30分程度で推移しているが、3月中旬の週間商品の前日取引化・および30分化以降、落札単価が高めに推移している。

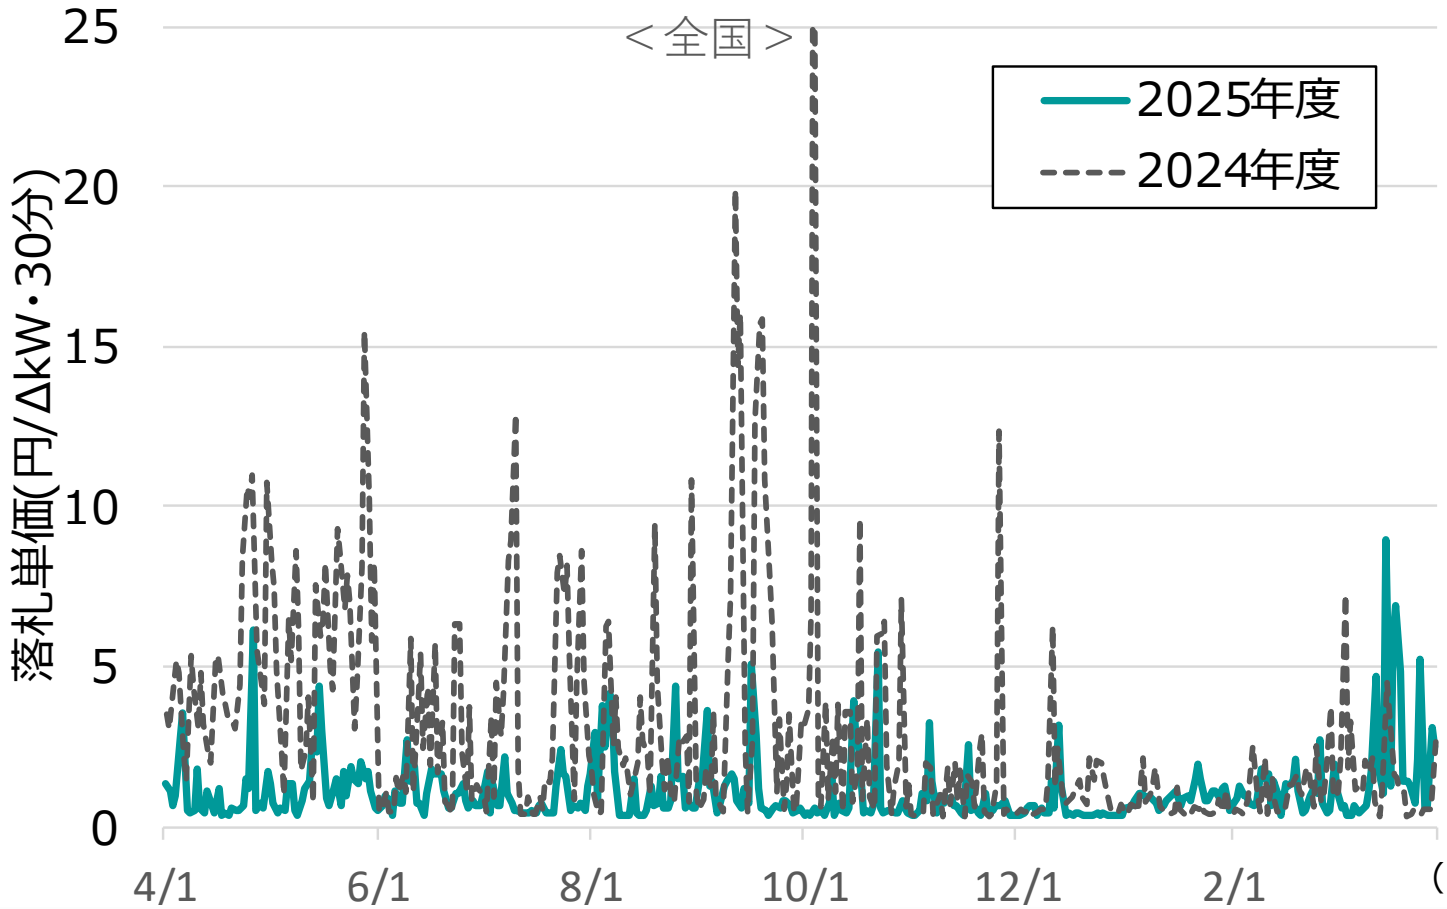


平均単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
2025年度	1.12	1.42	0.99	0.81	1.35	1.13	0.83	0.77	0.59	0.93	1.10	1.97	1.15
2024年度	4.70	6.03	2.24	3.33	2.65	4.89	3.18	1.18	1.19	0.70	1.08	1.65	3.30

2-6-2. 三次調整力② TSO別の平均落札単価の推移

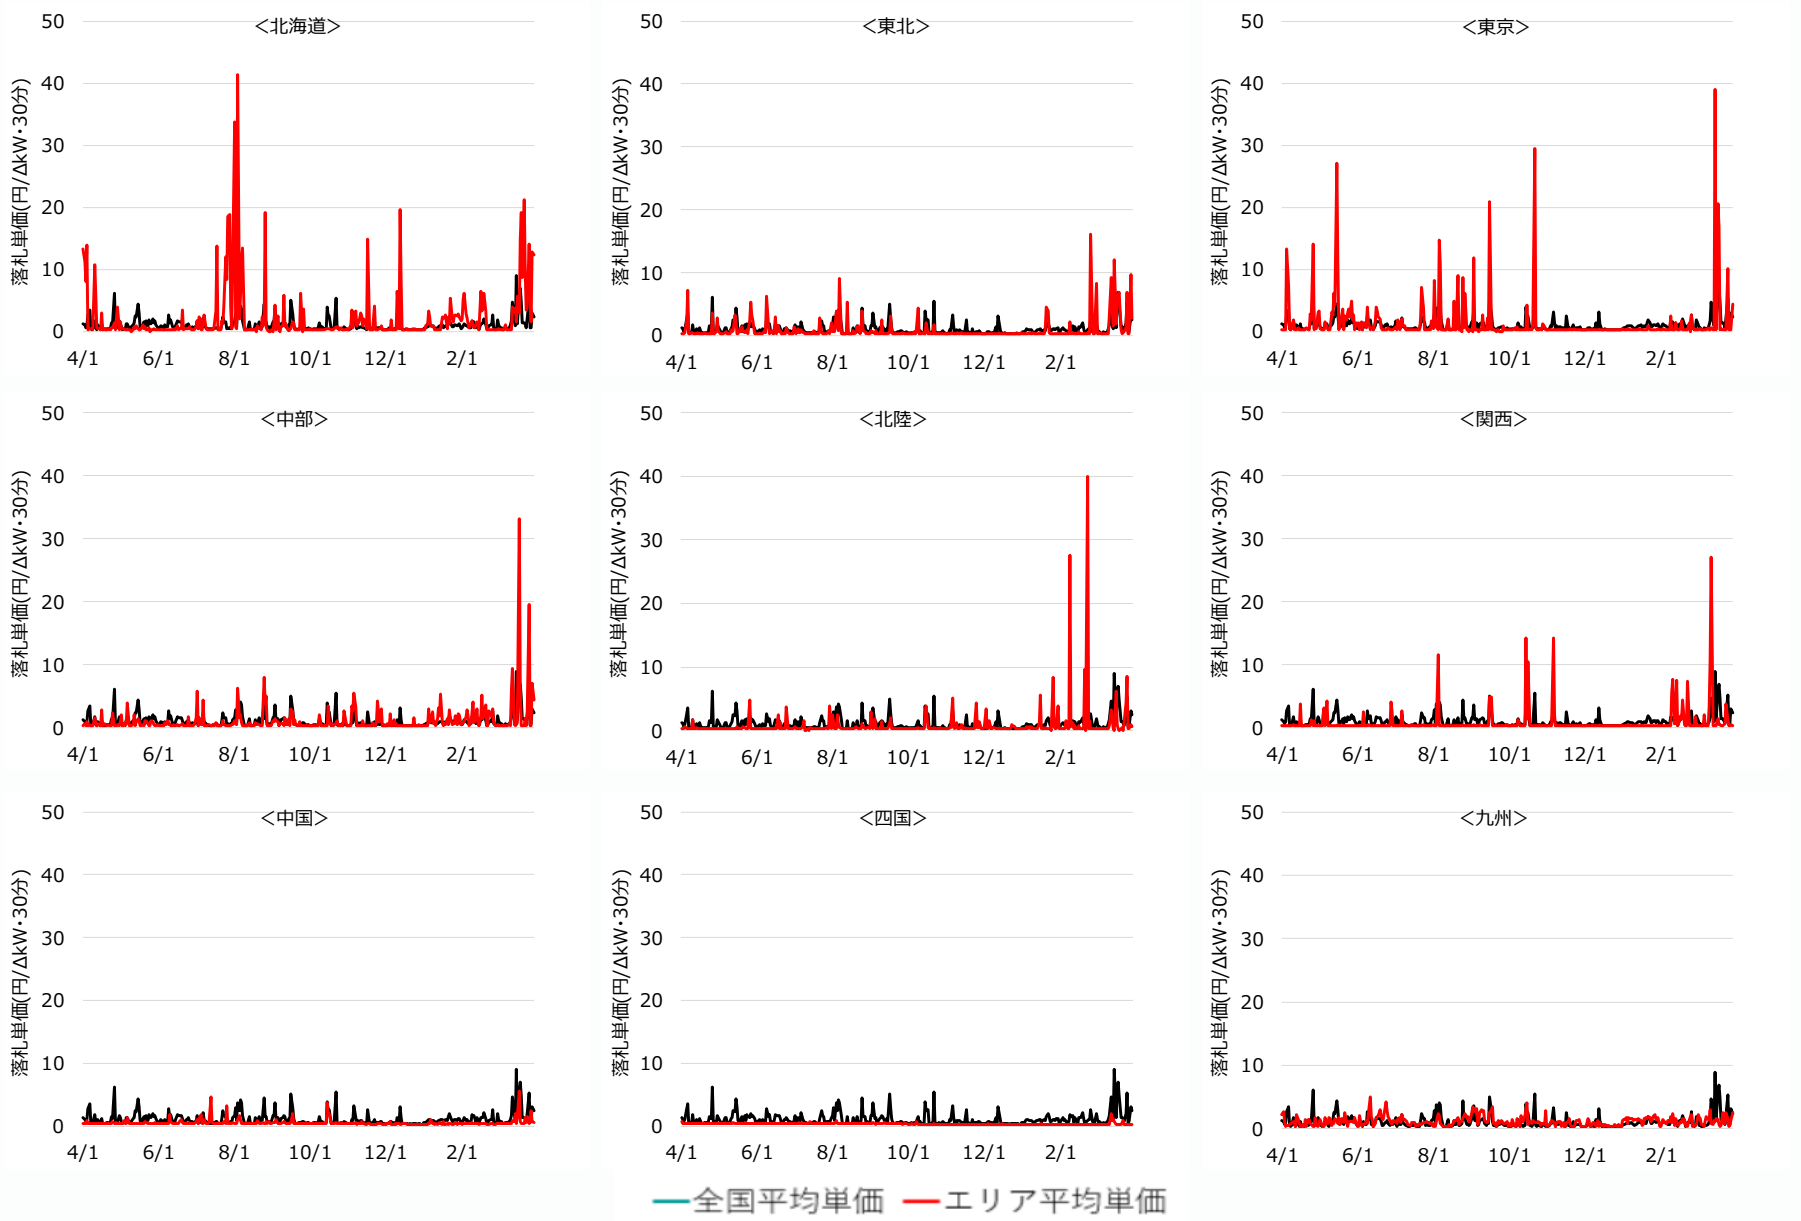


2-6-3. 三次調整力② 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が2円/ΔkW・30分程度以下で落札されている一方で、50円/ΔkW・30分を超過した0.3%程度の落札量が全調達費用の20.8%程度を占めている。

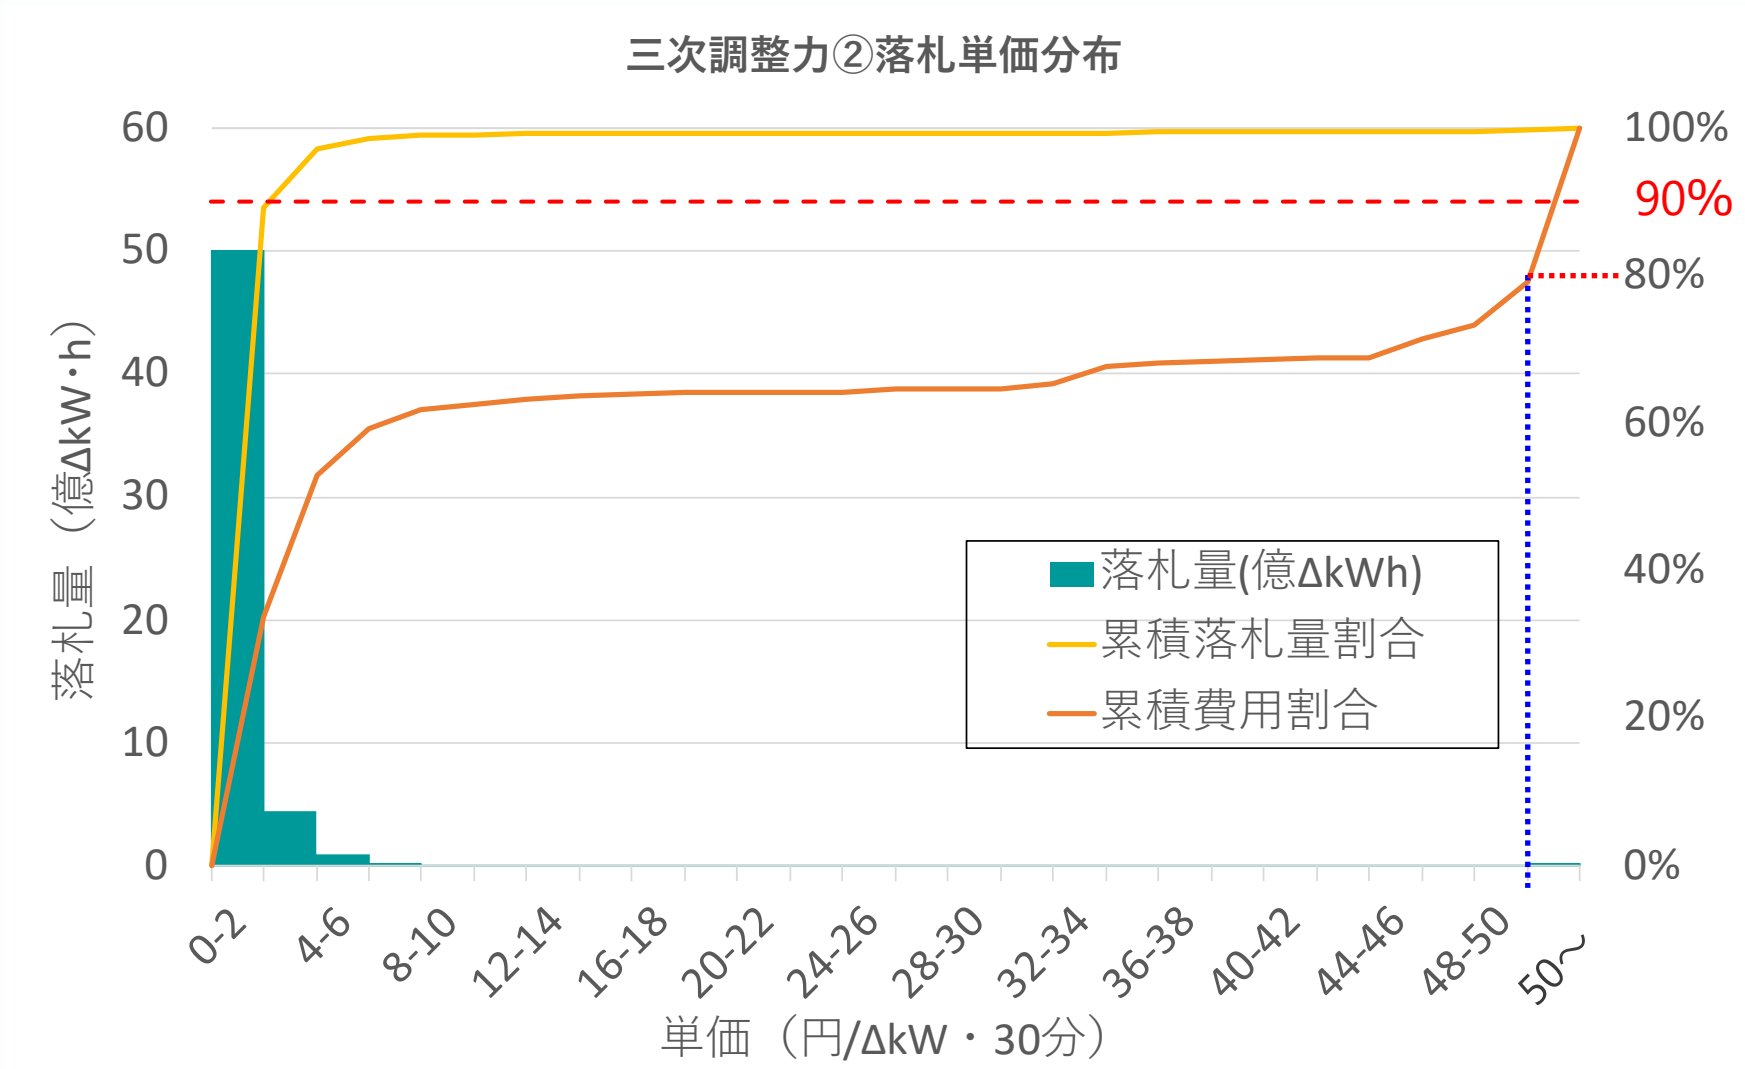

2-6-4. 三次調整力② 電源種別別の平均落札単価

○ 蓄電池は平均落札単価が10月～11月で低下したもののの、再び高い状況となった。VPP（DR）の平均落札単価が高い状況が継続している。

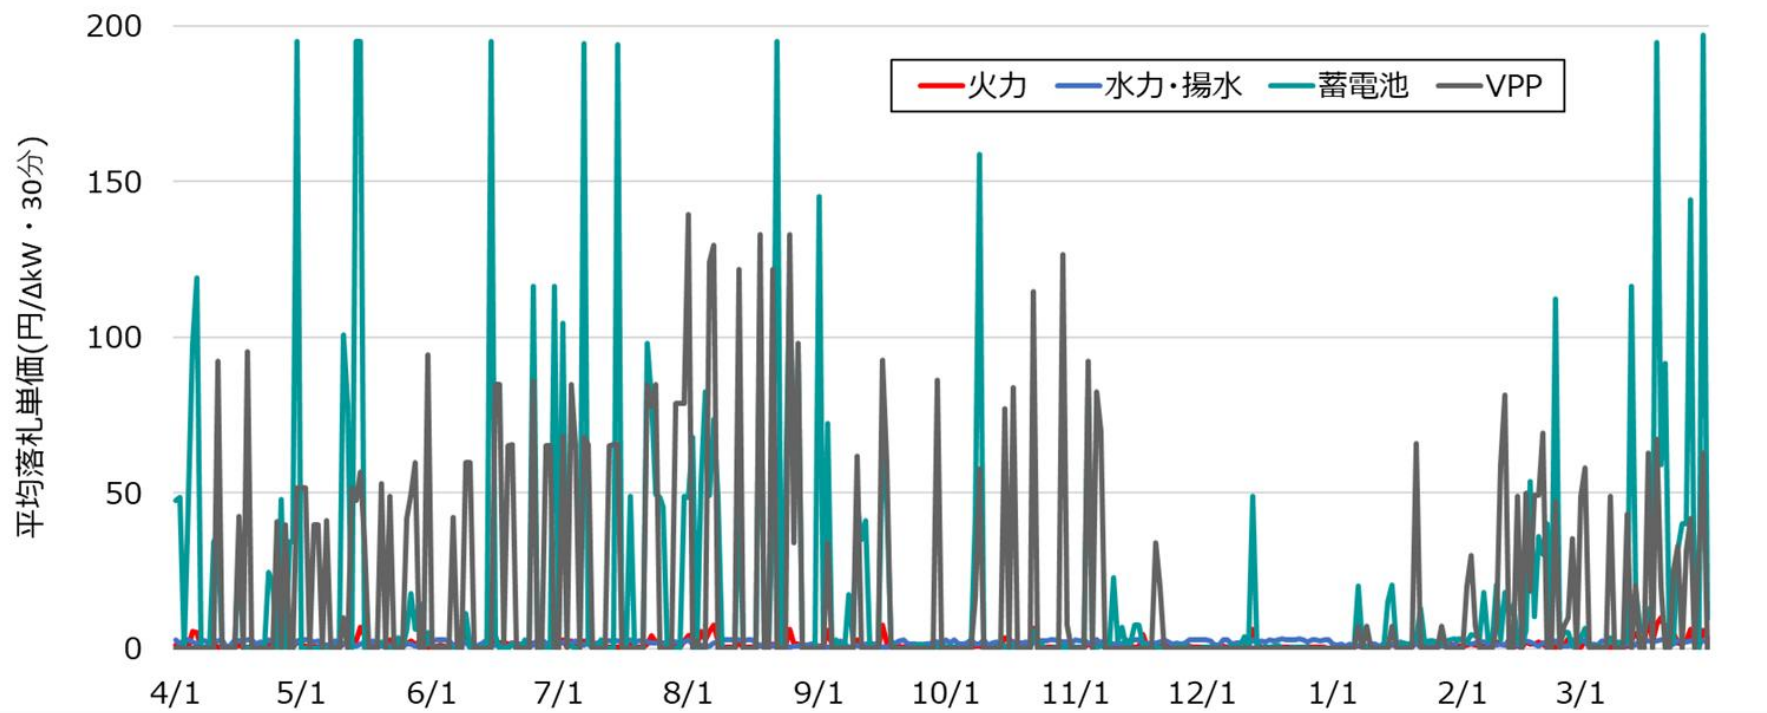

※落札なしの場合、0円で表示しています
※水力と揚水については合算した平均単価を表示しています。

(円/ΔkW・30分)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	1.33	1.69	1.15	1.16	1.91	1.30	0.84	0.88	0.70	0.92	1.25	2.97
水力・揚水	0.53	0.74	0.75	0.49	0.69	0.97	0.56	0.51	0.43	0.91	0.61	0.53
蓄電池	42.28	5.76	3.52	50.83	58.28	40.42	1.58	0.92	5.73	2.64	9.66	10.05
VPP(DR等)	31.41	44.36	64.94	69.19	94.37	70.53	76.94	79.99	0.30	17.46	49.30	44.26

３．市場取引における主要な変更点

© Electric Power Reserve eXchange

3．市場取引における主要な変更点（1/2）

	内容
4月	➢ 三次調整力②の取引単位時間30分化（2025年3月中旬システム切替に併せて変更済） ➢ 東北エリアにおいて、4/8取引（4/12実需給分～）から、揚水発電機を用いた随意契約の締結に伴い、週間市場商品の募集量を見直し（4/7公表） ➢ 東北～九州エリアにおいて、4/22取引（4/26実受給分～）から、異常時（電源脱落）対応調整力からEPPS動作分の控除の運用準備が整ったことで、週間市場商品の必要量見直し（4/18公表）
6月	➢ 東北・東京・中部・北陸・中国・四国・九州エリアにおいて、6/10取引(6/14実需給分～)から、週間市場商品の調整力必要量から市場外調整力としての自然体余力を控除を開始（6/6公表） ➢ 関西エリアにおいて、6/17取引(6/21実需給分～)から、週間市場商品の調整力必要量から市場外調整力としての自然体余力を控除を開始（6/13公表）
7月	➢ 北海道、関西エリアにおいて、7/15取引（7/19実需給分～）から、揚水発電機を用いた随意契約の締結に伴い、週間市場商品の募集量を見直し（7/11公表①・②） ➢ 北海道エリアにおいて、7/15取引(7/19実需給分～)から、週間市場商品の調整力必要量から市場外調整力としての自然体余力を控除を開始（7/11公表）
8月	➢ 北海道エリアにおいて、9/2取引（9/6実需給分～）から、異常時（電源脱落）対応調整力からEPPS動作分の控除の運用準備が整ったことで、週間市場商品の必要量見直し（8/27公表）

3．市場取引における主要な変更点（2/2）

	内容
10月	➢ 東京エリアにおいて、10/7取引（10/11実需給分～）から、揚水発電機を用いた随意契約の締結に伴い、週間市場商品の募集量を見直し（10/6公表）
2月	➢ 一部商品区分のΔkW上限価格について、3/13取引(3/14実需給分～)分から更新（2/5公表）
3月	➢ 2026年度取引に向けた需給調整市場システム切替が3月13日に作業完了し、3/13取引(3/14実需給分～)から、複合市場商品の前日取引化・および30分化が開始（3/13公表） ➢ 全エリアにおける、週間市場商品の調整力必要量から市場外調整力としての自然体余力の控除について、控除期限を迎えたことから3/13実需給分をもって終了